

Hinweis:

- Sichtbare Betonflächen verputzen (s. Detailsplan ARC_AH_5_TWB_DT_02)
- Innenputz 7 mm Q3:
- Leibungen (Beton) innen verputzen
- Innenputz 10 mm in Q3:
- Außerrände (Beton) innen verputzen

LEGENDE: WÄNDE UND DECKEN			
	STAHLBETON		TROCKENBAU
	WASSERUNDURCHLÄSSIGES BETON		DÄMMUNG MIT GEFÄLLEZONE MF
	STAHLBETON-FERTIGTEIL		DÄMMUNG MIT GEFÄLLEZONE EPS
	UNBEWEHRTER BETON		HOLZBAUTEILE
	MAUERWERK		BESTANDSWANDE
	MAUERWERKSANKER		

LEGENDE	BRANDSCHUTZ	FÜR WÄNDE
BRANDWÄND	FEUERBESTANDIG	ANS NIEHTBRNNBAREN BAUSTOFFEN (F90-A DIN 4102)
BR	W. BRANDWÄND	STÄNDIGER (DIN 4102-3)
BR-W	FEUERBESTANDIG	ANS NIEHTBRNNBAREN BAUSTOFFEN (F90-A DIN 4102)
BR-W	IN BRANDWÄND	QUALITÄT
BR-W	FEUERBESTANDIGES BAUTEIL	(F90-AB DIN 4102)
BR-W	FEUERHEIMDES BAUTEIL	(F30-A DIN 4102) ANS NIEHTBRNNBAREN BAUSTOFFEN
BR-W	TROCKENBAU F90-A	(DIN 4102) ANS NIEHTBRNNBAREN BAUSTOFFEN
BR-W	TROCKENBAU F90-A	(DIN 4102) ANS NIEHTBRNNBAREN BAUSTOFFEN
BR-W	BRANDWÄND F90-A	TROCKENBAU (DIN 4102) ANS NIEHTBRNNBAREN BAUSTOFFEN

[illegible]

HP	HOPFENT	E	ELEKTRO	
TL=9	LEICHTE RAUMHÖHE ÜBER DAFFB	H	HEIZUNG	
NGST	NETZSTROMFÖHRUNG	K	KALTE	
		L	LEISTUNG	
1- RH	LEICHTE RAUMHÖHE	S	SANITÄR	
PA	PAUSEMOMENT	TS	TECHNISCHEN BEDINGUNGEN	
PA	PAUSEMOMENT	DN	NEHMEN	
OK	OKKURRIERT	FBA	FUGENBREMSESPARUNG	
DL	DECKELCHIT	FBS	FUGENBREMSESPARUNG	
ARR	ARRANGEMENT	FBS	FUGENBREMSESPARUNG	
REV	REVISIONSPARUNG	FBS	FUGENBREMSESPARUNG	
DRB	DRUCKSTÄRKE	SWS	SENKRECHTER WANDGELT	
DR	DRUCKSTÄRKE	WWS	WANDGELT WANDGELT	
RRS	REVISIONSPARUNG	WZ	WANDGELT WANDGELT	
RRS	REVISIONSPARUNG	WZ	WANDGELT WANDGELT	
TS	TECHNISCHEN BEDINGUNGEN	DRS/DRS	DRUCKSTÄRKE ZU MM	
PA	PAUSEMOMENT			
DR	DRUCKSTÄRKE			
RR	REVISIONSPARUNG			
SEK (S+4)	SEKUNDÄRKLASSEN			
SEK	SEKUNDÄRKLASSEN			
SEK	SEKUNDÄRKLASSEN			
SEK	SEKUNDÄRKLASSEN			
ST	STÄRKE			
STB	STÄRKE			


RS	RAUCHSCHUTZTÜR NACH DIN 18095	BM	BRANDWAND	RA	RAUCHABZUG/ENTZUGKÄNNE
D5	DEUTSCHESSENDE TÜR	BM2	BRANDMELDEZENTRALE	RM	RAUCHMELDER
Y-05	VOLLWANDIG/DEUTSCHESSENDE TÜR	FL	FEUERLOSCHENMITTEL	RWA	RAUCH- UND WÄRMEDÄMTE
Y-D55	VOLLWANDIG/DEUTSCHESSENDE/SELBSTSCHLIESSENDE TÜR	FSD	FEUERWEHRMISCHSLÜSSELPOST	TR2	TROCKENSTÄUBLEITUNG
730/170	BRANDSCHUTZTÜR NACH DIN 4102	FM	FEUERMELDER	WHY	WÄRMEDÄMANT
G50/G50	BRANDSCHUTZVERBINDERUNG NACH DIN 4102	NA	NOTAUSGANG		
730/170	FEUERWIDERSTANDSDAUER SONST. BAUTEILE DIN 4102	LDM	LICHTES DURCHGANGSMASS		
L33/L30	BRANDSCHUTZÜTFÜHRUNGSLÖTUNG NACH DIN 4102				

VERWEIS AUF ZUGEHÖRIGE PLÄNE:

ALLE MASSANGABEN SIND VOR DER AUSFÜHRUNG VOM UNTERNEHMER ZU PRÜFEN!
UNSTIMMIGKEITEN SIND IM EINVERNEHMEN MIT DER BAULEITUNG RICHTIG ZU STELLEN!

DIESE ZEICHNUNG/ DATEN DÜRFEN OHNE SCHRIFTLICHE EINWILLIGUNG DES VERFASSERS WEDER IM ORIGINAL NOCH IN KOPIE
GEÄNDERT, AN DRITTE WEITERGEGEBEN ODER GLEICHWEIß GENUTZT WERDEN. DIE VERWERTUNG DER PLANUNG IST NUR EINMALIG
NACH ZUSTIMMUNG DES VERFASSERS IM RAHMEN DER VERTRAGLICH VEREINBARTEN ZWECKE GESTATTET.
WEITERE PLANUNGEN BEDÖRFEN DER ZUSTIMMUNG DES VERFASSERS.

10	Schritt 1.1 - Eingabe	24.10.2025
1001	1001.1	1001.1

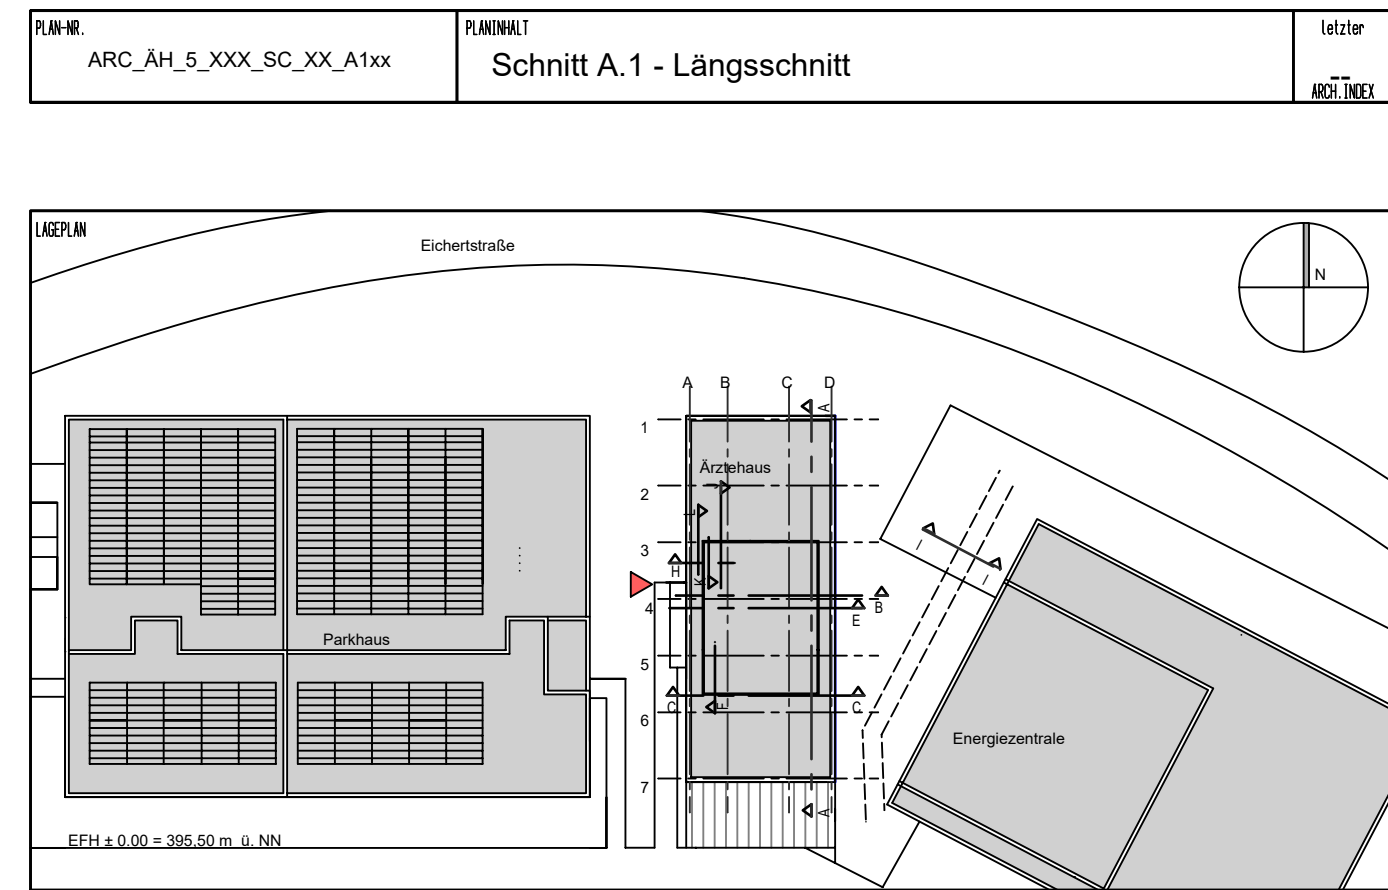

Projekt	Klinik am Eichert - Göppingen Alb Fils Kliniken GmbH
---------	---

[illegible]

Ausführungsplanung Schnitt A.1 - Längsschnitt		VORABZUG		E0	
PLANUNG	INHALT (PLANINHALT)	MASSSTAB	PLANFOLIE		
ARC_AH_5_XXX_SC_XX_A1xx	Ärztelhaus	1:50	1350/841		
PROJ.	PROJEKT	KREIS			
Ausführungsplanung	Architektur	—			

PROJEKTELEMENTE			SCHULUNGSINHALTE		
INHALT	DATUM	BEREICH	INHALT	DATUM	BEREICH
ub	24.03.2026	Ausführungsplanung	---	---	---
seminar	DATUM	SACHWISSEN/FAKTE	SEMINAR	DATUM	INTERAKTIV/ÜBUNG
---	---	ARC_AWL_X00X_SG_X01a.tex	---	---	---

Schnitt A.1 - Längsschnitt