


B 32.01.05.200 - Teppichfliese (HBO)
Büro EG

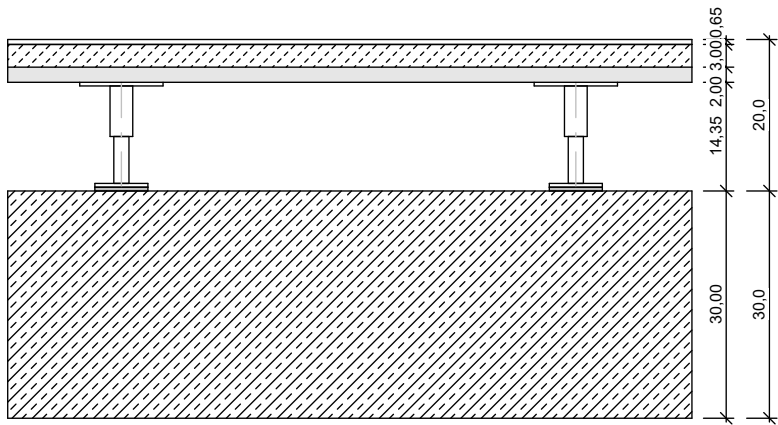

Bereiche: Bürobereiche EG
Nutzlast: 3,0 kN/m²
Punktlast: 3 kN
Rutschhemmung: R9
Ableitfähigkeit: -
Lastklasse Hohlraum.: Klasse 2
Ebenheitstoleranz: DIN18202 Tab. 3, Zeile 4
Trittschallminderung
Fußbodenaufbau: ΔLw,p ≥ 21 dB

200 mm Aufbau

6,5 mm Teppichfliese gem. Farb-und Materialkatalog
Teppichfliese in Schlingenoptik
Nutzungsklasse Geschäftsbereich: starke Nutzung
Format 50 x 50 cm
Trittschallverbesserungsmaß mind. ΔLw 23 dB


Leistung VE290 - Bodenbelagsarbeiten
Leistung VE280 - Systemböden + PU&EP Beschichtung

ca. 50 mm Estrich auf Schalungselement
Calciumsulfat-Fließestrich
Trennlage
Gipsgebundene Trägerplatte


144 mm Lichte Hohlraumhöhe / Installationsraum / 40 - 80 mm
für lokale Überbrückungsprofile berücksichtigen
Verstärkte Hohlbodenstützen
Gewindestützen im Plattenraster 600x600mm auf
Polyurethan-Trittschalldämm pads
farblose Imprägnierung, im System mit Hohlboden
Untergrund reinigen, absaugen, anschleifen

Leistung VE280 - Systemböden + PU&EP Beschichtung
Leistung VE050 - Rohbau


300 mm Stb-Deckenplatte, gemäß Statik, Betongüte C30/37

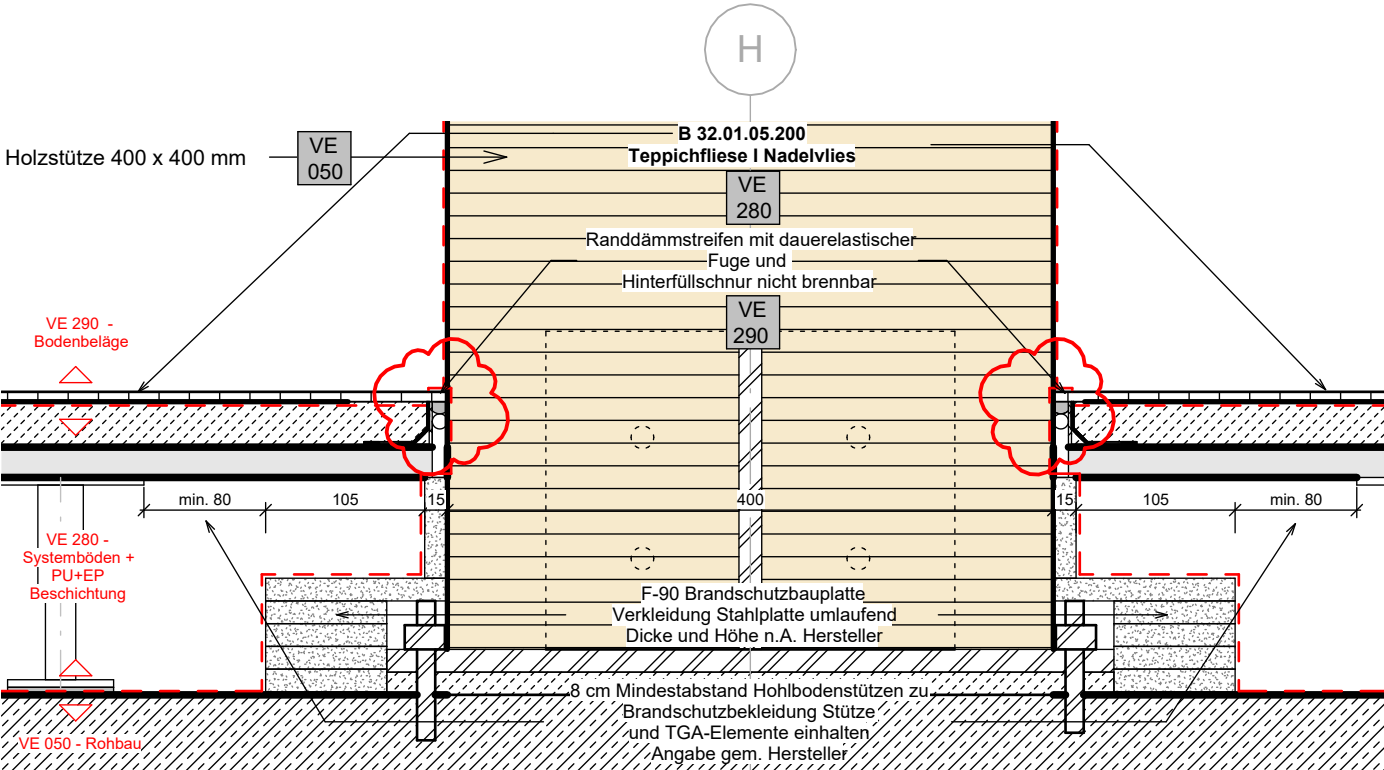


7130-4 Anschluss Stütze
1:5

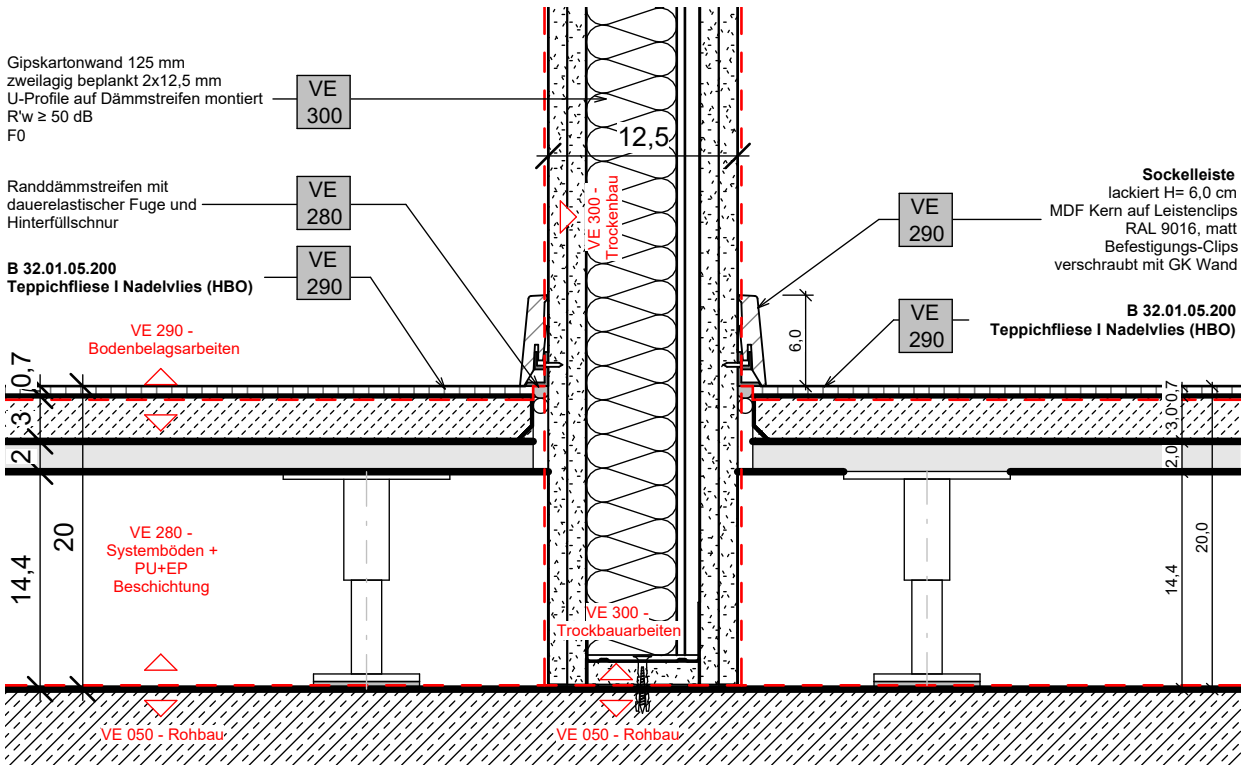

7130-3 Anschluss GK Wand Rohboden
1:5

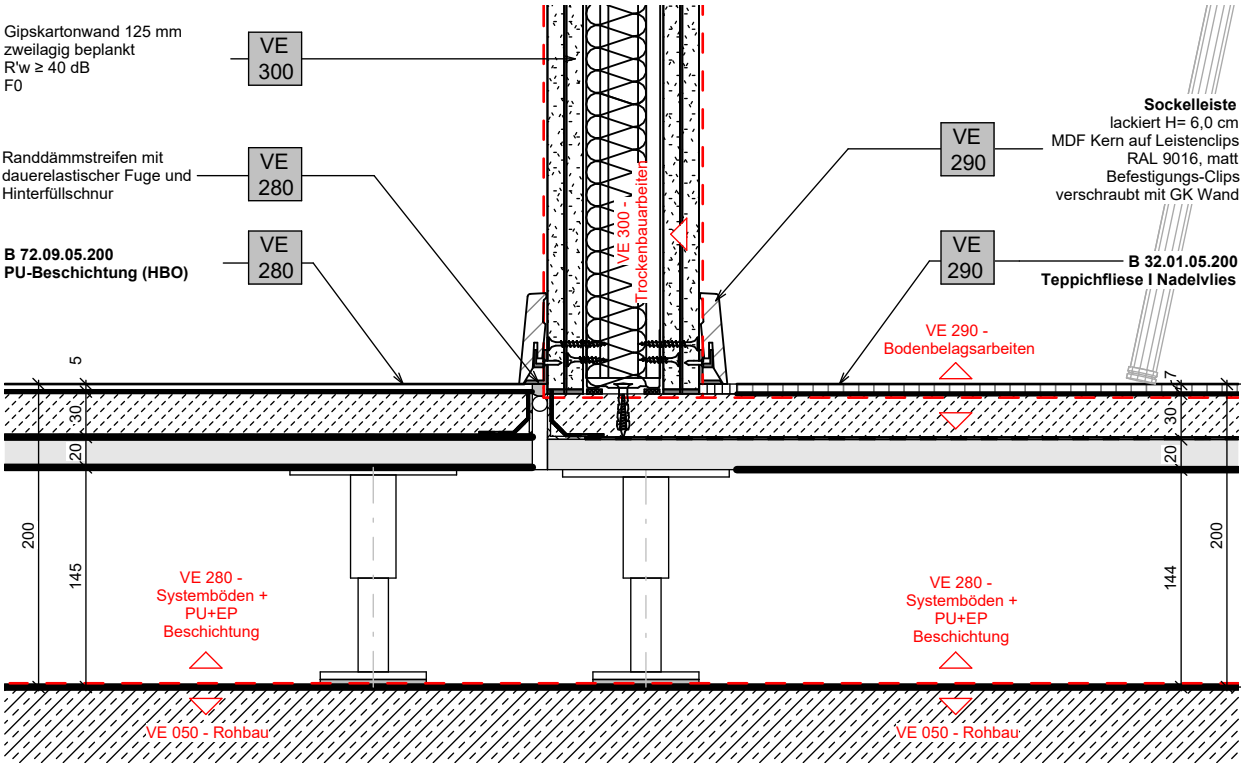

7130-2 Anschluss ETW
1:5

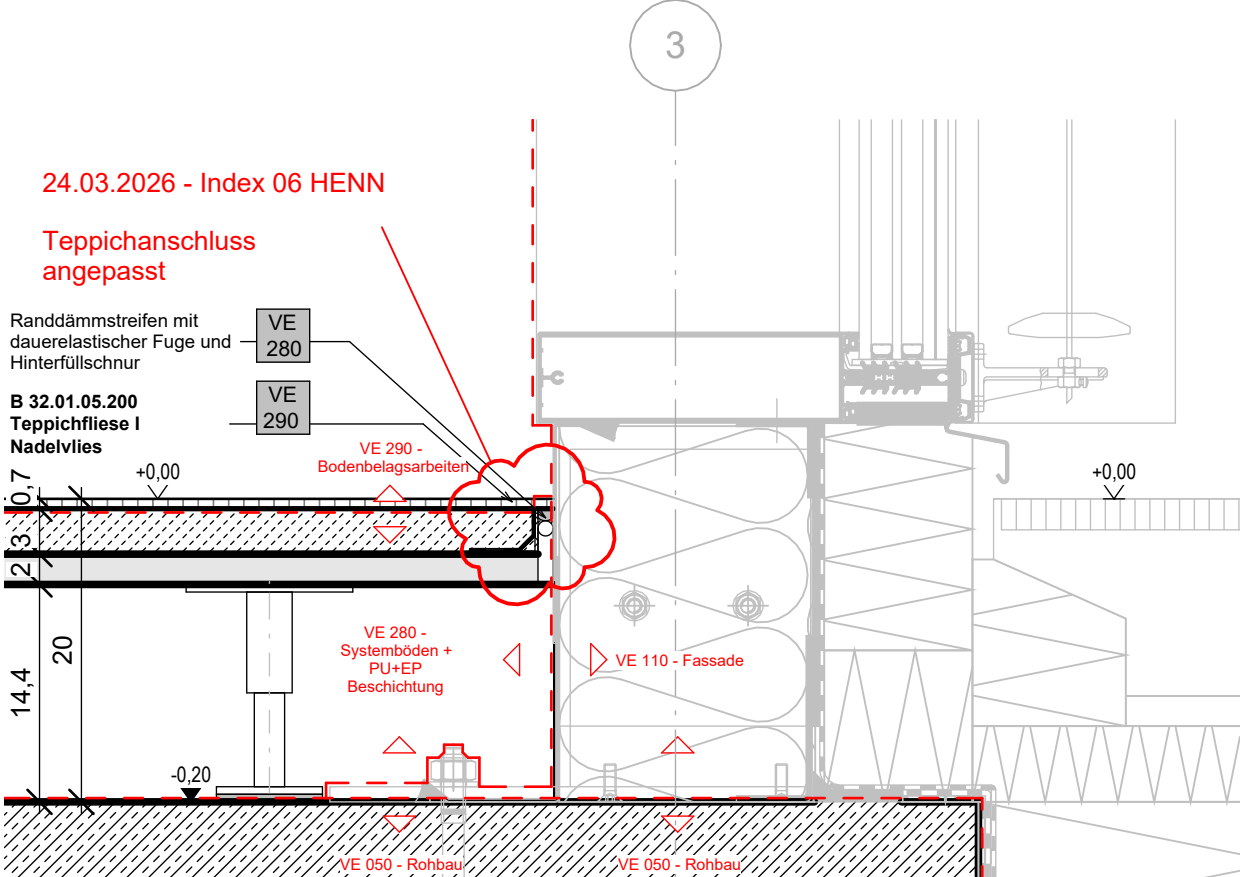

7130-1 Anschluss Fassade
1:5

INDEX	PLANHISTORIE	DATUM	NAME
06	VE 290 - LLV	24.03.2026	FRE
05	VE 280 - Versand LV	16.02.2026	FRE
04	VE 280 - LLV	16.01.2026	FRE
03	Vorstellung BPJ - VE280	07.01.2026	FRE
02	VE 280 - Kick-Off LV II	14.11.2025	FRE
01	VE 280 - Kick-Off LV	05.11.2025	FRE

1656_00_50_HEN_AR_D_XX_7130_01_6_06

Planungsphase	Planinhalt
LPH 5	B 32.01.05.200 - Teppichfliese - Büro EG

Projekt	Gebäude	Planart	Bauwerksteil	Blatt/Detail	Maßstab	Format
1750	00	7100_Ausbau Boden		As indicated		

Planverfasser	Adresse	Planerstellungsdatum	Freigabedatum/-status	Gez
	Alexanderstraße 7, 10178 Berlin	01.08.2025	/VA	FRE

Bauherr	Brainergy Park	Jülich GmbH

Projekt
Brainergy Hub Jülich

Höhenkoordinaten
Definiertes Gebäudenull ±0,00 = 105,40 m ü. NHN
Bemessungswasserstand 95m ü. NHN
Erdbebenzone
Das Bauvorhaben befindet sich in Erdbebenzone 3.
Die Befestigungen nichttragender Bauteile sind entsprechend auszuführen.
Die Tauglichkeit der Bauteile ist durch den AN in Bezug auf Eurocode 8 (EC 8/Reihe EN 1998) nachzuweisen.