


B 32.02.05.240 - Teppichfliese (HBO)
Büro 1.OG, 2.OG

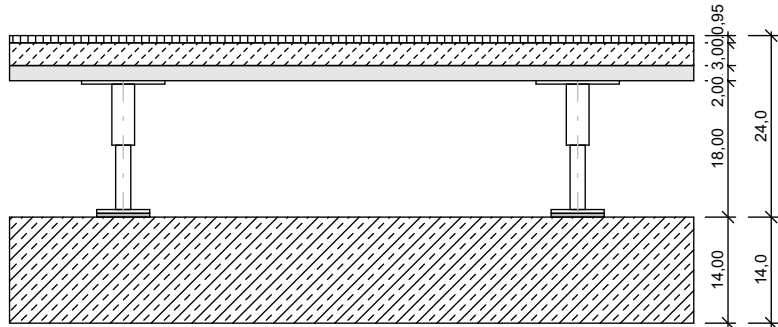

Bereiche: Bürobereiche 1. und 2. OG
Nutzlast: 3,0 kN/m²
Punktlast: 3 kN
Bruchlast: 6 kN (Sicherheitsfaktor 2,0 gem. DIN 13213)
Rutschhemmung: R9
Lastklasse Hohlraumb.: mind. Klasse 2
Ableitfähigkeit: -
Trittschallminderung
Fußbodenaufbau: ΔLw,p ≥ 27 dB

240 mm Aufbau

9,5 mm Teppichfliese Nadelvlies gem. Farb-und Materialkatalog
Teppichfliese in Schlingenoptik
Nutzungszone Geschäftsbereich: starke Nutzung
Format 50 x 50 cm
Trittschallverbesserungsmaß mind. ΔLw 28 dB

Leistung VE290 - Bodenbelagsarbeiten
Leistung VE280 - Systemböden + PU+EP Beschichtung


ca. 50 mm Estrich auf Schalungselement
Calciumsulfat-Fließestrich
Trennlage
Gipsgebundene Trägerplatte

185 mm Lichte Hohlraumhöhe / Installationsraum / 40 - 80 mm
für lokale Überbrückungsprofile berücksichtigen
Verstärkte Hohlbodenstützen
Gewindestützen im Plattenraster 600x600mm auf
Polyurethan-Trittschalldämm pads
farblose Imprägnierung, im System mit Hohlboden
Untergrund reinigen, absaugen, anschleifen


Leistung VE280 - Systemböden + PU+EP Beschichtung
Leistung VE050 - Rohbau

140 mm HBV-Fertigteil-Decke, gemäß Statik, Betongüte C30/37


01.07.04
Arbeitsplätze

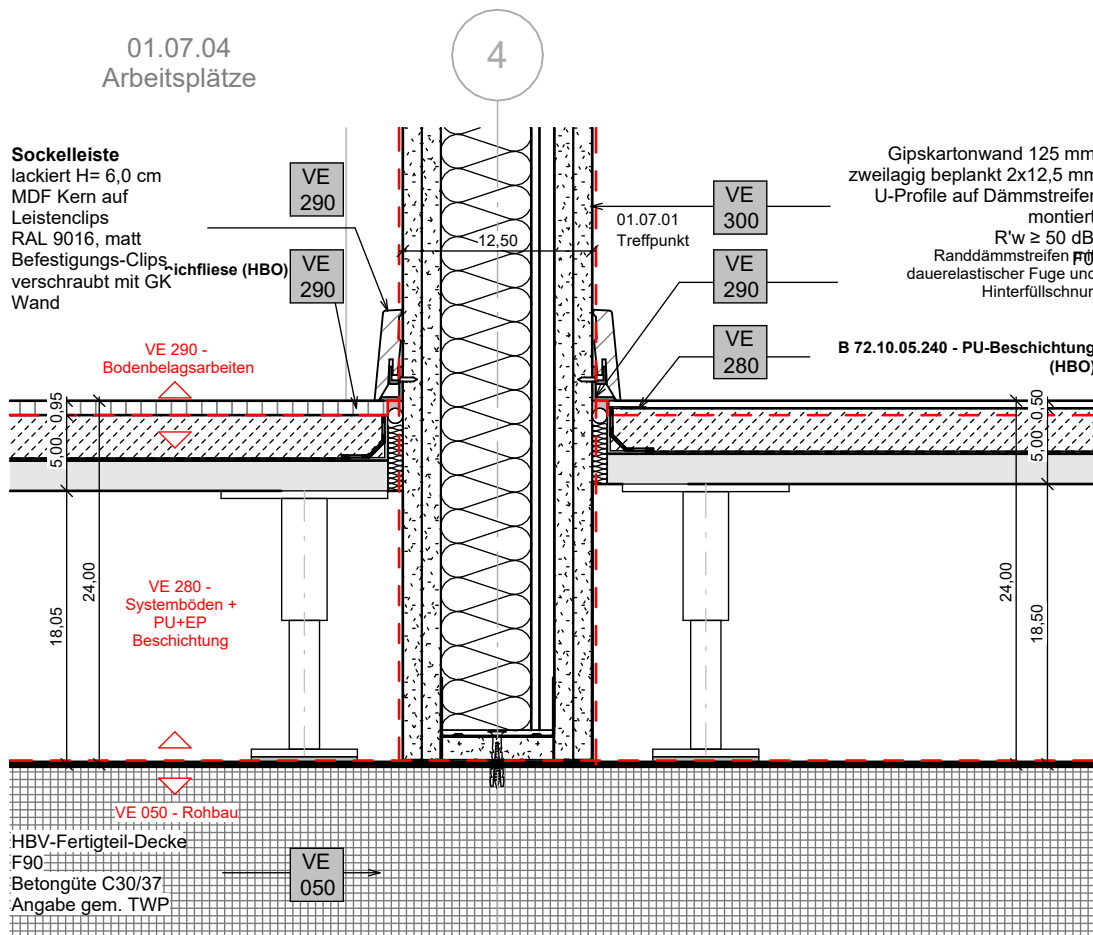


7131-3 Anschluss GK-Wand
1 : 5

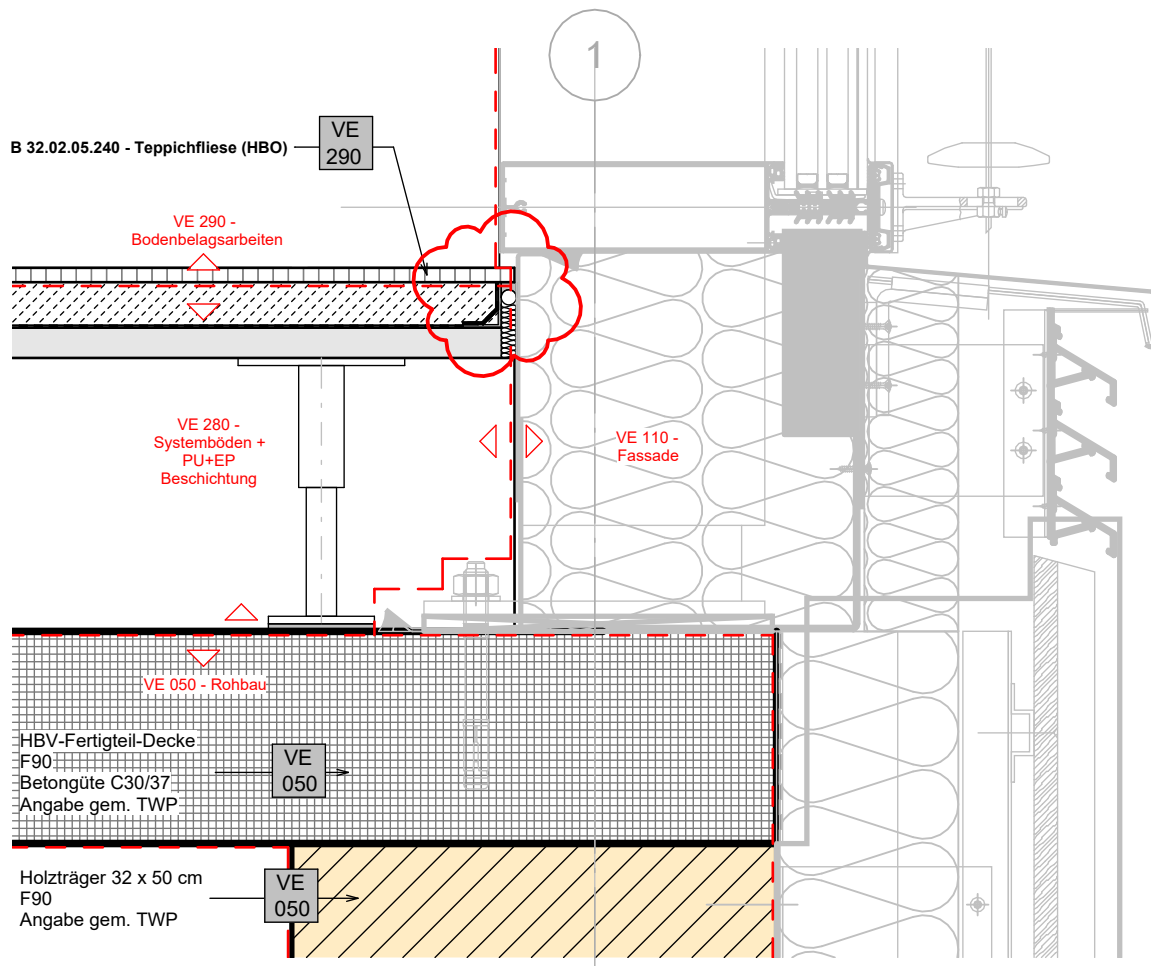

7131-1 Fassadenanschluss
1 : 5

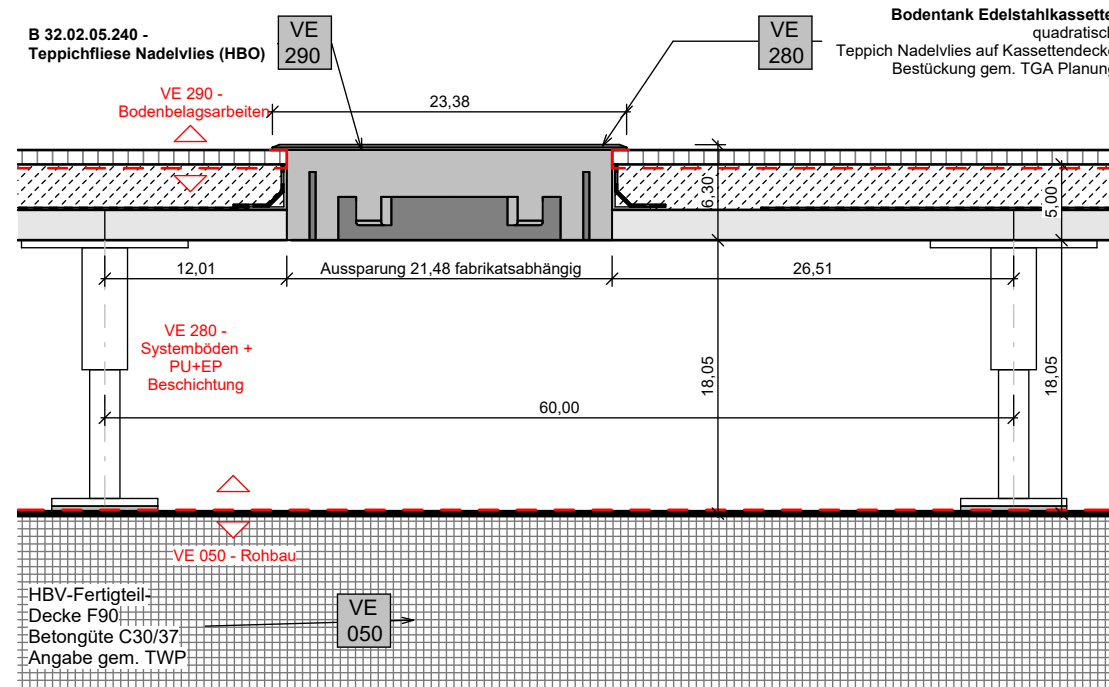

7131-2 Bodentank
1 : 5

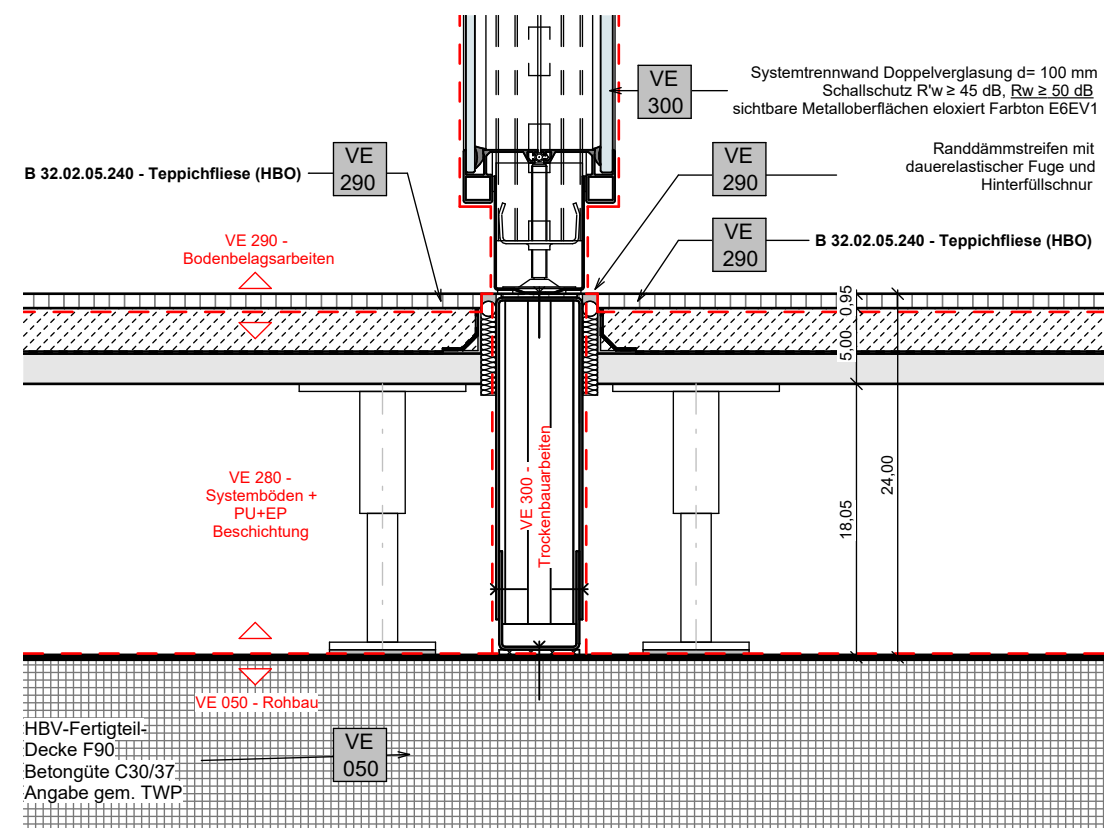

7131-4 Anschluss ETW
1 : 5

INDEX	PLANHISTORIE	DATUM	NAME
06	VE 290 - LLV	24.03.2026	FRE
05	VE 280 - Versand LV	16.02.2026	FRE
04	VE 280 - LLV	16.01.2026	FRE
03	Vorstellung BPJ - VE280	07.01.2026	FRE
02	VE 290 - QM Prüfung	19.11.2025	FRE
01	VE 280 - Kick-Off LV II	14.11.2025	FRE


Plannummer Projektnr Gebäude LPH Fachplaner Gewerk Planart Bauwerksteil Blatt / Detail Maßstab Freigabe/Index
1656_00_50_HEN_AR_D_XX_7131_01_6_06

Planungsphase LPH 5
Planinhalt **B 32.02.05.240 - Teppichfliese - Büro 1.OG, 2.OG**
Projekt Nr. 1750 Gebäude 00 Planart 7100_Ausbau Boden Bauwerksteil Blatt/Detail Maßstab Format As indicated

Planverfasser Adresse Alexanderstraße 7, 10178 Berlin
Planerstellungsdatum 01.08.2025 Freigabedatum/-status /VA Gez FRE

Bauherr **Brainergy Park** Jülich GmbH
Brainergy Park Jülich GmbH T. +49 (0) 24 61 31 89 730
Am Brainergy Park 1
52428 Jülich

Projekt
Brainergy Hub Jülich

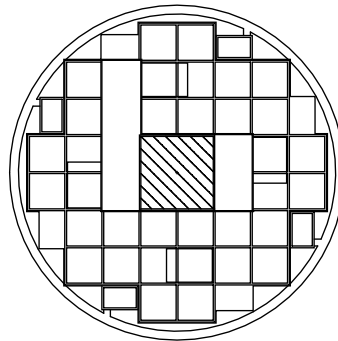

Höhenkoordinaten
Definiertes Gebäudenull ±0,00 = 105,40 m ü. NHN
Bemessungswasserstand 95m ü. NHN
Erdbebenzone
Das Bauvorhaben befindet sich in Erdbebenzone 3.
Die Befestigungen nichttragender Bauteile sind entsprechend auszuführen.
Die Tauglichkeit der Bauteile ist durch den AN in Bezug auf Eurocode 8 (EC 8/Reihe EN 1998) nachzuweisen.