


Grundriss WC M.1.04 / WC M.1.05

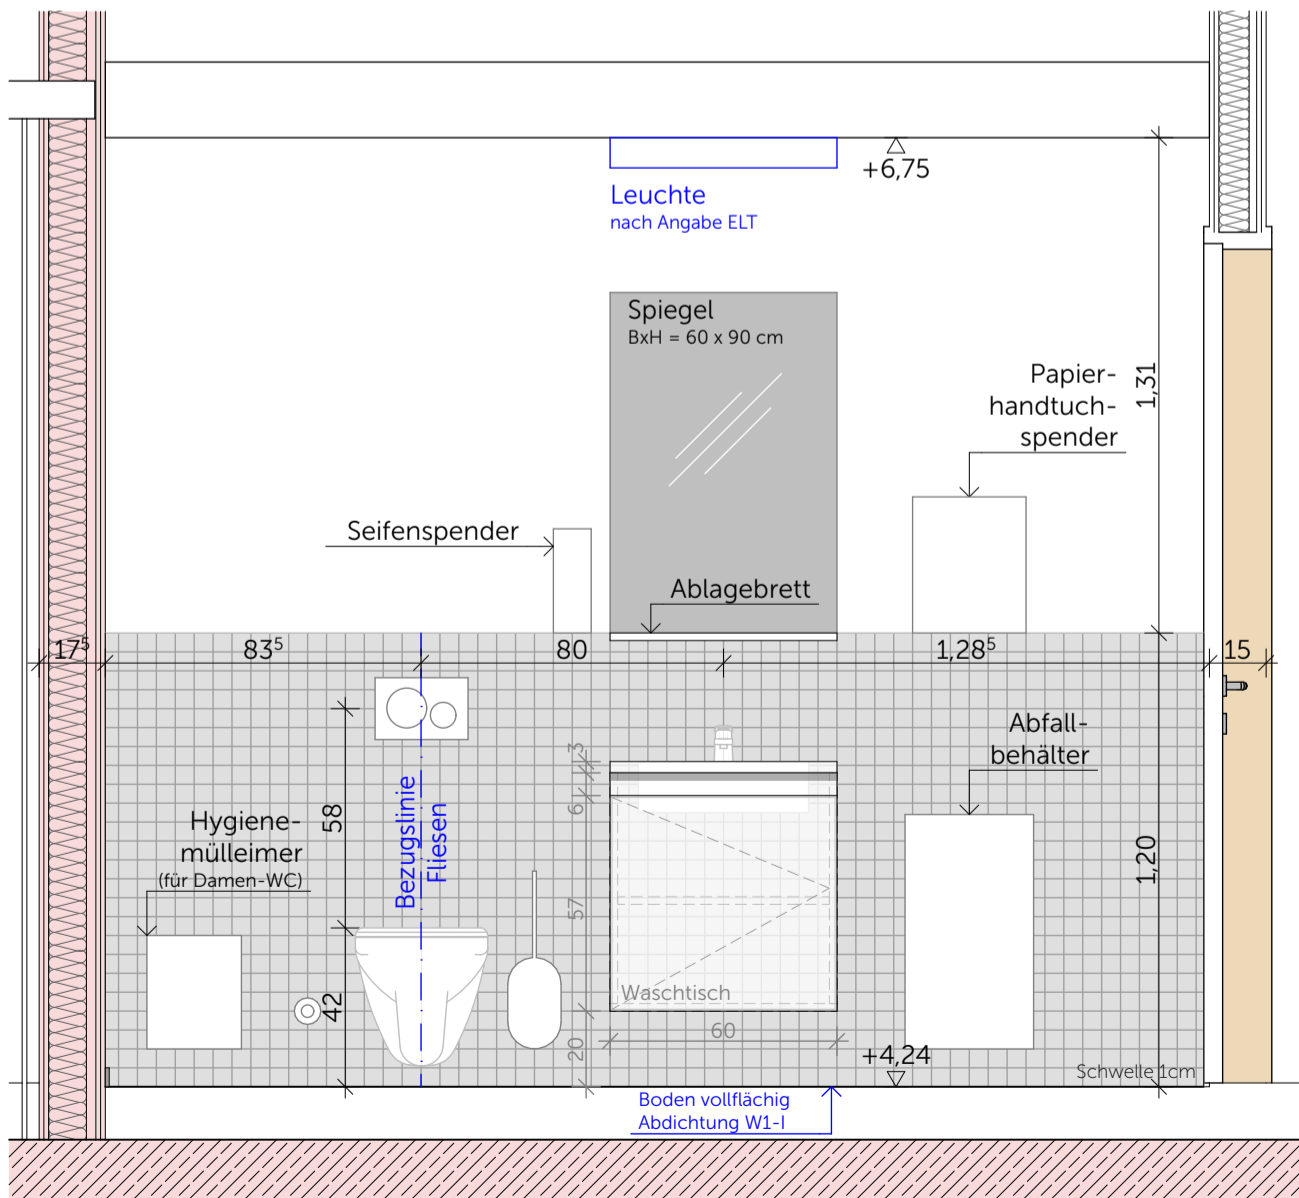

Wandansicht A, WC M.1.04 (WC M.1.05 gespiegelt)


M.1.04 WC / M.1.05 WC

Wassereinwirkungsklasse Boden W1-I
Wassereinwirkungsklasse geflieste Wand W0-I

Boden Werkstein 60x30, R10, Farbton nach Bemusterung
Fliesen Wand 5x5, Farbton nach Bemusterung
OK Fliesen = 1,20m ü. OKFB

Sockel Werkstein 5x60, wie Werkstein Boden

sonstige Wandflächen gespachtelt, geschliffen und gestrichen mit wasserfestem Anstrich, Farbton nach Angabe ARCH



- gefliest
- - - Sockel Werkstein

Neubau Schulcampus Deisenhofen 24.04.26
Bauherr: ZV staatl. weiterf. Schulen in München 1:20
Süden des LK München
SCD_XXXMXX_ARC_H&R_5_D1_WA_74004_0_V_00_
Fliesenspiegel WCs ZVB

VORABZUG