


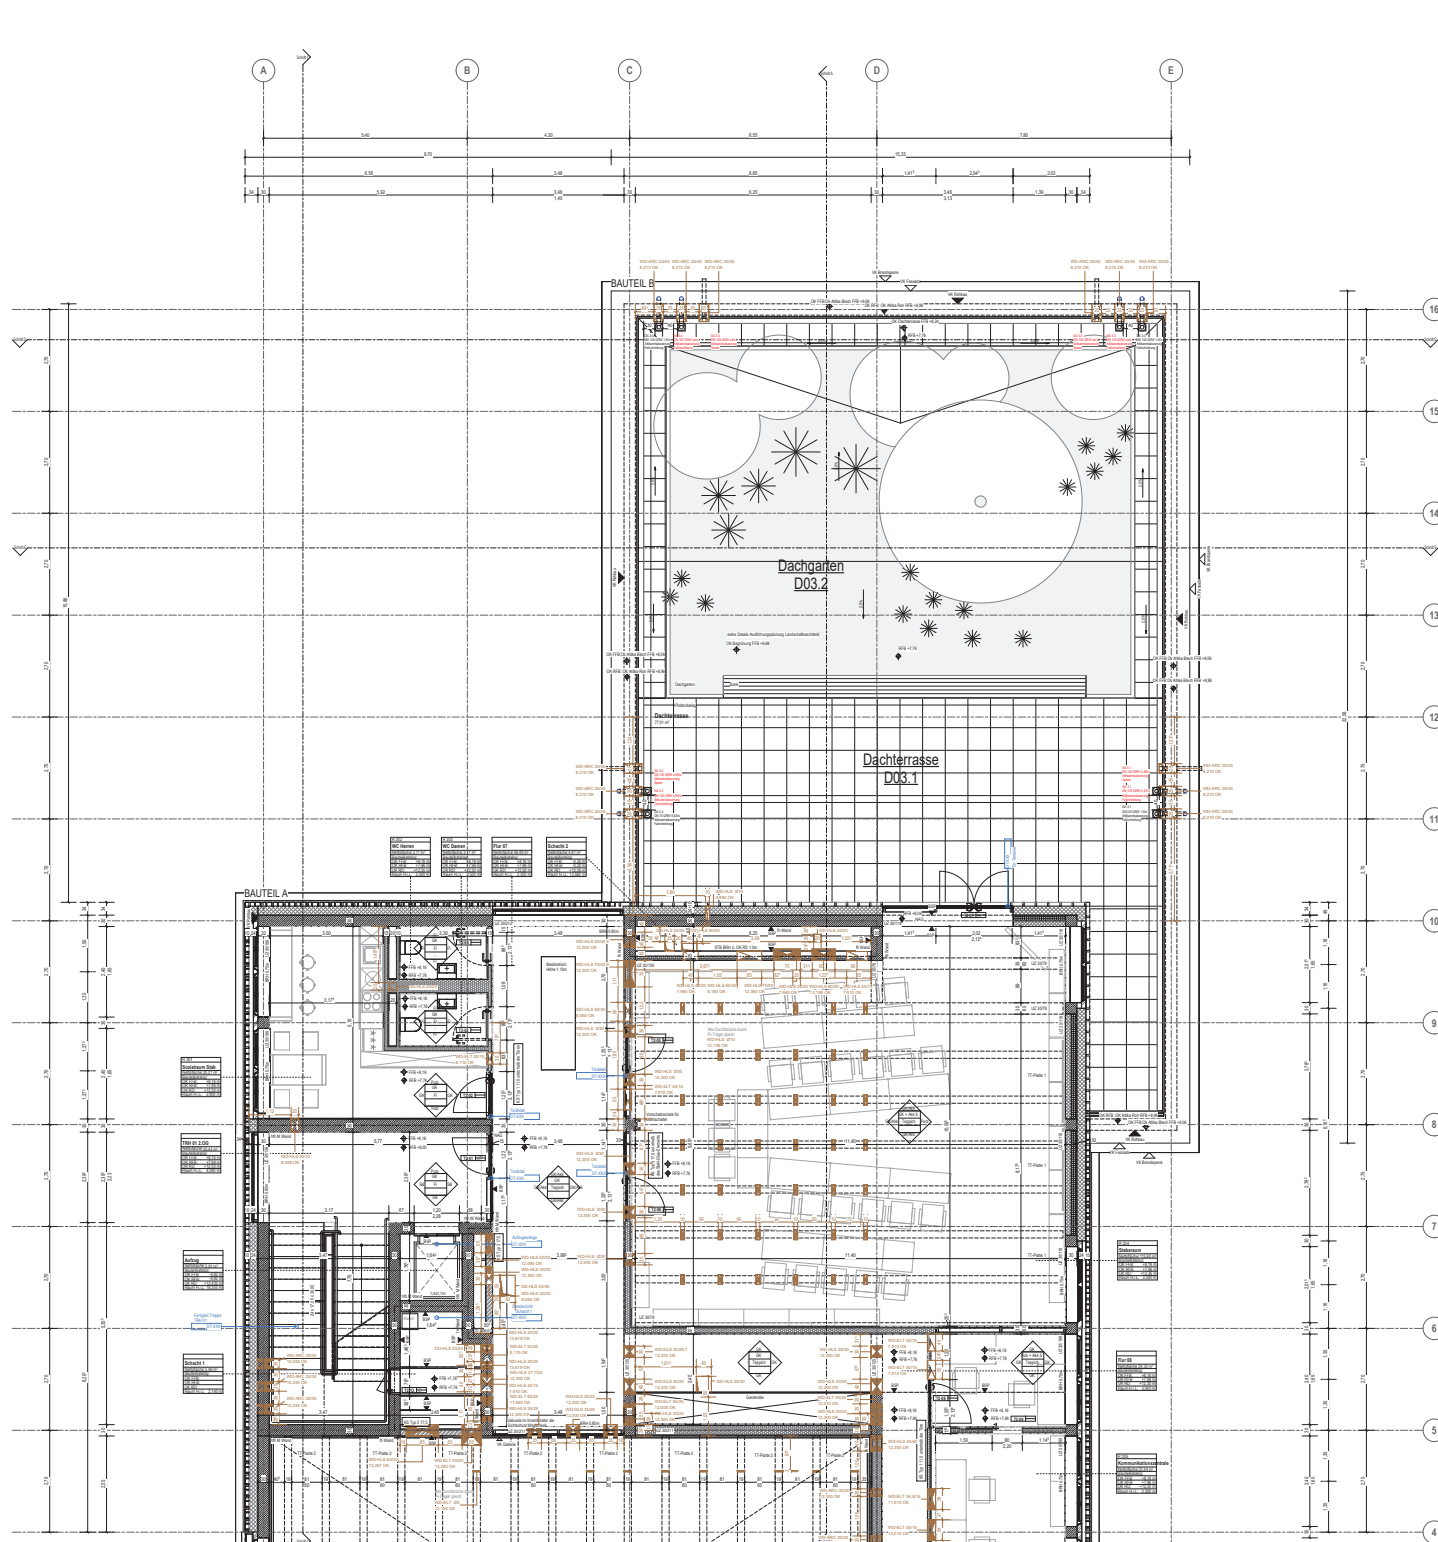

Alle Male sind weiterhin auf Ma zu prüfen.

- Tishchen, Wandbühnen, Brüstungsbänke etc sind bezogen auf **KOF FBH** (auf Seite der Maßanlage)
- Angaben von Wandbühnenbänken und Vorwärmungen von Schächten erfolgt generell nur auf der jeweiligen Isolation und ist zu trennen.
- Angaben zu Einbauten, Leerräumen, Rohrleitungen, Hälften etc. sind den Plänen der jeweiligen Ebene zu entnehmen.

Tishchen Maßanlage: **Reinraum-Tishchen** **KOF FBH**

Tishchen nicht mehr vermerkt	gültige Tishchengröße 120m		
Leite Durchgangsbänke	Einbauhöhe	Reinraum-Reinraum minus 100mm	
- Blockzüge		Reinraum-Reinraum minus 160mm	
- Einbauten	Einbauhöhe		Reinraum-Reinraum minus 100mm
- Rohr-Rahmen-Einbauten	Reinraum-Reinraum minus 120mm		

in PLUCHFÜßEN Tishchen nicht zusätzlich abgeben (ca. 80mm). Wenn Tishchen nur 80° öffnet, Tishchenbreite abnehmen.

Alle Konstruktoren nach Angaben Planung Tishchen abgeben.

- Weitere Angaben zur Bezeichnung der Schalung

BAUTEILE

	Einzelstein
	Einzelstein (steil)
	Einzelstein (flach)
	Einzelstein
	Einzelstein
	Einzelstein
	Einzelstein
	Einzelstein

ANZEIGEN DES BRANDSCHUTZES

Brand
 Rauch
 Rauch und Wärme
 Rauch und Wärme

ANZEIGEN DES AUSFALLPUNKTES

	Steinwand		Wandbohle
	Deckenplatte		Wandbohle
	Wandbohle		Wandbohle
	Wandbohle		Wandbohle
	Wandbohle		Wandbohle
	Wandbohle		Wandbohle

PLANKENVERBUND

Verspannter Plattenverbund
 Verspannter Plattenverbund
 Verspannter Plattenverbund
 Verspannter Plattenverbund
 Verspannter Plattenverbund

ZEICHENERKLÄRUNG

	Einzelstein
	Einzelstein
	Einzelstein
	Einzelstein
	Einzelstein
	Einzelstein
	Einzelstein
	Einzelstein

LEGENDE

	Brand
	Rauch
	Rauch und Wärme
	Rauch und Wärme
	Brand
	Rauch
	Rauch und Wärme
	Rauch und Wärme
	Brand
	Rauch
	Rauch und Wärme
	Rauch und Wärme
	Brand
	Rauch
	Rauch und Wärme
	Rauch und Wärme
	Brand
	Rauch
	Rauch und Wärme
	Rauch und Wärme
	Brand
	Rauch
	Rauch und Wärme
	Rauch und Wärme

EN 1090

ANGABEN ZU OBERFLÄCHEN

F1 Fliesen
F4A Asph. Asphalt
CK Optisch
AKU Aluminium-Rohr
CK Keramik
SB Steinfliesen
HWP Holzwerkstoffe
Ruh + AAs Rohre mit Asbest-Siegel

EN 1090

F5
F4
F3
F2

F1

F6
F7

F8
F9

Brustungsgerade

Handbohrbohrer

ANGABEN ZU FLÄCHEN

	Bahnsteigzone (Bodenbelag)
	Bahnsteigzone (Deckungslsg. Bewehrung auf Gleisverklebung)
	Bahnsteigzone (Deckungslsg. Bewehrung auf Gleisverklebung)

Typ	Stapel	Deckenstärke (cm)	Bruchschubspannung (kg/cm ²)
1	Intermediär KS 11,5 cm	1,6	0,10
2	Intermediär KS 11,5 cm	2,2	0,10
3	Intermediär KS 11,5 cm	1,6	0,10
4	Intermediär KS 11,5 cm	2,2	0,20-0,30
5	Intermediär KS 11,5 cm	2,2	0,10
6	Außenwand KS 11,5 cm	2,2	
7	Außenwand KS 11,5 cm	2,2	0,10

06	19.09.2025	Festlegung Rohbau mit SuD- WP2	VR
05	23.07.2025	Festlegung Rohbau mit SuD	VR
04	28.05.2025	Festlegung Rohbau ohne SuD- WP1	VR
02	03.04.2025	Festlegung Rohbau ohne SuD- WP1	VR
01	12.03.2025	Änderung 1	VR
00	27.09.2024	Planerstellung	JC
Nr. Datum Änderung Bearbeiter			

Ausführungsplanung	
 Deutsches Rotes Kreuz	Stand 8 
DRK Kreisverband Aalen e.V.	
DRK Kreisverband Aalen e.V.	Baubewertung 21 2022 Seite 1
Neubau Integrierte Regionaleillestelle Ostwürttemberg	Ausführungsplanung +440,35m ü NN = +1,00
Baubewertung	1: 50
Grundris OG2- Bauteil B	AG
Planstand Ausarbeitung	
Baubewertung	Baubewertung
Baubewertung	Baubewertung
Baubewertung	Baubewertung