


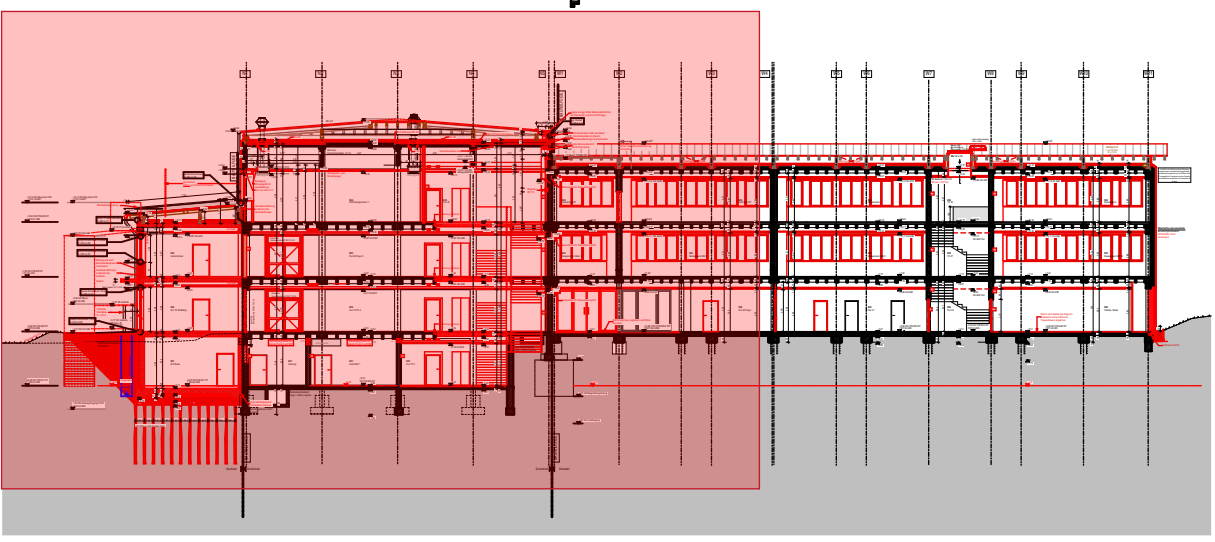

**WICHTIGE HINWEISE:**

- Grundlage der Planung sind die Bestandspläne der Stalk aus dem Jahr 1995. Es liegt kein verformungsgerechtes Aufmaß vor.
- sämtliche Maße sind vor Ort zu überprüfen. Unstimmigkeiten sind unverzüglich mitzuteilen.
- Bemessung an Tür-, Durchbruch-, Sturz- und Brüstungshöhen ab OK FFB
- Bemessung von Raumhöhen und UK AHD ab OK FFB
- Die dazugehörigen Fachplanungen Stalk und ELT, HLS und BS sind zu beachten, Abweichungen sind zu melden.
- Bei neuen Durchbrüchen/Öffnungen ist in der Regel ein Sturz im Zuge des Abrisses einzubauen. Die Angablen der Tragwerksplanung sind dabei zu beachten.

**Baugruben im Gebäude OK FFB:**

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Ebene 4 ZT | +10,83m = 514,86m üNN |
| Ebene 3 ZT | + 7,25m = 511,26m üNN |
| Ebene 2 ZT | + 5,69m = 507,63m üNN |
| Ebene 1 ZT | + 0,03m = 504,04m üNN |


**Ebene 1 OT** ± 0,00m = 504,04m üNN

- |  |                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Mauerwerk Bestand                                                                                                |
|  | Stahlbeton Fertigteil Bestand, tragend                                                                           |
|  | Stahlbeton Fertigteil Bestand, nicht tragend                                                                     |
|  | Stahlbeton/Ortbeton Bestand                                                                                      |
|  | Konstruktion Bestand allgemein (Material tw. unbekannt)                                                          |
|  | Stahlbeton neu (Bewehrung gem. Bewehrungsplan, Betongüte gem. LV bzw. Werkplanangaben)                           |
|  | Mauerwerk neu                                                                                                    |
|  | Holzbau neu                                                                                                      |
|  | Trockenbau neu mit Brandschutzanforderung (Blinder u. Bekämpfung gem. LV bzw. Werkplanangaben)                   |
|  | Verputztafel und Trockenbauverkleidung neu ohne Anforderung (Blinder u. Bekämpfung gem. LV bzw. Werkplanangaben) |
|  | Bodenaufbau neu allgemein                                                                                        |
|  | Beton unbewehrt, Estrich neu                                                                                     |
|  | Dämmung weich (Wärmeleitfähigkeitsgruppe gem. LV bzw. Werkplanangaben)                                           |
|  | Dämmung hart, Perimeterdämmung neu (Wärmeleitfähigkeitsgruppe gem. LV bzw. Werkplanangaben)                      |
|  | Abbruch                                                                                                          |
|  | Naturstein                                                                                                       |
|  | Gelände/Erdbereich - Kies                                                                                        |

Änderungen zum Vorprojektplan

**Wanddurchbruch (WD)** **Schütz (WS bxt)** **Detaillierung:** OKFFB+0,175 **±0,17**  
**Deckendurchbruch (DD)** **Bodendurchbruch (BD)** **D** **OKFFB+0,000** **±0,000**

|      |                     |         |                                          |
|------|---------------------|---------|------------------------------------------|
| AD   | Abgehängte Decke    | MW      | Mauerwerk                                |
| AK   | Außenkante          | NN      | Normal-Null                              |
| BRL  | Bodenplatte         | OK      | Ordnung                                  |
| BR   | Brüstung            | PF      | Putz                                     |
| BRH  | Brüstungshöhe       | PT      | Putz für                                 |
| D    | Decke               | RS      | rauchschichte und selbstschließende Tür  |
| DA   | Deckenaussparung    | RFB     | Rohrflur                                 |
| DD   | Deckendurchbruch    | RD      | Rohrdecke                                |
| DDF  | Deckendurchbruch    | RH      | Raumhöhe                                 |
| DGL  | deckengleich        | ROLL    | Rolläden                                 |
| DGP  | Deckengruppe        | RO      | Revisionsöffnung                         |
| E    | Elektron            | RH      | Raumhöhe                                 |
| FBA  | Fußboden            | RS      | Rauchschicht Tür                         |
| FBD  | Fußbodendurchbruch  | S...    | Sanitär                                  |
| FD   | Fertigplatte        | SP      | Spann                                    |
| FFB  | Fertigflur          | TB      | Trockenbau                               |
| FR   | Fahrrad             | T30/T50 | feuerhemmende, feuerbeständige Türe      |
| FM   | Fertigmaß           | UD      | Unterdecke                               |
| FU   | Fundament           | UK      | Unterkanal                               |
| FUA  | Fundamentausparung  | UD2D    | Unterkanal (durchbruch)                  |
| FUD  | Fundamentdurchbruch | UD2D    | Unterkanal (durchbruch)                  |
| Gi   | Gitterrost          | VDS     | Tür, vollwandig, dicht, selbstschließend |
| GR   | Gitterrost          | WA      | Wandanspannung                           |
| H... | Heizung             | WD      | Wanddurchbruch                           |
| L... | Lüftung             | WS      | Wandschütz                               |
| LH   | Lichte Höhe         | WSG     | Wandschutzgitter                         |
| MFE  | Mittelpunkt         | ZA      | Zange                                    |

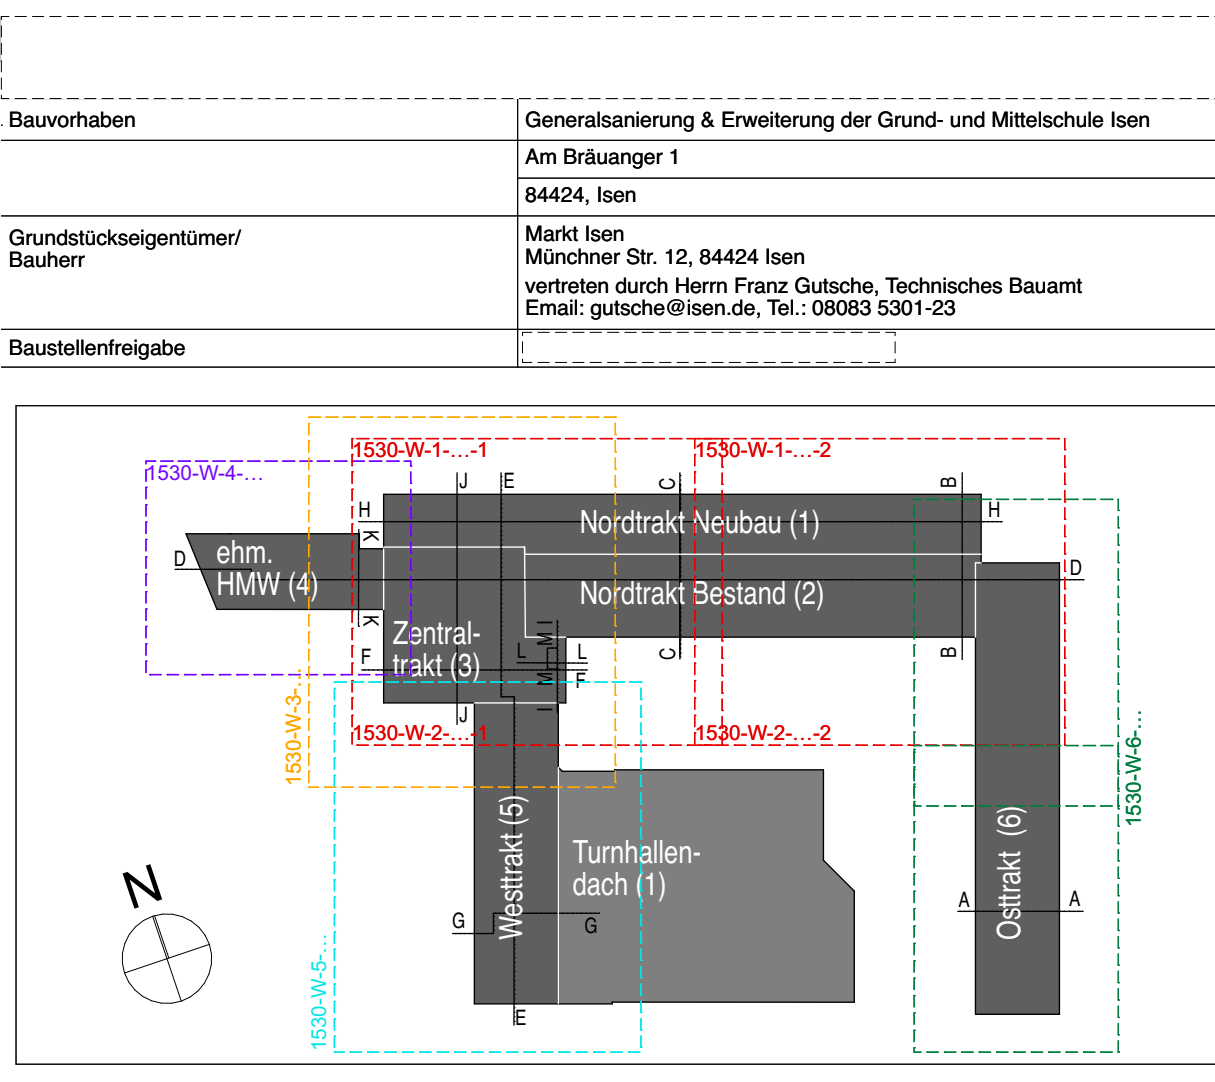

N 1:50, 1:500  
1530-W-15-1

Schnitt E-E I

Änderungen

