
















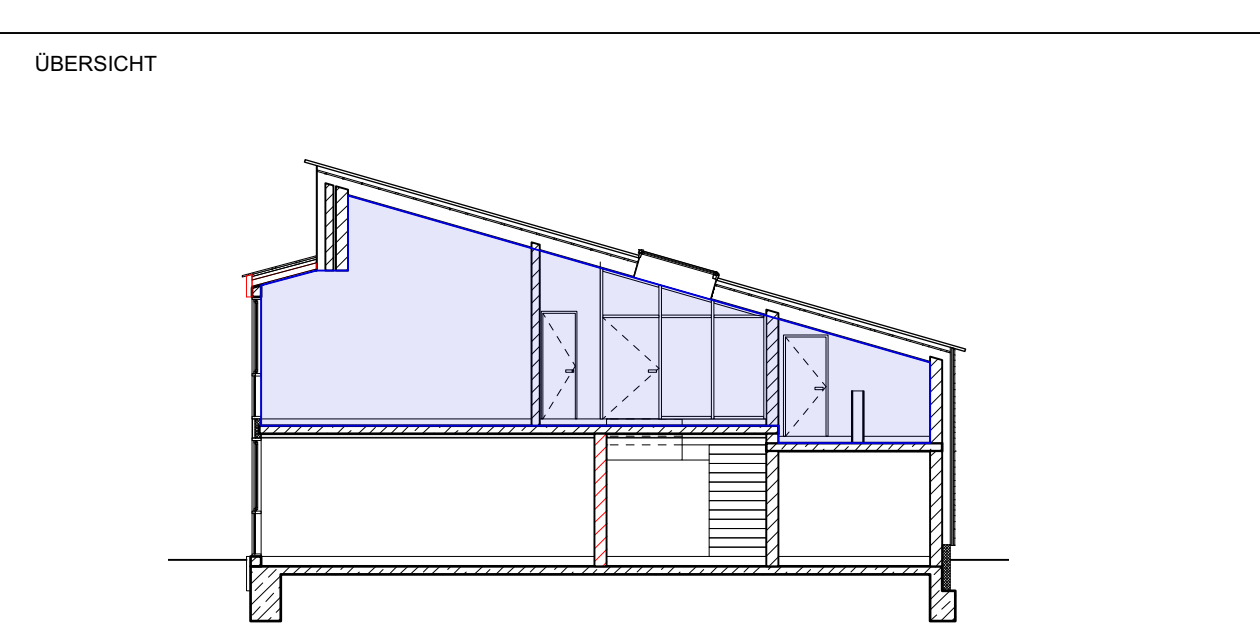














ALLGEMEINE HINWEISE ZUR PLANUNG

- Austausch aller Fenster
- alle abgehängten Decken n.Abst. mit Bauphysik
- Sommerlicher Wärmeschutz durch Raffstores (Süd-, Ost-, und Westseite)
- Aufzug in Stahlgerüst mit Verglasung, Dimensionierung Stahlgerüst n.Abst. mit Statik



LEGENDE			
	Stahlbeton		Schrittlinie (Grundris)
	Stahlbeton neu		Erhöhung Türsturz erforderlich
	Trockenbauwand		Feuchtschichtmarker
	Mauerwerk		Datalschichtmarker
	Arbeitsraum (Abbruch)		Wandaufbau
	Arbeitsraum (Abbruch)		Achse
	Hohlwolle		Änderungsweite
	Dämmung (weich)		Anpassungshinweise
	Dämmung (hart)		Bestand
	Perimeterdämmung		Abbruch
	Erdrich		Abbruch Grobbaub
	Schüttung		Neubau (außer Stahlbeton)
	Holzverschalung		
	Unterfangung		
	Neubau Bodenplatte		
	Abbruch Bodenplatte		

HÖHENBEZUGSSYSTEM = ü. NHN; OKFF ±0.00 = 309,44

[illegible]

- AUSFÜHRUNGSPLAN, ALLE MAßE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN. -
- ZEICHNUNG IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN STATISCHEN PLÄNEN UND BERECHNUNGEN GÜLTIG. -
- UNKLARHEITEN VOR AUSFÜHRUNG MIT DER BAULEITUNG KLÄREN. -



AUSFÜHRUNGSPLANUNG












Generalsanierung Arche-Noah-Schule


Arche-Noah-Schule, Friedensweg 8b, Bad Windsheim
Flur-Nr. 1130/20

BAUHERR: Diakonisches Werk Neustadt/Aisch
Kirchplatz 5
91413 Neustadt/Aisch


PLANUNG: boxx3 - architektur & gestaltung
Bohlleitenweg 19
97082 Würzburg

	DATE	NAME	FORMAT	PLAN-NR:
BEARBEITET	17.06.2026	EJ	A0 (841/1189)	A_LP05_DET
GEPRÜFT				S_OG.1_SA
MASSTAB	PLANINHALT			INDEX:
M 1:20, 1:5	Fliesenspiegel: OG.1 Sanitäräume			A

Zusätzliche Details		Zusätzliche Details	
	Fliesen -> kein Windbelag Eck-/ Abschlussprofil		Feuerhemmend Faserdämmstoff (MF) min. 60mm
	Fliesen -> div. Windbelag Übergangsprofil		Feuerhemmend
	Verlegetastpunkt Fliese (ohne Bemalung -> ab Raumdecke)		Imprägnierung
			Feuerbeständig
			Installationsschichtwand: 2x GK "Stabo Board" (2x 12,5 mm) + MF (40mm)
			Revisionöffnung
			Traverse (Höhen relativ zur Raum OKFF)
			Verschälung Massivbauwerk (Förderische)

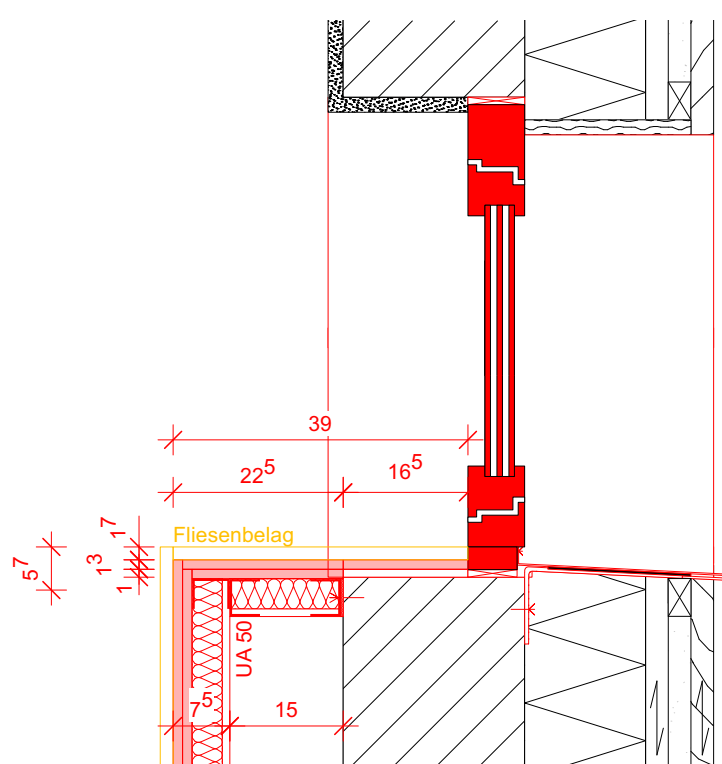

Detail
- Anschluss Fenster
M 1:1

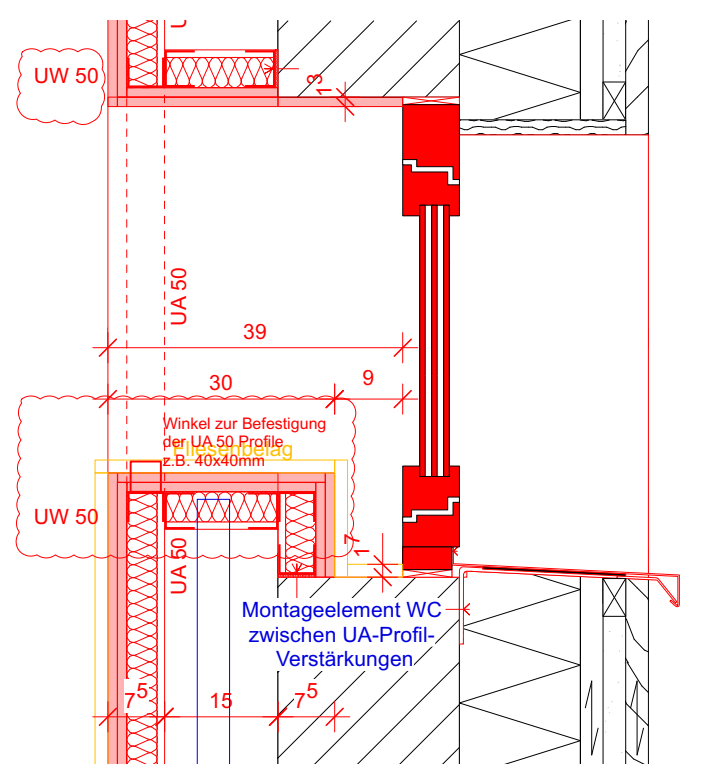

Detail 2
Anschluss Fenster-
M 1:10