




flächendeckende
Hausalarmierungsanlage
erforderlich

LEGENDE

- Brandwand (F90-A+M)
- Wand / Bauteil - hochfeuerhemmend - (F60-BA o. F60-AB)
- Wand / Bauteil - feuerhemmend - (F30-B)
- Decke von unten feuerhemmend (F30)
- notwendiger Treppenraum
notwendige Treppe
- nicht zu beurteilender Bereich
- Aufenthalt Kinder
- T90 Brandschutztür - feuerbeständig -
- T30RS Rauchschtztür - feuerhemmend -
- FS Fahrtschachttür nach DIN 18090 bzw. DIN 18091
- Rettungsweg
- NF Notfenster (≥0,90m x 1,20m)
- B Tür mit Blindzylinder o.ä.
- Sichtverbindung

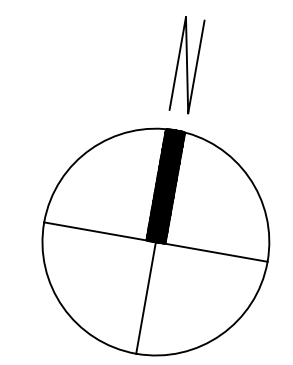

Änderungen Architekt, Änderung der Außentreppe	a	18.02.25	Schäfer
Änderungen	Index	Datum	Name

Bauvorhaben: Neubau einer 4-gruppigen Kita als Ersatzgebäude f.d. Kita St. Pius als Hauptgebäude zur 3-gruppigen Kita IMQ Schützenstraße 123, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler	Projekt-Nr. :		23911-20
	Plan-Nr. :		BS2
Darstellung: BRANDSCHUTZPLAN Erdgeschoss	Index		a
	Maßstab:		1:200
<div>Hauptsitz: In den Klostergärten 9 65549 Limburg Telefon 06431/9876-0 E-Mail info@beundp.de</div> <div><p>INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR DAS BAUWESEN mbH</p></div>	Blattgröße:		DIN A2
	Datum:		01/2024
	gezeichnet:		Schäfer
	int. gepr.:		Schuchmann
LIMBURG · KÖLN · KOBLENZ · MÜNCHEN · SCHNEEBERG · WEILBURG			