


- _ATTIKABLECH KUPFERBLECH D= 0,7MM MEHRFACH GEKANTET MIT 3% GEFÄLLE
- _UNTERKONSTRUKTION NICHT BRENNBAR, METALL
- _ATTIKABOHRLE NICHT BRENNBAR UND FEUCHTEBESTÄNDIG BREITE=67MM D=30MM
- _2. LAGIGE ABDICHTUNG
- _ATTIKA KRONENDÄMMUNG, MINERALWOLLE D=60MM
- _BETONERGÄNZUNG BEWEHRT (NACH ÖRTLICHEM AUFMAß)

- 2. LAGIG BITUMENSCHWEISSBAHN
 - 1. LAGE: ELASTOMERBITUMEN
 - 2. LAGE: POLYMERBITUMEN
- DÄMMPAKET: d=150 - 370mm
 - 1. ELASTOMERBITUMEN KALTSELBSTKLEBBAHN
 - DAMPFSPERRE
- DÄMMUNG MINERALWOLLE d=50mm/
KABELKANÄLE

ENTWÄSSERUNG SYSTEM:
ROHR IN ROHR DN50 -100
HAUPT-NOT-KOMBI FÜR FREISPIEGELSTRÖMUNG
UND DRUCKSTRÖMUNG AUS STAHL,
FEUERVERZINKT, DN 100/50 KLEMMFLANSCH FÜR
BITUMEN, 45 GRAD AUFKANTUNG FÜR
BITUMEN-ABDICHTUNGSBAHNEN,

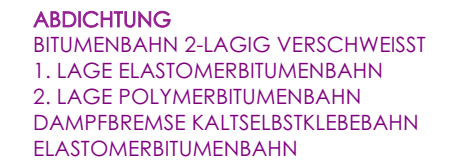

ATTIKABOHRLE: MINERALISCH GEBUNDENE PLATTE, NICHT
BRENNBAR FEUCHTIGKEITSSTABIL
30MM BEFESTIGUNG MECHANISCH

DÄMMUNG FLACHDACH 0,038 W/(M*K)
DRUCKSPANNUNG BEI 10% STAUCHUNG: >= 70 KP

1. SCHICHT _INSTALATIONS GRUNDÄMMUNG D=50MM
2. SCHICHT _STUFENDÄMMUNG JE 6M, D=50MM
_GEFÄLLEDÄMMUNG 2%_D=MIN =40MM
3. SCHICHT _DECKDÄMMUNG: D=60-80MM

1. SICHT _DÄMMPLATTEN D:120MM
UNTER DER GULLY:
_DRUCKBELASTBARE DÄMMBLOCK AUS FOAMGLASS
NICHT BRENNBAR

DÄMMUNG AUF ATIKA 0,040 W/(M*K)
DRUCKSPANNUNG BEI 10% STAUCHUNG:> = 80 KPA
KRONENDÄMMUNG, OBERSEITIG

