



EG +0.19

AUSSENANLAGEN OK -0.31

BÖSCHUNGSWINKEL 45°

3.38

3.17

BLITZSCHUTZ ERDER

EINBRINGÖFFNUNG
SIEHE PLANUNG STATIK
BAUGRÜBENVERBAU

BÖSCHUNG

2.25

-0.30

+0.19

-0.45

TRINKWASSER

FERNWÄRME


1X DN 160

4 X DN 110

9 X PE-HD 75

DIREKT NEBEN / IN DER BÖSCHUNG LIEGEN LEERROHRE.
DIE GENAUE LAGE IST DEN SPARTENPLÄNEN ZU ENNEHMEN.
ES HANDELT SICH IN DIESEM PLAN UM EINE SCHEMATISCHE DARSTELLUNG.
DAS ROT GEGENNEECHNETE LEERROHR FÜHRT AKTUELL EIN NIEDERDRUCKABSAUGKABEL / BAUSTROM.
DEM AUFTRAGNEHMER OBliegt ES, DASS KABEL WÄHREND DER SCHACHTUNG AUSZUSICHERN.
ANSONSTEN MUSS ES HOCHGEHÄNGT UND UNTERSTÜTZT WERDEN.
DIE RESTLICHEN LEERROHRE SIND ZUR ERSTELLUNG DER EINBRINGÖFFNUNG NICHT BELEGT.

DIE BÖSCHUNG MUSS IN HANDSCHACHTUNG ERSTELLT WERDEN.

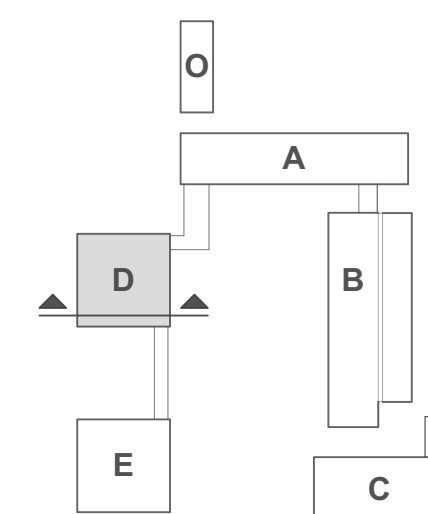

AUSSPRACHEN

				WS WA	WANDSCHLITZ WANDAUSSPRUNG	A	ARCHITEKTUR
				BS BA	BODENSCHLITZ BODENAUSSPRUNG	H	HEIZUNG
				WD	WANDDURCHBRUCH	L	LÜFTUNG
				BD DD	BODENDURCHBRUCH DECKENDURCHBRUCH	S	SANITÄR
				DS	DECKENSCHLITZ	K	KÄLTE
						E	ELEKTRO




OBER- / UNTERKANTE FERTIGTEILE






OBER- / UNTERKANTE ROHBAUTEILE

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN. BEI PLAN- UND MAßDIFFERENZEN IST VOR DER AUSFÜHRUNG ÜBER DIE BAULEITUNG SOFORT DER ARCHITEKT ZU VERSTÄNDIGEN. DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN STATISCHEN KONSTRUKTIONSPÄNEN UND SÄMTLICHEN PLÄNEN DES ARCHITECTEN UND DER FACHINGENIEURE.

AB - UND ANSCHLÜSSE DER DICHTUNGSEBENEN AN ANGRENZENDE BAUTEILE NACH DEN VON DEN ARCHITECTEN FREIZUGEBENDEN WERKSTÄTTZEICHNUNGEN DER AUSFÜHRENDEN FIRMA

BEZUGSHÖHE
± 0,00 = OK FFB ERDGESCHOSS KGA
= 387,68m ü NHN

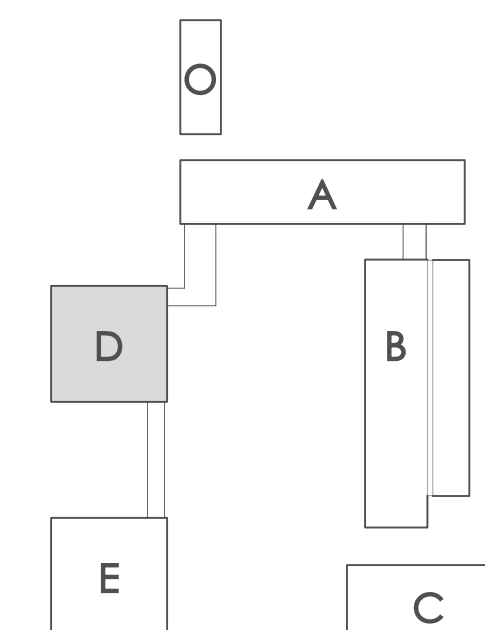

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

GE

KUE