

Position für seitlichen Anschluss der Treppe zur Natursteinwand


Der seitliche Anschluss des Ortbeton Treppenlauf an die Natursteinwand muss in F90 Qualität verschlossen werden.

- Die Natursteinwand wird im Bereich des Treppenlauf mit mineralischem Putz begradigt.
- Es wird eine Fuge von 20 – 30 mm von der verputzten Natursteinwand zum Ortbetontreppenlauf hergestellt.
- Die Fuge wird nachträglich mit einer Brandschutzschnur (2 lagig) geschlossen.

Alle nötigen Herstellerbestätigungen sind im Vorfeld einzuholen.

Der seitliche Anschluss des Ortbeton Treppenlauf an die Stahlbeton Wand muss in F90 Qualität verschlossen werden.

- Es wird eine Fuge von 20 – 30 mm zwischen der Stahlbetonwand und dem Ortbetontreppenlauf hergestellt.
- Die Fuge wird nachträglich mit einer Brandschutzschnur (2 lagig) geschlossen.

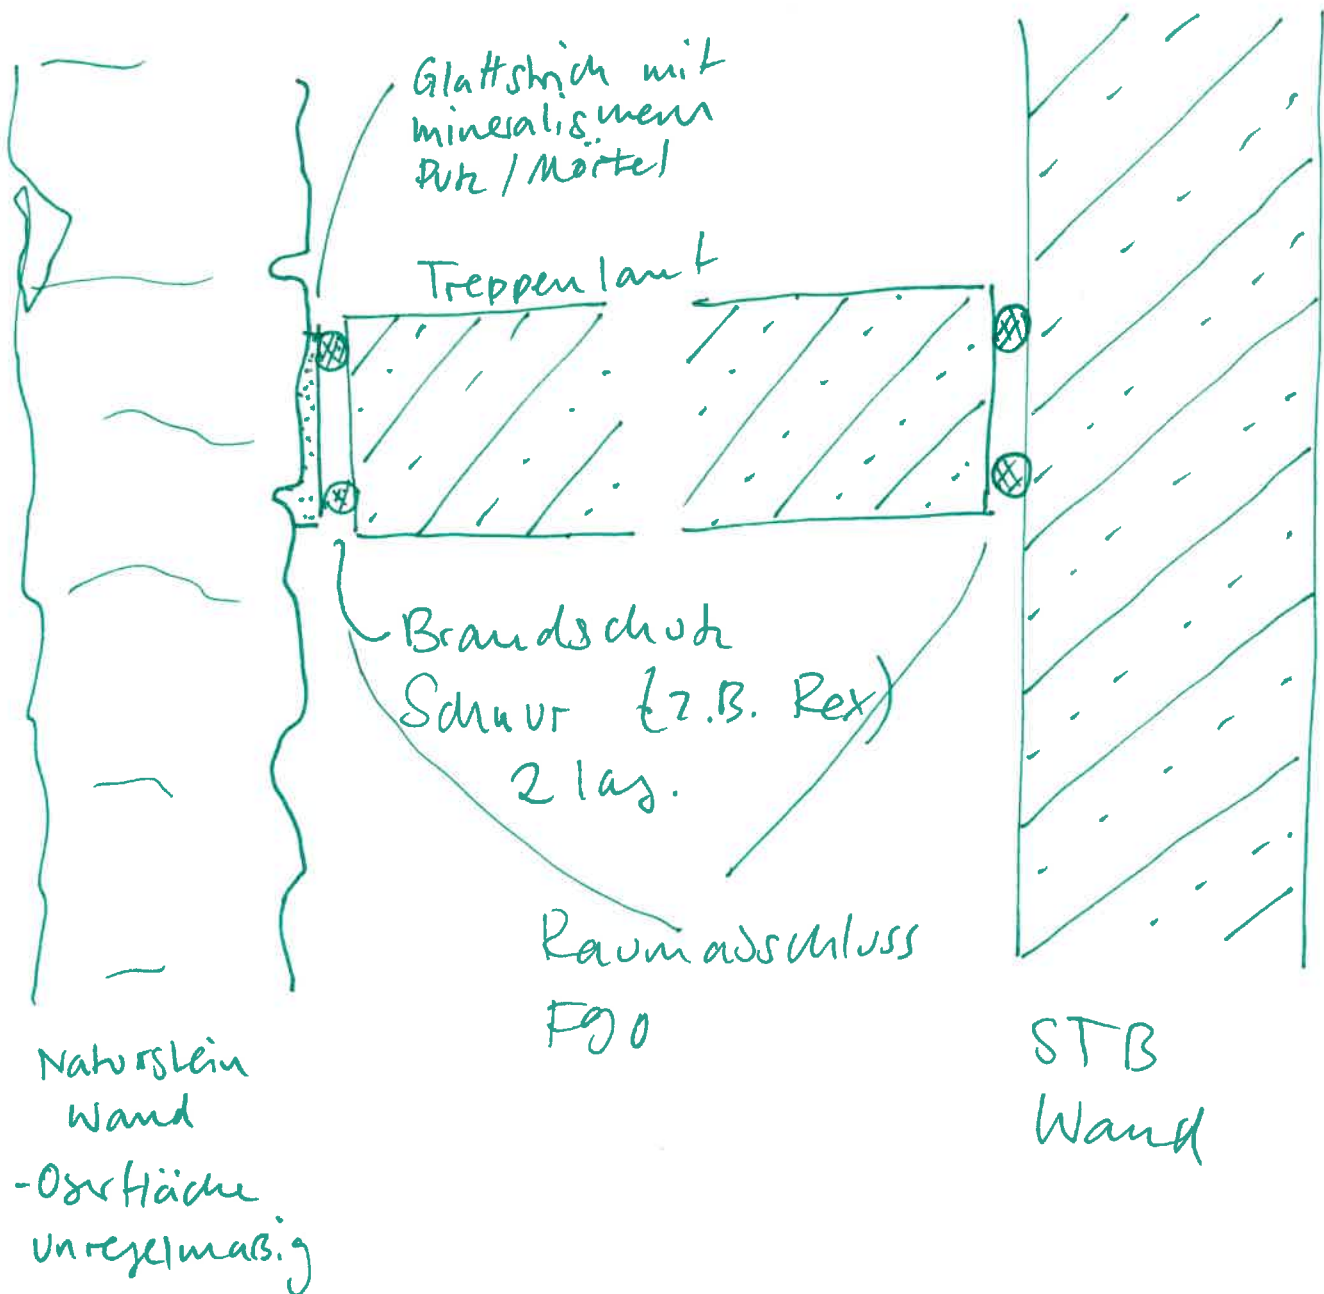

DIEZINGER ARCHITEKTEN GMBH
85072 EICHSTÄTT · LUITPOLDSTR. 22
TELEFON 00 49 84 21 97 86 0
INFO@DIEZINGERARCHITEKTEN.DE

Julia Grath
DIA 17.4.26