


M 1:100

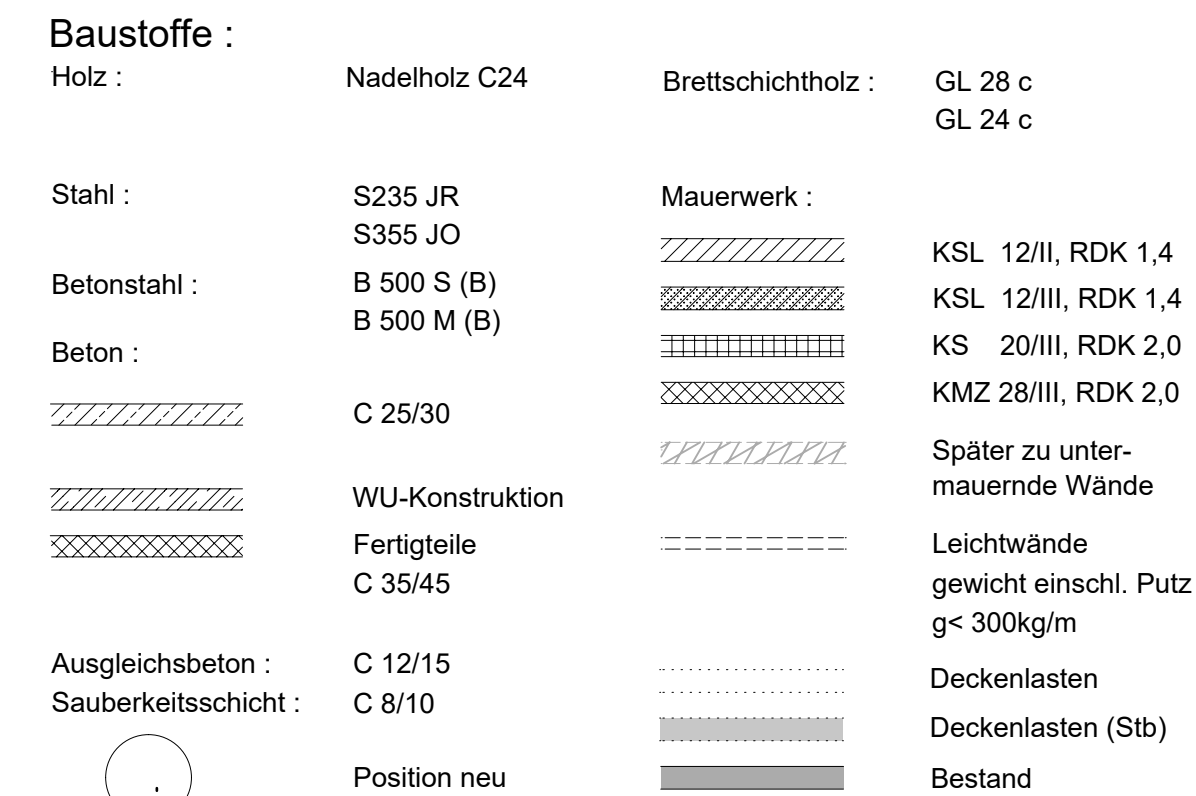

Position neu

Position Bestand / Urstatik

Alle nicht näher bezeichneten Fenster- und Türlstürze sind als Fertigteilstürze ausreichend herzustellen.

Die zulässige Bodendruckung wurde angenommen mit
 $\sigma_{R,d} = 200 - 300 \text{ kN/m}^2$ (Aufnehmerbarer Sohldruck nach DIN 1054)
 $\sigma_{R,d} = 280 - 420 \text{ kN/m}^2$ (Bemessungswert des Sohlwiderstandes nach DIN EN 1997)
 Diese Annahme ist örtlich zu überprüfen!
 Die Empfehlungen des Bodengutachters sind zu berücksichtigen!
 Fundamente sind frostfrei auf gewachsenen Boden zu gründen!
 Höhensprünge sind unter 30 Grad abzutrepfen!

- PE-Folie (2-lagig)
- 12cm Perimeterdämmung
- 5cm Sauberkeitsschicht (glatt abgezogen)
- 20cm Schotterplanum (EG)
- 30cm Schotterplanum (KG)


Gründungsebene mit 100%iger Proctordichte herstellen bzw. gemäß Angaben des Bodengutachters.

Erdbebenzone: -

Bemessungswasserstand = unterhalb Gründungsebene

OKFF $\pm 0,00$ = 105,60 m ü.NN

M 1:100

[illegible]