

Außen

3032-1 - Glasdächer
siehe Regeldetails 3032.1-201 und 3032.1-202

3016.1 Holzrahmenwände
siehe Regeldetails Attikaufbauten

3013 Baumeisterarbeiten
siehe Regeldetails Attika, BSH Träger und
Holzfachwerk-Trägern

3038.1 VHF Holzverkleidung
siehe Regeldetails

3038.1 VHF Holzverkleidung

24/var mm Vertikale Holzplatten aus karbonisiertes Holz, leicht gebürstet, in 3
unterschiedliche Größen Breiten 80,110 und 160 mm
30/50 mm Horizontal Holzlattung
--- Diffusionsoffene, UV-beständige Fassadenbahn für belüftete
Fassadenkonstruktionen mit offenen Fugen, s/ds 0,03m gem.
Herstellerrichtlinien

80 mm Mineralwolle nach DIN EN 13162, Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit (λ_B) 0,032 W/mK nach DIN 4108-4, Anwendungsgebiet
WAB Außendämmung der Wand hinter Bekleidung DIN 4108-10
Brandverhalten: nichtbrennbar, A1 | DIN EN 13501-1

40/50/2mm L-Profil Aluminium, farblich auf die Fassadenbekleidung
abgestimmt, nach RAL Design oder NCS Palette
125/60/2mm Edelstahl L Profil als Wandbock, Wandhalter
wärmebrückenoptimiert

3013 Rohbau
220 mm Betonattika

3021 Dacharbeiten
4 mm Elastomerbitumen-Dampfsperbahn mit Aluminium
Kombieinlage und Notabdichtung,
gemäß DIN13970 sd $\geq$ 1500m
100 mm Steinwolle-Dachdämmplatte (MW) nach DIN EN 13162,
Anwendungsgebiet DAA gemäß Zulassung, Bemessung der Wärmeleitfähigkeit
 λ_B [W/(m·K)] 0,038
--- Vlieskaschierung
1,5mm Dachabdichtung EPDM gemäß DIN18531 1-5, einlagig, über die
Attika Bohle hochgezogen

3032-1 - Glasdächer
Alubelch 2mm, mehrfach gekantet, mesh. an der Betonnattika
befestigt
80mm Dämmung WLG 028 bzw. n. A. Bauphysik
Fassadenfolien (diffusionsoffe x2 Ebenen + damfdicht x1
Ebene) mind 150mm ab OK Glasdach an der Wand
hochgezogen

3032-1 - Glasdächer
Wetterblech, aus Alu 2mm, mehrfach gekantet, hochgezogen,
alle Profile pulverbeschichtet, Farbe n. A. Arch. / AG
ca. 50mm druckfeste Dämmung
zw. Raum mit Dämm. MW ausgestopft, dampfoffene Folie n.
Außen. Konstruktion umlaufend mit dampfdichte Folie an
Baukörper anschließen

UK Akustikpaneel = UK Riegel

OK Hohenausgleich Konstruktion

3032-1 - Glasdächer
Pfosten mittig an die Stahl-Konstruktion mechanisch befestigt,
pulverbeschichtet, Farbe n. A. Architekt / AG

OK Stahlträger verkleidet (F60)

3032-1 - Glasdächer
Anschlussblech, aus Alu 2mm, mehrfach gekantet, unsichtbar befestigt,
pulverbeschichtet, Farbe n. A. Arch. / AG

3032-1 - Glasdächer
Hohenausgleich-Konstruktion Glasdächer, aus Stahl, n. stat. Erford., an
den Stahlträgern mit F60 Verkleidung mesh., alle Profile
pulverbeschichtet, Farbe n. A. Architekt / AG

Innen

160 16.07.2025
in Klärung - Statik

C.A

3038.1 VHF Holzverkleidung
1 mm Lüftungsgitter/ Insektenschutzgitter, 2 fach gekantet
Abgewinkelte Länge ca 120 mm

3021 Dacharbeiten Hochbau
1 mm Leitbleich, 1 fach gekantet, als Untergrund für hochziehen
der Abdichtung

ca. 575

OK Attikaabdeckung

ca. 290

3021 Dach

3013 Baumeister

VK Attika

VK Attika

VK Attika

VK Attika

VK Attika

VK Attika

VK Attika

VK Attika

VK Attika

VK Attika

VK Attika

VK Attika

VK Attika

VK Attika

VK Attika

VK Attika

VK Attika

VK Attika

VK Attika

VK Attika

VK Attika

VK Attika

VK Attika

VK Attika

VK Attika

A 3038.1
126

Gewerk:

V.H.Fassade Holzverkleidung

Titel:

Detail Anschluss des
Glasdaches Werkstätte an der
Betoninnenattika + Betonwand

Lage im Gebäude:

Werkstätte, Decke ü. E1


Maßstab: 1:5

VORABZUG

Alle Maße sind verantwortlich am Bau zu prüfen.

Alle Maße sind ca. Angaben.
Statische Berechnung der zum Einbau kommenden Teile durch den
Auftragnehmer.

Datum	Index	Änderung	Kürzel

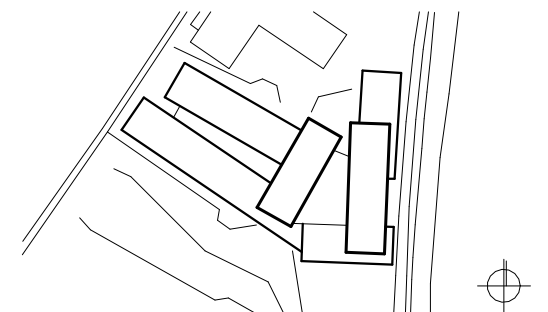

+384,15 üNN = +/-0.00

Neubau Bildungszentrum Landshut

Bauherr
Handwerkskammer
Niederbayern-Oberpfalz
Ditthornstraße 10
93055 Regensburg

Tel: 0941 7965 - 0