

Gewerk:

V.H.Fassade Holzverkleidung

Titel:

Detail Vertikalschnitt Tür mit Holzlaibung

Lage im Gebäude:


E0+E1 Werkstätte

Maßstab: 1:5

VORABZUG

Alle Maße sind verantwortlich am Bau zu prüfen.
Alle Maße sind ca. Angaben.
Statische Berechnung der zum Einbau kommenden Teile durch den Auftragnehmer.

Datum	Index	Änderung	Kürzel

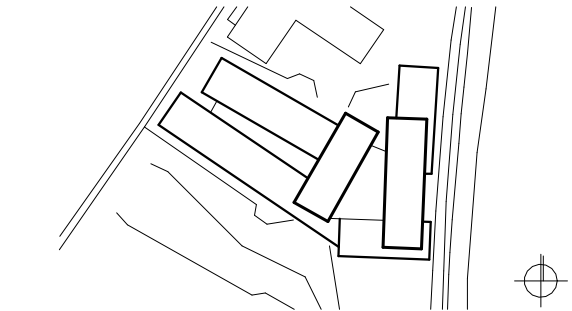

+384,15 üNN = +/-0.00

Neubau Bildungszentrum Landshut

Bauherr: Handwerkskammer
Niederbayern-Oberpfalz
Ditthornstraße 10
93055 Regensburg
Tel: 0941 7965 - 0

3016.2 Fenster
dauerhaft Luftdicht und Dampfdicht verkleben
Vorkomprimiertes Dichtungsbahn

3016.1 Holzrahmenwände
dauerhaft Luftdicht verkleben

3016.2 Fenster
TS 93 GSR EN 2-5
Gleitschienen-Türschliesser nach EN 1154.
Montage auf der Bandgegenseite Schliessgeschwindigkeit, Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schliessverzögerung über Ventil einstellbar. Montagekonsole mit universellem Lochgruppen-system. DIN-R.
Gleitschiene mit integrierter, mechanischer Schliessfolgeregulierung, geprüft nach EN 1158.

3016.2 Fenster
Edelstahlkonstruktion als Schwelle
aus 3 mm Edelstahlblech, 1 fach gekannt,
abgewinkelte Länge ca. 250 mm
+ notwendige Befestigungsmittel
zwischen Platz mit hochwertigen, FCKW-,
HFCKW- und formaldehydfreien
Polyurethanhartschäumen gefüllt

3016.2 Fenster
Folie dampfdiffusionsdicht

3016.2 Fenster
Fuge

3016.1 Holzständerwände
Wandaufbau gemäß Regeldetail 3016.1 103
HSW Typ 2

3016.2 Fenster
Laibungsdämmung aus Holzfaserdämmplatte mit einem Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit von 0,048 W/mK nach DIN 4108-4, Anwendungsgebiet WAB, Außendämmung der Wand hinter Bekleidung nach DIN 4108-10.
Die Unterspannbahn muss bis zum Fensterrahmen ergänzt und fachgerecht an der HSW-Unterspannbahn verklebt werden.

3016.2 Fenster
Folie dampfdiffusionsoffen

3038.1 VHF Holzverkleidung
Insektenschutzgitter, L formig, Abgewinkelte Länge ca. 70 mm

3038.1 VHF Holzverkleidung
24 mm Seitliche Holzlaibung aus Vollholz, Holzlatten aus karbonisiertes Holz, gleich wie die Verkleidung

3016.2 Fenster
Einsteckschloss Antipanikfunktion E (Wechselfunktion)
SPE Selbstverriegelndes Antipanikschloss E
E Offner
Die Beschläge werden durch eine andere Firma geliefert, da ein elektronisches Schloss gewünscht ist.

3016.2 Fenster
HOLZ-ALUMINIUM TÜR KONSTRUKTION
Das Rahmen- und das Flügelprofil bilden eine flächenbündige Ebene.
Die Abmessungen und Eigenschaften sind dem Positionsplan zu entnehmen.
Dampfdichter Anschluss an die Holzständerwand.
Die Fassadendämmung muss mindestens 4 cm überlappend inklusive Schlagregenfolie ausgeführt werden.
Die Befestigung der Tür erfolgt nach statischen Erfordernissen.
Die Paneeelfüllung besteht aus einem außenseitigen Aluminiumblech mit einer Stärke von 3 mm und ist flügelübergreifend.
Oberflächenbeschichtung Aluminium: Farbe in Absprache mit dem AG, NCS oder Eloxal.
Holz, lamelliert, Fichte/Lärche, Oberflächenbeschichtung 2 % weiß lackiert, UV-beständig
Alle zugänglichen Fenster und Türen sind in RC2N auszuführen.

3016.2 Fenster
Schwellenabschlussdichtung zum Schutz der dahinterliegenden Dichtebene+Erhöhung der Schlagregendichtigkeit, alterungs-, witterungs-, UV- und ozonbeständig
Absenkdrückung Schlagregensicher
Turbodendichtung mit Bürste aus Polypropylen, ohne Halteprofil, zum Einnuten

3016.2 Fenster
Edelstahlschwelle, 3 mm dick, rutschfest, R11, mit Gefälle gegen Öffnungsrichtung. 3fach gekannt, abgewinkelte Länge ca 280 mm
15 mm hochwertigen, FCKW-, HFCKW- und formaldehydfreien Polyurethanhartschäumen.
durchgehende Stahlrohr, um die Sockelbleche und Leitungen sowie die Folien zu befestigen.
Maße nach statisches Erforderniss
L-Winkel, punktuell, Maße nach Statische Erfordernisse
Winkel termisch entkoppelt
Bolzen nach statischen Erfordernissen

3016.2 Fenster
Bauanschlussfolie zur Abdichtung nach DIN 18533.
Die Abdichtung ist gegen Hinterlaufen zu sichern.
Flachsenkopfschraube mit FLK abgedichtet.
60mm Sockeldämmung, Wärmedämmung Polystyrol-Extruderschäum (XPS) PW dh CS (10/Y) 300 nach DIN EN 13165 und DIN4108-10 Wärmeleitfähigkeit von 0,027 W/mK
Höhe: ca. 410 mm, Aussparung oben

3013 Baumeister
Die Bauanschlussfolie zur Abdichtung nach DIN 18533 muss abgeklappt und im Innenbereich mindestens 100 mm verlegt werden. Auch der seitliche Betonsockel ist abzudichten.

Landschaft

3013 Rohbau