Treppen als Stahlkonstruktion, feuerverzinkt.
Wangen, Randträger UPN200

Sicherheitsgeländer h=1,10m
Stahl, feuerverzinkt
Handlauf: Rundprofil RO 48,3x5mm
Ständer: Rundprofil RO 48,3x5mm
Knielauf RO Ø20mm

Blechkanäle Lueftung - stahl montageschienen auf StB-platten 50 x 50 x 8 e = 1,5m > komplettleistung HLS

OK Belag

Gitterrost Stufen feuerverzinkt, mit Sicherheitsantrittkante.
Maschen 30x30x3mm
Stahlgüte: S235 (siehe Statik)

Querträger: HEA 140
Anschlusspunkte:gelenkig ausgebildet mit Fuß- und Kopfplatte (siehe Statik)

Stütze: HEA120
Stahl, feuerverzinkt.
Stahlgüte: S235
Anschlüsse: siehe Statik

Blechkanäle Lueftung - stahl montageschienen auf StB-platten 50 x 50 x 8 e = 1,5m > komplettleistung HLS

Achse Wand OG1

+7,70⁵ (OK Belag Wartungsweg)
+7,61⁵ (OKFFB)

A-A

Sicherheitsgeländer h=1,10m
Stahl, feuerverzinkt
Handlauf: Rundprofil RO 48,3x5mm
Ständer: Rundprofil RO 48,3x5mm
Knielauf RO Ø20mm

Querträger Rand: UPN200 (siehe Statik)

Blechkanäle Lueftung - stahl montageschienen auf StB-platten 50 x 50 x 8 e = 1,5m > komplettleistung HLS

Treppen als Stahlkonstruktion, feuerverzinkt.
Wangen, Randträger UPN200

Gitterrost Stufen feuerverzinkt, mit Sicherheitsantrittkante.
Maschen 30x30x3mm
Stahlgüte: S235 (siehe Statik)

Stütze: HEA120
Stahl, feuerverzinkt.
Stahlgüte: S235
Anschlüsse: siehe Statik

Querträger: HEA 140
Anschlusspunkte:gelenkig ausgebildet mit Fuß- und Kopfplatte (siehe Statik)

6.207. (Fußpunkte)

lüftungs-kanal

lüftungs-kanal

OK Belag

OK Belag

+7,75⁵ (Türschwelle)

+7,70⁵ (OK Belag Wartungsweg)

+7,61⁵ (OKFFB ZUG)

B-B

→ Fußpunkt Detail Treppen (siehe Plan 6.207)

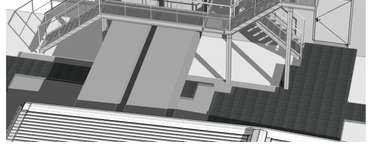

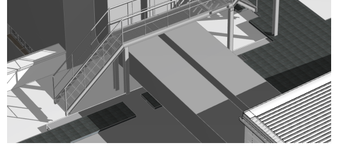

Wartungswege / Begrünung extensiv - Leistung gala-bau (auf Substrat 100mm/ Kies 50mm)
Polymerbitumen durchwurzelungssicher (15mm)
Polymerbitumen Abdichtung 2-lagig (30mm)
Gefälledämmung Steinwolle, Stärke 140-360mm
- Belastbareplatte MEGAROCK 038 / 140mm
- Gefälleplatte GEOROCK 038 2% / 40-220mm
DSP/Notabdichtung Bituminös (15mm)
Stahlbetondecke ROH 300 mm

Stütze: HEA120
Stahl, feuerverzinkt.
Stahlgüte: S235
Anschlüsse: siehe Statik

Abdichtung hoch ziehen auf min.15 cm über OK Dachbelag

Quadratrohr 120x120x6

OK Dachbelag

+7,26⁵ (1. Referenzhöhe BA1)

Fußpunkt Detail Stützen (für Treppenturm + Treppenbrücke)

Techniktreppe. Grundriss OG2

Grundriss OG3

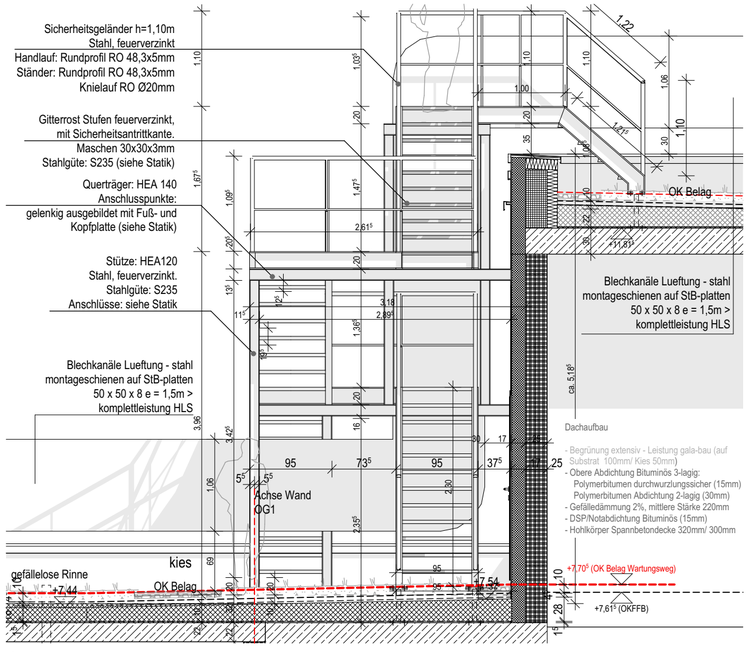

C-C





3D Ansichten

Detail-Nr. 6.206

VORABZUG

Maßstab	1:50, 1:10	Index	-	00	01	02	03	04	05	06	07
gez.	XXX	Datum									

KaE-GAP Techniktreppe auf dem Dach