Anschlussplan Eebk 13.1911.02.13.05

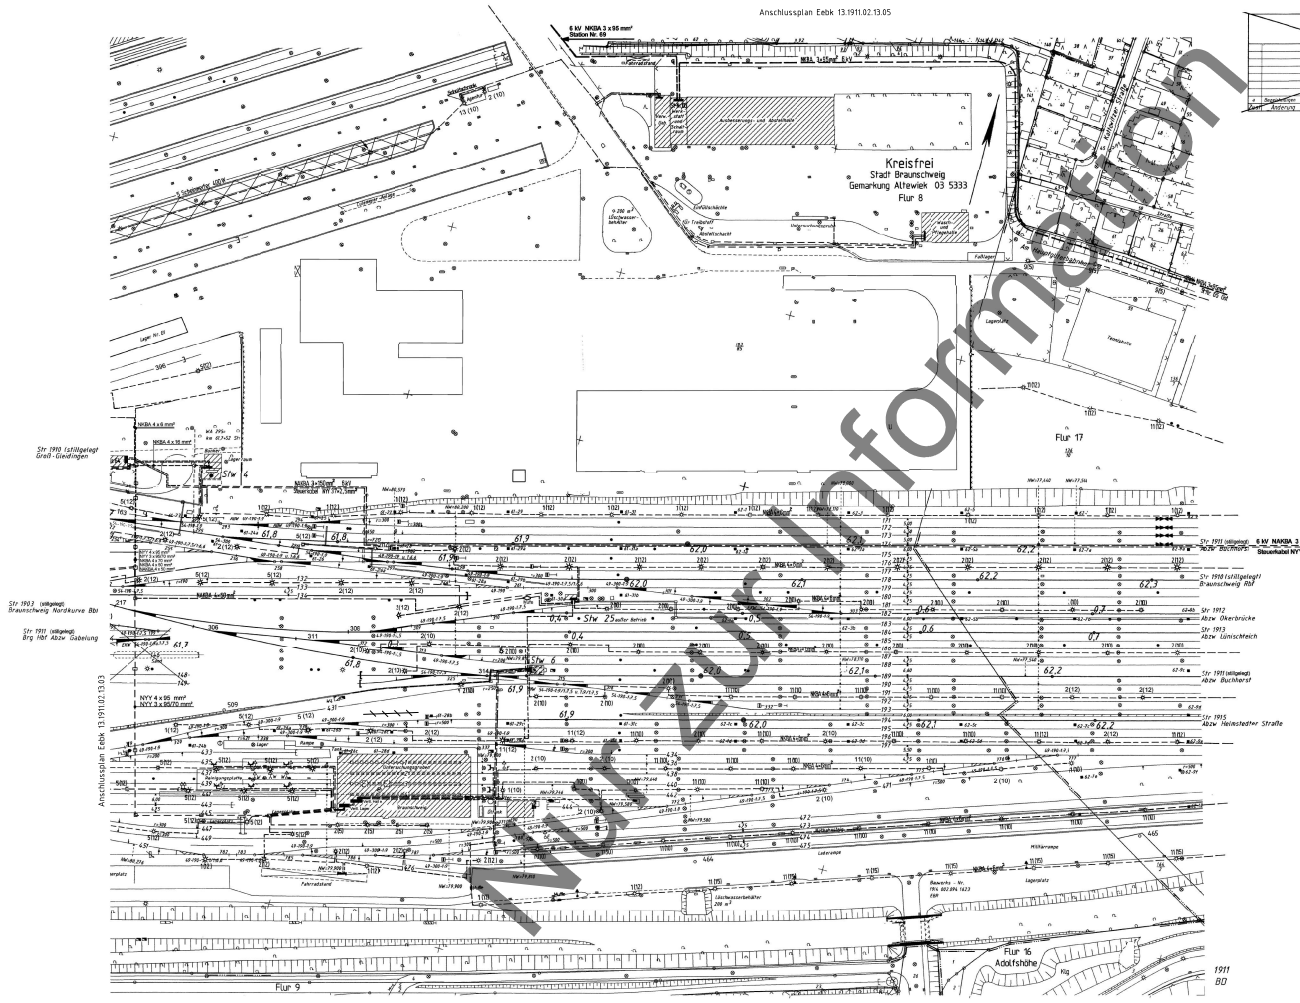

Deutsche Bahn Geschäftsbereich Netz RB Hannover						lvl 1911 BE
						gilt f.alle Abs 53 (9) b)
					Datum	Name
					Bearb.	03.99	Hinter v. Kolk
					Gepr.	
					Norm	
					Gezeichnet TA0000	
					KIRCHNER & WIPPER CONCRAT GMBH	
4	Begleitplan	28.12.99	Pau			
Kzeff	Änderung	Datum	Name	Urspr.		Ersf.	Ersd.

Sv 1910 km 62.05 - Abzw Braunschweig Rbf
Sv 1911 km 62.21 - 62.71
Sv 1912 km 62.70 - 62.96
Sv 1913 km 62.93 - 63.21
Sv 1915 km 64.44 - 64.66

Bf Braunschweig Rbf

Bstff

B

Lichtpunkt am Flach- oder Rohrmast		185
Lichtpunkt am Fahrleitungsmast		
Lichtpunkt am Stahlbetonmast		
Lichtpunkt am Holzmast		
Lichtpunkt unter Bahnsteigdach		
Lichtpunkt am Oberbaumast		

			Lp
1 : Nah (HSE)	1 x	70W	24
2 : Nah (HSE)	2 x	70W	28
3 : Nah (HSE)	1 x	150W	
4 : Nah (HSE)	2 x	150W	
5 : LL (LME)	2 x	115W	22
6 : LL (LME)	1 x	115W	
7 : LL (LME)	2 x	65W	

			Lp
8 = LL (LME)	1 x	65W	
9 = LL (LME)	2 x	40W	
10 = LL (LME)	1 x	40W	
11 = HQL (HM)	1 x	250W	51
12 = HQL (HM)	1 x	125W	
13 = HQL (HM)	1 x	400W	
14 = Hängeleuchte 250W Mischl.			

Beispiel :

3 (10)

- Lichtpunktnummer (3m)
- Lampentyp (1x150W)
- Lichtpunkt am Fahrleitungsmast

- Kabel im Erdreich
- Kabel im Rohrtrasse
- Kabel im Kabelkanal
- Kabelbeleuchtung

1341022985

Nr.	Änderungen	Datum	Name
6	Revision WE W291	28.10.2021	wulff
5	Plan eingekürzt	06.01.2017	NP-N-I(D) Hänsler
4	Anpassung an Ist-Plan (Bestückung geprüft ! NP-N-O-HAN (P) Hr. Hubrich)	21.01.2011	NP-N-A (D) Hänsler
3	Leuchten und Kabel nachgetragen (N-N-BI BRG Hentmann)	22.10.2003	I-N-BI (Ehrenberg)
2	Berichtigung der Gleislage nach Weichenausbau	30.05.2002	I-N-BI (Ehrenberg)
1	Rückbau Gleisfeldbel. (Gleis 81/82 , 86/87 , 93/94 , 98/99)	23.04.2002	N-N-BI (Ehrenberg)

bearbeitet	20.01.99	Ehrenberg
geprüft/ref	20.01.99	Ehrenberg
geprüft		

Niederlassung Nord
Regionales IM-Management
N-N-BI

Elektr. Energieversorgung

Gleisfeldbeleuchtung / Kabellageplan

Bf Braunschweig Rbf

DB Netz
Deutsche Bahn Aktiengesellschaft

B

Eebk 13.1911.02.13.04

Erstellt für: Eebk13.1911.02.10.03
Bl-Nr.1 von 1 Blättern

CAD-Zeichnung,
darf nicht manuell geändert werden!

Nur zur Information