


Index	Kabeltyp	rk	Betriebskapazität
85)	AJ-2YOF(L)2YDB2Y 600	600	145

Rückbau in Pu erfolgt mit der
Außerbetriebsetzung ab 12.11.2022

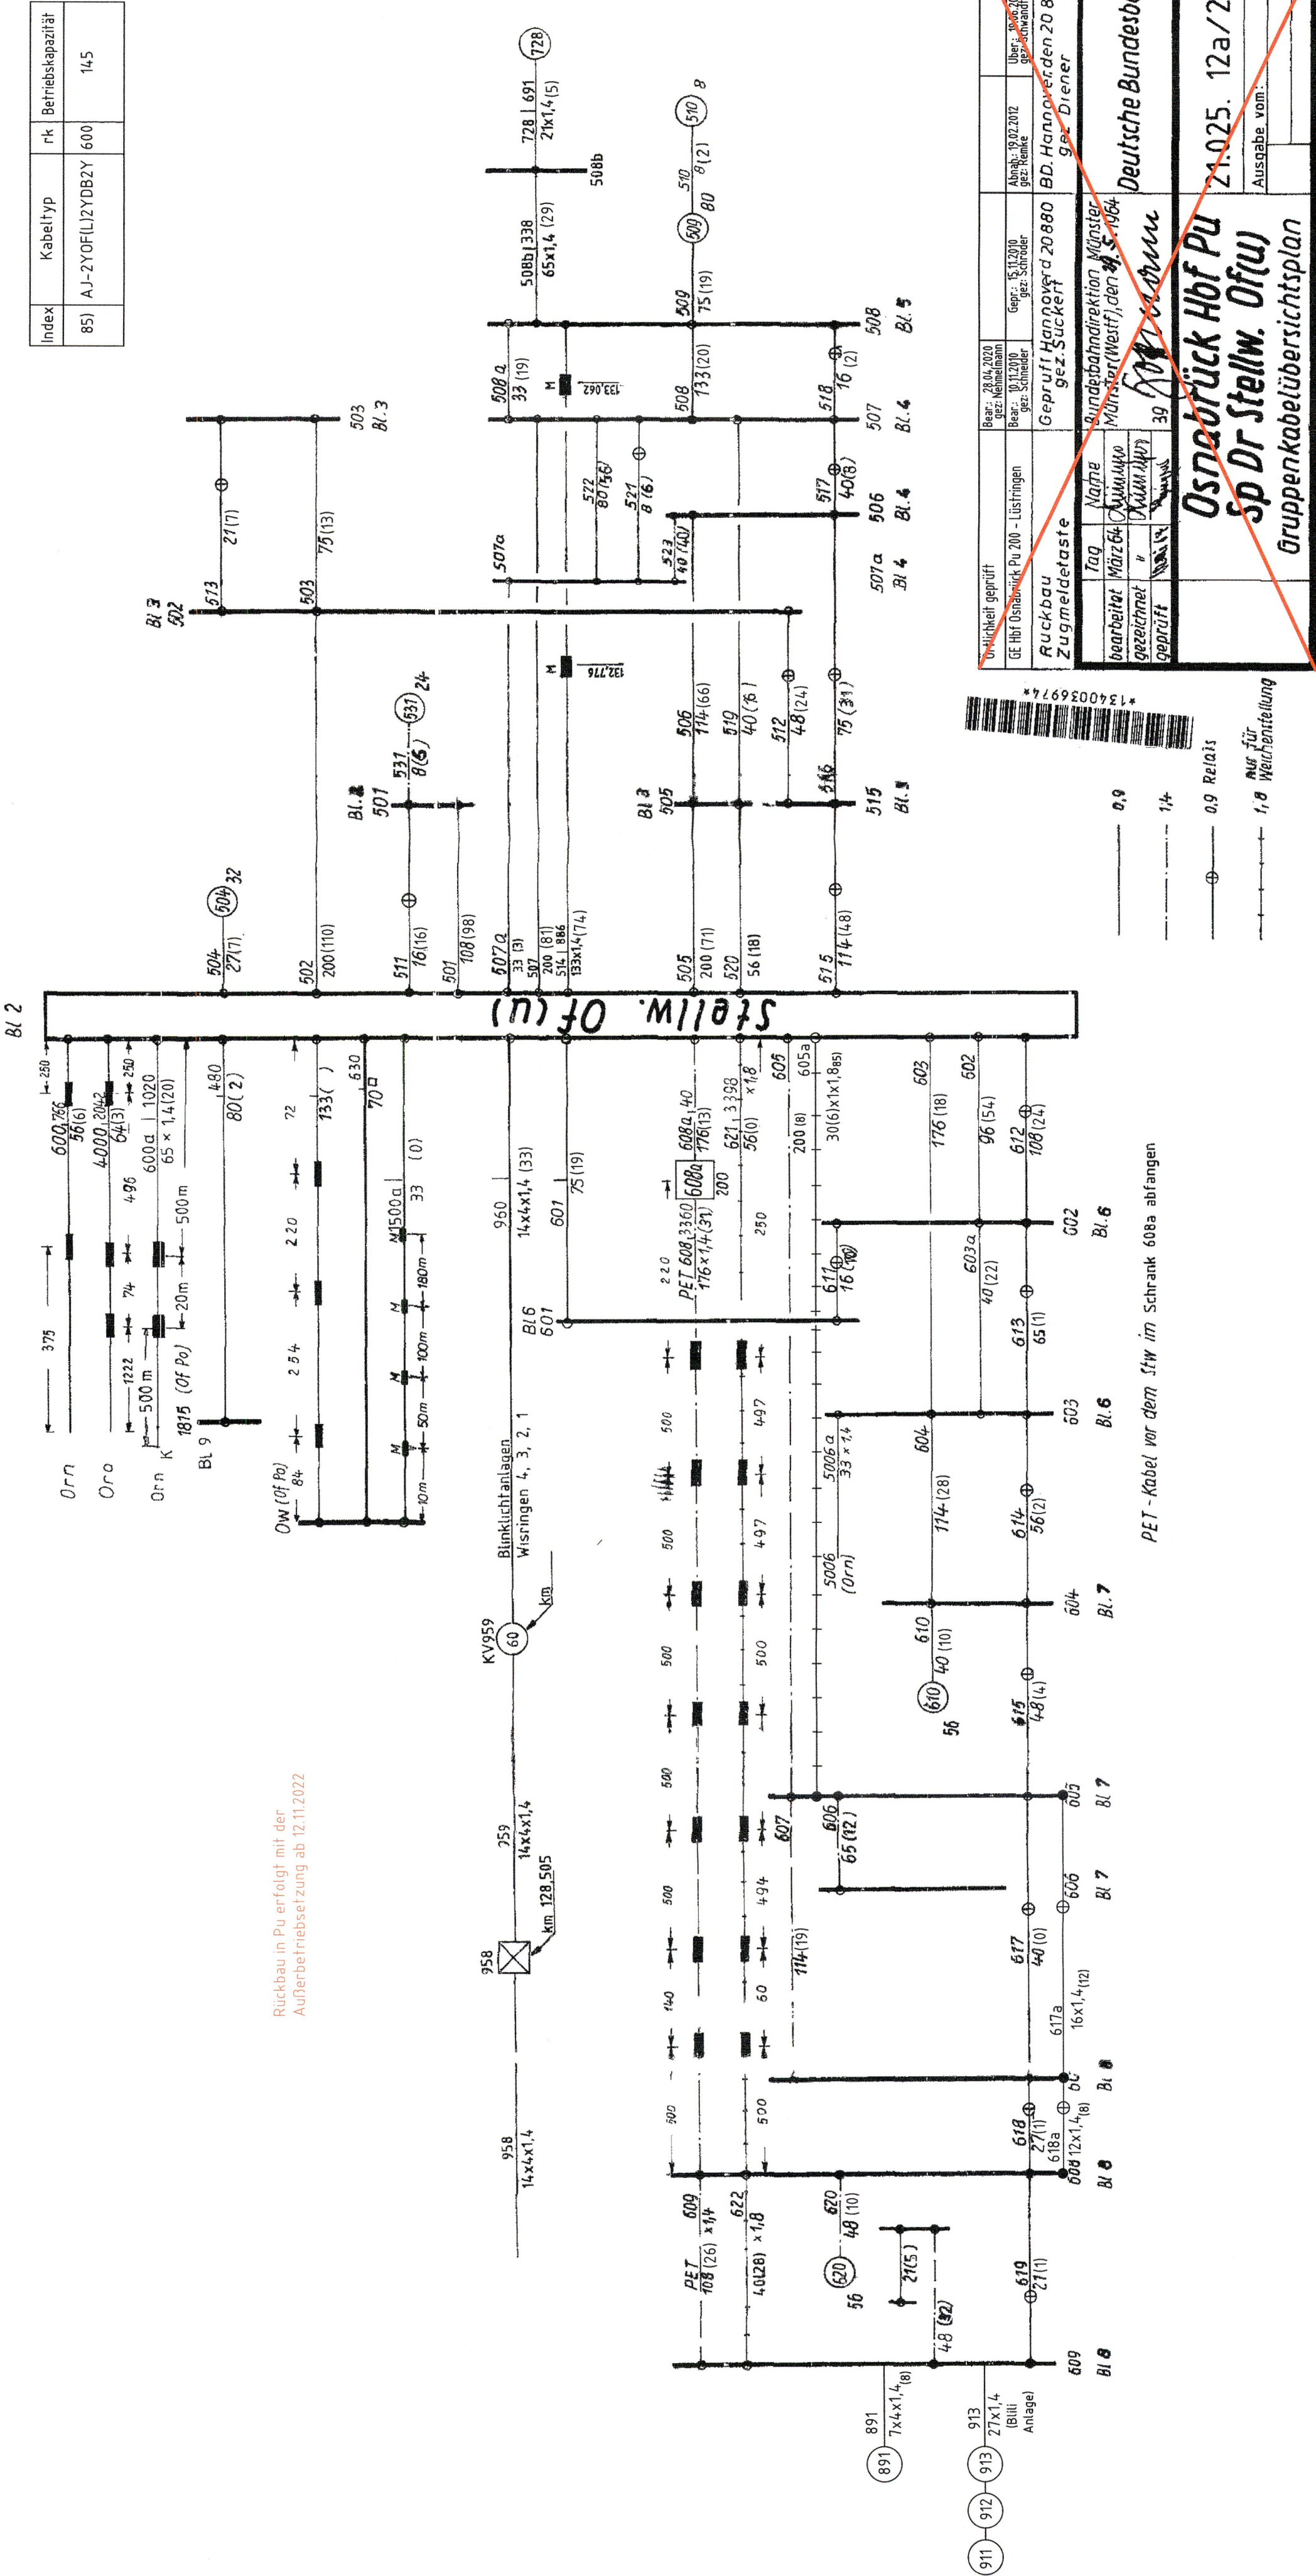

Alle Kabelschränke entfallen entsprechend der
Kabelübersichtspläne Blatt 2 - 9.

1. Änderungsmitteilung

Plan entfällt

ESTW Osnabrück Rückbauplan (5. IBN)

 * 1 340036974 *		 * 1 340036974 *	
ESTW Osnabrück Rückbauplan (5. IBN)		ESTW Osnabrück Rückbauplan (5. IBN)	
Berufend auf:		Ersatz für:	
DB NETZE		DB NETZE	
Ausg. 05.01 05.02 05.03		Ausg. 05.01 05.02 05.03	
Datum 07.07.2022		Datum 07.07.2022	
Rückbau		Rückbau	
Mf		Mf	
Geprüft: 17.01.20 14.07.20		Geprüft: 17.01.20 14.07.20	
Bearb. 04.07.20 14.07.20		Bearb. 04.07.20 14.07.20	
Änderung		Änderung	
Erstellt:		Erstellt:	
Geprüft:		Geprüft:	
Freigegeben:		Freigegeben:	
Name		Name	
Datum		Datum	
DB Engineering & Consulting GmbH Pöhlcher- und Schlegelstraße 11 (P+H-Haus) 30559 Hannover		DB Engineering & Consulting GmbH Pöhlcher- und Schlegelstraße 11 (P+H-Haus) 30559 Hannover	
Bf Osnabrück Hbf (Pu) SpDrS60 Stellwerk Of(u) Gruppenkabelübersichtsplan		Bf Osnabrück Hbf (Pu) SpDrS60 Stellwerk Of(u) Gruppenkabelübersichtsplan	
21.025. 12a/2		21.025. 12a/2	
05.03		05.03	
Blatt: 1+		Blatt: 1+	

Anmerkung:

- 1) A-2YTF2Y(L)2YV PZB-Steuerkabel
- 2) A-2YTF2Y(L)2Y PZB-Anschlusskabel
- 3) Bestandsplankorrektur, fehlende Angaben sind vor Ort zu ergänzen. Eintragungen zum Kabeltyp sind zu prüfen und ggf. zu korrigieren.

■ Kabelverlegung im Schienenfuß

B) Bestandsplankorrektur. Bereits zurückgebaut.

Rückbau in Pu erfolgt mit der
Außerbetriebsetzung ab 12.11.2022


Alle LZB-Kabel bleiben in Betrieb. Alle LST - Stellwerkskabel im Baufeld und PZB - Schienenfußkabel werden zurückgebaut.


Alle Weicheneinrichtungen werden im Vorfeld für ESTW erneuert.
Nur noch Umschaltung auf neues Stammkabel.


1. Änderungsmitteilung

Plan erfüllt

ESTW Osnabrück Rückbauplan (5. IBN)

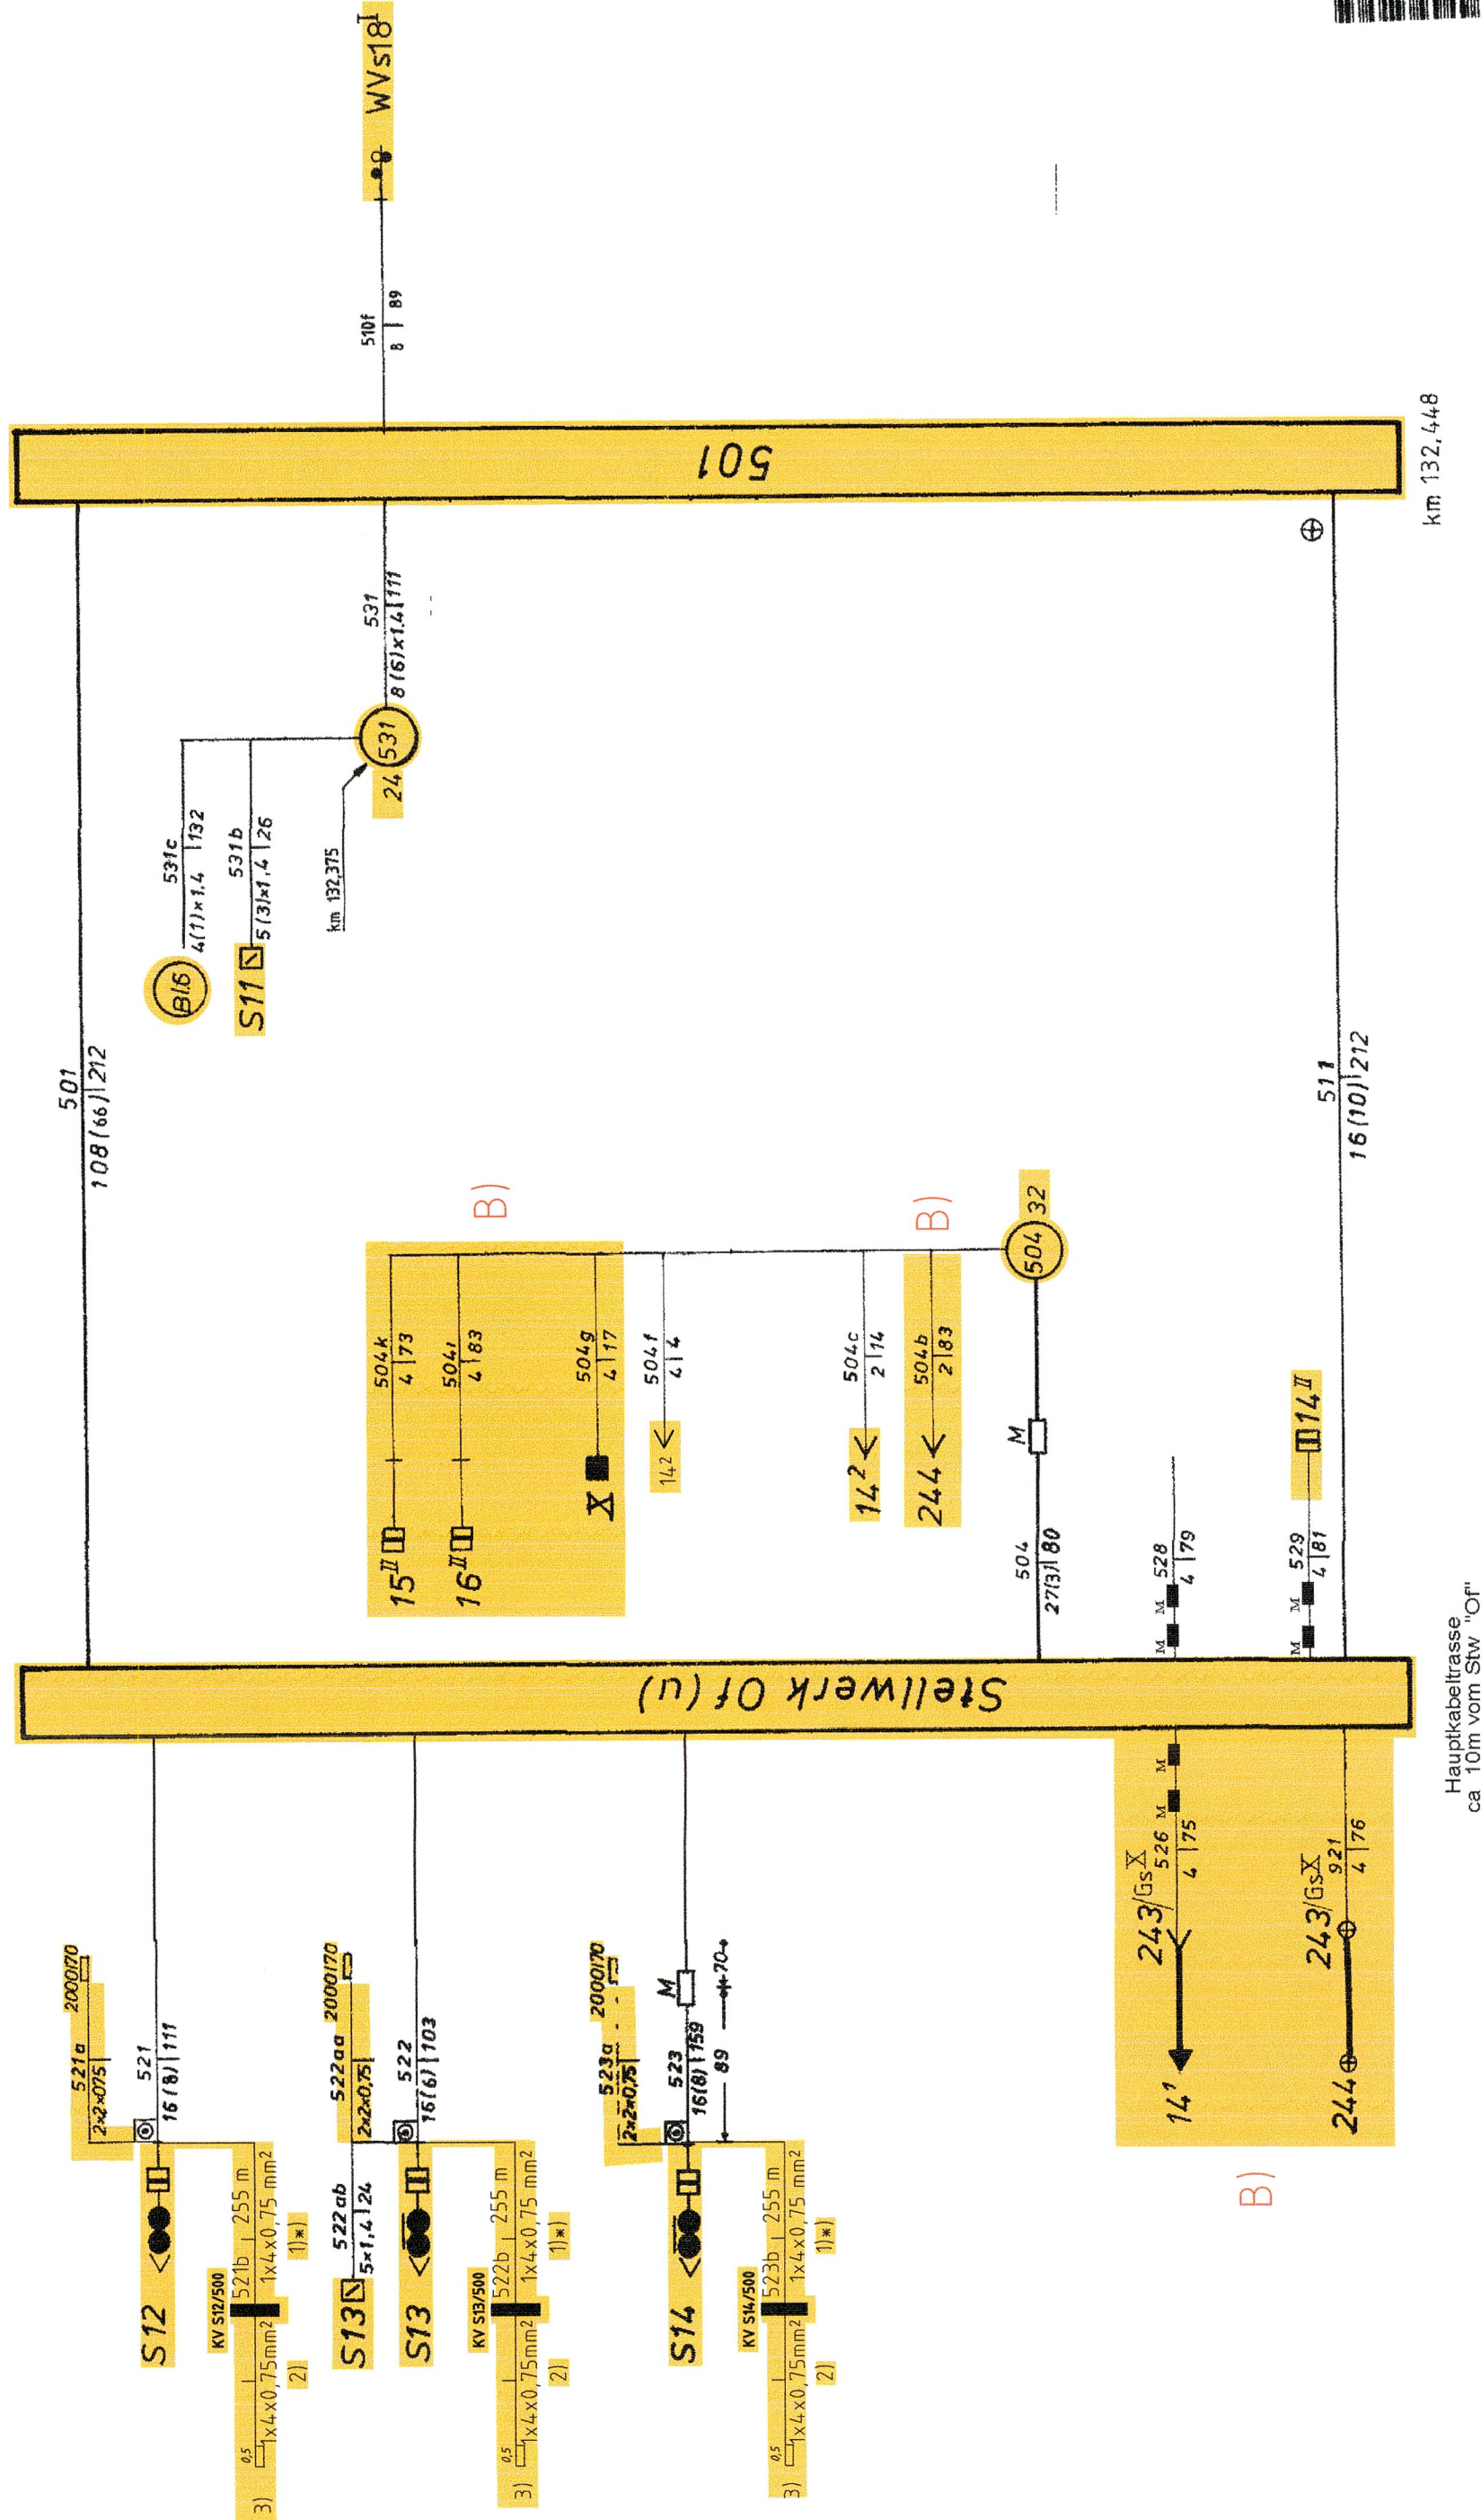[illegible][illegible]

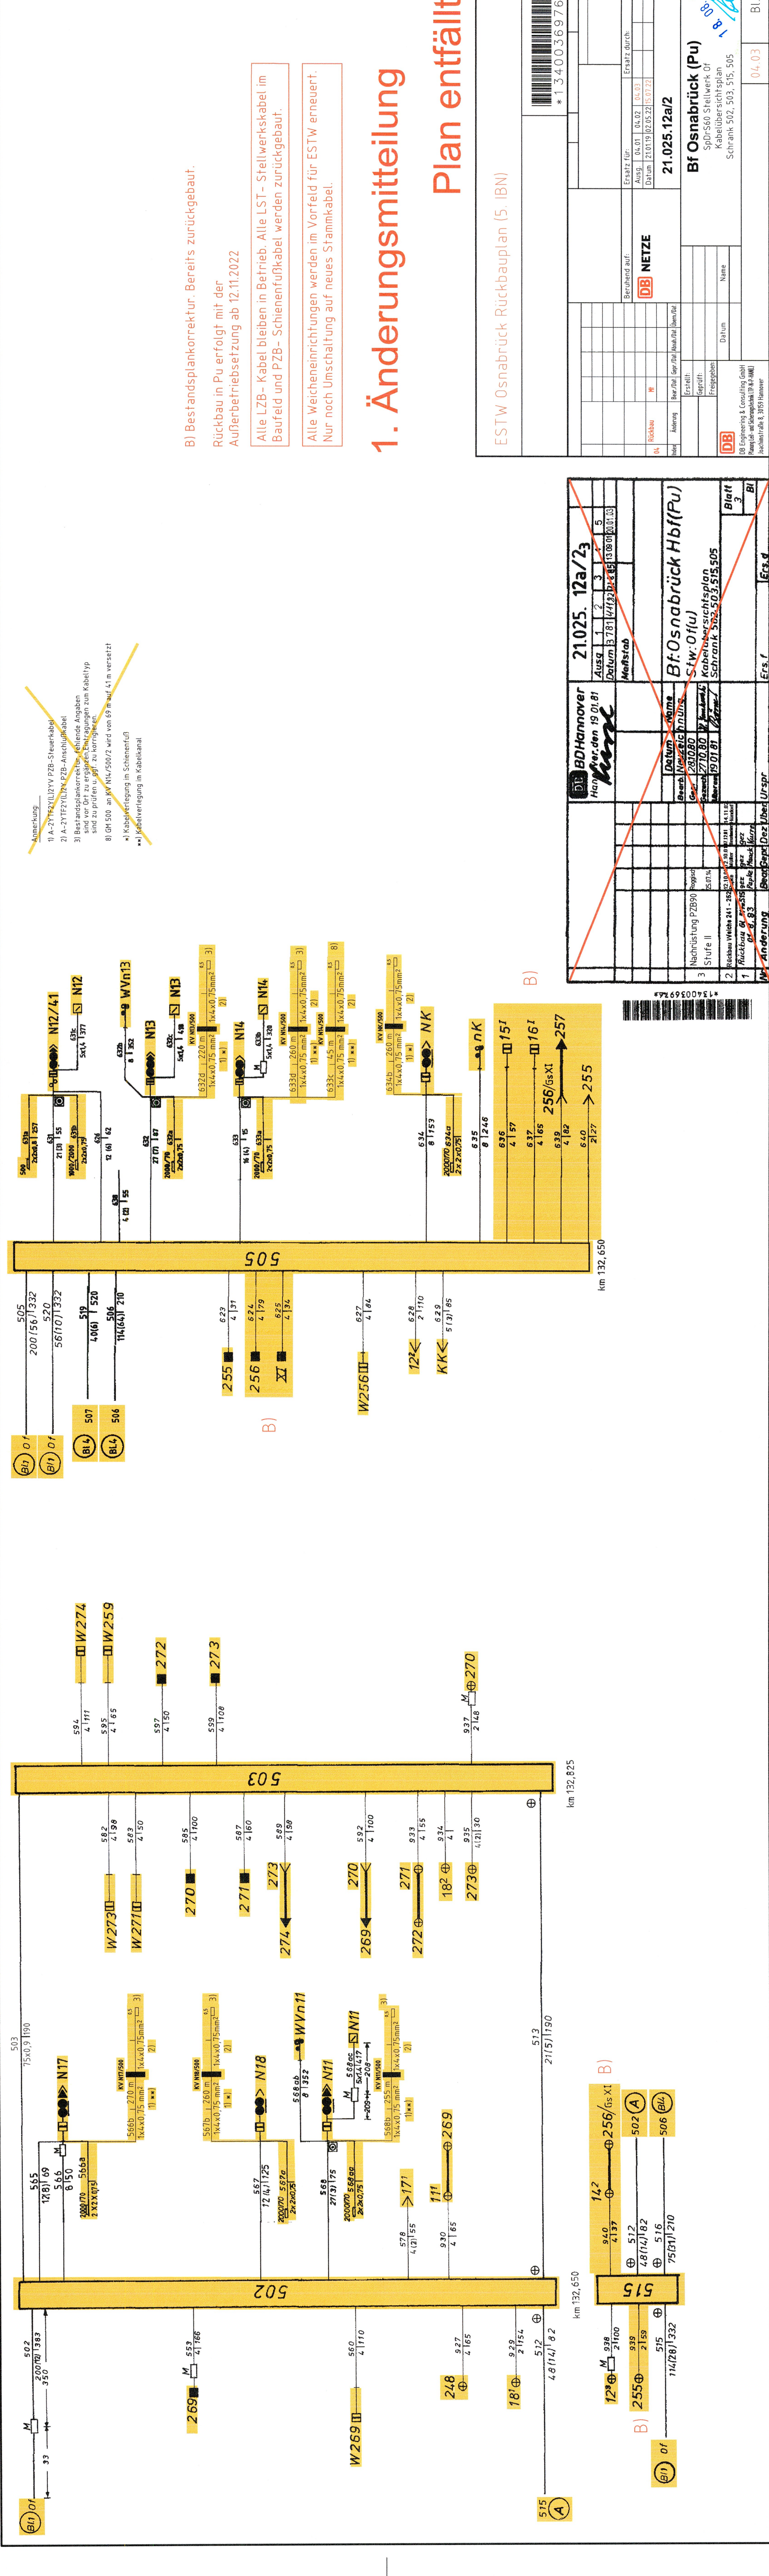

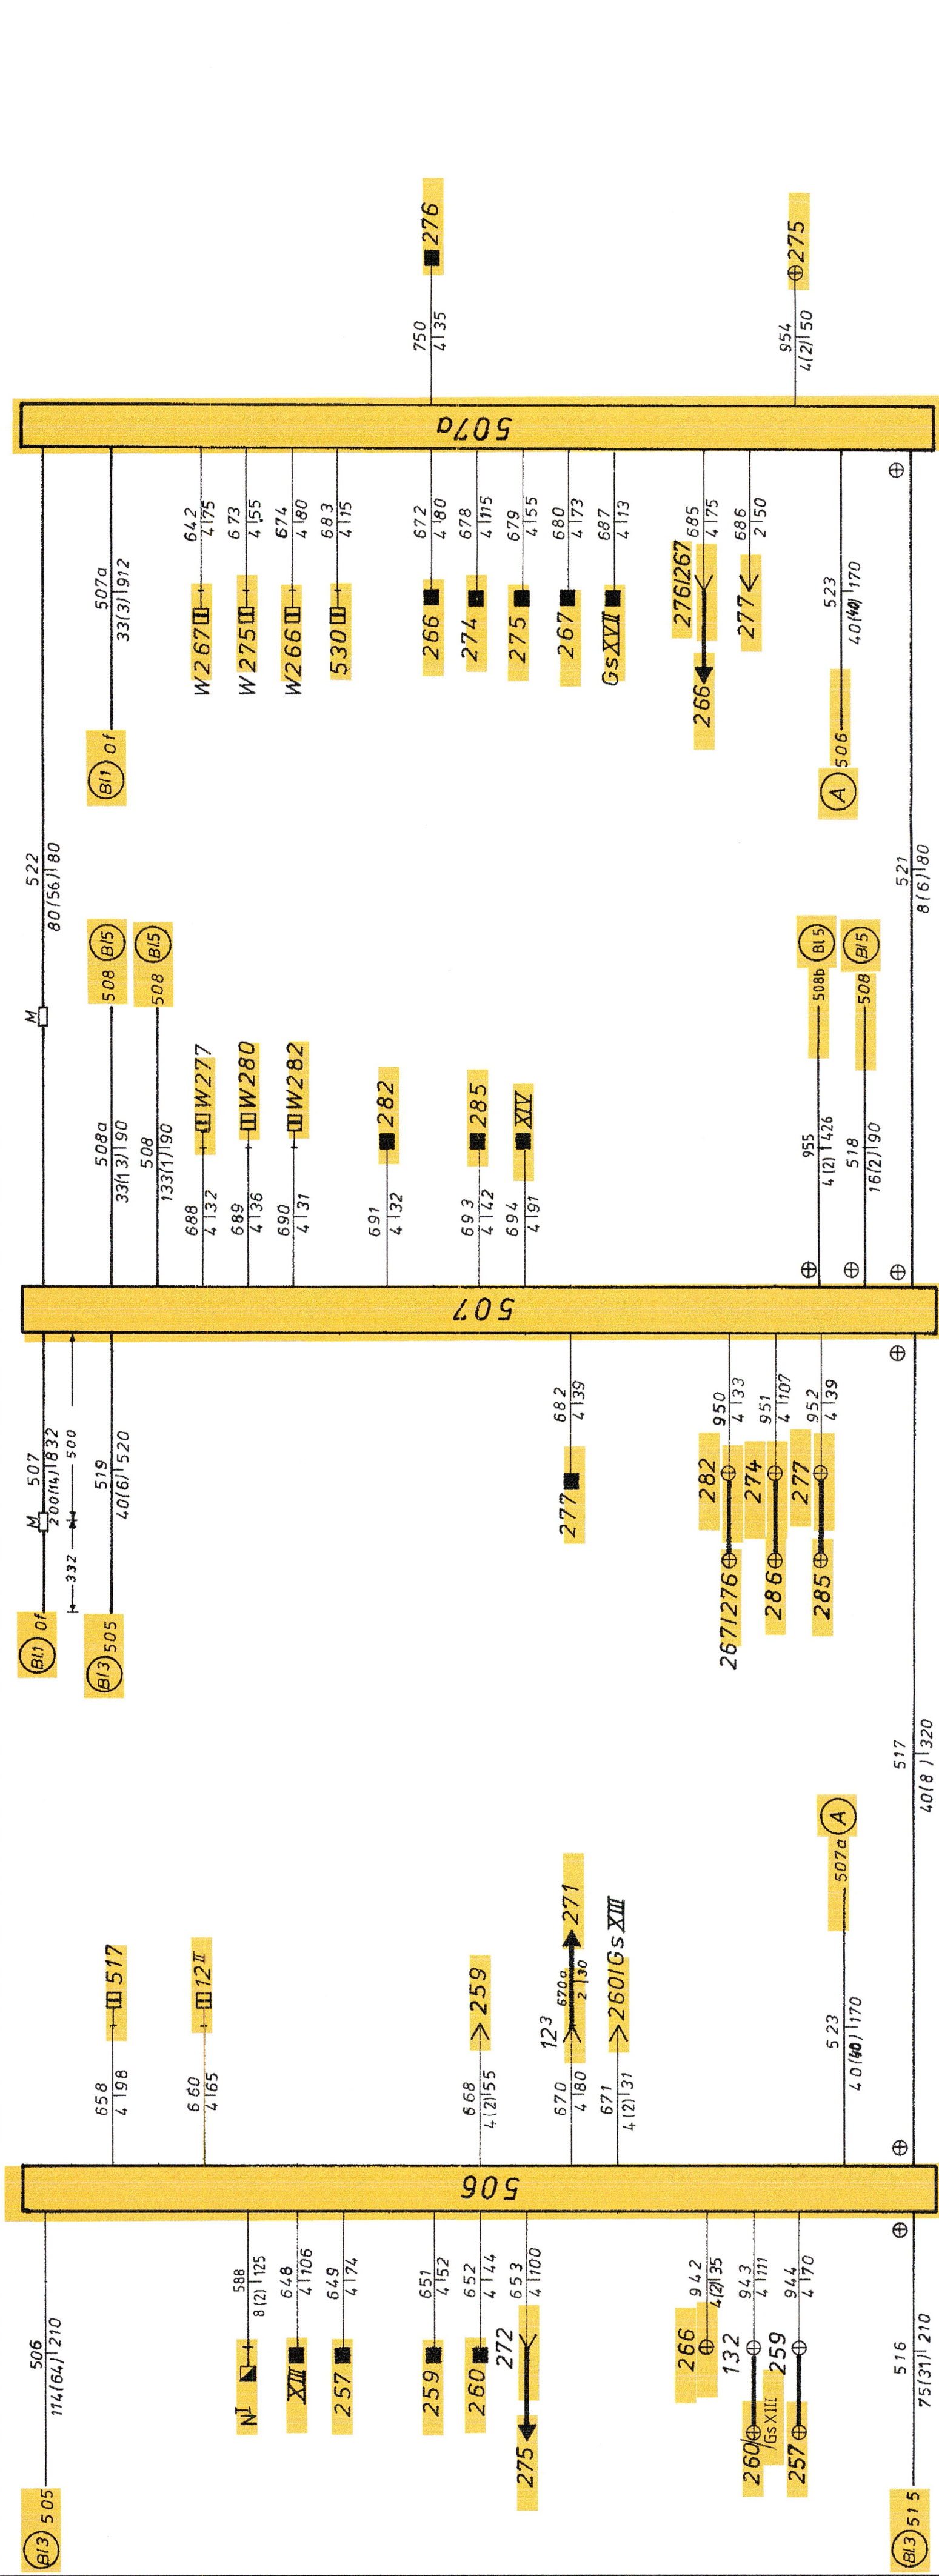

1340036977		BDHannover Hannover, den 19.01.81		21.025.12a/24		B	
3 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		1		2	
2 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		3		4	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		4		5	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		5		6	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		6		7	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		7		8	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		8		9	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		9		10	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		10		11	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		11		12	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		12		13	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		13		14	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		14		15	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		15		16	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		16		17	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		17		18	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		18		19	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		19		20	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		20		21	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		21		22	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		22		23	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		23		24	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		24		25	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		25		26	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		26		27	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		27		28	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		28		29	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		29		30	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		30		31	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		31		32	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		32		33	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		33		34	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		34		35	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		35		36	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		36		37	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		37		38	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		38		39	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		39		40	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		40		41	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		41		42	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		42		43	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		43		44	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		44		45	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		45		46	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		46		47	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		47		48	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		48		49	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		49		50	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		50		51	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		51		52	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		52		53	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		53		54	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		54		55	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		55		56	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		56		57	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		57		58	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		58		59	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		59		60	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		60		61	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		61		62	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		62		63	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		63		64	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		64		65	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		65		66	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		66		67	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		67		68	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		68		69	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		69		70	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		70		71	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		71		72	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		72		73	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		73		74	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		74		75	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		75		76	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		76		77	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		77		78	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		78		79	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		79		80	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		80		81	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		81		82	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		82		83	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		83		84	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		84		85	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		85		86	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		86		87	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		87		88	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		88		89	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		89		90	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		90		91	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		91		92	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		92		93	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		93		94	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		94		95	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		95		96	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		96		97	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		97		98	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		98		99	
1 Rückbau Bl 571-573		31.10.80		99		100	

Rückbau in Pu erfolgt mit der
Außerbetriebsetzung ab 12.11.2022


Alle LZB- Kabel bleiben in Betrieb. Alle LST- Stellwerkskabel im
Baufeld und PZB- Schienenfußkabel werden zurückgebaut.

Alle Weicheneinrichtungen werden im Vorfeld für ESTW erneuert.
Nur noch Umschaltung auf neues Stammkabel.

1. Änderungsmitteilung

Plan entfällt


ESTW Osnabrück Rückbauplan (5. IBN)		*1340036977*		E	
Rückbau		H		NETZE	
Beruht auf:		Ersatz für:		Ersatz durch:	
Ausg. 04.01		04.02		04.03	
Datum 21.01.19		02.05.22		15.07.22	
21.025.12a/2		Bf Osnabrück (Pu)		SpDr560 Stellwerk Of Kabelübersichtsplan Schrank 506, 507, 507a	
DB Engineering & Consulting GmbH Hauptstr. 10, 30559 Hannover		Name		Datum	
Erstellt:		Geprüft:		Freigegeben:	
Bearb. Dat.		Gepr. Dat.		Freigegeben. Dat.	
Änderung		H		NETZE	
Rückbau		H		NETZE	
Beruht auf:		Ersatz für:		Ersatz durch:	
Ausg. 04.01		04.02		04.03	
Datum 21.01.19		02.05.22		15.07.22	
21.025.12a/2		Bf Osnabrück (Pu)		SpDr560 Stellwerk Of Kabelübersichtsplan Schrank 506, 507, 507a	
DB Engineering & Consulting GmbH Hauptstr. 10, 30559 Hannover		Name		Datum	
Erstellt:		Geprüft:		Freigegeben:	
Bearb. Dat.		Gepr. Dat.		Freigegeben. Dat.	
Änderung		H		NETZE	
Rückbau		H		NETZE	
Beruht auf:		Ersatz für:		Ersatz durch:	
Ausg. 04.01		04.02		04.03	
Datum 21.01.19		02.05.22		15.07.22	
21.025.12a/2		Bf Osnabrück (Pu)		SpDr560 Stellwerk Of Kabelübersichtsplan Schrank 506, 507, 507a	
DB Engineering & Consulting GmbH Hauptstr. 10, 30559 Hannover		Name		Datum	
Erstellt:		Geprüft:		Freigegeben:	
Bearb. Dat.		Gepr. Dat.		Freigegeben. Dat.	
Änderung		H		NETZE	
Rückbau		H		NETZE	
Beruht auf:		Ersatz für:		Ersatz durch:	
Ausg. 04.01		04.02		04.03	
Datum 21.01.19		02.05.22		15.07.22	
21.025.12a/2		Bf Osnabrück (Pu)		SpDr560 Stellwerk Of Kabelübersichtsplan Schrank 506, 507, 507a	
DB Engineering & Consulting GmbH Hauptstr. 10, 30559 Hannover		Name		Datum	
Erstellt:		Geprüft:		Freigegeben:	
Bearb. Dat.		Gepr. Dat.		Freigegeben. Dat.	
Änderung		H		NETZE	
Rückbau		H		NETZE	
Beruht auf:		Ersatz für:		Ersatz durch:	
Ausg. 04.01		04.02		04.03	
Datum 21.01.19		02.05.22		15.07.22	
21.025.12a/2		Bf Osnabrück (Pu)		SpDr560 Stellwerk Of Kabelübersichtsplan Schrank 506, 507, 507a	
DB Engineering & Consulting GmbH Hauptstr. 10, 30559 Hannover		Name		Datum	
Erstellt:		Geprüft:		Freigegeben:	
Bearb. Dat.		Gepr. Dat.		Freigegeben. Dat.	
Änderung		H		NETZE	
Rückbau		H		NETZE	
Beruht auf:		Ersatz für:		Ersatz durch:	



Alle Weicheneinrichtungen werden im Vorfeld für ESTW erneuert.
Nur noch Umschaltung auf neues Stammkabel.

Plan erfüllt

[illegible]

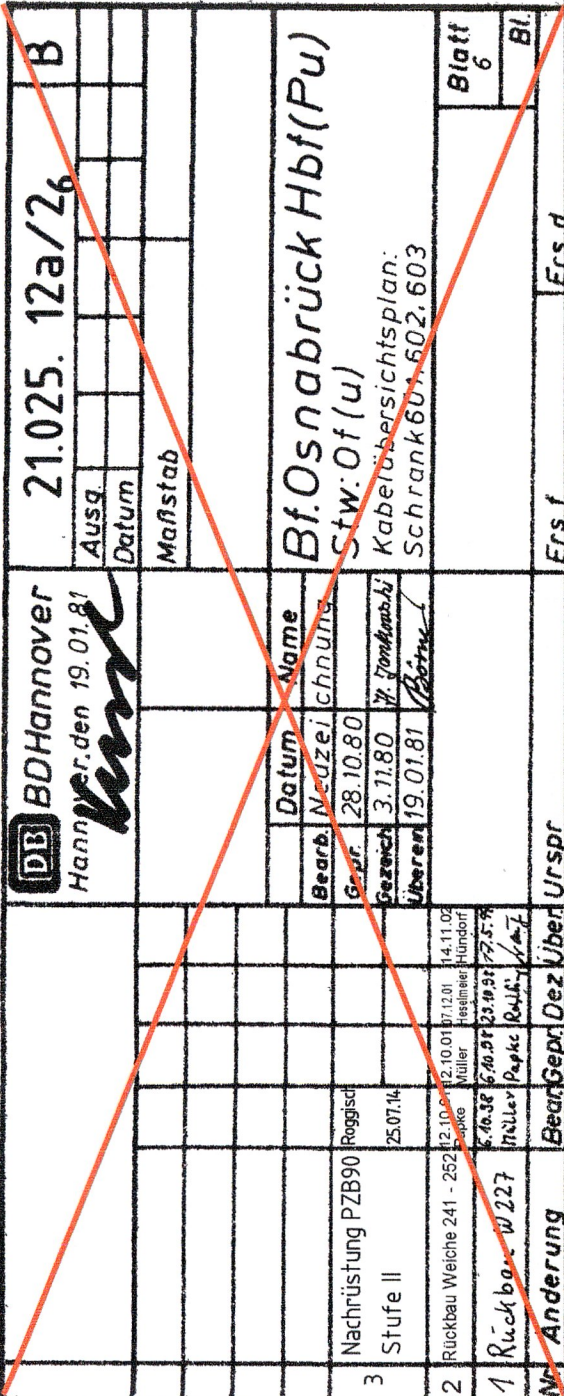


- ✱) Kabelverlegung im Schienenfuß
- ✱✱) Kabelverlegung im Kabelkanal

Alle Weicheneinrichtungen werden im Vorfeld für ESTW erneuert.
Nur noch Umschaltung auf neues Stammkabel.

ESTW Osnabrück Rückbauplan (5. IBN)

1340036979

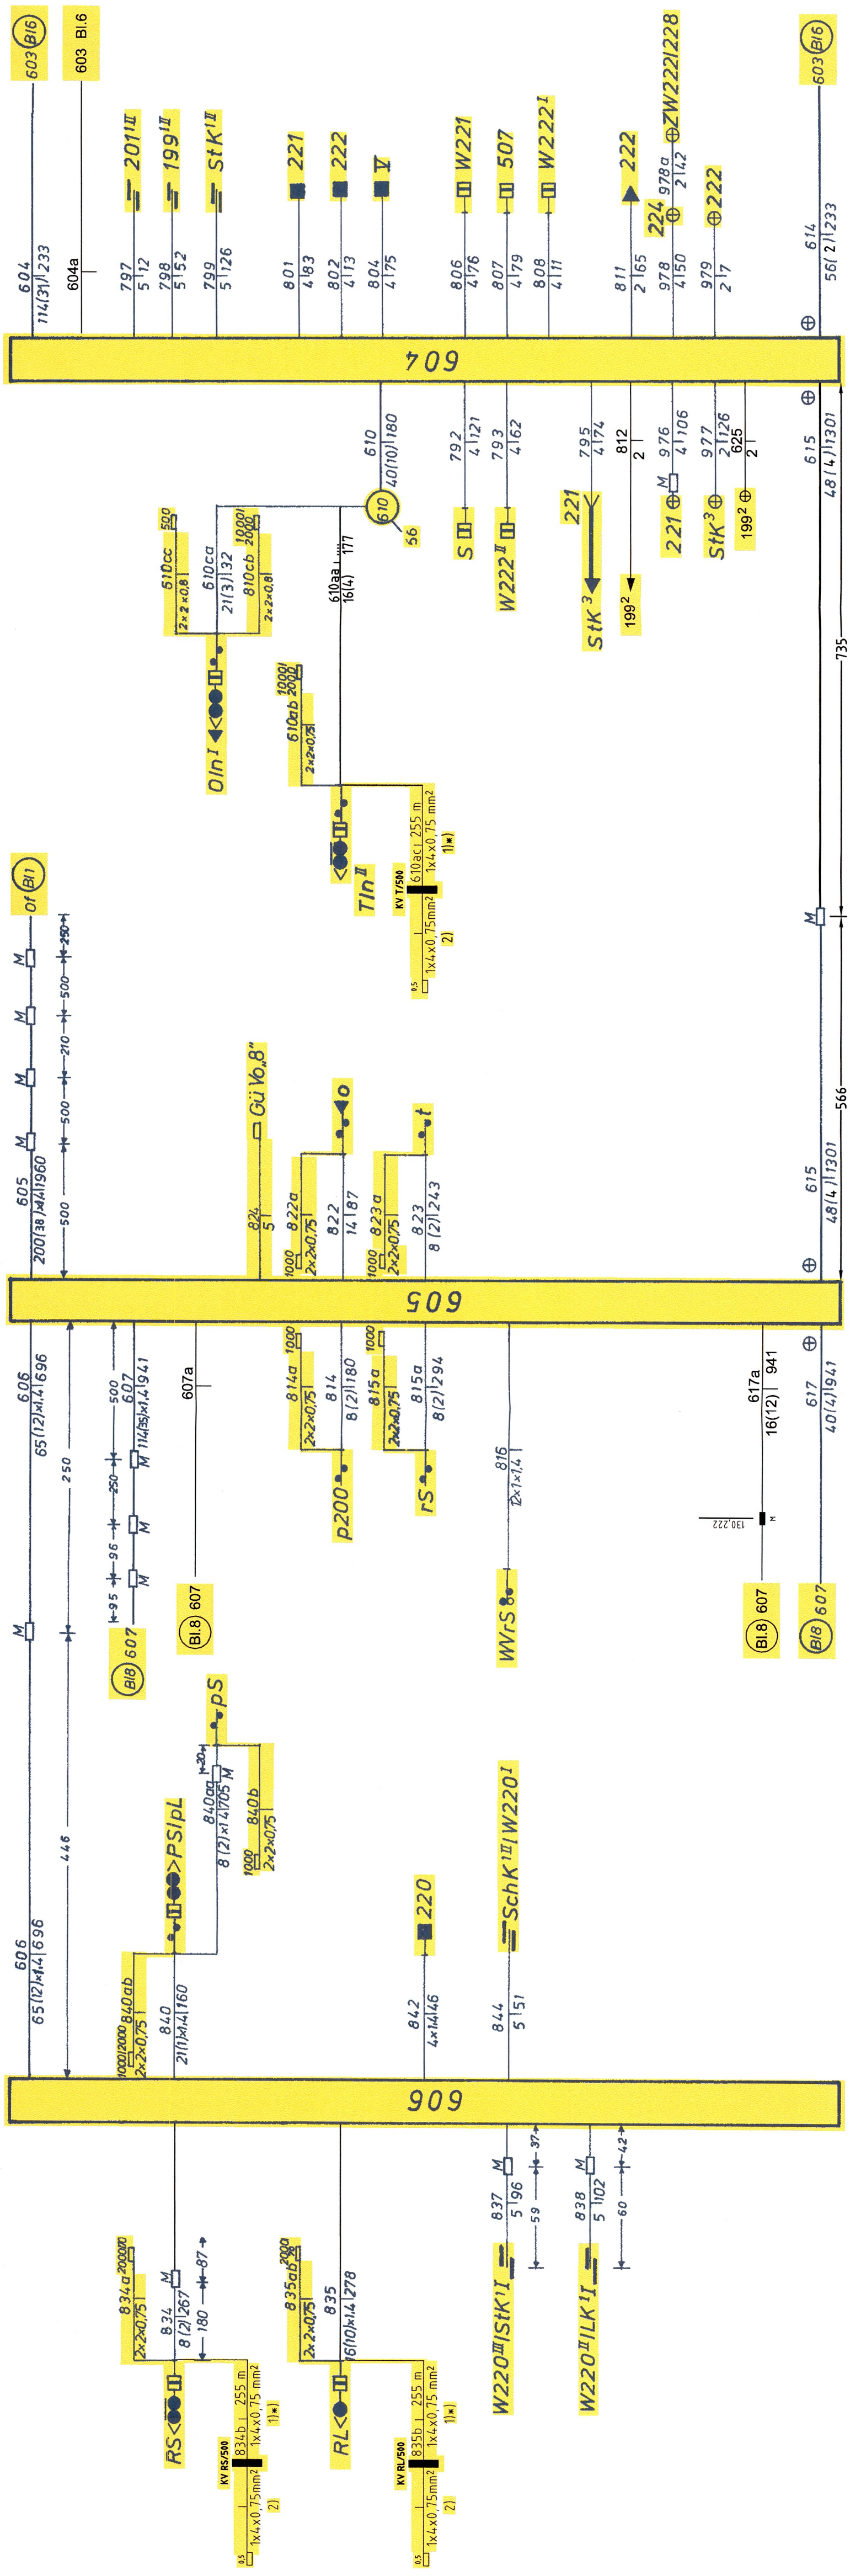

Anmerkung:

- 1) A-2YTF2Y(L)2YV PZB-Schleuerkabel
2) A-2YTF2Y(L)2YV PZB-Anschlußkabel
3) Kabelverlegung im Schleifenfuß

Rückbau in Pu erfolgt mit der
Außerbetriebsetzung ab 12.11.2022

Alle LZB-Kabel bleiben in Betrieb. Alle LST-Stellwerkskabel im Baufeld und PZB-Schienenfußkabel werden zurückgebaut.




Alle Weicheneinrichtungen werden im Vorfeld für ESTW erneuert.
Nur noch Umschaltung auf neues Stammkabel.

1. Änderungsmitteilung

Plan entfällt

ESTW Osnabrück Rückbauplan (5. IBN)

[illegible][illegible]

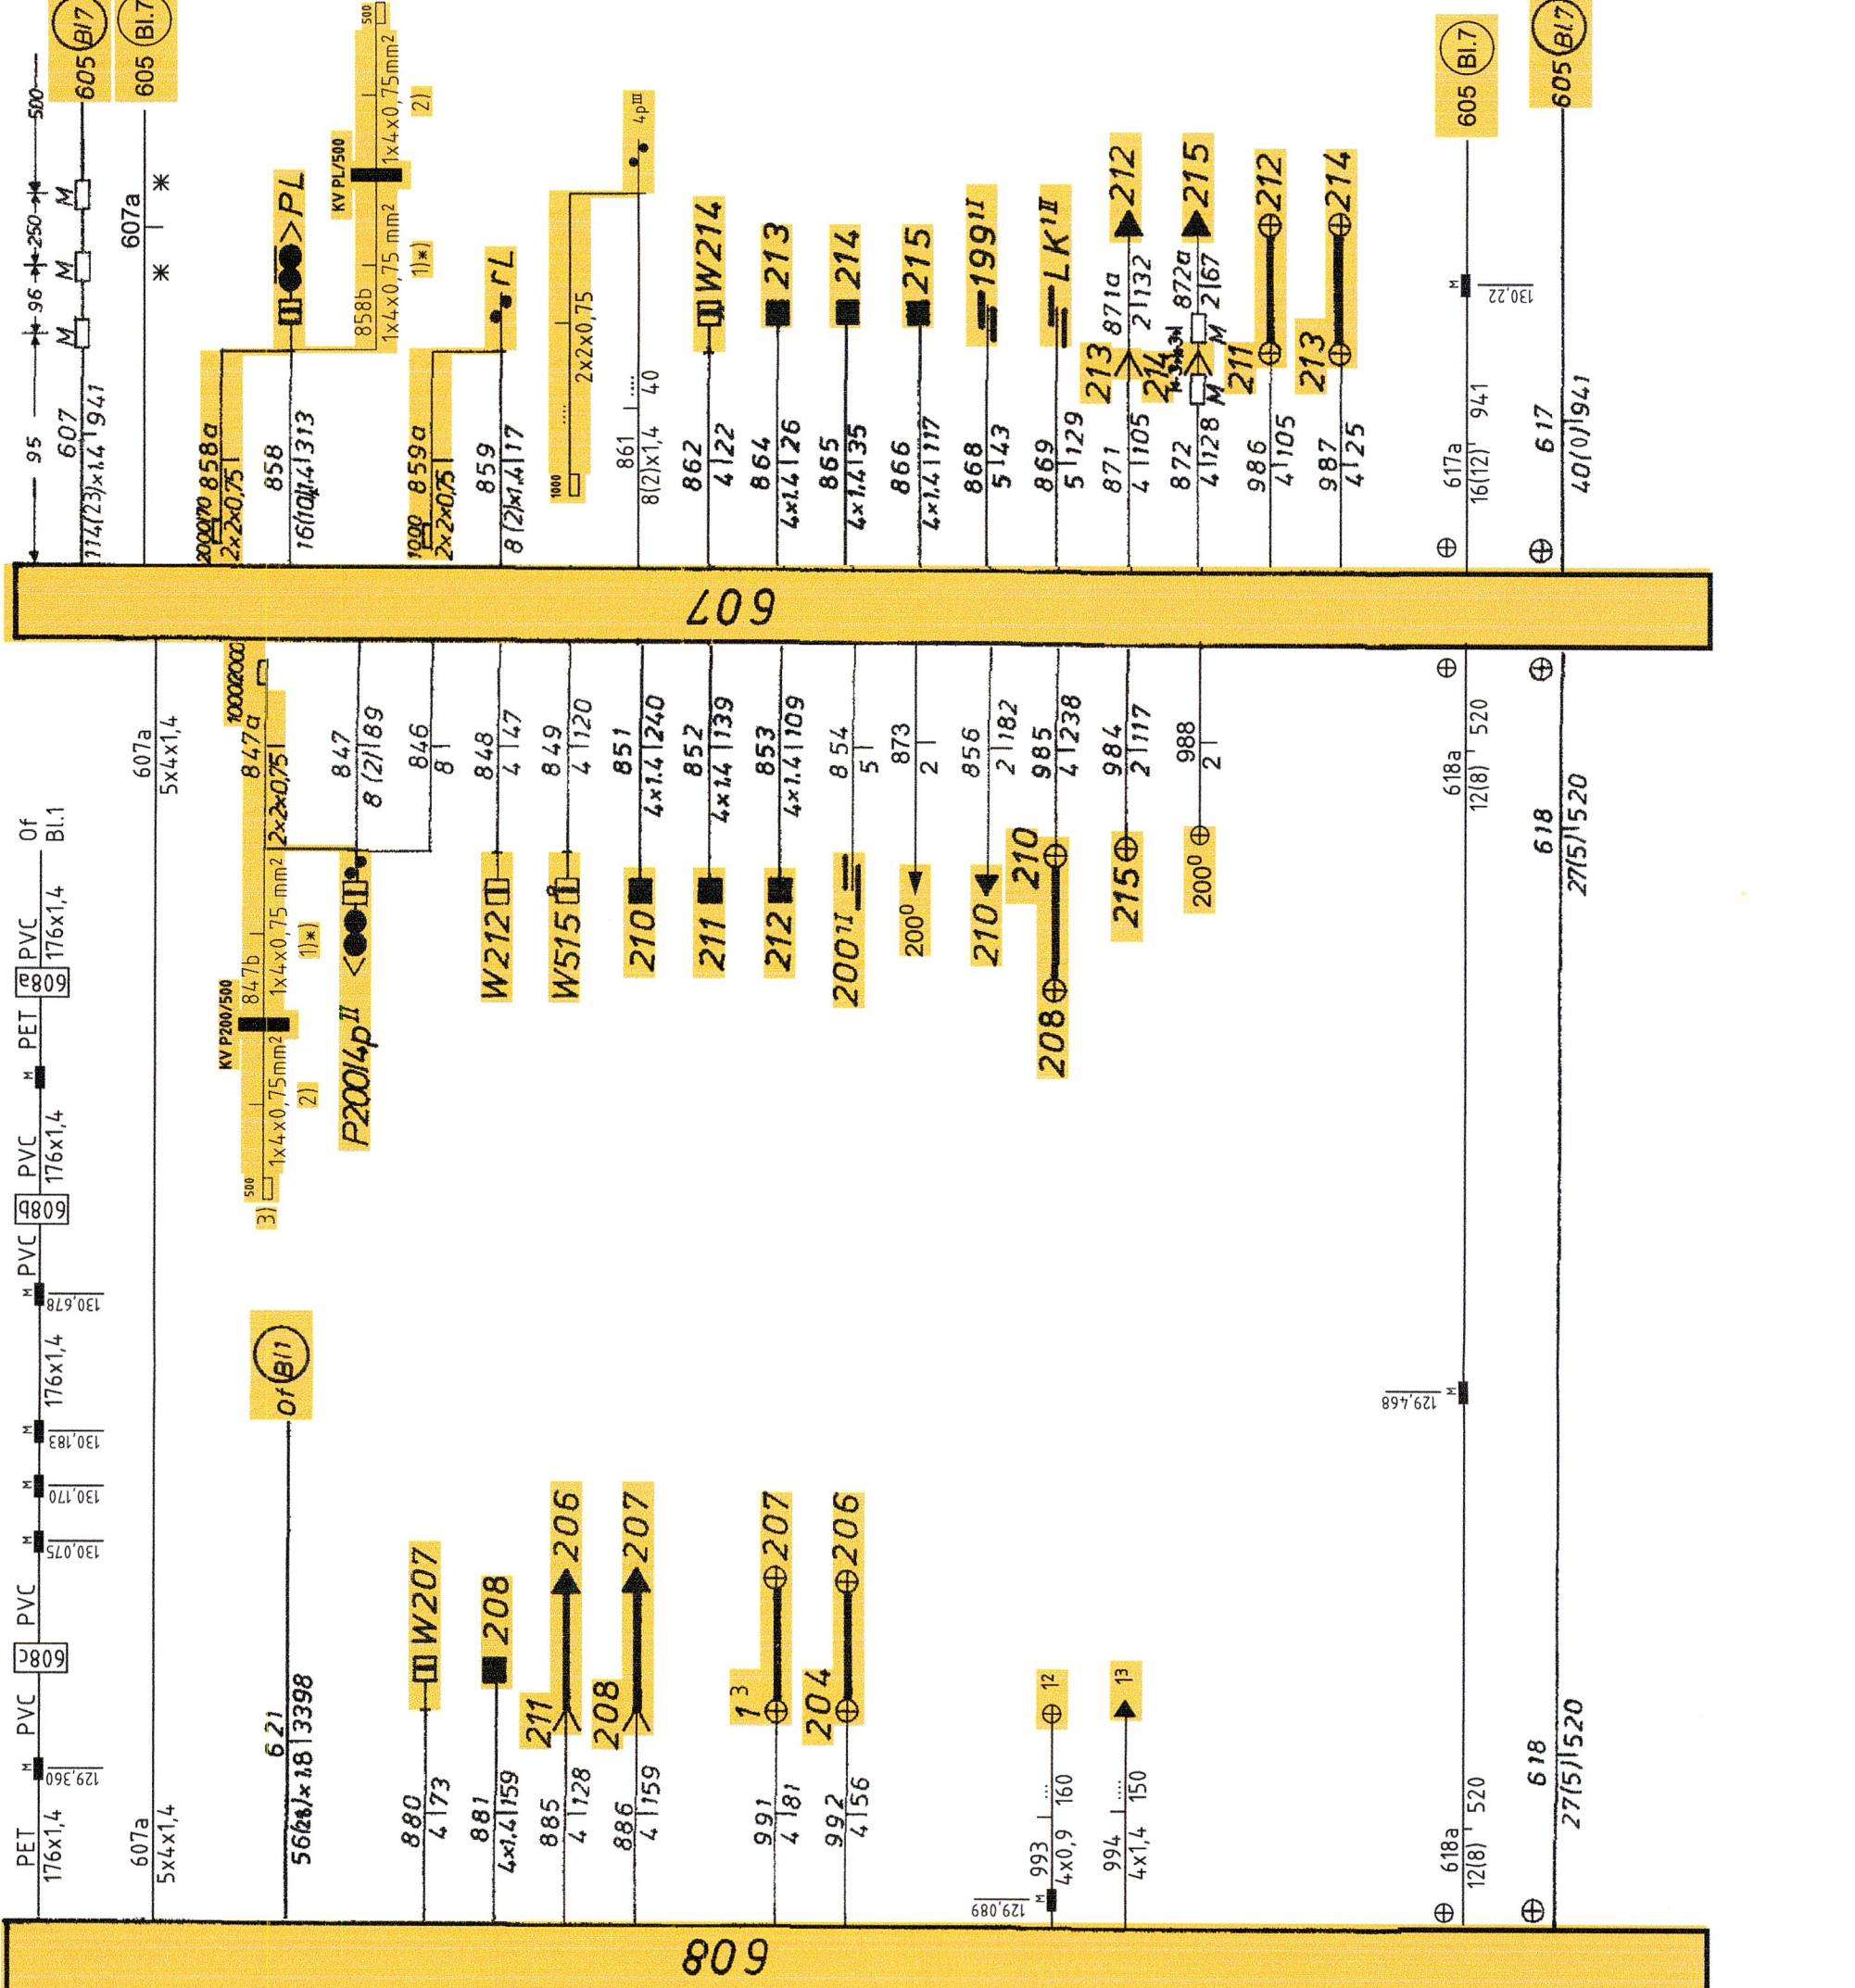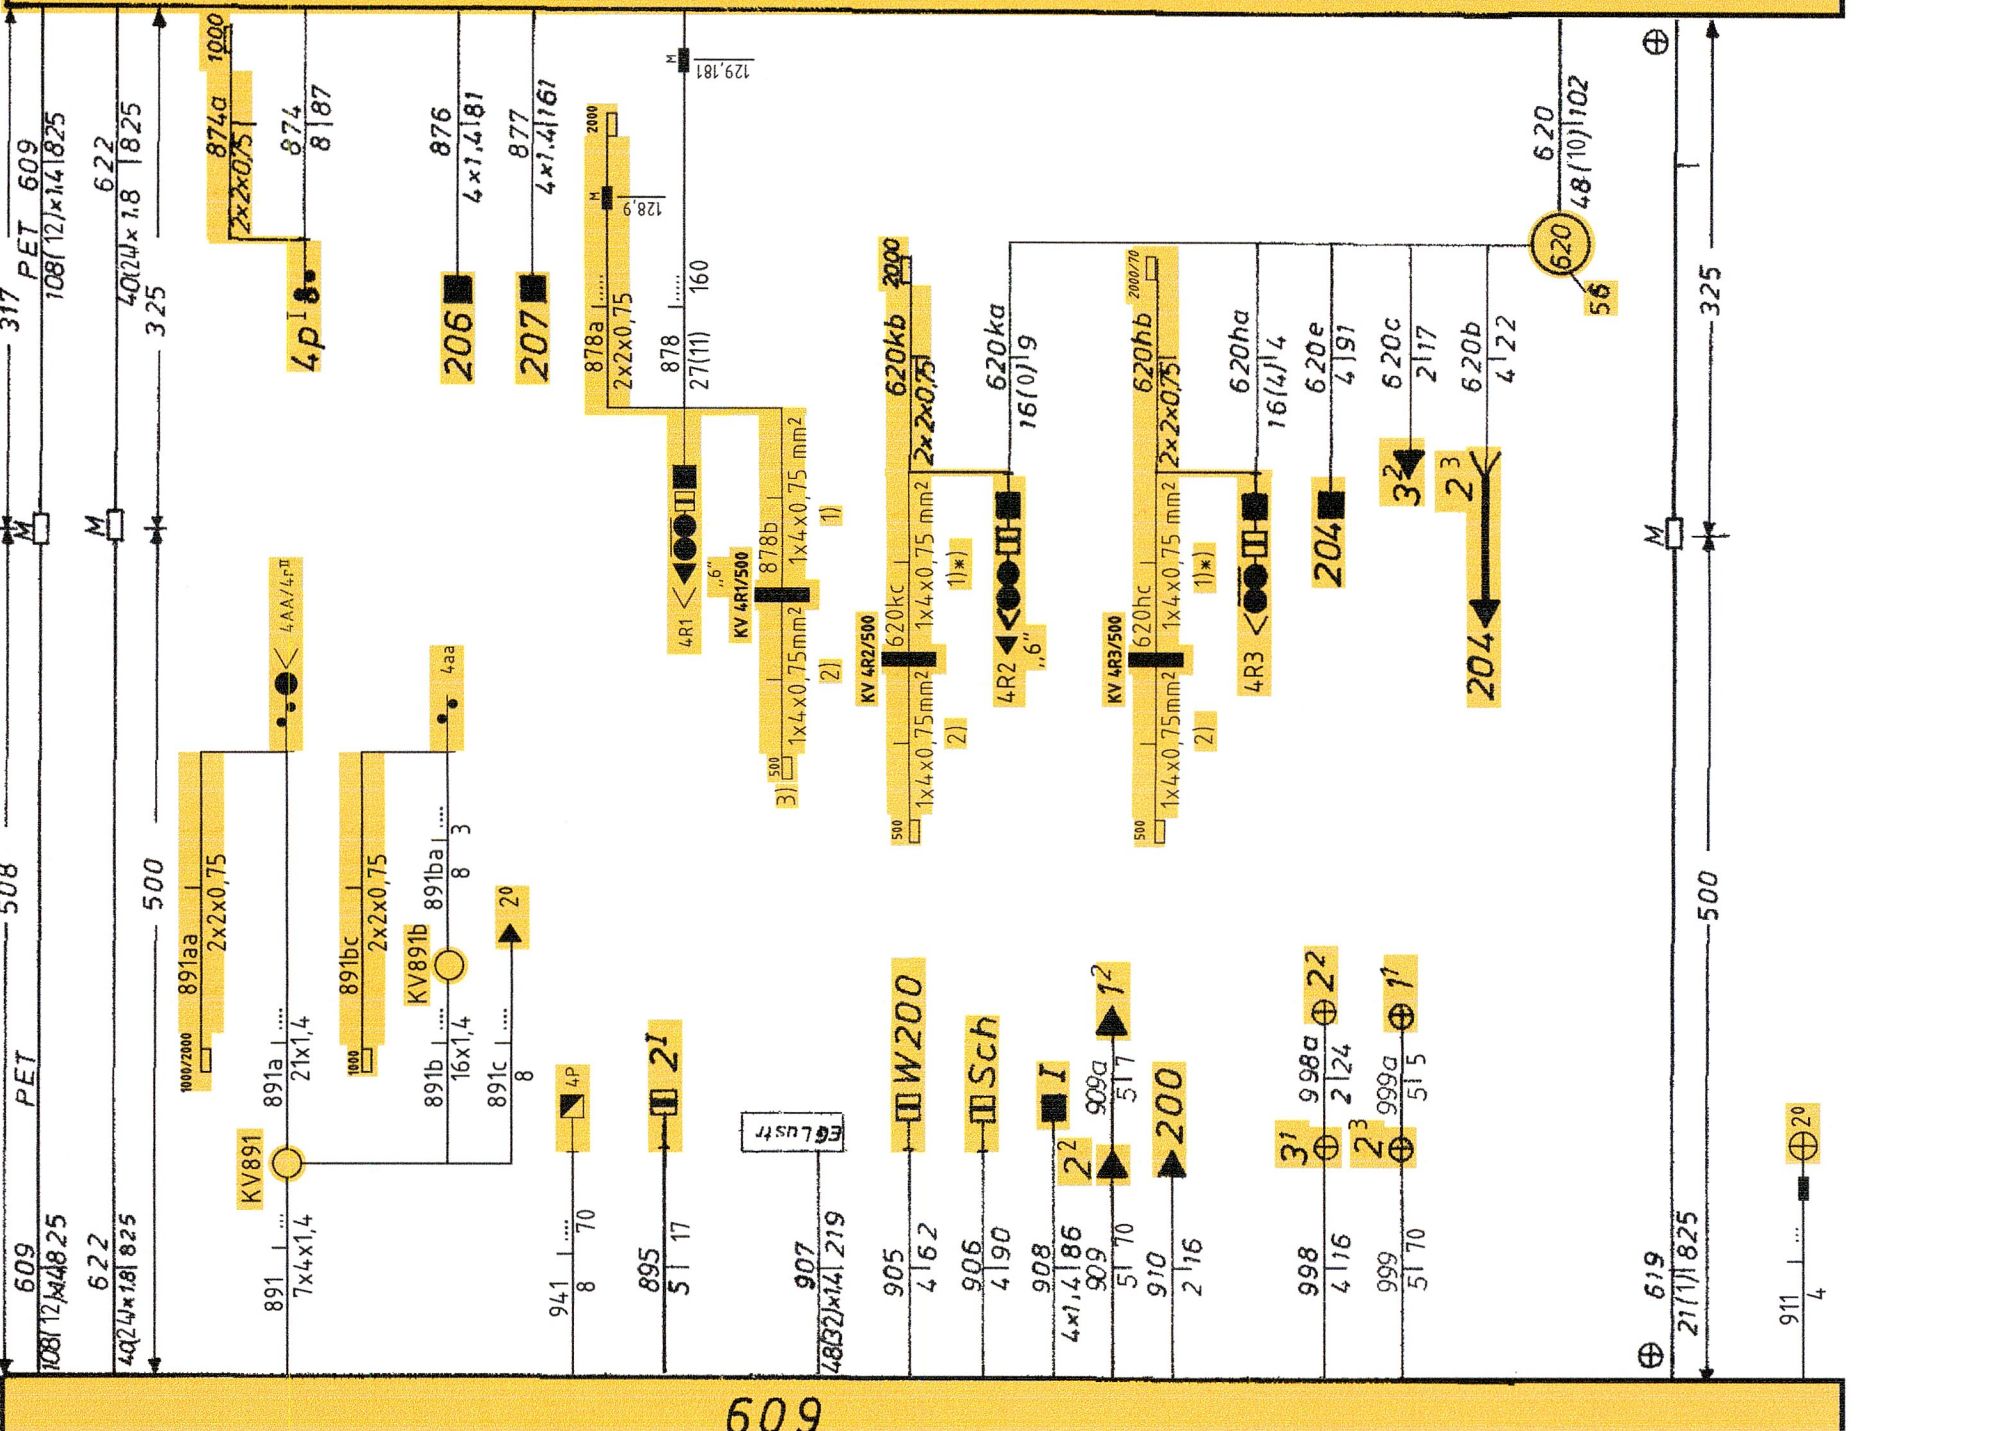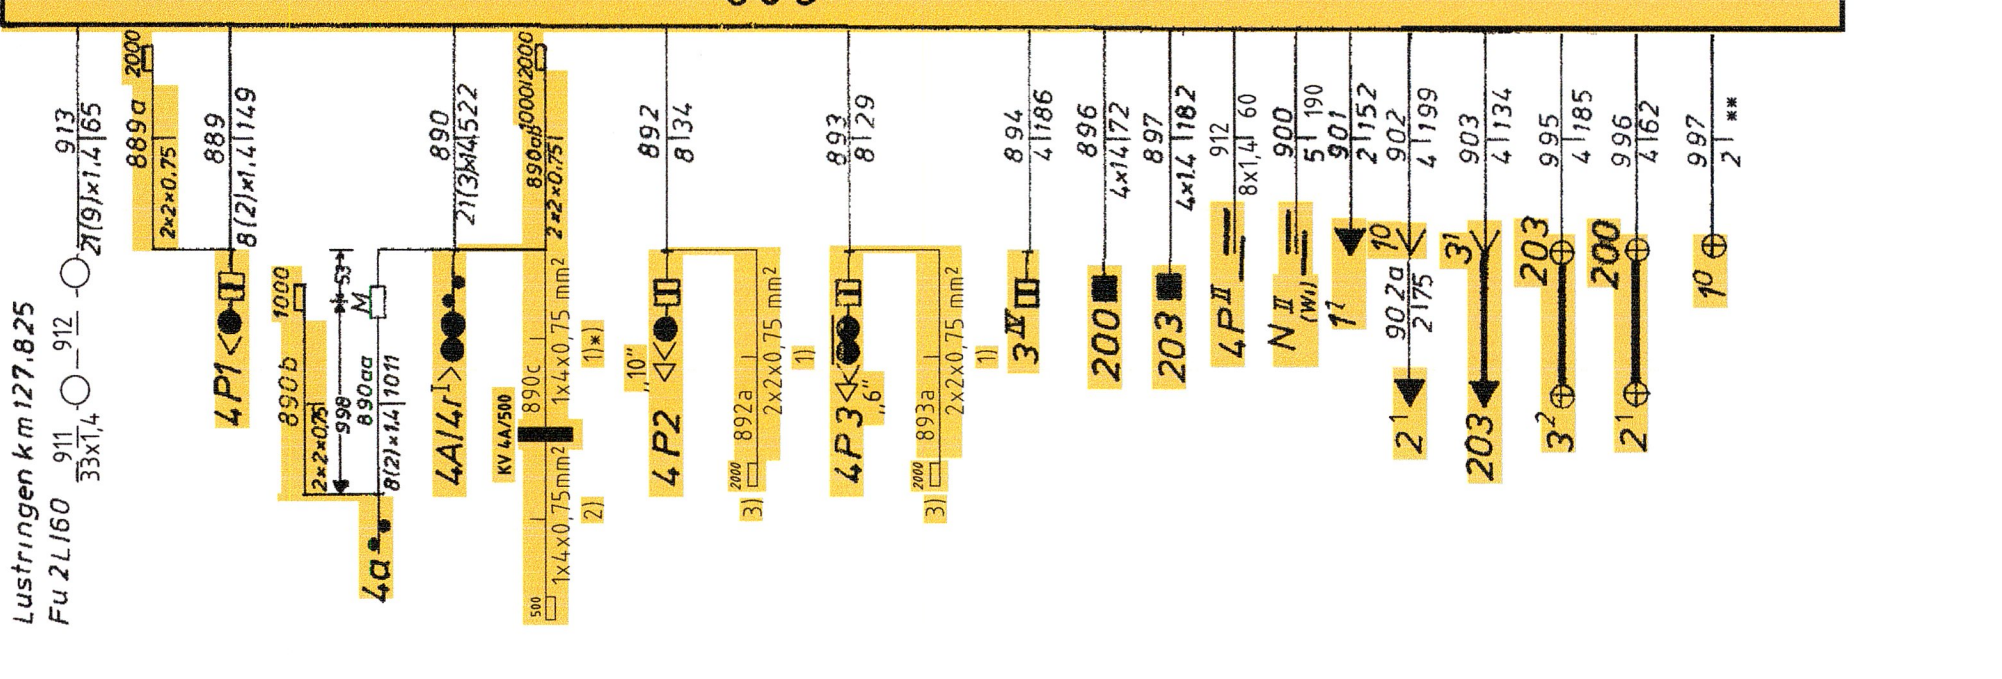

Anmerkung:
1) A-2YTF2YU2YV PZB-Steuerkabel
2) A-2YTF2YU2YV PZB-Anschlußkabel
3) Bestandsplan-Korrektur: fehlende Angaben sind vor Ort zu ergänzen, Eintragungen im Kabeltyp sind zu prüfen u. ggf. zu korrigieren.
*) Kabelverlegung im Schienenfuß

Rückbau in Pu erfolgt mit der
Außerbetriebsetzung ab 12.11.2022

Alle LZB- Kabel bleiben in Betrieb. Alle LST- Stellwerkskabel im
Baufeld und PZB- Schienenfußkabel werden zurückgebaut.

Alle Weicheneinrichtungen werden im Vorfeld für ESTW erneuert.
Nur noch Umschaltung auf neues Stammkabel.

1. Änderungsmitteilung

Plan entfällt

ESTW Osnabrück Rückbauplan (5. IBN)

 * 1 340036981 *			
ESTW Osnabrück Rückbauplan (5. IBN)			
Beratung durch:		Ersatz durch:	
03 Rückbau		DB NETZE	
Ausg. 03.01 03.02 03.03		Ausg. 03.01 03.02 03.03	
Datum 12.01.19 02.05.22 15.07.22		Datum 12.01.19 02.05.22 15.07.22	
Erstellt:		21.02.5.12a/2	
Geprüft:		Bf Osnabrück (Pu)	
Freigegeben:		SpDrS60 Stellwerk Of	
Name:		Kabelübersichtsplan	
Datum:		Schränkraum 607, 608, 609	
DB Engineering & Consulting GmbH Planung (Inf- und Steuerungstechnik) (P+P+U+M) Jacobsstraße 8, 30159 Hannover		Blatt 8	
Änderung		Ers f	
Bearb. Gepl. Dez. 2000		Ers. d	
1. GE Osn. Pu-Gr. 200		Bl. 8+	

Stand: 19.06.2013

BD Hannover		21.02.5.12a/28	
Wahlkreis 19.01.81		Ausg. Datum	
Maßstab		Datum	
Datum		Name	
Bearb. 3.12.80		Bf Osnabrück Hbf(Pu)	
Gepl. 2.12.80		Stw: Of(u)	
Freigegeben: 19.01.81		Kabelübersichtsplan	
Schränkraum 607 608 609		Blatt 8	
Nachrüstung PZB90		Ers. d	
2. Stufe II		Ers. f	
1. GE Osn. Pu-Gr. 200		Bl. 8+	
Änderung		Bearb. Gepl. Dez. 2000	
1. GE Osn. Pu-Gr. 200		Bl. 8+	

