




Anlage 67.8
SP1/S1C-LZH-FÜ
(ohne Maßstab)
Eingetragen siehe Plan Nr. 1209/01/2/67.8

Einschaltstrecke
I/67.8 = 1072m

Einschaltstrecke
II/67.8 = 1072m

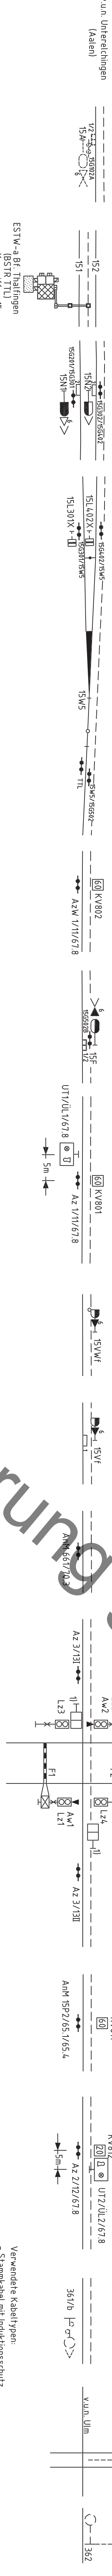

- Verwendete Kabeltypen:
- Stammkabel mit Induktionsschutz
 - nx1x14: A1-2Y2YDB2Y H145 nach Dlk 1013.107y
 - nx4x14: A1-2Y(L)2YDB2Y nach Dlk 1013.109y
 - 4x6x: NXCLWY
- Stichkabel
- nx1x14: A-2Y2YB2Y H145 nach Dlk 1013.107y
 - nx4x14: A-2Y(L)2YB2Y nach Dlk 1013.109y
 - 4x6x: NXCLWY

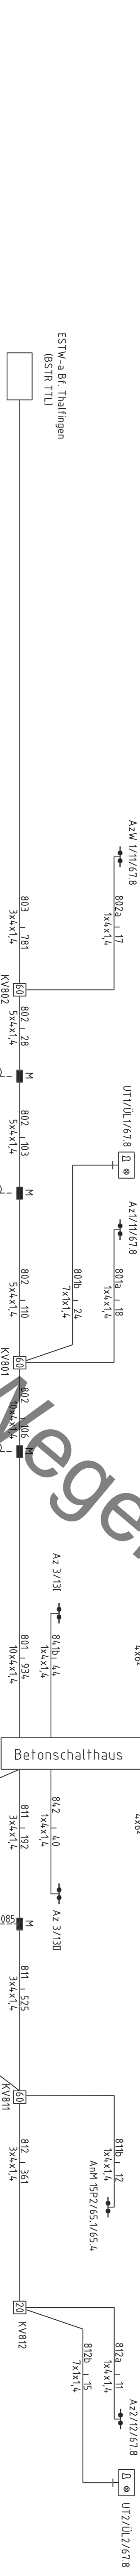

2		Prüfungstermin	Harter	Rill	Berechnet auf: -		Erstellt für: -	8	
1		Modus SMS LC	17/2005	17/2005	Die Bahn DB		1209/01/1/67.9	ESTW-Z-Heidenheim	
1		Modus SMS LC	17/2005	17/2005	Die Bahn DB		1209/01/1/67.9	SMS LC-LZH-FÜ	
1		Modus SMS LC	17/2005	17/2005	Die Bahn DB		1209/01/1/67.9	km 67+891	
1		Modus SMS LC	17/2005	17/2005	Die Bahn DB		1209/01/1/67.9	Lage- und Kabelübersichtsplan	
1		Modus SMS LC	17/2005	17/2005	Die Bahn DB		1209/01/1/67.9	1	

