

Selektivitätsbeurteilung

erstellt mit

SIMARIS design

Version: 26.1.0 (2026-04-15)

Subrevision: 2082

© SIEMENS AG 2026. All rights reserved.

<http://www.siemens.com/simaris>**Stammdaten**

Projektname:	DB Plochingen
Projektkurzbezeichnung:	DB
Bearbeiter:	Achim Eberhardt
Planungsbüro:	IG-PG
Angelegt am:	Freitag, 19. Juni 2026
Geändert am:	Freitag, 19. Juni 2026

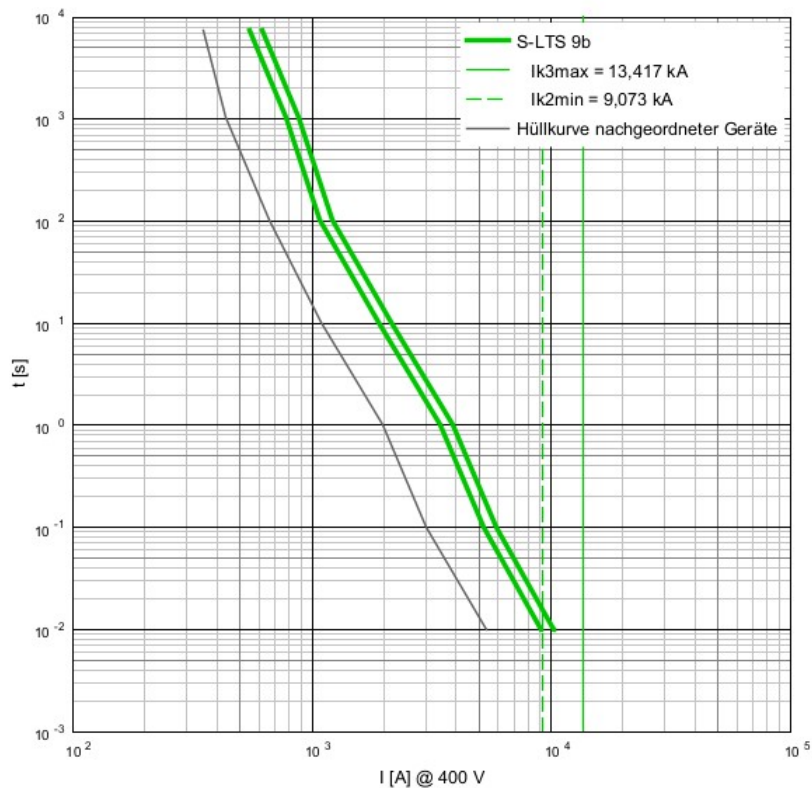
Kundendaten

Ort:	
Kunde:	

Kommentar:

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Trafo
S-LTS 9b
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

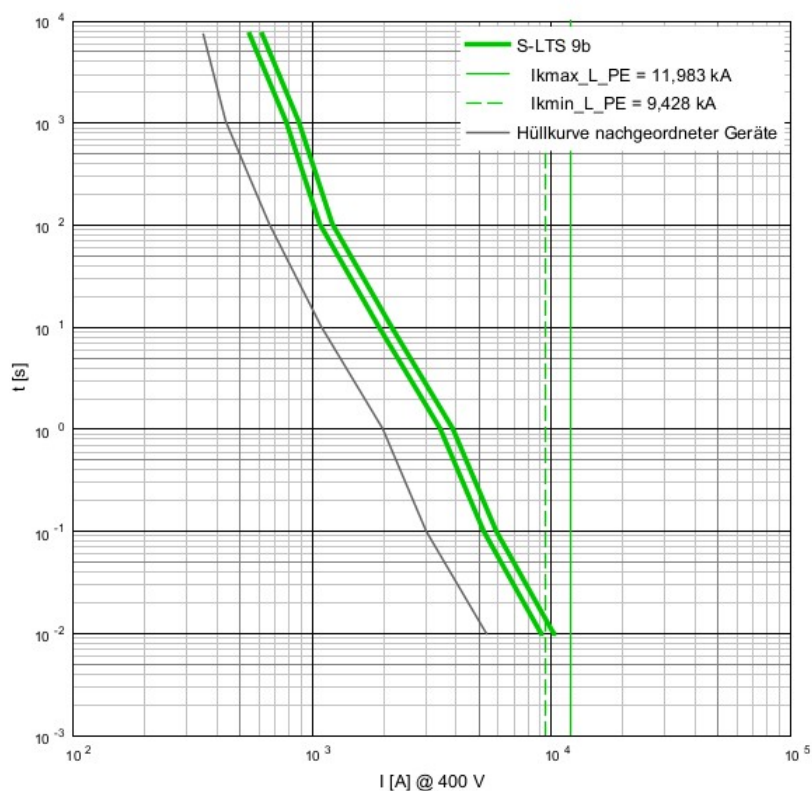
**Schaltereinstellungen:**

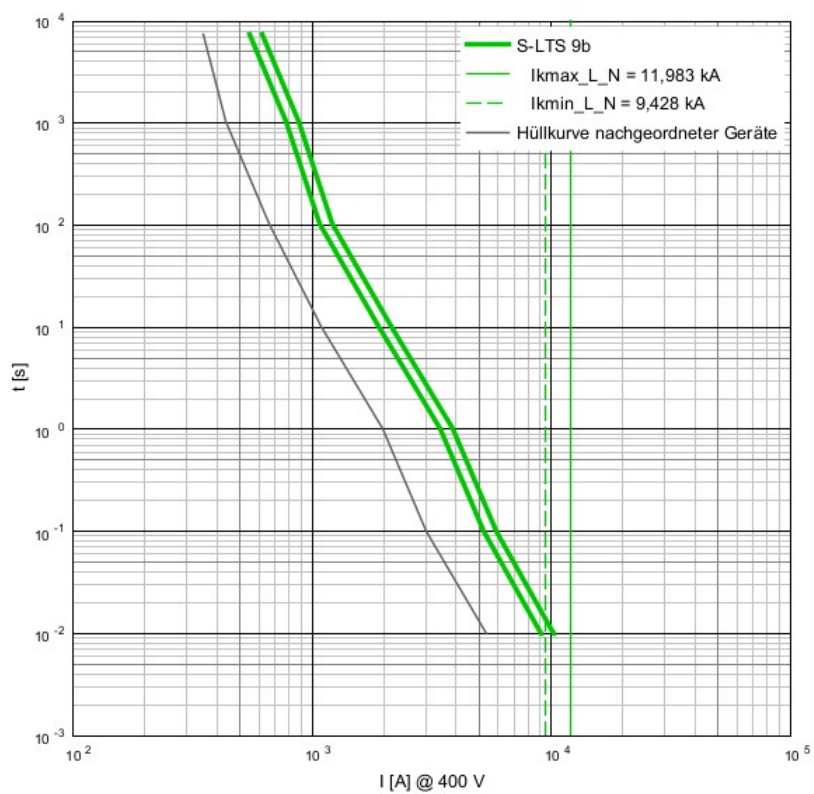
Bezeichnung: S-LTS 9b

3NA3260

In 400 A

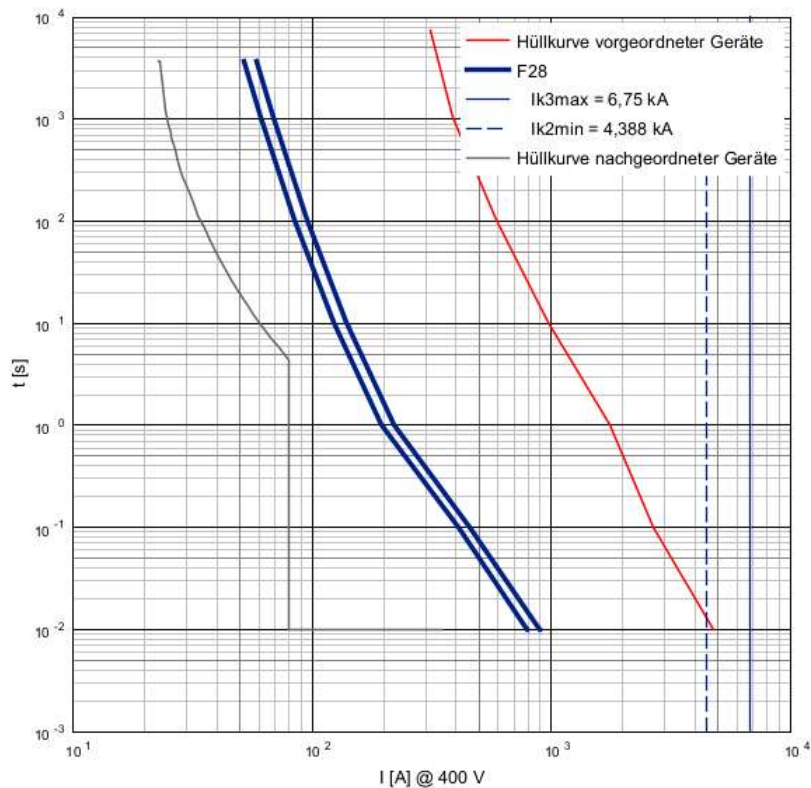
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Gruppe 1
F28
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

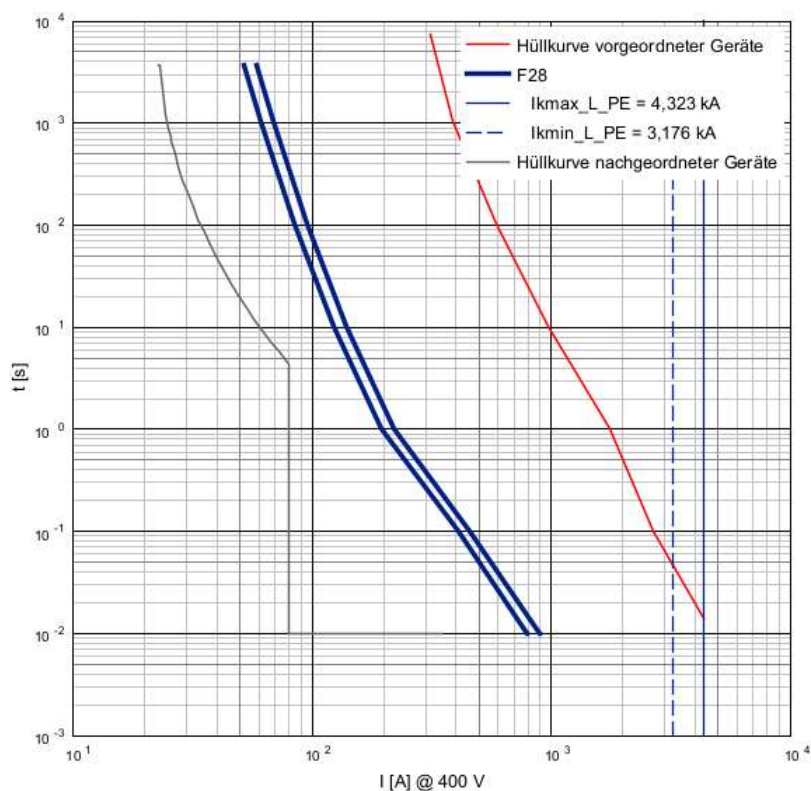
**Schaltereinstellungen:**

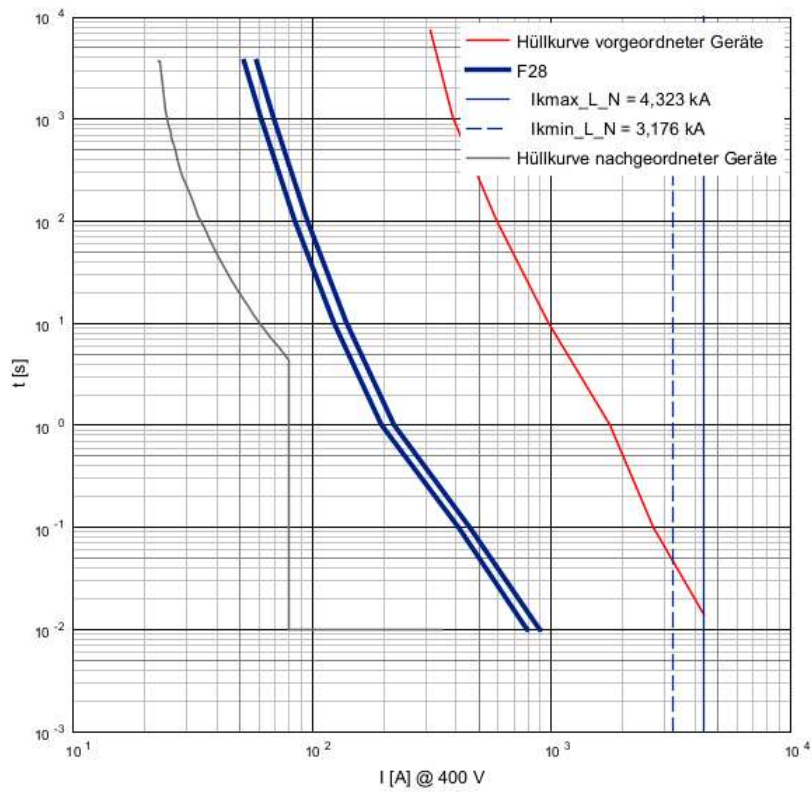
Bezeichnung: F28

5SE2340

In 40 A

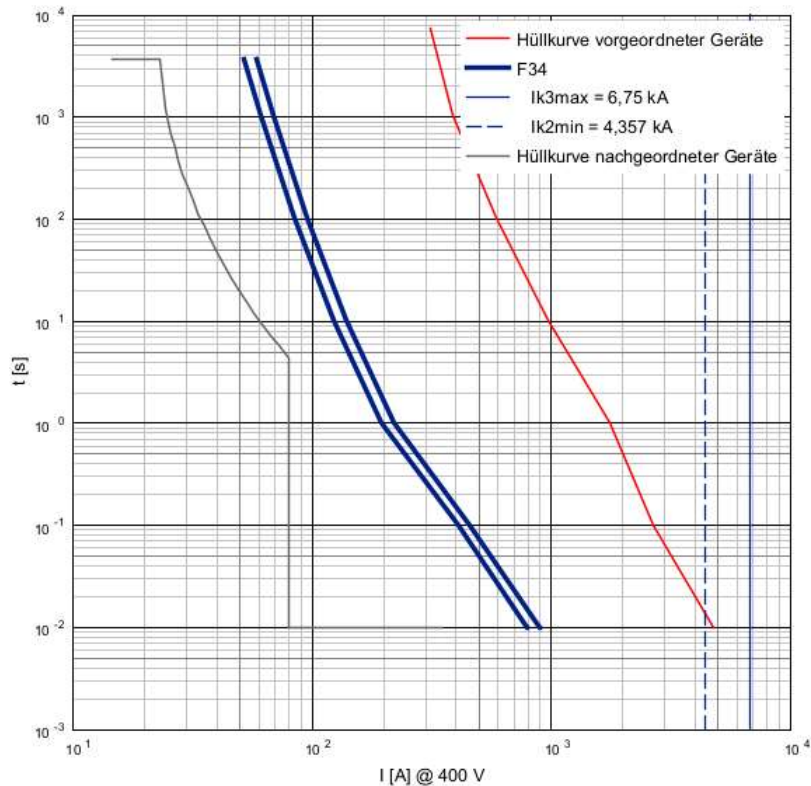
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Gruppe 2
F34
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

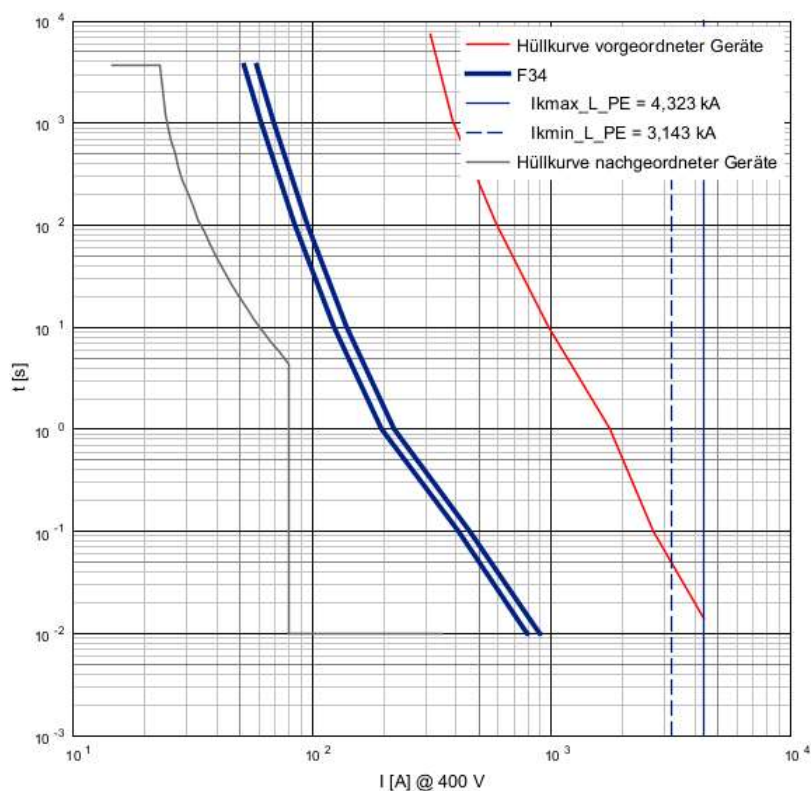
**Schaltereinstellungen:**

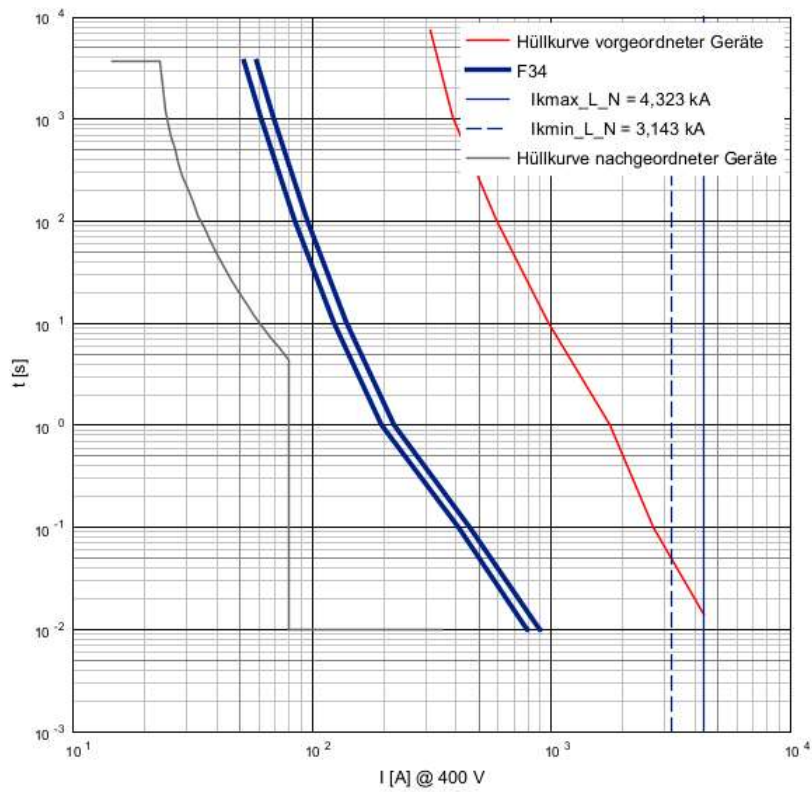
Bezeichnung: F34

5SE2340

In 40 A

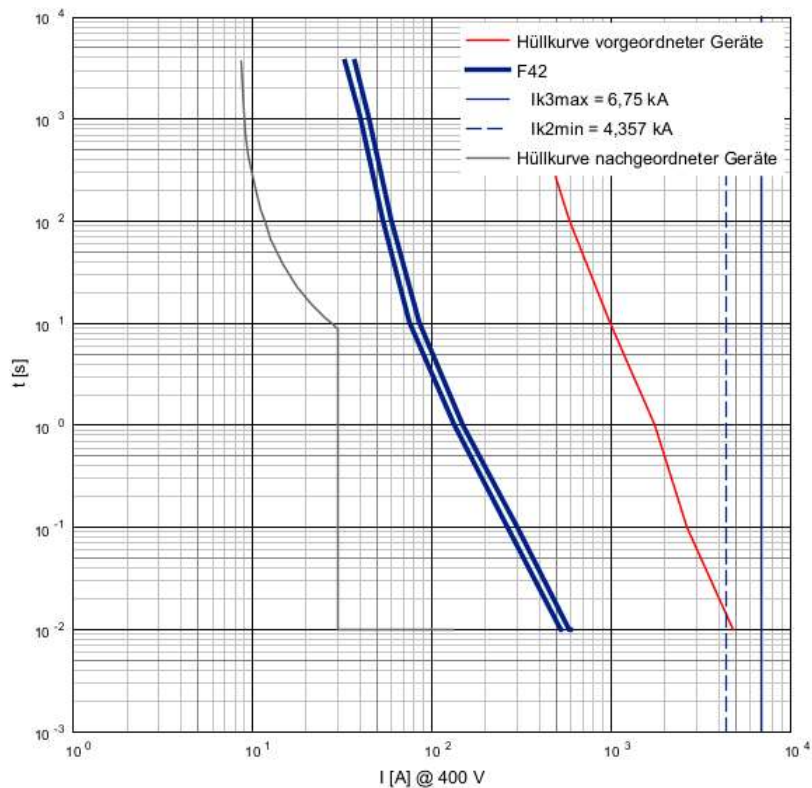
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Gruppe 3
F42
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

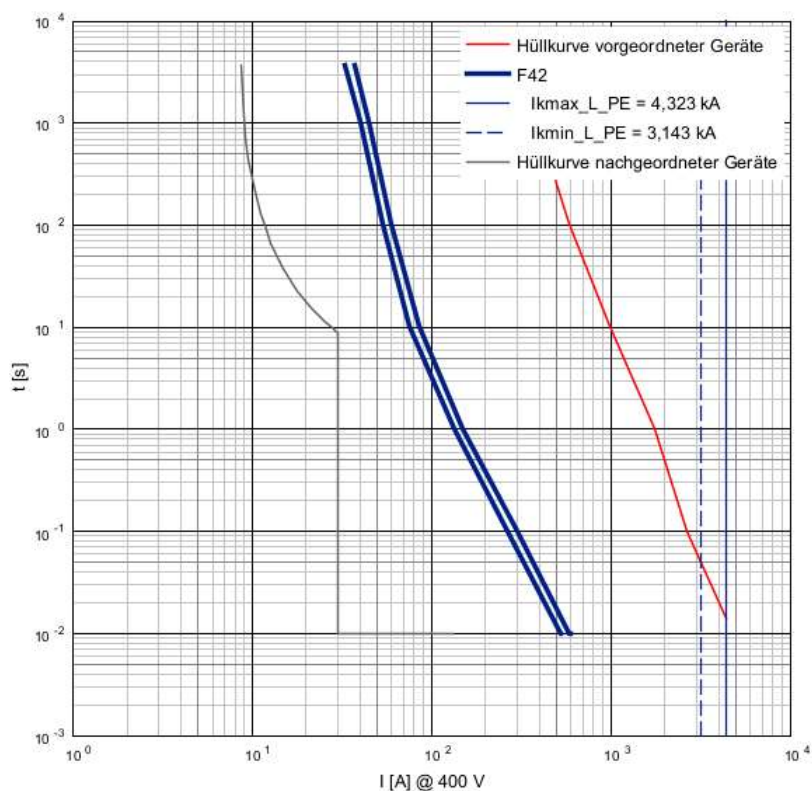
**Schaltereinstellungen:**

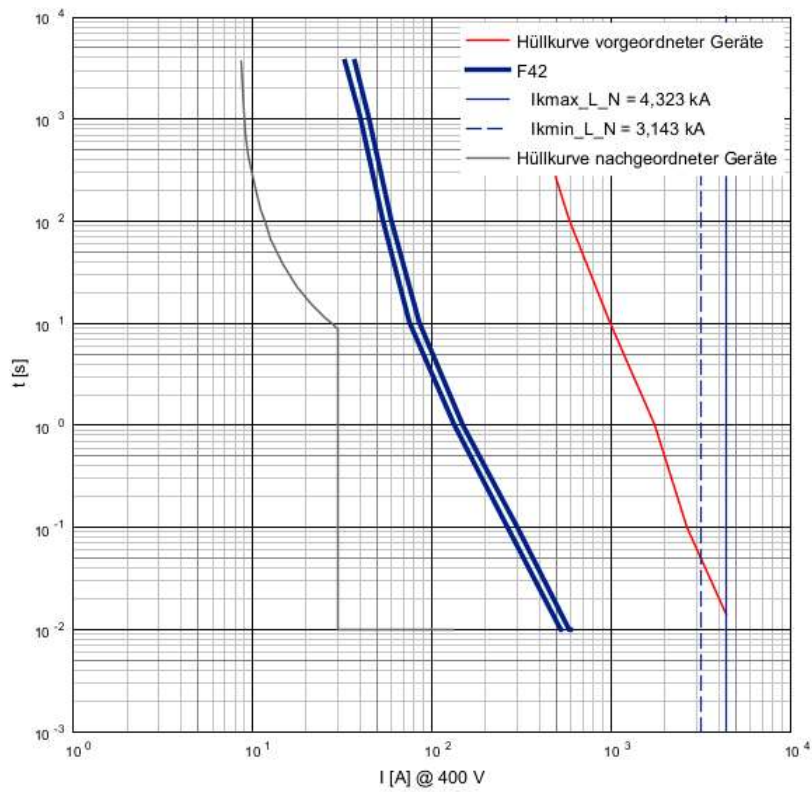
Bezeichnung: F42

5SB2811

In 25 A

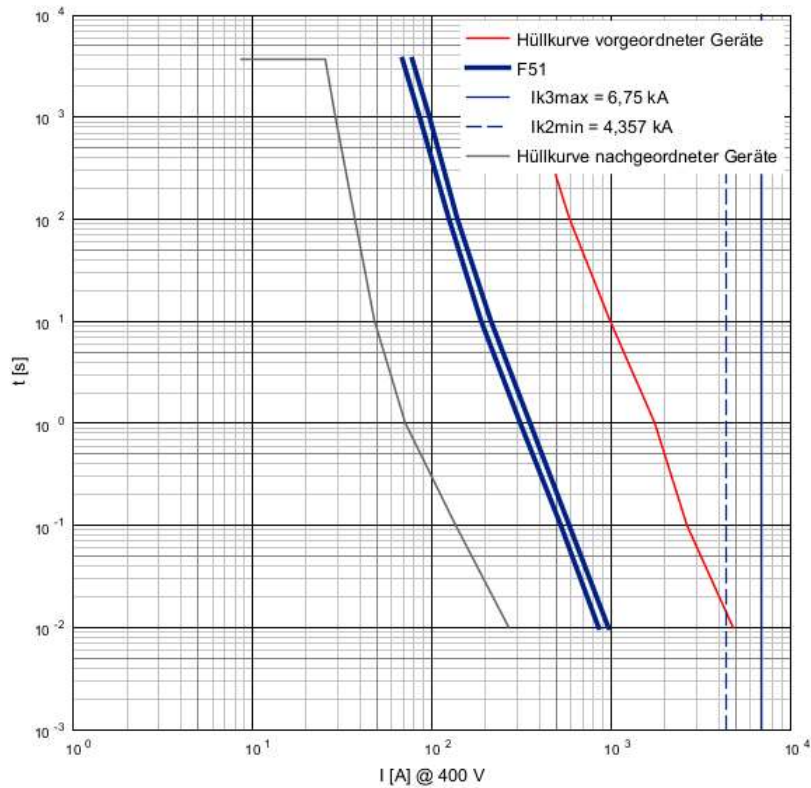
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Gruppe 4
F51
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

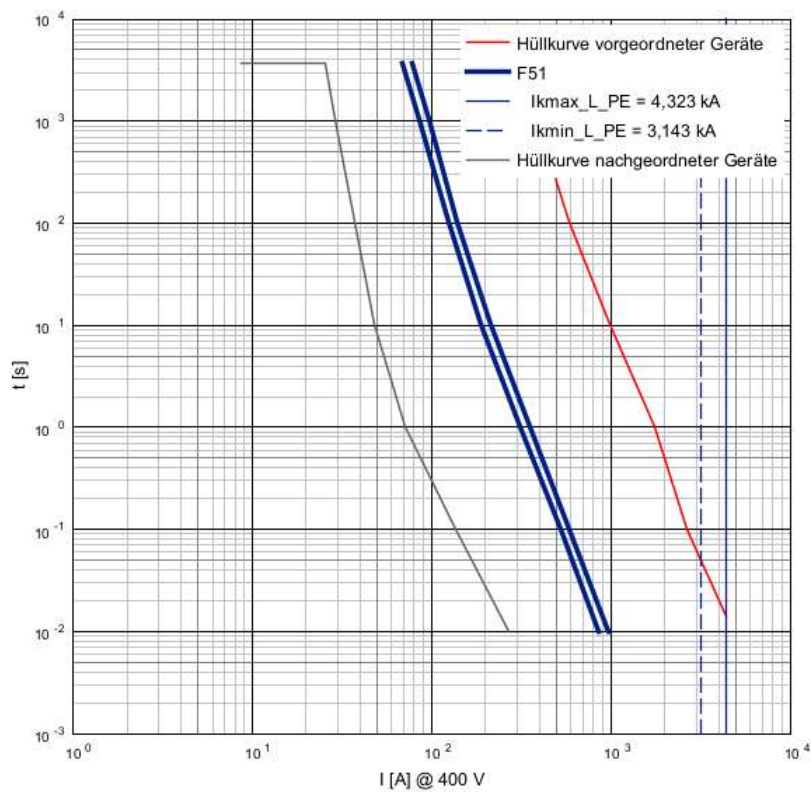
**Schaltereinstellungen:**

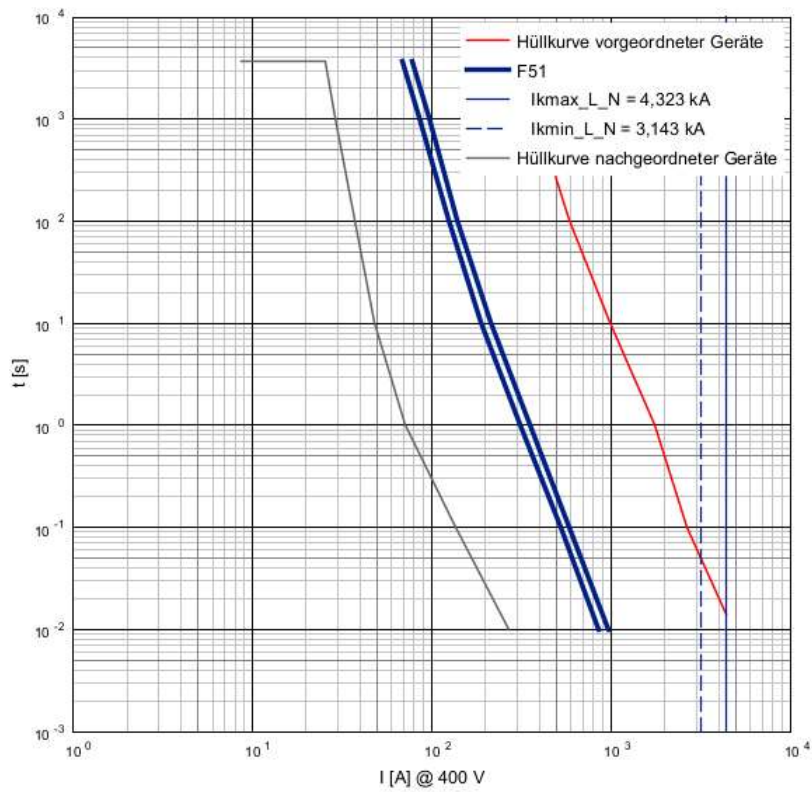
Bezeichnung: F51

5SB4211

In 50 A

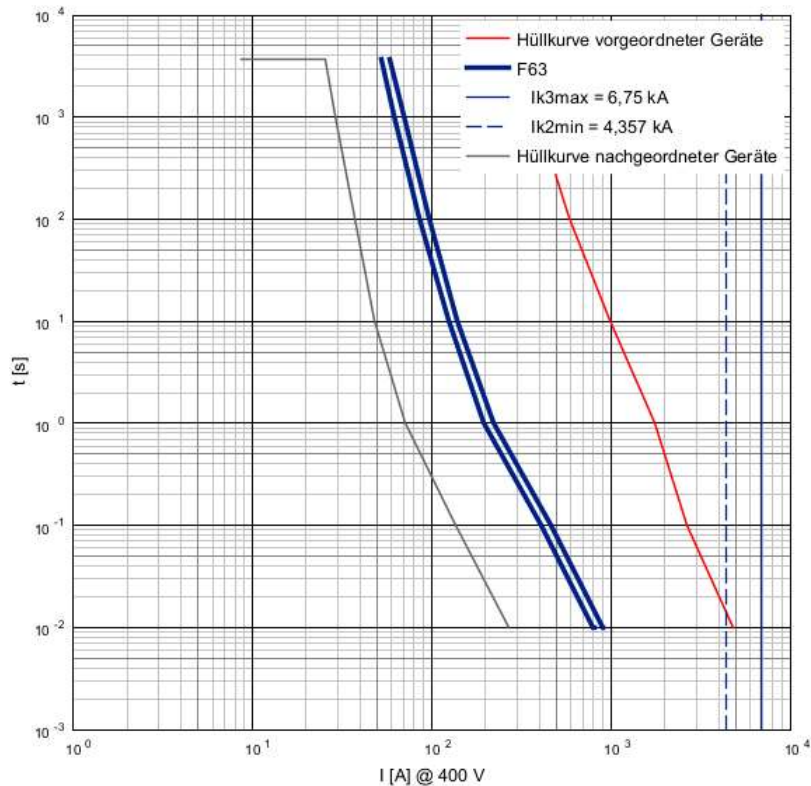
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Gruppe 5
F63
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

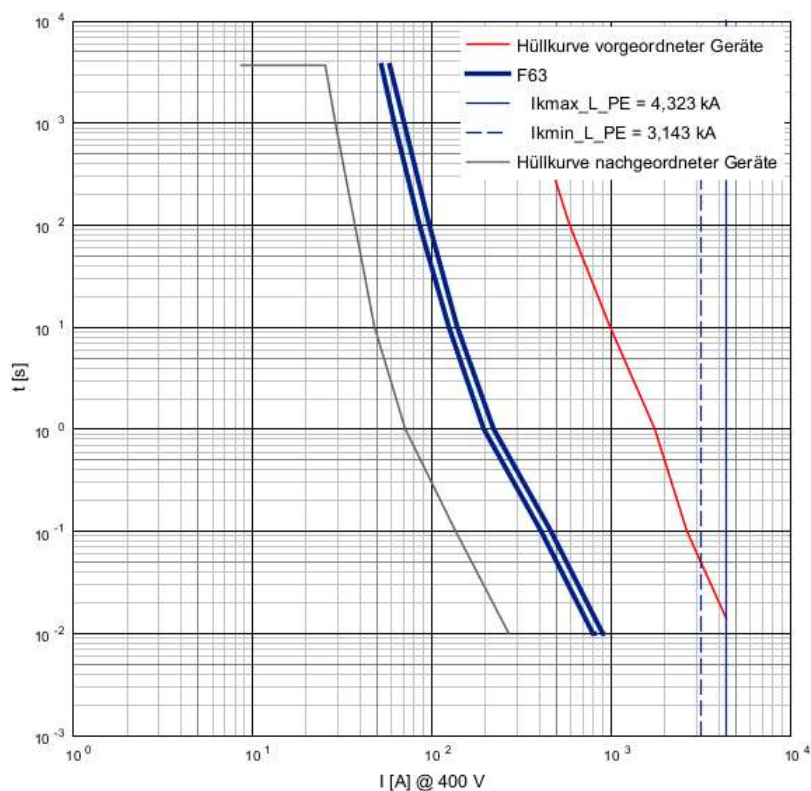
**Schaltereinstellungen:**

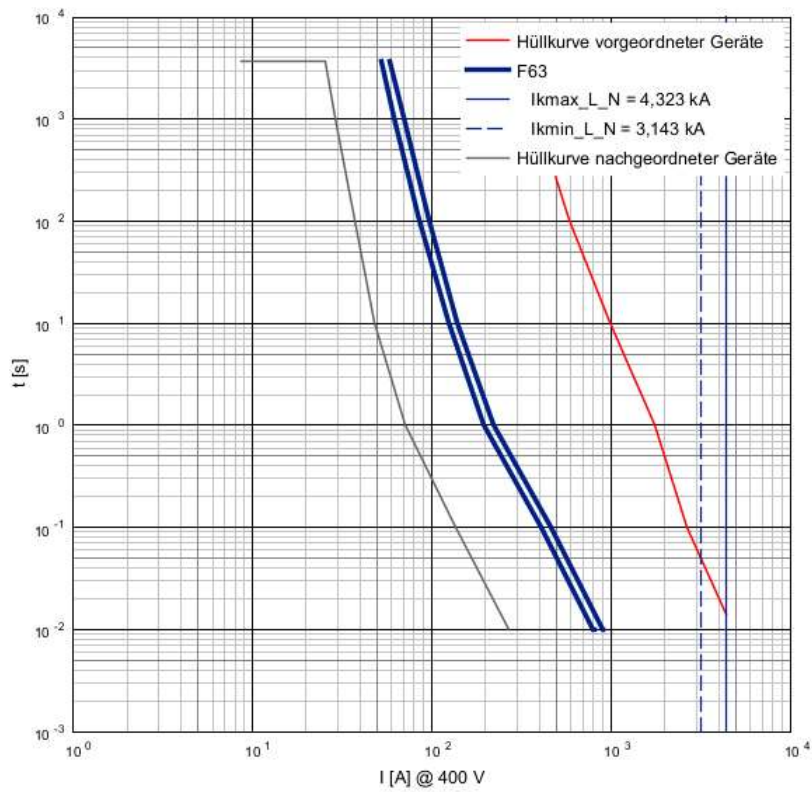
Bezeichnung: F63

5SE2340

In 40 A

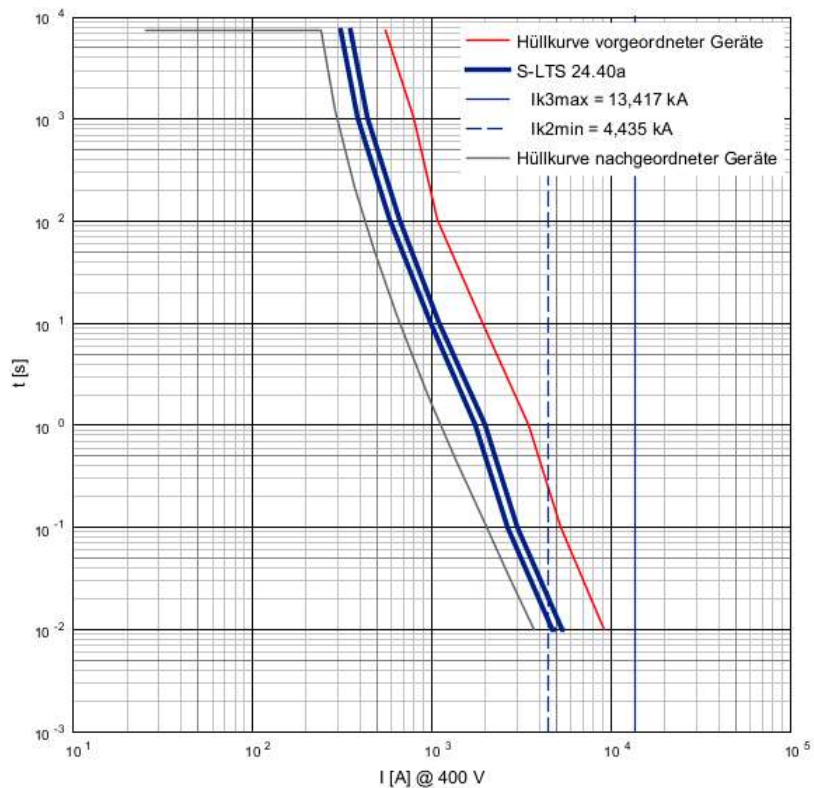
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Verteilung Trafo
S-LTS 24.40a
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

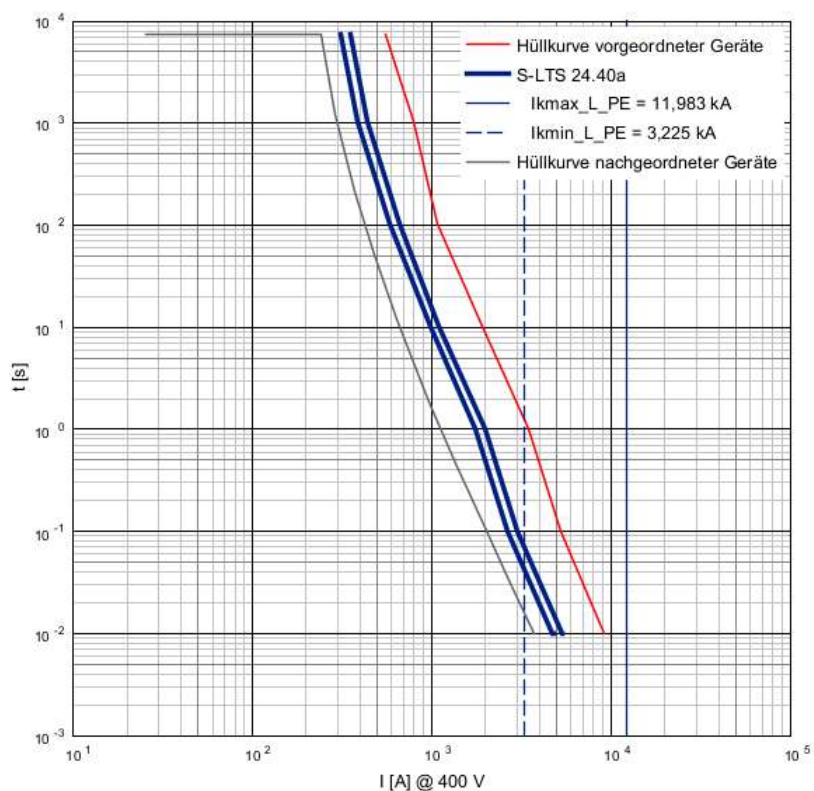
**Schaltereinstellungen:**

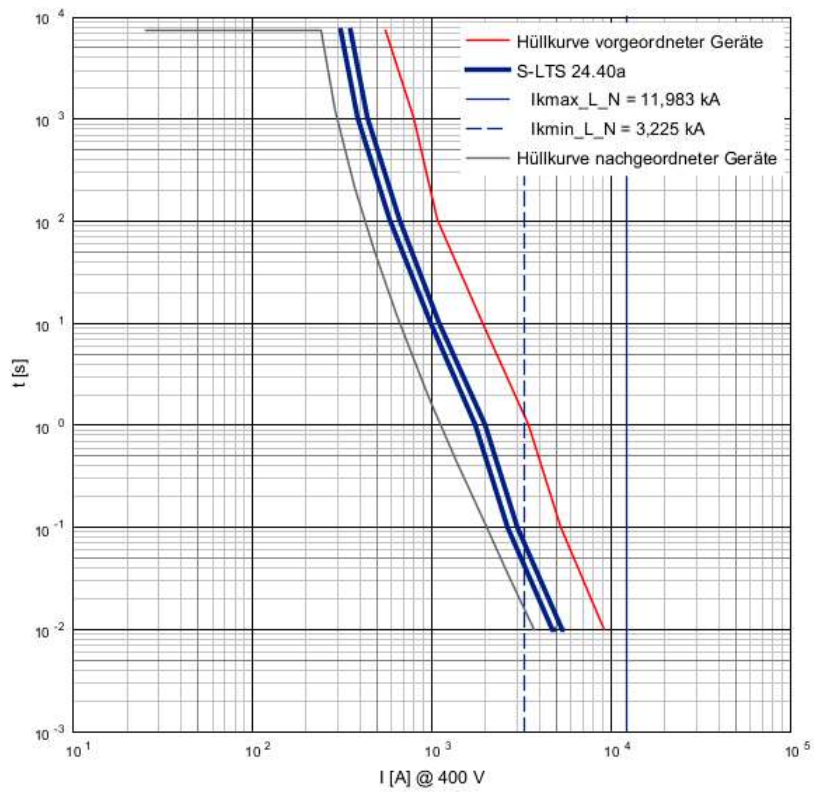
Bezeichnung: S-LTS 24.40a

3NA3242

In 224 A

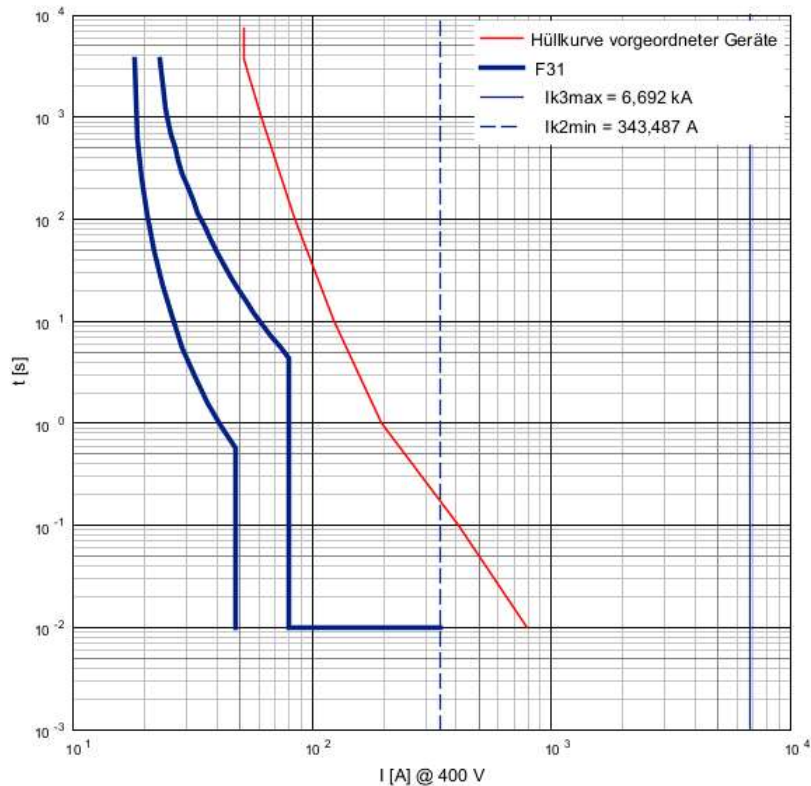
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Beleuchtung Durchfahrt
F31
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F31

5SL43166

In 16 A

L-Block: Ein

Ir -

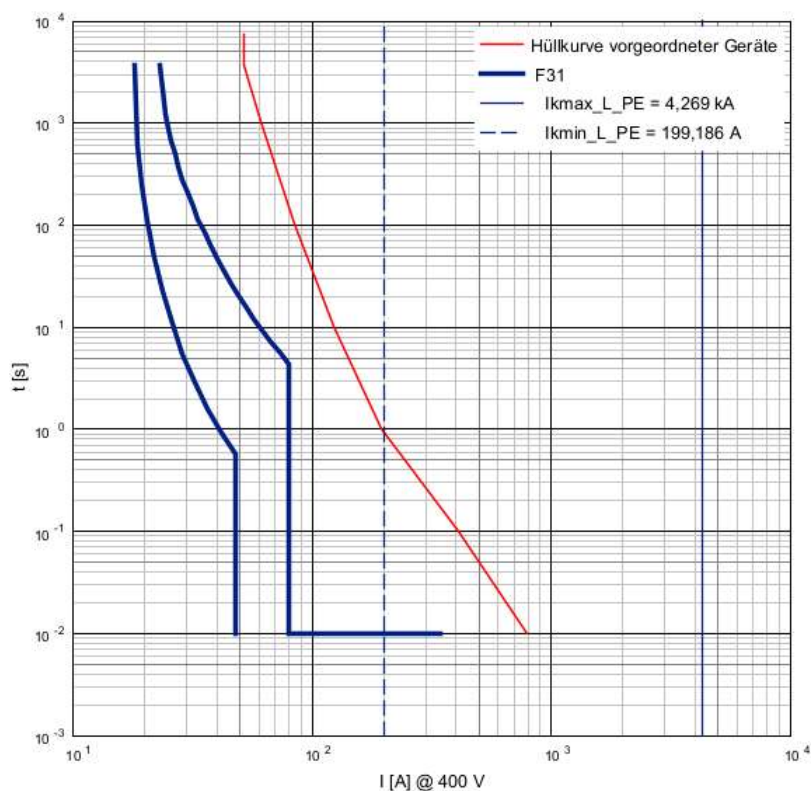
entspr. 16 A

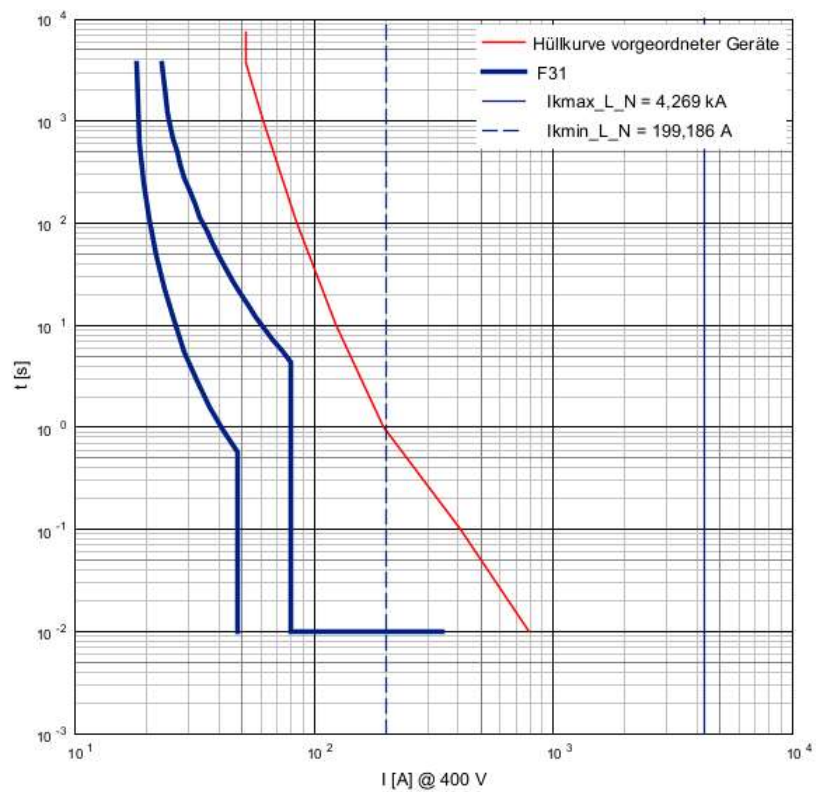
I-Block: Ein

li -

entspr. 48 A

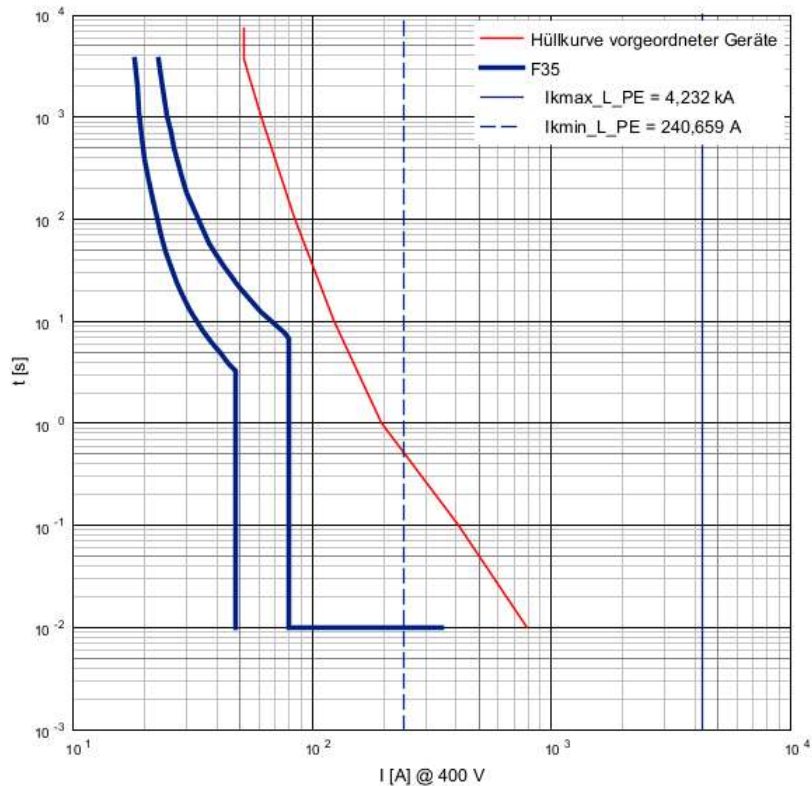
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Brandschutztor
F35
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F35

5SY41166

 I_n 16 A

L-Block: Ein

 I_r -

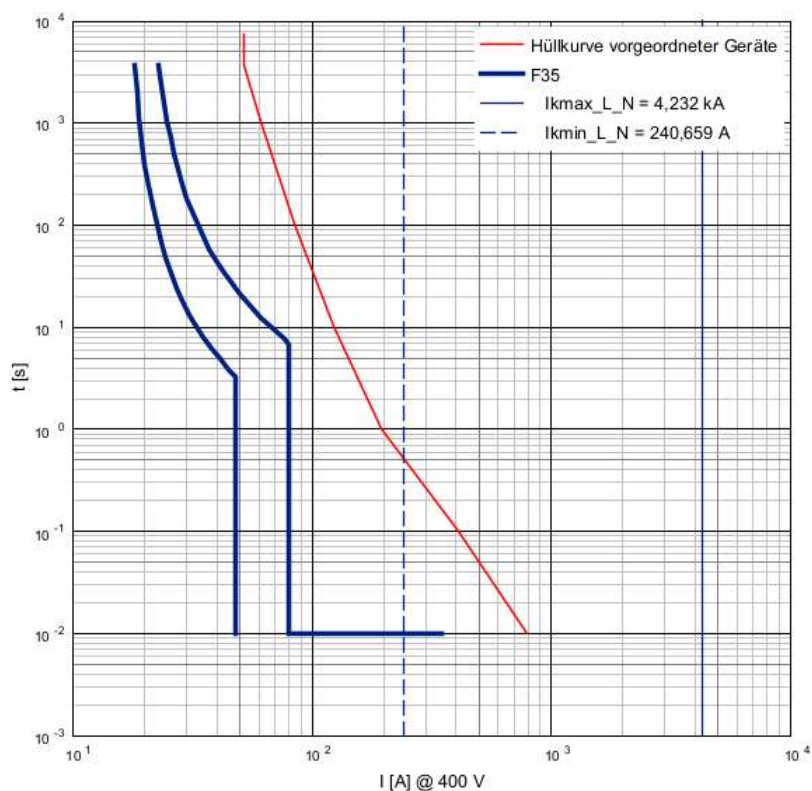
entspr. 16 A

I-Block: Ein

 I_i -

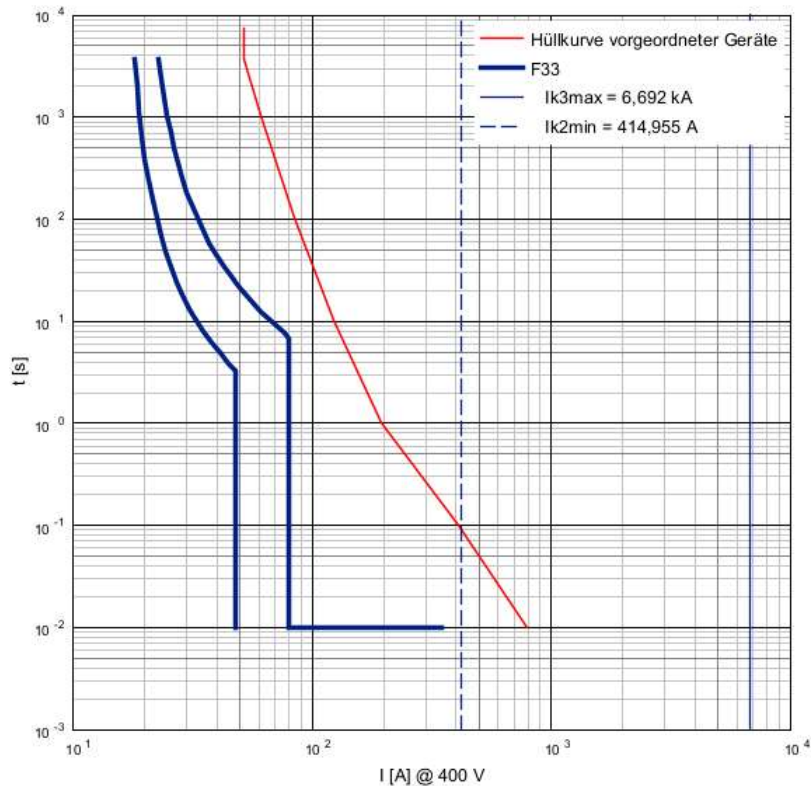
entspr. 48 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

CEE-Durchfahrt
F33
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2



Schaltereinstellungen:

Bezeichnung: F33

5SY43166

In 16 A

L-Block: Ein

Ir -

entspr. 16 A

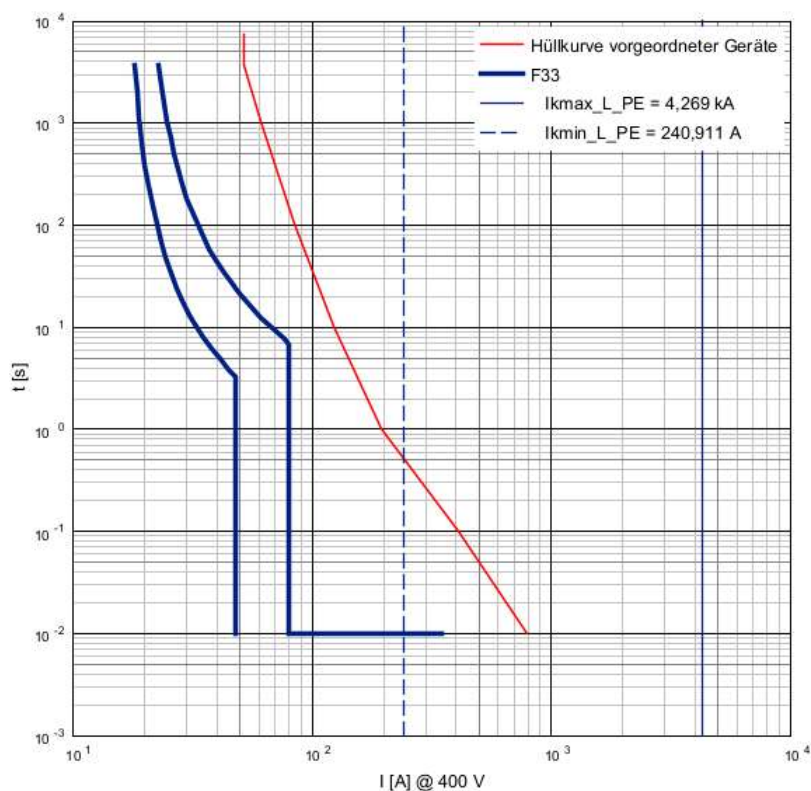
I-Block: Ein

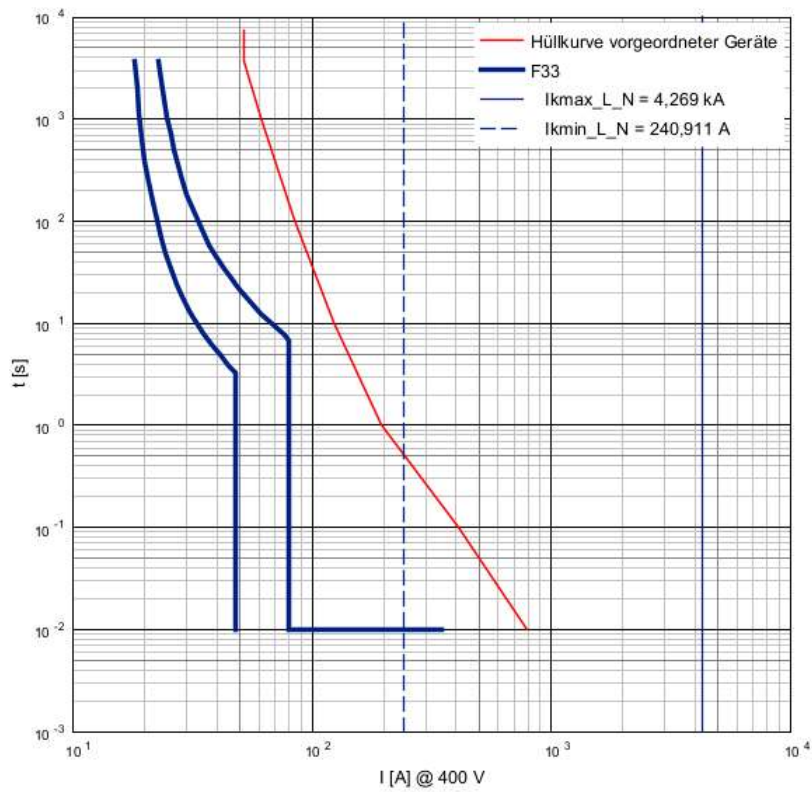
Ii -

entspr. 48 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

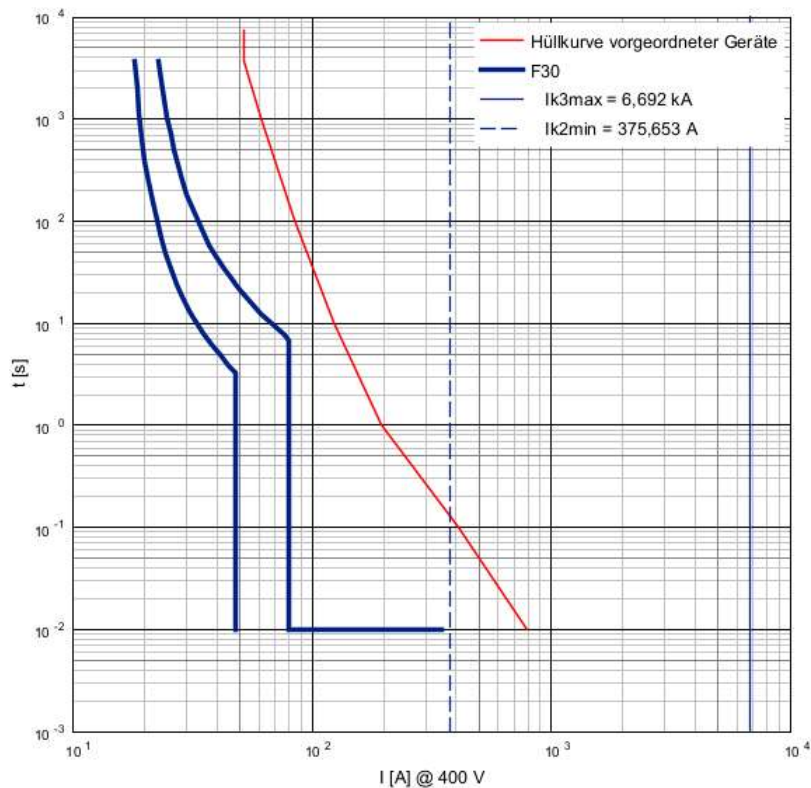
Ik1-PE



**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

CEE Rolltor
F30
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F30

5SY43166

In 16 A

L-Block: Ein

Ir -

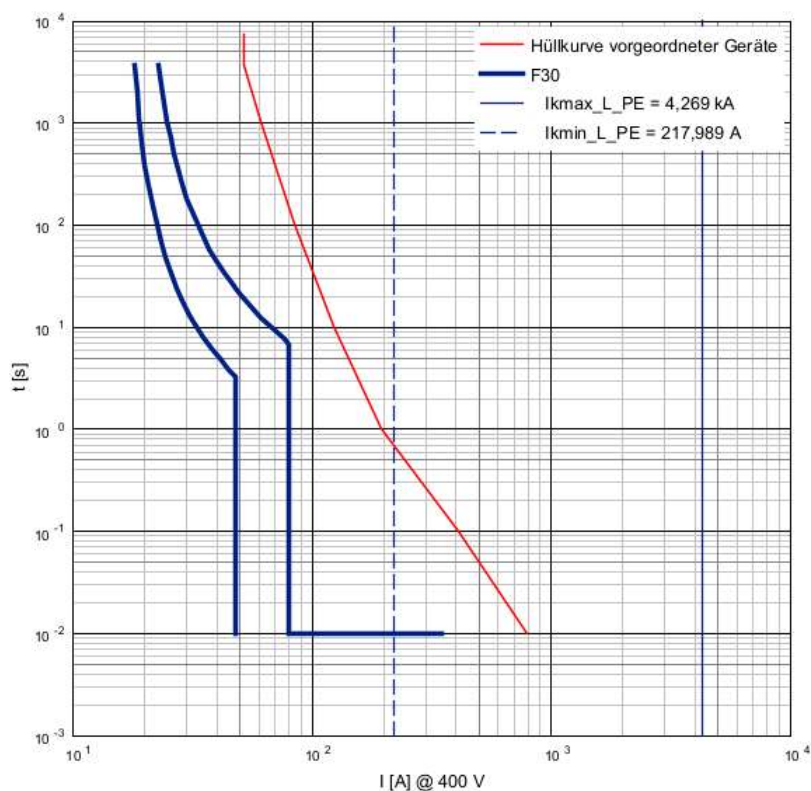
entspr. 16 A

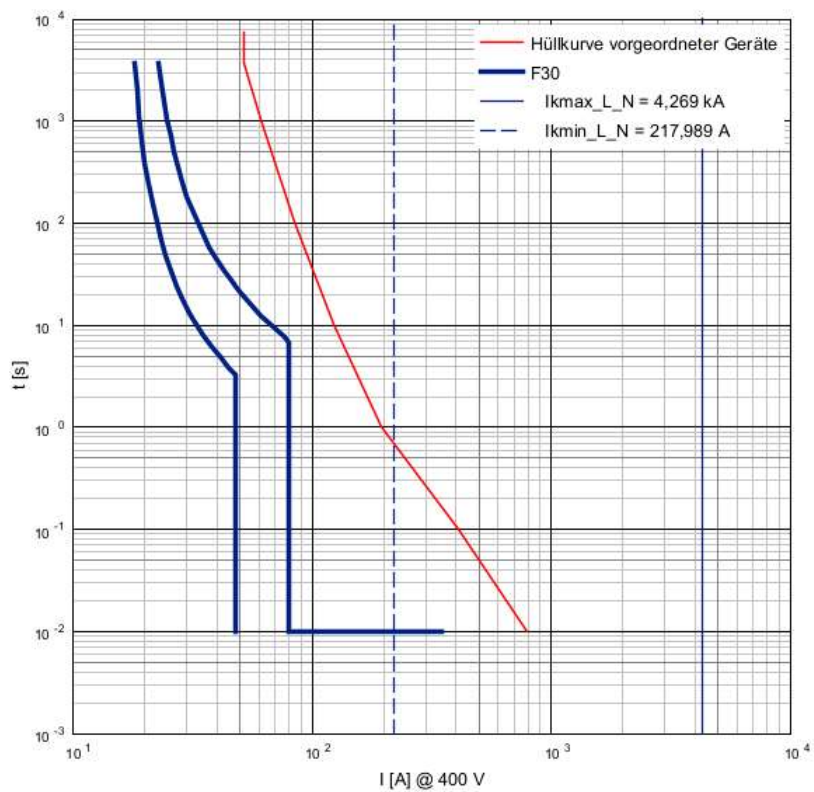
I-Block: Ein

li -

entspr. 48 A

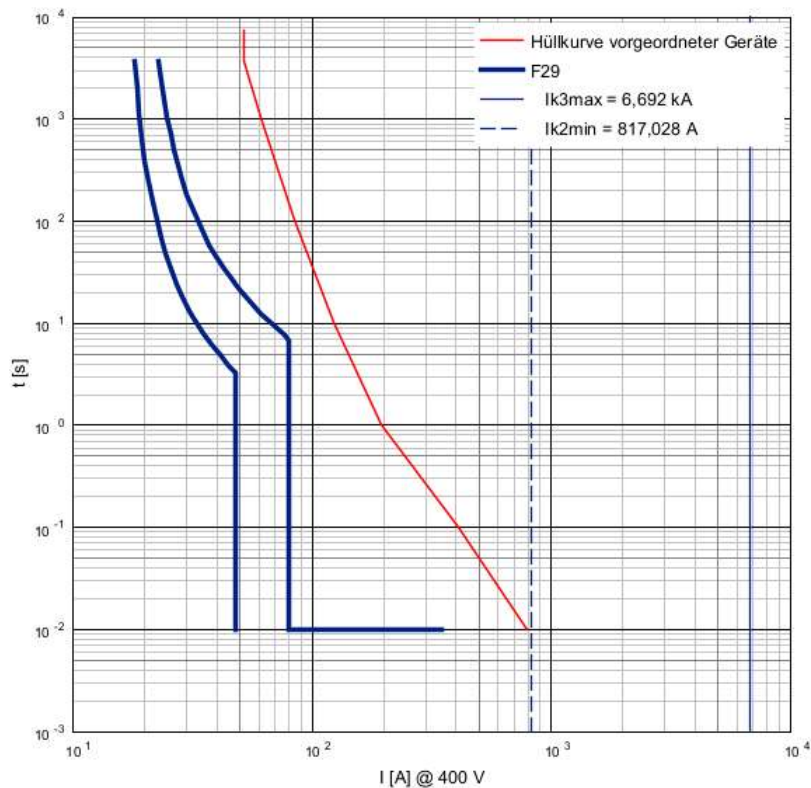
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

CEE Rolltor
F29
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F29

5SY43166

In 16 A

L-Block: Ein

Ir -

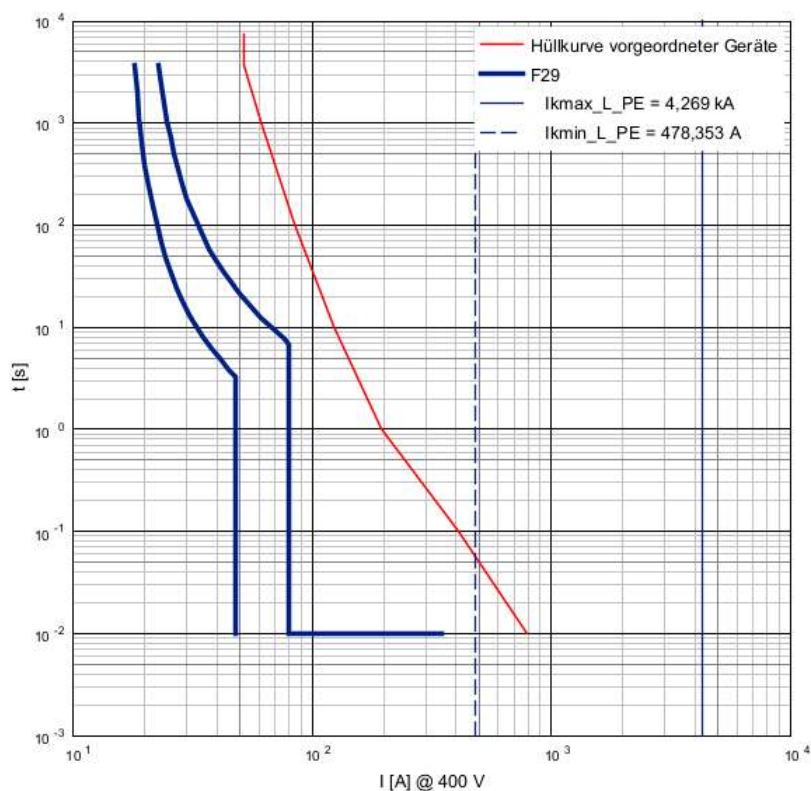
entspr. 16 A

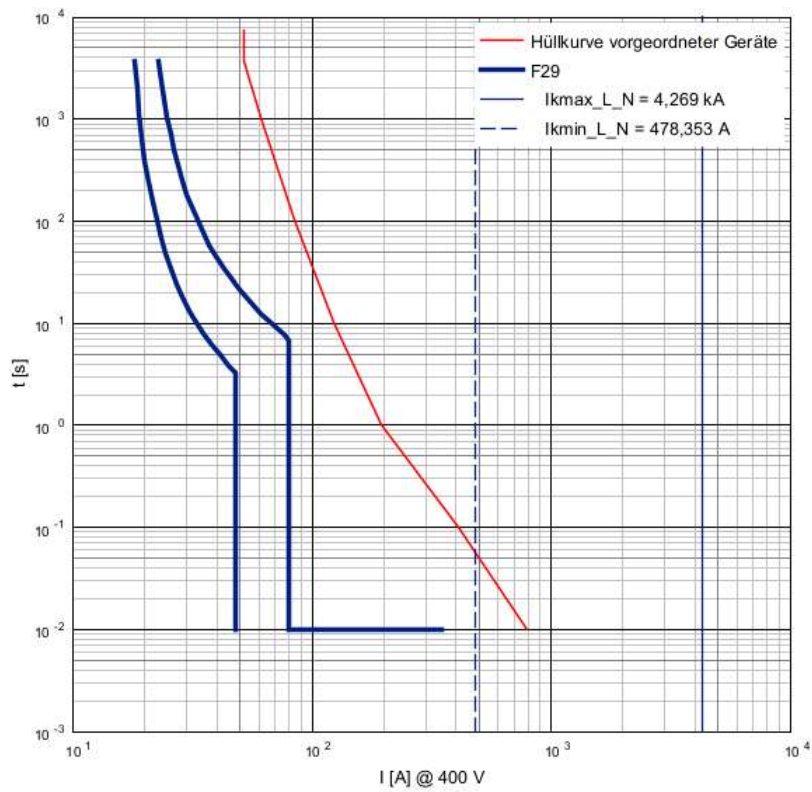
I-Block: Ein

li -

entspr. 48 A

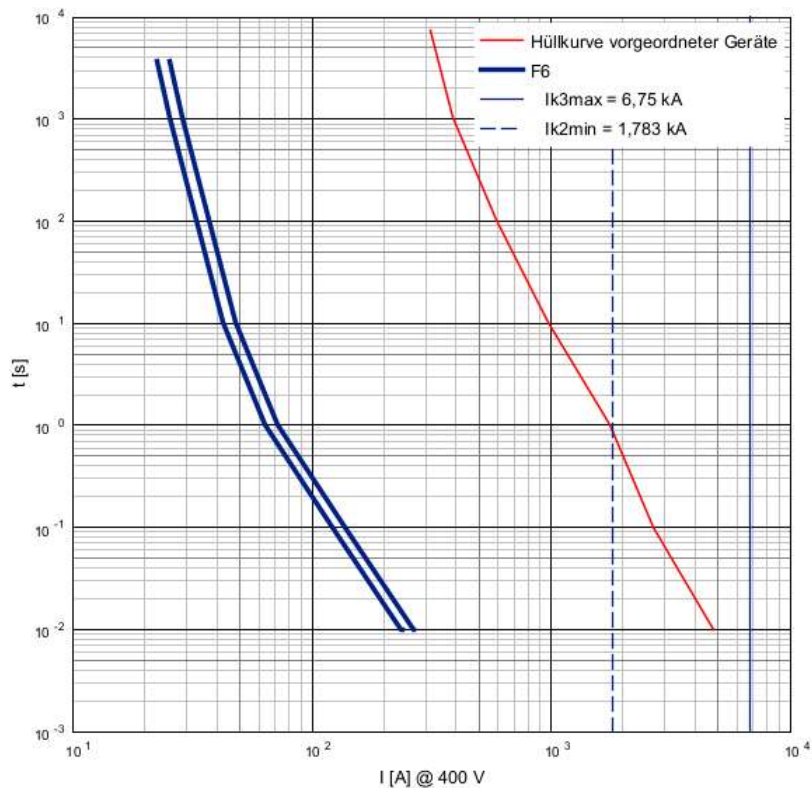
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

CEE-Steckdose
F6
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

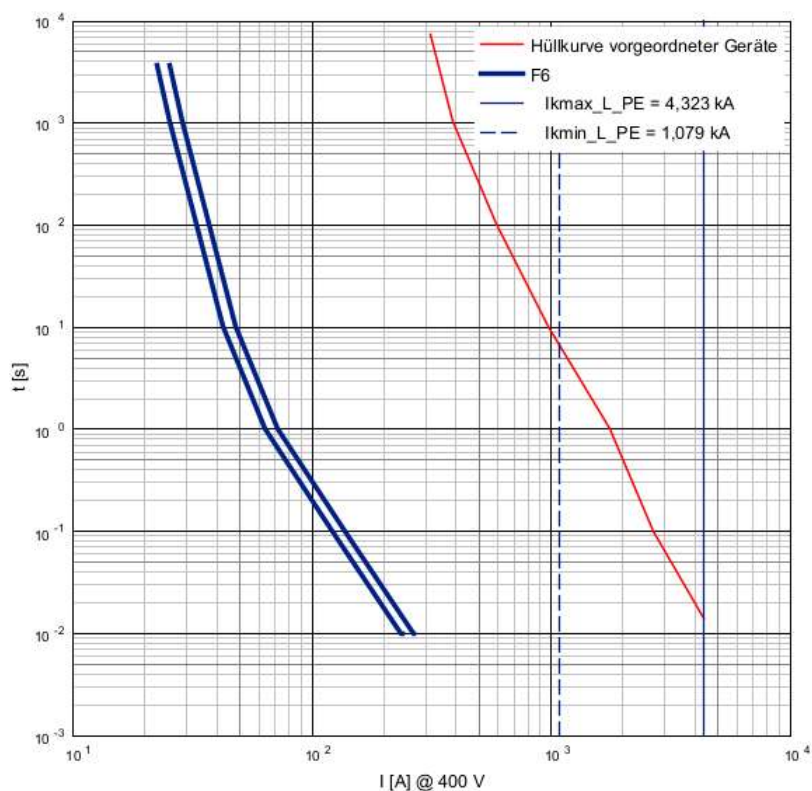
**Schaltereinstellungen:**

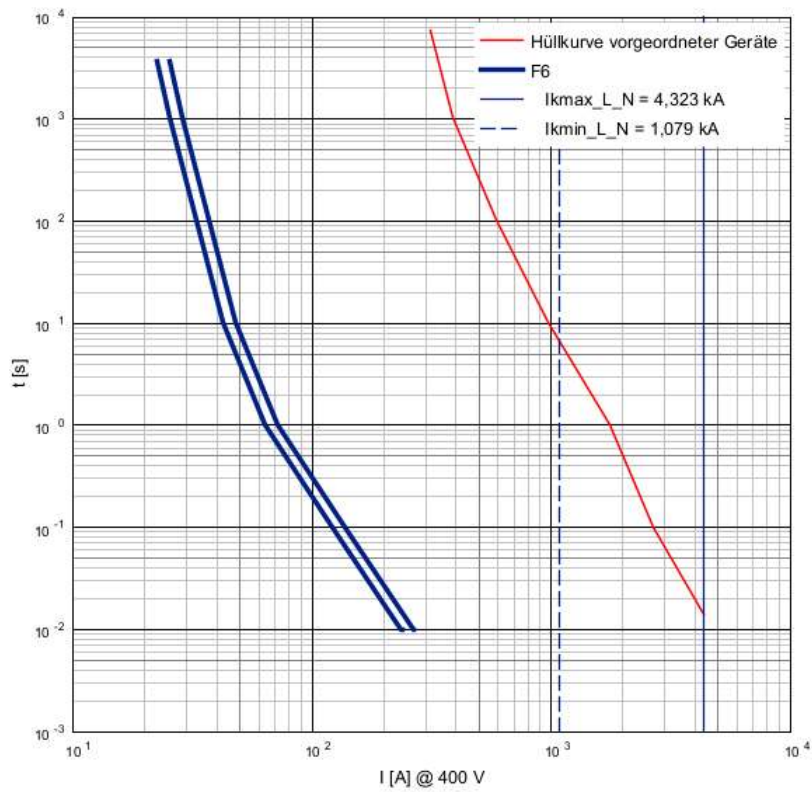
Bezeichnung: F6

5SE2316

In 16 A

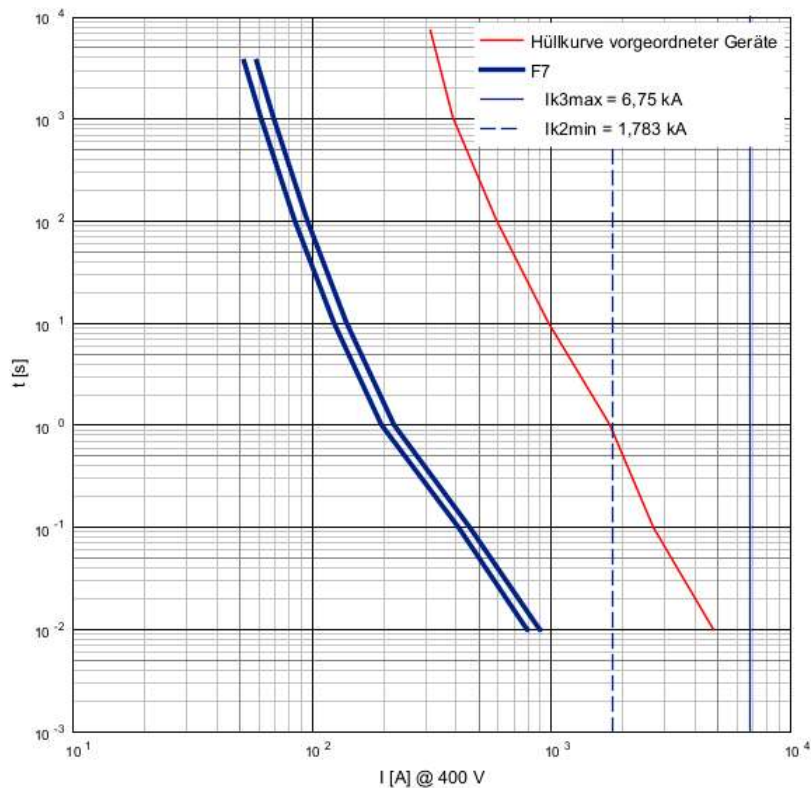
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Elekrant E2.1 Werkhalle (KAH)
F7
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

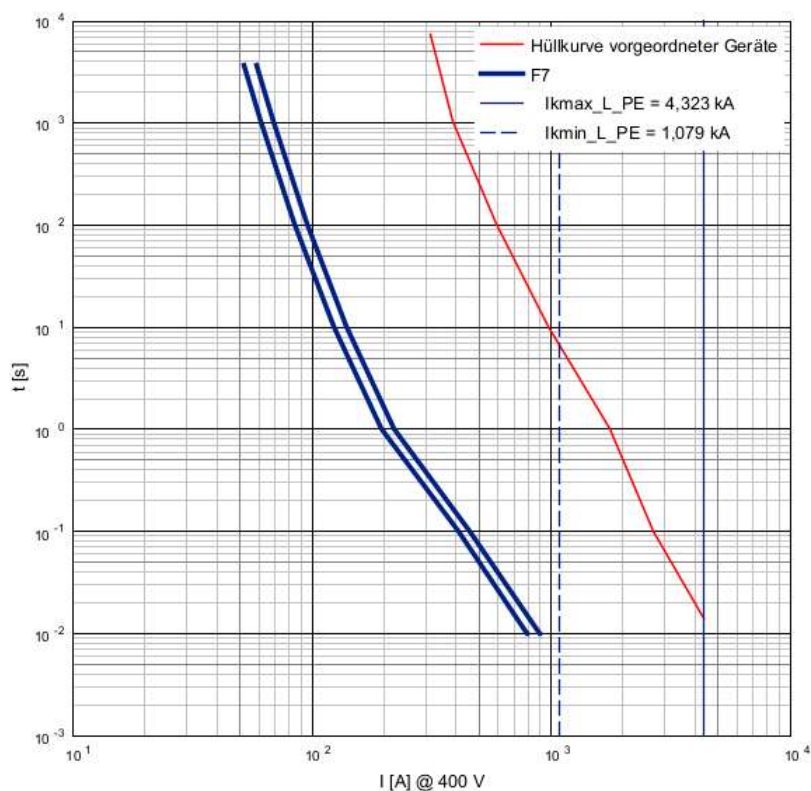
**Schaltereinstellungen:**

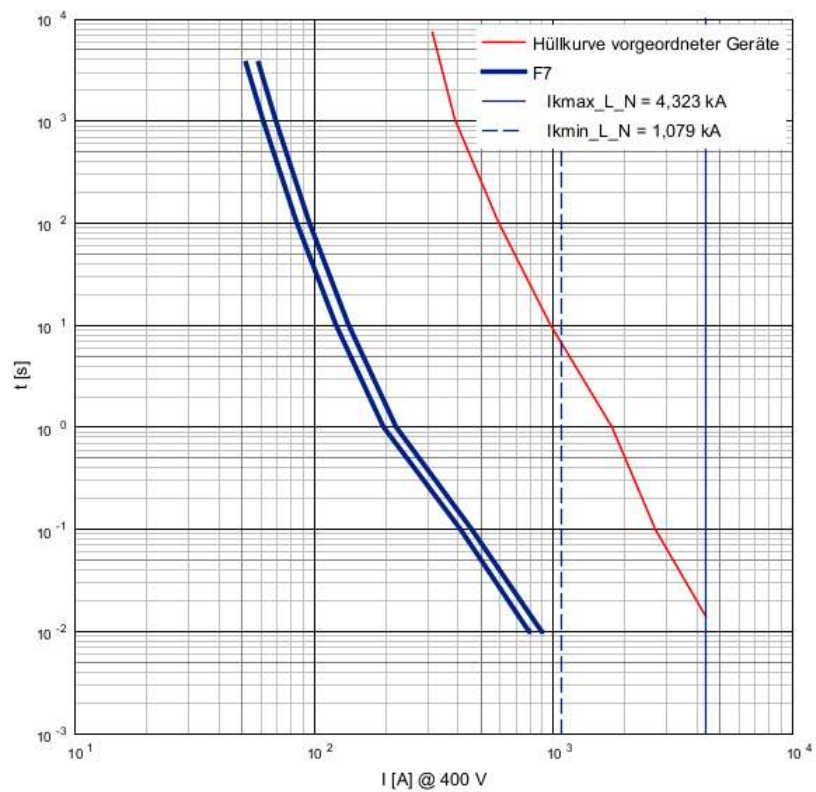
Bezeichnung: F7

5SE2340

In 40 A

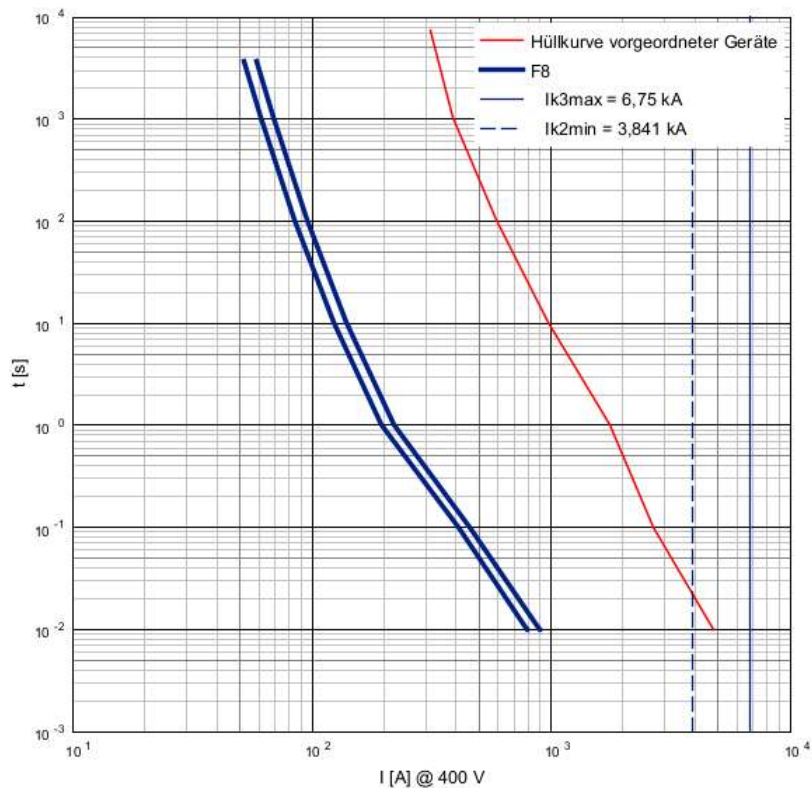
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Elekrant E2.2 Werkhalle (KAH)
F8
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

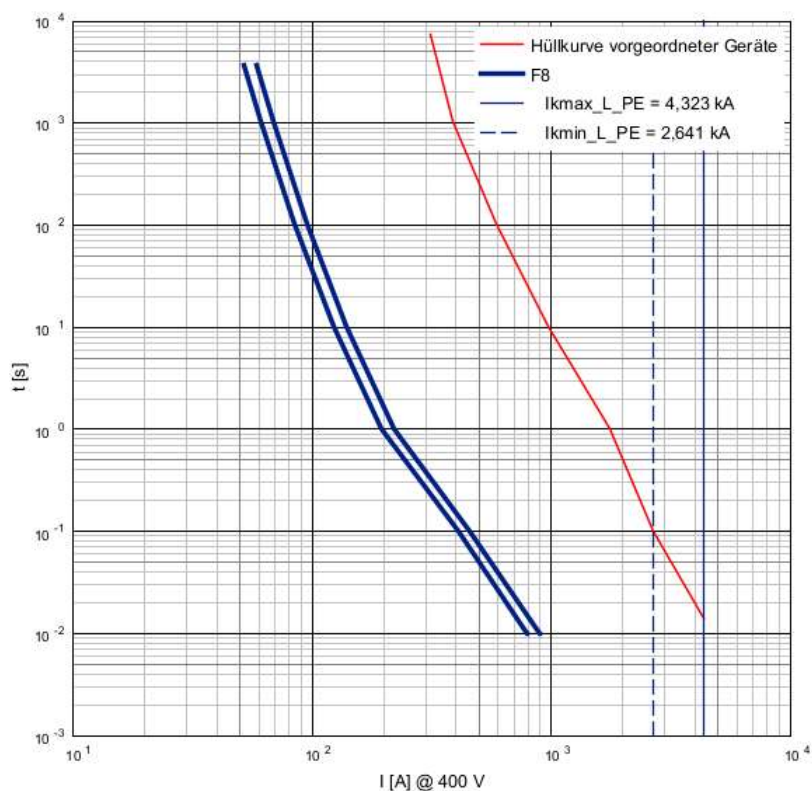
**Schaltereinstellungen:**

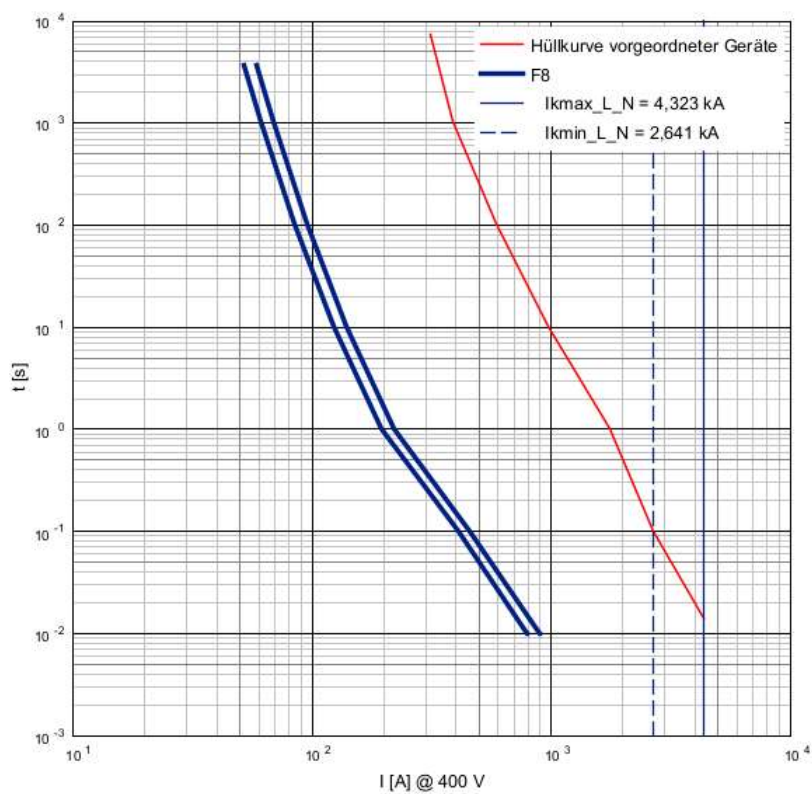
Bezeichnung: F8

5SE2340

In 40 A

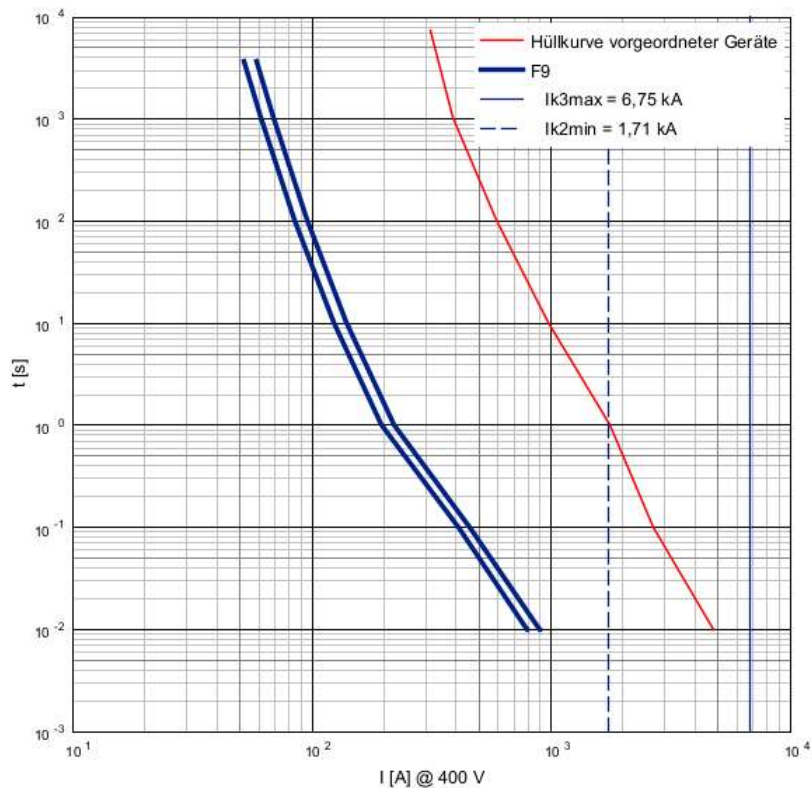
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Elekrant E2.3 Werkhalle (KAH)
F9
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

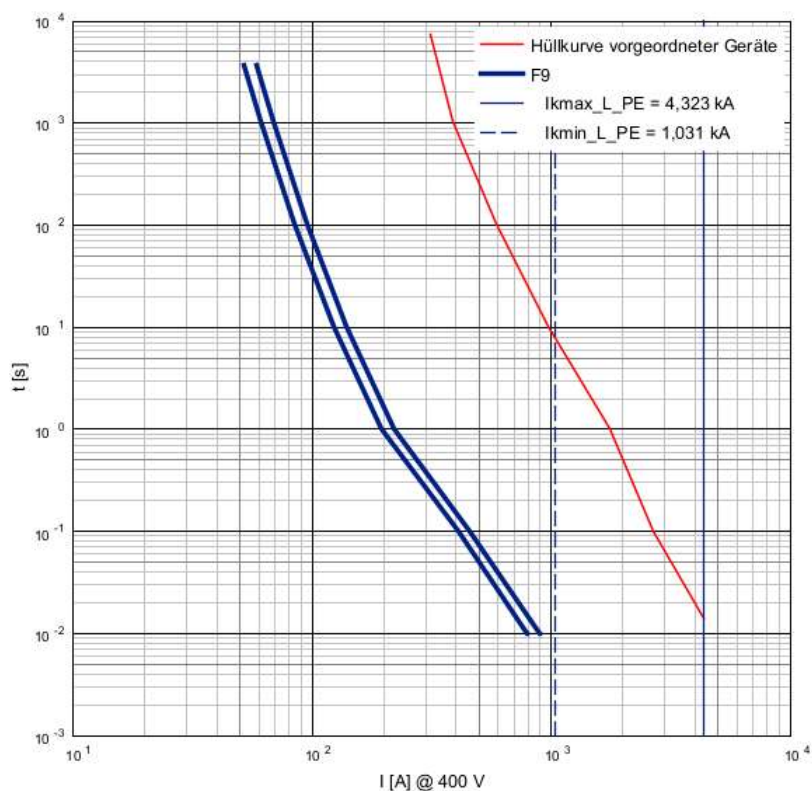
**Schaltereinstellungen:**

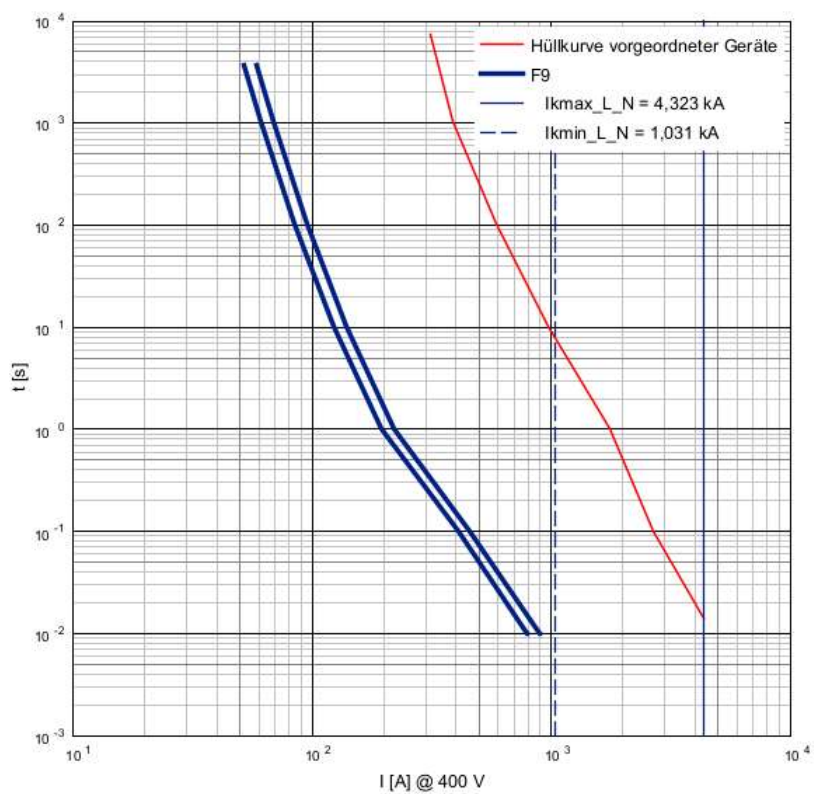
Bezeichnung: F9

5SE2340

In 40 A

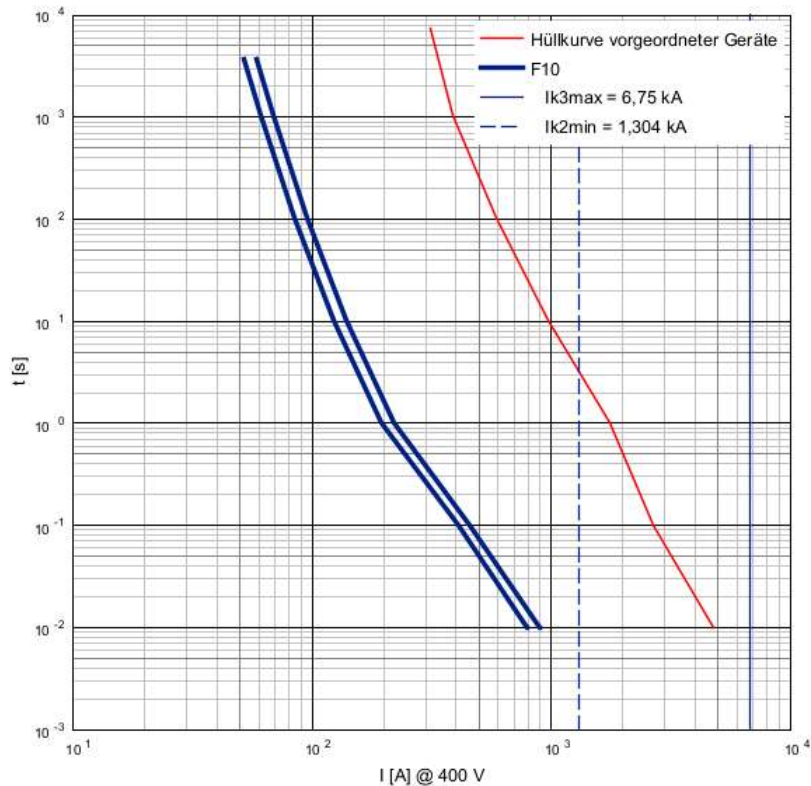
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Elekrant E2.4 Werkhalle (KAH)
F10
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

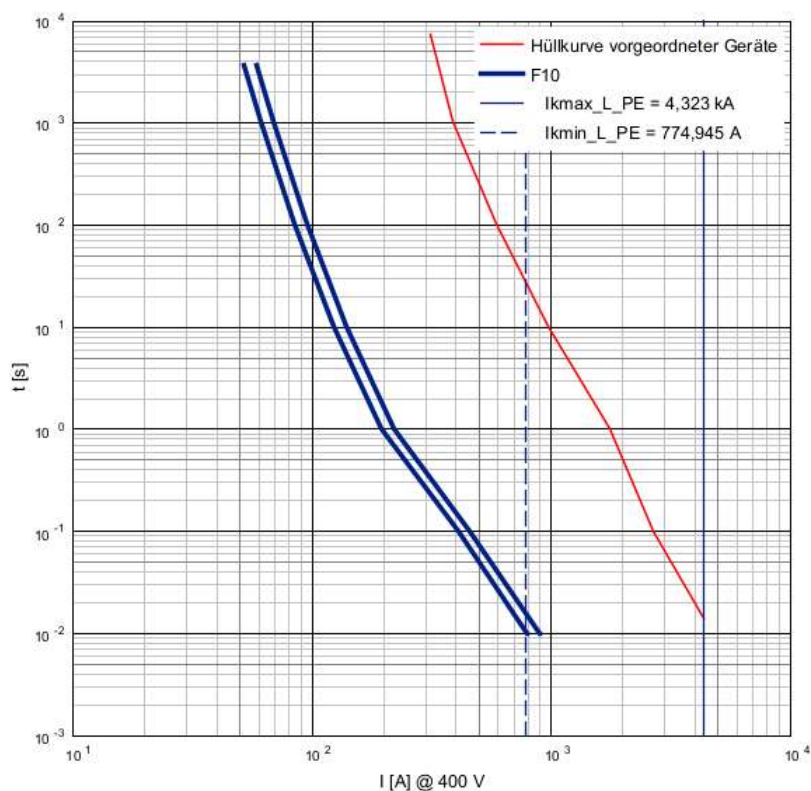
**Schaltereinstellungen:**

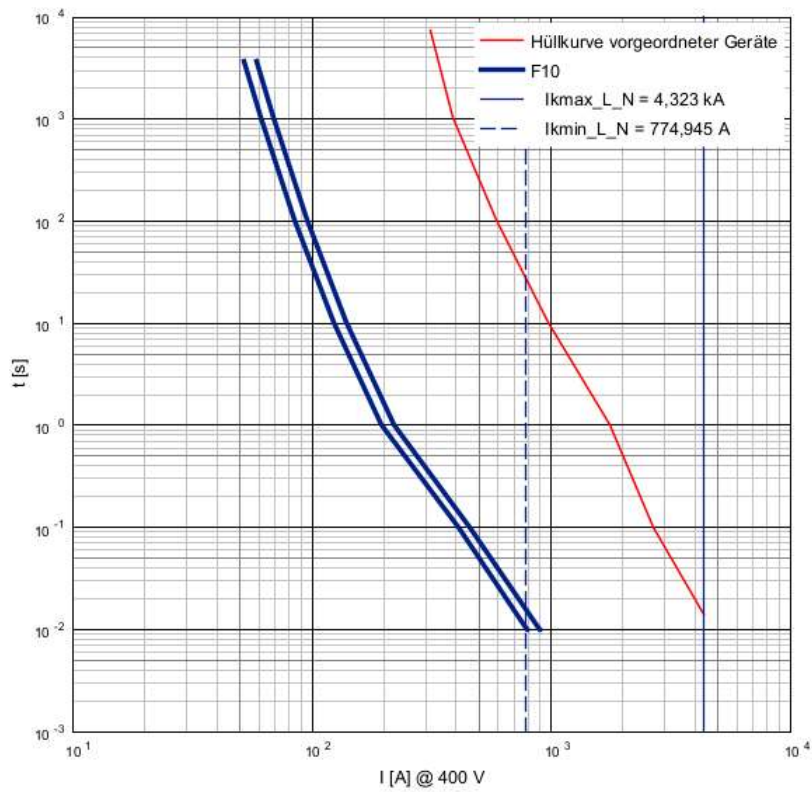
Bezeichnung: F10

5SE2340

In 40 A

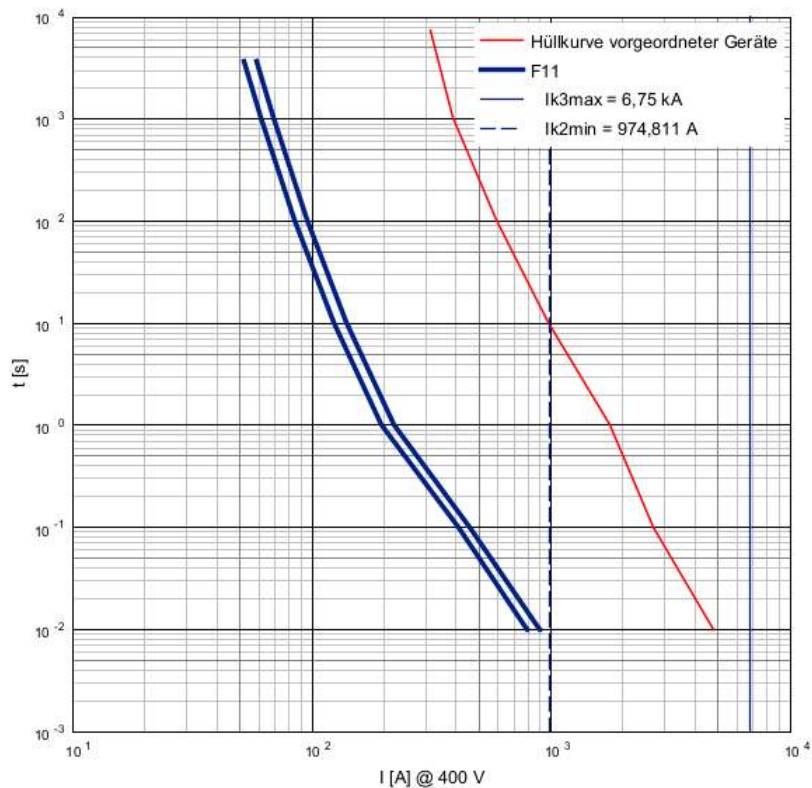
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Elekrant E2.5 Werkhalle (KAH)
F11
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

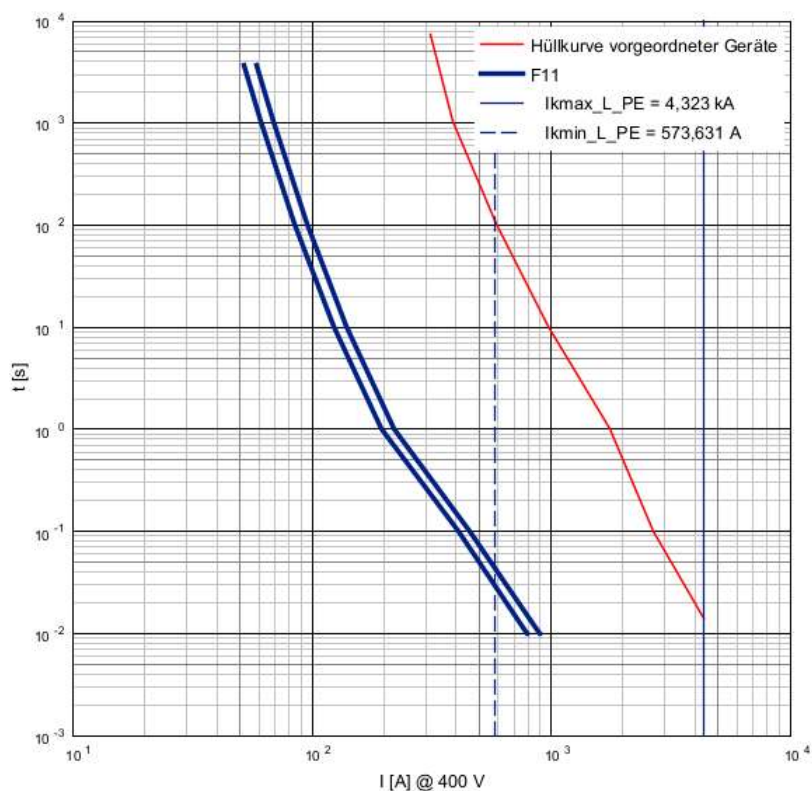
**Schaltereinstellungen:**

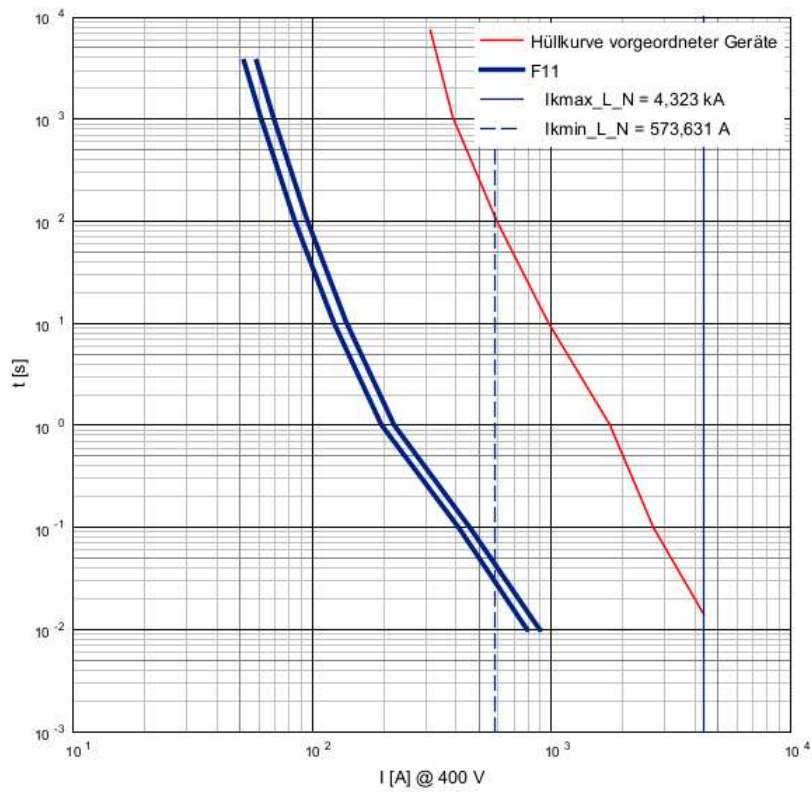
Bezeichnung: F11

5SE2340

In 40 A

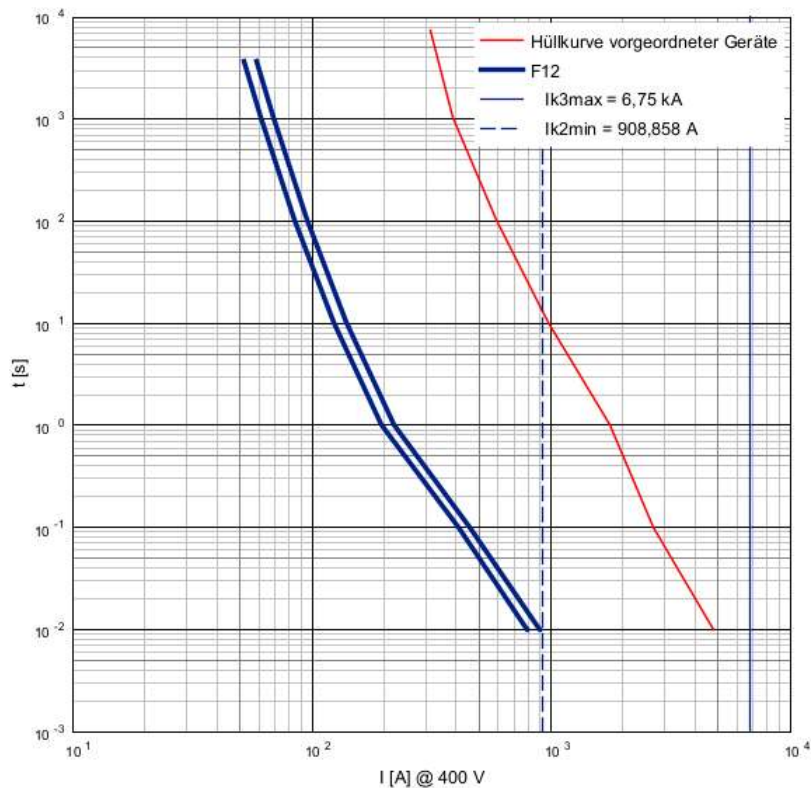
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Elekrant E2.6 Werkhalle (KAH)
F12
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

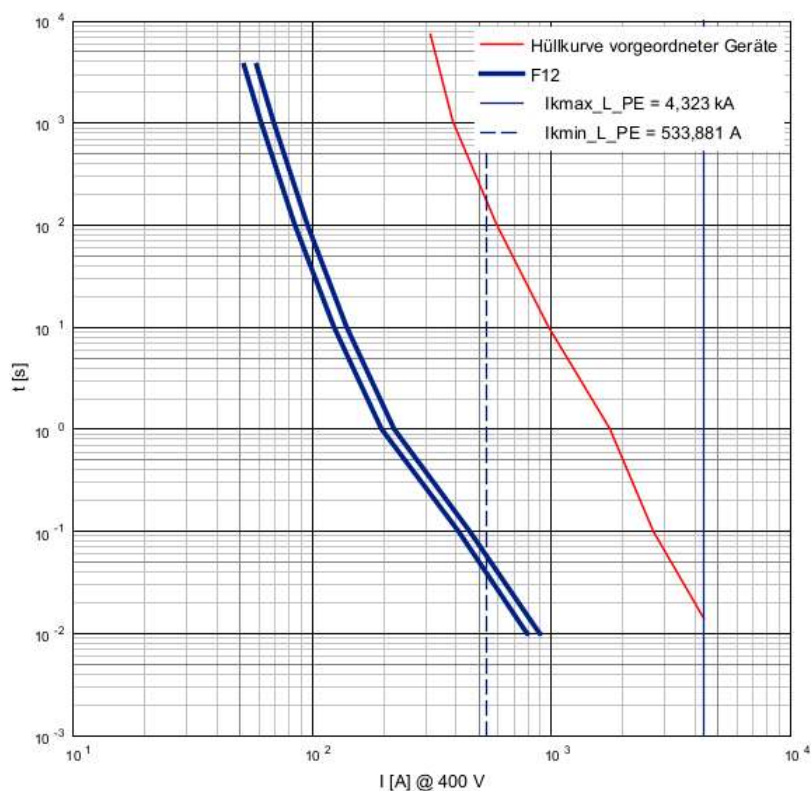
**Schaltereinstellungen:**

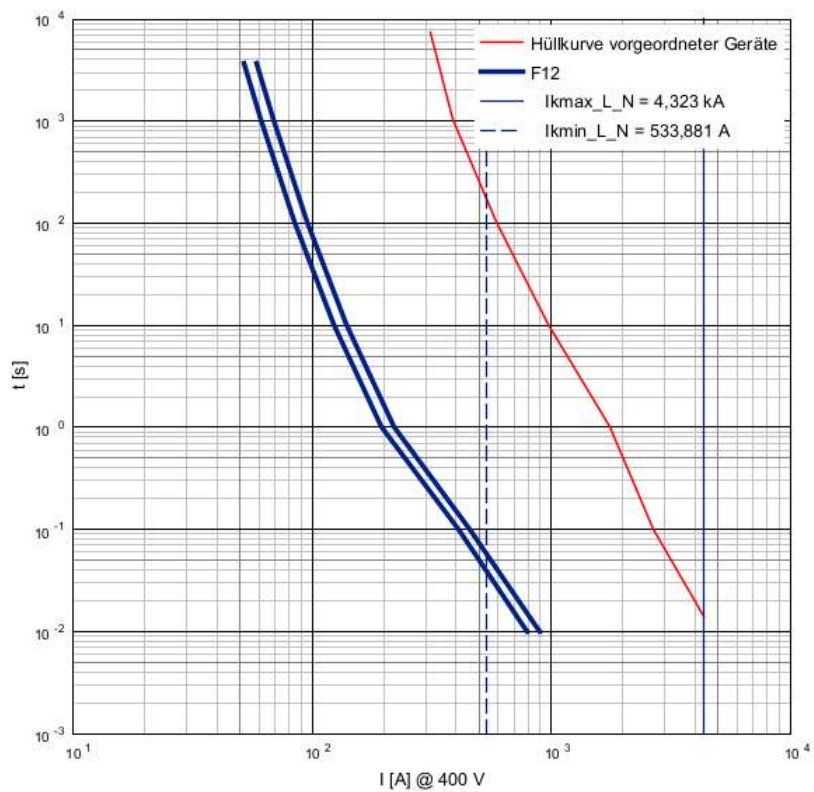
Bezeichnung: F12

5SE2340

In 40 A

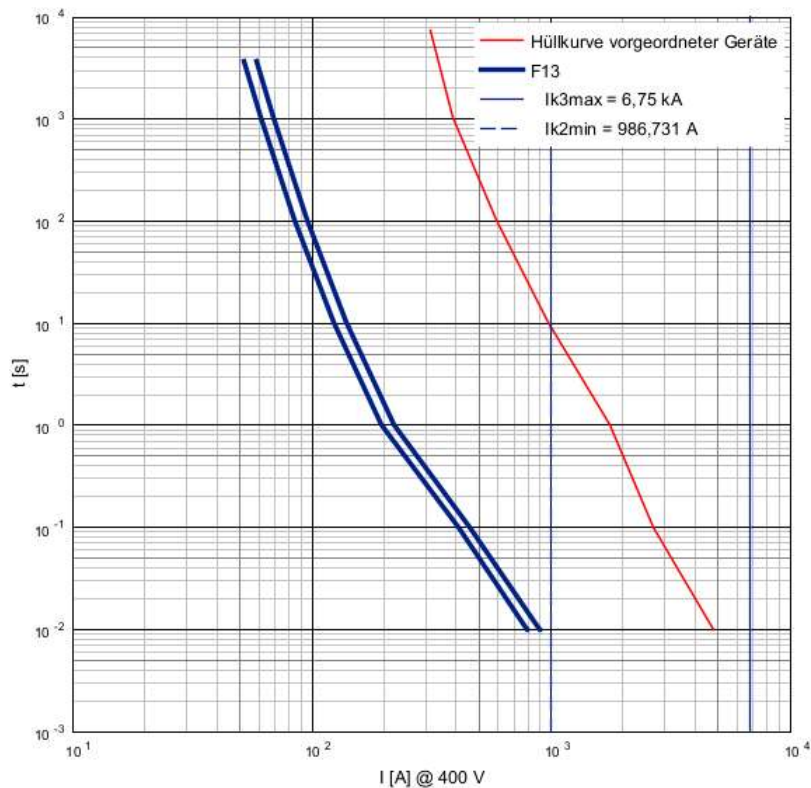
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Elekrant E2.7 Werkhalle (KAH)
F13
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

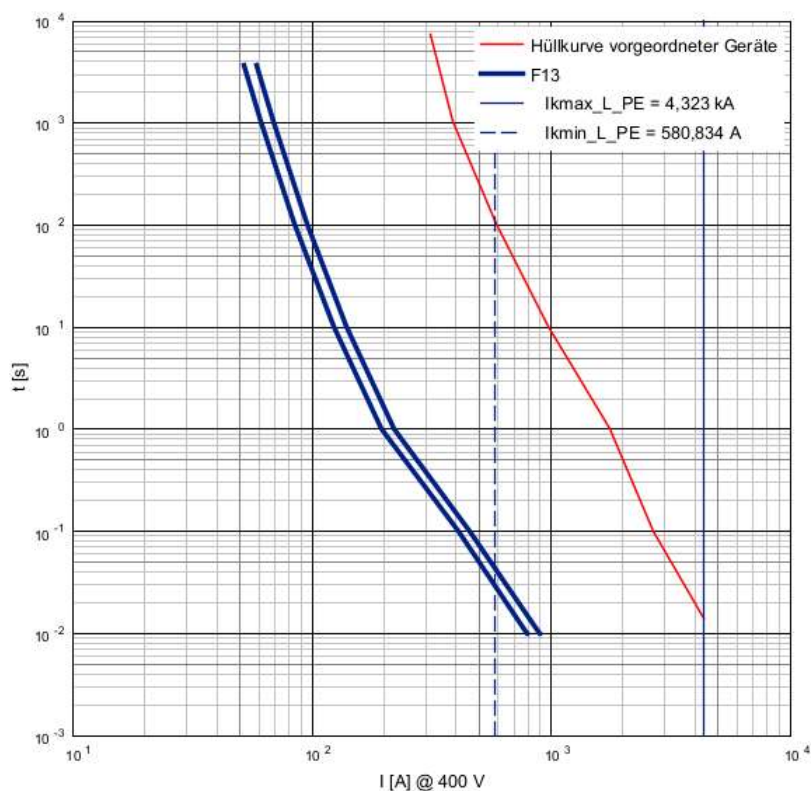
**Schaltereinstellungen:**

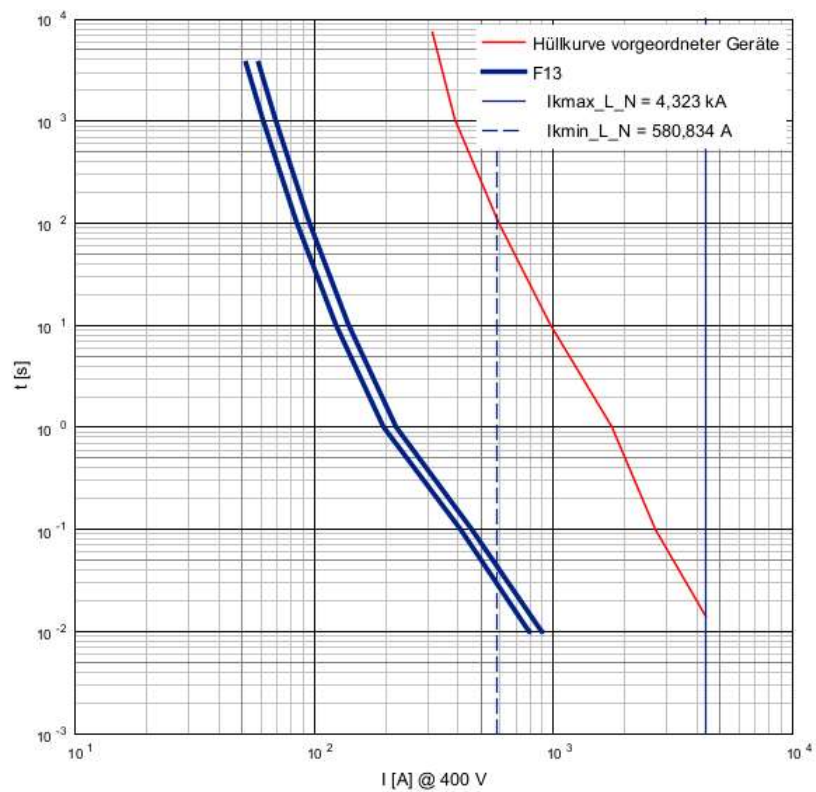
Bezeichnung: F13

5SE2340

In 40 A

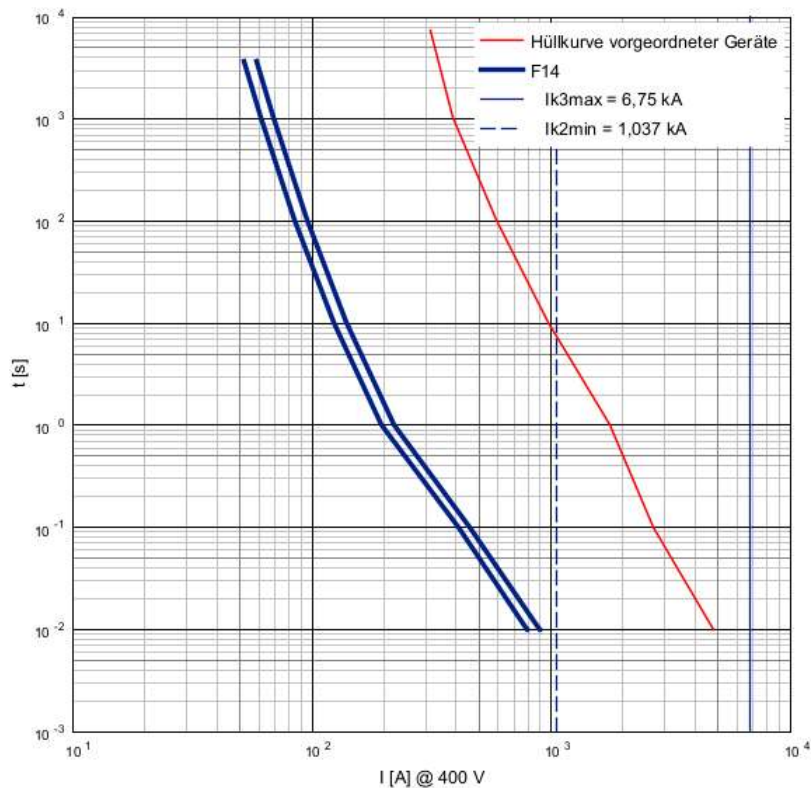
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Elekrant E2.8 Werkhalle (KAH)
F14
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

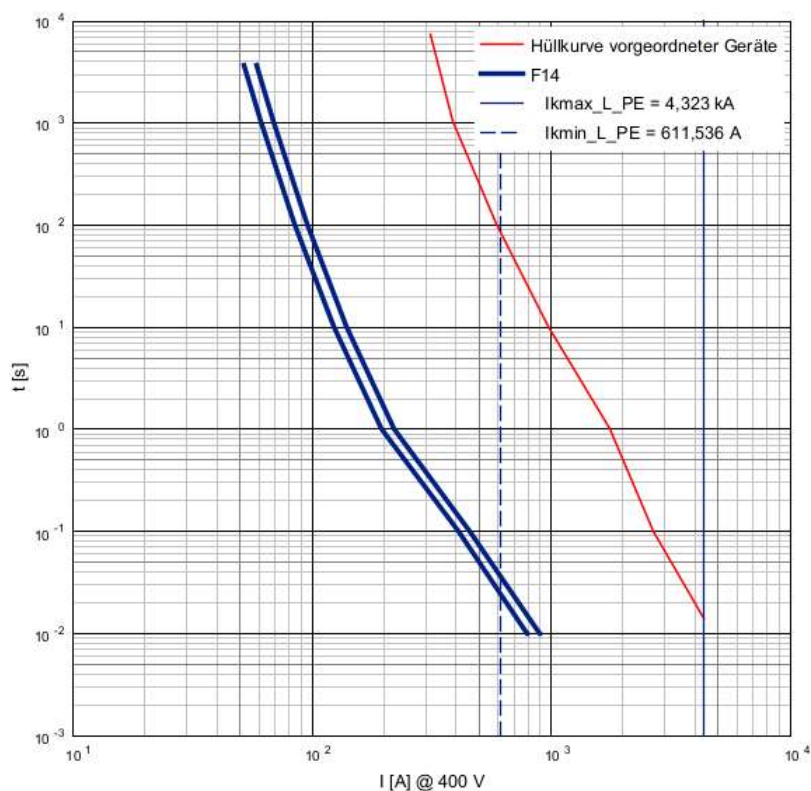
**Schaltereinstellungen:**

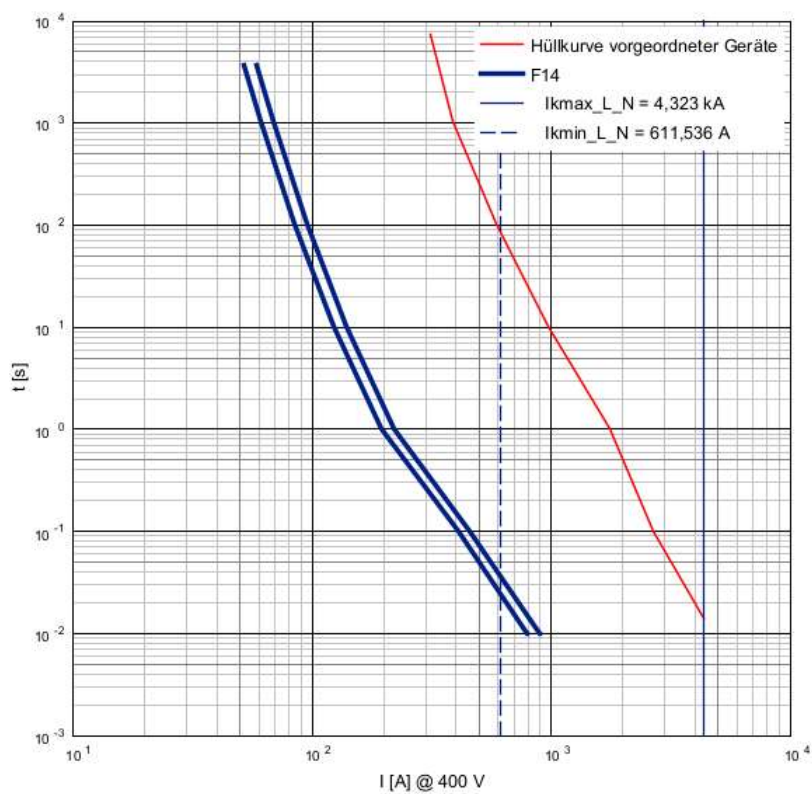
Bezeichnung: F14

5SE2340

In 40 A

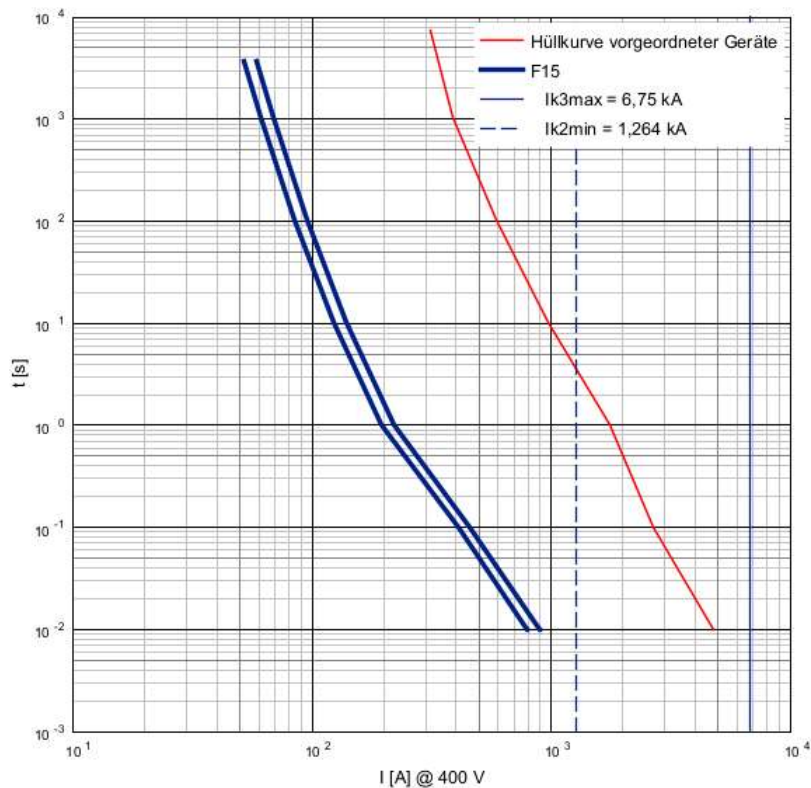
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Elekrant E2.9 Werkhalle (KAH)
F15
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

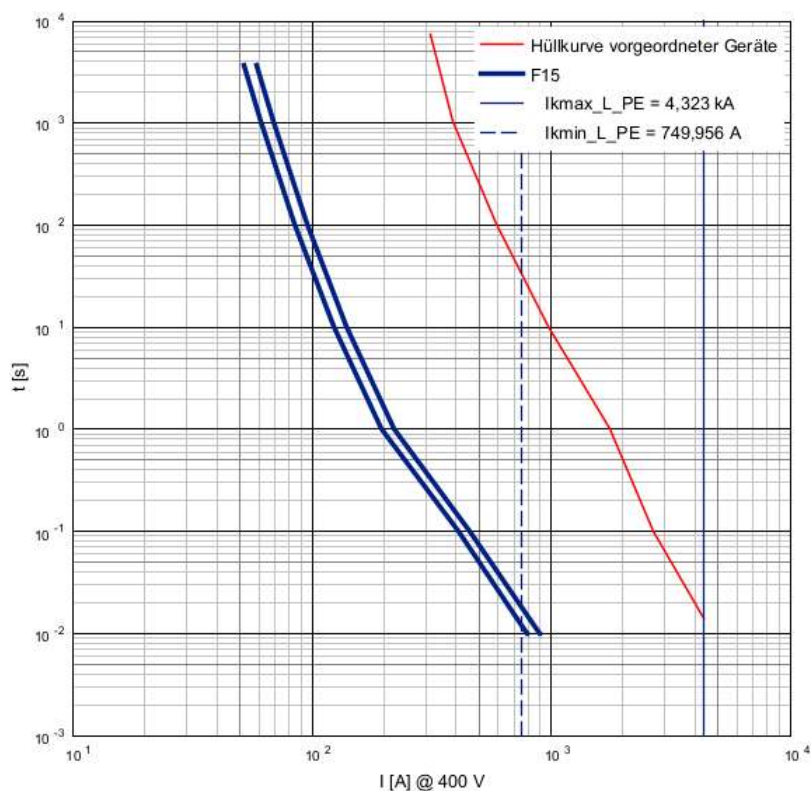
**Schaltereinstellungen:**

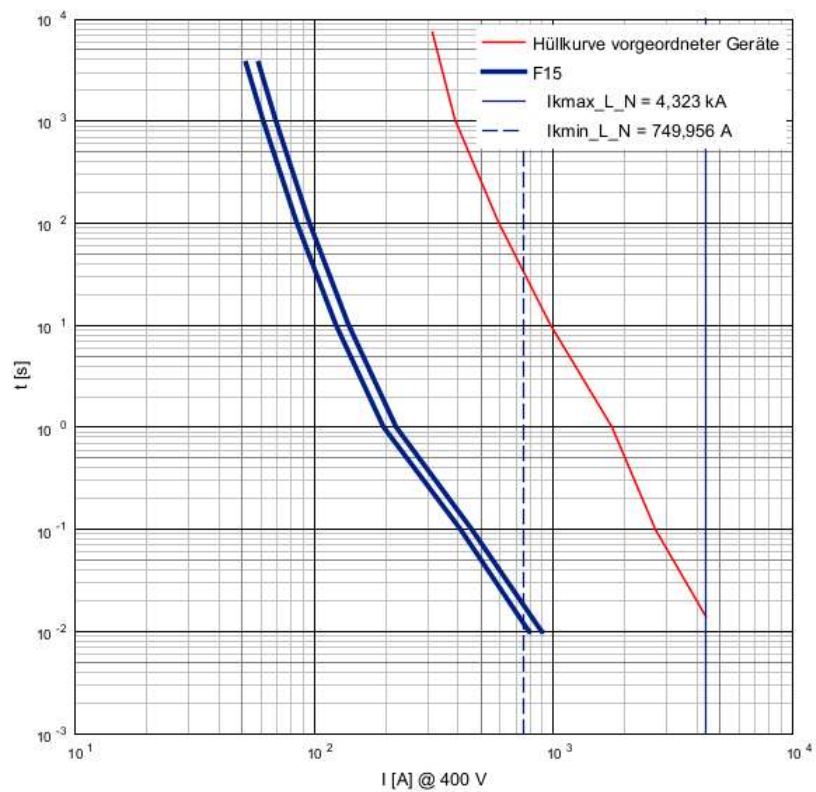
Bezeichnung: F15

5SE2340

In 40 A

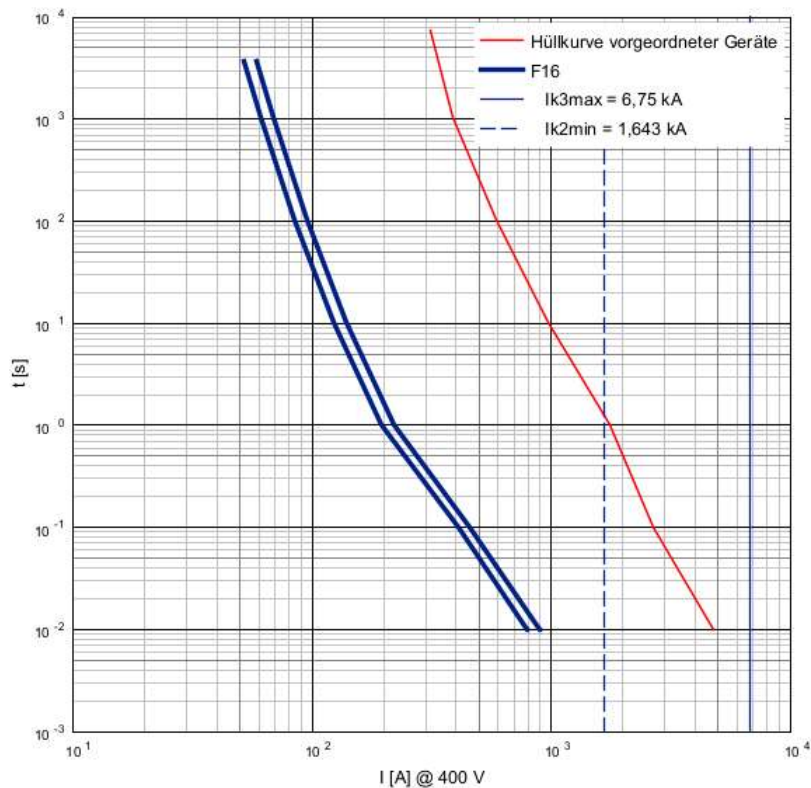
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Elekrant E2.10 Werkhalle (KAH)
F16
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

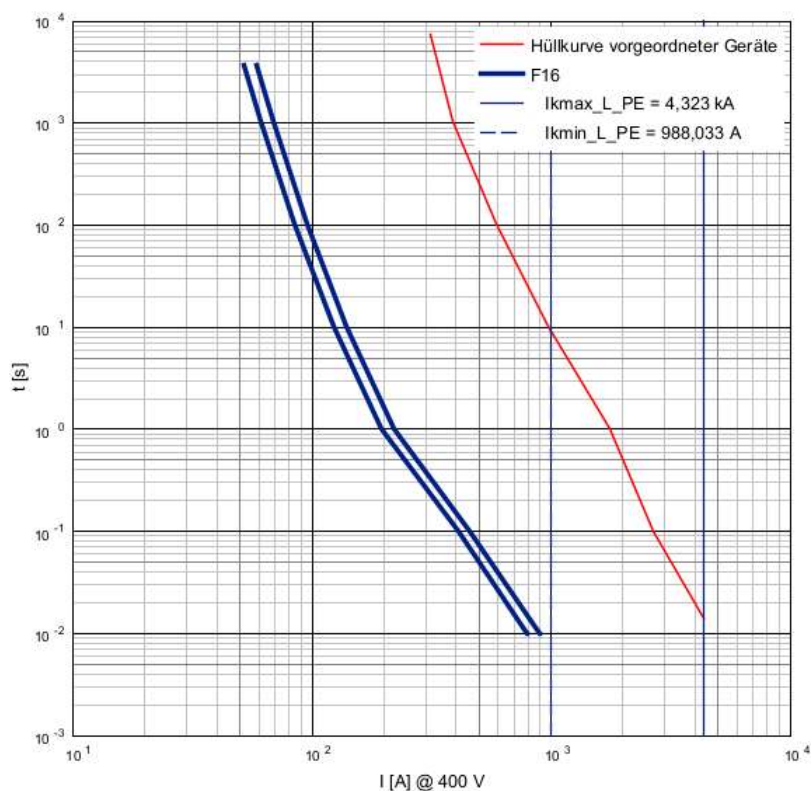
**Schaltereinstellungen:**

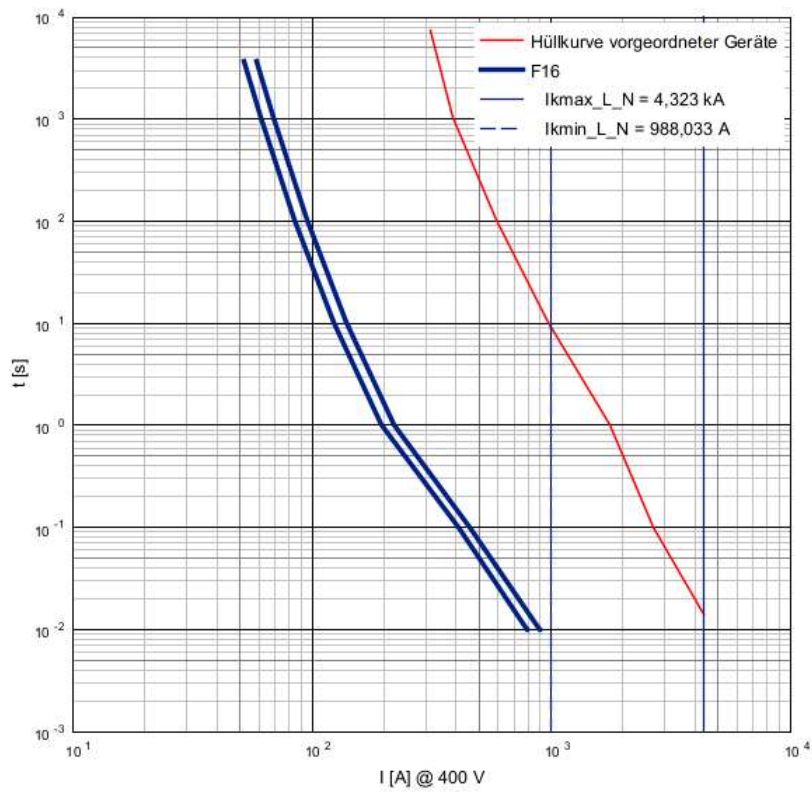
Bezeichnung: F16

5SE2340

In 40 A

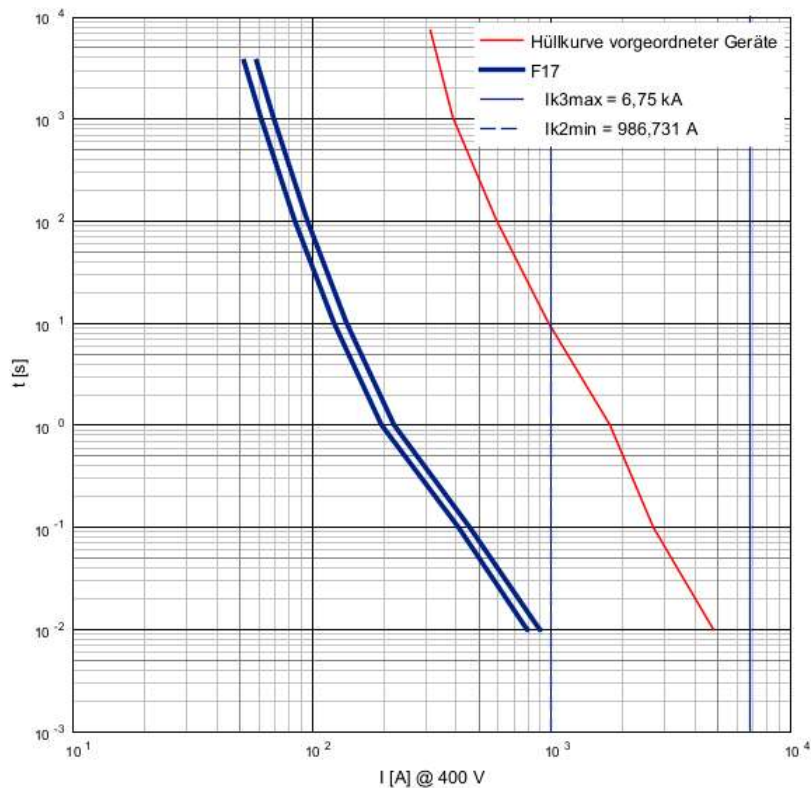
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Elekrant E2.11 Werkhalle (KAH)
F17
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

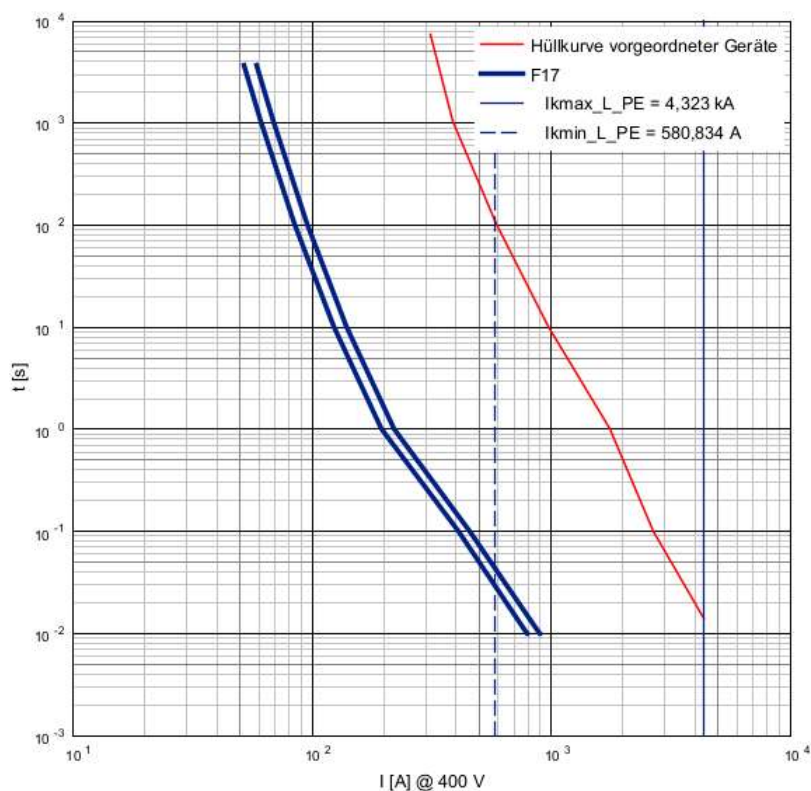
**Schaltereinstellungen:**

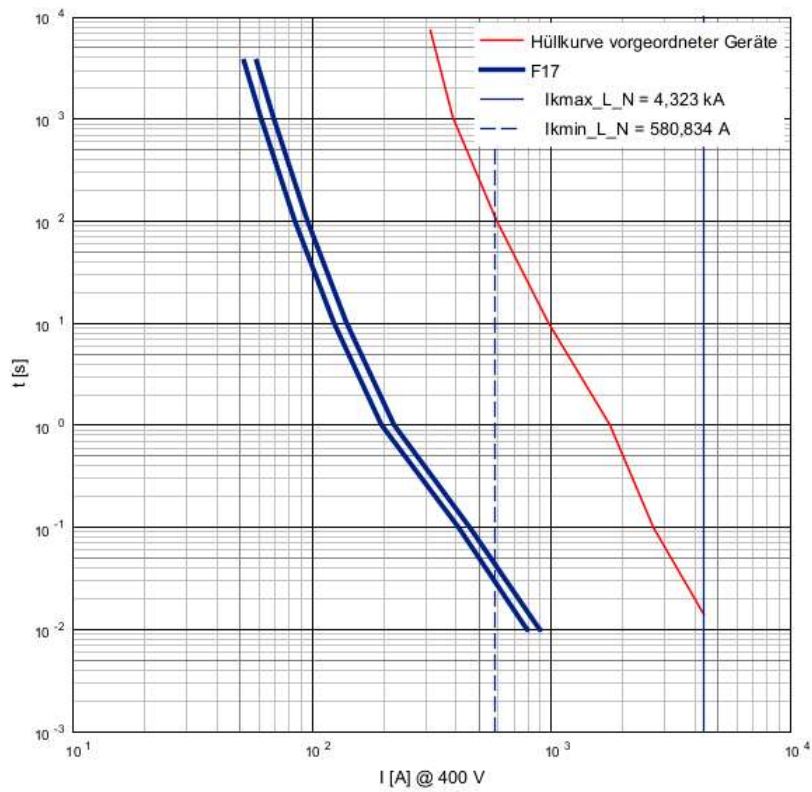
Bezeichnung: F17

5SE2340

In 40 A

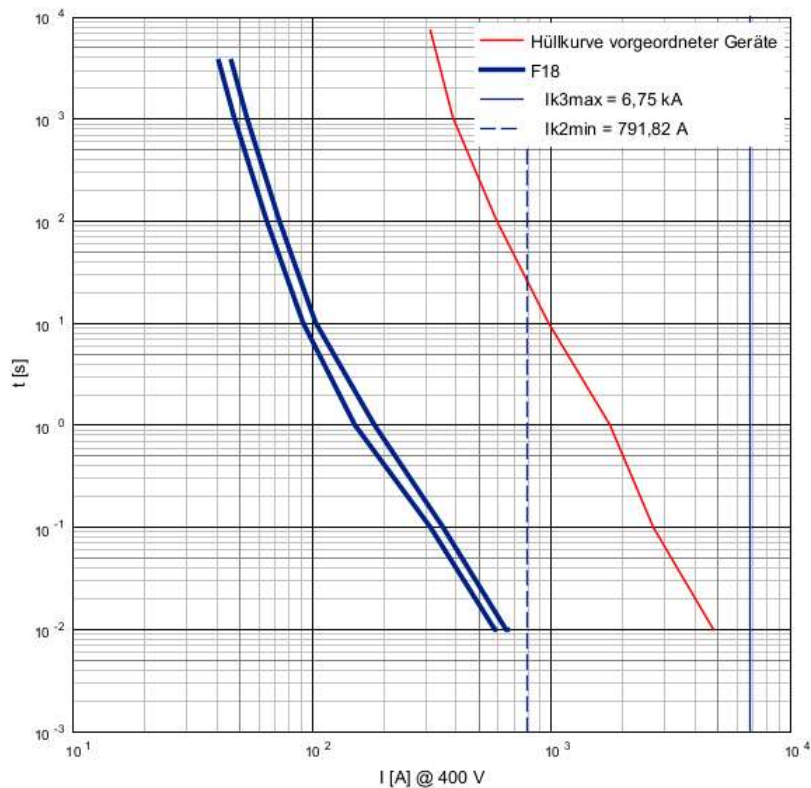
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Elekrant E2.12 Werkhalle (KAH)
F18
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

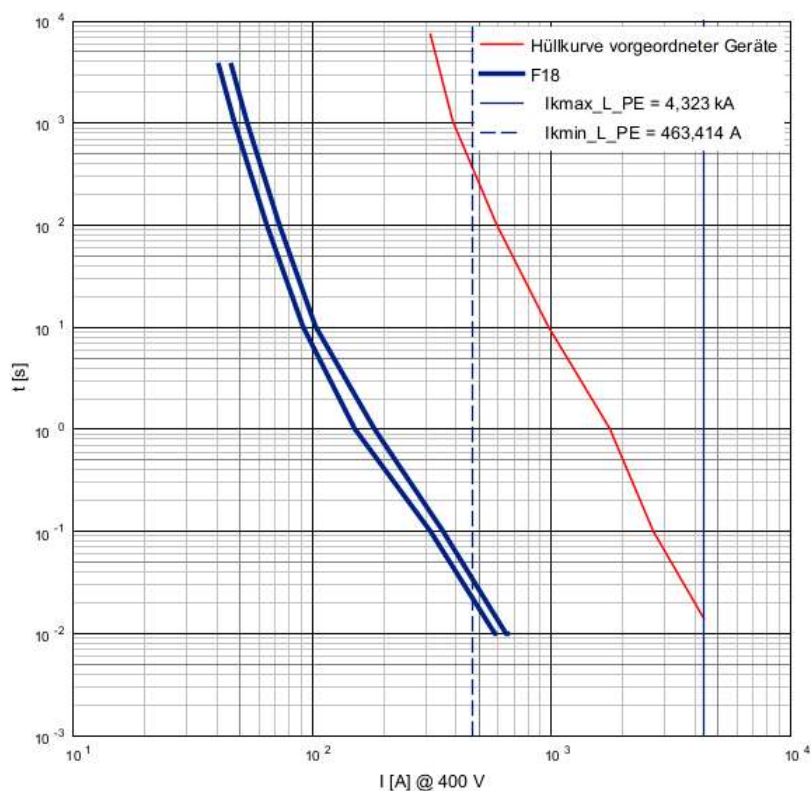
**Schaltereinstellungen:**

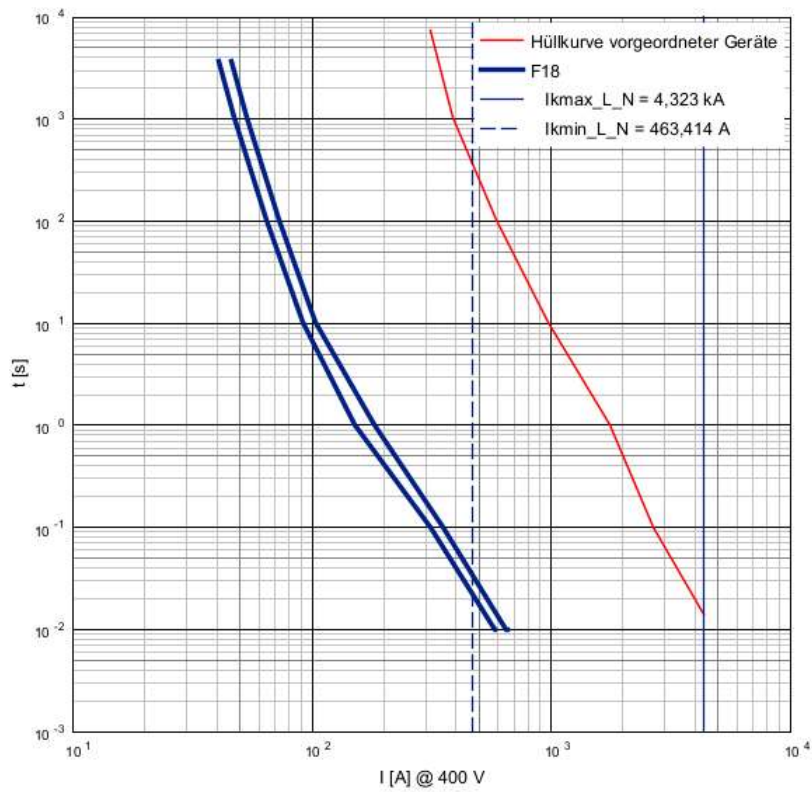
Bezeichnung: F18

5SE2332

In 32 A

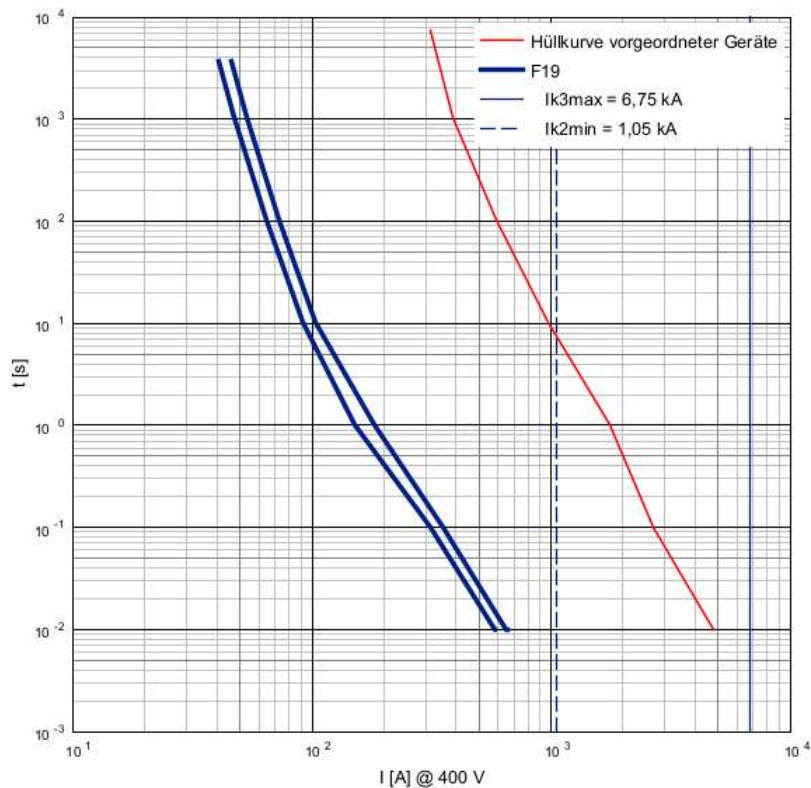
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Elekrant E2.13 Werkhalle (KAH)
F19
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

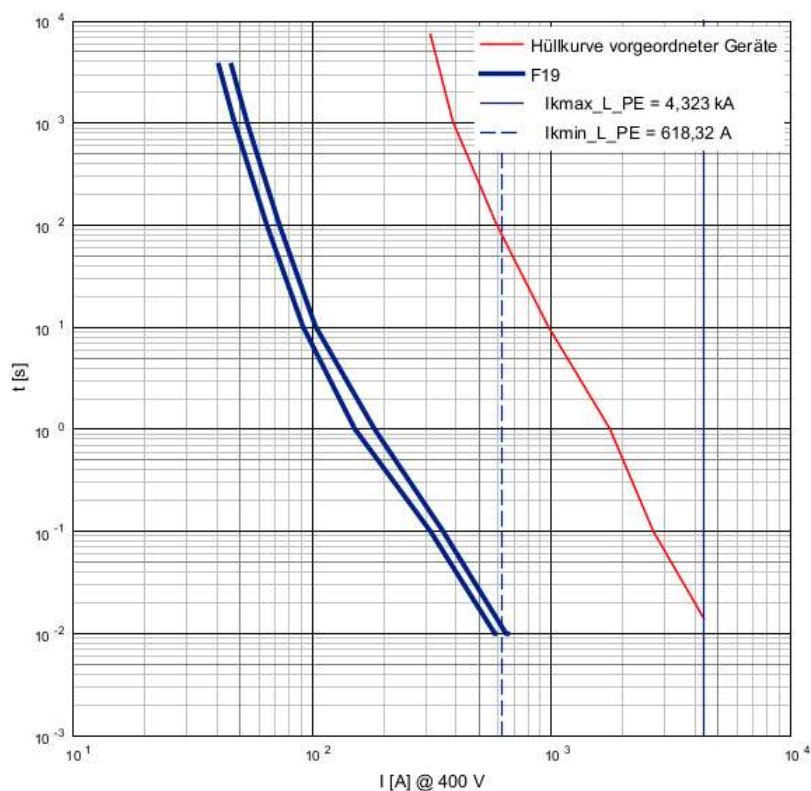
**Schaltereinstellungen:**

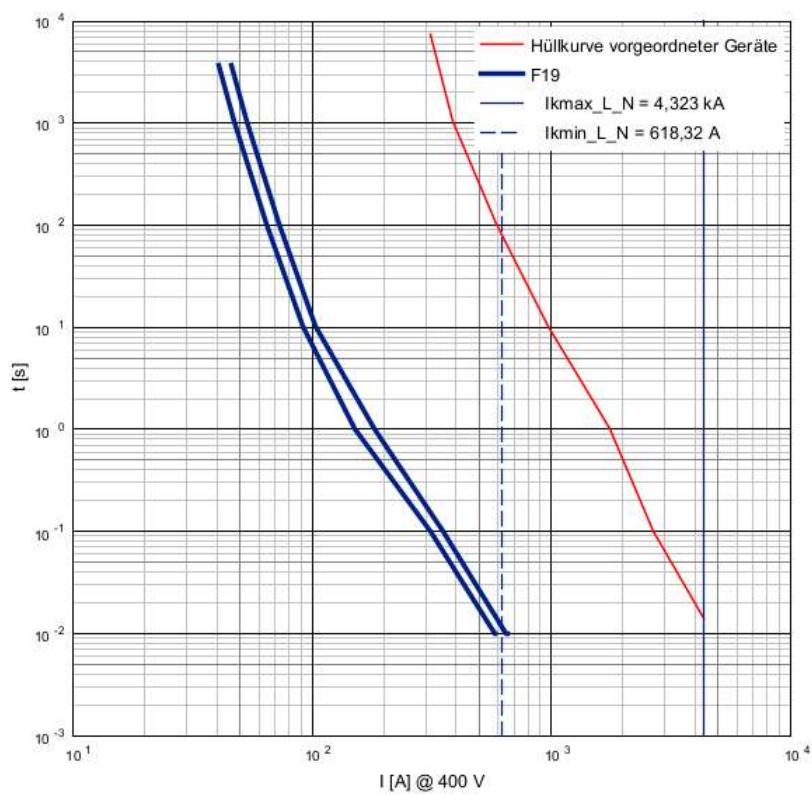
Bezeichnung: F19

5SE2332

In 32 A

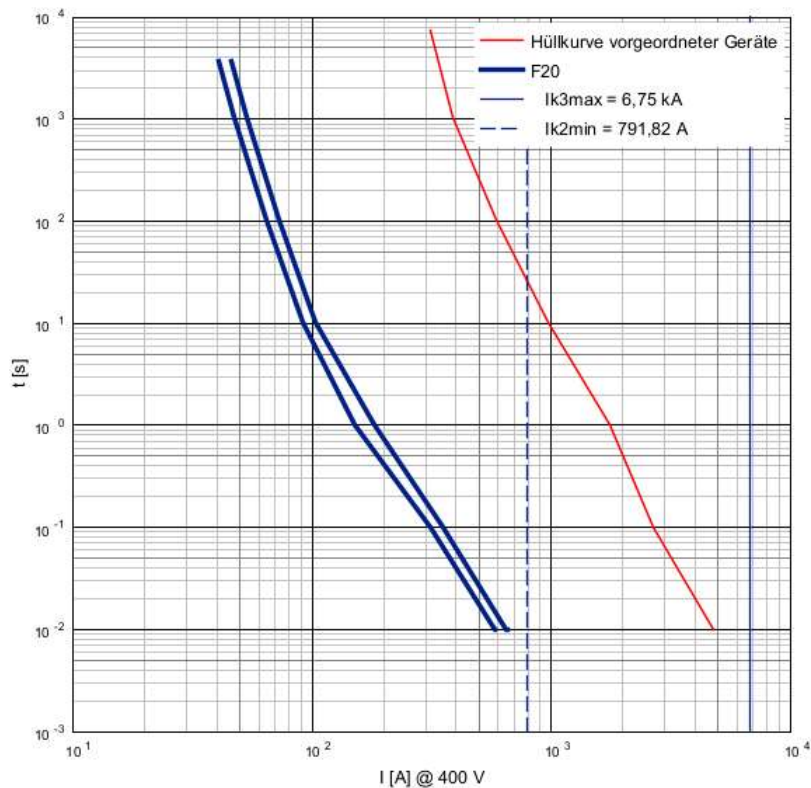
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Elekrant E2.14 Werkhalle (KAH)
F20
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

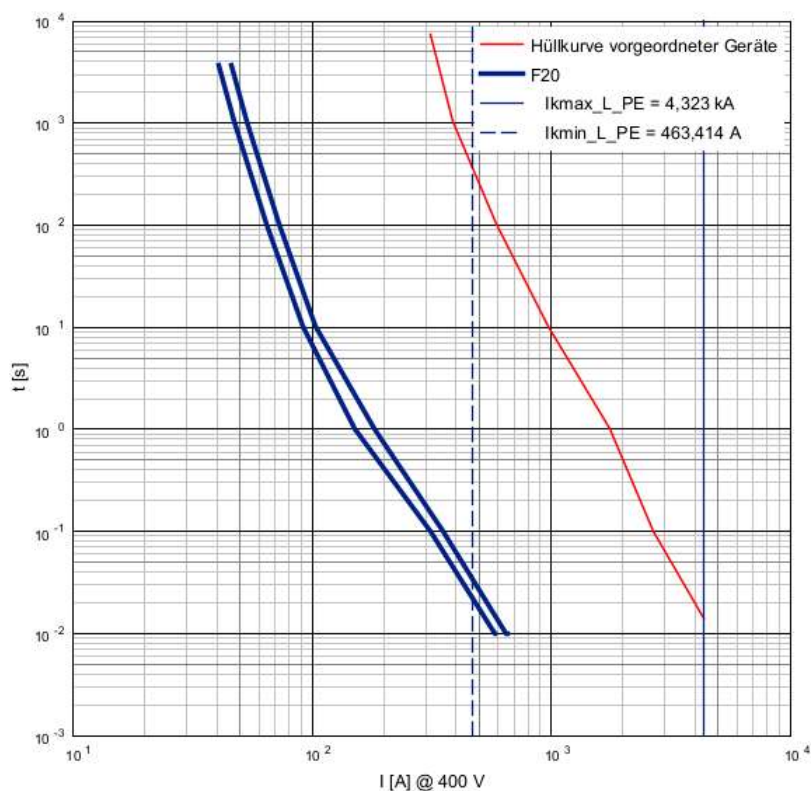
**Schaltereinstellungen:**

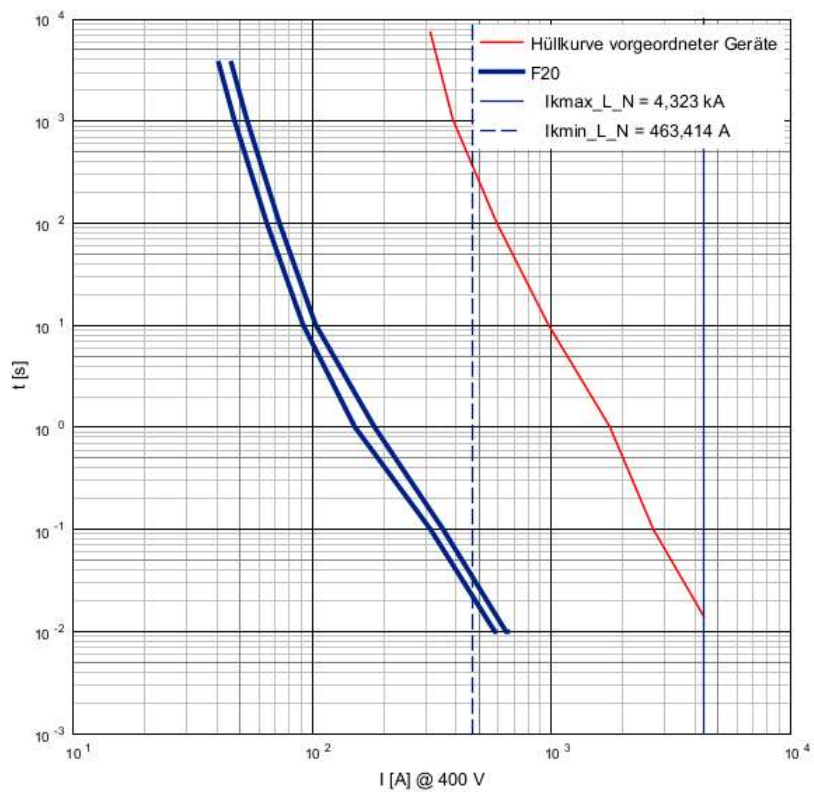
Bezeichnung: F20

5SE2332

In 32 A

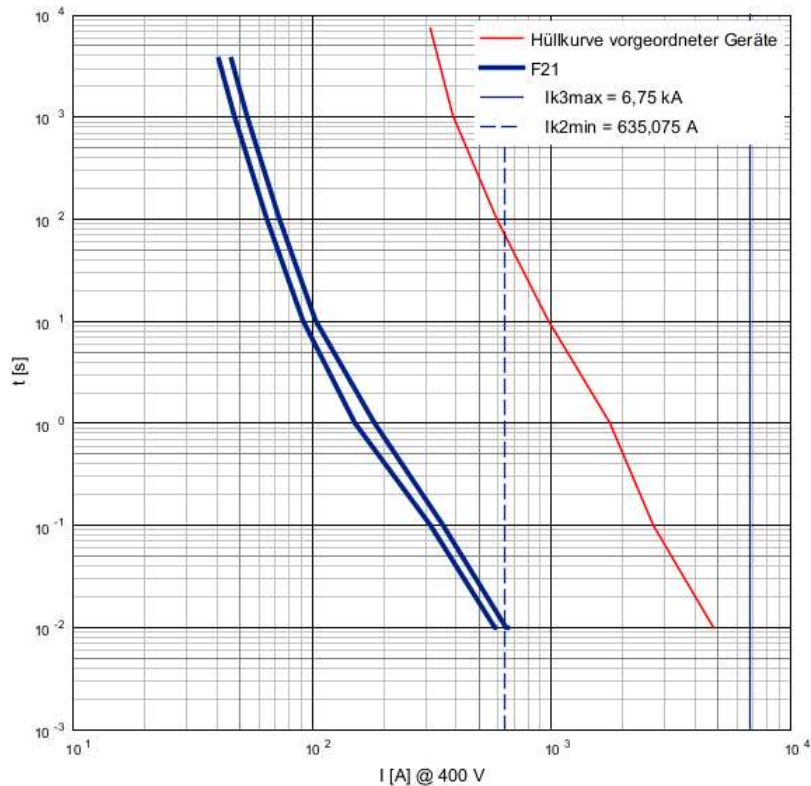
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Elekrant E2.15 Werkhalle (KAH)
F21
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

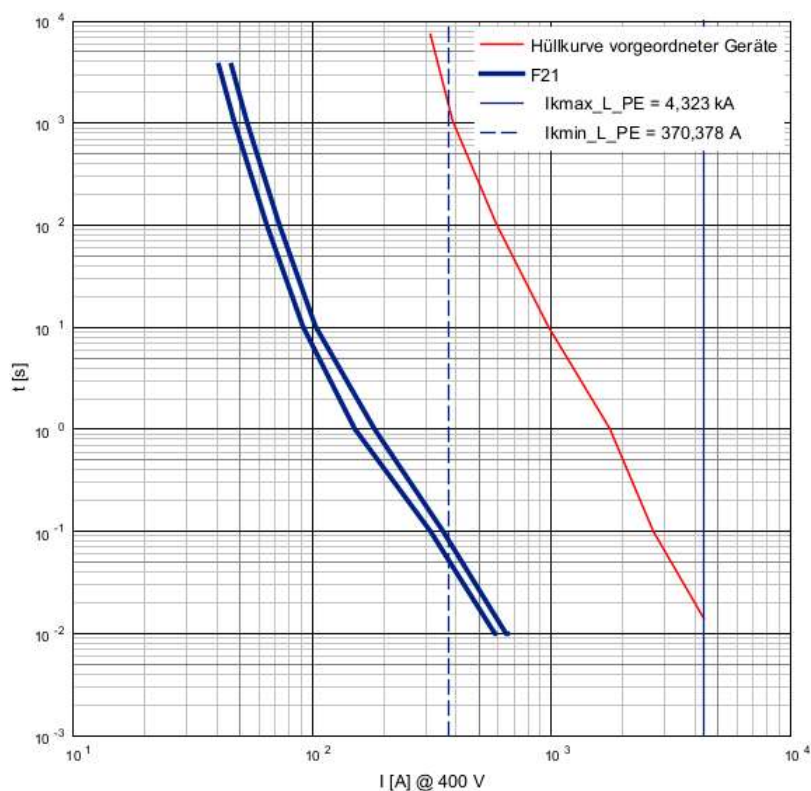
**Schaltereinstellungen:**

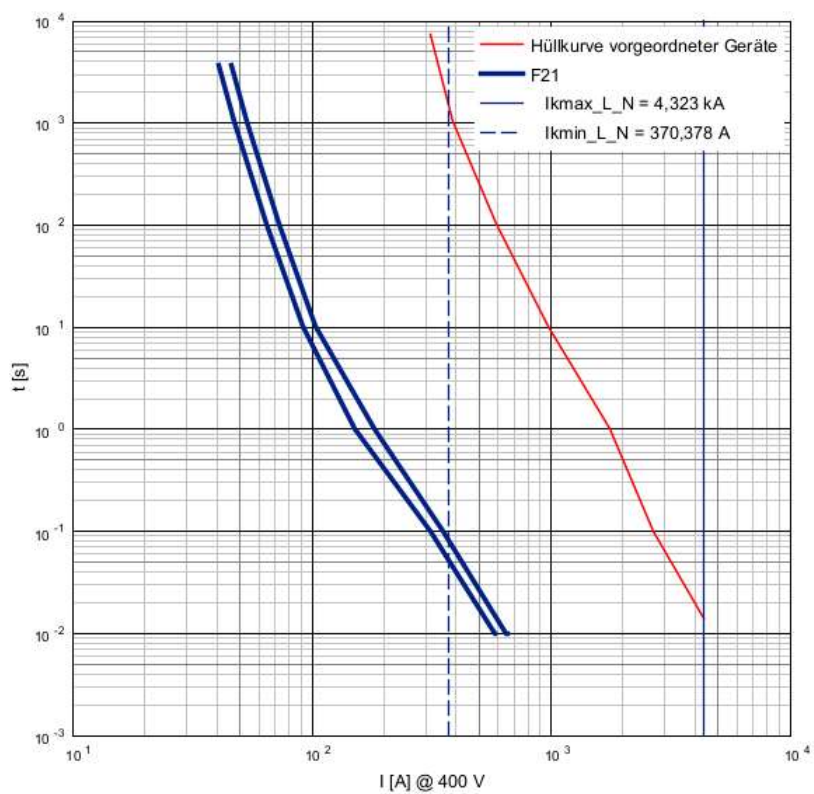
Bezeichnung: F21

5SE2332

In 32 A

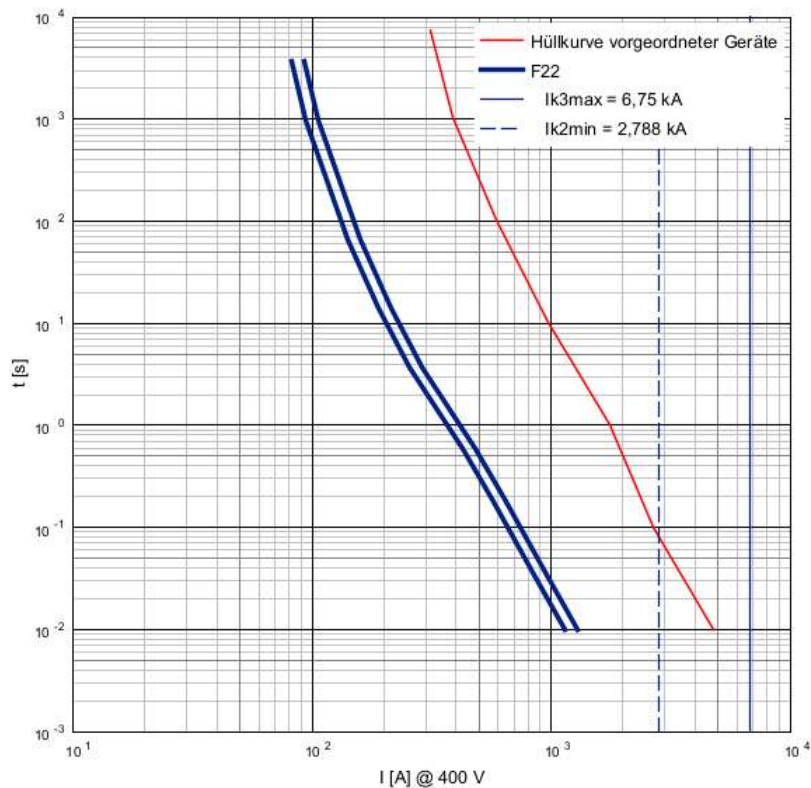
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Elekrant E2.16 Werkhalle (KAH)
F22
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

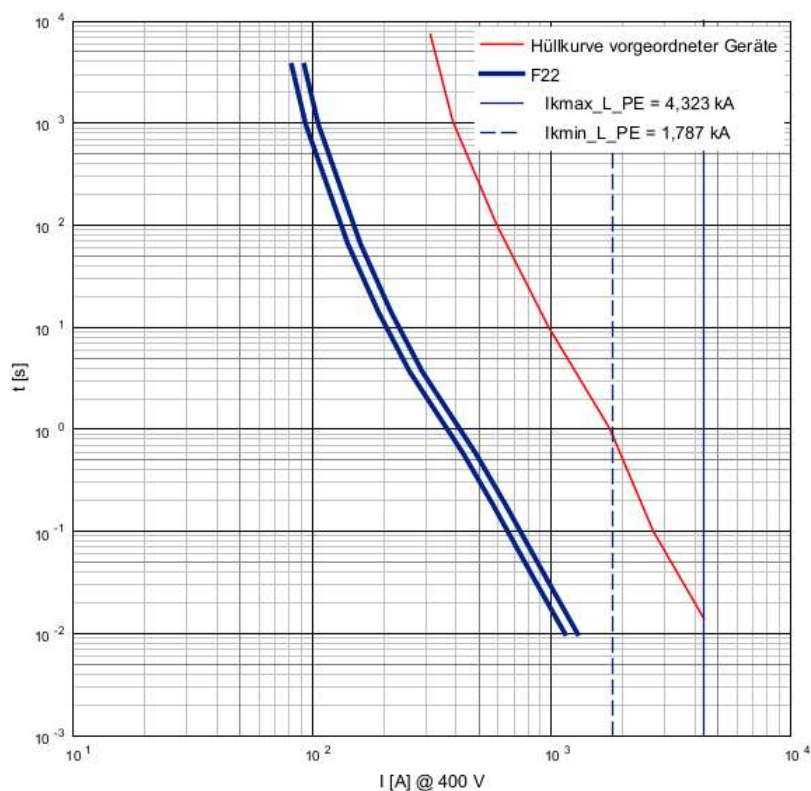
**Schaltereinstellungen:**

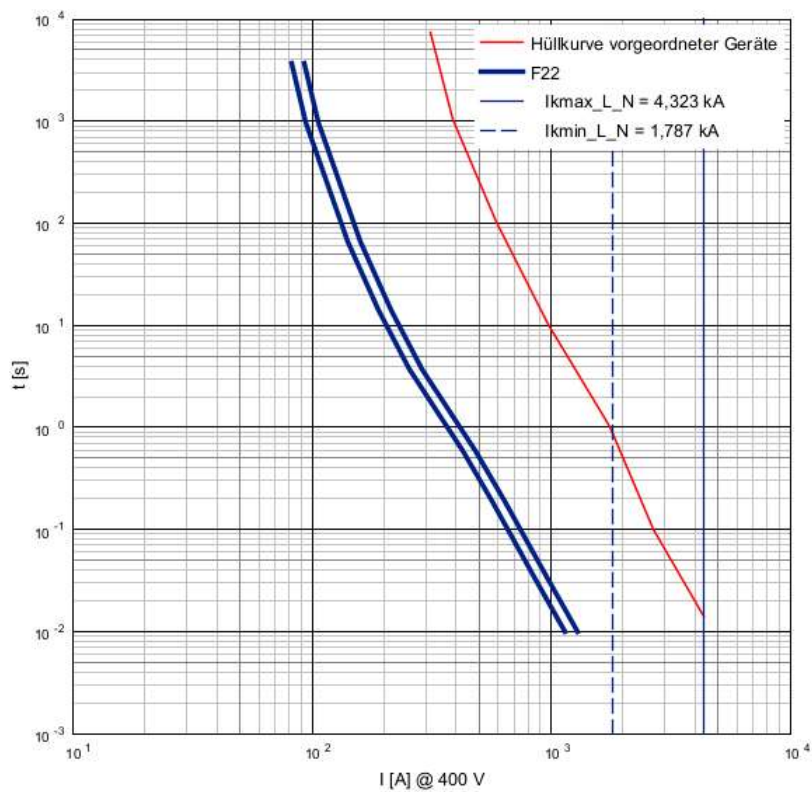
Bezeichnung: F22

3NA38227

In 63 A

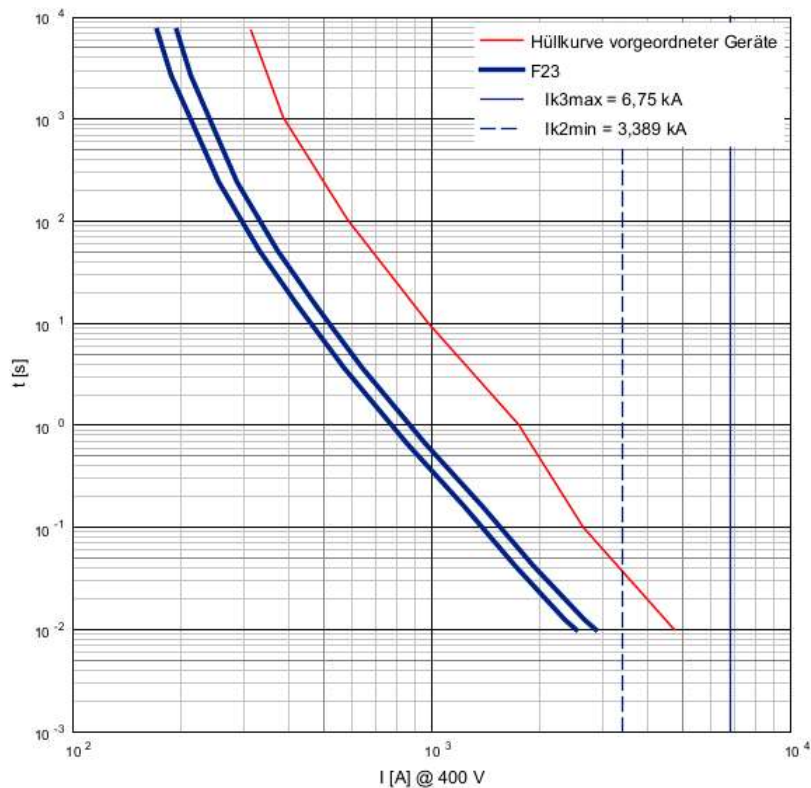
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Elekrant E2.17 Werkhalle (KAH)
F23
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

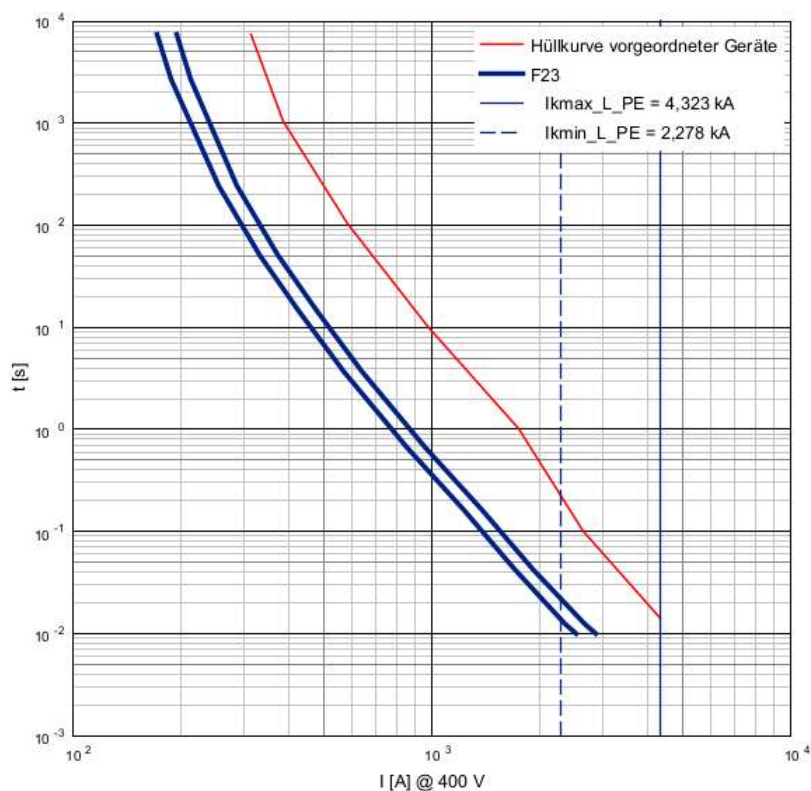
**Schaltereinstellungen:**

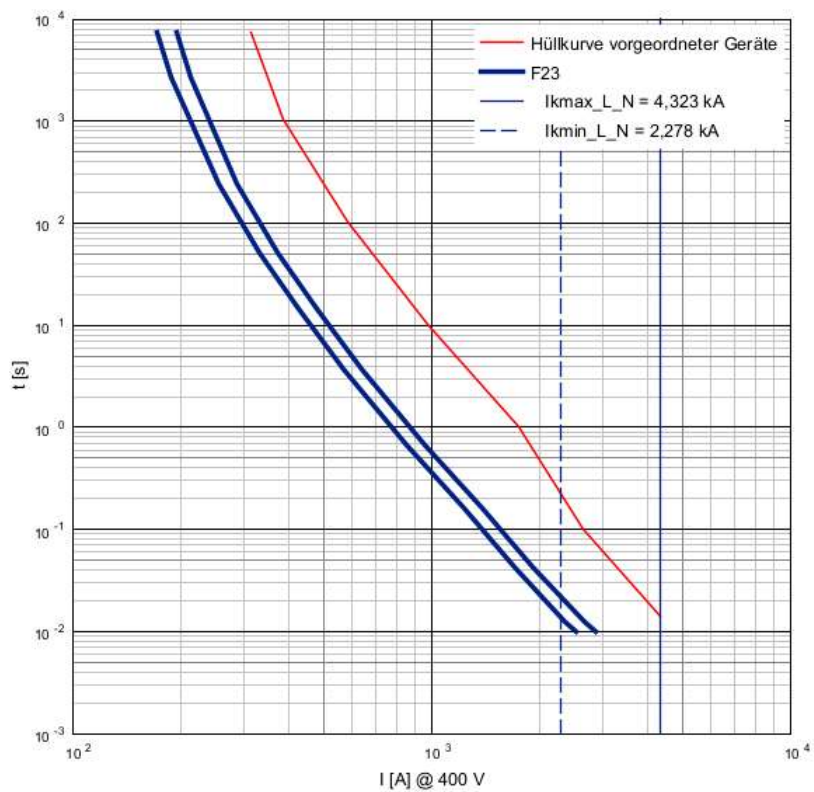
Bezeichnung: F23

3NA3832

In 125 A

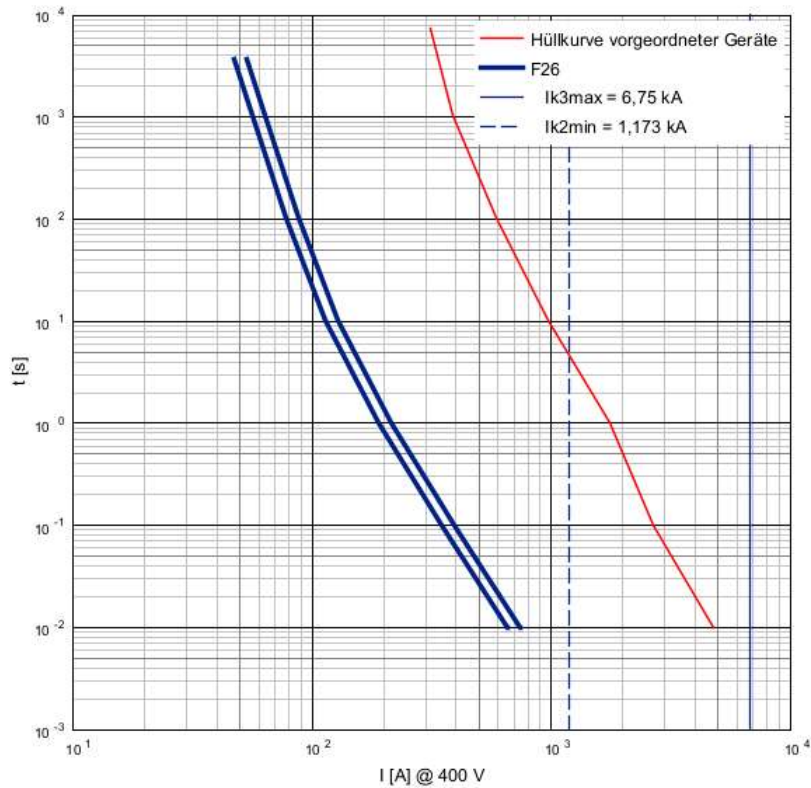
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Kran Außen
F26
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

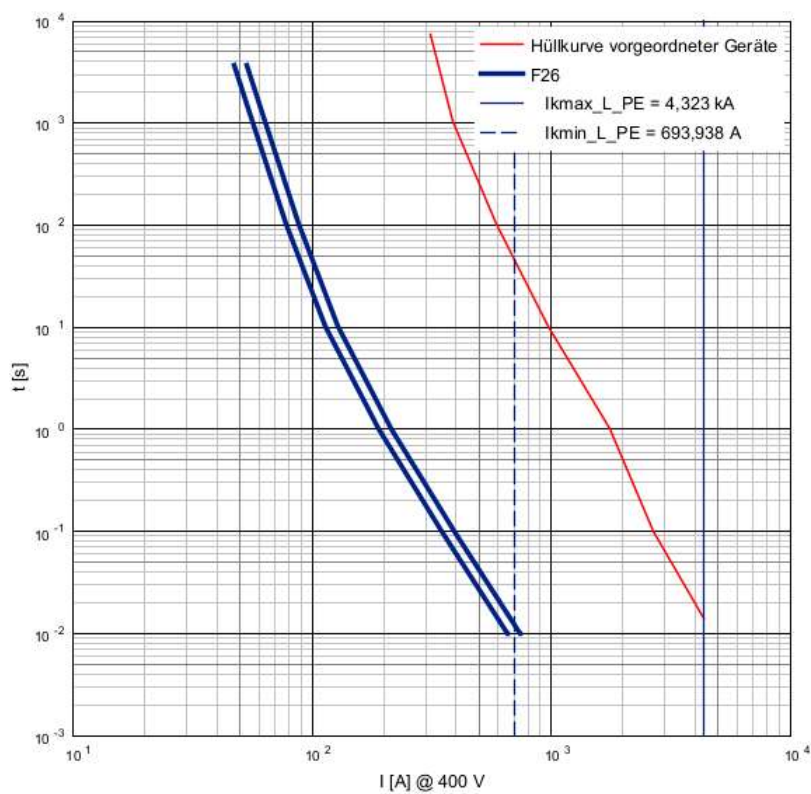
**Schaltereinstellungen:**

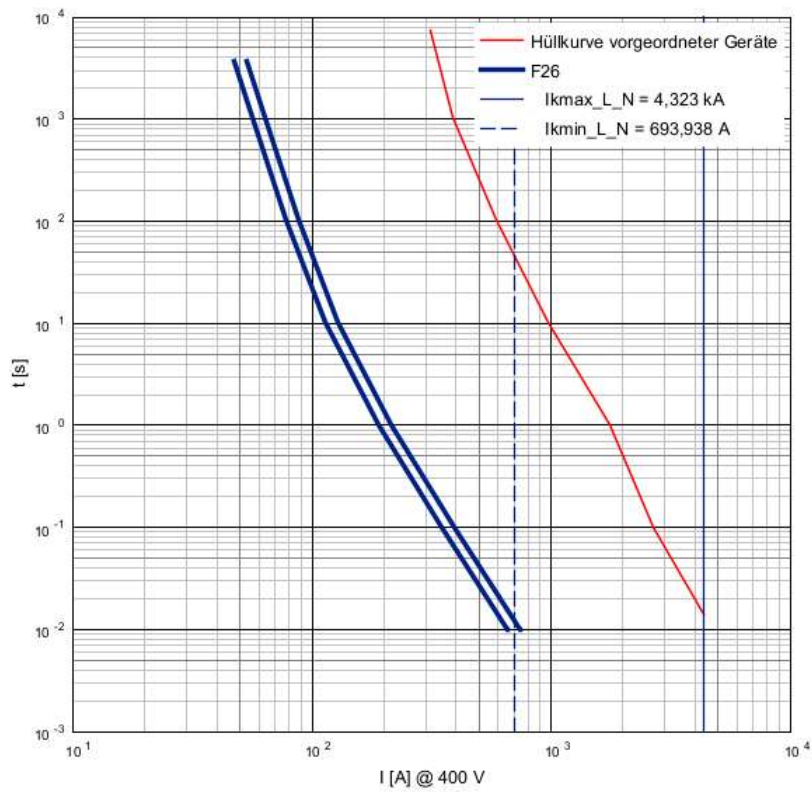
Bezeichnung: F26

5SB4111

In 35 A

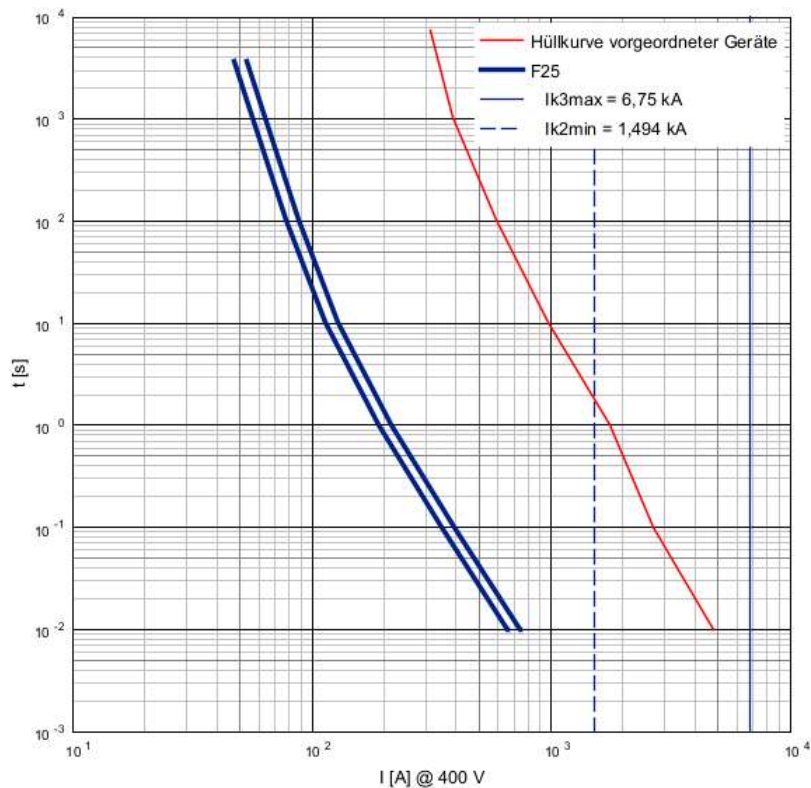
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Krann Innen
F25
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

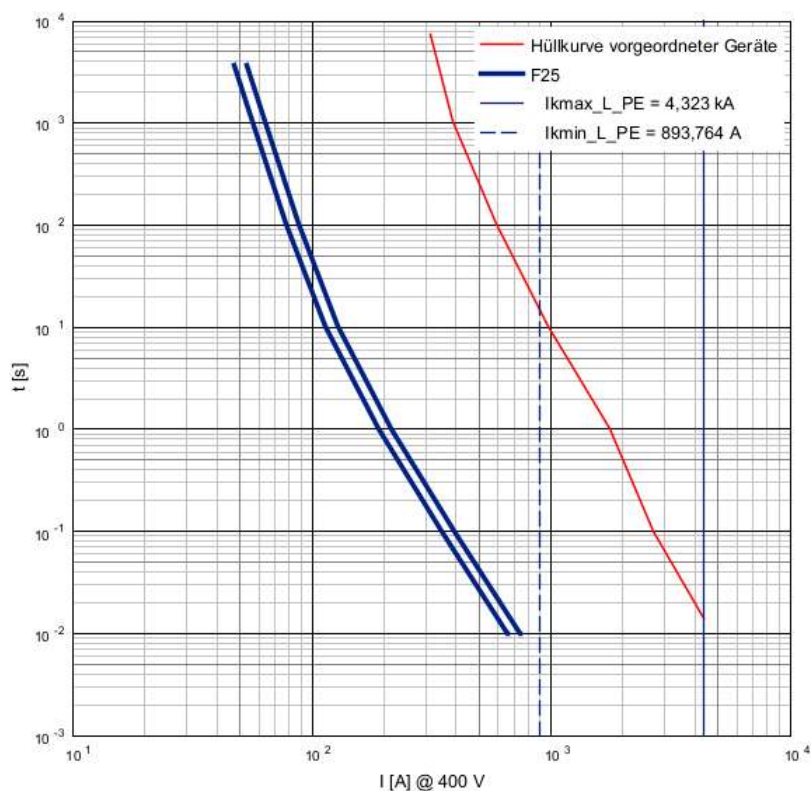
**Schaltereinstellungen:**

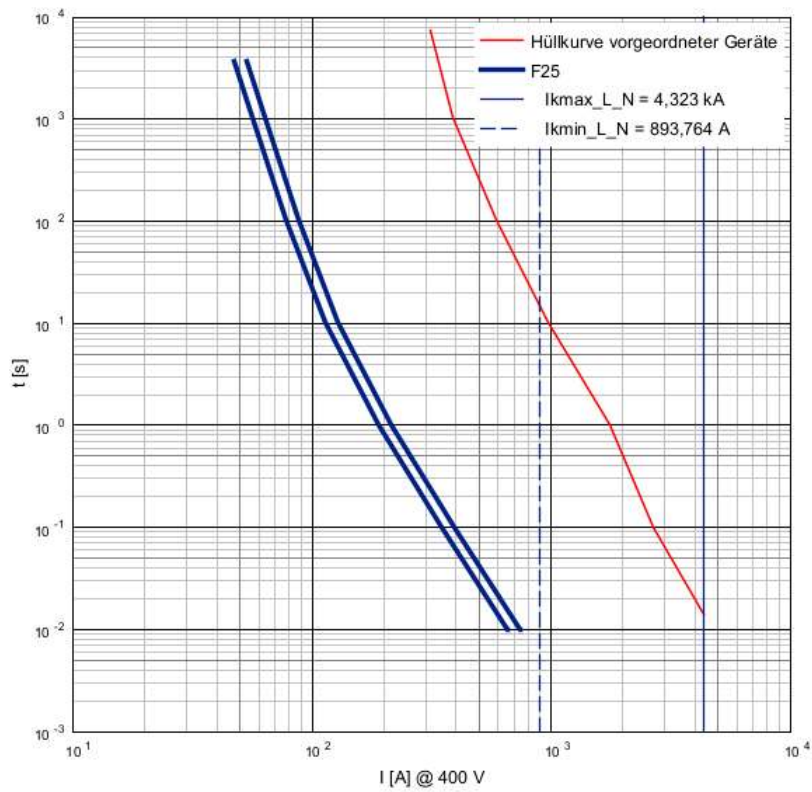
Bezeichnung: F25

5SB4111

In 35 A

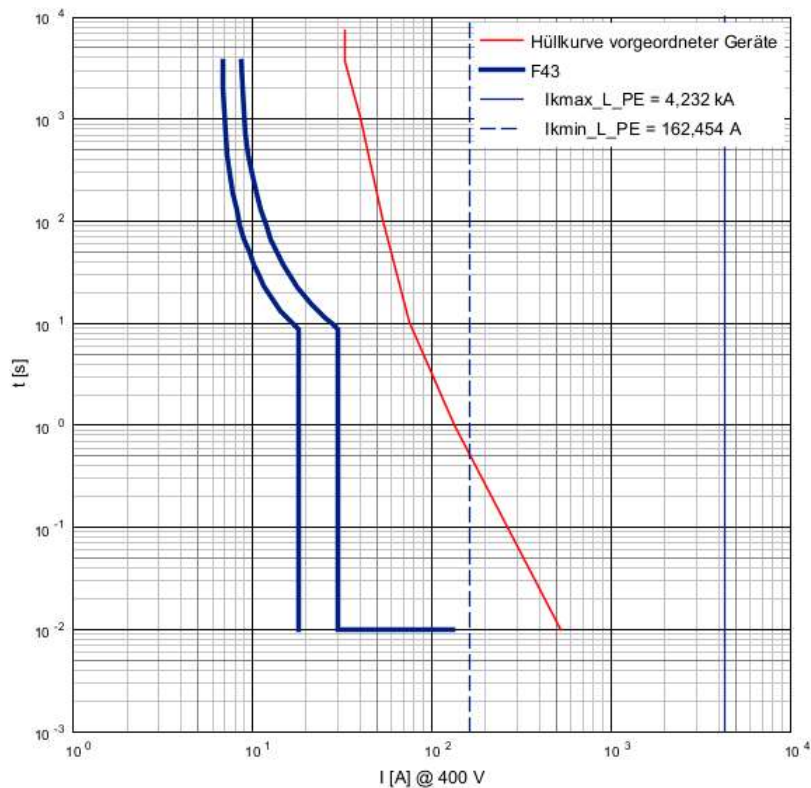
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Licht Grube 1
F43
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F43

5SY61066

 I_n 6 A

L-Block: Ein

 I_r -

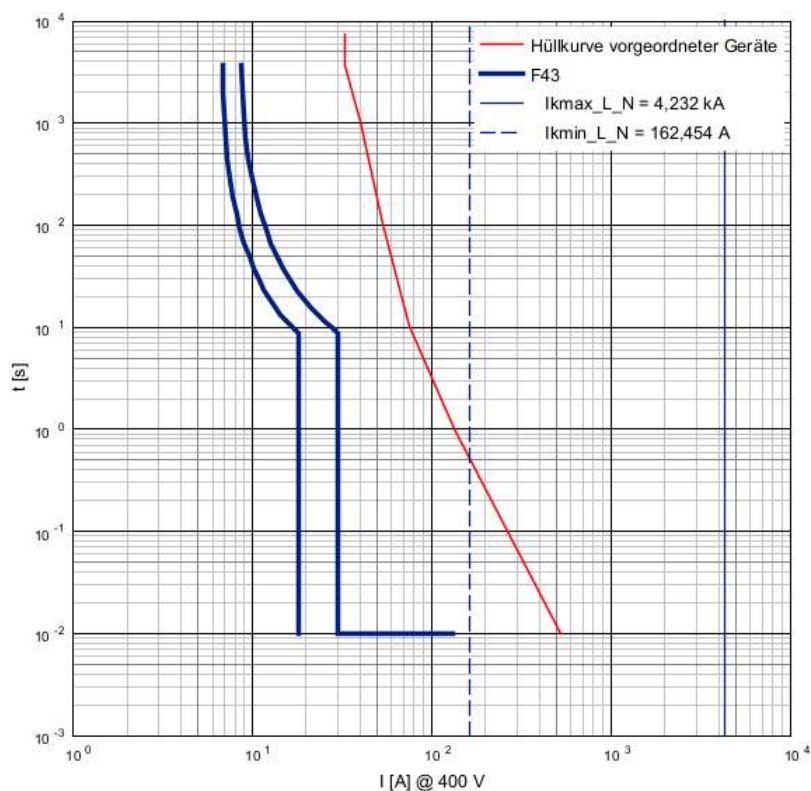
entspr. 6 A

I-Block: Ein

 I_i -

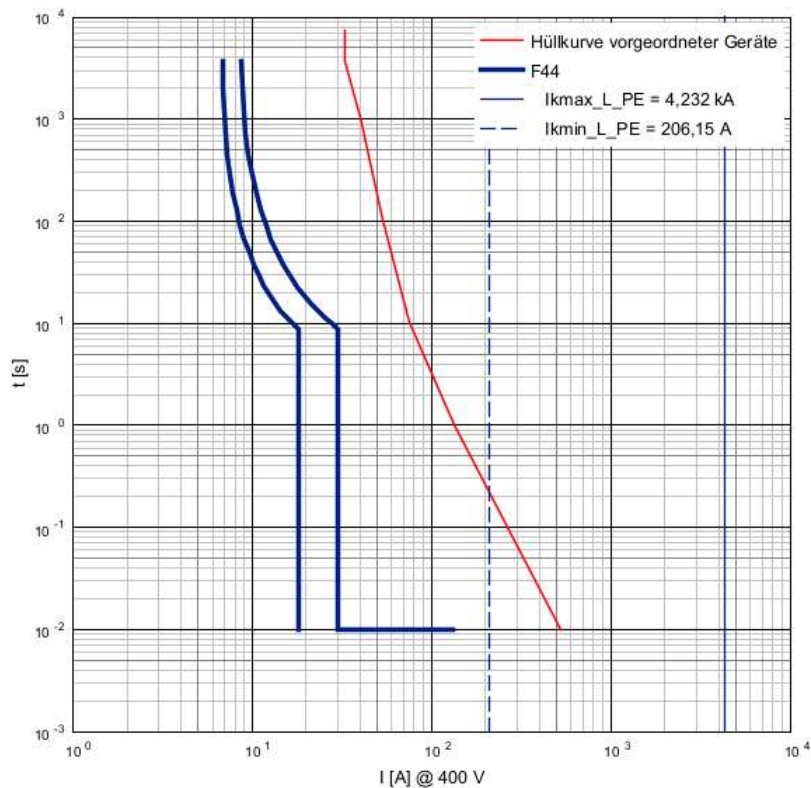
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Licht Grube 2
F44
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F44

5SY61066

In 6 A

L-Block: Ein

Ir -

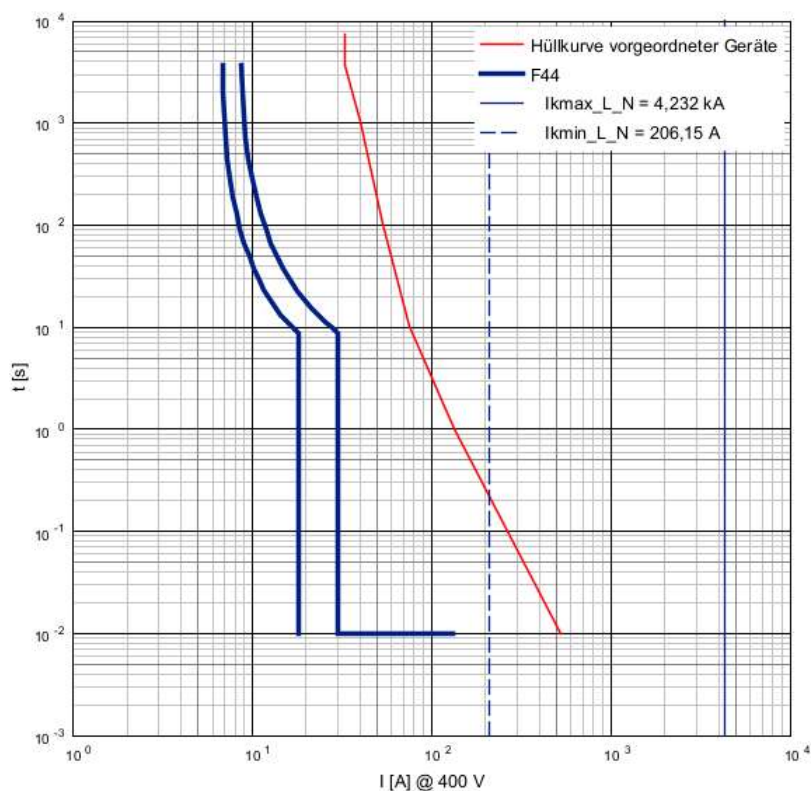
entspr. 6 A

I-Block: Ein

li -

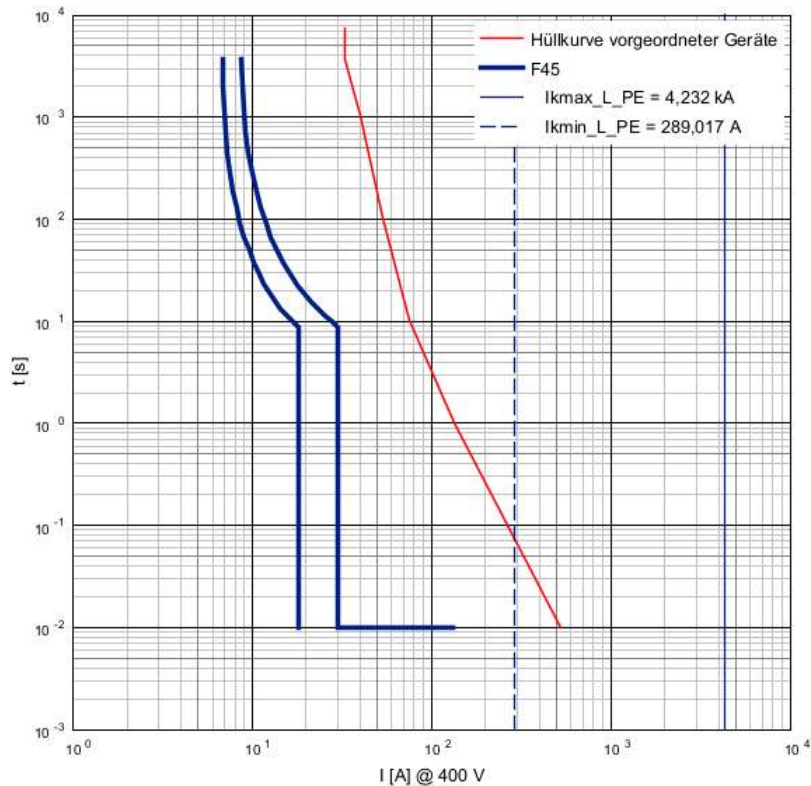
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Licht Grube 3
F45
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F45

5SY61066

In 6 A

L-Block: Ein

Ir -

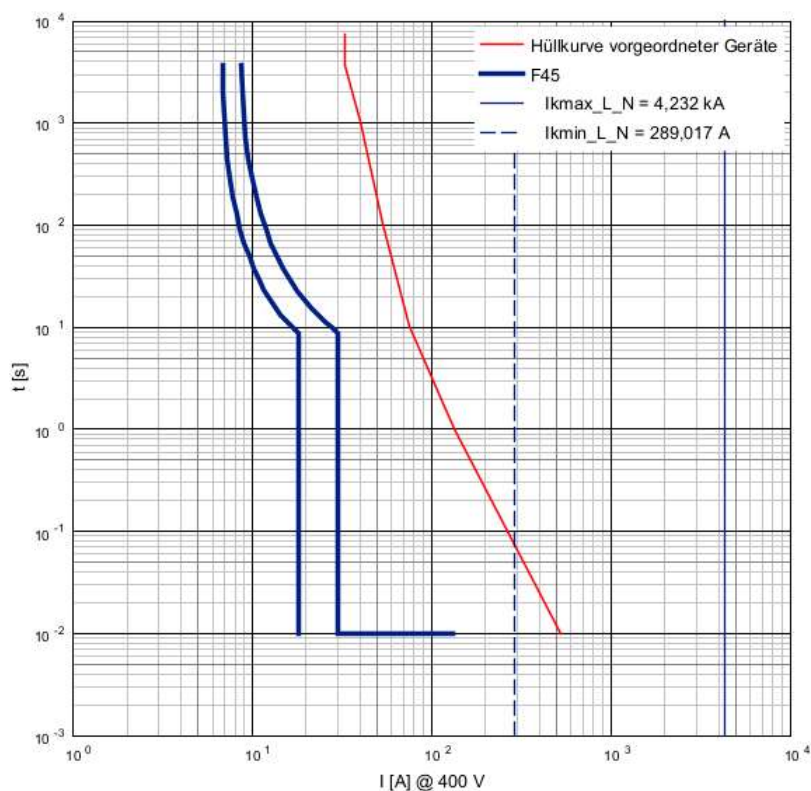
entspr. 6 A

I-Block: Ein

Ii -

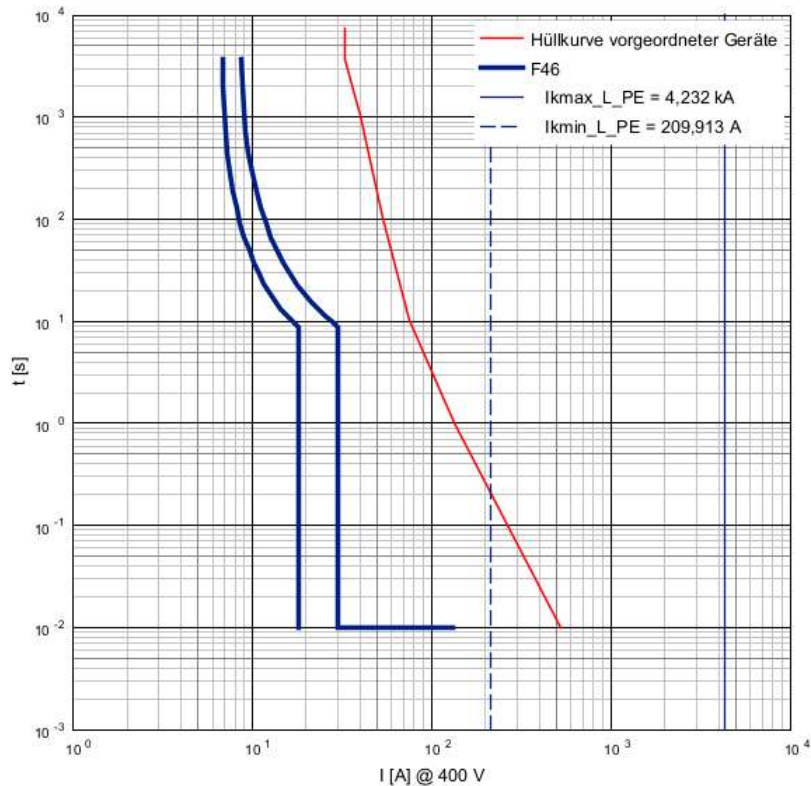
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Licht Grube 4
F46
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F46

5SY61066

In 6 A

L-Block: Ein

Ir -

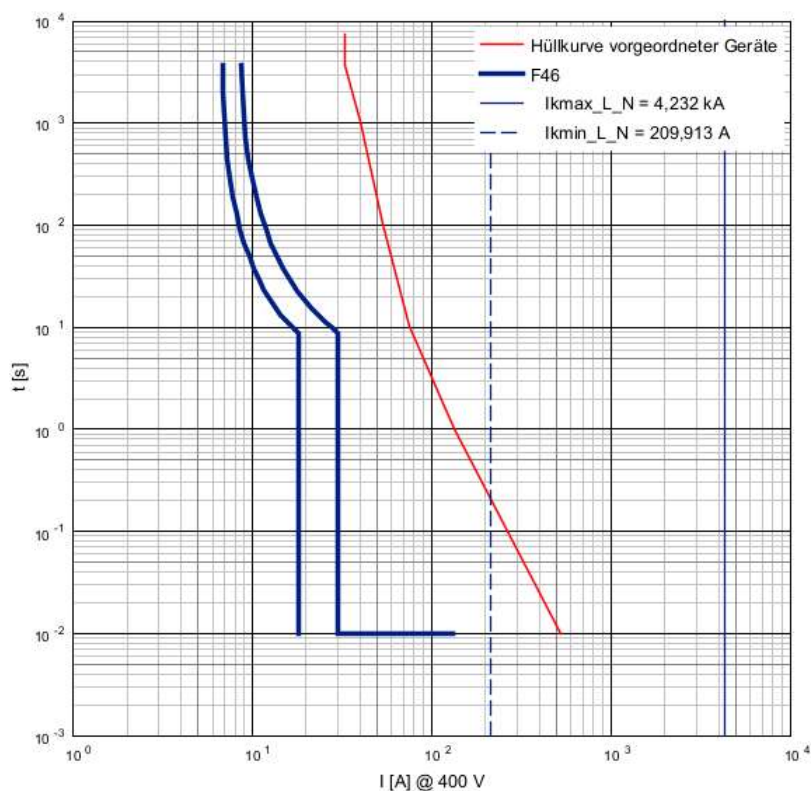
entspr. 6 A

I-Block: Ein

li -

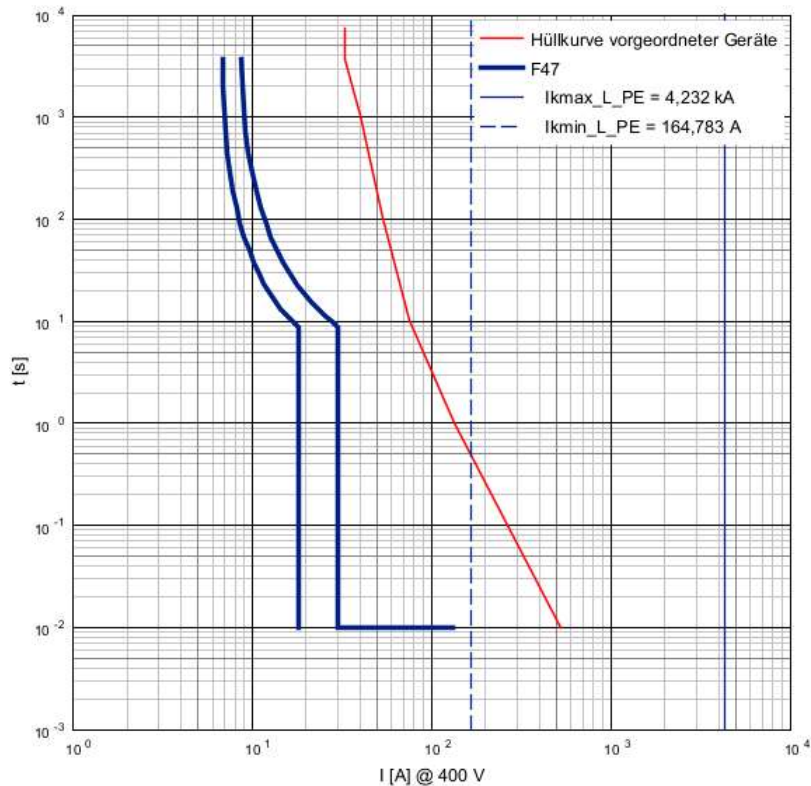
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Licht Grube 5
F47
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F47

5SY61066

In 6 A

L-Block: Ein

Ir -

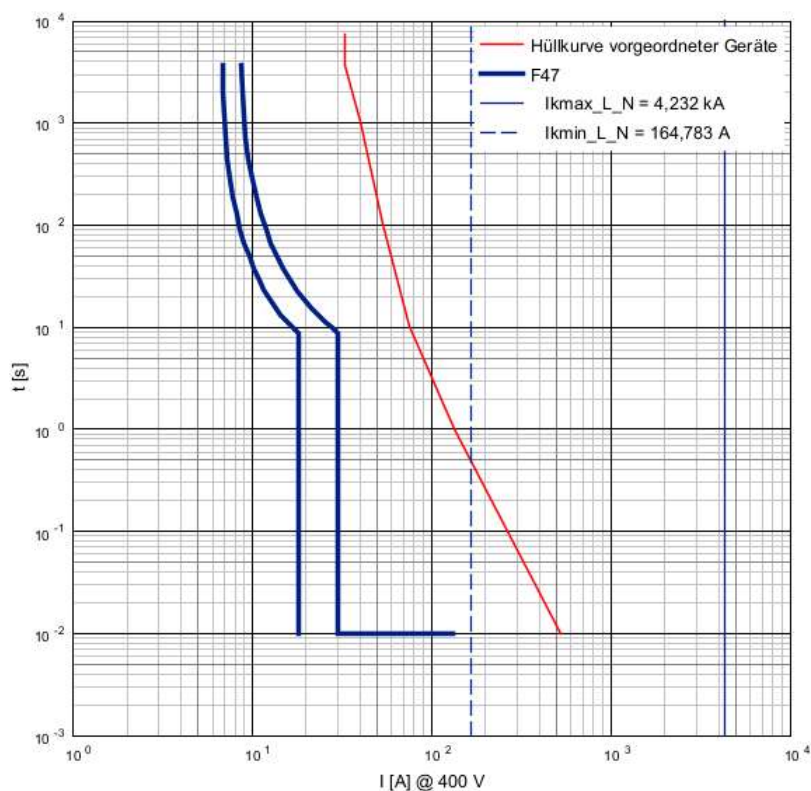
entspr. 6 A

I-Block: Ein

li -

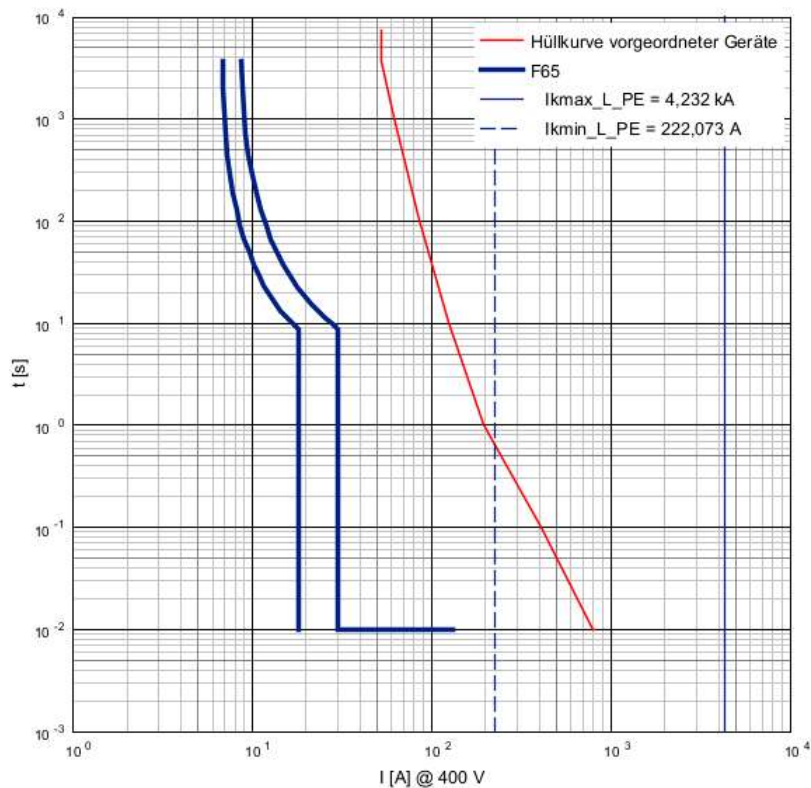
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Lichtband 1.1 Wand Mitte
F65
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F65

5SY61066

In 6 A

L-Block: Ein

Ir -

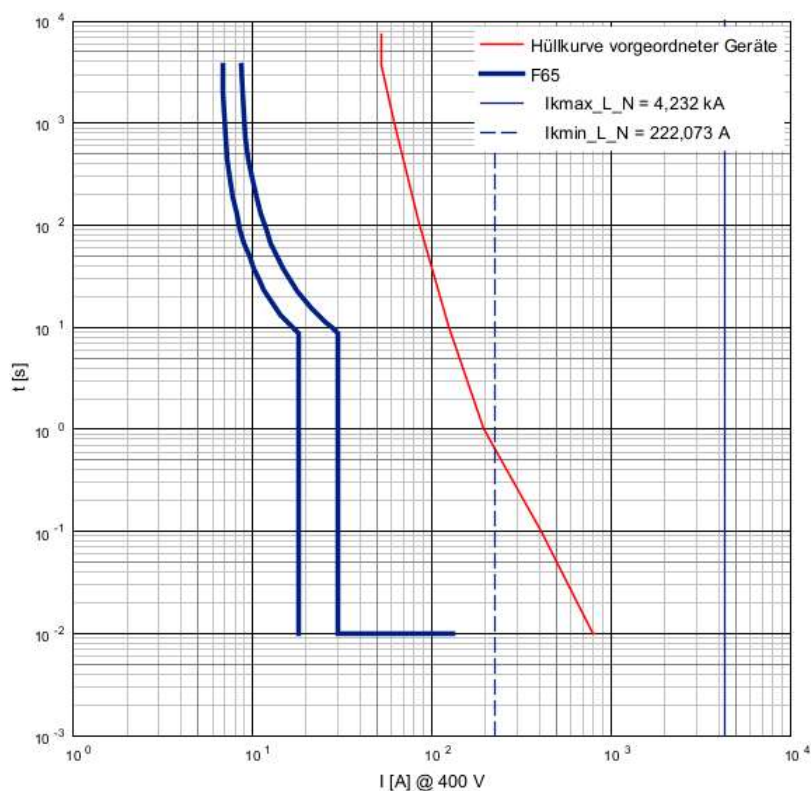
entspr. 6 A

I-Block: Ein

li -

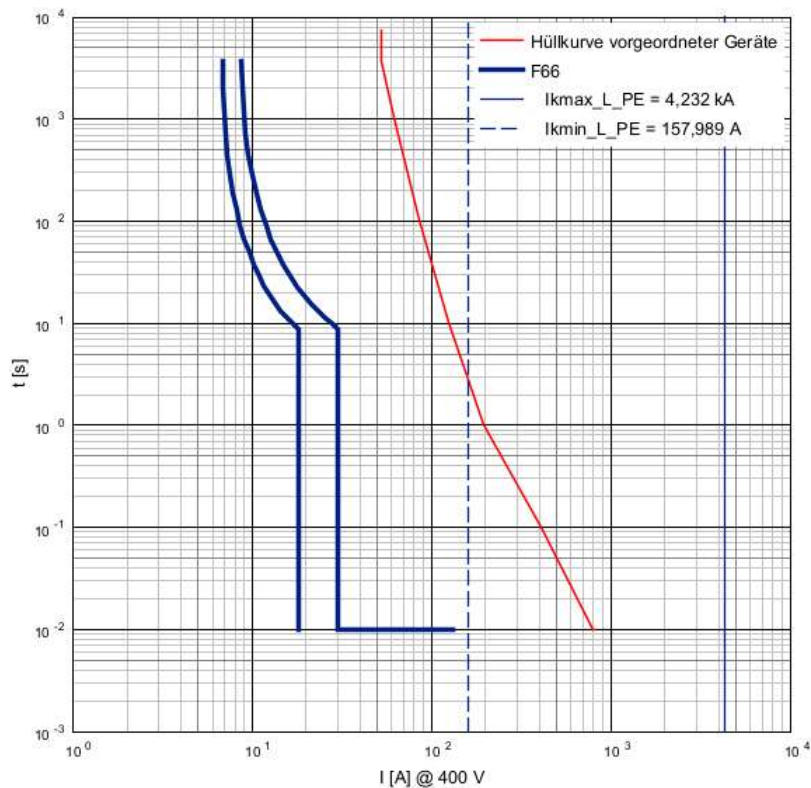
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Lichtband 1.1 Wand Mitte
F66
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F66

5SY61066

In 6 A

L-Block: Ein

Ir -

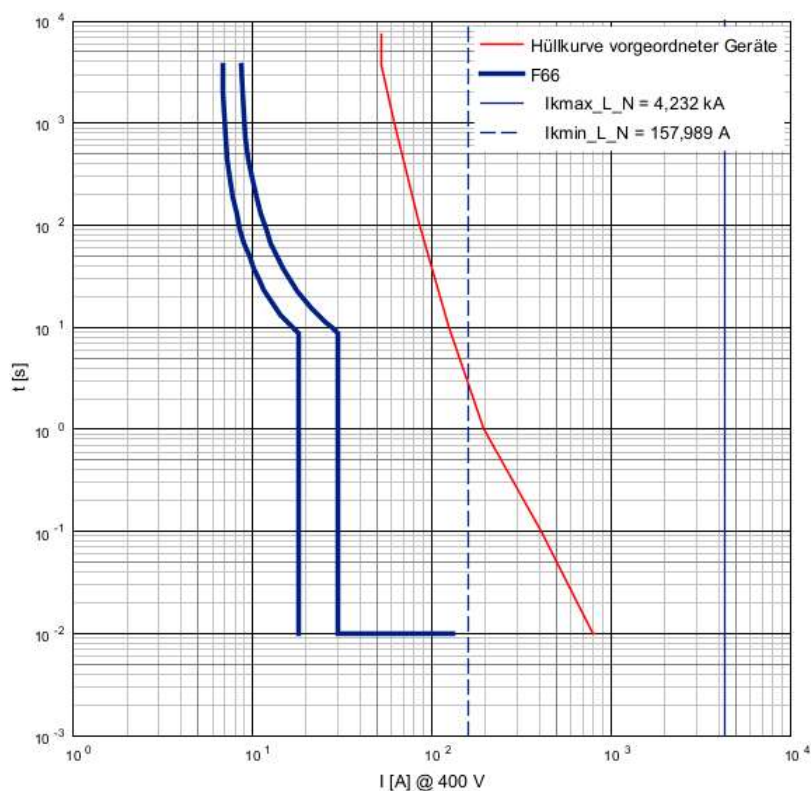
entspr. 6 A

I-Block: Ein

Ii -

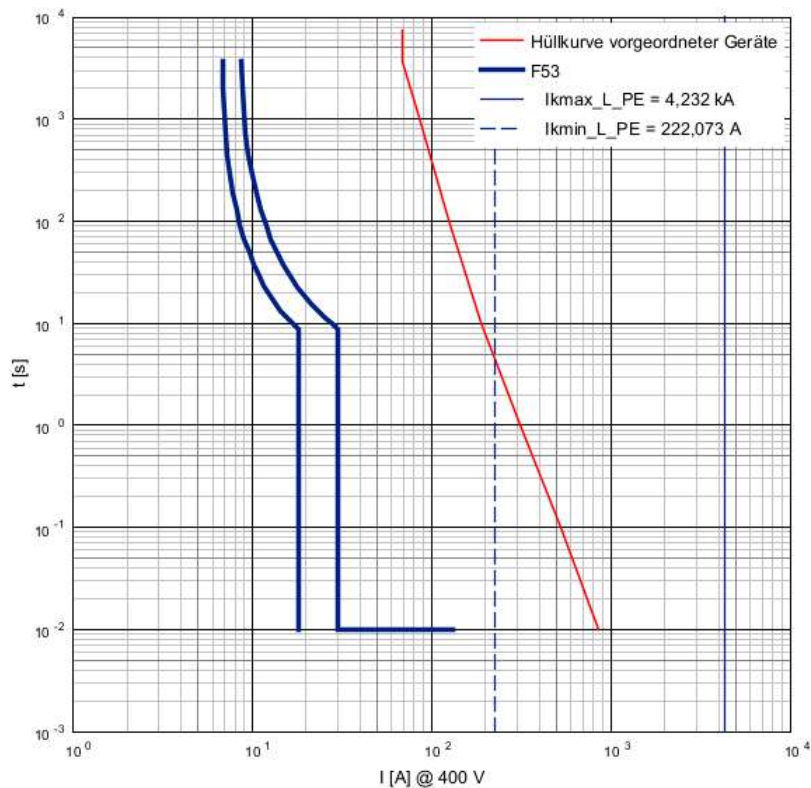
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Lichtband 1.1 Werkhalle Decke
F53
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F53

5SY61066

In 6 A

L-Block: Ein

Ir -

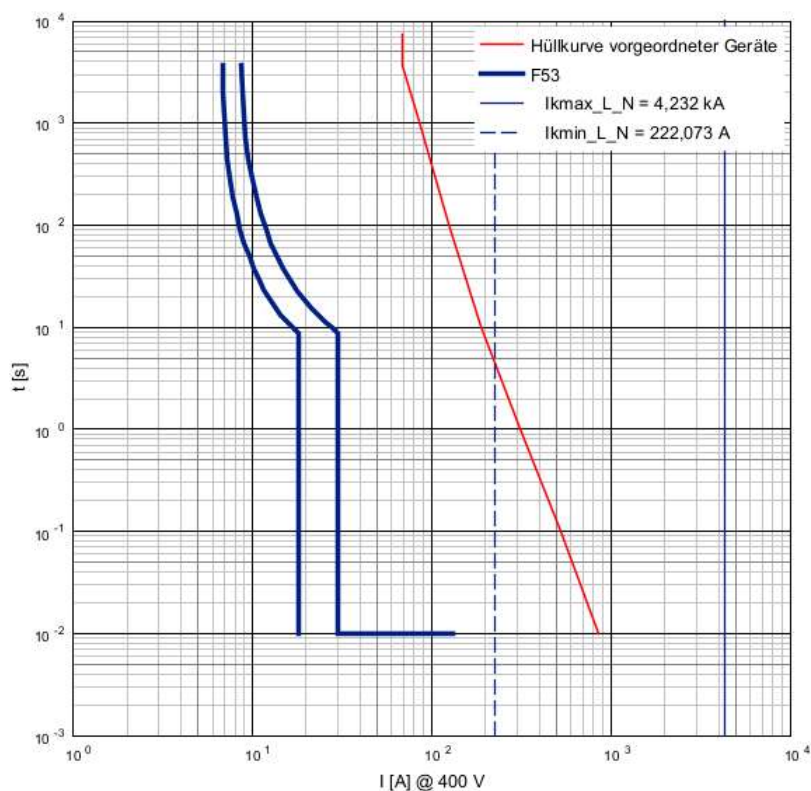
entspr. 6 A

I-Block: Ein

li -

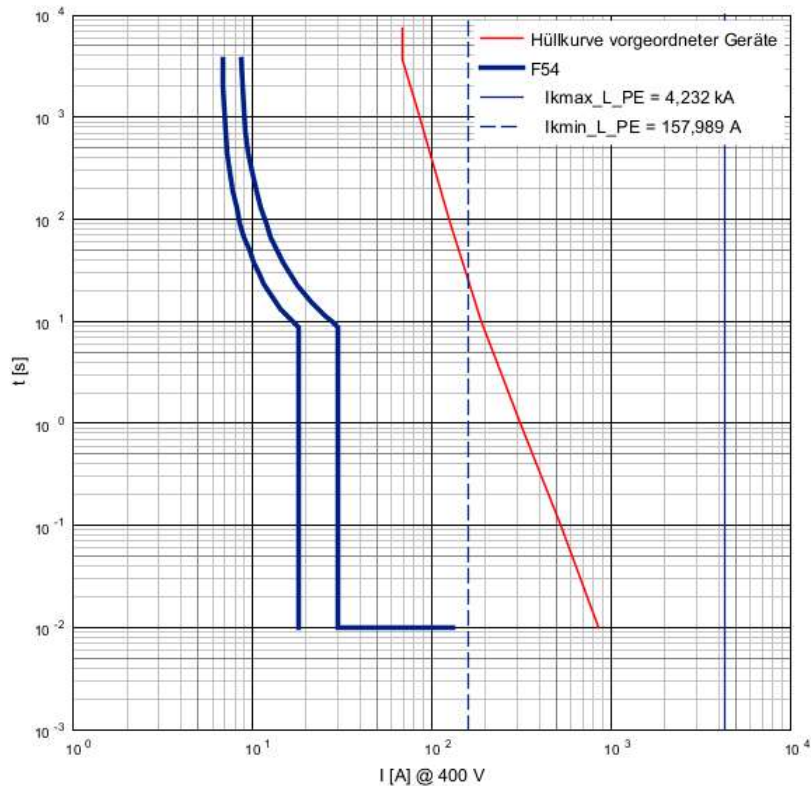
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Lichtband 1.1 Werkhalle Decke
F54
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F54

5SY61066

In 6 A

L-Block: Ein

Ir -

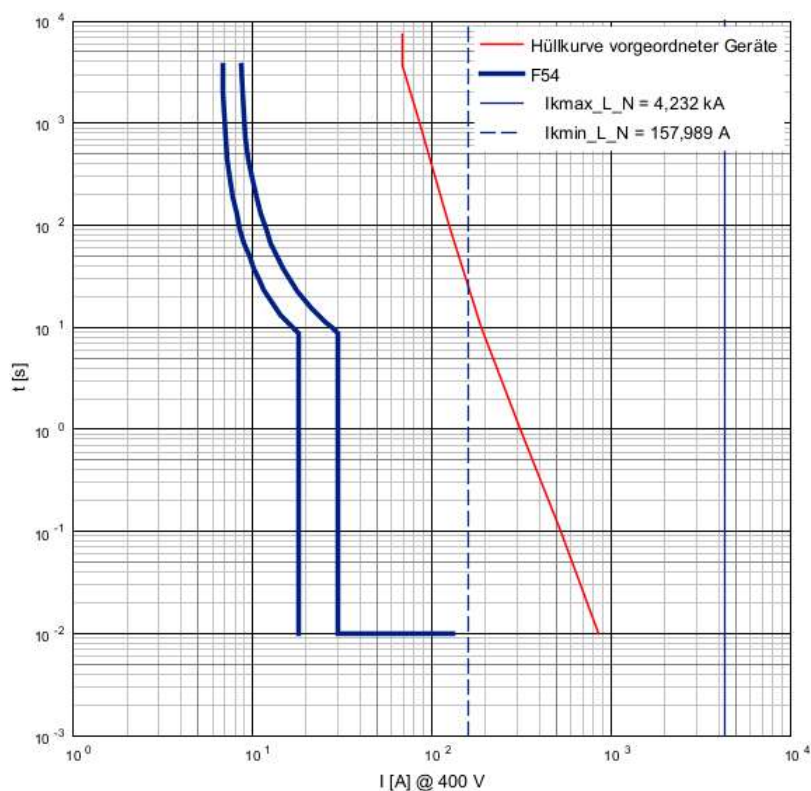
entspr. 6 A

I-Block: Ein

li -

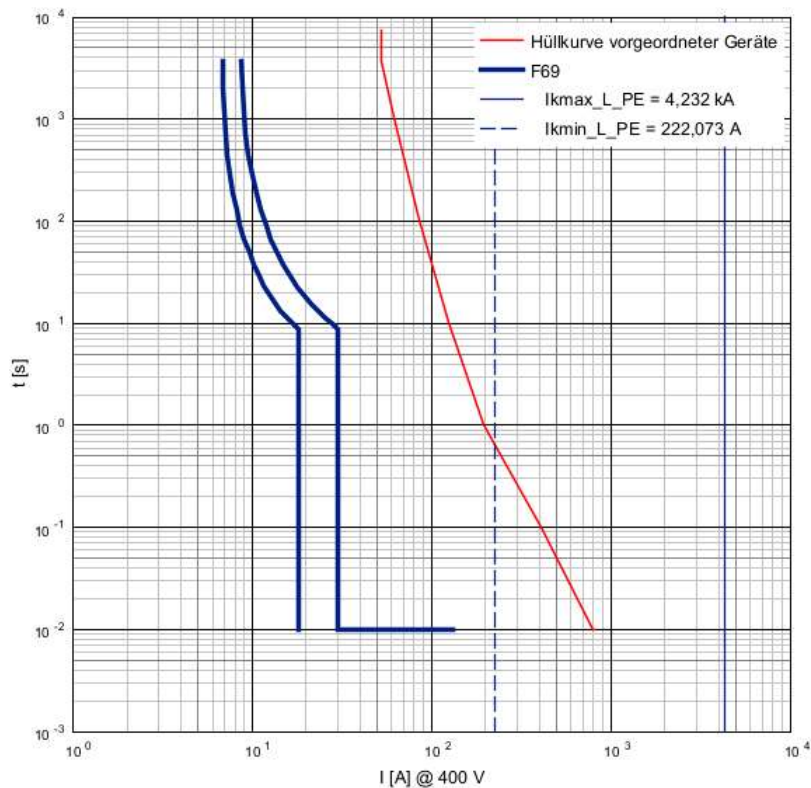
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Lichtband 1.2 Wand Unten
F69
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F69

5SY61066

In 6 A

L-Block: Ein

Ir -

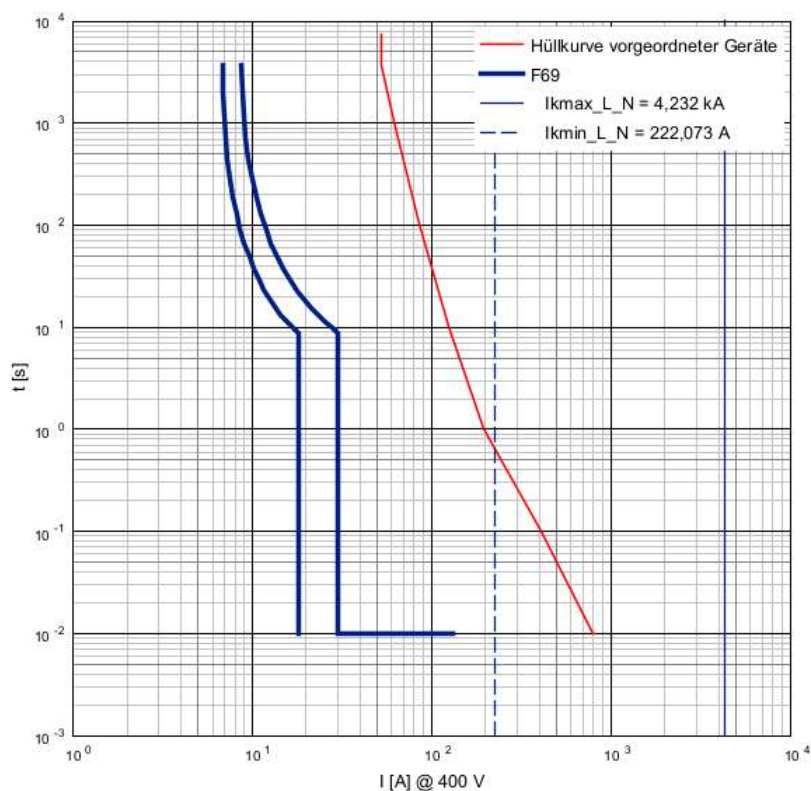
entspr. 6 A

I-Block: Ein

li -

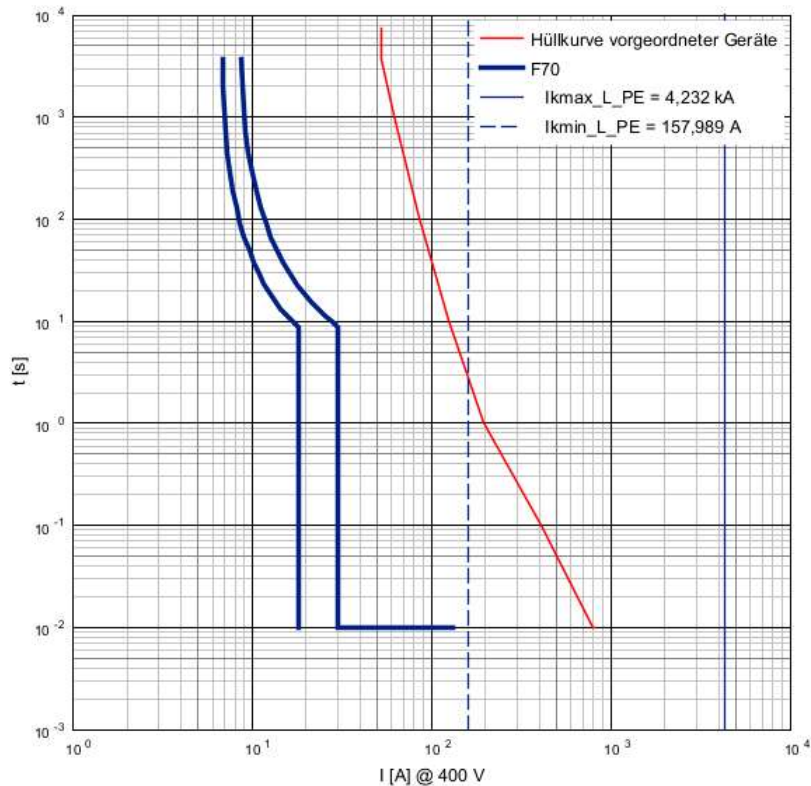
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Lichtband 1.2 Wand Unten
F70
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F70

5SY61066

In 6 A

L-Block: Ein

Ir -

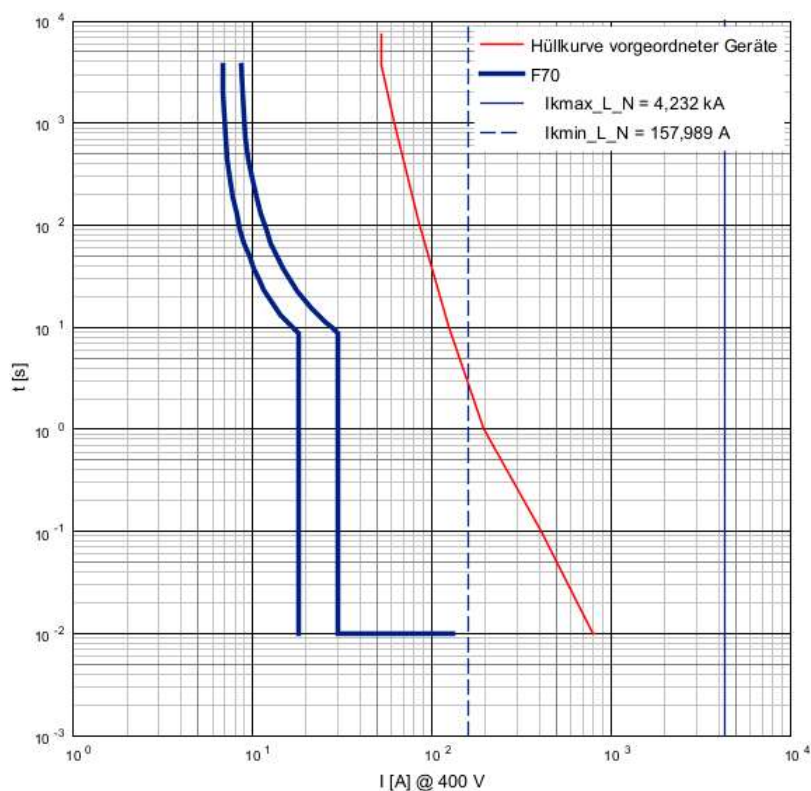
entspr. 6 A

I-Block: Ein

li -

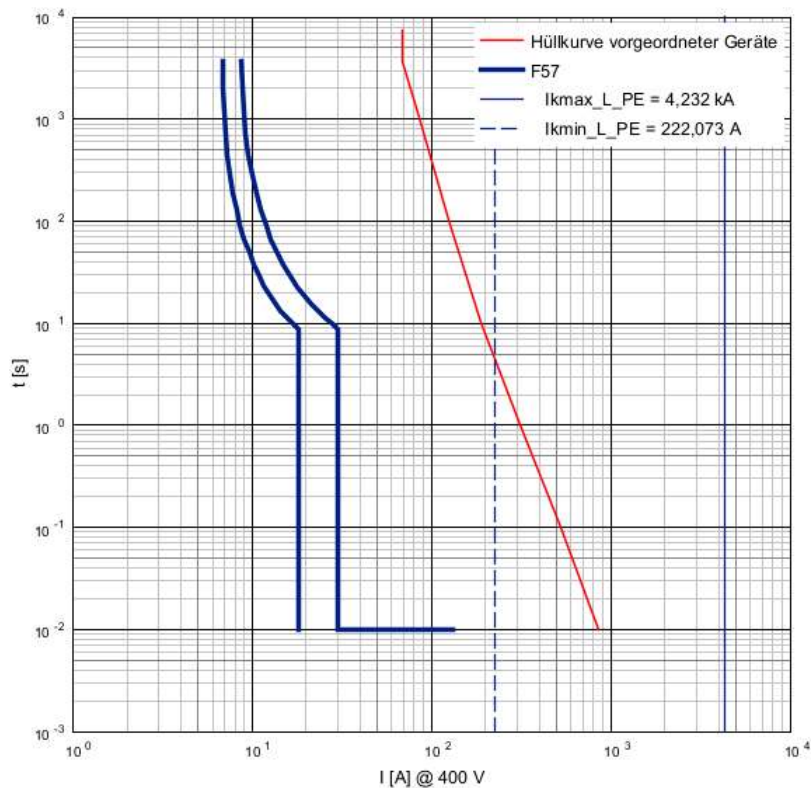
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Lichtband 1.2 Werkhalle Decke
F57
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F57

5SY61066

In 6 A

L-Block: Ein

Ir -

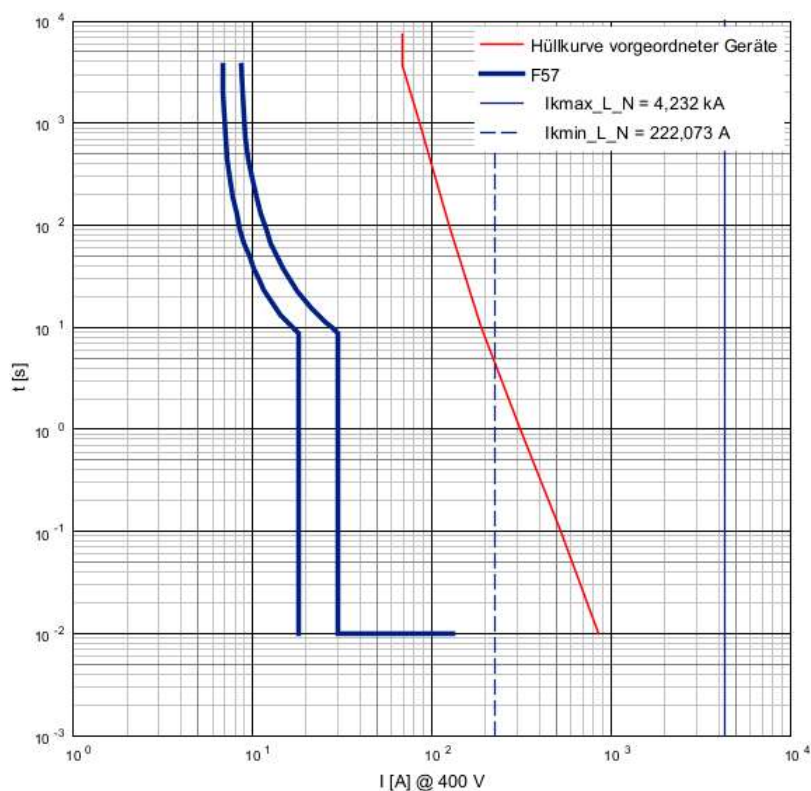
entspr. 6 A

I-Block: Ein

li -

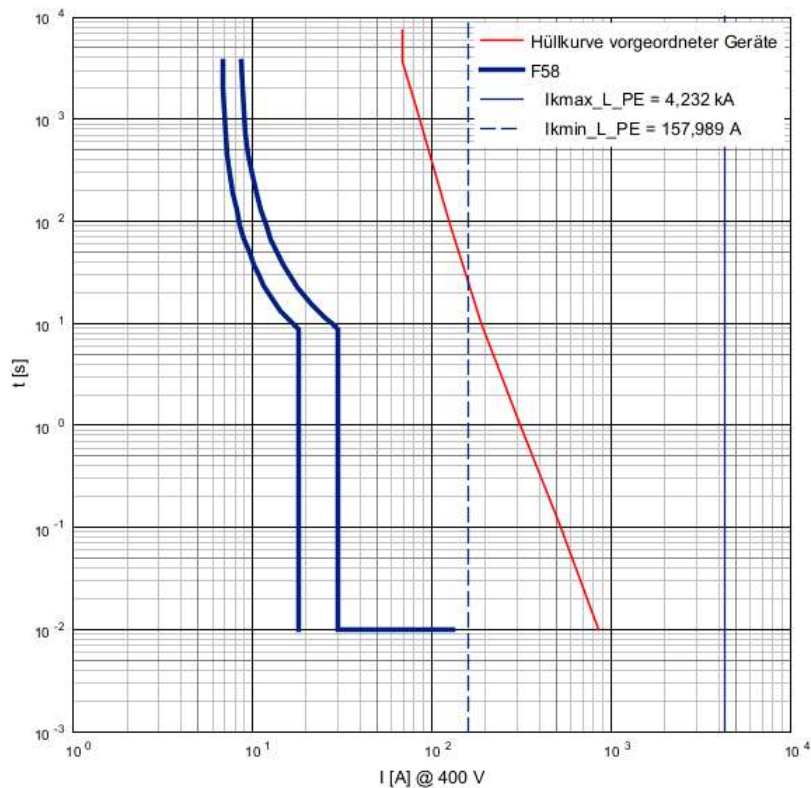
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Lichtband 1.2 Werkhalle Decke
F58
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F58

5SY61066

In 6 A

L-Block: Ein

Ir -

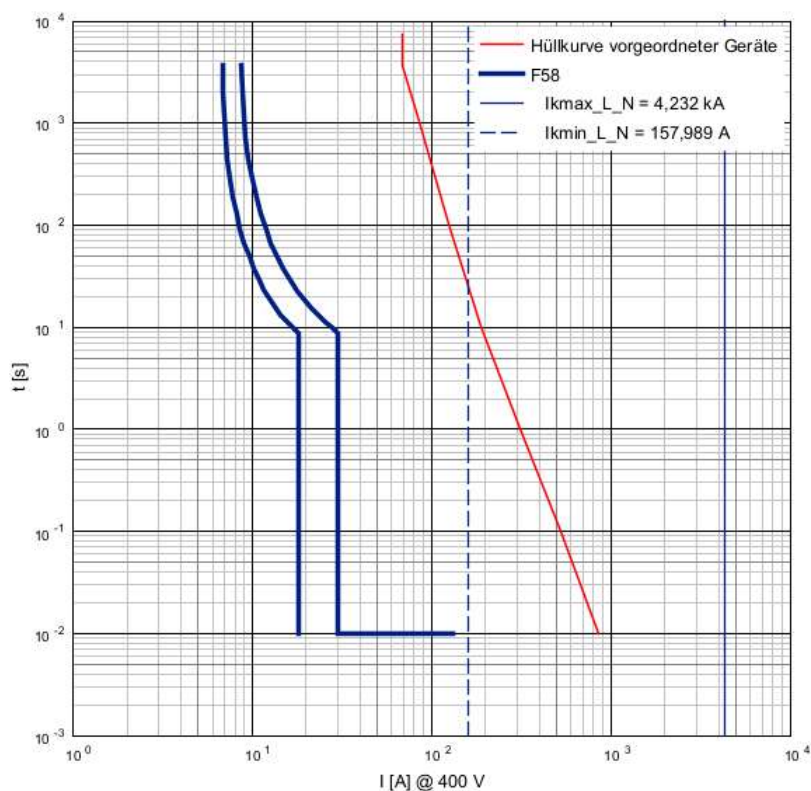
entspr. 6 A

I-Block: Ein

li -

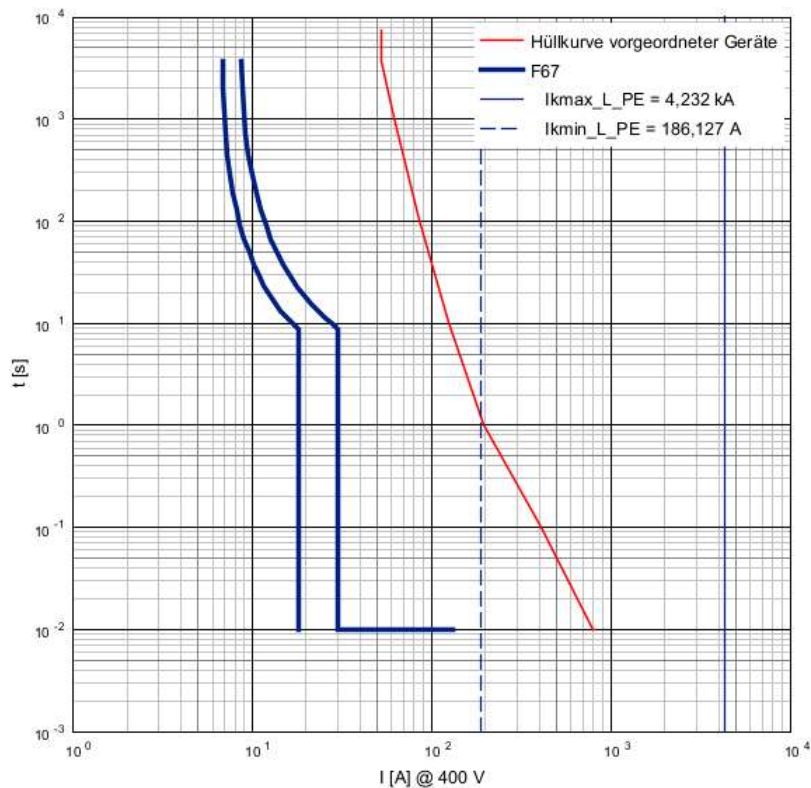
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Lichtband 2.1 Wand Mitte
F67
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F67

5SY61066

In 6 A

L-Block: Ein

Ir -

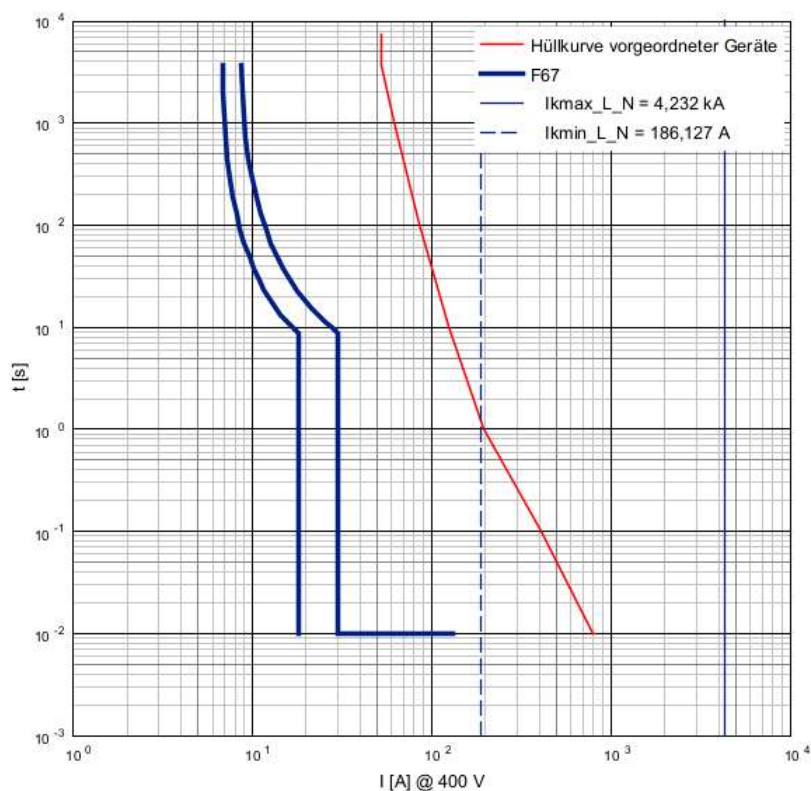
entspr. 6 A

I-Block: Ein

li -

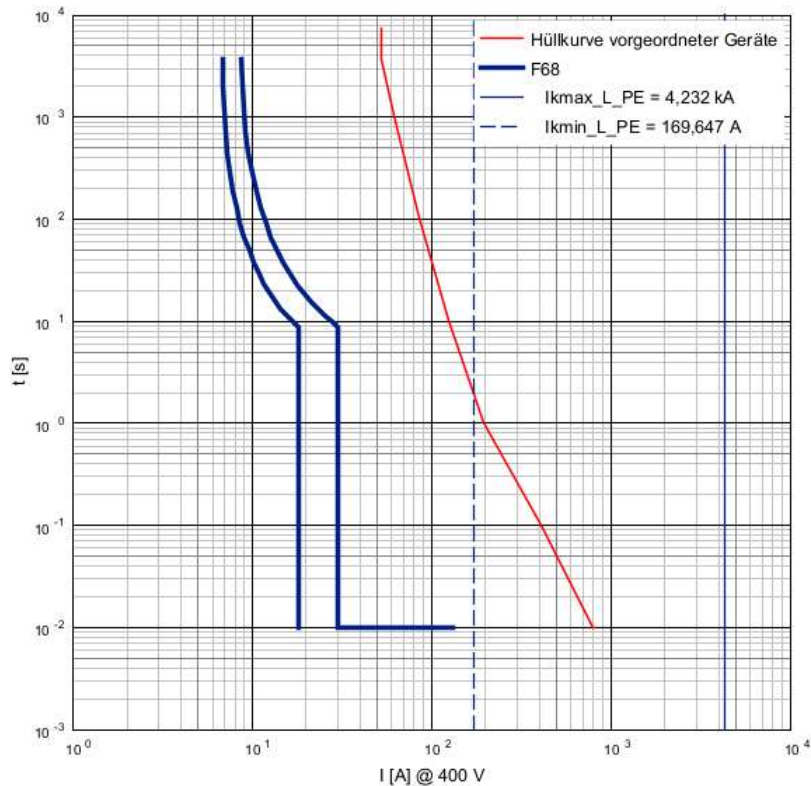
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Lichtband 2.1 Wand Mitte
F68
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F68

5SY61066

In 6 A

L-Block: Ein

Ir -

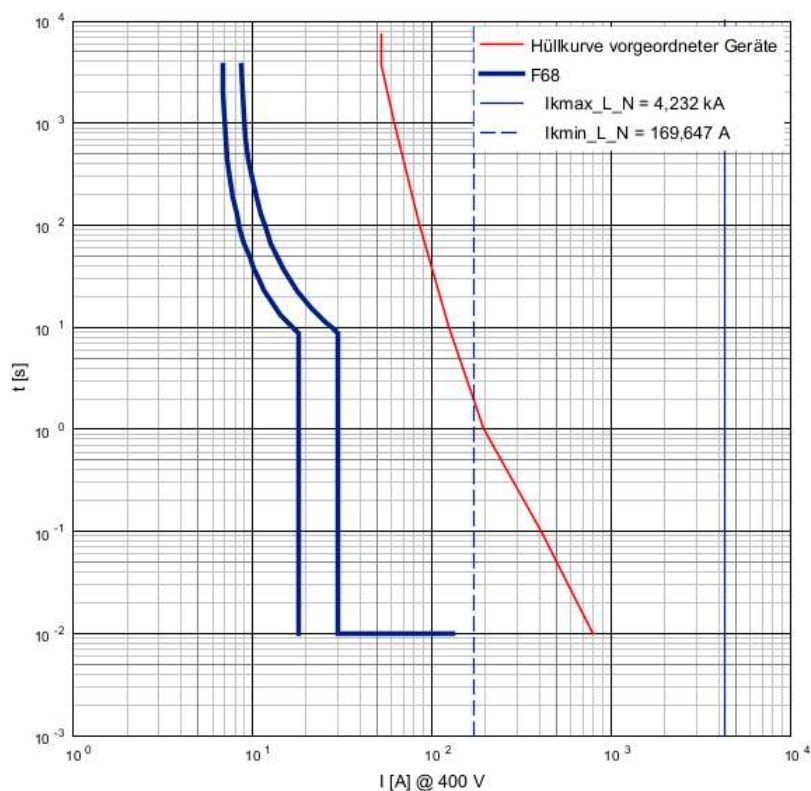
entspr. 6 A

I-Block: Ein

Ii -

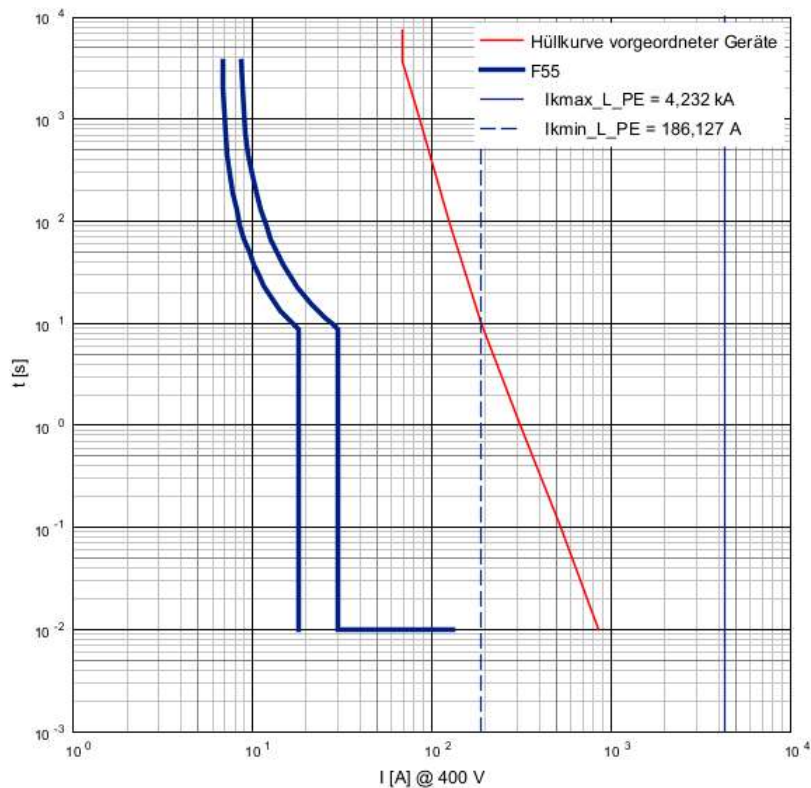
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Lichtband 2.1 Werkhalle Decke
F55
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F55

5SY61066

In 6 A

L-Block: Ein

Ir -

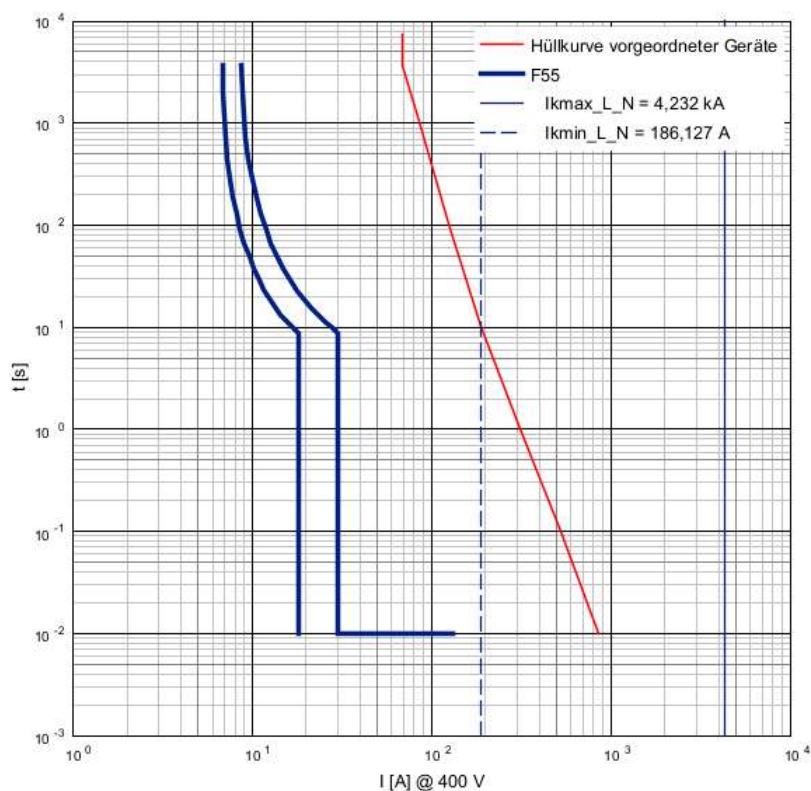
entspr. 6 A

I-Block: Ein

li -

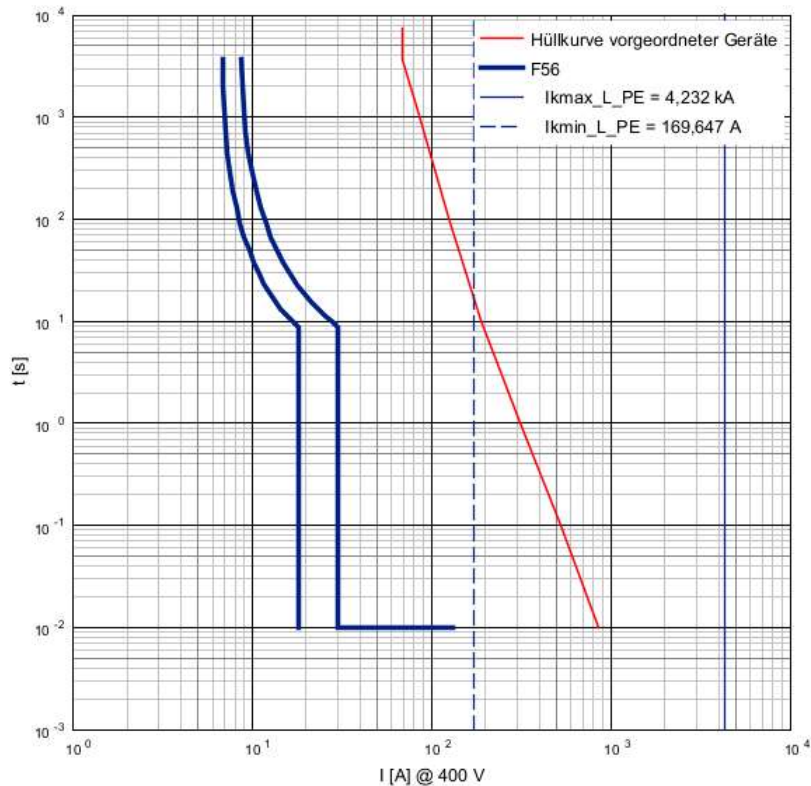
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Lichtband 2.1 Werkhalle Decke
F56
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F56

5SY61066

In 6 A

L-Block: Ein

Ir -

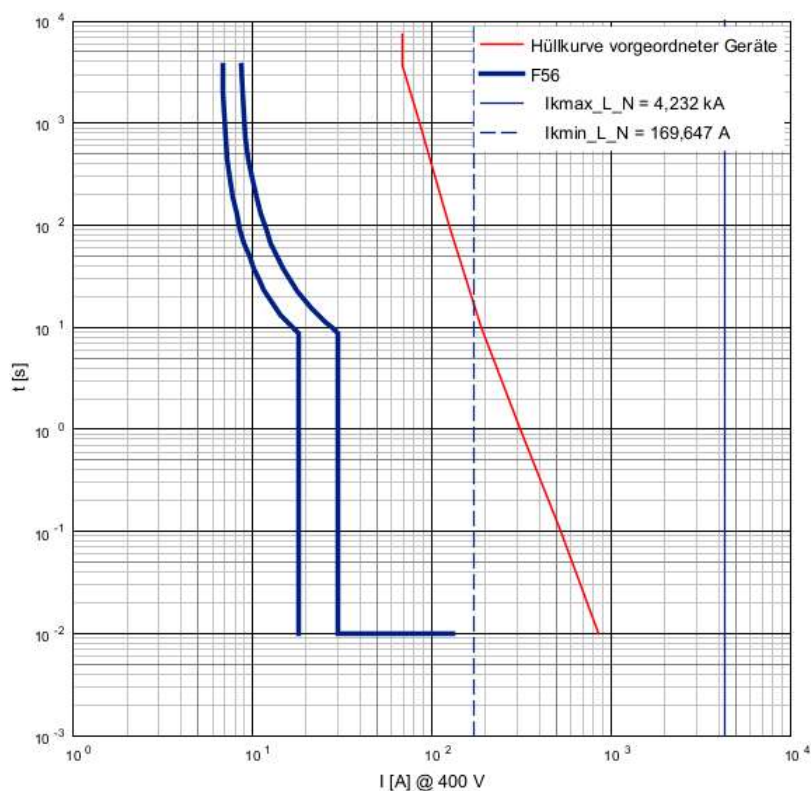
entspr. 6 A

I-Block: Ein

li -

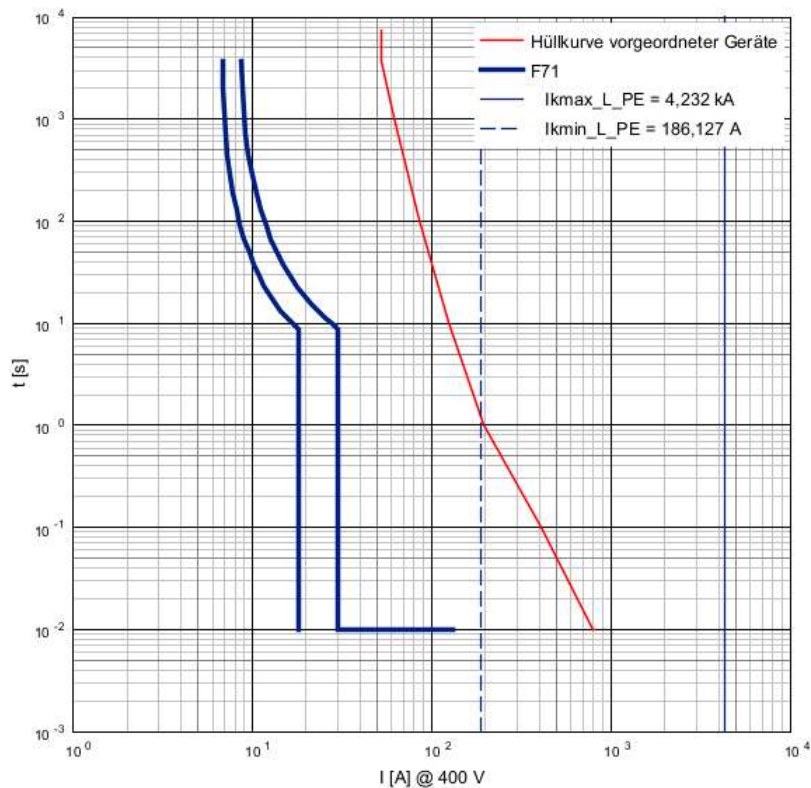
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Lichtband 2.2 Wand Unten
F71
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F71

5SY61066

In 6 A

L-Block: Ein

Ir -

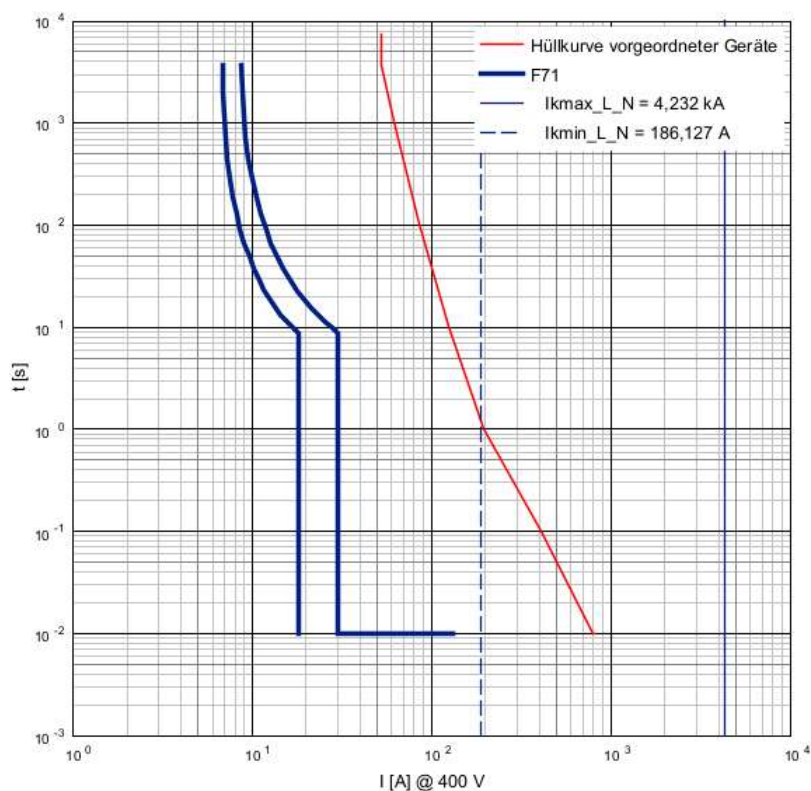
entspr. 6 A

I-Block: Ein

li -

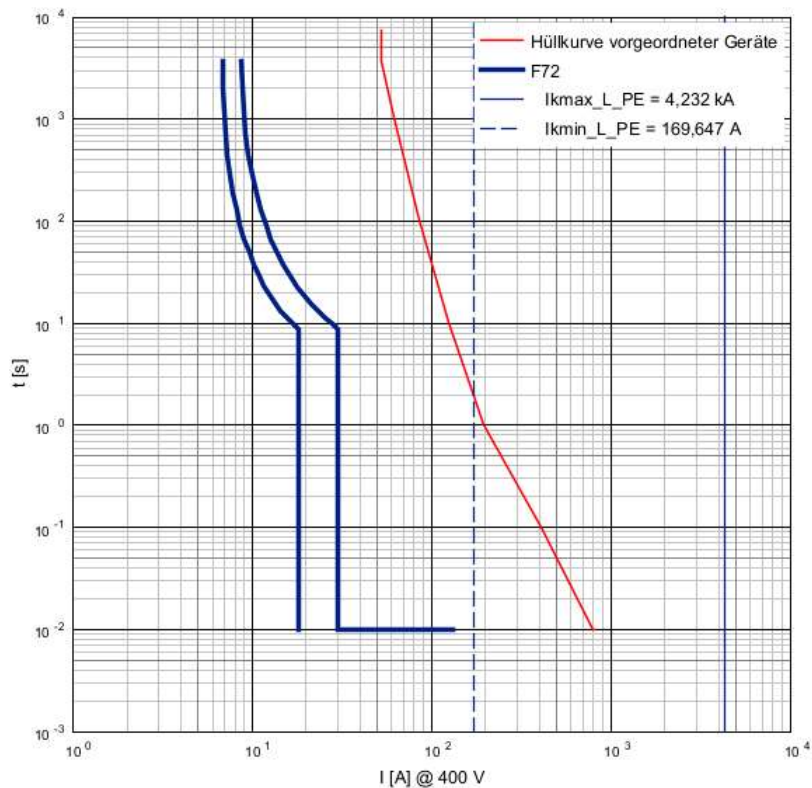
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Lichtband 2.2 Wand Unten
F72
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F72

5SY61066

In 6 A

L-Block: Ein

Ir -

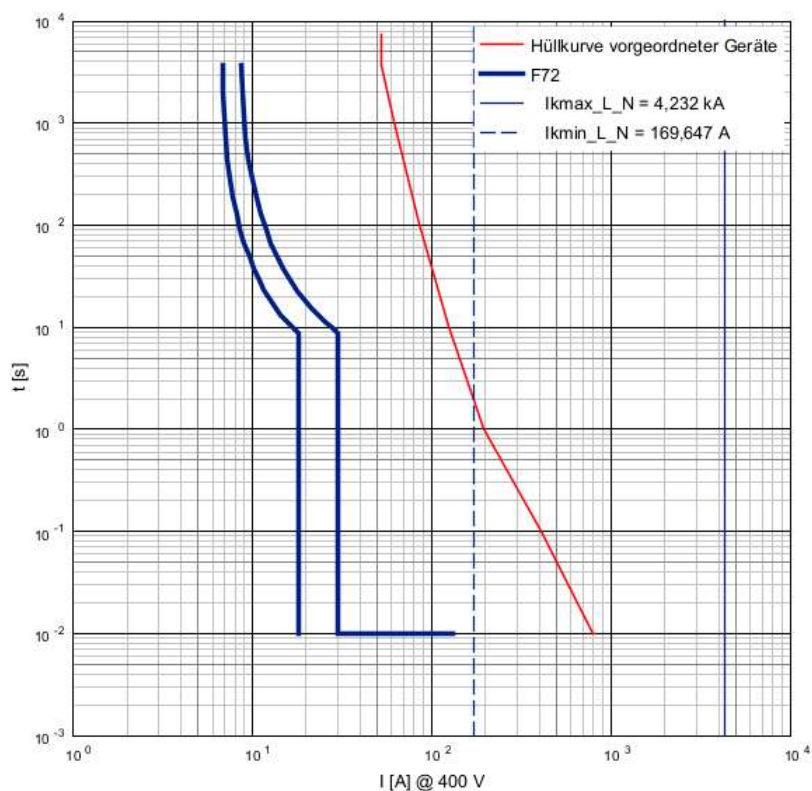
entspr. 6 A

I-Block: Ein

li -

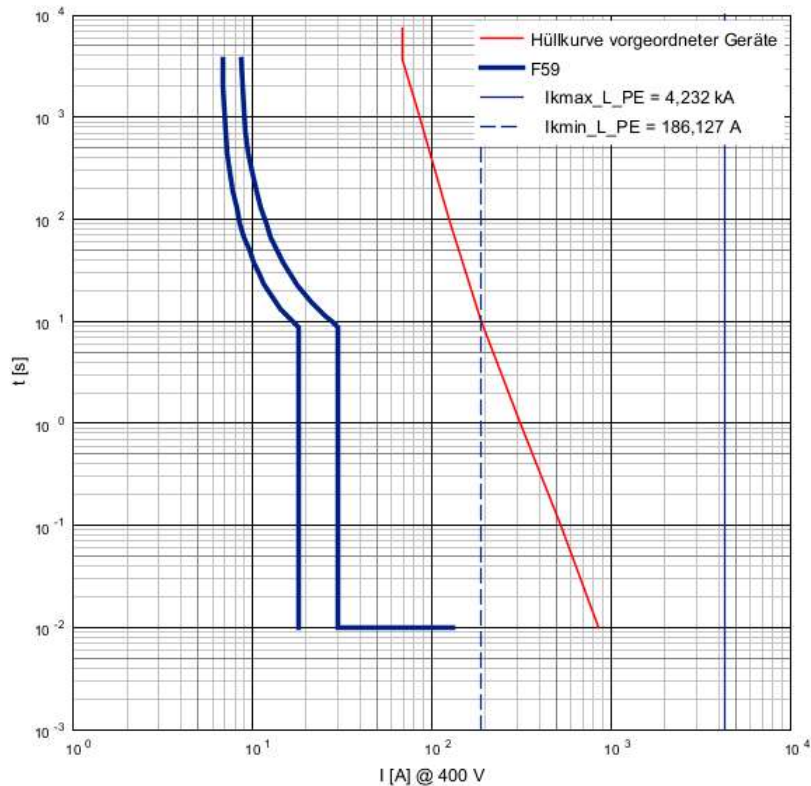
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Lichtband 2.2 Werkhalle Decke
F59
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F59

5SY61066

In 6 A

L-Block: Ein

Ir -

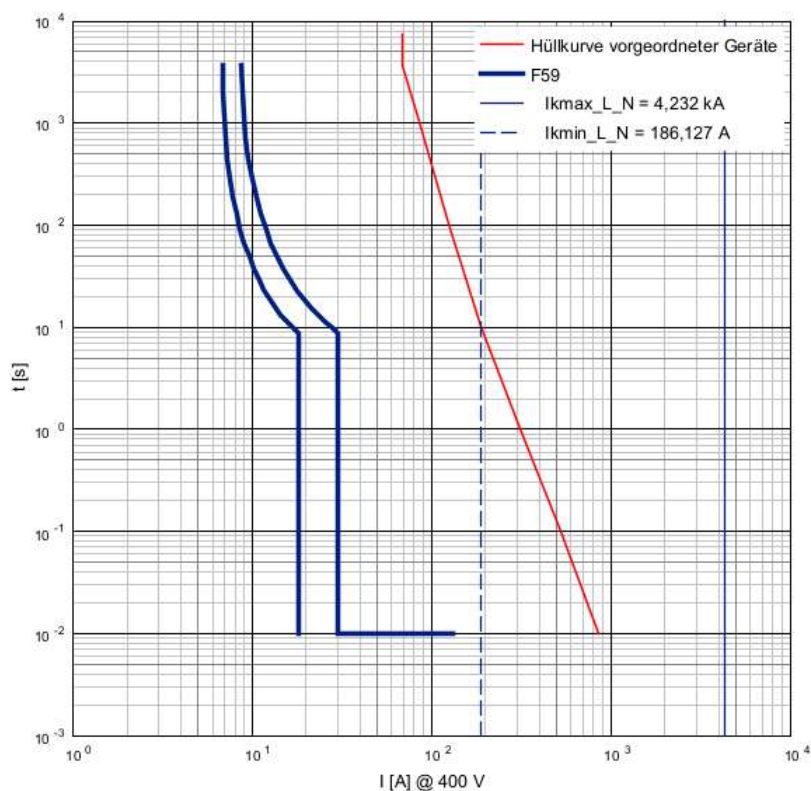
entspr. 6 A

I-Block: Ein

li -

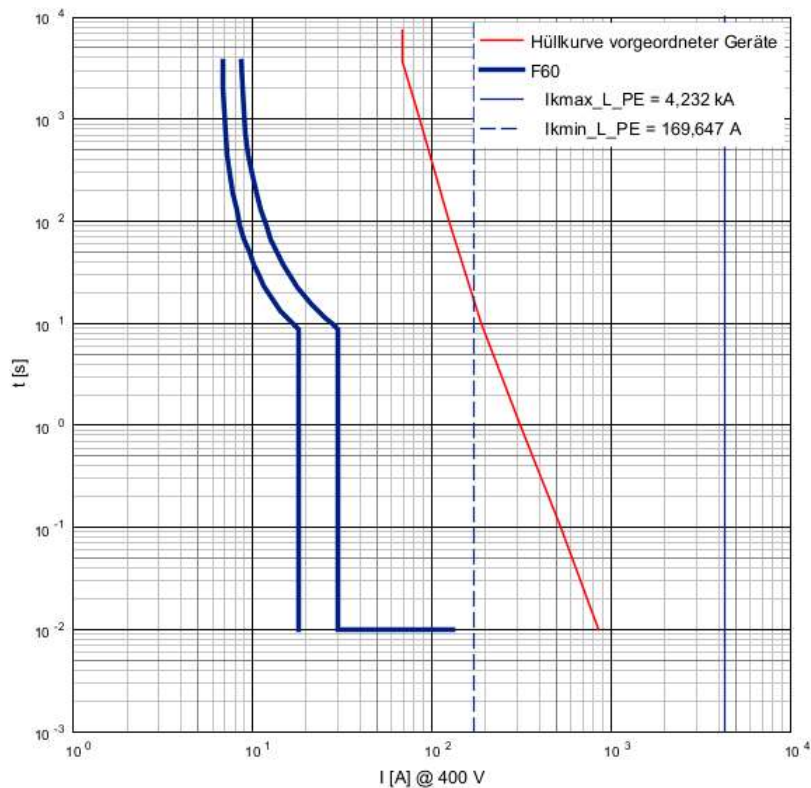
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Lichtband 2.2 Werkhalle Decke
F60
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F60

5SY61066

 I_n 6 A

L-Block: Ein

 I_r -

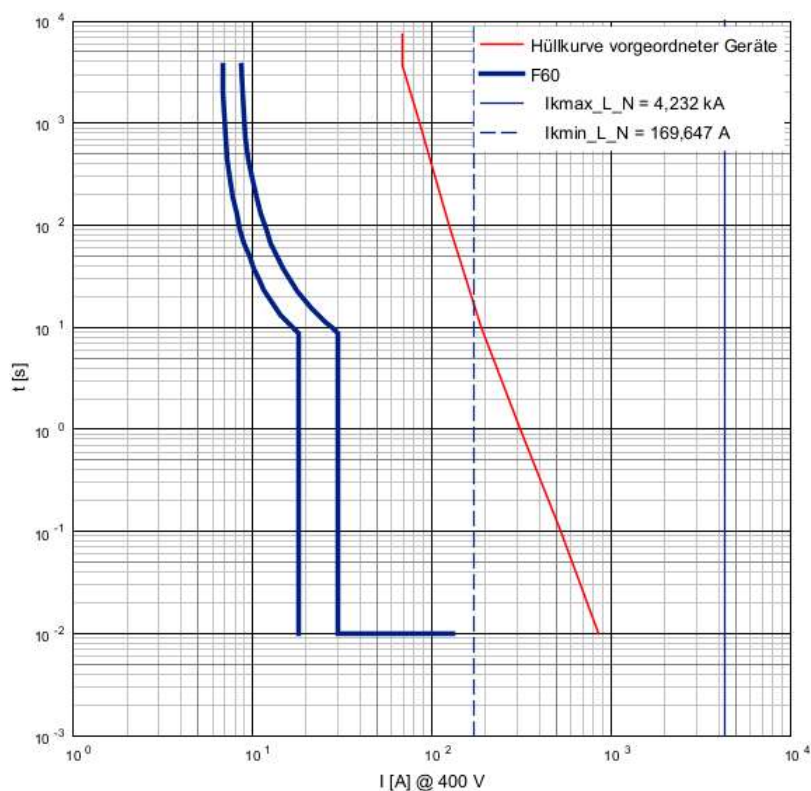
entspr. 6 A

I-Block: Ein

 I_i -

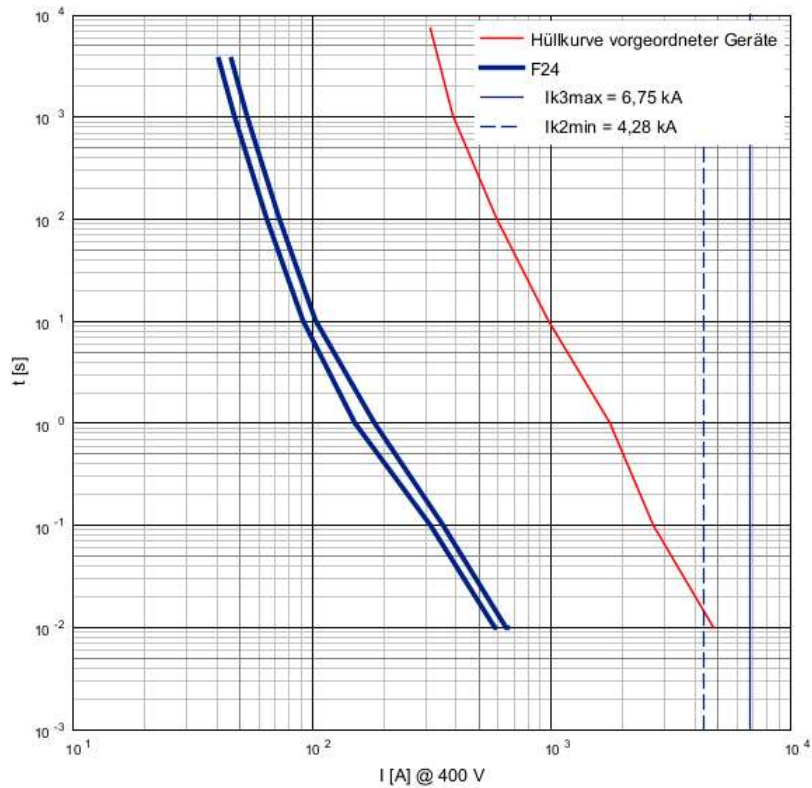
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Reserve
F24
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

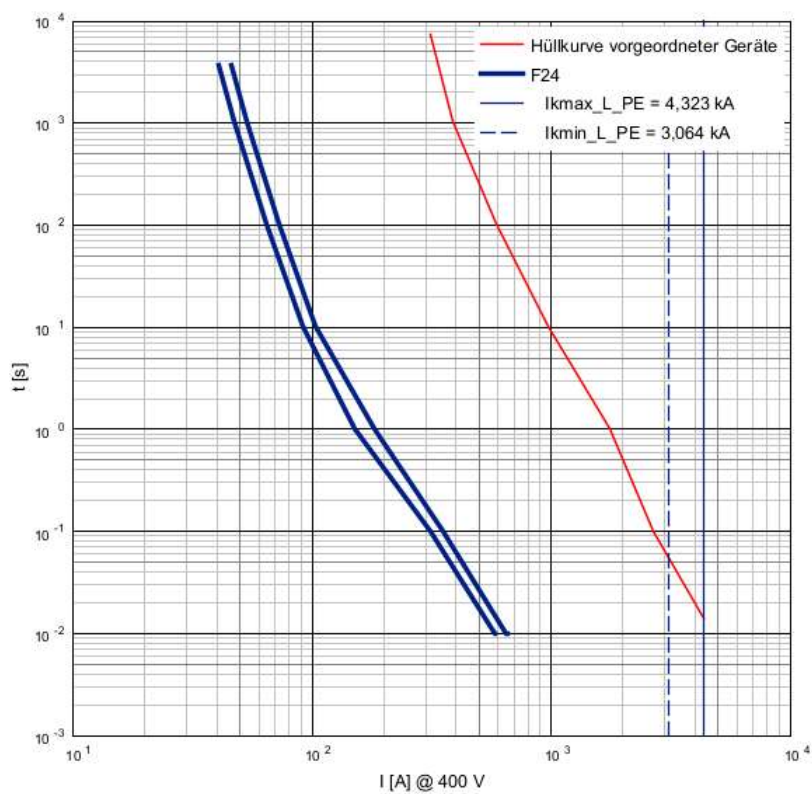
**Schaltereinstellungen:**

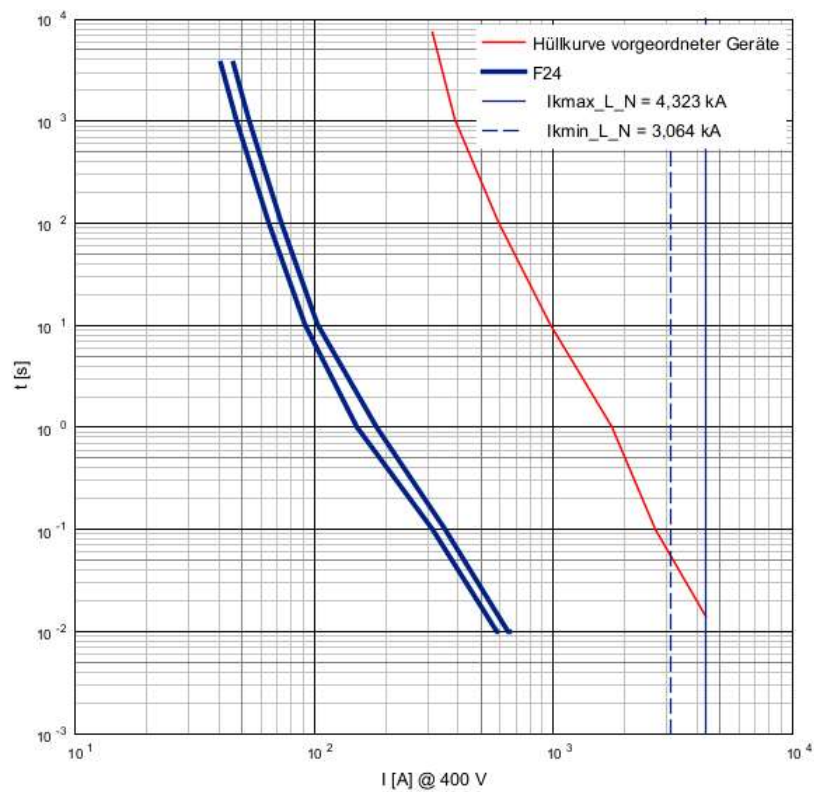
Bezeichnung: F24

5SE2332

In 32 A

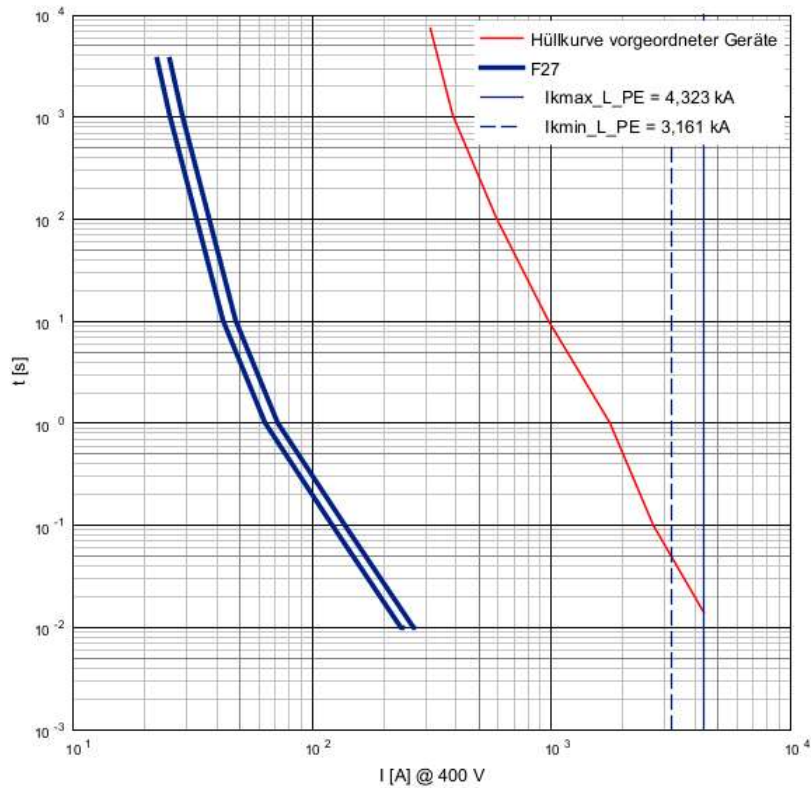
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Reserve
F27
Betriebsart 1
Ik1-PE

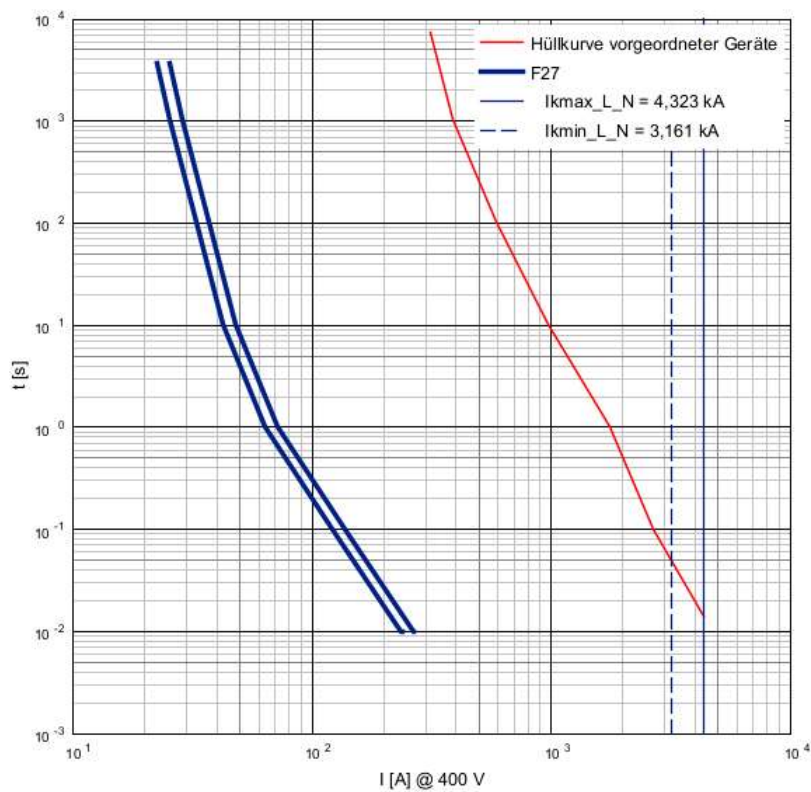
**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F27

5SE2316

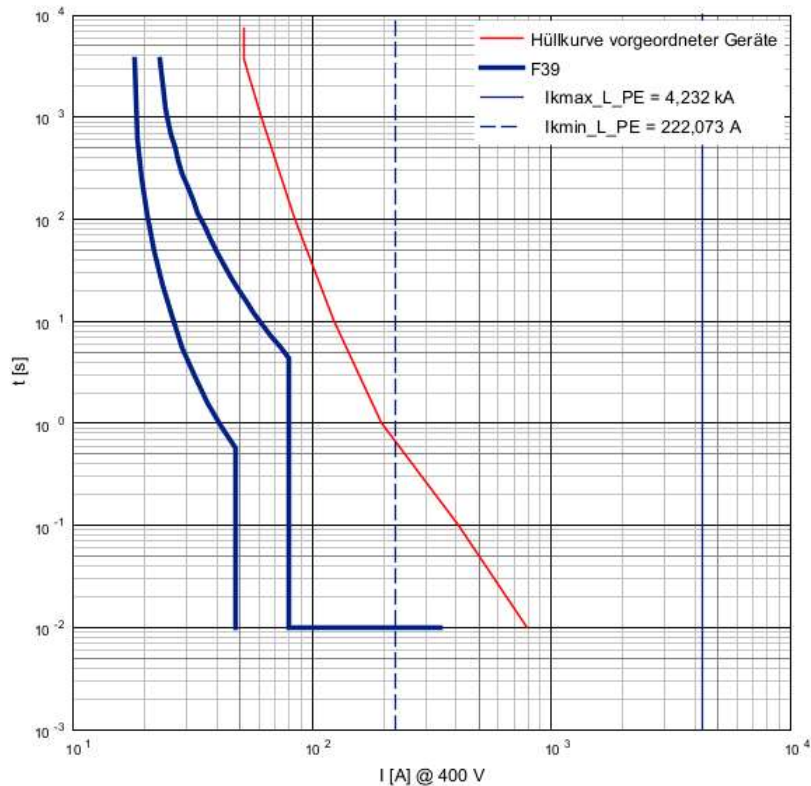
In 16 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Reserve
F39
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F39

5SL41166

In 16 A

L-Block: Ein

Ir -

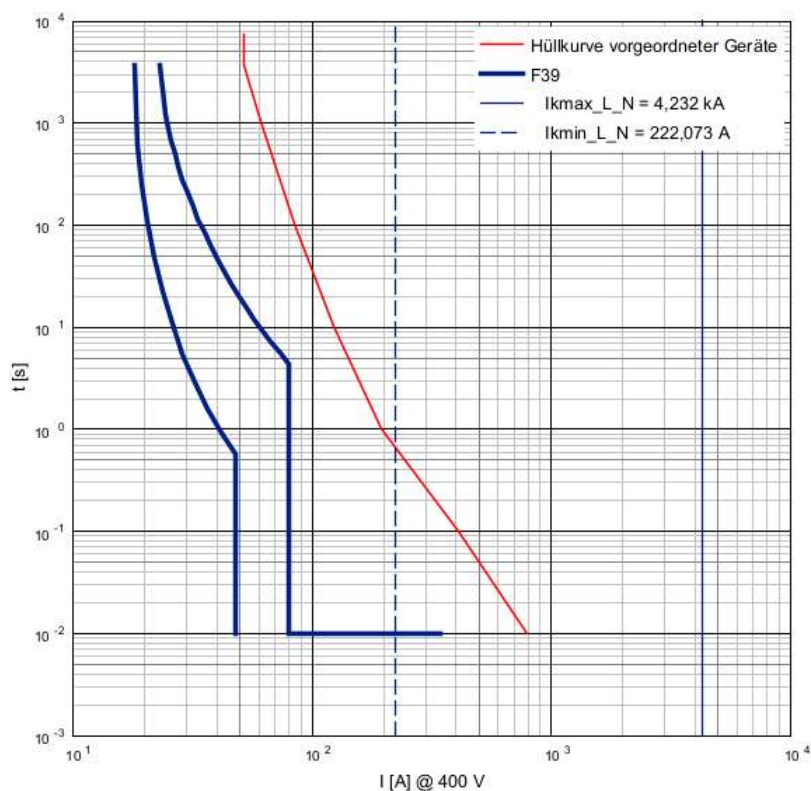
entspr. 16 A

I-Block: Ein

li -

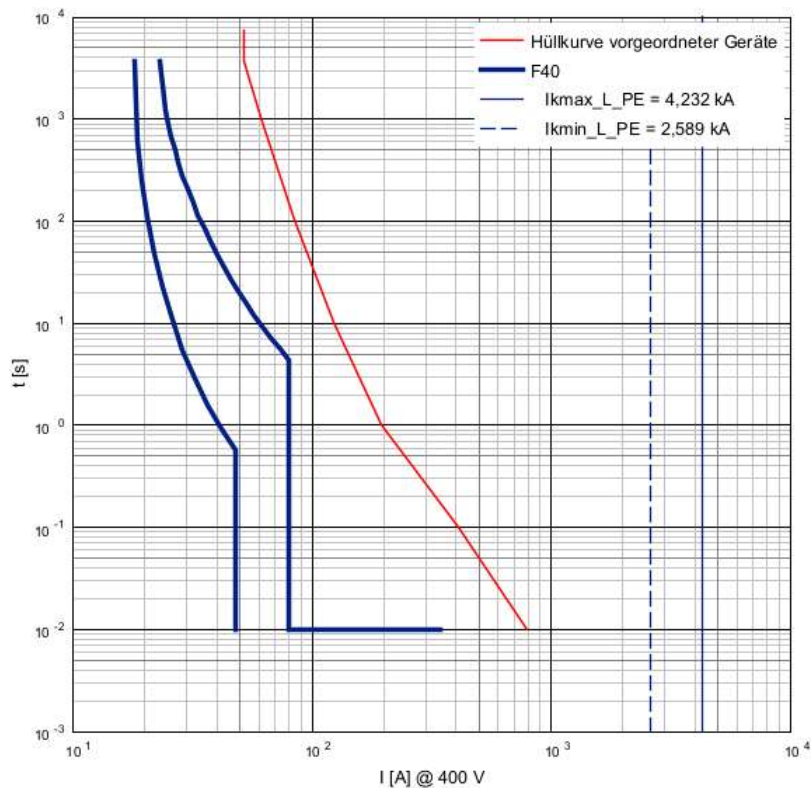
entspr. 48 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Reserve
F40
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F40

5SL41166

In 16 A

L-Block: Ein

Ir -

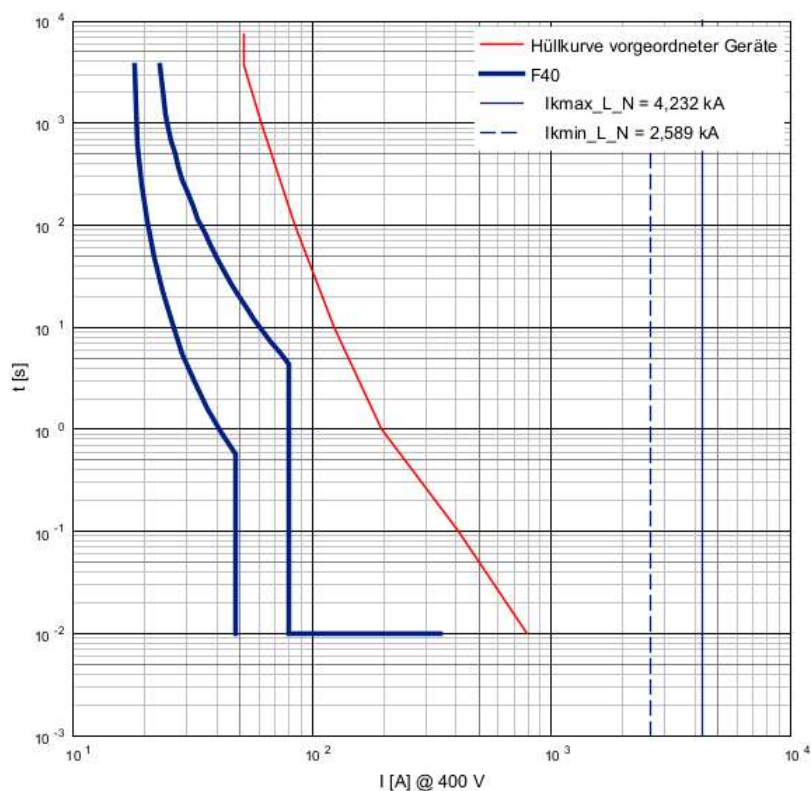
entspr. 16 A

I-Block: Ein

li -

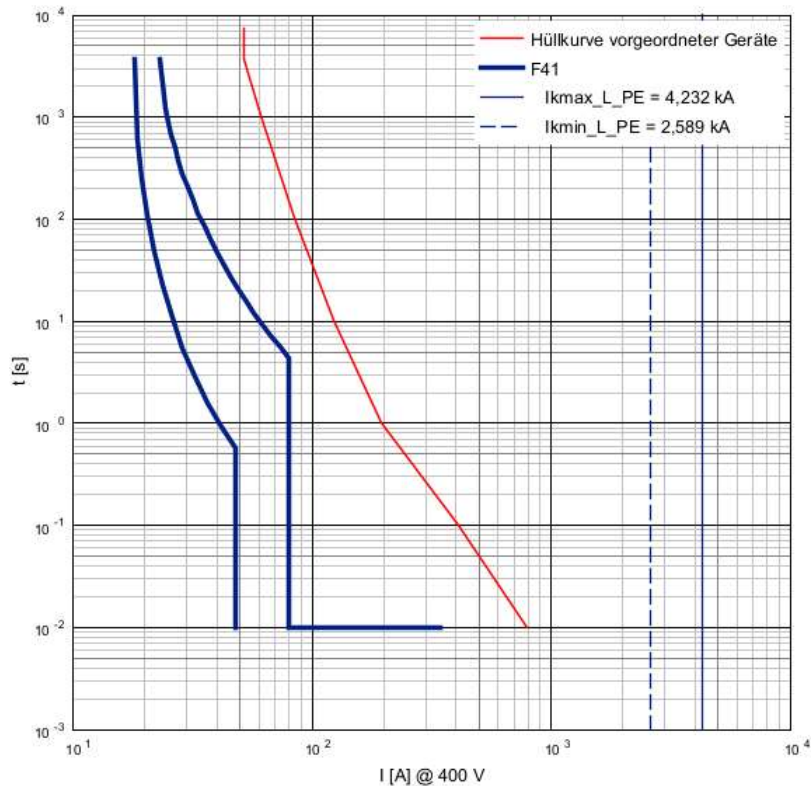
entspr. 48 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Reserve
F41
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F41

5SL41166

In 16 A

L-Block: Ein

Ir -

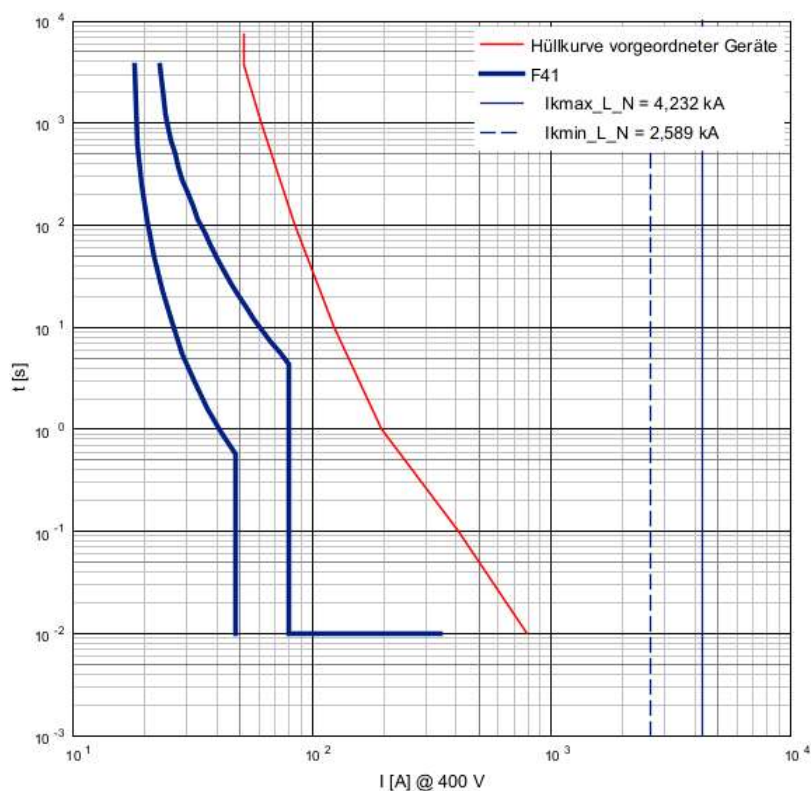
entspr. 16 A

I-Block: Ein

li -

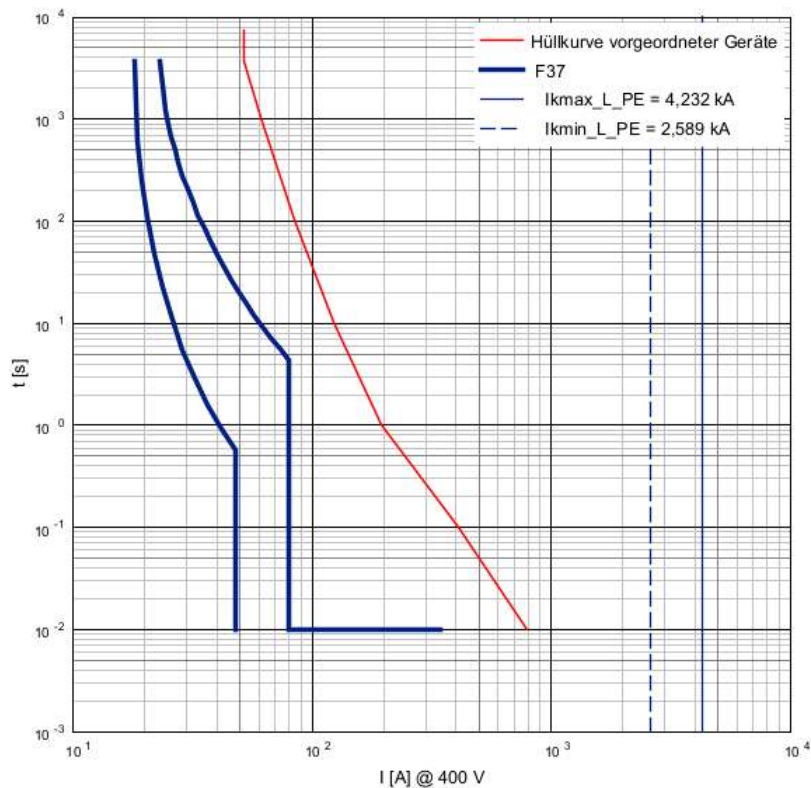
entspr. 48 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Reserve
F37
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F37

5SL41166

In 16 A

L-Block: Ein

Ir -

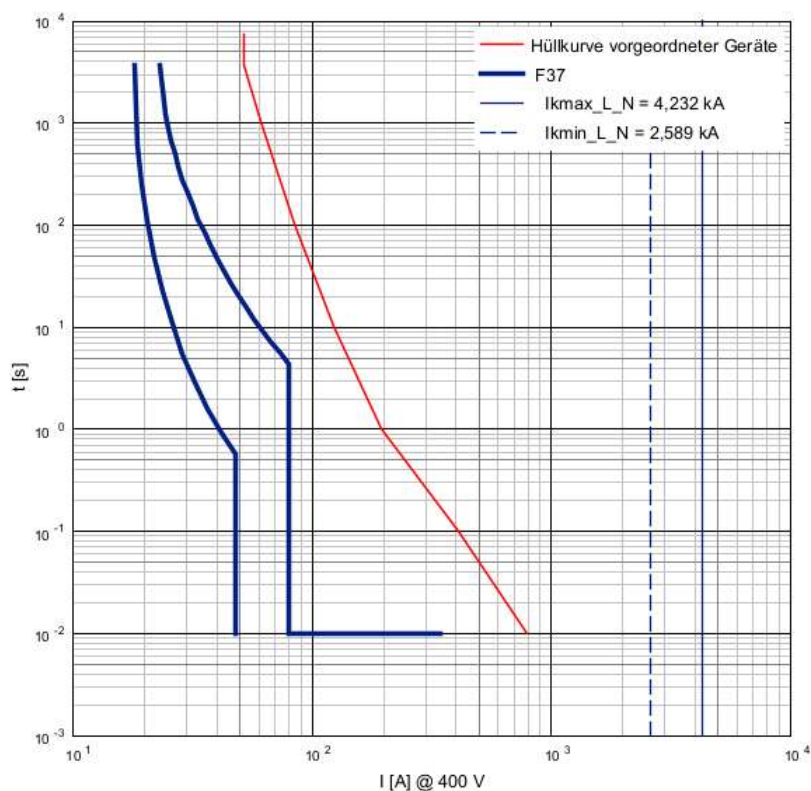
entspr. 16 A

I-Block: Ein

li -

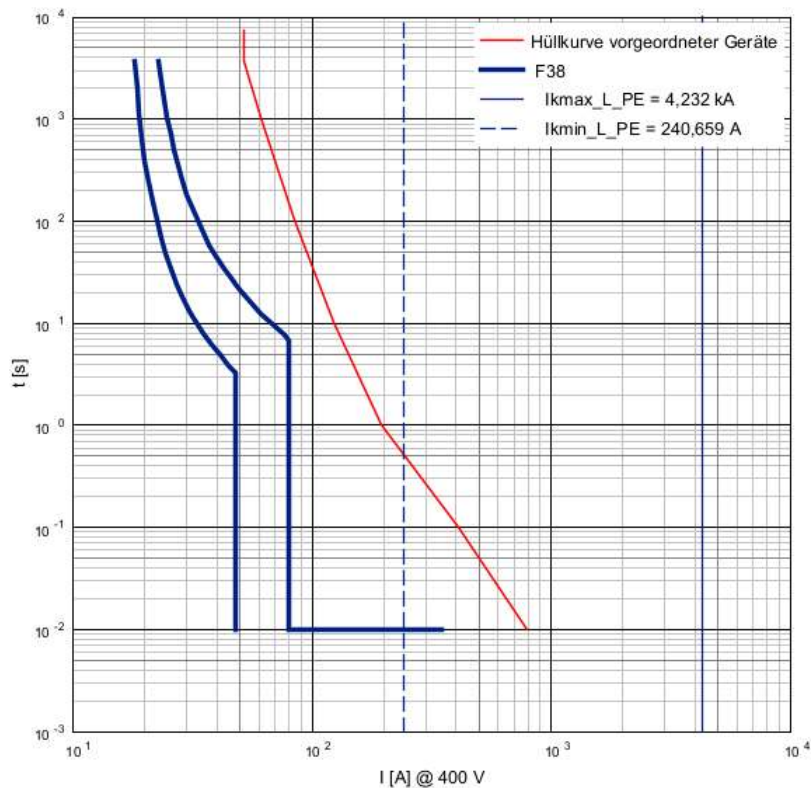
entspr. 48 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Reserve
F38
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F38

5SY43166

In 16 A

L-Block: Ein

Ir -

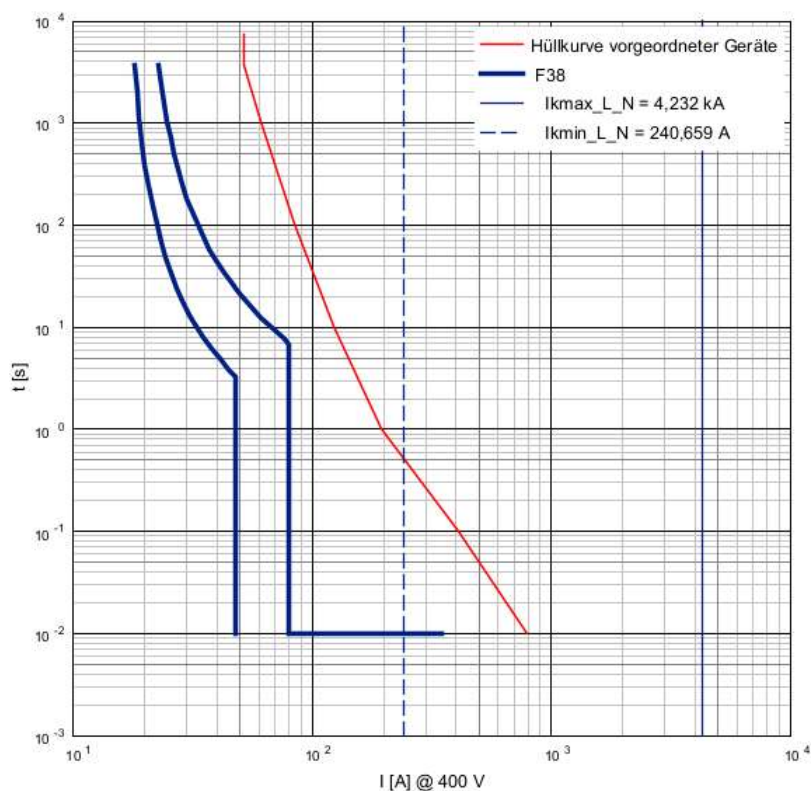
entspr. 16 A

I-Block: Ein

li -

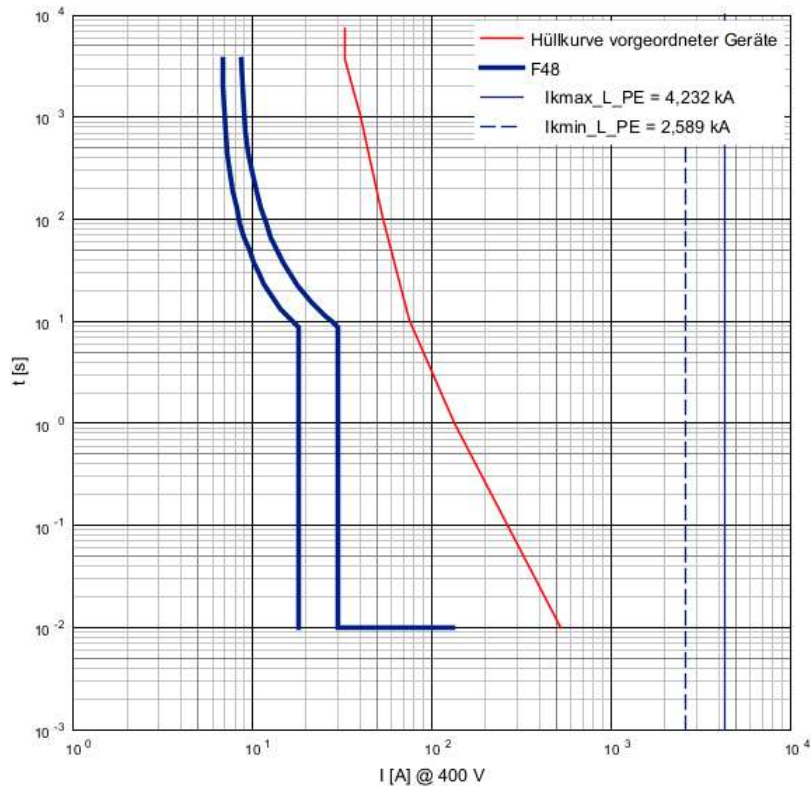
entspr. 48 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Reserve
F48
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F48

5SY61066

In 6 A

L-Block: Ein

Ir -

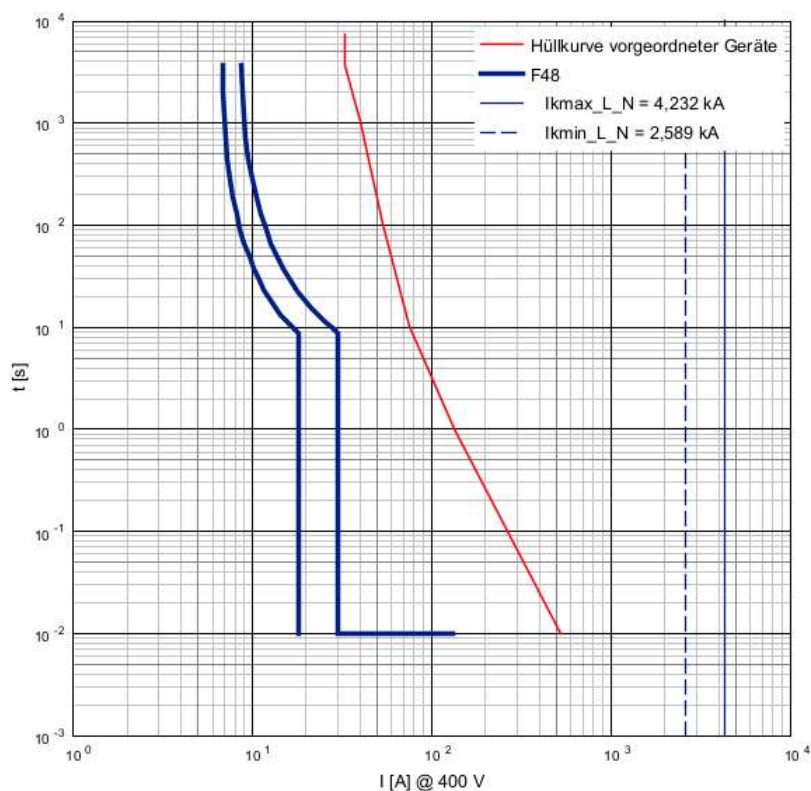
entspr. 6 A

I-Block: Ein

li -

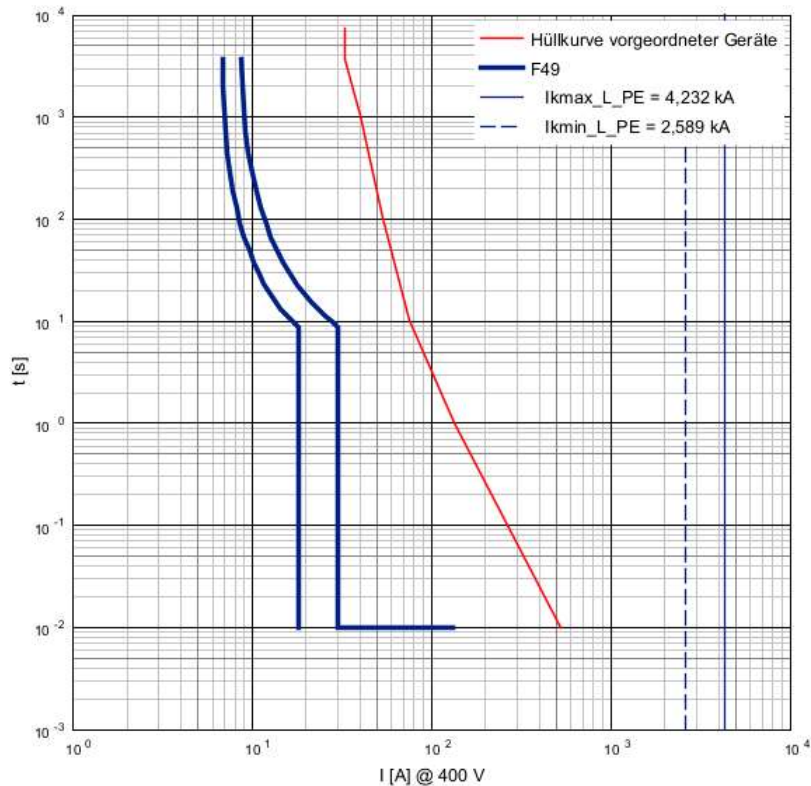
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Reserve
F49
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F49

5SY61066

In 6 A

L-Block: Ein

Ir -

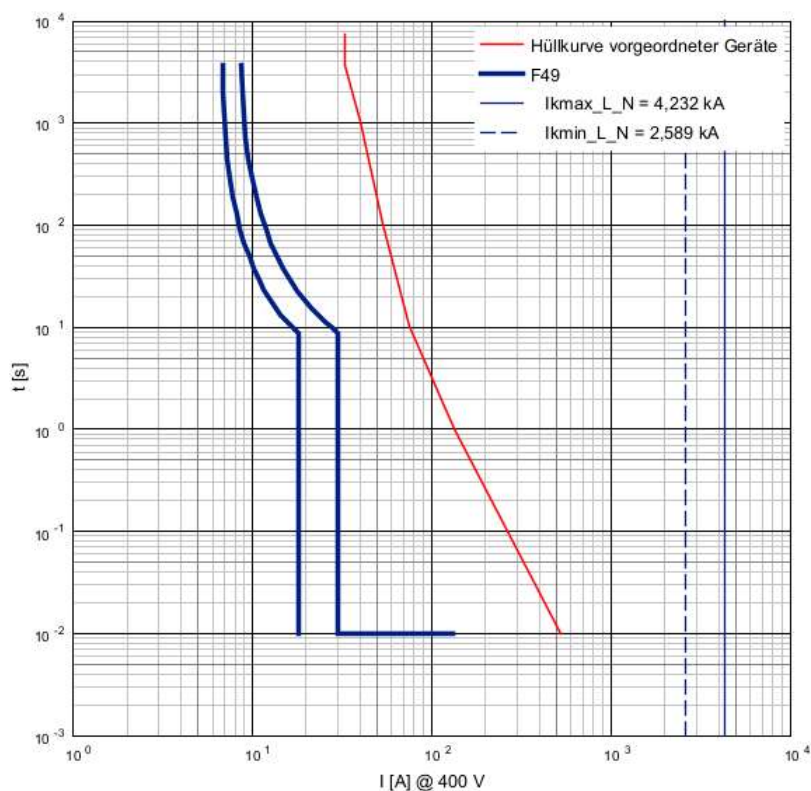
entspr. 6 A

I-Block: Ein

Ii -

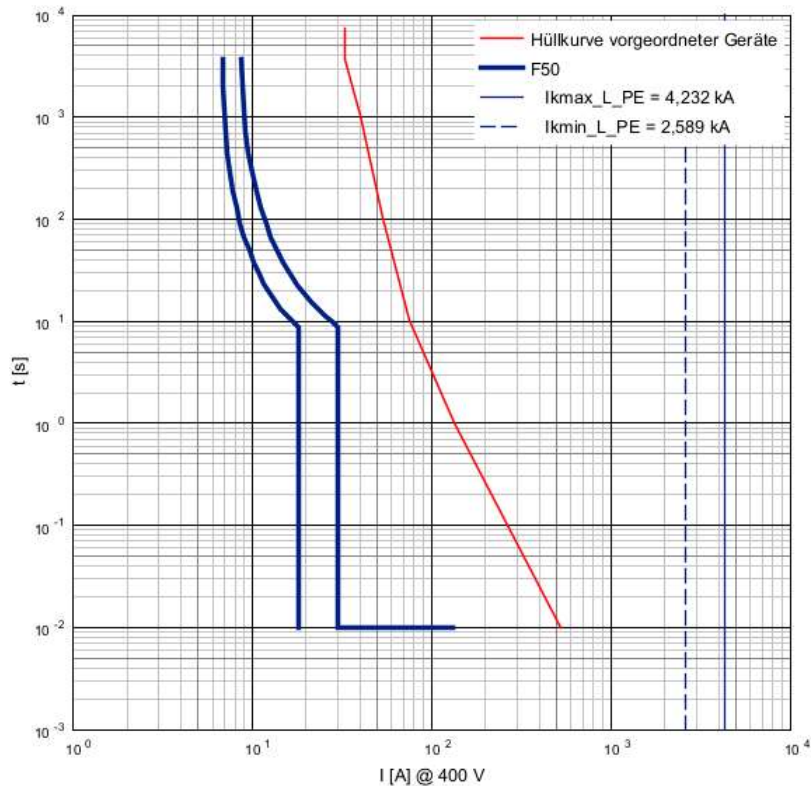
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Reserve
F50
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F50

5SY61066

In 6 A

L-Block: Ein

Ir -

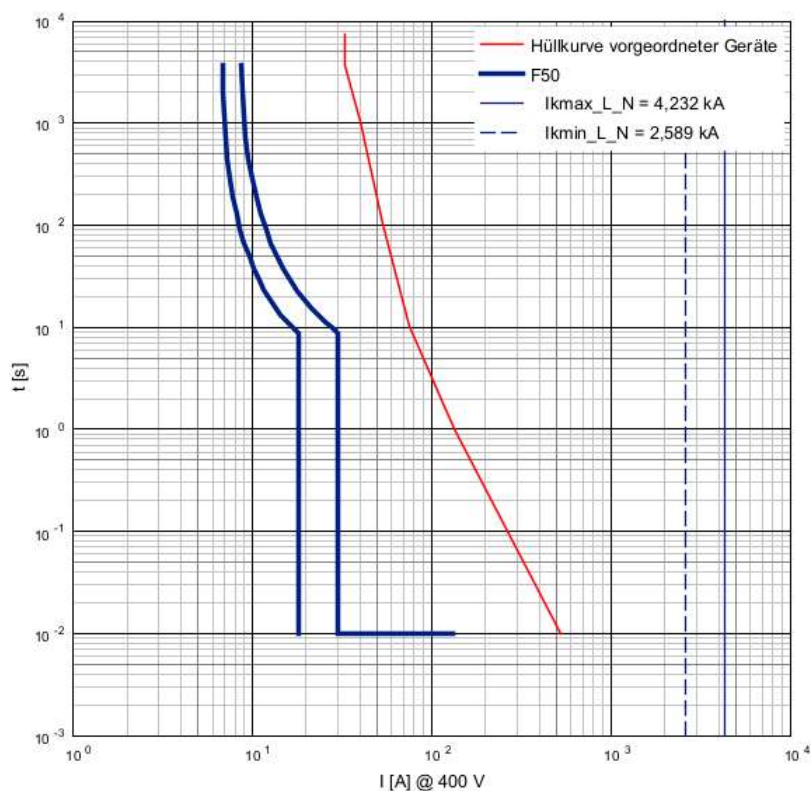
entspr. 6 A

I-Block: Ein

Ii -

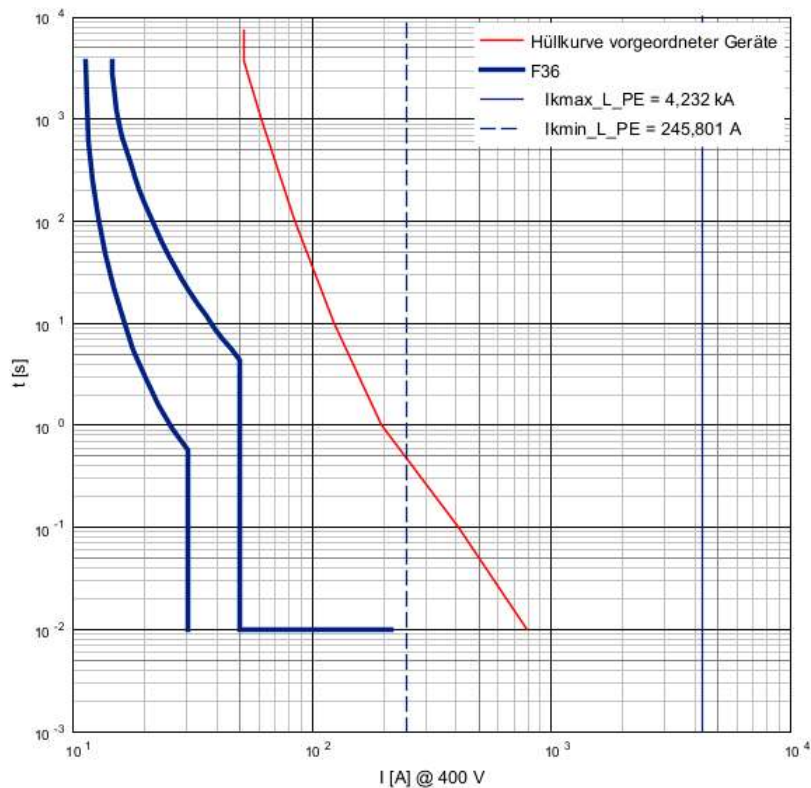
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

RWA
F36
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F36

5SL41106

In 10 A

L-Block: Ein

Ir -

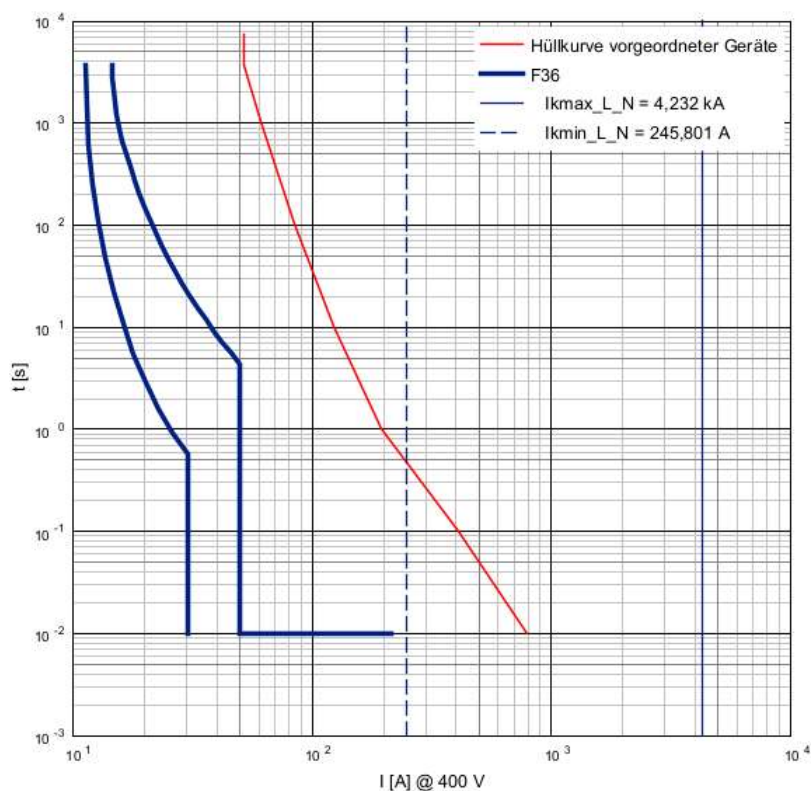
entspr. 10 A

I-Block: Ein

li -

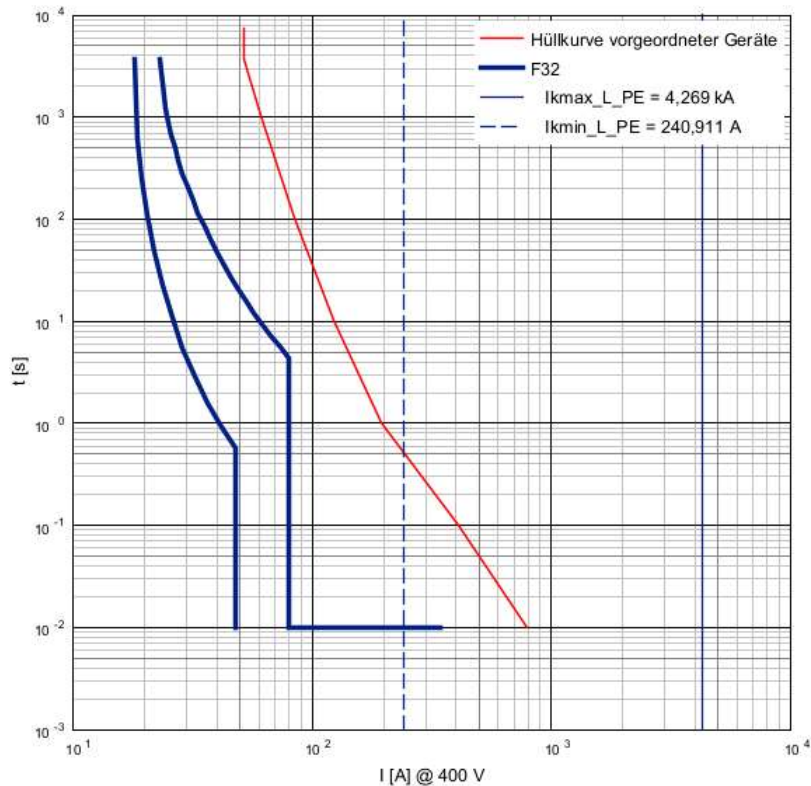
entspr. 30 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Steckdosen Durchfahrt
F32
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F32

5SL41166

In 16 A

L-Block: Ein

Ir -

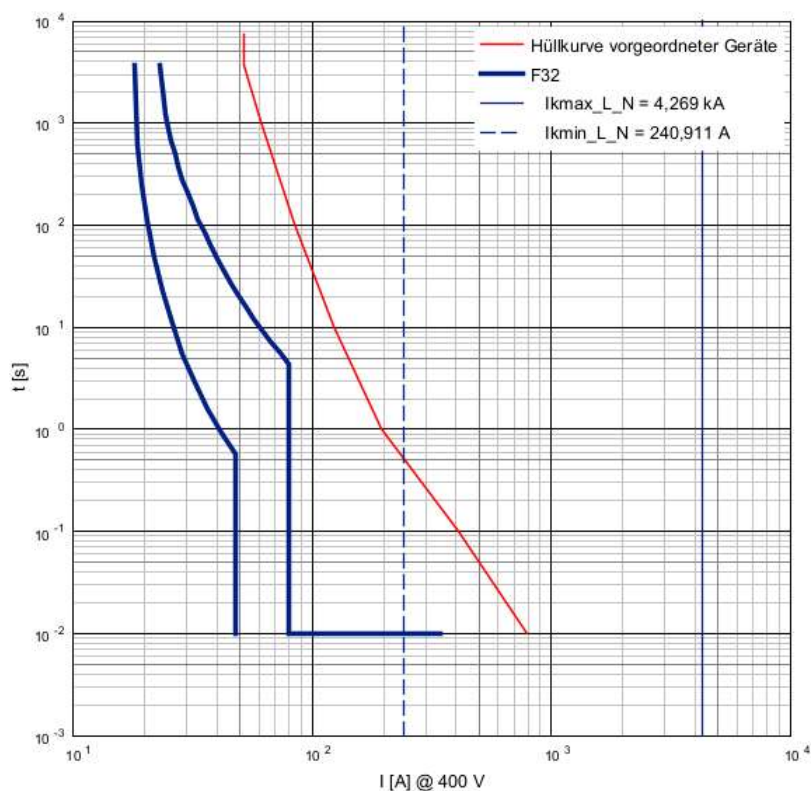
entspr. 16 A

I-Block: Ein

li -

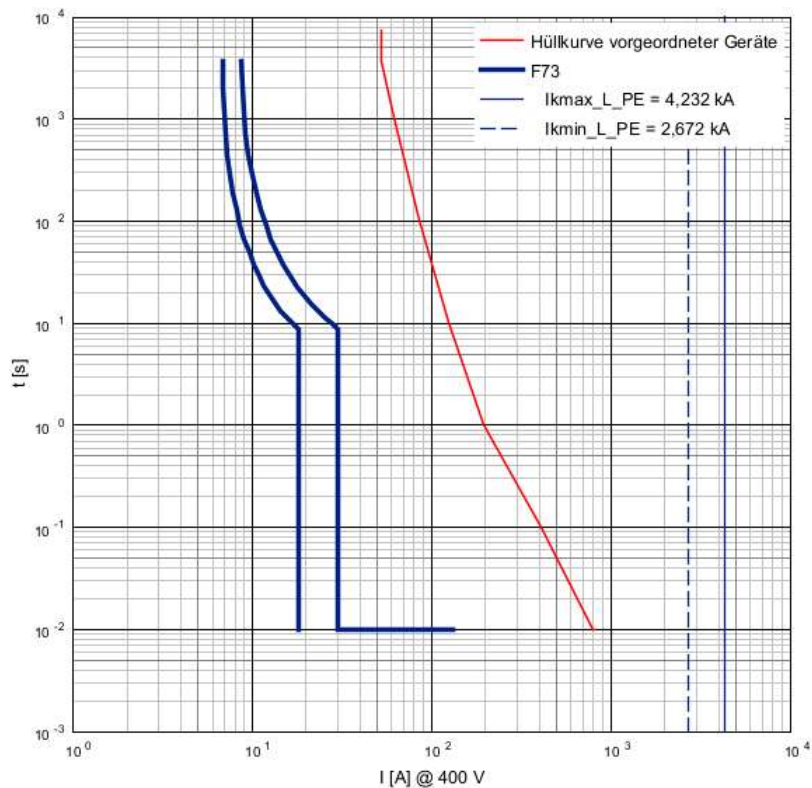
entspr. 48 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Taster Bel. Schütz 4 u. Eltko
F73
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F73

5SY61066

In 6 A

L-Block: Ein

Ir -

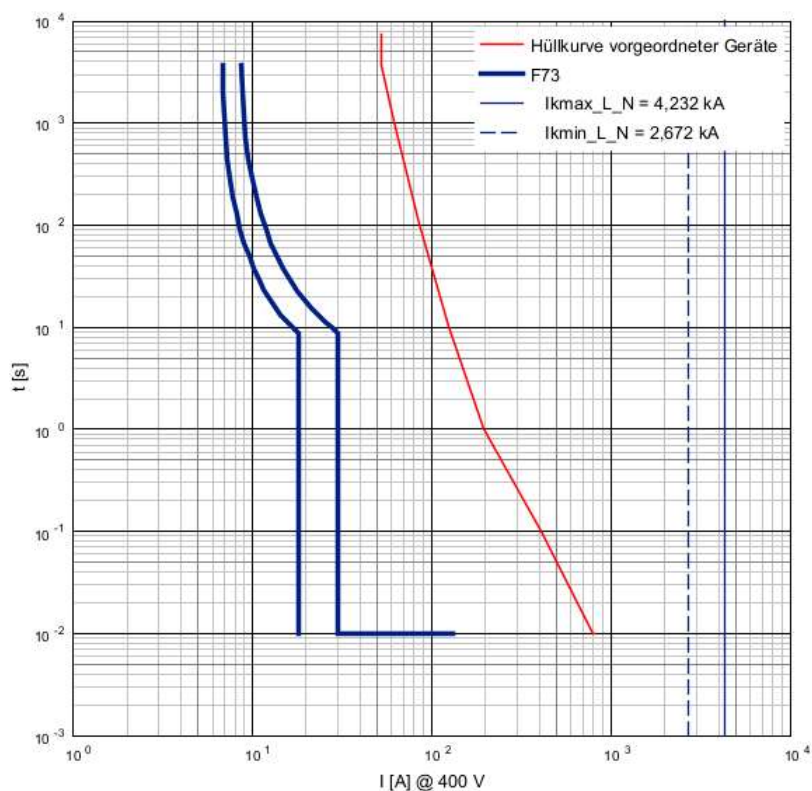
entspr. 6 A

I-Block: Ein

li -

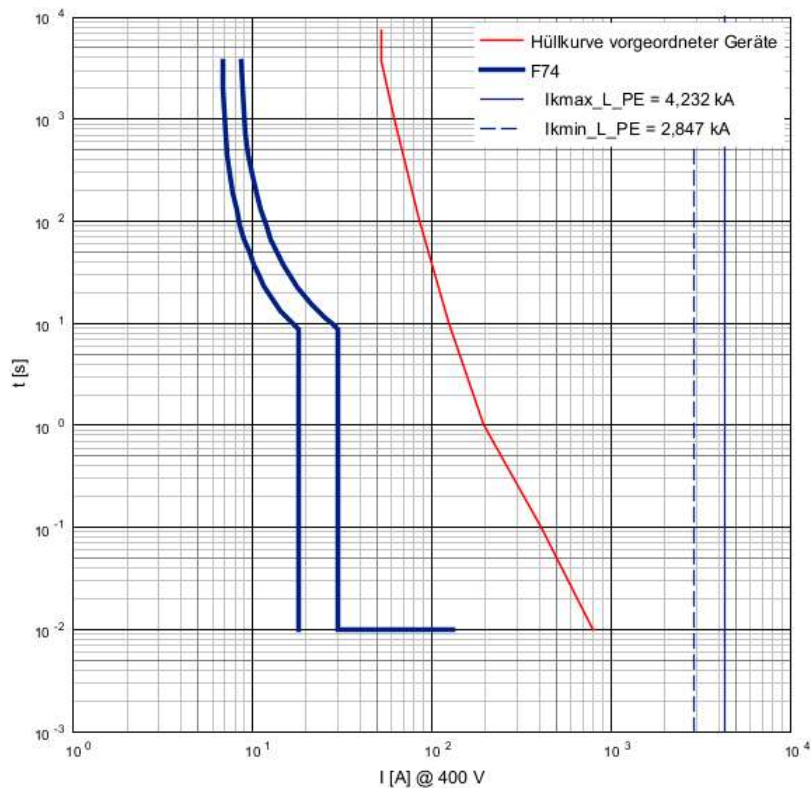
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Taster Bel. Schütz 5 u. Eltko
F74
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F74

5SY61066

In 6 A

L-Block: Ein

Ir -

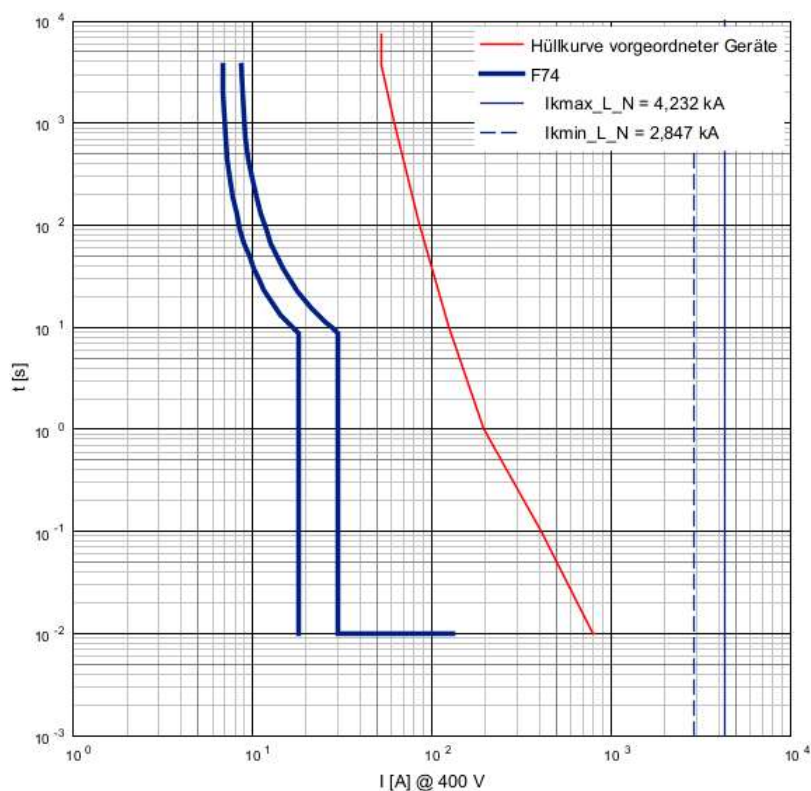
entspr. 6 A

I-Block: Ein

li -

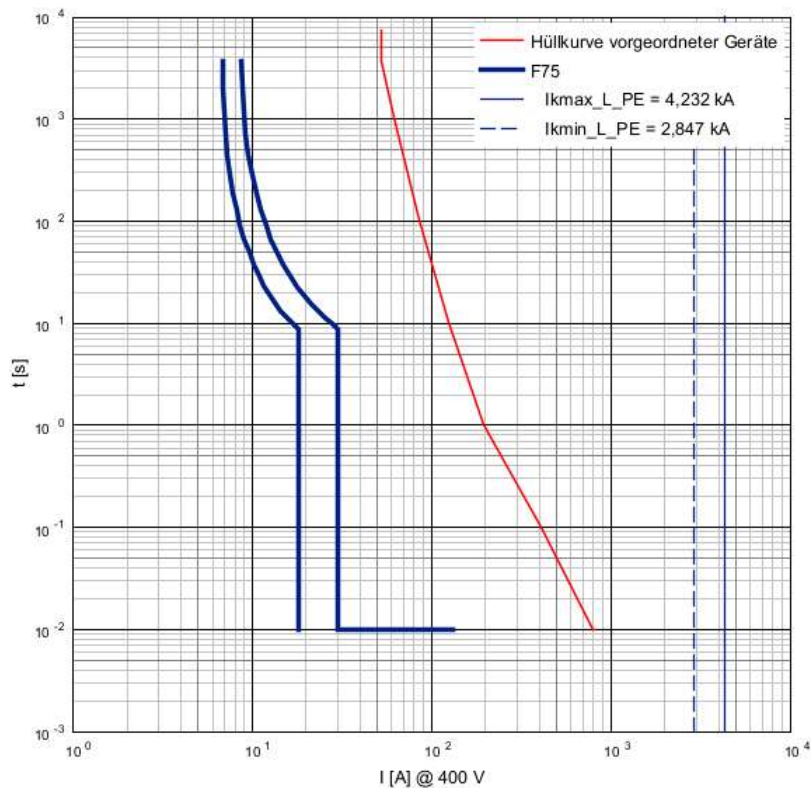
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Taster Bel. Schütz 6 u. Eltko
F75
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F75

5SY61066

In 6 A

L-Block: Ein

Ir -

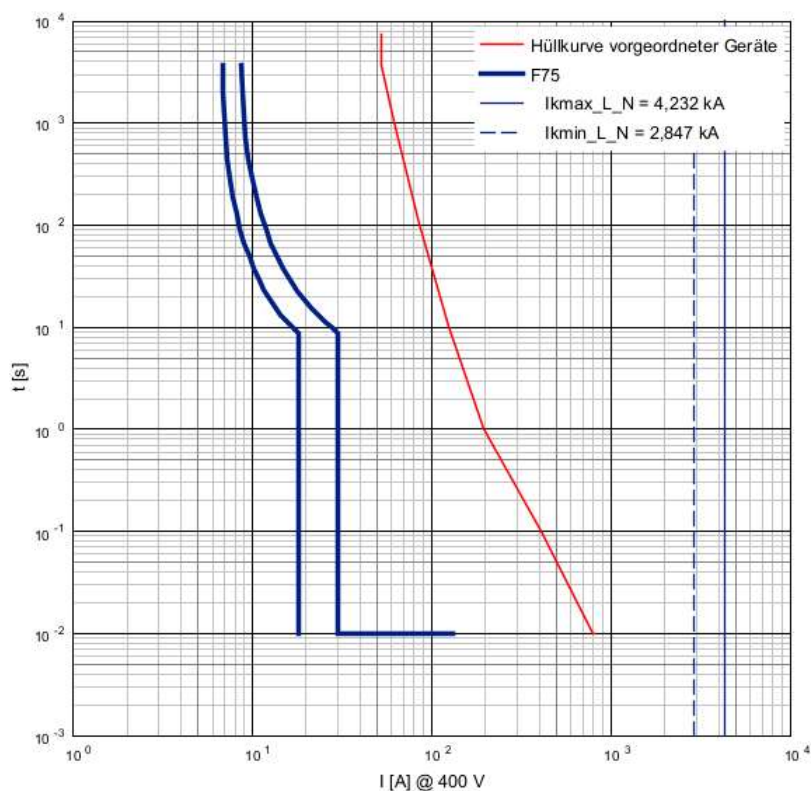
entspr. 6 A

I-Block: Ein

li -

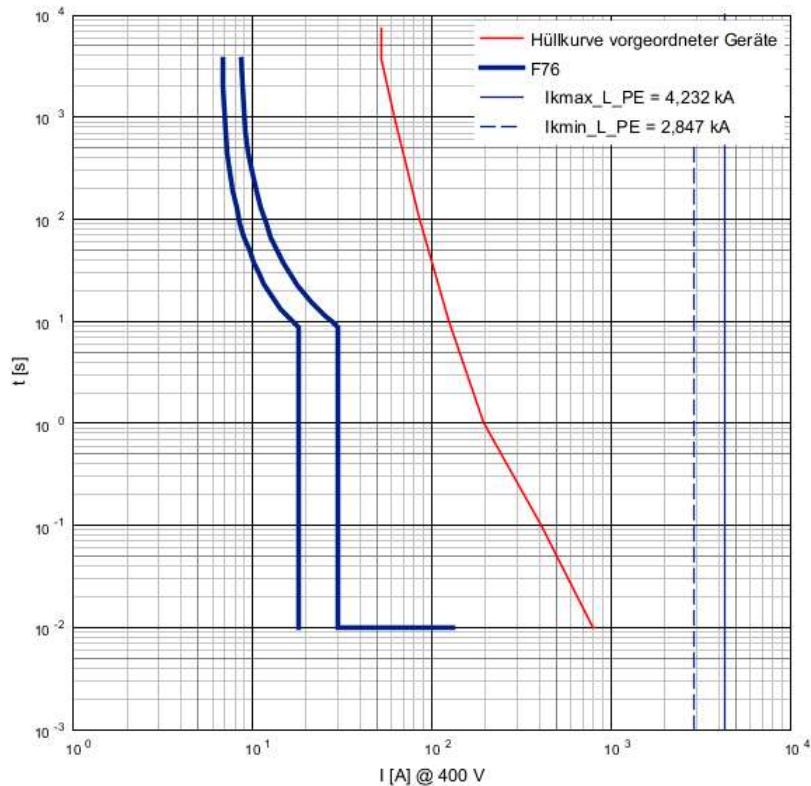
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Taster Bel. Schütz 7 u. Eltko
F76
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F76

5SY61066

In 6 A

L-Block: Ein

Ir -

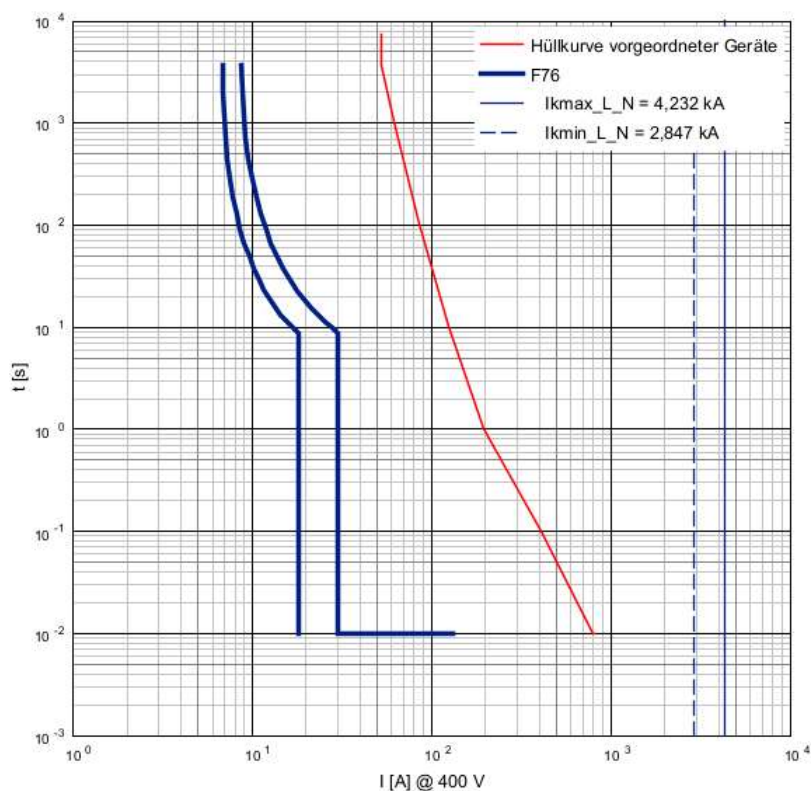
entspr. 6 A

I-Block: Ein

li -

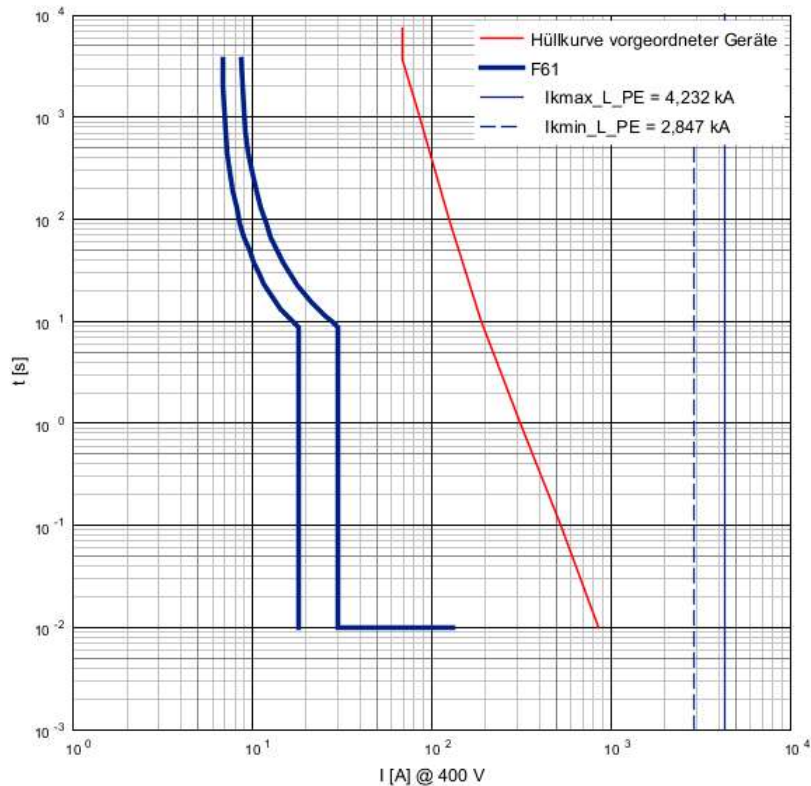
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Taster Bel. über K2 und Eltako
F61
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F61

5SY61066

In 6 A

L-Block: Ein

Ir -

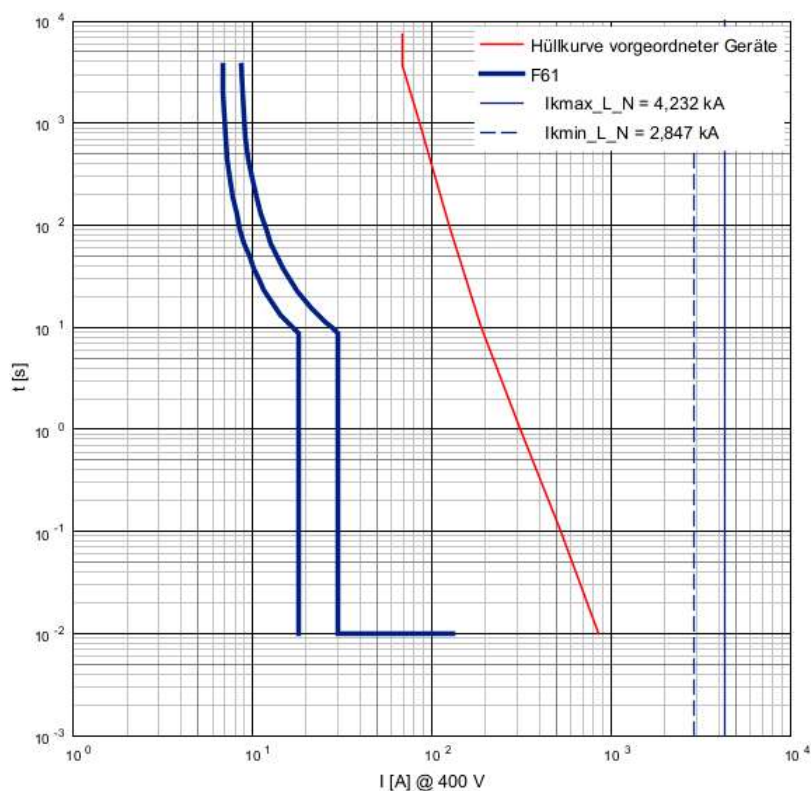
entspr. 6 A

I-Block: Ein

li -

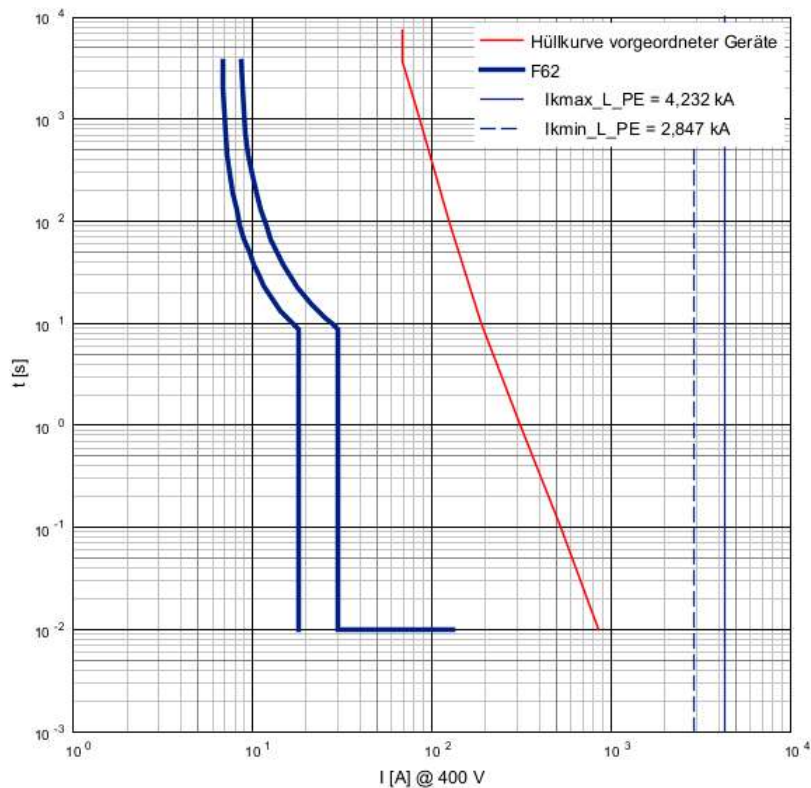
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Taster Bel. über K3 und Eltako
F62
Betriebsart 1
Ik1-PE

**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F62

5SY61066

 I_n 6 A

L-Block: Ein

 I_r -

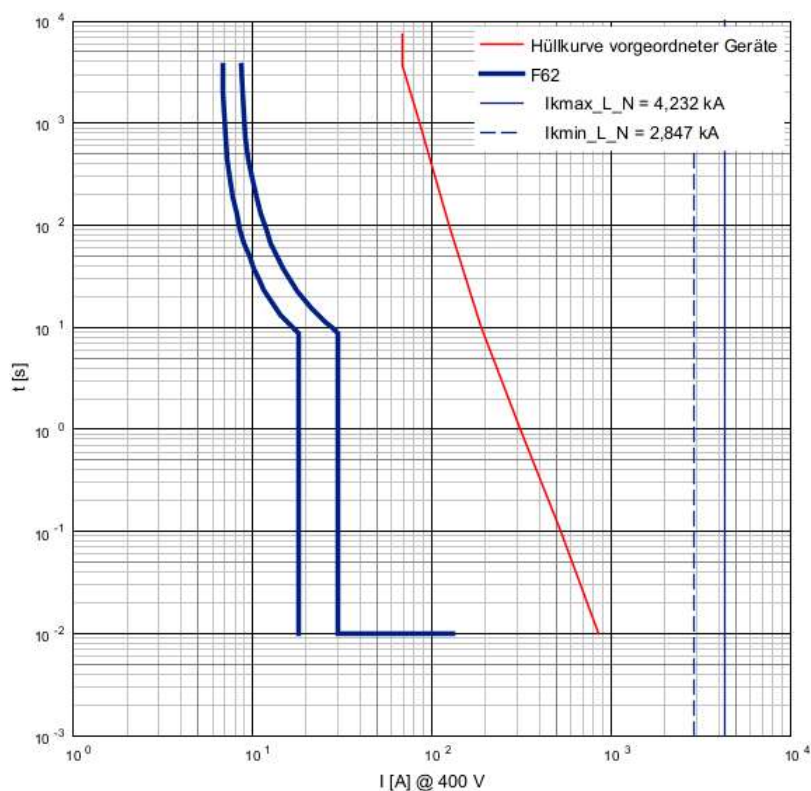
entspr. 6 A

I-Block: Ein

 I_i -

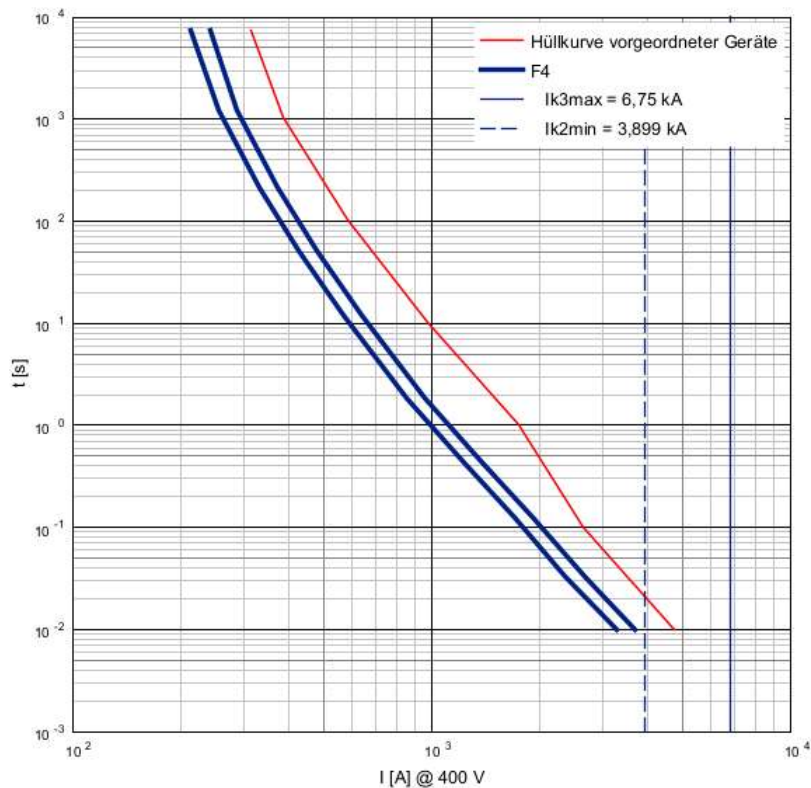
entspr. 18 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-N

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Unterflurhebeanlage
F4
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

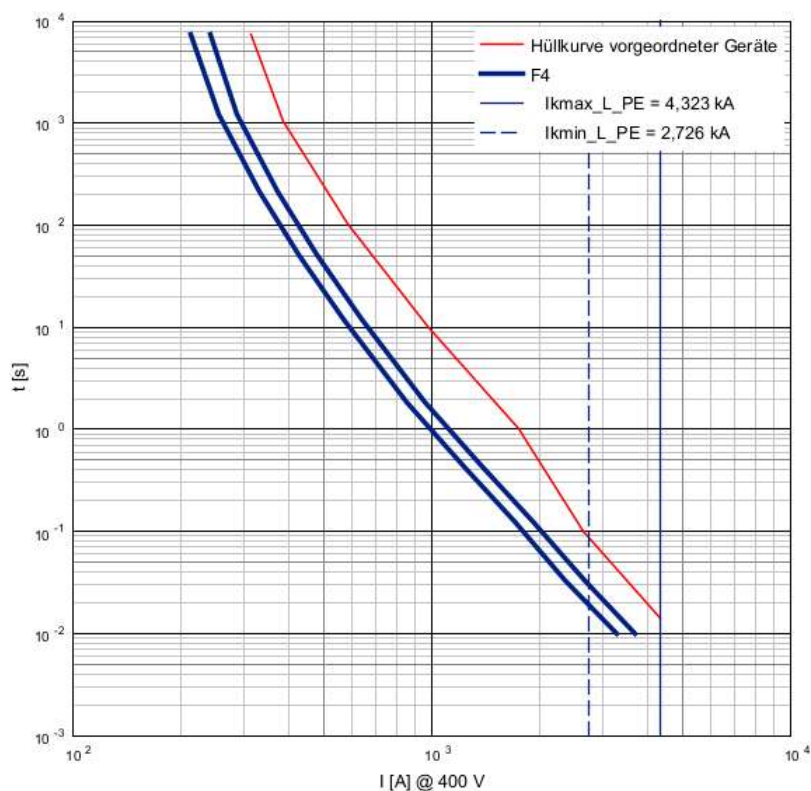
**Schaltereinstellungen:**

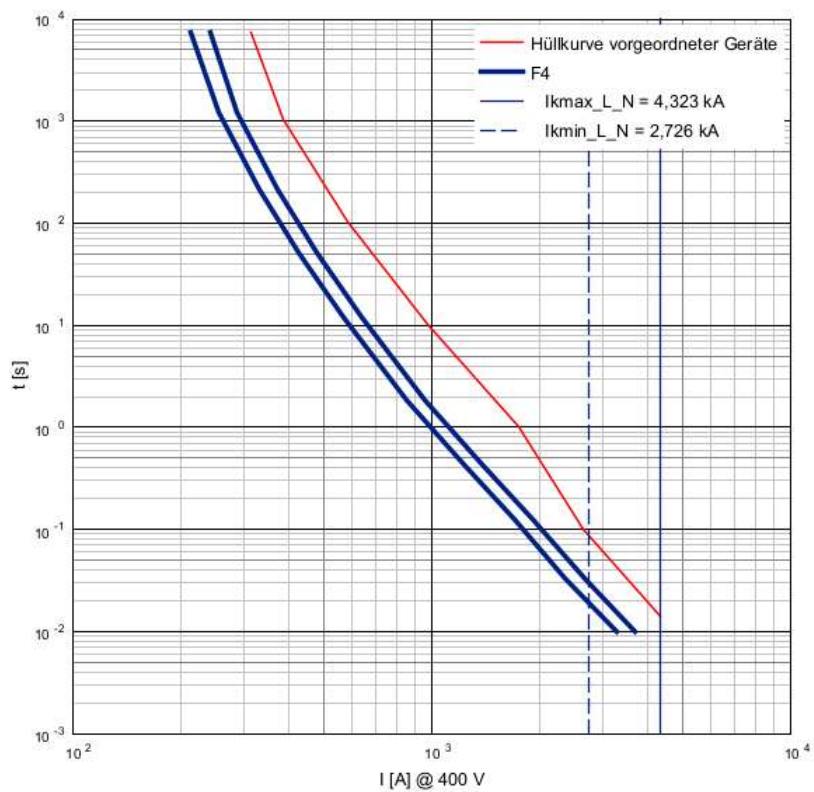
Bezeichnung: F4

3NA3836

In 160 A

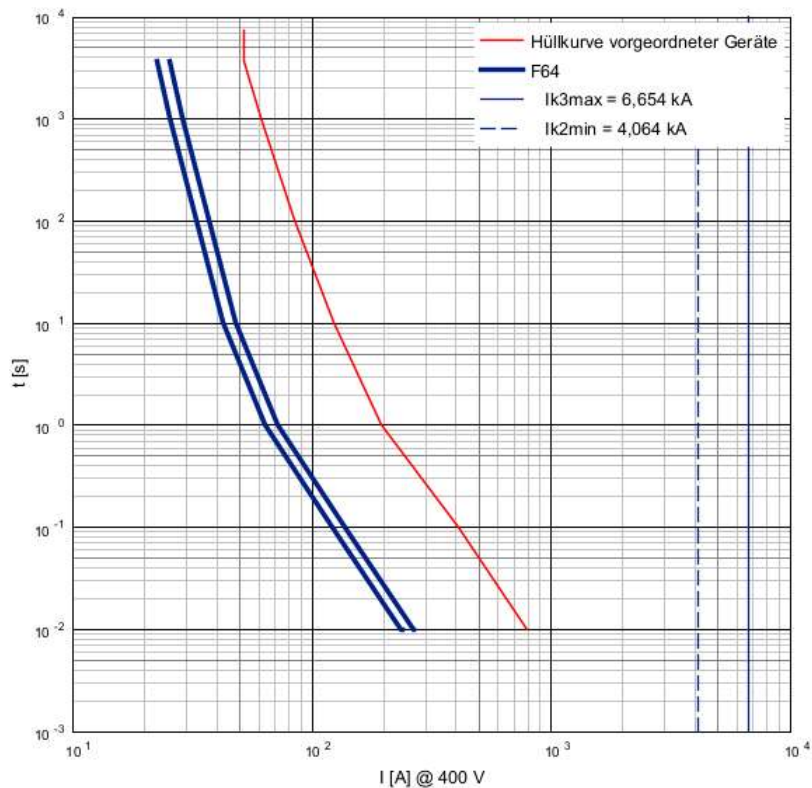
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Unterspannungsschutz
F64
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

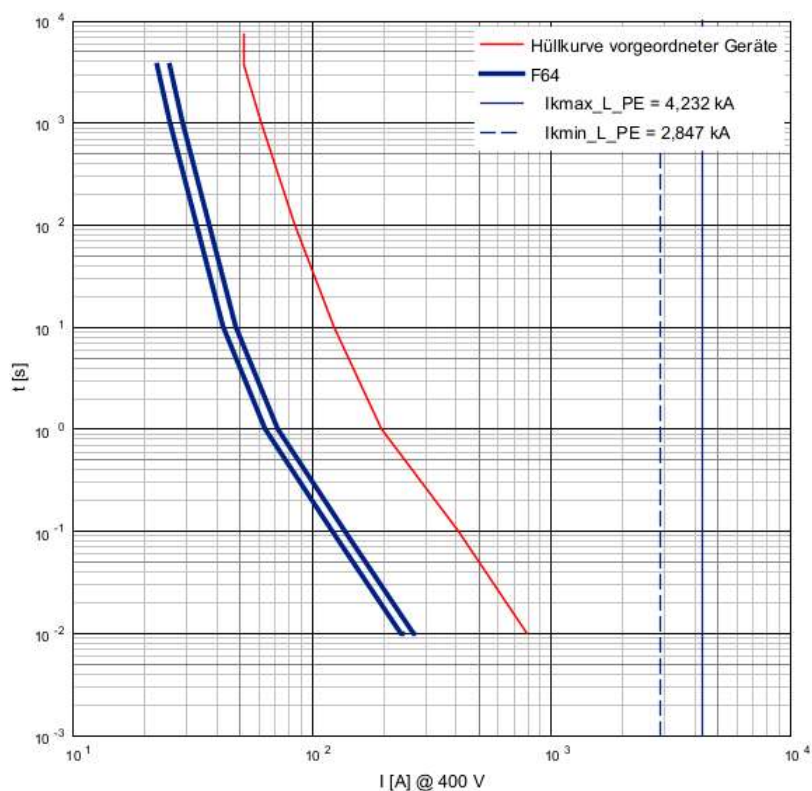
**Schaltereinstellungen:**

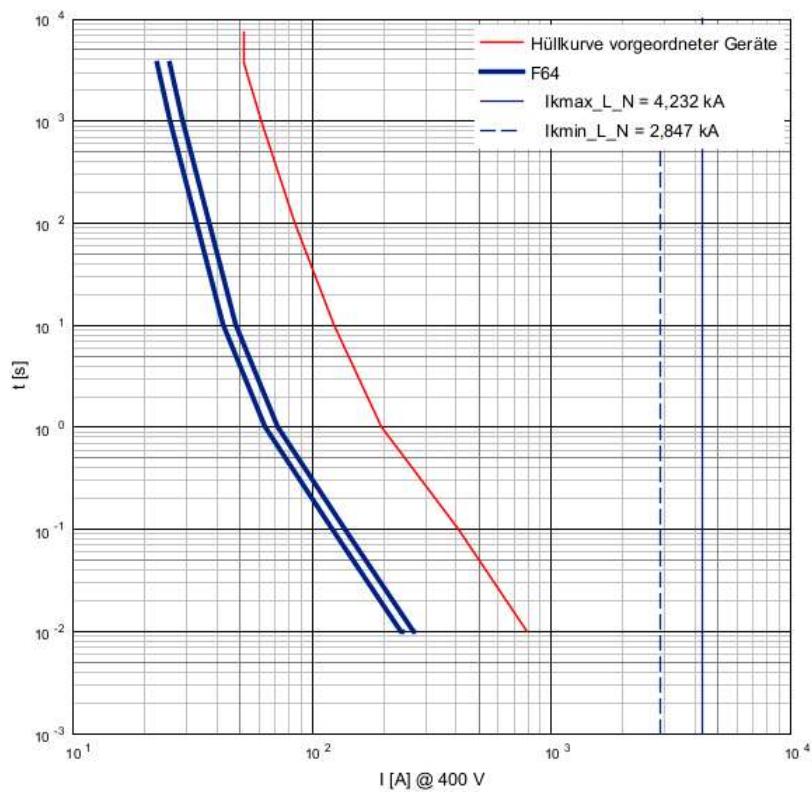
Bezeichnung: F64

5SE2316

In 16 A

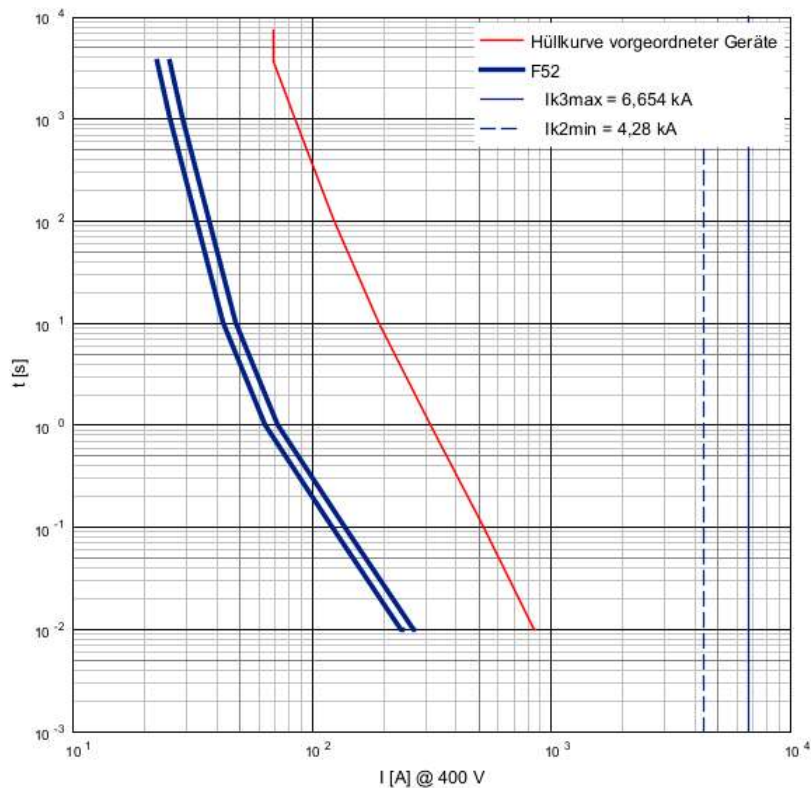
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Unterspannungsschutz Sibe
F52
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

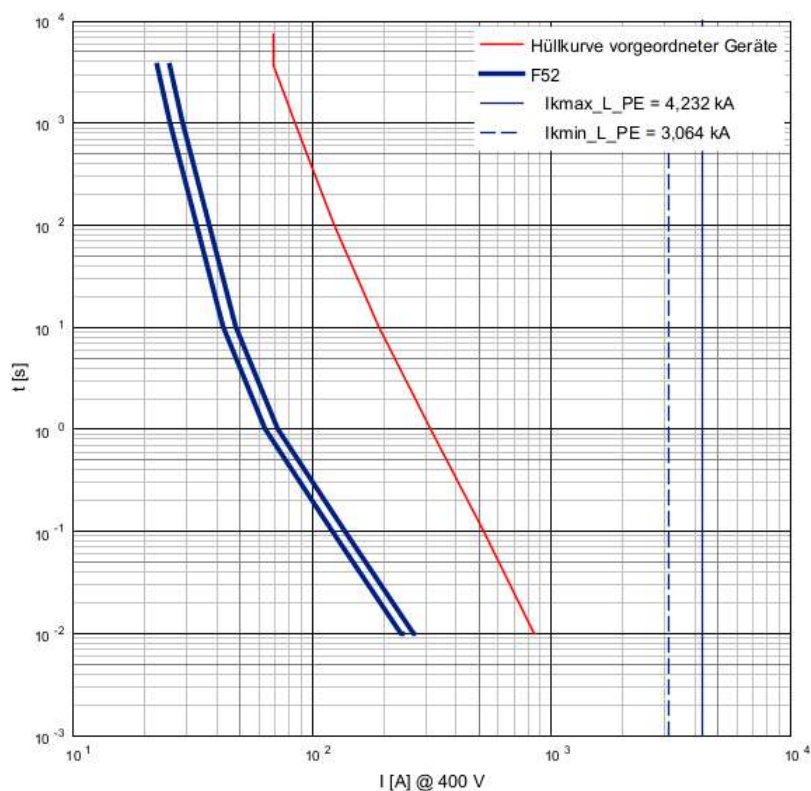
**Schaltereinstellungen:**

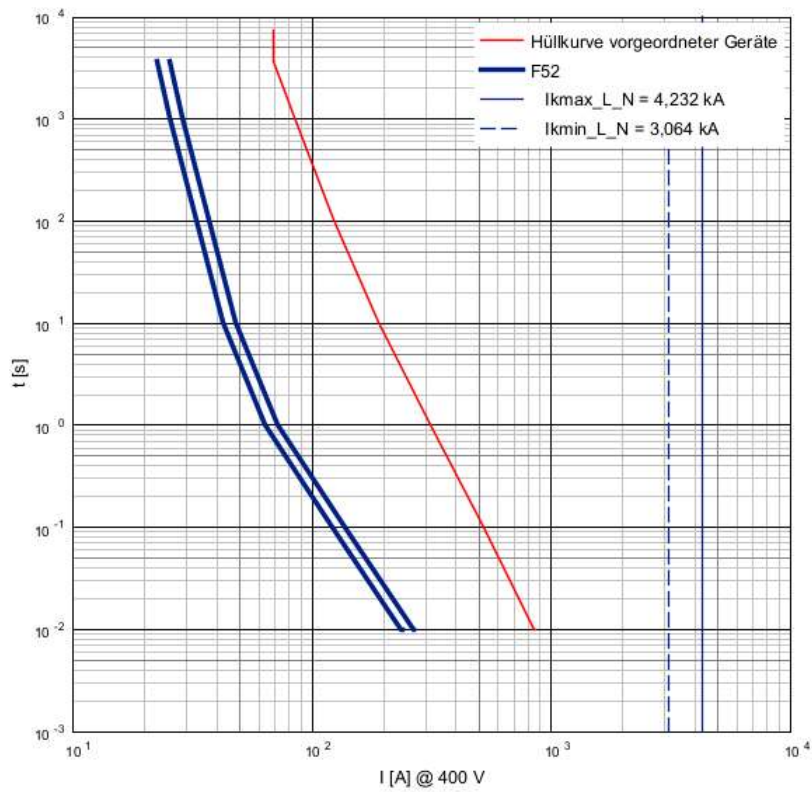
Bezeichnung: F52

5SE2316

In 16 A

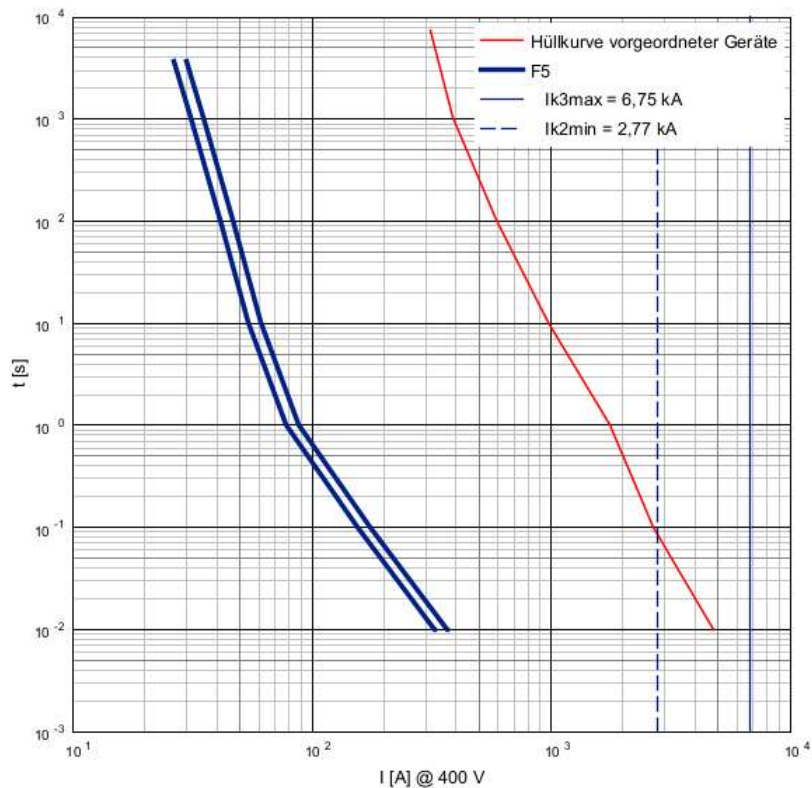
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**

Stromkreisname:
Bezeichnung:
Hauptbetriebsart:
Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

UV Sibe
F5
Betriebsart 1
Ik3 / Ik2

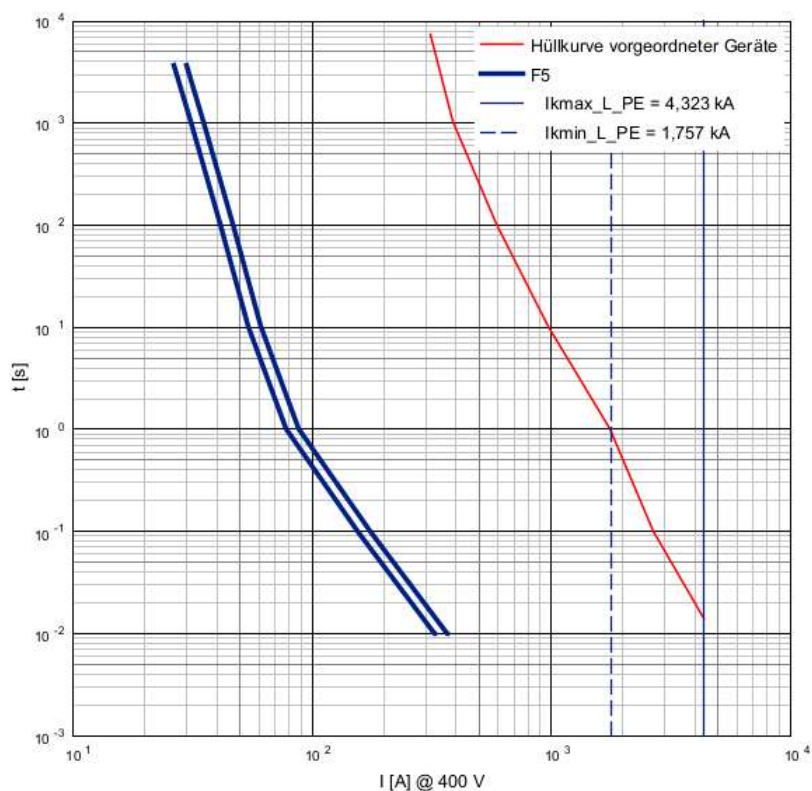
**Schaltereinstellungen:**

Bezeichnung: F5

5SE2320

In 20 A

Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:

Ik1-PE

**Kurzschlussstrom:
Bewertung Selektivität:****Ik1-N**