
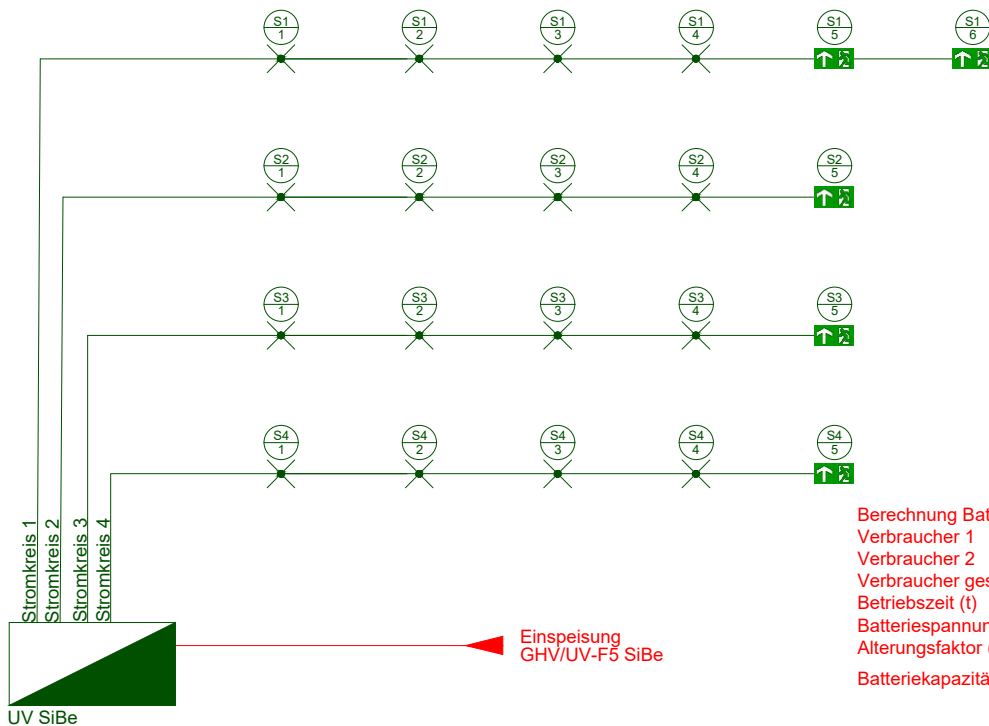


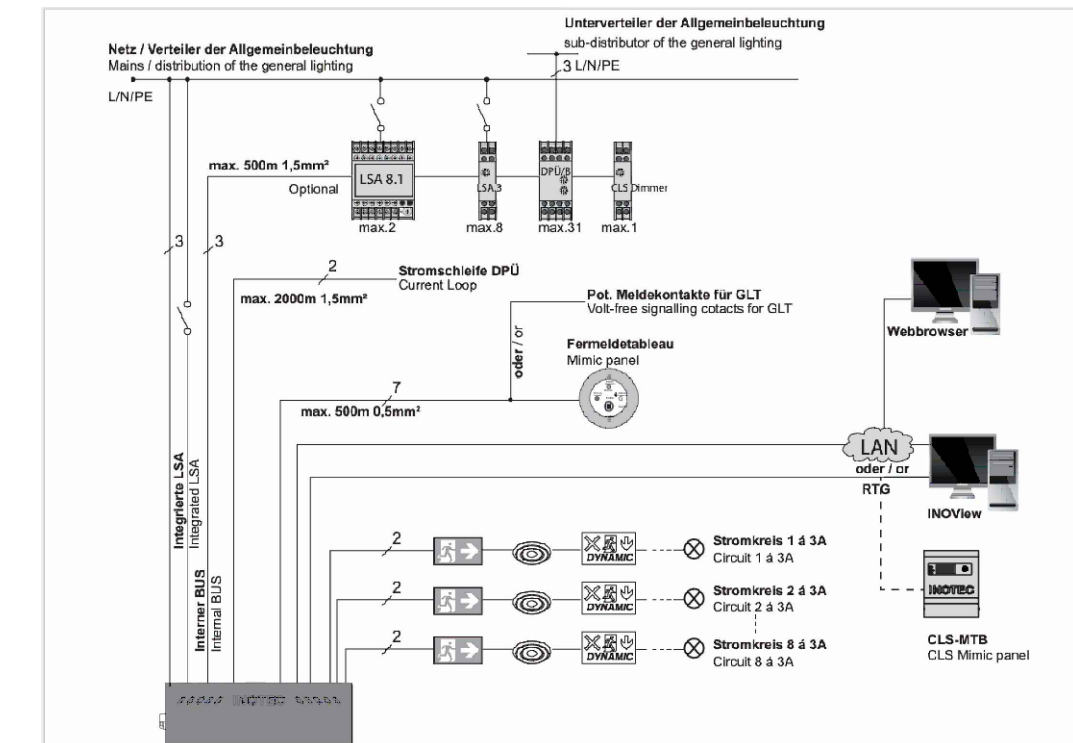

Berechnung Batteriekapazität
 Verbraucher 1 16 x 0,9W
 Verbraucher 2 5 x 2,8W
 Verbraucher gesamt (P) 28,4 W
 Betriebszeit (t) 1h
 Batteriespannung (V) 24V
 Alterungsfaktor (f) 1,25
 Batteriekapazität C= 28,4W x 1h x 1,25 / 24V = 1,5Ah

Nur für die Ausschreibung gültig!

Index: Änderungen bzw. Ergänzungen		Name:		Datum:	
Prüfvermerke					
die Übereinstimmung der Zeichnung mit der Ausführung bestätigt: für den Auftragnehmer: Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift		Freigabe zur Prüfung Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift Prüflingenieur			
für die DB ... Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift Interoperabilität geprüft (benannte Stelle), Name		Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift geprüft Qualitätssicherung			
Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift Eisenbahn-Bundesamt		Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift geprüft Genehmigung zur Bauausführung			
gleichgestellt mit Prüferexemplaren Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift		Ort, Datum, Name in Druckbuchstaben, Unterschrift			
Bauherr: DB Regio AG Regionalleitung S-Bahn Stuttgart Am Nordseestral 36 1-3, 73207 Plochingen		Projektleitung: DB Regio AG Regionalleitung S-Bahn Stuttgart Am Nordseestral 36 1-3, 73207 Plochingen		Planung: Achen Eberhardt Achim Eberhardt Elektroplanung Wilhelmstr. 13 73666 Hohengehren	
Ort, Datum, Unterschrift		Ort, Datum, Unterschrift		Auftraggeber (AN): INROS LACKNER SE Jechtinger Str. 9 79111 Freiburg	
Ort, Datum, Unterschrift		Ort, Datum, Unterschrift		Ort, Datum, Unterschrift	
Lageskizze (unmaßstäblich):					
Bauwerksnummer: 4701 Strecke: 4701 M: 1:50 LPH 5					
BW-Kennziffer: 16.06.2026 Barcodenummer: A.Eberhardt Entwurfsgeschwindigkeit: Vmax. km/h Kilometer: 20,807km - 21,616km					
KAH - Plochingen Schema Sicherheitsbeleuchtung Bsp. Fabr.: Inotec					