


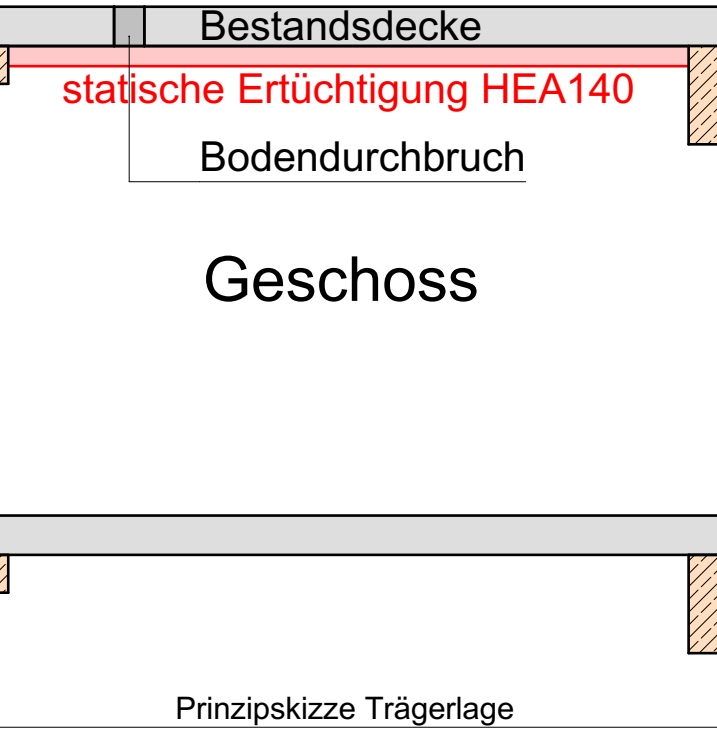

- an der Decke des jeweiligen Geschosses
- immer von einer Wand mit Putzbelag

**schematische Darstellung
der Hohlkammerdeckenelemente**

[illegible]

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungszug sind nach Angaben Tragwerksplaner auszuführen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3. Breitenmaße für Türen sind Rohbreitenmaße. Alle Tür- und Untertürgehänge beziehen sich auf GKFF.



OKFF EG $\pm 0,00 = 48,80$ m NHN

[illegible]

BAU- UND LIEGENSCHAFTSMANAGEMENT
SACHSEN-ANHALT (BLSA)
Technisches Büro Magdeburg



Liegenschaft (Adresse):
Institut für Brand - und
Katastrophenschutz Heyrothsberge
Biederitzer Str. 5
39175 Biederitz OT Heyrothsberge

Gebäude / Bauwerk / Bauteil / Trakt / Objekt
Haus 28/29

Page 20/20

Gezeichnet:

Beatebat:

BAU- UND LIEGENSCHAFT

Datum/Unterschrift Team:

	Unemployment
--	--------------

[illegible][illegible]

100

De 1

bung	
------	--

2
309

1.00	
------	--

Planinhalt / Gesch

IBK Heyro
Gebäude 29

im Hauptge-
Teilhaubte

Dealing with

Deckelle
ER: Woo

Planning staff / L

PH 5.4

2115

Maßstab:

1:50

	CAD-Projektionen
--	------------------

NUTZENDE VERN

100

100

100

	Datum/Unterschrift
--	--------------------