

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT:

(von innen nach außen)

- 30 mm Trockenputz auf Ansetzbinder
- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten

Sonnenschutzkasten als U-Kantblech
Lochblechwinkel
Sonnenschutz

Achse Riegel
+10,50⁵ 2.OG
+6,74⁵ 1.OG
+2,72⁵ EG
-0,87⁵ 1.UG

UK Fassade
+10,53 2.OG
+6,77 1. OG
+2,75 EG
-0,85 1.UG

AUFBAU PR-FASSADE DRUCKENTSPANNT:

(von innen nach außen)


- 200 mm Stb.-Wand n. Statik
- Abdichtung zum Bauwerk
- 156 mm Wärmedämmung
- 10 mm Hinterlüftung
- 6 mm Glaspaneel emaliert

AUßENSEITE

Achse Riegel
+8,75⁵ 2.OG
+4,99⁵ 1.OG
+0,97⁵ EG
-2,62⁵ 1.UG

OK Fassade
+8,68 2.OG
+4,92 1.OG
+0,90 EG
-2,70 1.UG

- Fensterblech

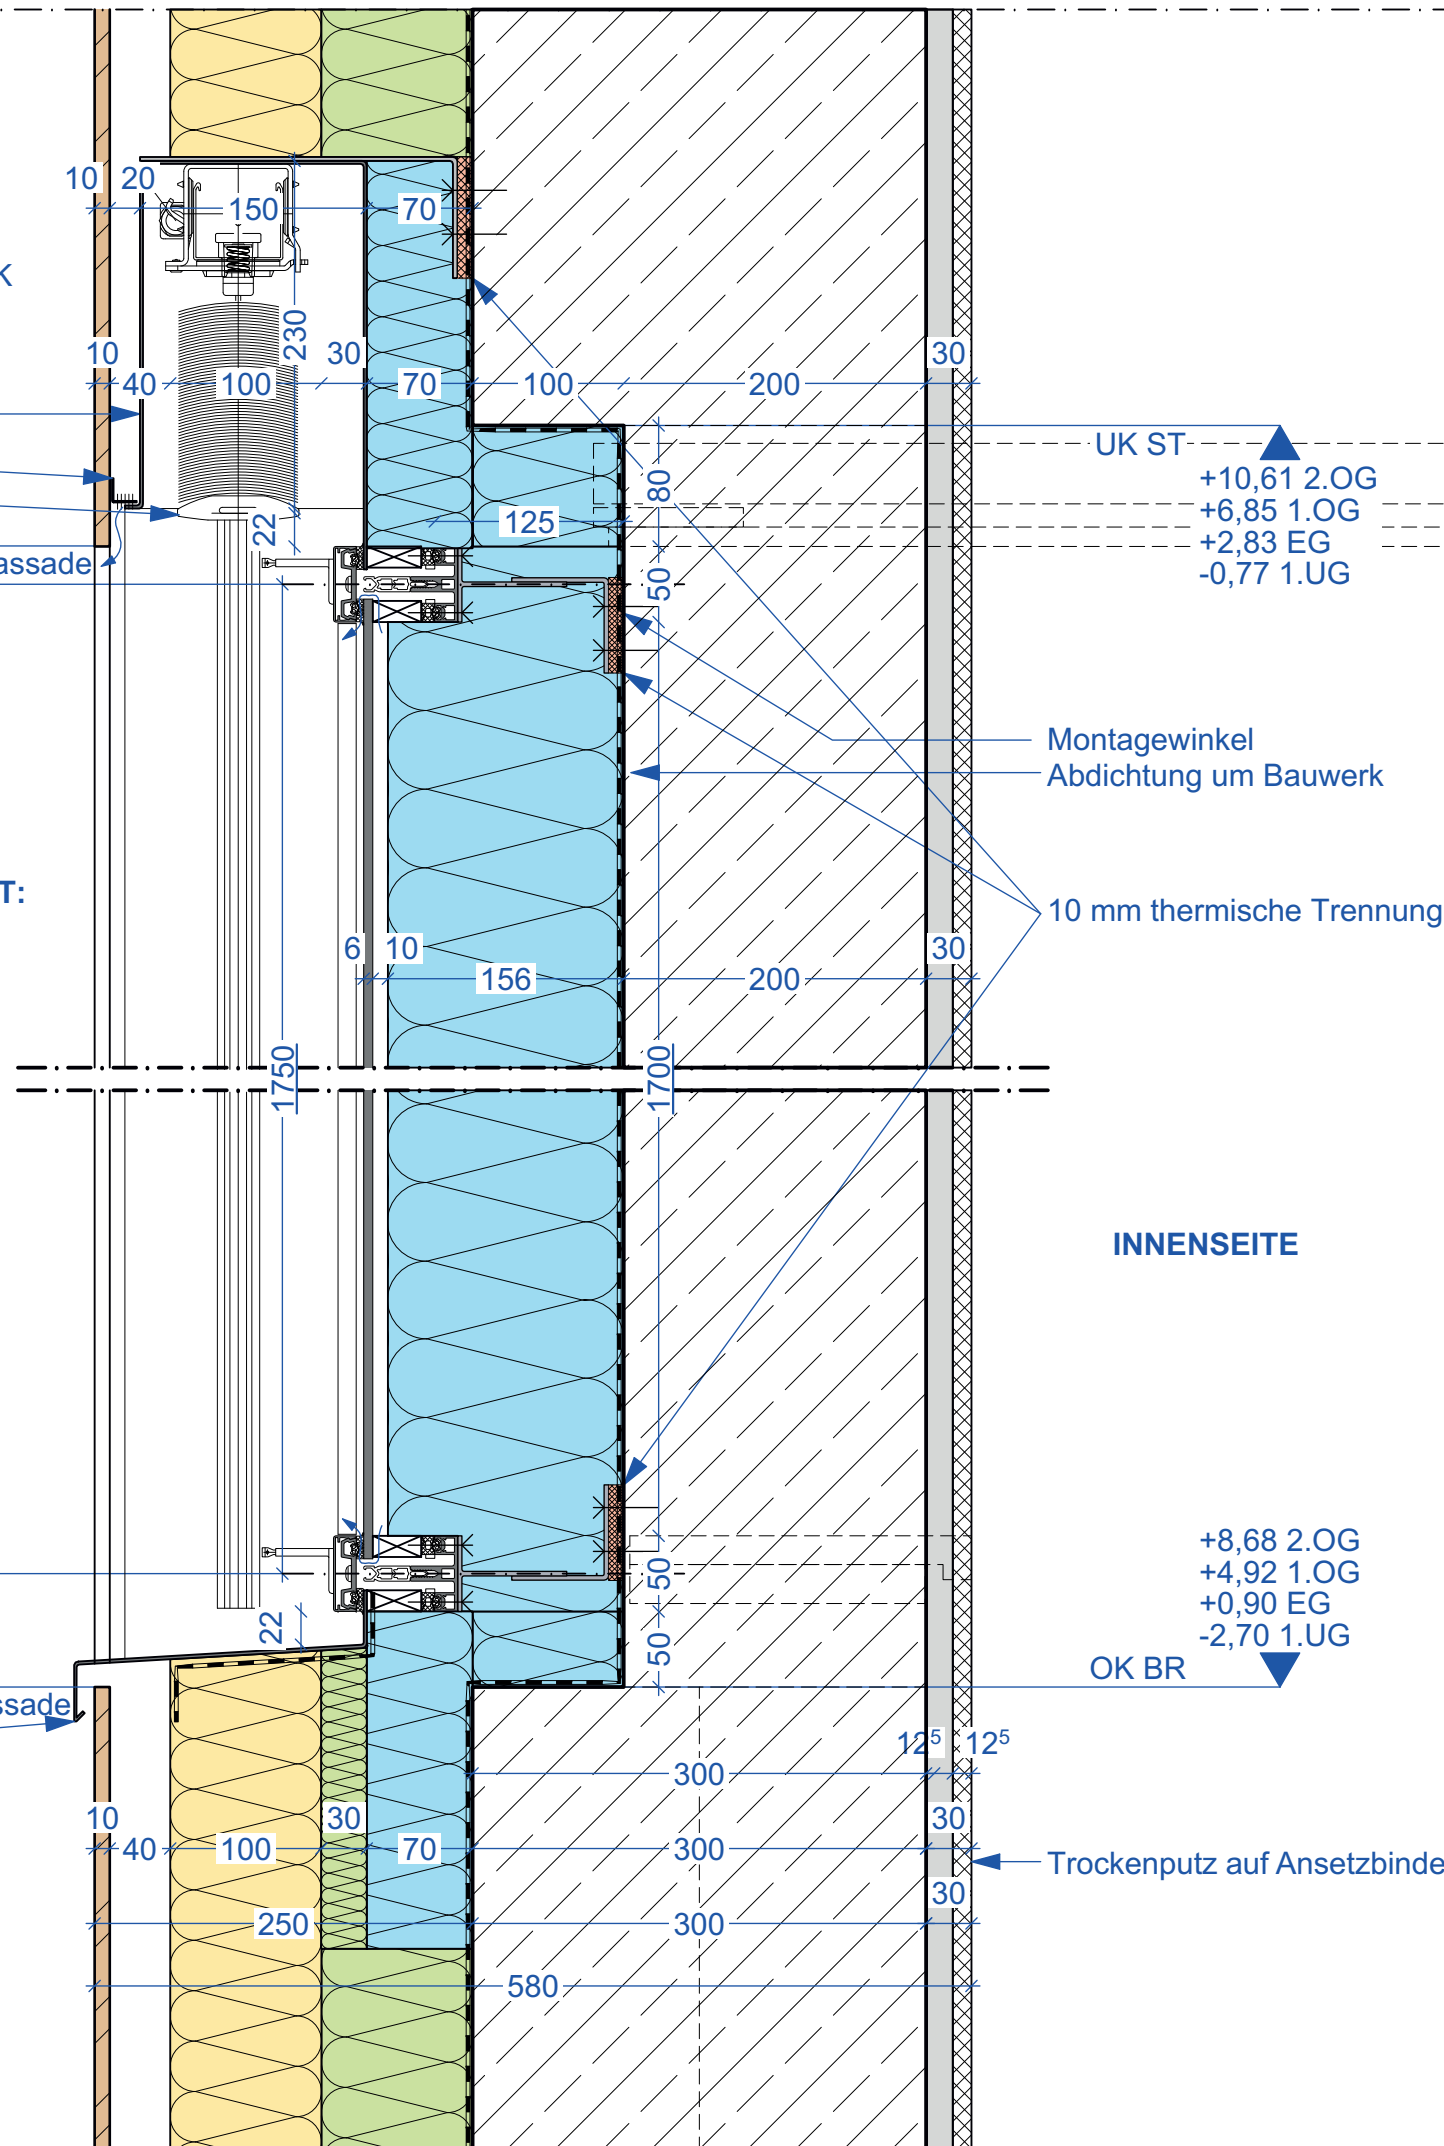

UK ST
+10,61 2.OG
+6,85 1.OG
+2,83 EG
-0,77 1.UG

Montagewinkel
Abdichtung um Bauwerk

10 mm thermische Trennung

INNENSEITE

OK BR
+8,68 2.OG
+4,92 1.OG
+0,90 EG
-2,70 1.UG

Trockenputz auf Ansetzbinder

LEGENDE:

MAUERWERK NEU	MAUERWERK F30	MAUERWERK F60	MAUERWERK F90
STAHLBETON NEU	STAHLBETON F30	STAHLBETON F60	STAHLBETON F90
STB.-FERTIGTEIL NEU	STB.-FERTIGTEIL F30	STB.-FERTIGTEIL F60	STB.-FERTIGTEIL F90
TROCKENBAU NEU	TROCKENBAU F30	TROCKENBAU F60	TROCKENBAU F90
ELEMENTWAND NEU	ELEMENTWAND F30	ELEMENTWAND F60	ELEMENTWAND F90
Brettspertholzdecke NEU	Brettspertholzdecke F30	Brettspertholzdecke F60	Brettspertholzdecke F90
WU-BETON NEU	BESTAND ALLGEMEIN	MAUERWERK BW	MAUERWERK BABW
ESTRICH NEU	ESTRICH BESTAND	STAHLBETON BW	STAHLBETON BABW
BODENDURCHBRUCH	STAHLBETON BESTAND	STB.-FERTIGTEIL BW	STB.-FERTIGTEIL BABW
DECKENDURCHBRUCH	WANDSTÄRKEN teilweise m. Putz	TROCKENBAU BW	TROCKENBAU BABW
WANDDURCHBRUCH	STB.-FERTIGTEIL BESTAND	ELEMENTWAND BW	ELEMENTWAND BABW
BODENSCHUTZ/ WANDSCHUTZ	VORSATZSCHALE BESTAND	Brettspertholzdecke BW	Brettspertholzdecke BABW
ABBRUCH	WANDSTÄRKEN teilweise m. Putz	GPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung F30/F60/BW (Höhe gem. Wandbau)	GPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung F30/F60/BW (Höhe gem. Wandbau)
	TROCKENBAU BESTAND		
	VORSATZSCHALE NEU		

+ ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
+ DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN.
+ VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
+ MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
+ ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
+ WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
+ WANDANSCHLUSSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
+ WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stein-BD IM BODEN EINBETONIERTER PB-STEIN	W F WAND	BK BODENKANAL
UK UNTERKANTE	S SANITÄR	PB-Stein-DD IN DER DECKE EINBETONIERTER PB-STEIN	F FUSSBODEN	BR BRÜSTUNG
RFB ROHFUSSBODEN	L LÜFTUNG	N NISCHEN	D DECKE	DF DEHNFUGE
FB FERTIGFUSSBODEN	E ELEKTRO	F FENSTER	X WANDANSCHLUSS-SCHIENE	VM VORMAUERUNG
RD ROHDECKE	D DURCHBRUCH	NA NOTAUSSTIEG		BW BRANDWAND
AD ABGEH. DECKE	B BOHRUNG	RA RAUCHABZUG		ST STURZ
UZ UNTERZUG	KB KERNBÖHRUNG	MW MAUERWERK		DS DICHTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG	R ROHRHÜLSE	TP TIEFPUNKT		VDS VOLLWANDIG, DICH- UND SELBSTSCHLIESSEND
	S SCHLITZ	HP HOCHPUNKT		

± 0.00 = ± 422,69m ü. NHN

▽ OK FFB
▼ OK RFB

ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN



INDEX ANDERUNGEN DATUM GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.

PLAN NR. - INDEX
KLNM_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_001_V1
PLANBEZEICHNUNG
Detail Anschluss VS PR-Fassade Glaspaneel
GEZ. aa
GES. fi
DATUM 05.03.2025
MAßSTAB
1:5

CAD-INFO
PLANUNG (LP 1-9):
PROJ. NR.: 23-24

- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033 \text{ W/mK}$
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033 \text{ W/mK}$
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten

+10,53 2.OG
+6,77 1. OG
+2,75 EG
-0,85 1.UG

+8,75⁵ 2.OG
+4,99⁵ 1.OG
+0,97⁵ EG
-2,62⁵ 1.UG

-2,62° 1.UG

 Achse Riegel
 +8,68 2.UG
 +4,92 1.UG
 +0,90 EG
 -2,70 1.UG

OK Fassade

-  Gewerk 123
Fenster- und Glass Fassaden
-  Gewerk 126
Fassade MW kaschirt
-  Gewerk 126
Fassade MW

- Punktueller Montagewinkel
- 10 mm Thermische Trennung
- Sonnenschutz
- Sonnenschutzkasten als U-Kantblech

- Montagewinkel
- Luft -und dampfdichter Anschluss
- Abdichtung um Bauwerk

+8,78 2.OG
+5,02 1.OG
+1,00 EG
-2,60 1.UG

OK Fensterbank

10 mm Schattenfuge

OK BR ▼
 +8,68 2. OG
 +4,92 1. OG
 +0,90 EG
 -2,70 1. UG

Kabelkanal + Montagekonsole
Trockenputz
Heizkörper schematisch

	MAUERWERK NEU		MAUERWERK F30		MAUERWERK F60		MAUERWERK F90
	STAHLBETON NEU		STAHLBETON F30		STAHLBETON F60		STAHLBETON F90
	STB.-FERTIGTEIL NEU		STB.-FERTIGTEIL F30		STB.-FERTIGTEIL F60		STB.-FERTIGTEIL F90
	TROCKENBAU NEU		TROCKENBAU F30		TROCKENBAU F60		TROCKENBAU F90
	ELEMENTWAND NEU		ELEMENTWAND F30		ELEMENTWAND F60		ELEMENTWAND F90
	Breitsperholzdecke NEU		Breitsperholzdecke F30		Breitsperholzdecke F60		Breitsperholzdecke F90
	WU-STEIN		BESTAND ALLGEMEIN		MAUERWERK BW		MAUERWERK BABW
	ESTRICH		ESTRICH BESTAND		STAHLBETON BW		STAHLBETON BABW
	BODENDURCHBRUCH		STAHLBETON BESTAND Wandstlkn teilweise m. Putz		STB.-FERTIGTEIL BW		STB.-FERTIGTEIL BABW
	DECKENDURCHBRUCH		STB.-FERTIGTEIL BESTAND Wandstlkn teilweise m. Putz		TROCKENBAU BW		TROCKENBAU BABW
	WANDDURCHBRUCH		VORSATZSCHALE BESTAND Wandstlkn teilweise m. Putz		ELEMENTWAND BW		ELEMENTWAND BABW
	BODENSCHLUTZ/ WANDSCHLUTZ		TROCKENBAU BESTAND		Breitsperholzdecke BW		Breitsperholzdecke BABW
	ABBRUCH		VORSATZSCHALE NEU		GIPSKARTONWÄNDE mit Verankerung (Höhe gem. Wandabdeckung)		GIPSKARTONWÄNDE mit Verankerung/F90/BW (Höhe gem. Wandabw.)

- + ALLE TRAGENDEN TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + WAND- UND PLANDIAGENZEHEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT FEMT-GERÄTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KONTROLLIEREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEC-NACHWEIS ZU ENTHNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSSCHIEBE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLANE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASSE ANGEGEBEN.

OK	OBERKANTE	H	HEISUNG	PS-Schw-6D	W BODEN ENKEIMERTER PS-STEIN	W	WAND FUSSBODEN	BK	BODEKANTE
UK	UNTERKANTE	H	SANTAR	PS-Schw-6D	W BODEN ENKEIMERTER PS-STEIN	W	FUSSBODEN	BR	BRÜSTUNG
RFB	RUHFUSSBODEN	L	LÜFTUNG	N	NISCHEN	D	DECKE	DF	DEHNFUGE
FFB	FERTIGFUSSBODEN	E	ELEKTRO	F	FENSTER	X	WANDANSCHLÜSSE	VM	VORMAUERUNG
RD	ROHDECKE	D	DURCHBRUCH	NA	NOTAUSGANG		SCHÜTTE	BW	BRANDWAND
AD	ABGEH. DECKE	B	BOHRUNG	RA	RAUCHABZUG			ST	STÜTZ
UZ	UNTERZUG	KB	KERNOBHÖRUNG	MW	MAUERWERK			DS	DICHTSCHLEISSEND
UEZ	UNTERZUG	TP	ROHRHÜLSE	TP	TIEFPUNKT			VDS	VOLLWANDIG DICHT- UND
		HP		HP	HÖHPUNKT				SELBSTSCHLIESSEND

-  OK FFB
- OK RFB

 **ÄNDERUNGEN,
ERGÄNZUNGEN**

Beispiel:

The diagram illustrates a floor construction cross-section. It shows a concrete slab (S) resting on a base (BD 25/30). The slab has a thickness of 25 cm and a width of 30 cm. The base is labeled 'Gewerk' (structure). The slab is labeled 'S' and 'BD 25/30'. The base is labeled 'Tiefe' (depth) and 'Breite' (width). A small inset shows a detail of the slab edge.

V2	Heizkörper Kabelkanal ergänzt	28.11.2025	eh
INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM	GEZ.

- BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
- BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



• 


BAUHERR:	Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.
BAUORT:	Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.

PLAN NR. - INDEX	GEZ.	aa
KLNM_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_002_V2	GES.	fl
PLANBEZEICHNUNG	DATUM	05.03.2025
Detail Anschluss VS PR-Fassade Sturz/Brüstung	MAßSTAB	

CAD-INFO

PROJ. NR.: 23.24

PLANUNG (LP 1-9):

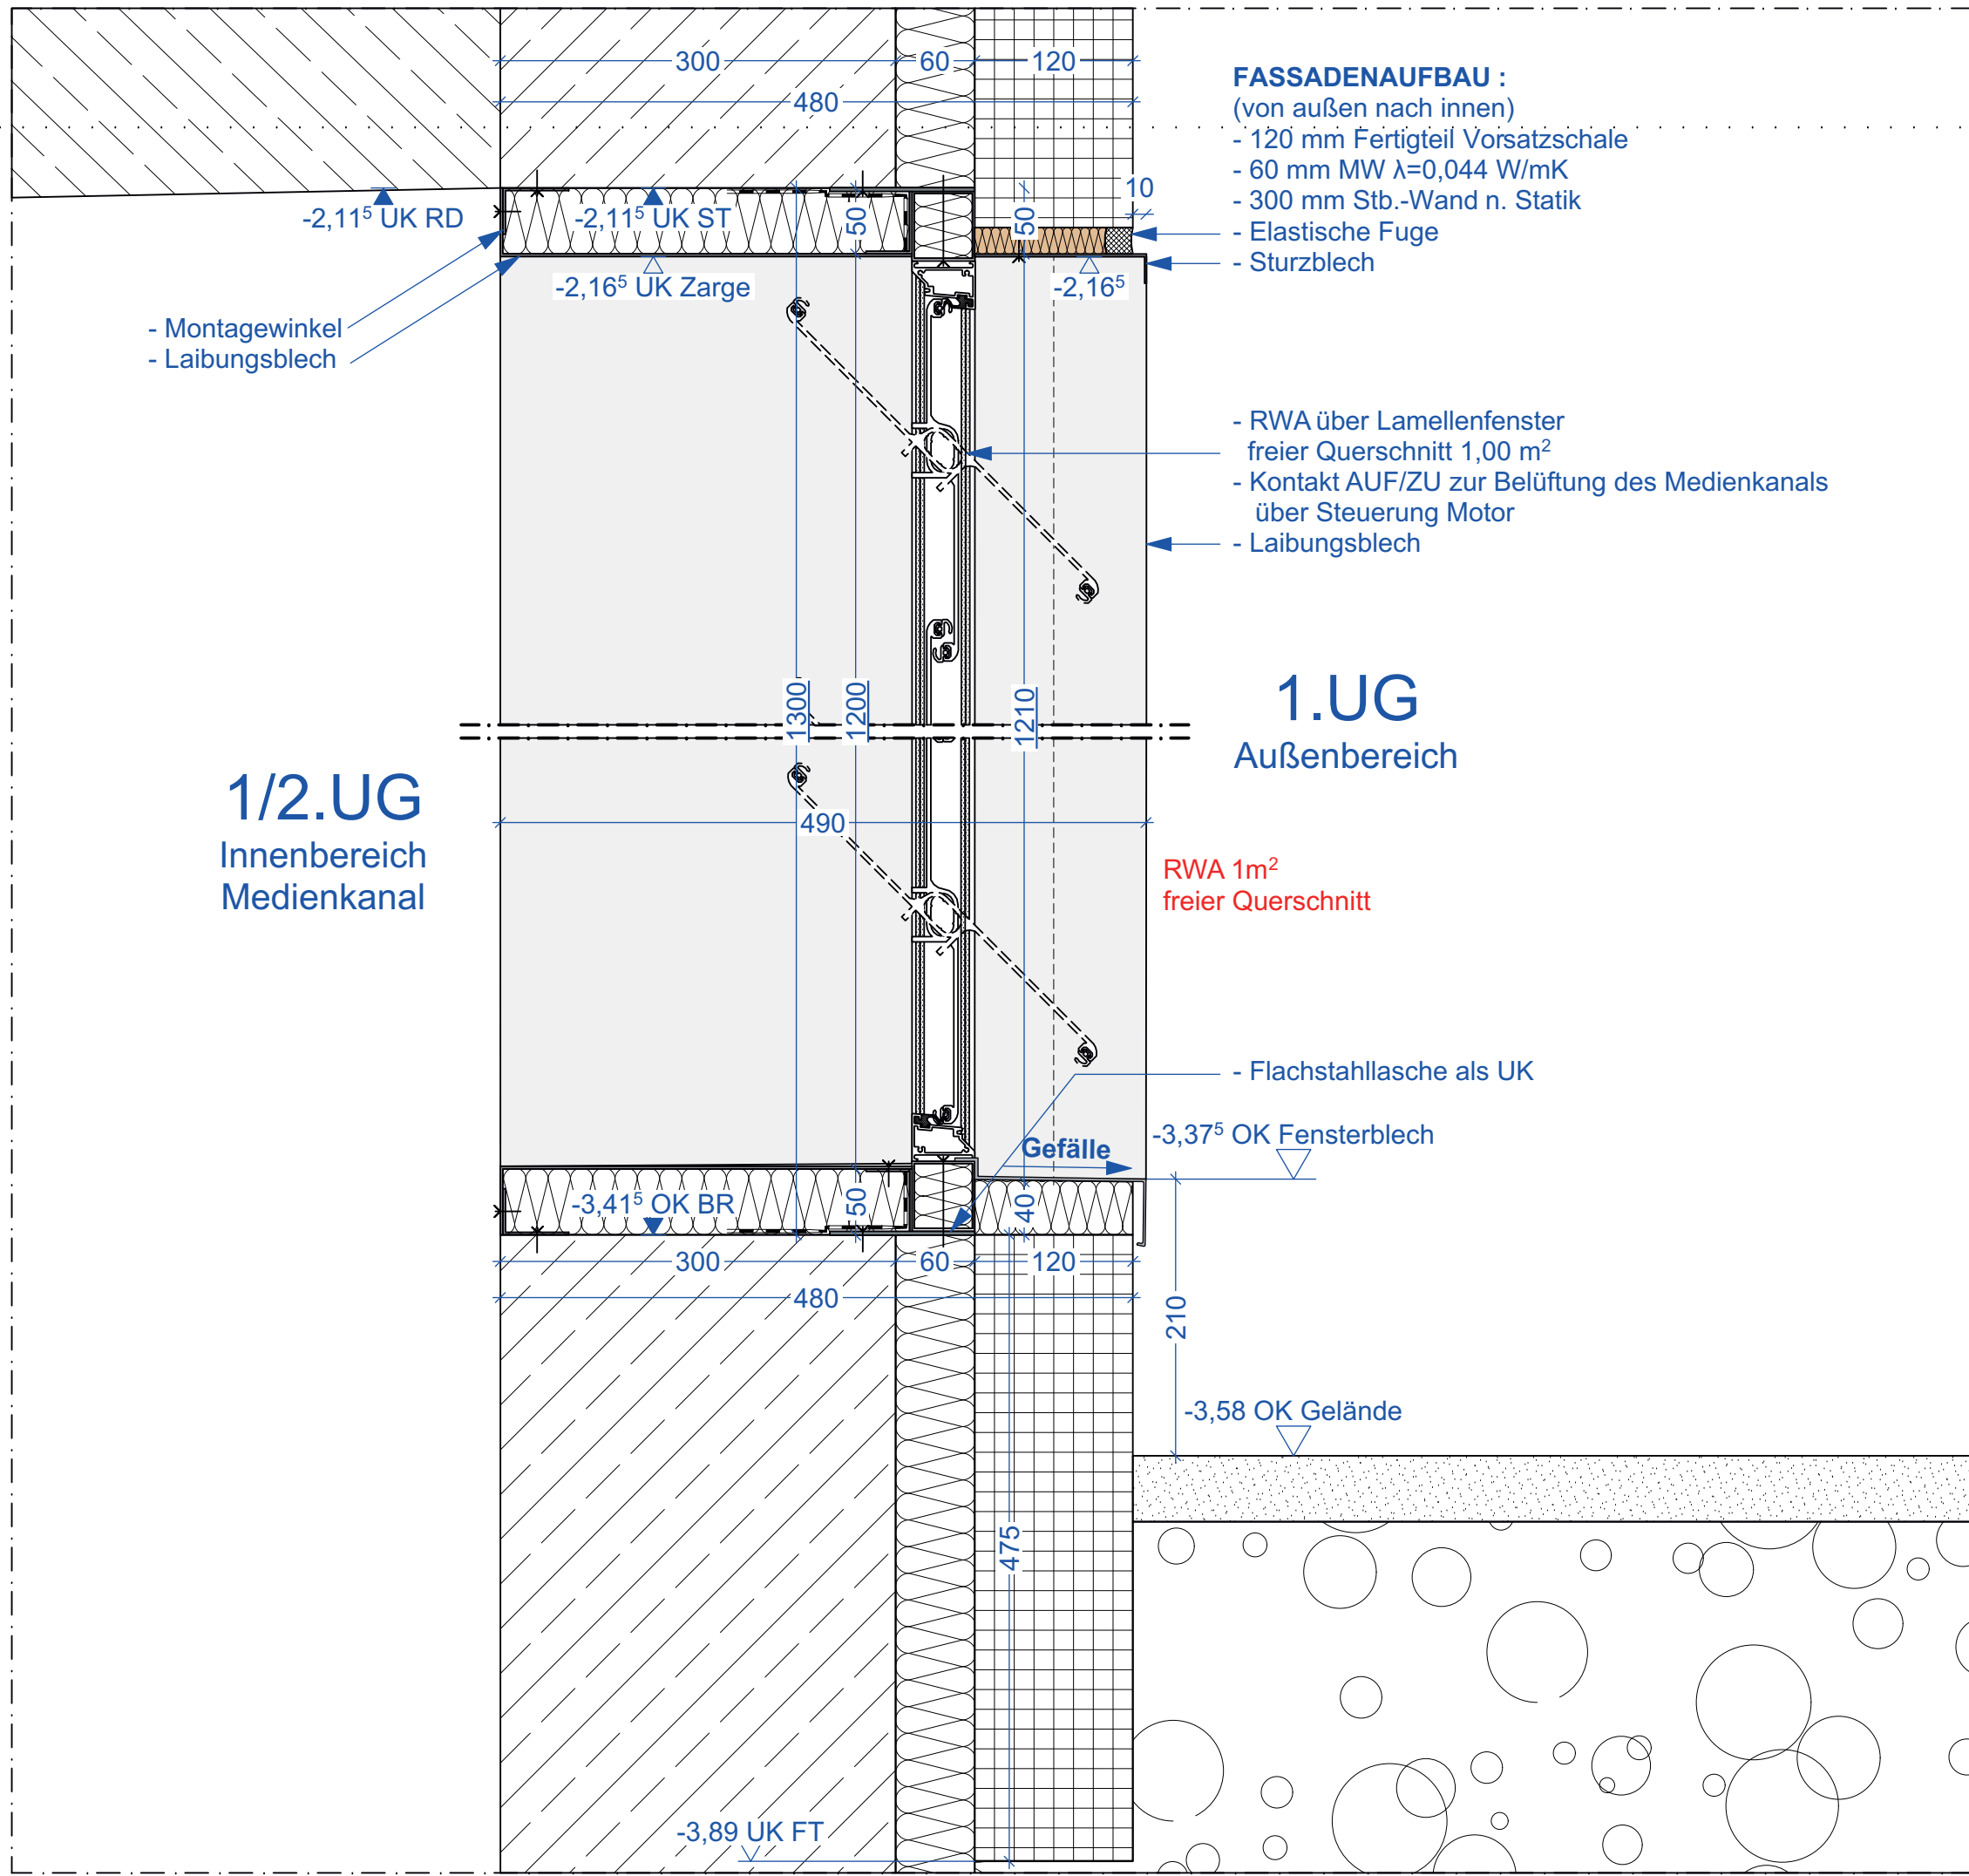

MAUERWERK NEU

STABLBETON NEU

STB.-FERTIGTEIL NEU

TROCKENBAU NEU

ELEMENTWAND NEU

BREITSPERHOLZDECKE NEU

WU-BETON NEU

ESTRICH NEU

BODENDURCHBRUCH

DECKENDURCHBRUCH

WANDDURCHBRUCH

BODENSCHULTZ/WANDSCHULTZ

ABBRUCH

MAUERWERK F30

STABLBETON F30

STB.-FERTIGTEIL F30

TROCKENBAU F30

ELEMENTWAND F30

BREITSPERHOLZDECKE F30

BESTAND ALLGEMEIN

ESTRICH BESTAND

STABLBETON BESTAND

STB.-FERTIGTEIL BESTAND

VORSATZSCHALE BESTAND

TROCKENBAU BESTAND

VORSATZSCHALE NEU

MAUERWERK F60

STABLBETON F60

STB.-FERTIGTEIL F60

TROCKENBAU F60

ELEMENTWAND F60

BREITSPERHOLZDECKE F60

MAUERWERK BW

STABLBETON BW

STB.-FERTIGTEIL BW

TROCKENBAU BW

ELEMENTWAND BW

BREITSPERHOLZDECKE BW

GPSKARTON-WÄNDE

MAUERWERK F90

STABLBETON F90

STB.-FERTIGTEIL F90

TROCKENBAU F90

ELEMENTWAND F90

BREITSPERHOLZDECKE F90

MAUERWERK BABW

STABLBETON BABW

STB.-FERTIGTEIL BABW

TROCKENBAU BABW

ELEMENTWAND BABW

BREITSPERHOLZDECKE BABW

GPSKARTON-WÄNDE

+ ALLE TRAGENDEN TEILE NACH STATIK!

+ DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWELIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN.

+ VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.

+ MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.

+ ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.

+ WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.

+ WANDANSCHLUSSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.

+ WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK	OBERKANTE	H	HEIZUNG	PB-Stein-BD	IM BODEN EINBETONIRTER PB-STEIN	W	WAND	BK	BODENKANAL
UK	UNTERKANTE	S	SANITÄR	PB-Stein-DD	IN DER DECKE EINBETONIRTER PB-STEIN	F	FUSSBODEN	BR	BRÜSTUNG
RFB	ROHFUSSBODEN	L	LÜFTUNG	N	NISCHE	D	DECKE	DF	DEHNFUGE
FB	FERTIGFUSSBODEN	E	ELEKTRO	F	FENSTER	X	WANDANSCHLUSS-SCHIENE	VM	VORMAUERUNG
RD	ROHDECKE	D	DURCHBRUCH	NA	NOTAUSSTIEG			BW	BRANDWAND
AD	ABGEH. DECKE	B	BOHRUNG	RA	RAUCHABZUG			ST	STURZ
UZ	UNTERZUG	KB	KERNBOHRUNG	MAW	MAUERWERK			DS	DICHTSCHLIESSEND
UEZ	ÜBERZUG	R	ROHRHÜLSE	TP	TIEFPUNKT			VDS	VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
		S	SCHULTZ	HP	HOCHPUNKT				

± 0.00 = 422,69m ü. NHN

OK FFB

OK RFB

ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN

Beispiel

S BD 25/30

Tiefe

Breite

A	Höhenlage bearbeitet	18.11.2025	eh
INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM	GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV

BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug

BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.

BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.

PLAN NR. - INDEX

KLNM_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_017_A

PLANBEZEICHNUNG

Detail VS Medienkanal Lamellenfenster

CAD-INFO

PLANUNG (LP 1-9):

GEZ. aa

GES. fi

DATUM 06.06.2025

MAßSTAB

1:5

PROJ. NR.: 23-24

1.UG Außenbereich

- Laibungsblech
- RWA über Lamellenfenster
freier Querschnitt 1,00 m²
- Kontakt AUF/ZU zur Belüftung des Medienkanals
über Steuerung Motor

- Fensterblech
- Thermische Trennung
- Elastische Fuge

RWA 1m²
freier Querschnitt

- Montagewinkel
- Blechlaibung
- Flachstahllasche als UK

FASSADENAUFBAU :
(von außen nach innen)
- 120 mm Fertigteil Vorsatzschale
- 60 mm MW $\lambda=0,044$ W/mK
- 300 mm Stb.-Wand n. Statik

1/2.UG Innenbereich Medienkanal

LEGENDE:

	MAUERWERK NEU		MAUERWERK F30		MAUERWERK F60		MAUERWERK F90
	STAHLBETON NEU		STAHLBETON F30		STAHLBETON F60		STAHLBETON F90
	STB.-FERTIGTEIL NEU		STB.-FERTIGTEIL F30		STB.-FERTIGTEIL F60		STB.-FERTIGTEIL F90
	TROCKENBAU NEU		TROCKENBAU F30		TROCKENBAU F60		TROCKENBAU F90
	ELEMENTWAND NEU		ELEMENTWAND F30		ELEMENTWAND F60		ELEMENTWAND F90
	Brettsperrholzdecke NEU		Brettsperrholzdecke F30		Brettsperrholzdecke F60		Brettsperrholzdecke F90
	WU-BETON NEU		BESTAND ALLGEMEIN		MAUERWERK BW		MAUERWERK BABW
	ESTRICH NEU		ESTRICH BESTAND		STAHLBETON BW		STAHLBETON BABW
	BODENDURCHBRUCH		STAHLBETON BESTAND		STB.-FERTIGTEIL BW		STB.-FERTIGTEIL BABW
	DECKENDURCHBRUCH		STB.-FERTIGTEIL BESTAND		TROCKENBAU BW		TROCKENBAU BABW
	WANDURCHBRUCH		VORSATZSCHALE BESTAND		ELEMENTWAND BW		ELEMENTWAND BABW
	BODENSCHUTZ/WANDSCHUTZ		TROCKENBAU BESTAND		Brettsperrholzdecke BW		Brettsperrholzdecke BABW
	ABRUCH		VORSATZSCHALE NEU		GIPS-KARTON-WÄNDE		GIPS-KARTON-WÄNDE mit Verstärkung

- + ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stein-BD	IM BODEN EINBETONNIERTER PB-STEIN	W F WAND	BR BRÜSTUNG	BK BODENKANAL
UK UNTERKANTE	S SANITÄR	PB-Stein-DD	IN DER DECKE EINBETONNIERTER PB-STEIN	F FUSSBODEN	DF DEHNFUGE	BR BRÜSTUNG
RFB ROHFUSSBODEN	L LÜFTUNG	N NISCHE		D DECKE	DM DEHNUNG	DF DEHNFUGE
FB FERTIGFUSSBODEN	E ELEKTRO	F FENSTER		X WANDANSCHLUSS- SCHIENE	VM VORMAUERUNG	VM VORMAUERUNG
RD ROHDECKE	D DURCHBRUCH	NA NOTAUSGANG			BW BRANDWAND	BW BRANDWAND
AD ABGEH. DECKE	B BOHRUNG	RA RAUCHABZUG			ST STURZ	ST STURZ
UZ UNTERZUG	K KERNEINBOHRUNG	MW MAUERWERK			DS DICHTSCHLIESSEND	DS DICHTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG	R ROHRHÜLSE	TP TIEFPUNKT			VDS VOLLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND	VDS VOLLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
S SCHLITZ	S SCHLITZ	HP HOCHPUNKT				

± 0.00 = 422,69m ü. NHN
▽ OK FFB
▼ OK RFB
ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN
Beispiel: S BD 25/30
Gewerk: Boden durchbruch
Tiefe: Breite

A INDEX	Höhenlage bearbeitet	18.11.2025	eh
	ÄNDERUNGEN	DATUM	GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT
BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.

PLAN NR. - INDEX	GES. aa
KLNM_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_018_A	GES. fi
PLANBEZEICHNUNG	DATUM 06.06.2025
Detail HS Medienkanal Lamellenfenster	MAßSTAB
	1:5
CAD-INFO	PROJ. NR.: 23-24

PLANUNG (LP 1-9):

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT :
(von innen nach außen)
- 30 mm Trockenputz auf Ansetzbinder
- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten

Abdichtung zum Bauwerk
Montagewinkel

Lochblechwinkel
Lochfläche >50%

Abdeckblech

UK Fassade

Achse Riegel
+10,50⁵ 2.OG
+6,74⁵ 1.OG
+2,72⁵ EG
-0,87⁵ 1.UG

+10,53 2.OG
+6,77 1. OG
+2,75 EG
-0,85 1.UG

AUßENSEITE

F30 Kalziumsilikat-Paneel
Promatect-H 0,17 W/(mK)

F30 Festverglasung

10 mm Thermische Trennung
Dampfsperre wg. dampfdichtem Paneel
Wärmedämmung nicht brennbar
Montagewinkel
Luft- und Dampfdichter Anschluss

+2,83 UK ST

+10,53 2.OG
+6,77 1. OG
+2,75 EG
-0,85 1.UG

UKAD = UK Fassade

INNENSEITE

- Gewerk 123
Fenster- und Glassfassaden
- Gewerk 126
Fassade MW kaschiert
- Gewerk 126
Fassade MW

LEGENDE:

+ ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
+ DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN.
+ VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
+ MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
+ ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
+ WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
+ WANDANSCHLUSSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
+ WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE UK UNTERKANTE RFB ROHFUSSBODEN F30 FERTIGFUSSBODEN RD ROHDECKE AD ABGEH. DECKE UZ UNTERZUG UEZ ÜBERZUG	H HEIZUNG S SANITÄR L LÜFTUNG E ELEKTRO D DURCHBRUCH B BOHRUNG KB KERNBOHRUNG R ROHRKÜLSE S SCHLITZ	PB-Stein-BD IM BODEN EINBETONIRTER PB-STEIN PB-Stein-DD IN DER DECKE EINBETONIRTER PB-STEIN N NISCHE F FENSTER NA NOTAUSSTIEG RA RAUCHABZUG MAUWERK MW TIEFPUNKT HP HOCHPUNKT	W F WAND D FUSSBODEN D DECKE WANDANSCHLUSS-SCHIENE	BK BODENKANAL BR BRÜSTUNG DF DEHNFUGE VM VORMAUERUNG BW BRANDWAND ST STURZ DS DICHTSCHLIESSEND VDS VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
--	---	---	---	--

± 0.00 = 422,69m ü. NHN

OK FFB
OK RFB

ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN

Beispiel
S BD 25/30
Tiefe
Breite

INDEX ÄNDERUNGEN DATUM GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT
BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.

PLAN NR. - INDEX
KLNM_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_029_V1

PLANBEZEICHNUNG
Detail VS Anschluss Sturz Fenster F30 Verglasung LKV

GEZ. TAL
GES. FLE
DATUM 07.01.2026
MAßSTAB
1:5

CAD-INFO

PROJ. NR.: 23-24

PLANUNG (LP 1-9):

- 30 mm Trockenputz auf Ansetzbinder
- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten

- 200 mm Stb.-Wand n. Statik
- Abdichtung zum Bauwerk
- 126 mm Wärmedämmung
- 40 mm F30 Paneel
- 6 mm Glaspaneel emailliert

AUßENSEITE

The diagram illustrates a wall assembly with the following components and dimensions:

- Dimensions:**
 - Top section: 30, 30, 100, 25, 5
 - Left side: 580, 300, 238, 62, 70, 30, 100, 100, 100, 100, 40, 40, 10, 10
 - Right side: 125, 50, 236
- Labels:**
 - Montagewinkel (Assembly angle)
 - Luft- und Dampfdichter Anschluss (Air and vapor-tight connection)
 - möglicher Vor- und Rücklauf Heizkörper (Possible supply and return radiator)
 - ELT-Brüstungskanal (ELT railing channel)
 - Heizkörper (Radiator)
 - F30 Kalziumsilikat-Paneel Promatect-H 0,17 W/(mK) (F30 calcium silicate panel Promatect-H 0.17 W/(mK))
 - Abdeckblech (Cover plate)
 - Dampfsperre wg. dampfdichtem Paneel (Vapor barrier due to vapor-tight panel)
 - AK FT Element (AK FT element)
 - Wärmedämmung nicht brennbar (Non-combustible thermal insulation)
 - Thermische Trennung (Thermal break)

OK Fensterbank
+8,78 2.OG
+5,02 1.OG
+1,00 EG
-2,60 1.UG

AK Fensterbank

AK Trockenputz

F30 Festverglasung

F30 Kalziumsilikat-Platte +
außenliegendes Glas emailliert

- Montagewinkel
- Luft- und Dampfdichter Anschluss
- Dampfsperre wg. dampfdichtem Paneel

AK Fensterblech

Kabelverzug
ELT möglich

Dimensions: 5, 25, 100, 25, 230, 13, 30, 200, 200, 398⁵, 38, 84⁵, 122⁵, 6, 40

-  Gewerk 123
Fenster- und Glass Fassaden
-  Gewerk 126
Fassade MW kaschiert
-  Gewerk 126
Fassade MW

	MAIERWERK NEU		STAHLBETON F30		MAIERWERK F60		STAHLBETON F90
	STAHLBETON NEU		STAHLBETON F30		STAHLBETON F60		STAHLBETON F90
	STB.-FERTIGTEILE NEU		STB.-FERTIGTEILE F30		STB.-FERTIGTEILE F60		STB.-FERTIGTEILE F90
	TROCKENBAU NEU		TROCKENBAU F30		TROCKENBAU F60		TROCKENBAU F90
	ELEMENTWAND NEU		ELEMENTWAND F30		ELEMENTWAND F60		ELEMENTWAND F90
	Breitsperholzdecke NEU		Breitsperholzdecke F30		Breitsperholzdecke F60		Breitsperholzdecke F90
	WU-BETON NEU		BESTAND ALLGEMEIN		MAIERWERK BW		MAIERWERK BABW
	ESTRICH NEU		ESTRICH BESTAND		STAHLBETON BW		STAHLBETON BABW
	BODENDURCHBRUCH		STAHLBETON BESTAND		STB.-FERTIGTEILE BW		STB.-FERTIGTEILE BABW
	DECKENDURCHBRUCH		STB.-FERTIGTEILE BESTAND		TROCKENBAU BW		TROCKENBAU BABW
	WANDDURCHBRUCH		WAND DURCHSCHLEIFE MIT PUTZ		ELEMENTWAND BW		ELEMENTWAND BABW
	BODENSCHLITZ/ WANDSCHLITZ		TROCKENBAU BESTAND		Breitsperholzdecke BW		Breitsperholzdecke BABW
	ABBRUCH		VORSATZSCHALE NEU		GIPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung (Hohe gem. Wandstärke)		GIPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung (Hohe gem. Wandstärke)

- + ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITECTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITECTEN ÜBER DIE BEFELDUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHMASS UND BEZIEHEN SICH AUF KF 6B.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTHNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSSCHEIBE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHMASS ANGEGEBEN.

OK	OBERRANTE	H	HEIZUNG	PB-STERN-01	IM BODEN EINBETONERTER PB-STERN	W	WAND	BK	BODENKANAL
OK	UNTERKANTE	H	SANITÄR	PB-STERN-02	UND/ ODER DECKE EINBETONERTER PB-STERN	W	FUSSBODEN	BR	BRÜSTUNG
FFB	FRÜHGEBOGEN	S	TÜNFUNG			X	DECKE	VM	VERMUR
FFB	FRÜHGEBOGEN	E	ELEKTRO	F	FENSTER	X	WANDANSCHLUSSE	BM	BRANDWAND
RD	ROHDCKE	D	DURCHBOHRUNG	NA	NAUZAUSLAG		SCHIEBE	BW	BRANDWAND
AD	ABGEH. DECKE	B	BOHRUNG	RA	RECHTZAHLIG			ST	STURZ
UZ	UNTERZUG	KB	KERNBOHRUNG	MH	MÄUERWERK			DS	DÄCHER
UEZ	ÜBERZUG	R	ROHRWÄNDE	TP	TIEFENPUNKT			VOS	VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
		R	SCHULTZ	HP	HÖHPUNKT				

$$\pm 0.00 = 422,69 \text{ m ü. NHN}$$

- ▽ OK FFB
- ▼ OK RFB

 **ÄNDERUNGEN,
ERGÄNZUNGEN**

Beispiel

The diagram shows a cross-section of a rod end connection. A rod passes through a housing. The housing has a shoulder on the left and a flange on the right. The rod has a threaded section on the left and a smooth section on the right. The dimensions are labeled as follows: 'S' is the length of the threaded part of the rod; 'BD' is the diameter of the rod; '25' is the thickness of the housing shoulder; and '30' is the thickness of the housing flange. The labels 'Gewerk' (thread), 'Rodendurchbruch' (rod end break), 'Tiefe' (depth), and 'Breite' (width) are also present.

INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM	GEZ.
-------	------------	-------	------

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

- BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
- BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.

PLAN NR. - INDEX
KLNМ_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_030_V1

PLANBEZEICHNUNG

Detail HS Fenster F30 Festverglasung an Faserzementfassade LKV

• CAD-INFO

PLANUNG (LP 1-9):

GEZ.	TAL
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

GES. FLE

DATUM 07.01.2026

MAßSTAB

1:5

PROJ. NR.: 23-24

- (von innen nach außen)
- 200 mm Stb.-Wand n. Statik
- Abdichtung zum Bauwerk
- 126 mm Wärmedämmung
- 40 mm F30 Paneel
- 6 mm Glaspaneel emailliert

möglicher Vor- und Rücklauf Heizkörper

+8,78 2.OG
+5,02 1.OG
+1,00 EG
-2,60 1.UG

Kabelverzug
ELT möglich

ELT-Brüstungskanal

Heizkörper

AK Fensterbank

AK Trockenputz

F30 Festverglasung

- F30 Kalziumsilikat-Paneel Promatect-H 0,17 W/(mK) + außenliegendes Glas emailiert
- Wärmedämmung nicht brennbar
- Dampfsperre wg. dampfdichtem Paneel

AK FT Element

- Montagewinkel
- Luft- und dampfdichter Anschluss
- Abdichtung um Bauwerk

AK Fensterblech

**AUßENSEITE
(INNENHOF)**

-  Gewerk 123
Fenster- und Glassfassaden
-  Gewerk 126
Fassade MW kaschiert
-  Gewerk 126
Fassade MW

	MAIERWERK NEU		MAIERWERK F30		MAIERWERK F60		MAIERWERK F90
	STAHLBETON NEU		STAHLBETON F30		STAHLBETON F60		STAHLBETON F90
	STB.-FERTIGTEILE NEU		STB.-FERTIGTEILE F30		STB.-FERTIGTEILE F60		STB.-FERTIGTEILE F90
	TROCKENBAU NEU		TROCKENBAU F30		TROCKENBAU F60		TROCKENBAU F90
	ELEMENTWAND NEU		ELEMENTWAND F30		ELEMENTWAND F60		ELEMENTWAND F90
	Breitsperholzdecke NEU		Breitsperholzdecke F30		Breitsperholzdecke F60		Breitsperholzdecke F90
	WU-BETON NEU		BESTAND ALLGEMEIN		MAIERWERK BW		MAIERWERK BABW
	ESTRICH BESTAND		STAHLBETON BESTAND Wandflächen teilweise m. Putz		STB.-FERTIGTEILE BW		STB.-FERTIGTEILE BABW
	BODENDURCHBRUCH		STB.-FERTIGTEILE BESTAND Wandflächen teilweise m. Putz		TROCKENBAU BW		TROCKENBAU BABW
	DECKENDURCHBRUCH		VORSTRICHSCHALE BESTAND Wandflächen teilweise m. Putz		ELEMENTWAND BW		ELEMENTWAND BABW
	WANDDURCHBRUCH		TROCKENBAU BESTAND		BREITSPERHOLZDECKE BW		BREITSPERHOLZDECKE BABW
	BODENSCHLITZ / WANDSCHLITZ		VORSTRICHSCHALE NEU		GIPSKARTONWÄNDE mit Verstärkung (Höhe gemäß gem. Wandabw.)		GIPSKARTONWÄNDE mit Verstärkung F30/F60/F90 (Höhe gem. Wandabw.)
	ABBRUCH						

- + ALLE TRAGENDEN TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITECTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITECTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHMASSUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF KF FÖ.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEC-NACHWEIS ZU ENTHNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLANE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHMASS ANGEGEBEN.

OK	ÜBERKANTE	H	HEIZUNG	PB-Schm-DI	IM BODEN EINBETONERTER PB-STEIN	W	WAND	BK	BODENKANTE
UK	UNTERKANTE	S	SANITÄR	PB-Schm-DI	IN DER DECKE EINBETONERTER PB-STEIN	F	FUSSBODEN	BR	BRÜSTUNG
RF	RUFUNGSSCHNITT	N	NOCHSE					CH	CHAMF
FFB	FENSTERFÜGUNG	E	FENSTER	F	FENSTER			VL	VERLÄRMUNG
RD	RD-DECKE	D	DURCHBRUCH	NA	NOTAUSTAUSSTIEG			BW	BRANDWAND
AD	ABGEH. DECKE	B	BOHRUNG	RA	RAUCHABZUG			ST	STURZ
UZ	UZ-UNTERZUG	K	KERNBOHRUNG	MW	MAUERWERK			DS	DICHTSCHLIESSEND
UEZ	ÜBERZUG	RH	RÖHRE	HP	HÖRPFANKT			VS	VOLLWANDIG DICHT-UND SELBSTSCHLIESSEND
					HOCHPUKHT				

$$\pm 0.00 = 422,69 \text{ m ü. NHN}$$

- ▽ OK FFB
- ▼ OK RFB

 **ÄNDERUNGEN,
ERGÄNZUNGEN**

Beispiel

S BD 25/30

Gewerk

Tiefe

Bodenwurzeln

Bauteile

INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM	GEZ.
-------	------------	-------	------

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

- BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
- BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.

PLAN NR. - INDEX
KLNМ_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_031_V1
PLANBEZEICHNUNG

Detail HS Fenster F30 Festverglasung an Glaspaneel
emailliert LKV

• CAD-INFO

PLANUNG (LP 1-9):

GEZ.	TAL
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

GES. FLE

DATUM 07.01.2026

MAßSTAB

1:5

PROJ. NR.: 23-24

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT:

(von innen nach außen)

- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten


+10,50⁵ 2.OG
+6,74⁵ 1.OG
+2,72⁵ EG
-0,87⁵ 1.UG

AUßENSEITE
(INNENHOF)

+8,75⁵ 2.OG
+4,99⁵ 1.OG
+0,97⁵ EG
-2,62⁵ 1.UG

- Fensterblech

Wärmedämmung nicht brennbar
F30 Kalziumsilikat-Paneel
Promatect-H 0,17 W/(mK)

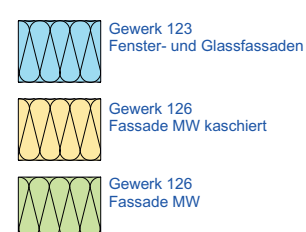

Lochblechwinkel

UK Fassade

+10,53 2.OG
+6,77 1. OG
+2,75 EG
-0,85 1.UG

+8,68 2.OG
+4,92 1.OG
+0,90 EG
-2,70 1.UG

OK Fassade

Dampfsperre wegen
dampfdichtem Paneel

Montagewinkel

10 mm Thermische Trennung

Abdichtung zum Bauwerk

Montagewinkel

Sonnenschutz

Sonnenschutzkasten als U-Kantblech
Dampfsperre wg. dampfdichtem Paneel

UKAD = UK Fassade

Montagewinkel
Luft- und dampfdichter Anschluss
Wärmedämmung nicht brennbar
F30 Kalziumsilikat-Paneel 0,17 W/(mK)

INNENSEITE

F30 Festverglasung

Elastische Fuge
Holz UK
Fensterbank innen

+8,78 2.OG
+5,02 1.OG
+1,00 EG
-2,60 1.UG

OK Fensterbank

10 mm Schattenfuge

OK BR
+8,68 2. OG
+4,92 1. OG
+0,90 EG
-2,70 1. UG

Kabelkanal + Montagekonsole

Trockenputz

Heizkörper schematisch

LEGENDE:

MAUERWERK NEU	MAUERWERK F30	MAUERWERK F60	MAUERWERK F90
STAHLBETON NEU	STAHLBETON F30	STAHLBETON F60	STAHLBETON F90
STB.-FERTIGTEIL NEU	STB.-FERTIGTEIL F30	STB.-FERTIGTEIL F60	STB.-FERTIGTEIL F90
TROCKENBAU NEU	TROCKENBAU F30	TROCKENBAU F60	TROCKENBAU F90
ELEMENTWAND NEU	ELEMENTWAND F30	ELEMENTWAND F60	ELEMENTWAND F90
Brettsperholzdecke NEU	Brettsperholzdecke F30	Brettsperholzdecke F60	Brettsperholzdecke F90
WU-BETON NEU	BESTAND ALLGEMEIN	MAUERWERK BW	MAUERWERK BABW
ESTRICH NEU	ESTRICH BESTAND	STAHLBETON BW	STAHLBETON BABW
BODENDURCHBRUCH	STAHLBETON BESTAND	STB.-FERTIGTEIL BW	STB.-FERTIGTEIL BABW
DECKENDURCHBRUCH	VORSATZSCHALE BESTAND	TROCKENBAU BW	TROCKENBAU BABW
WANDSCHULTZ / WANDSCHULTZ	WANDSCHULTZ teilweise m. Putz	ELEMENTWAND BW	ELEMENTWAND BABW
ABBRUCH	TROCKENBAU BESTAND	Brettsperholzdecke BW	Brettsperholzdecke BABW
	VORSATZSCHALE NEU	GPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung (Höhe gem. Wandabw.)	GPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung (Höhe gem. Wandabw.)

- + ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWELIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITECTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITECTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEC-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stein-BD	W F D	BK BODENKANAL
UK UNTERKANTE	S SANITÄR	IN DER DECKE ENBETONIERTER PB-STEIN	F FUSSBODEN	BR BRÜSTUNG
RFB ROHFUSSBODEN	L LÜFTUNG	N NISCHE	D DECKE	DF DEHNFUGE
DF FERTIGFUSSBODEN	E ELEKTRO	F FENSTER	WANDANSCHLUSS-SCHIENE	VM VORMAUERUNG
RD ROHDECKE	D DURCHBRUCH	NA NOTAUSSTIEG		BW BRANDWAND
AD ABGEH. DECKE	B BOHRUNG	RA RAUCHABZUG		ST STURZ
UZ UNTERZUG	KB KERNDÜHRUNG	MW MAUERWERK		DS DICHTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG	R ROHRHÜLSE	TP TIEFPUNKT		VDS VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
	S SCHULTZ	HP HOCHPUNKT		

± 0.00 = 422,69m ü. NHN

▽ OK FFB
▼ OK RFB


ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN



INDEX ÄNDERUNGEN DATUM GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug

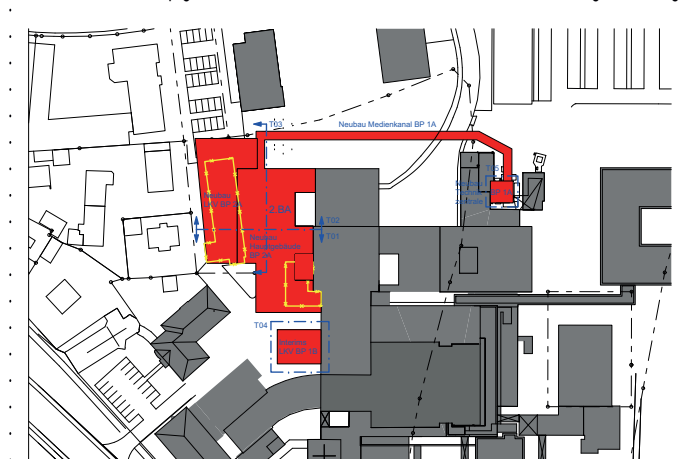

BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.

PLAN NR. - INDEX

KLNM_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_032_V1

PLANBEZEICHNUNG

Detail VS Brüstung F30 Festverglasung Innenhöfe

CAD-INFO

PLANUNG (LP 1-9):

GEZ. TAL

GES. FLE

DATUM 07.01.2026

MAßSTAB

1:5

PROJ. NR.: 23-24

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT :

(von innen nach außen)

- 30 mm Trockenputz auf Ansetzbinder
- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten

INNENSEITE

AUFBAU PR-FASSADE DRUCKENTSPANNT:

(von innen nach außen)

- 200 mm Stb.-Wand n. Statik
- Abdichtung zum Bauwerk
- 125 mm Wärmedämmung
- 40 mm F30 Paneel
- 6 mm Glaspaneel emailiert

LEGENDE:

- + ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITECTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITECTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stein-BD	IM BODEN EINBETONNIERTER PB-STEIN	W F D	WAND FUSSBODEN DECKE WANDANSCHLUSSE-SCHENE	BK BODENKANAL BR BRÜSTUNG
UK UNTERKANTE	S SANITÄR	PB-Stein-DD	IN DER DECKE EINBETONNIERTER PB-STEIN			DF DEHNFUGE
RFB ROHFUSSBODEN	L LÜFTUNG	N NISCHE				VM VORMAUERUNG
FFB FERTIGFUSSBODEN	E ELEKTRO	F FENSTER				BW BRANDWAND
RD ROHDECKE	D DURCHBRUCH	NA NOTAUSGANG				ST STURZ
AD ABGEH. DECKE	B BOHRUNG	RA RAUCHABZUG				DS DICHTSCHLIESSEND
UZ UNTERZUG	KB KERNBOHRUNG	MAUWERK				VDS VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG	R ROHRHÜLSE	TP TIEFPUNKT				
	S SCHLITZ	HP HOCHPUNKT				

± 0.00 = 422,69m ü. NHN

OK FFB
▼ OK RFB

ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN

Beispiel: S BD 25/30

INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM	GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT


BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.


PLAN NR. - INDEX	GEZ. TAL
KLNM_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_033_V1	GES. FLE
PLANBEZEICHNUNG	DATUM 07.01.2026
Detail HS F30 Festverglasung Innenhöfe	MAßSTAB
	1:5
CAD-INFO	PROJ. NR.: 23-24

PLANUNG (LP 1-9):

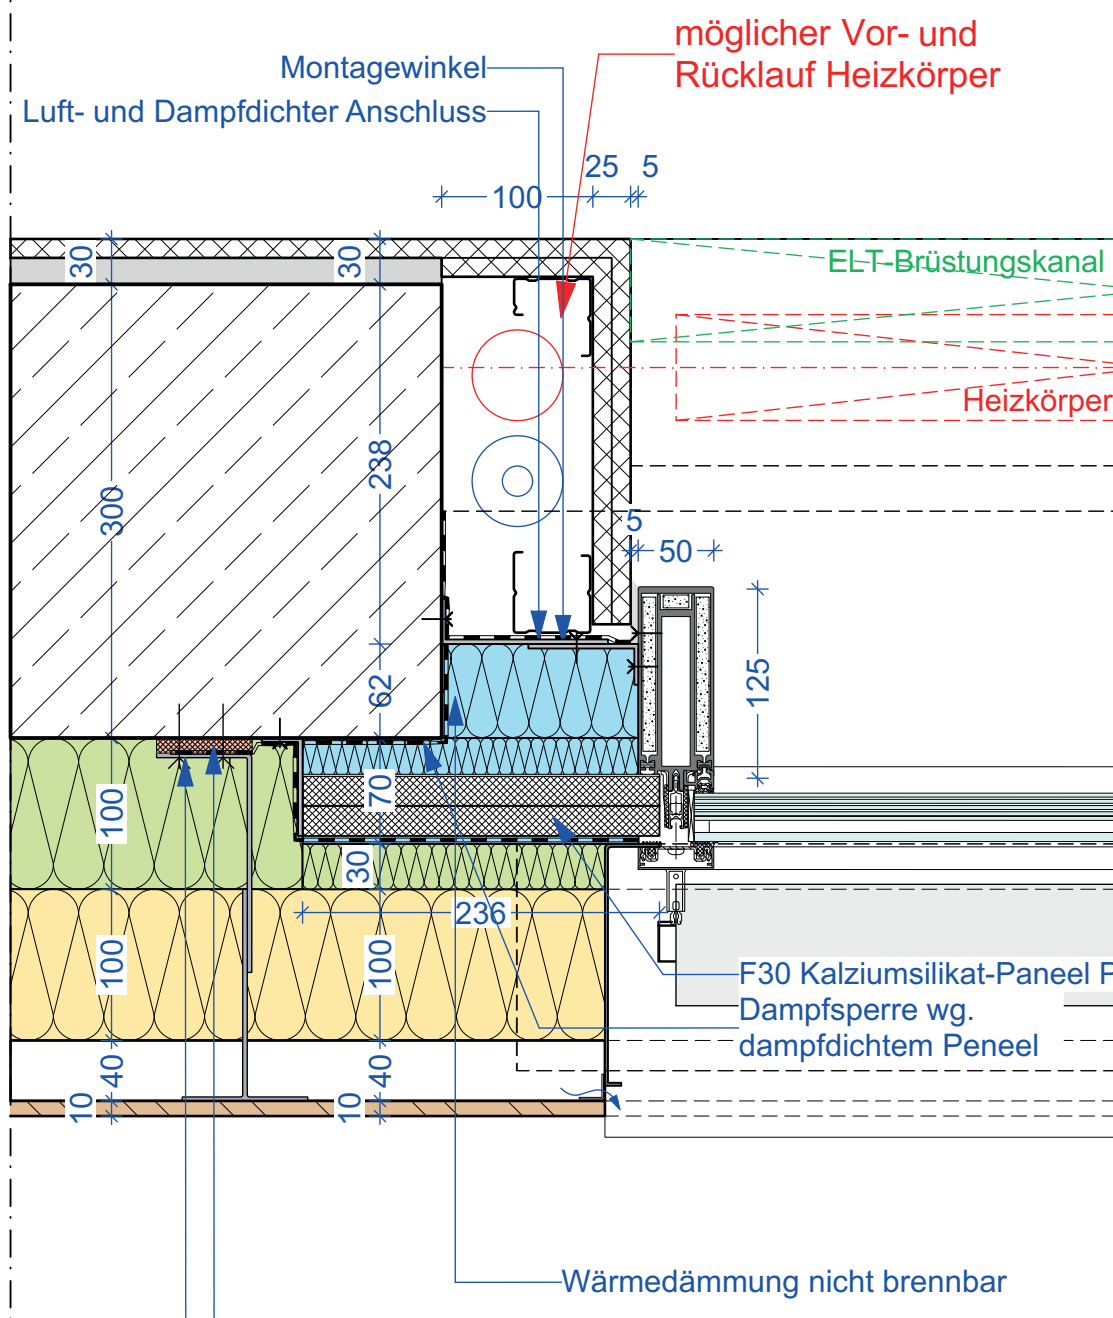

	Gewerk 123 Fenster- und Glassfassaden
	Gewerk 126 Fassade MW kaschiert
	Gewerk 126 Fassade MW

AUßENSEITE
(Innenhof)

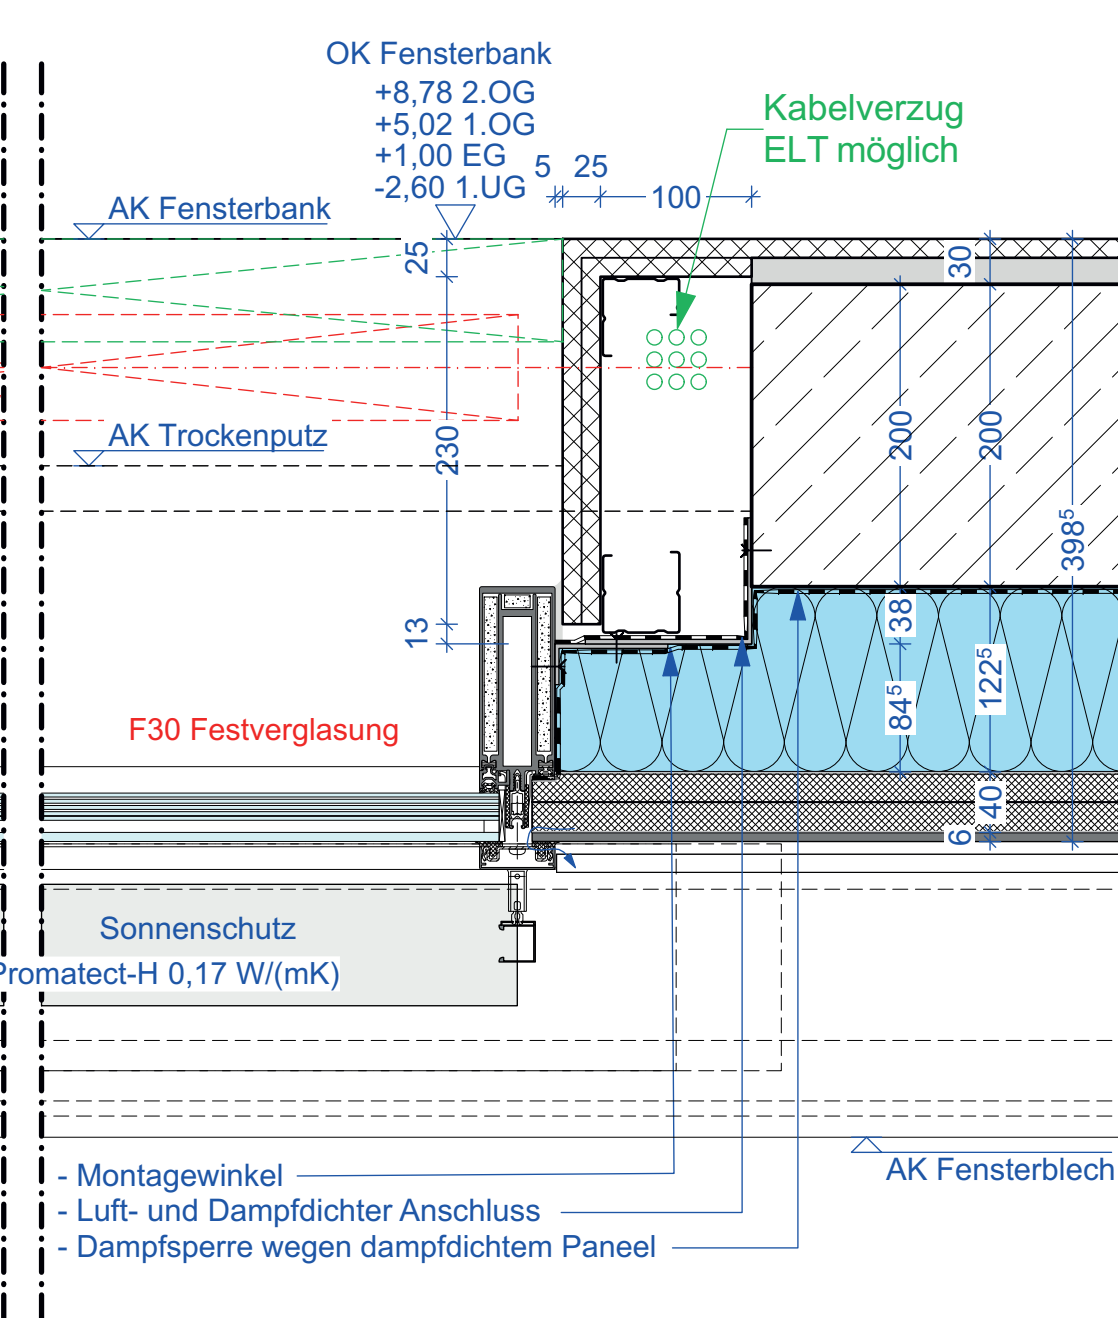

- Montagewinkel
- Luft- und Dampfdichter Anschluss
- Dampfsperre wegen dampfdichtem Paneel

3.BA
INNENHOF EG

INNENSEITE EG

BODENAUFBAU

- 5 mm Linoleumbelag
- + Spachtelung
- 80 mm Verbundestrich
- Stb.-Decke nach Statik

- Stahlkonsole als UK
- Elastische Fuge
- Abstellwinkel
- Randdämmstreifen

- Sockelblech
- Perimeterdämmung
- Abdichtung zum Bauwerk

-0,05 UK Fassade

100 Einzeiler

-0,15

300 Traufstreifen

-0,20 OK Gelände

±0,00 OK FFB

-0,08⁵ OK RD

Übergang 2. / 3. BA

-0,62 OK RD

3.BA

-0,92 UK RD

-0,38⁵ UK RD

10 mm thermische Trennung

INNENSEITE 1.UG

Haustrennwandplatte

LEGENDE:

- + ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stein-BD	IM BODEN EINBETONNIERTER PB-STEIN	W F WAND	BR BODENKANAL
UK UNTERKANTE	S SANITÄR	PB-Stein-DD	IN DER DECKE EINBETONNIERTER PB-STEIN	D FUSSBODEN	BR BRÜSTUNG
RFB ROHFUSSBODEN	L LÜFTUNG	N NISCHEN		D DECKE	DF DEHNFUGE
PFB FERTIGFUSSBODEN	E ELEKTRO	F FENSTER		D WANDANSCHLUSS-SCHIENE	VM VORMAUERUNG
RD ROHDECKE	D DURCHBRUCH	NA NOTAUSSTIEG			BW BRANDWAND
AD ABGEH. DECKE	B BOHRUNG	RA RAUCHABZUG			ST STURZ
UZ UNTERZUG	KB KERNBÖHRUNG	MAW MAUERWERK			DS DICHTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG	R ROHRHÜLSE	TP TIEFPUNKT			VDS VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
	S SCHLITZ	HP HOCHPUNKT			

± 0.00 = = 422,69m ü. NHN

OK FFB

OK RFB

ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN

Beispiel

Gewerk

S BD 25/30

Tiefe

Breite

INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM	GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV

BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.

BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.

PLAN NR. - INDEX	GEZ. tbe
KLNM_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_034_V1	GES. fle
PLANBEZEICHNUNG	DATUM 09.12.2025
Detail VS Anschluss PR-Fassade Sockel Südfassade Bodentiefe	MAßSTAB 1:5

CAD-INFO

PROJ. NR.: 23-24

PLANUNG (LP 1-9):

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT :

(von innen nach außen)

- 30 mm Trockenputz auf Ansetzbinder
- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten

10 mm thermische Trennung

INNENSEITE

+0,00 OK FFB

-0,15 OK Randboard

-0,20 OK Gelände

3.BA
INNENHOF EG

Sonnenschutz

Lochblechwinkel
Montagewinkel
Luft- und dampfdichter Anschluss
Abdichtung um Bauwerk

- Gewerk 123
Fenster- und Glassfassaden
- Gewerk 126
Fassade MW kaschiert
- Gewerk 126
Fassade MW

LEGENDE:

MAUERWERK NEU	MAUERWERK F30	MAUERWERK F60	MAUERWERK F90
STAHLBETON NEU	STAHLBETON F30	STAHLBETON F60	STAHLBETON F90
STB.-FERTIGTEIL NEU	STB.-FERTIGTEIL F30	STB.-FERTIGTEIL F60	STB.-FERTIGTEIL F90
TROCKENBAU NEU	TROCKENBAU F30	TROCKENBAU F60	TROCKENBAU F90
ELEMENTWAND NEU	ELEMENTWAND F30	ELEMENTWAND F60	ELEMENTWAND F90
Brettsperrholzdecke NEU	Brettsperrholzdecke F30	Brettsperrholzdecke F60	Brettsperrholzdecke F90
WU-BETON NEU	BESTAND ALLGEMEIN	MAUERWERK BW	MAUERWERK BABW
ESTRICH NEU	ESTRICH BESTAND	STAHLBETON BW	STAHLBETON BABW
BODENDURCHBRUCH	STAHLBETON BESTAND	STB.-FERTIGTEIL BW	STB.-FERTIGTEIL BABW
DECKENDURCHBRUCH	STB.-FERTIGTEIL BESTAND	TROCKENBAU BW	TROCKENBAU BABW
WANDDURCHBRUCH	VORSATZSCHALE BESTAND	ELEMENTWAND BW	ELEMENTWAND BABW
BODENSCHULTZ / WANDSCHULTZ	WANDSTÄRKEN teilweise m. Putz	Brettsperrholzdecke BW	Brettsperrholzdecke BABW
ABBRUCH	TROCKENBAU BESTAND	GPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung (Höhe gem. Wandabwick.)	GPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung (Höhe gem. Wandabwick.)
	VORSATZSCHALE NEU		

- + ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITECTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITECTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSSCHIEBE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stein-BD IM BODEN EINBETONIERTER PB-STEIN	W F WAND	BK BODENKANAL
UK UNTERKANTE	S SANITÄR	PB-Stein-DD IN DER DECKE EINBETONIERTER PB-STEIN	F FUSSBODEN	BR BRÜSTUNG
RFB ROHFUSSBODEN	L LÜFTUNG	N NISCHE	D DECKE	DF DEHNFUGE
PFB FERTIGFUSSBODEN	E ELEKTRO	F FENSTER	X WANDANSCHLUSS-SCHIEBE	VM VORMAUERUNG
RD ROHDECKE	D DURCHBRUCH	NA NOTAUSSTIEG		BW BRANDWAND
AD ABGEH. DECKE	B BOHRUNG	RA RAUCHABZUG		ST STURZ
UZ UNTERZUG	KB KERNDURCHBRUCH	MW MAUERWERK		DS DICHTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG	R ROHRHÜLSE	TP TIEFPUNKT		VDS VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
	S SCHULTZ	HP HOCHPUNKT		

± 0.00 = 422,69m ü. NHN

▽ OK FFB
▼ OK RFB

ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN

Beispiel
S BD 25/30
Tiefe
Breite

INDEX ÄNDERUNGEN DATUM GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.

PLAN NR. - INDEX
KLNM_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_035_V1
PLANBEZEICHNUNG
Detail HS Anschluss PR-Fassade Südfassade Bodentiefe
GEZ. tbe
GES. fle
DATUM 09.12.2025
MAßSTAB
1:5

CAD-INFO

PLANUNG (LP 1-9):

PROJ. NR.: 23-24

- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033 \text{ W/mK}$
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033 \text{ W/mK}$
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten

- 30 mm Trockenputz auf Ansetzbinder
- 200 mm Stb.-Wand n. Statik
- 160 mm Wärmedämmung
- 10 mm Hinterlüftung
- 3 mm Blech in Fassade eingespannt
- 40 mm Lamellen

AUßENSEITE

- 10 mm Thermische Trennung

- 10 mm Thermische Trennung Montagewinkel

- Abdeckblech
- Lochblechwinkel

Lamelle oben und unten in
PR-Fassade eingespannt
ggf. im Stoßbereich über hinterlegte
Bleche verschrauben

-  **Gewerk 123**
Fenster- und Glass Fassaden
-  **Gewerk 126**
Fassade MW kaschiert
-  **Gewerk 126**
Fassade MW

	MAUERWERK NEU		MAUERWERK F30		MAUERWERK F60		MAUERWERK F90
	STAHLBETON NEU		STAHLBETON F30		STAHLBETON F60		STAHLBETON F90
	STB.-FERTIGTEILE NEU		STB.-FERTIGTEILE F30		STB.-FERTIGTEILE F60		STB.-FERTIGTEILE F90
	TROCKENBAU NEU		TROCKENBAU F30		TROCKENBAU F60		TROCKENBAU F90
	ELEMENTWAND NEU		ELEMENTWAND F30		ELEMENTWAND F60		ELEMENTWAND F90
	Breitsperholzdecke NEU		Breitsperholzdecke F30		Breitsperholzdecke F60		Breitsperholzdecke F90
	WU-BETON NEU		BESTAND ALLGEMEIN		MAUERWERK BW		MAUERWERK BABW
	ESTRICH NEU		ESTRICH BESTAND		STAHLBETON BW		STAHLBETON BABW
	BODENDURCHBRUCH		STAHLBETON BESTAND Wandstärken teilweise m. Putz		STB.-FERTIGTEILE BW		STB.-FERTIGTEILE BABW
	DECKENDURCHBRUCH		STB.-FERTIGTEILE BESTAND Wandstärken teilweise m. Putz		TROCKENBAU BW		TROCKENBAU BABW
	WANDDURCHBRUCH		VORSATZSCHALE BESTAND Wandstärken teilweise m. Putz		ELEMENTWAND BW		ELEMENTWAND BABW
	BODENSCHLITZ/ WANDSCHLITZ		TROCKENBAU BESTAND		Breitsperholzdecke BW		Breitsperholzdecke BABW
	ABBRUCH		VORSATZSCHALE NEU		GIPSKARTONWÄNDE mit Verdickung Höhe gem. Wandabwicklung		GIPSKARTONWÄNDE mit Verdickung F30/F60/BW Höhe gem. Wandabw.

- + ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICHEN BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITECTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + DIESE PLÄNE SIND NUR VOR AUSFÜHRUNG VON VERÄNDERUNGEN ANZUSEHEN UND ZU VERGLEICHEN. DIE BAUEITLUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHMAUSSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTHNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERK- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHMAUSS ANGEGEBEN.

OK	OBERKANTE	H	HEIZUNG	PS-SHM-DB	IM BODEN EINBETONTER PS-BEST.	W	WAND	BR	BODENKANTE
UK	UNTERKANTE	H	HEIZUNG	PS-SHM-DB	IM BODEN EINBETONTER PS-BEST.	F	FUSSBODEN	BK	BREITENSTUFUNG
RFB	RUHFOSSBODEN	L	LÜFTUNG	N	NISCHEN	D	DECKE	DF	DEHNFUGE
FFB	FERTIGFUSSBODEN	E	ELEKTRO	F	FENSTER	X	WANDANSCHLUSS	VM	VORLÄUFERHÖHE
RD	ROHDECKE	D	DURCHBOHR	NA	NATALSÜGEL		SCHIENEN	BW	BRANDWAND
RD	ABDECK. DECKE	B	BOHRUNG	RA	RAUHAUSBAU			ST	STUFEN
UZ	UNTERZUG	K	KERNBOHRUNG	MW	MAUERWERK			DS	DICHTSCHLIESSEN
UEZ	ÜBERZUG	R	ROHRLEITUNG	TP	TIEFPUNKT			VDS	VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEN
		S	SCHLÜTZ	HP	HOCHPUNKT				

- OK FFB
-  OK RFB

 **ÄNDERUNGEN,
ERGÄNZUNGEN**

Beispiel

The diagram shows a cross-section of a beam. The total height is labeled 'S'. The width is labeled 'BD'. The depth of the beam is labeled '25/30'. The height of the beam above the ground is labeled 'Gewerk'. The width of the beam at the ground level is labeled 'Bodendurchbruch'. The depth of the beam below the ground is labeled 'Tiefe'.

INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM	GEZ.
-------	------------	-------	------

- BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
- BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



• 

BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.

PLAN NR. - INDEX	GEZ.	TBE
KLNM_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_036_V1	GES.	FLE
PLANBEZEICHNUNG	DATUM	23.01.2026
Detail HS Anschluss Stoß Lamellenband	MAGSTAB	

CAD-INFO

PLANUNG (LP 1-9):

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT:

(von innen nach außen)

- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten

AUFBAU PR-FASSADE LAMELLENBAND:

(von innen nach außen)

- 30 mm Trockenputz auf Ansatzbinder
- 200 mm Stb.-Wand n. Statik
- Abdichtung zum Bauwerk
- 159 mm Wärmedämmung
- 10 mm Hinterlüftung
- 3 mm Blech in Fassade eingespannt
- 40 mm Lamellen

AUßENSEITE

INNENSEITE

LEGENDE:

- + ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITECTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITECTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stein-BD	IM BODEN EINBETONIRTER PB-STEIN	W F D	WAND FUSSBODEN DECKE WANDANSCHLUSSE-SCHENE	BK BODENKANAL BR BRÜSTUNG
UK UNTERKANTE	S SANITÄR LÜFTUNG	PB-Stein-DD	IN DER DECKE EINBETONIRTER PB-STEIN			DF DEHNFUGE
RFB ROHFUSSBODEN	E ELEKTRO	F FENSTER				VM VORMAUERUNG
FB FERTIGFUSSBODEN	D DURCHBRUCH	NA NOTAUSGANG				BW BRANDWAND
RD ROHDECKE	B BOHRUNG	RA RAUCHABZUG				ST STURZ
AD ABGEH. DECKE	KB KERNDURCHBRUCH	MAUERWERK				DS DICHTSCHLIESSEND
UZ UNTERZUG	R ROHRHÜLSE	TP TIEFPUNKT				VDS VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG	S SCHLITZ	HP HOCHPUNKT				

± 0.00 = + 422,69m ü. NHN
▽ OK FFB
▼ OK RFB

ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN

Beispiel: S BD 25/30
Gewerk
Bodendurchbruch
Tiefe
Breite

INDEX ÄNDERUNGEN DATUM GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.

PLAN NR. - INDEX
KLN_M_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_037_V1
PLANBEZEICHNUNG
Detail VS Lamellenband

CAD-INFO

PLANUNG (LP 1-9):

GEZ. TAL
GES. FLE
DATUM 17.12.2025
MAßSTAB
1:5

PROJ. NR.: 23-24

AUFBAU PR-FASSADE LAMELLENBAND:

- (von innen nach außen)
- 30 mm Trockenputz auf Ansetzbinder
 - 200 mm Stb.-Wand n. Statik
 - Abdichtung zum Bauwerk
 - 159 mm Wärmedämmung
 - 10 mm Hinterlüftung
 - 3 mm Blech in Fassade eingespannt
 - 40 mm Lamellen

INNENSEITE

OK Fensterbank
+8,78 2.OG
+5,02 1.OG
+1,00 EG
-2,60 1.UG

AK Fensterbank

ELT-Brüstungskanal

Heizkörper
AK Trockenputz

AK Lamelle

10mm Lamellenstoß

Dampfsperre wegen dampfdichtem Paneel
Luft- und Dampfdichter Anschluss
Montagewinkel

Lamelle oben und unten in
PR-Fassade eingespannt und auf
3mm Grundplatte pulverbeschichtet genietet
ggf. im Stoßbereich über hinterlegte
Bleche und Winkel punktuell verschrauben

AUßENSEITE

- Gewerk 123
Fenster- und Glassfassaden
- Gewerk 126
Fassade MW kaschiert
- Gewerk 126
Fassade MW

LEGENDE:

- + ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITECTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITECTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
- + WANDANSCHLÜSSCHIELE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERK- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE UK UNTERKANTE RFB ROHFUSSBOGEN RFB FERTIGFUSSBOGEN RD ROHDECKE AD ABGEH. DECKE UZ UNTERZUG UEZ ÜBERZUG	H HEIZUNG S SANITÄR L LÜFTUNG E ELEKTRO D DURCHBRUCH B BOHRUNG KB KERNBOHRUNG R ROHRHÜLSE S SCHULTZ	PB-Stein-BD IM BODEN PB-Stein-BD IN DER DECKE N NISCHE F FENSTER NA NOTAUSSTIEG RA RAUCHABZUG MW MAUERWERK TP TIEFPUNKT HP HOCHPUNKT	W F WAND D FUSSBOGEN X DECKE WANDANSCHLÜSS- SCHIELE	BK BODENKANAL BR BRÜSTUNG DF DEHNFUGE VM VORMAUERUNG BW BRANDWAND ST STURZ DS DICHTSCHLIESSEND VDS VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
--	---	--	---	---

± 0.00 = 422,69m ü. NHN

OK FFB
OK RFB


ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN

Beispiel: S BD 25/30

INDEX ÄNDERUNGEN DATUM GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug

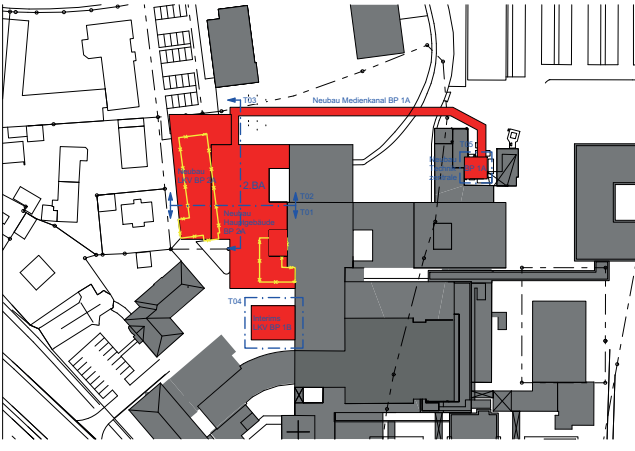

BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.

PLAN NR. - INDEX	GEZ. TAL
KLNM_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_038_V1	GES. FLE
PLANBEZEICHNUNG	DATUM 17.12.2025
Detail HS Lamellenband	MAßSTAB
	1:5
CAD-INFO	PROJ. NR.: 23-24

PLANUNG (LP 1-9):

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT:

(von innen nach außen)

- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten

Lochblechwinkel
Abdeckblech

+10,50⁵ Achse Riegel

Blindlamelle

AUFBAU PR-FASSADE LAMELLENBAND:

(von innen nach außen)

- 200 mm Stb.-Wand n. Statik
- Abdichtung zum Bauwerk
- 159 mm Wärmedämmung
- 10 mm Hinterlüftung
- 3 mm Blech in Fassade eingespannt
- 40 mm Lamellen

AUßENSEITE

Lamelle auf 3mm Grundplatte
pulverbeschichtet genietet

Wetterschutzgitter im Öffnungsbereich

Hohrräume satt ausdämmen

+8,75⁵ Achse Riegel

+8,68 OK Fassade

OK Fassade

- Fensterblech



Dampfsperre wegen
dampfdichtem Paneel

Monatgewinkel 70/70/5 mm

+10,55 UK ST

Luft- und Dampfdichter Anschluss
Befestigungswinkel Lüftungskanal
Befestigungswinkel Lüftungskanal

19 mm Dämmung synth. Kautschuk
Blechmantel
Kompriband


ZULUFT

Lage und Ausführung
Lüftungskanal n. Fachplaner HET

INNENSEITE
(TECHNIKZENTRALE)

27 Lamellen
Materialstärke t = 3mm
Länge l: ca. 2.90m
Höhe h = 62,5 mm

Ausschnitt Lamelle
in M 1:2:

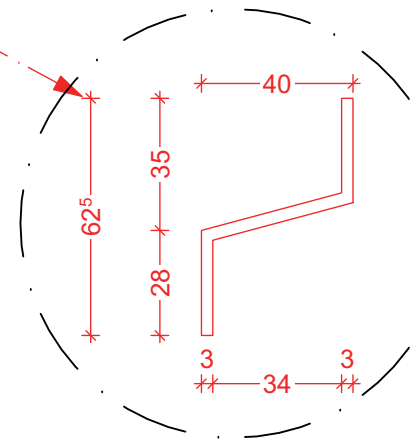

LEGENDE:

MAUERWERK NEU	MAUERWERK F30	MAUERWERK F60	MAUERWERK F90
STAHLBETON NEU	STAHLBETON F30	STAHLBETON F60	STAHLBETON F90
STB.-FERTIGTEIL NEU	STB.-FERTIGTEIL F30	STB.-FERTIGTEIL F60	STB.-FERTIGTEIL F90
TROCKENBAU NEU	TROCKENBAU F30	TROCKENBAU F60	TROCKENBAU F90
ELEMENTWAND NEU	ELEMENTWAND F30	ELEMENTWAND F60	ELEMENTWAND F90
Brettspertholzdecke NEU	Brettspertholzdecke F30	Brettspertholzdecke F60	Brettspertholzdecke F90
WU-BETON NEU	BESTAND ALLGEMEIN	MAUERWERK BW	MAUERWERK BABW
ESTRICH NEU	ESTRICH BESTAND	STAHLBETON BW	STAHLBETON BABW
BODENDURCHBRUCH	STAHLBETON BESTAND	STB.-FERTIGTEIL BW	STB.-FERTIGTEIL BABW
DECKENDURCHBRUCH	STB.-FERTIGTEIL BESTAND	TROCKENBAU BW	TROCKENBAU BABW
WANDURCHBRUCH	VORSATZSCHALE BESTAND	ELEMENTWAND BW	ELEMENTWAND BABW
BODENSCHUTZ/ WANDSCHUTZ	WANDSTÄRKEN teilweise m. Putz	Brettspertholzdecke BW	Brettspertholzdecke BABW
ABBRUCH	WANDSTÄRKEN teilweise m. Putz	GPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung F30/F60/BW (Höhe gem. Wandabw.)	GPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung F30/F60/BW (Höhe gem. Wandabw.)
	WANDSTÄRKEN teilweise m. Putz		
	TROCKENBAU BESTAND		
	VORSATZSCHALE NEU		

- + ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEC-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stein-BD IM BODEN EINBETONIRTER PB-STEIN	W F WAND	BK BODENKANAL
UK UNTERKANTE	S SANITÄR	IN DER DECKE EINBETONIRTER PB-STEIN	F FUSSBODEN	BR BRÜSTUNG
RFB ROHFUSSBODEN	L LÜFTUNG	N NISCHE	D DECKE	DF DEHNFUGE
PFB FERTIGFUSSBODEN	E ELEKTRO	F FENSTER	X WANDANSCHLUSS- SCHIENE	VM VORMAUERUNG
RD ROHDECKE	D DURCHBRUCH	NA NOTAUSSTIEG		BW BRANDWAND
AD ABGEH. DECKE	B BOHRUNG	RA RAUCHABZUG		ST STURZ
UZ UNTERZUG	KB KERNBÖHRUNG	MAUERWERK		DS DICHTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG	R ROHRHÜLSE	TP TIEFPUNKT		VDS VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
	S SCHLITZ	HP HOCHPUNKT		

± 0.00 = 422,69m ü. NHN	ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN	Beispiel
▽ OK FFB		Gewerk S BD 25/30 Tiefe Breite
▼ OK RFB		

INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM	GEZ.
KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT			
BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV			
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug			



BAUHERR:	Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.
BAUORT:	Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.
PLAN NR. - INDEX	GEZ. TAL
KLNM_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_039_V1	GES. FLE
PLANBEZEICHNUNG	DATUM 12.01.2026
Detail VS Lamellenband Technikzentrale	MAßSTAB
	1:2, 1:5
CAD-INFO	PROJ. NR.: 23-24

PLANUNG (LP 1-9):

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT:

(von innen nach außen)

- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten


AUFBAU PR-FASSADE LAMELLENBAND:

(von innen nach außen)

- 200 mm Stb.-Wand n. Statik
- Abdichtung zum Bauwerk
- 159 mm Wärmedämmung
- 10 mm Hinterlüftung
- 3 mm Blech in Fassade eingespannt
- 40 mm Lamellen

INNENSEITE (TECHNIKZENTRALE)

Lage und Ausführung
Lüftungskanal n. Fachplaner HET

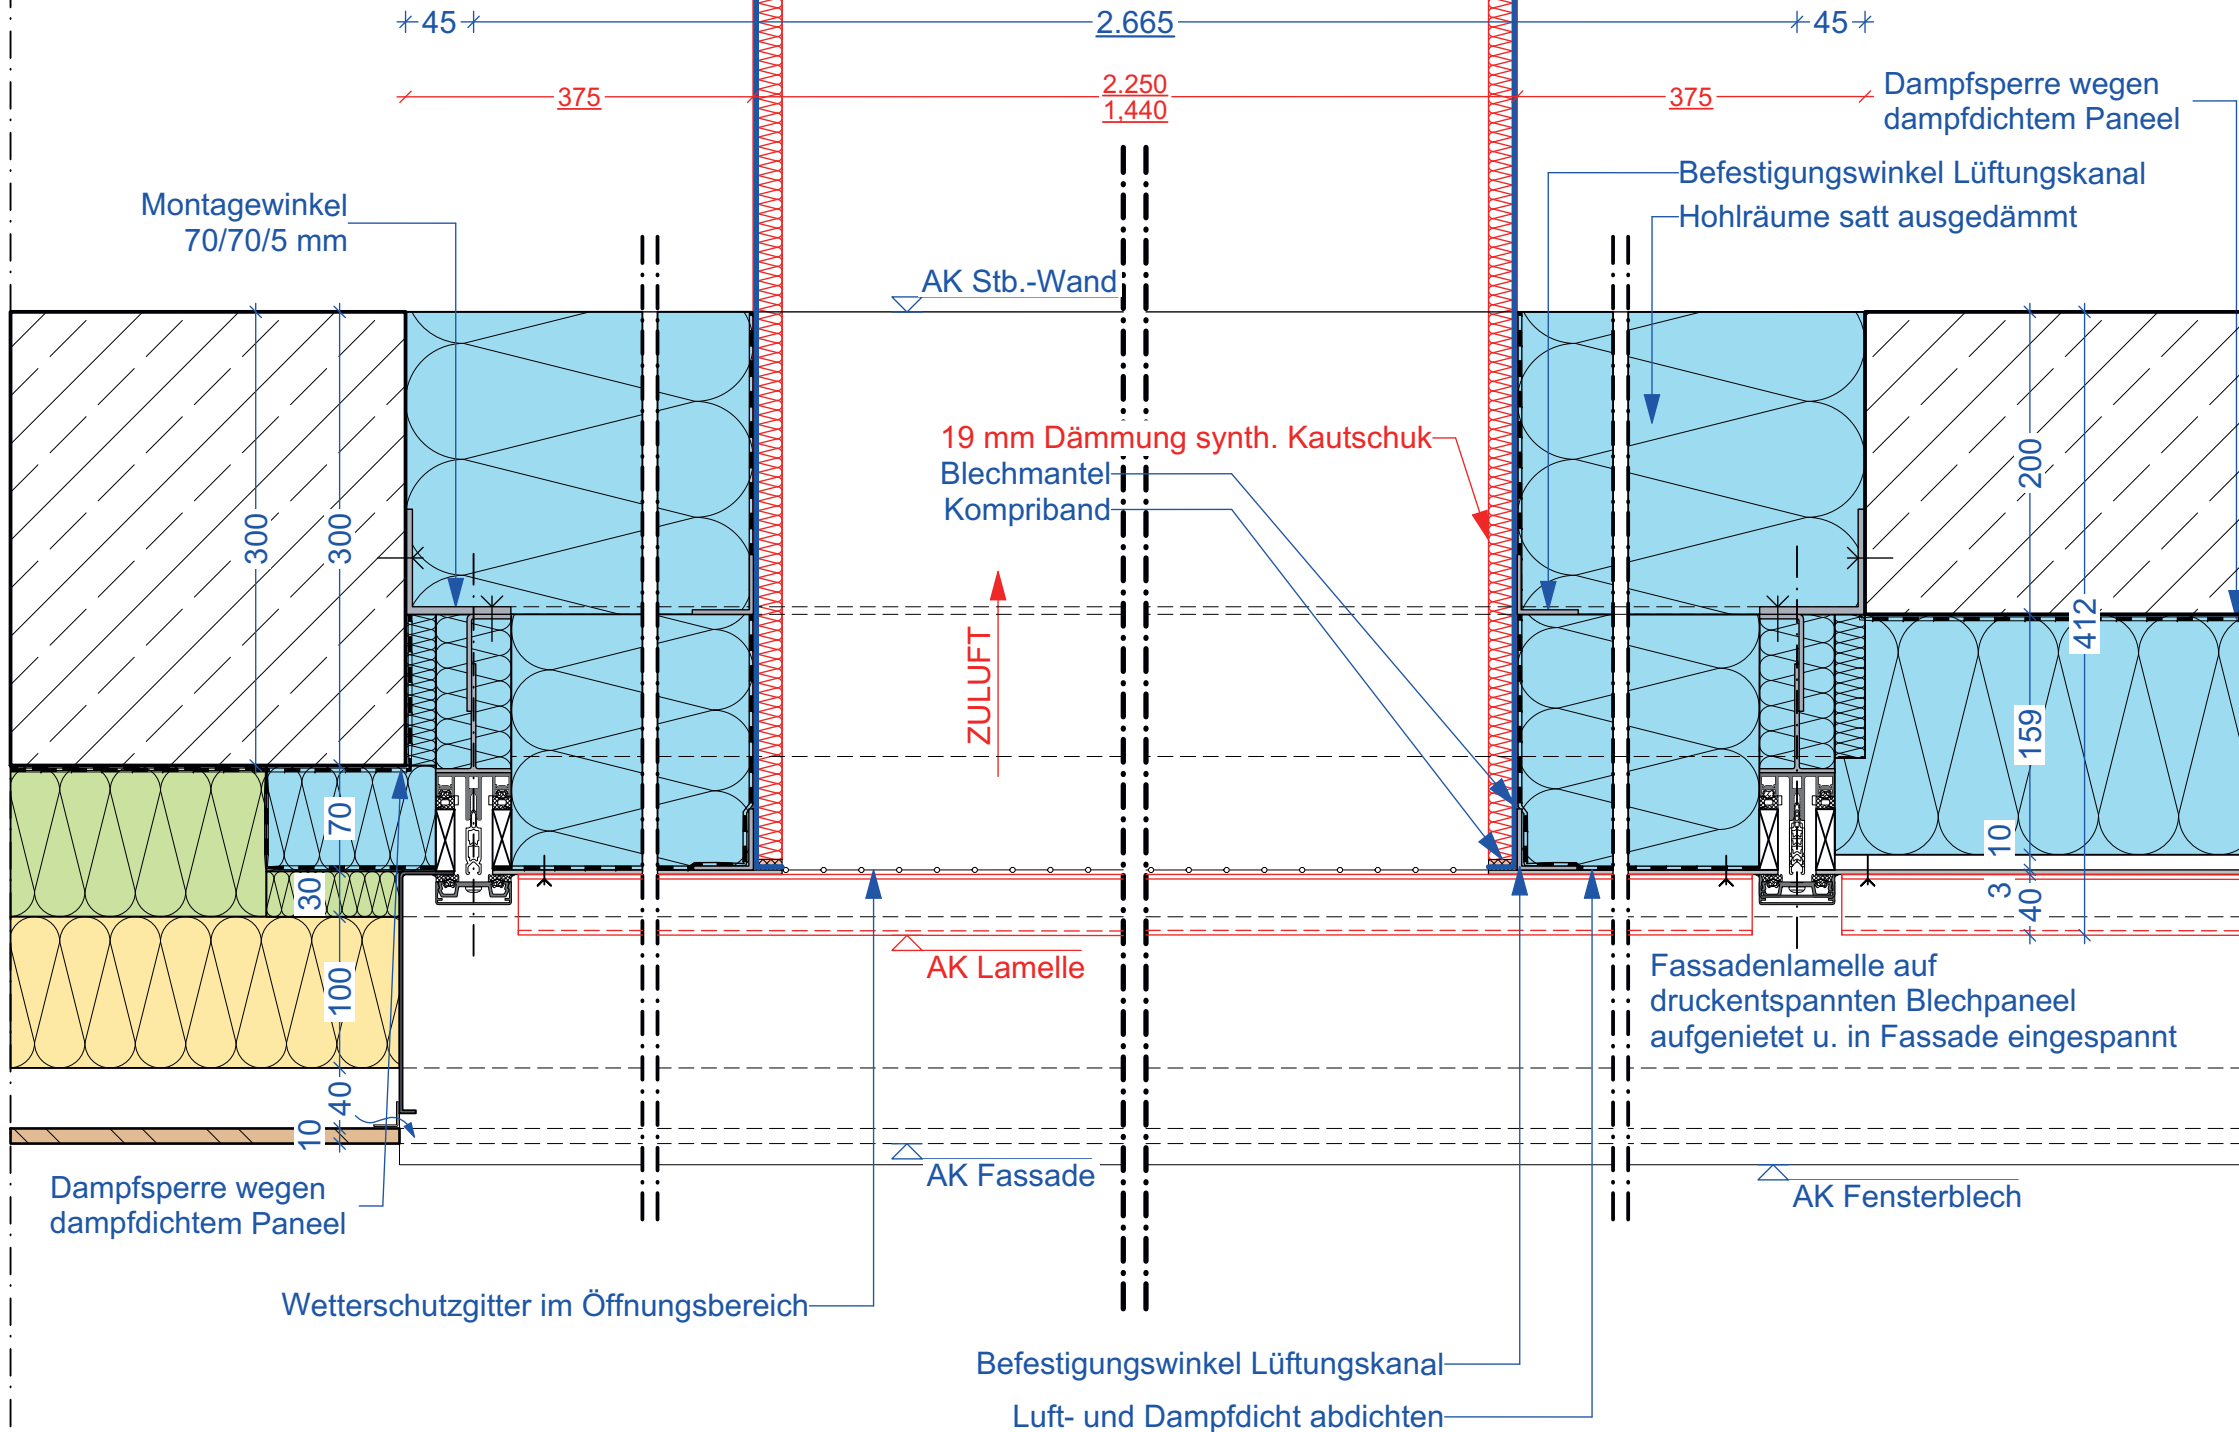

- Gewerk 123
Fenster- und Glassfassaden
- Gewerk 126
Fassade MW kaschiert
- Gewerk 126
Fassade MW

LEGENDE:

MAUERWERK NEU	MAUERWERK F30	MAUERWERK F60	MAUERWERK F90
STAHLBETON NEU	STAHLBETON F30	STAHLBETON F60	STAHLBETON F90
STB.-FERTIGTEIL NEU	STB.-FERTIGTEIL F30	STB.-FERTIGTEIL F60	STB.-FERTIGTEIL F90
TROCKENBAU NEU	TROCKENBAU F30	TROCKENBAU F60	TROCKENBAU F90
ELEMENTWAND NEU	ELEMENTWAND F30	ELEMENTWAND F60	ELEMENTWAND F90
Brettspertholzdecke NEU	Brettspertholzdecke F30	Brettspertholzdecke F60	Brettspertholzdecke F90
WU-BETON NEU	BESTAND ALLGEMEIN	MAUERWERK BW	MAUERWERK BABW
ESTRICH NEU	ESTRICH BESTAND	STAHLBETON BW	STAHLBETON BABW
BODENDURCHBRUCH	STAHLBETON BESTAND	STB.-FERTIGTEIL BW	STB.-FERTIGTEIL BABW
DECKENDURCHBRUCH	STB.-FERTIGTEIL BESTAND	TROCKENBAU BW	TROCKENBAU BABW
WANDURCHBRUCH	VORSATZSCHALE BESTAND	ELEMENTWAND BW	ELEMENTWAND BABW
BODENSCHULTZ/	TROCKENBAU BESTAND	Brettspertholzdecke BW	Brettspertholzdecke BABW
WANDSCHULTZ	VORSATZSCHALE NEU	GPSKARTON-WÄNDE	GPSKARTON-WÄNDE
ABBRUCH		mit Verstärkung (Höhe	mit Verstärkung (Höhe
		gem. Wandabw.)	gem. Wandabw.)

- + ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITECTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITECTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEC-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stein-BD	IM BODEN EINBETONIRTER PB-STEIN	W F WAND	BR BRÜSTUNG
UK UNTERKANTE	S SANITÄR	PB-Stein-DD	IN DER DECKE EINBETONIRTER PB-STEIN	F FUSSBODEN	DF DEHNFUGE
RFB ROHFUSSBODEN	E ELEKTRO	N NISCHE		D DECKE	VM VORMAUERUNG
FB FERTIGFUSSBODEN	F FENSTER	NA NOTAUSGANG		WANDANSCHLUSS- SCHIENE	BR BRANDWAND
RD ROHDECKE	D DURCHBRUCH	RA RAUCHABZUG			ST STURZ
AD ABGEH. DECKE	B BOHRUNG	KB KERNBOHRUNG			DS DICHTSCHLIESSEND
UZ UNTERZUG	KB KERNBOHRUNG	MM MAUERWERK			VDS VOLLWANDIG, DICH- UND SELBSTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG	R ROHRHÜLSE	TP TIEFPUNKT			
	S SCHULTZ	HP HOCHPUNKT			

± 0.00 = 422,69m ü. NHN

▽ OK FFB
▼ OK RFB

ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN

Beispiel:
S BD 25/30
Tiefe
Breite

INDEX ÄNDERUNGEN DATUM GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug




BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.

PLAN NR. - INDEX	GEZ. TAL
KLNM_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_040_V1	GES. FLE
PLANBEZEICHNUNG	DATUM 12.01.2026
Detail HS Lamellenband Technikzentrale	MAßSTAB
	1:5

CAD-INFO PROJ. NR.: 23-24

PLANUNG (LP 1-9):

INNENSEITE 1. UG

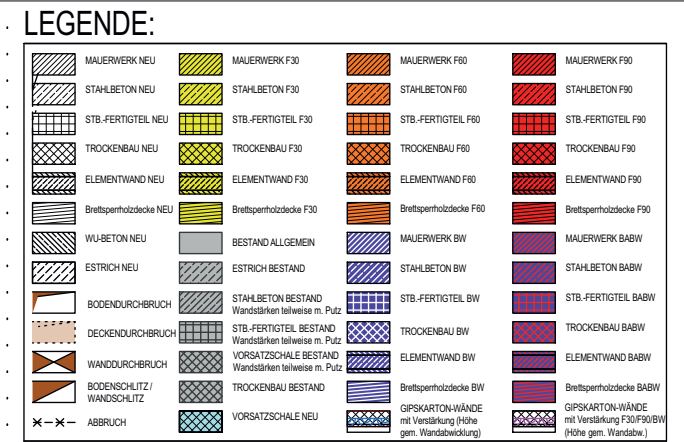

- * ALLE TRAGENDEN TEILE NACH STATIK!
- * DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWELIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITECTEN.
- * VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- * MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITECTEN ABZUSPRECHEN. DIE HAULEUTUNG ZUR RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- * ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHMAUSSAM UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- * WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTHNEHMEN.
- * WANDANSCHLUSSSCHEIBE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- * WANDÖPNFÜHUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHMAUSSAM ANZUGEBEN.

OK	BEREICH	H	HEIZUNG	PB-Stirn-80	IM BODEN EINGEBETONTER PB-STEIN	W	WAND	BR	BODENKANAL
OK	UNTERKANTE	H	SEITLICHE	PB-Stirn-40	IN DER DECKE EINGEBETONTER PB-STEIN	F	FUSSBODEN	BR	BRICKEN
RFB	ROHRFUSSBODEN	L	LÜFTUNG	N	NISCHE	D	DECKE	DF	DEHNFUGE
RFB	ROHRFUSSBODEN	E	ELEKTRO	F	FENSTER	X	WANDANSCHLÜSS- SCHENE	VM	VERMÄUERUNG
RD	ROHDECKE	D	DURCHBRUCH	NA	NOTAUSZUG			BT	BRANDWAND
AD	ABGEH. DECKE	R	BOHRUNG	RA	RAUCHABZUG			ST	STREIFEN
UZ	UNTERZUG	M	MÄNNLICH	MA	MAUERWERK			DS	DICHTSCHLIESSEN
UEZ	ÜBERZUG	KB	KERNBOHRUNG	TP	TIEFPUNKT			VDS	VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEN
		R	ROHRLÖT	HP	HÖHPUNKT				

± 0.00 = 422,69m ü. NHN

- ▽ OK FFB
- ▼ OK RFB

 **ÄNDERUNGEN,
ERGÄNZUNGEN**

Beispiel



The diagram shows a horizontal rod with several labels and arrows indicating dimensions. From left to right: 'Rodenddurchbruch' with an arrow pointing to the left end; 'Gewerk' with an arrow pointing to the first section of the rod; 'S BD 25/30' with an arrow pointing to the rod itself; 'Tiefe' with an arrow pointing to the right end; and 'Breite' with an arrow pointing to the width of the rod. Above the rod, there is a small inset diagram showing a cross-section of a rod with a brown outer layer and a white inner core.

INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM	GEZ.
-------	------------	-------	------

: KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

- BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
- BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.

PLAN NR. - INDEX	GEZ.	tbe
KLNM_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_041_V1	GES.	file
PLANBEZEICHNUNG	DATUM	15.12.2025
Detail VS Anschluss PR-Fassade Brüstung Nordfassade Büros	MAGSTAB	1:5

CAD-INFO PROJ. NR : 23-24

PLANUNG (LP 1-9):

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT:

- (von innen nach außen)
- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
 - 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
 - 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
 - 40 mm Hinterlüftung
 - 10 mm Faserzement Fassadenplatten
 - Fassadenblech

AUßENSEITE EG Westfassade

- Fensterblech

PFLASTERAUFBAU

n. Planung ALN:

- 80 mm Pflaster
- 40 mm Splittbett
- Einzeiler



Flachstahlgitter
Absturzsicherung

+2,01 OK Podest

+1,76 UK Podest

Wärmedämmung nicht brennbar
Fensterbank Naturstein
Holz UK 40/60

+1,00 OK Fensterbank

+0,93 OK BR

INNENSEITE EG TRH 01

Perimeterdämmung
Abdichtung zum Bauwerk

LEGENDE:

- + ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEC-NACHWEIS ZU ENTHNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stein-BD	IM BODEN EINGEBETONTER PB-STEIN	W F WAND	BR BR	BODENKANAL
UK UNTERKANTE	S SANITÄR	PB-Stein-DD	IN DER DECKE EINGEBETONTER PB-STEIN	F FUSSBO	BR BR	BRÜSTUNG
RFB ROHFUSSBO	L LÜFTUNG	N NISCH		D DECKE	DF DEHN	DF DEHN
FE FERTIGFUSSBO	E ELEKTRO	F FENSTER		X WANDANSCHLUSS	VM VORMAU	VM VORMAU
RD ROHDECKE	D DURCHBRUCH	NA NOTAU	STIEG	SCH	BR BRAND	BR BRAND
AD ABGEH. DECKE	B BOHRUNG	RA RAUCH	ABZUG		ST STURZ	ST STURZ
UZ UNTERZUG	KB KERNBOHRUNG	MW MAUER	WERK		DS DICHTSCHL	DS DICHTSCHL
UEZ ÜBERZUG	R ROHRHÜLSE	TP TIEFPUNKT			VDS VOLLWANDIG	VDS VOLLWANDIG
	S SCHULTZ	HP HOCHPUNKT			UND SELBSTSCHL	UND SELBSTSCHL

± 0.00 = 422,69m ü. NHN
OK FFB
OK RFB
ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN
Beispiel: S BD 25/30
Gewerk: Boden durchbruch
Tiefe: Breite

INDEX ANDERUNGEN DATUM GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.

PLAN NR. - INDEX
KLNM_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_042_V1
PLANBEZEICHNUNG
Detail VS PR-Fassade Sockel TRH 01/TRH 02
GEZ. tbe
GES. fle
DATUM 17.12.2025
MAßSTAB
1:5


CAD-INFO
PROJ. NR.: 23-24

PLANUNG (LP 1-9):

- 30 mm Trockenputz auf Ansetzbinder
- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten
- Fassadenblech

- RWA über Lamellenfenster RAL 7001
freier Querschnitt 1,00 m²
- Kontakt AUF/ZU zur Belüftung
über Steuerung Motor

- Gewerk 123
Fenster- und Glass Fassaden
- Gewerk 126
Fassade MW kaschiert
- Gewerk 126
Fassade MW

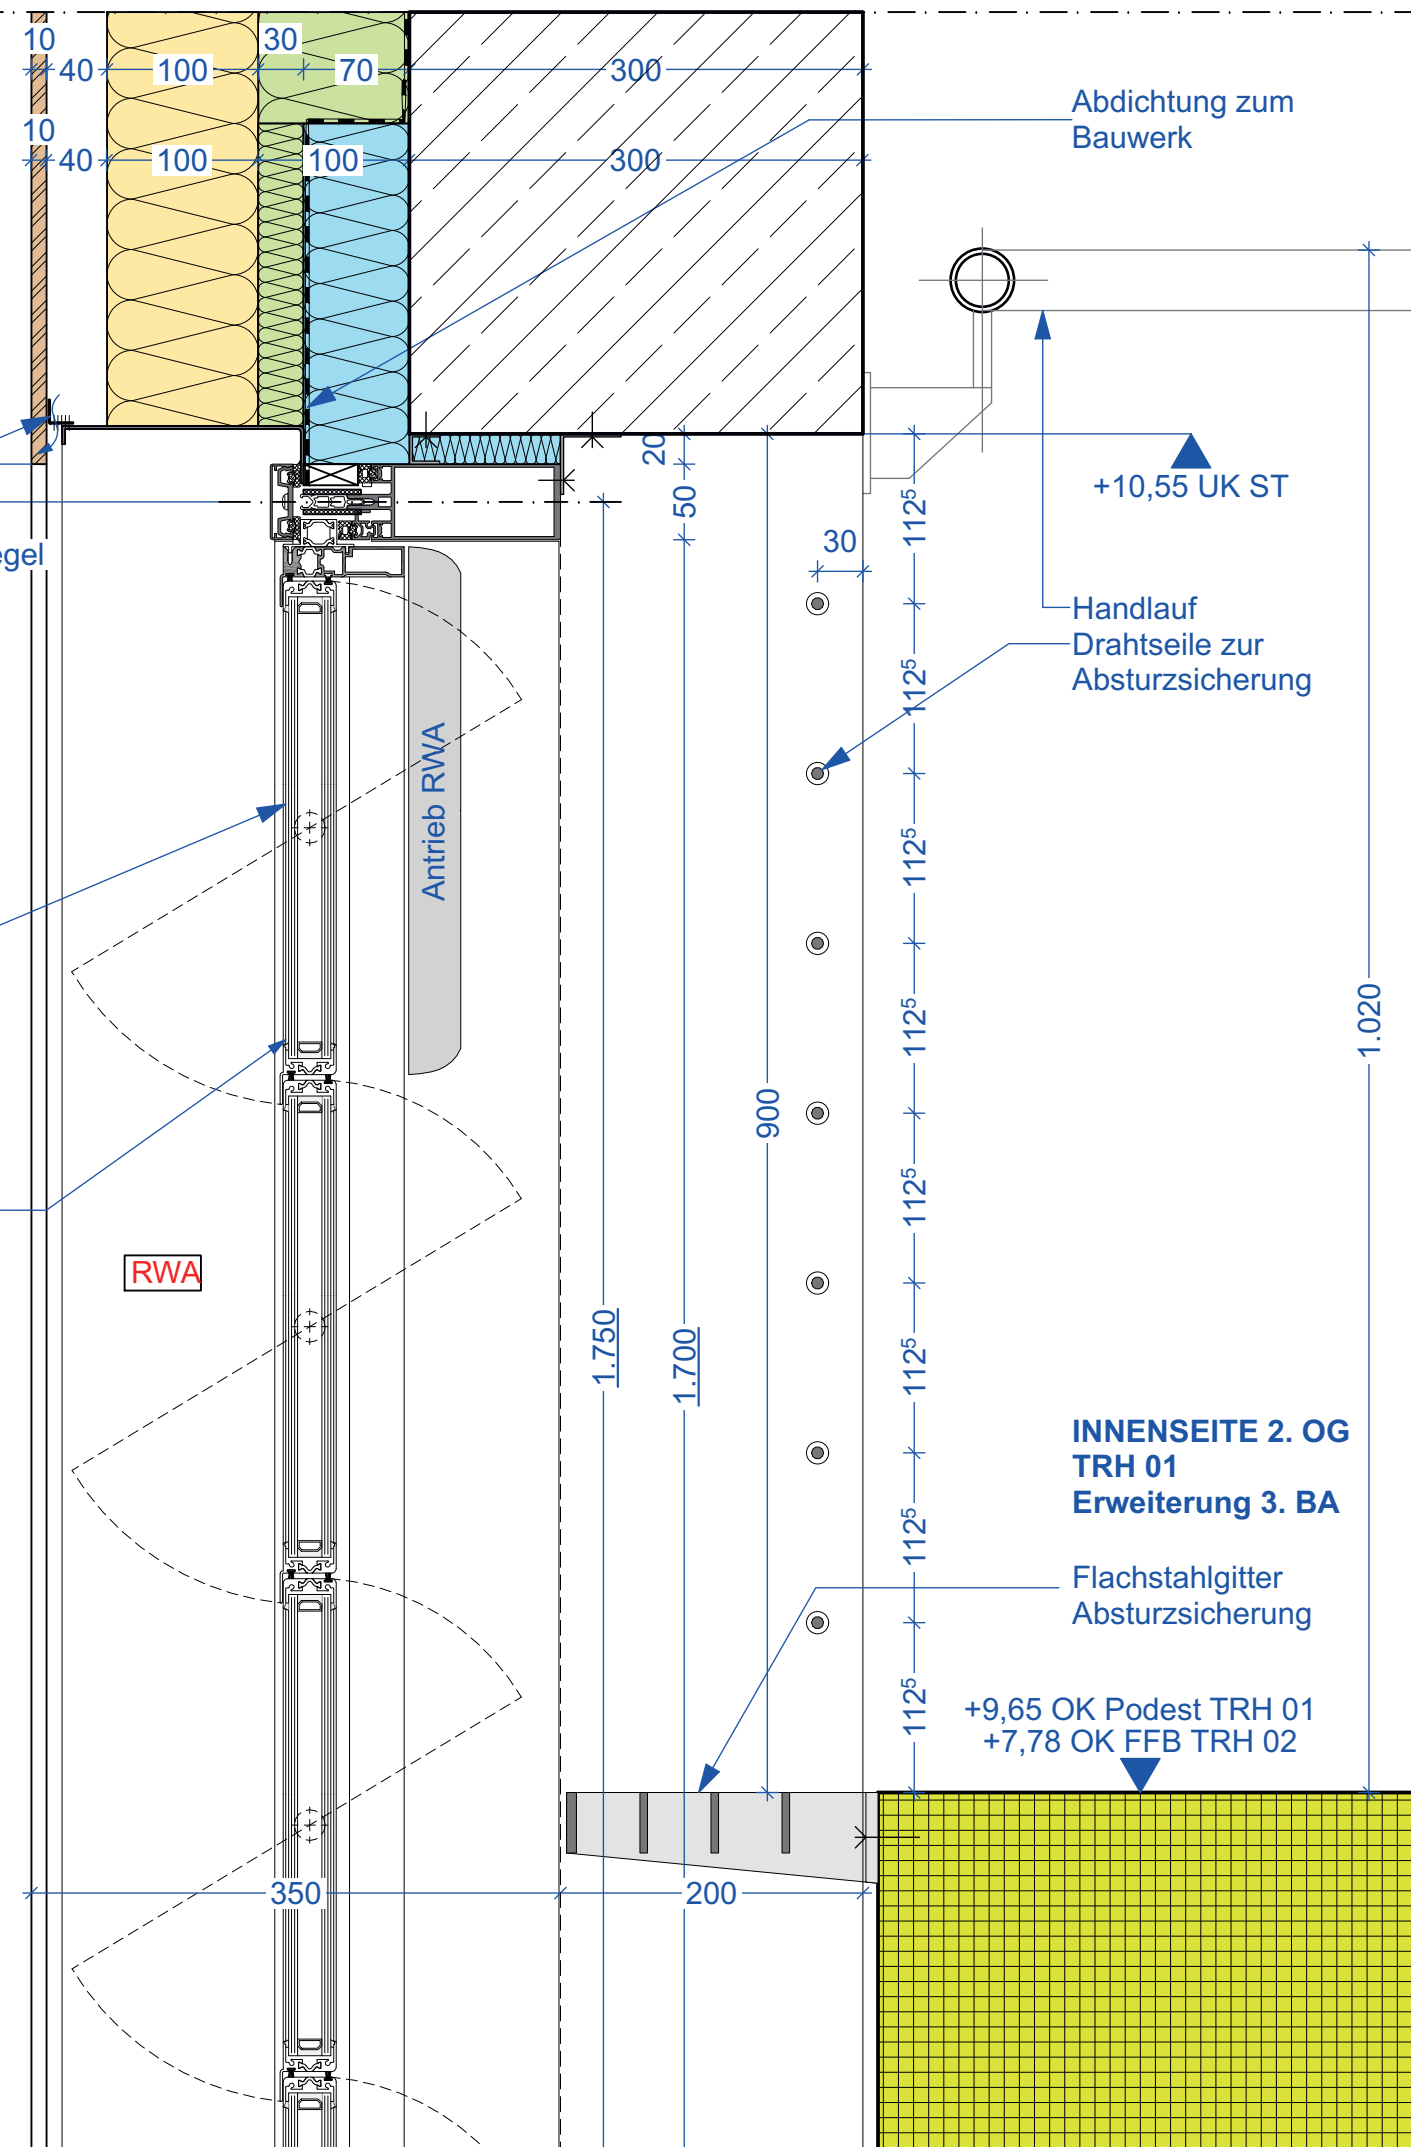

	MAUERWERK NEU		MAUERWERK F30		MAUERWERK F60		MAUERWERK F90
	STAHLBETON NEU		STAHLBETON F30		STAHLBETON F60		STAHLBETON F90
	STB-FERTIGTEIL NEU		STB-FERTIGTEIL F30		STB-FERTIGTEIL F60		STB-FERTIGTEIL F90
	TROCKENBAU NEU		TROCKENBAU F30		TROCKENBAU F60		TROCKENBAU F90
	ELEMENTWAND NEU		ELEMENTWAND F30		ELEMENTWAND F60		ELEMENTWAND F90
	Brettperforholzdecke NEU		Brettperforholzdecke F30		Brettperforholzdecke F60		Brettperforholzdecke F90
	WU-BETON NEU		BESTAND ALLGEMEIN		MAUERWERK BW		MAUERWERK BABW
	ESTRICH NEU		ESTRICH BESTAND		STAHLBETON BW		STAHLBETON BABW
	BODENDURCHBRUCH		STAHLBETON BESTAND Wandkanten teilweise m. Putz		STB-FERTIGTEIL BW		STB-FERTIGTEIL BABW
	DECKENDURCHBRUCH		STB-FERTIGTEIL BESTAND Wandkanten teilweise m. Putz		TROCKENBAU BW		TROCKENBAU BABW
	WANDDURCHBRUCH		VORSATZSCHALE BESTAND Wandkanten teilweise m. Putz		ELEMENTWAND BW		ELEMENTWAND BABW
	BODENSCHUTZ/ WANDSCHUTZ		TROCKENBAU BESTAND		Brettperforholzdecke BW		Brettperforholzdecke BABW
	ABRUCH		VORSATZSCHALE NEU		GIPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung (Hohe gem. Wandabdeckung)		GIPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung F30/F60/F90 gem. Wandabdeckung

- + ALLE TRAGENDEN TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITECTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITECTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜREN UND FENSTERSTÜBE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF QF FB.
- + WARMDAMPSTOPFSTRICH UND -STÄRKE SIND DEM ENVCANALISCHWEIS ZU ENTNEHMEN.
- + WANDANSCHLÜSSCHUEITE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLANE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEBEBEN.

OK OBERKANTE	H	HEIZUNG	PB-Stirn-SD	IM BODEN EINBETONIERTER PB-STERN	W	WAND	BK	BODENKANTEN
UK UNTERKANTE	S	SANTAR	PB-Stirn-SD	IM BODEN EINBETONIERTER PB-STERN	F	FUSSBODEN	BR	BRÜSTUNG
FFB ROHRFÜHRUNGSBOGEN	N	NISSUNG			X	ANSTRICH	DB	DECKE
FBF FÜR FÜHRUNGSBOGEN	E	ELEKTRO	F	FENSTER	D	WANDANSCHLUSS	VM	VORMALER
RD ROHDECKE	D	DURCHBRUCH	NA	NOTAUSSTIEG		SCHWELLE	BM	BRANDWAND
AD ABGEH. DECKE	B	BOHRUNG	RA	RAUCHABZUG				
UZ UNTERZUG	K	KERNBOHRUNG	MM	MAUERKERNE			DS	DICHTSCHLEISS
UEZ UNTERZUG	R	RÖHRLÖTSE	TP	TRIEFPUNKT			VDS	VOLLWANDIG, DICHT- UND SCHLEISSCHLEISS
			HP	HOCHPUNKT				

$$\pm 0.00 = 422,69 \text{ m ü. NHN}$$

 OK FFB
 OK RFB

Beispiel



S BD 25/30

Gerwerk


Bodenaustrich

Tiefe

INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM	GEZ.
-------	------------	-------	------

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

- BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
- BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug

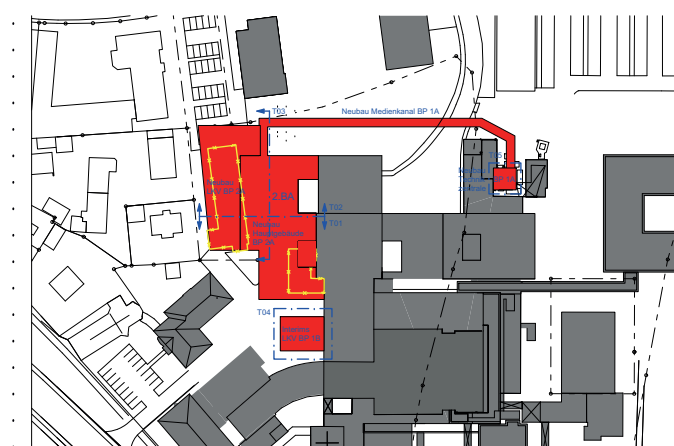

- 
- 

BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.

- PLAN NR. - INDEX
- KLNM BA2 ARC A DT FAS BP2A 043 V1

PLANBEZEICHNUNG

Detail VS PR-Fassade Sturz TRH 01/TRH 02

• CAD-INFO

PLANUNG (LP 1-9):

GEZ.	tbe
------	-----

GES. file

DATUM 17.12.2025

MARSTAR

1:5

PROJ. NR.: 23-24

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT :

(von innen nach außen)

- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten

INNENSEITE
TRH 01

+2,01 OK Podest TRH 01
+0,00 OK FFB TRH 02

Flachstahlgitter Absturzsicherung
Handlauf
Drahtseile

10 mm thermische Trennung

AK Podest

AK Fensterblech

Lochblechwinkel
Abdichtung zum Bauwerk

AUßENSEITE
Westfassade

PFLASTERAUFBAU
n. Planung ALN:

- 80 mm Pflaster
- 40 mm Splittbett
- Einzeiler

-0,20 OK Pflaster TRH 01

- Gewerk 123
Fenster- und Glassfassaden
- Gewerk 126
Fassade MW kaschiert
- Gewerk 126
Fassade MW

LEGENDE:

MAUERWERK NEU	MAUERWERK F30	MAUERWERK F60	MAUERWERK F90
STAHLBETON NEU	STAHLBETON F30	STAHLBETON F60	STAHLBETON F90
STB.-FERTIGTEIL NEU	STB.-FERTIGTEIL F30	STB.-FERTIGTEIL F60	STB.-FERTIGTEIL F90
TROCKENBAU NEU	TROCKENBAU F30	TROCKENBAU F60	TROCKENBAU F90
ELEMENTWAND NEU	ELEMENTWAND F30	ELEMENTWAND F60	ELEMENTWAND F90
Brettsperrholzdecke NEU	Brettsperrholzdecke F30	Brettsperrholzdecke F60	Brettsperrholzdecke F90
WU-BETON NEU	BESTAND ALLGEMEIN	MAUERWERK BW	MAUERWERK BABW
ESTRICH NEU	ESTRICH BESTAND	STAHLBETON BW	STAHLBETON BABW
BODENDURCHBRUCH	STAHLBETON BESTAND	STB.-FERTIGTEIL BW	STB.-FERTIGTEIL BABW
DECKENDURCHBRUCH	STB.-FERTIGTEIL BESTAND	TROCKENBAU BW	TROCKENBAU BABW
WANDURCHBRUCH	VORSATZSCHALE BESTAND	ELEMENTWAND BW	ELEMENTWAND BABW
BODENSCHULTZ/ WANDSCHULTZ	TROCKENBAU BESTAND	Brettsperrholzdecke BW	Brettsperrholzdecke BABW
ABBRUCH	VORSATZSCHALE NEU	GIPS-KARTON-WÄNDE mit Verstärkung (Höhe gem. Wandabwick.)	GIPS-KARTON-WÄNDE mit Verstärkung (Höhe gem. Wandabw.)

- + ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE UK UNTERKANTE RFB ROHFUSSBOGEN RFB FERTIGFUSSBOGEN RD ROHDECKE AD ABGEH. DECKE UZ UNTERZUG UEZ ÜBERZUG S SCHULTZ	H HEIZUNG S SANITÄR L LÜFTUNG E ELEKTRO D DURCHBRUCH B BOHRUNG KB KERNBÖHRUNG R ROHRKÜLSE S SCHULTZ	PB-Stein-BD IM BODEN EINBETONIRTER PB-STEIN PB-Stein-DD IN DER DECKE EINBETONIRTER PB-STEIN N NISCHEN F FENSTER NA NOTAUSSTIEG RA RAUCHABZUG MW MAUERWERK TP TIEFPUNKT HP HOCHPUNKT	WAND F FUSSBOGEN D DECKE X WANDANSCHLUSS- SCHIENE	BK BODENKANAL BR BRÜSTUNG DF DEHNFUGE VM VORMAUERUNG BW BRANDWAND ST STURZ DS DICHTSCHLIESSEND VDS VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
---	---	---	---	---

± 0.00 = 422,69m ü. NHN

▽ OK FFB
▼ OK RFB

ÄNDERUNGEN,
ERGÄNZUNGEN


Beispiel
S BD 25/30
Tiefe
Breite

INDEX ANDERUNGEN DATUM GEZ.
KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT
BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.

PLAN NR. - INDEX KLNM_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_044_V1	GEZ. tbe
PLANBEZEICHNUNG Detail HS PR-Fassade TRH 01 Westfassade	GES. fle
CAD-INFO	DATUM 17.12.2025
PLANUNG (LP 1-9):	MAßSTAB 1:5
	PROJ. NR.: 23-24

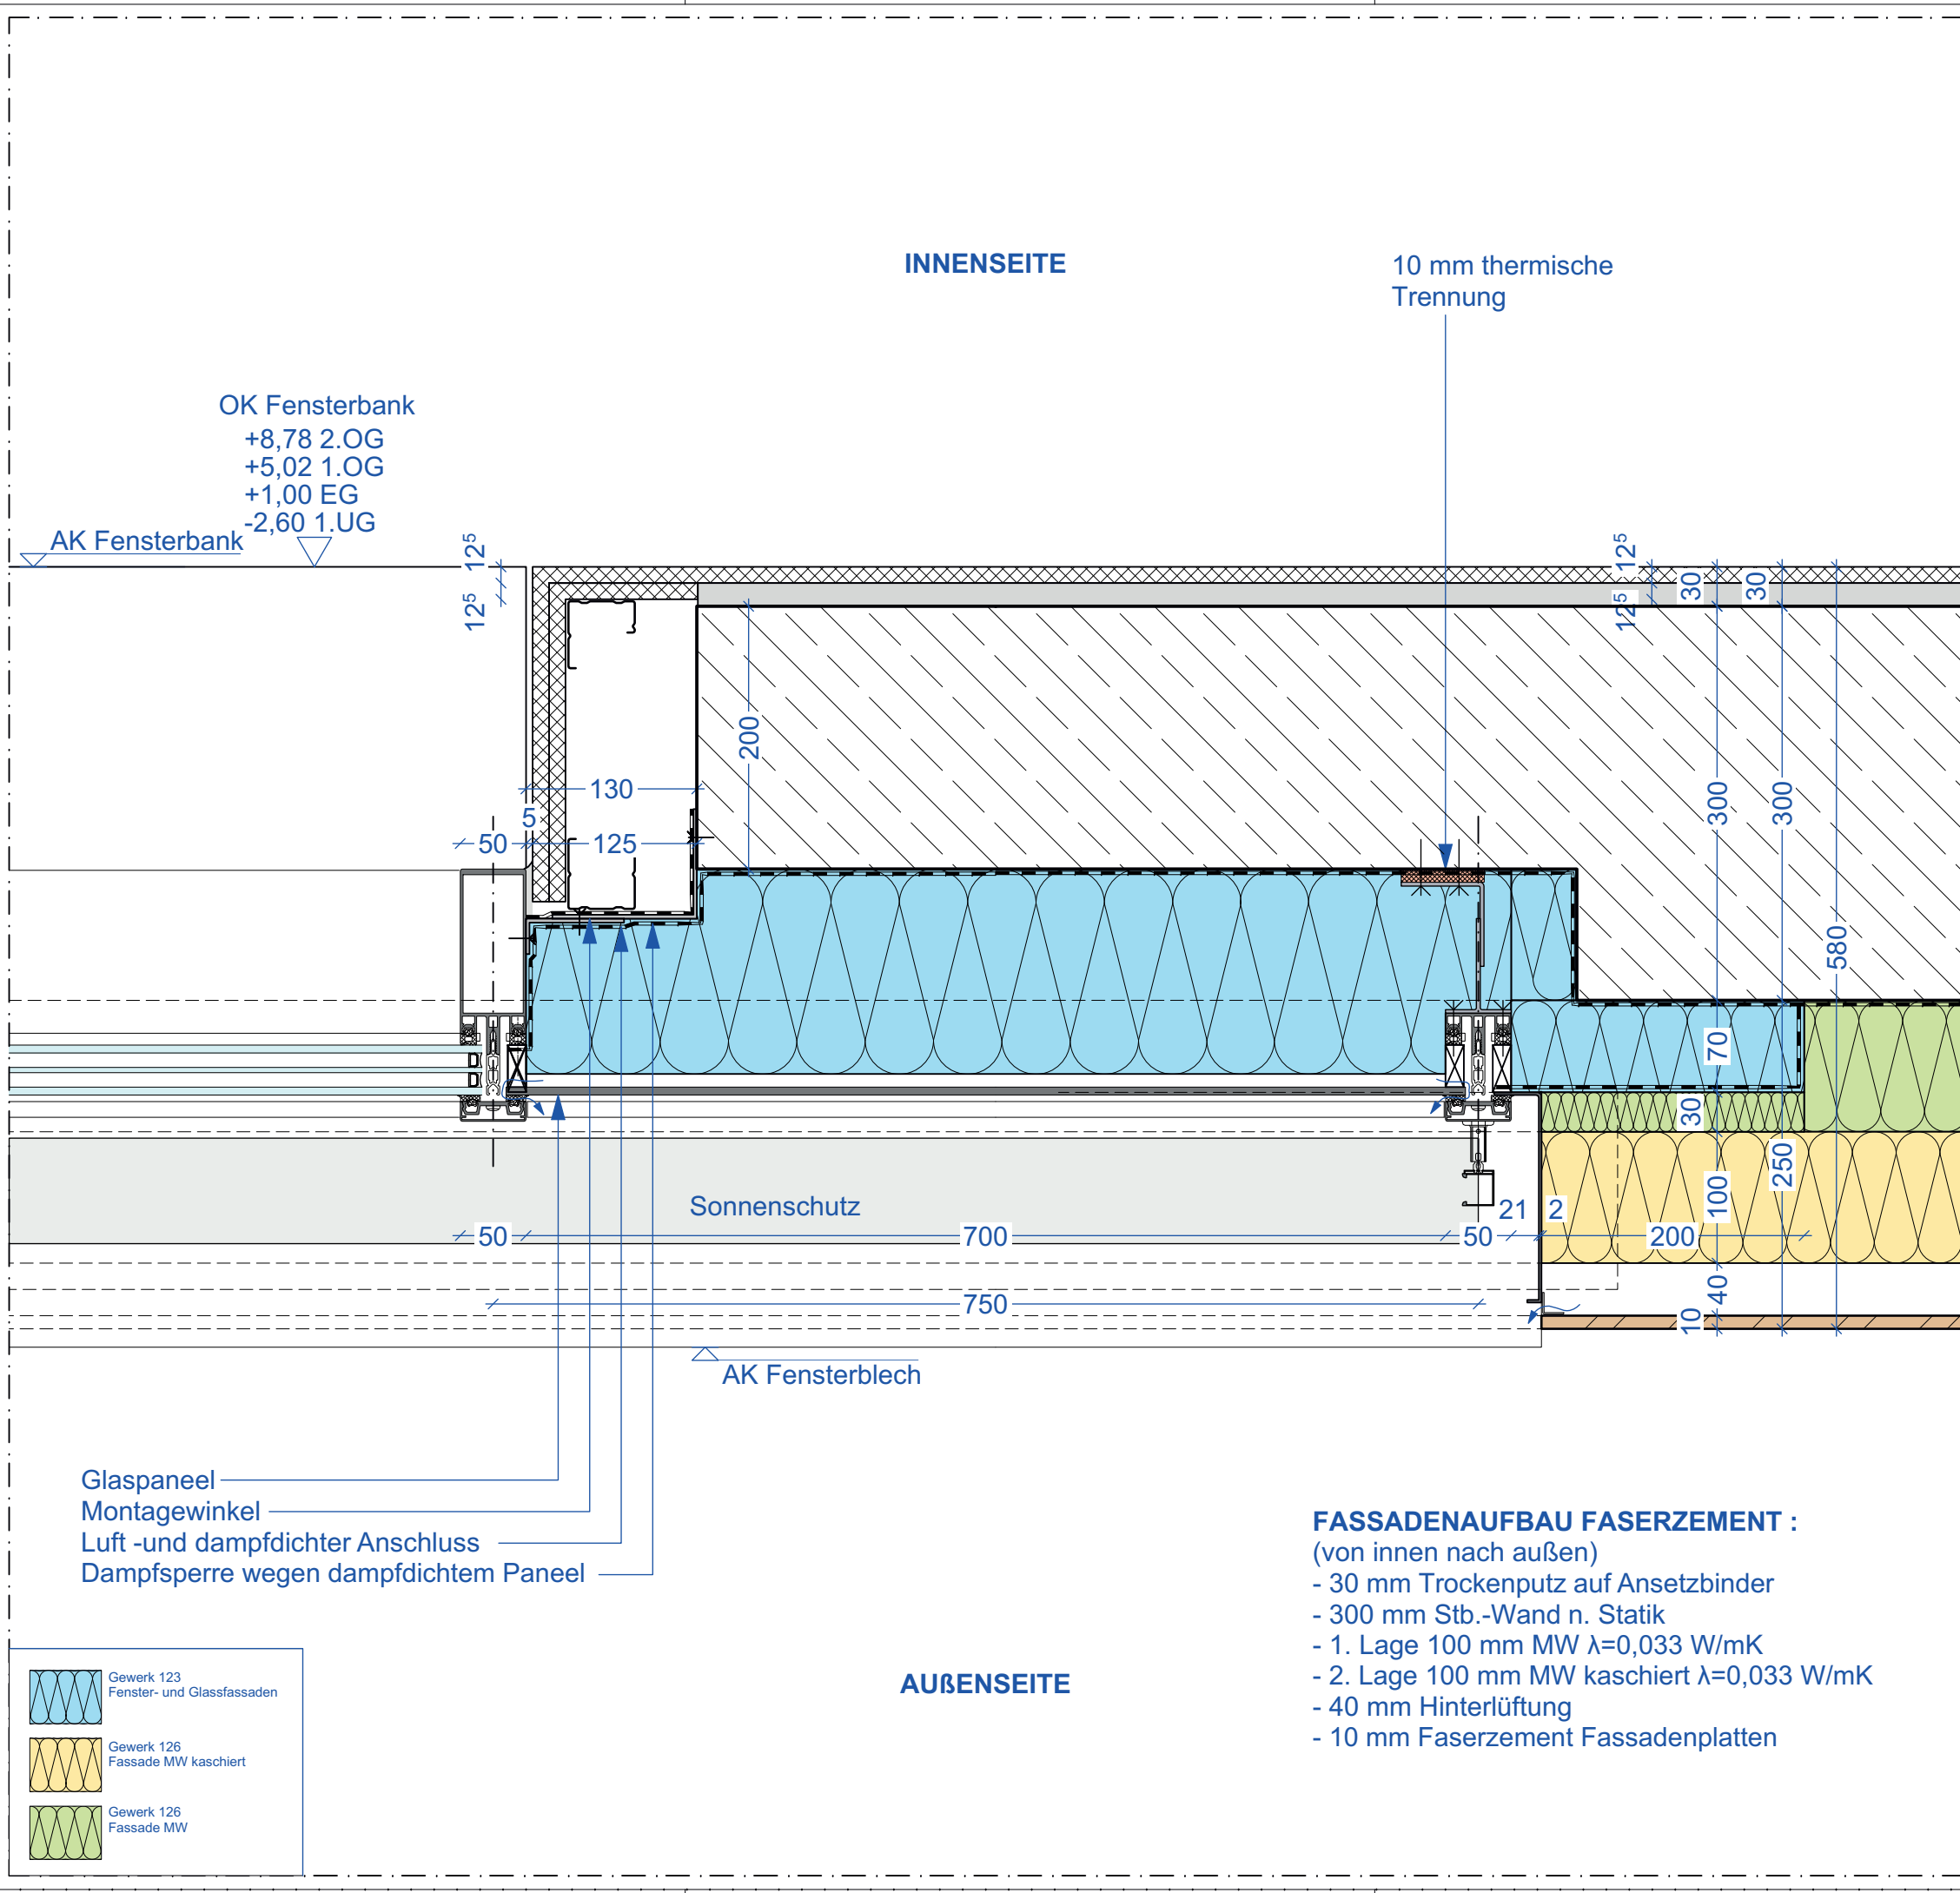

LEGENDE:

MAUERWERK NEU	MAUERWERK F30	MAUERWERK F60	MAUERWERK F90
STAHLBETON NEU	STAHLBETON F30	STAHLBETON F60	STAHLBETON F90
STB.-FERTIGTEIL NEU	STB.-FERTIGTEIL F30	STB.-FERTIGTEIL F60	STB.-FERTIGTEIL F90
TROCKENBAU NEU	TROCKENBAU F30	TROCKENBAU F60	TROCKENBAU F90
ELEMENTWAND NEU	ELEMENTWAND F30	ELEMENTWAND F60	ELEMENTWAND F90
Brettspertholzdecke NEU	Brettspertholzdecke F30	Brettspertholzdecke F60	Brettspertholzdecke F90
WU-BETON NEU	BESTAND ALLGEMEIN	MAUERWERK BW	MAUERWERK BABW
ESTRICH NEU	ESTRICH BESTAND	STAHLBETON BW	STAHLBETON BABW
BODENDURCHBRUCH	STAHLBETON BESTAND	STB.-FERTIGTEIL BW	STB.-FERTIGTEIL BABW
DECKENDURCHBRUCH	STB.-FERTIGTEIL BESTAND	TROCKENBAU BW	TROCKENBAU BABW
VORSATZSCHALE BESTAND	WANDSTÄRKEN teilweise m. Putz	ELEMENTWAND BW	ELEMENTWAND BABW
WANDDURCHBRUCH	WANDSTÄRKEN teilweise m. Putz	Brettspertholzdecke BW	Brettspertholzdecke BABW
BODENSCHUTZ/ WANDSCHUTZ	TROCKENBAU BESTAND	GIPS-KARTON-WÄNDE mit Verstärkung (ohne gem. Wandabwicklung)	GIPS-KARTON-WÄNDE mit Verstärkung (30/30/BW (Höhe gem. Wandabw.))
ABBRUCH	VORSATZSCHALE NEU		

+ ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
+ DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITECTEN.
+ VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
+ MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITECTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
+ ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
+ WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
+ WANDANSCHLUSSSCHIEBE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
+ WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE
UK UNTERKANTE
RFB ROHFUSSBODEN
FBE FERTIGFUSSBODEN
RD ROHDECKE
AD ABGEH. DECKE
UZ UNTERZUG
UEZ ÜBERZUG
S SCHLITZ

H HEIZUNG
S SANITÄR
L LÜFTUNG
E ELEKTRO
D DURCHBRUCH
B BOHRUNG
KB KERNBÖHRUNG
R ROHRKÜLSE
S SCHLITZ

PB-Stein-BD IM BODEN
PB-Stein-DD IN DER DECKE
N NISCHE
F FENSTER
NA NOTAUSSTIEG
RA RAUCHABZUG
MW MAUERWERK
TP TIEFPUNKT
HP HOCHPUNKT

W F WAND
D DECKE
X WANDANSCHLUSS-SCHIEBE

BK BODENKANAL
BR BRÜSTUNG
DF DEHNFUGE
VM VORMAUERUNG
BW BRANDWAND
ST STURZ
DS DICHTSCHLIESSEND
VDS VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND

± 0.00 = 422,69m ü. NHN
▽ OK FFB
▼ OK RFB

ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN

Beispiel: S BD 25/30
Gewerk
Bodendurchbruch
Tiefe
Breite

INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM	GEZ.
KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT			
BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV			
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug			

BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.

PLAN NR. - INDEX	GES.	DATUM	MAßSTAB
KLNM_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_046_V1	FLE	23.01.2026	1:5

Detail HS Anschluss Glaspaneel an Wand

CAD-INFO

PLANUNG (LP 1-9):

PROJ. NR.: 23-24

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT:

(von innen nach außen)

- 30 mm Trockenputz auf Ansetzbinder
- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten

Sonnenschutzkasten als U-Kantblech
Lochblechwinkel
Sonnenschutz

Achse Riegel
+10,50⁵ 2.OG
+6,74⁵ 1.OG
+2,72⁵ EG
-0,87⁵ 1.UG

UK Fassade
+10,53 2.OG
+6,77 1. OG
+2,75 EG
-0,85 1.UG

AUFBAU PR-FASSADE DRUCKENTSPANNT:

(von innen nach außen)

- 200 mm Stb.-Wand n. Statik
- Abdichtung zum Bauwerk
- 156 mm Wärmedämmung
- 10 mm Hinterlüftung
- 6 mm Glaspaneel emaliert


AUßENSEITE

Achse Riegel
+8,75⁵ 2.OG
+4,99⁵ 1.OG
+0,97⁵ EG
-2,62⁵ 1.UG

OK Fassade
+8,68 2.OG
+4,92 1.OG
+0,90 EG
-2,70 1.UG

- Fensterblech

Wärmedämmung nicht brennbar
F30 Kalziumsilikat-Paneel
Promatect-H 0,17 W/(mK)

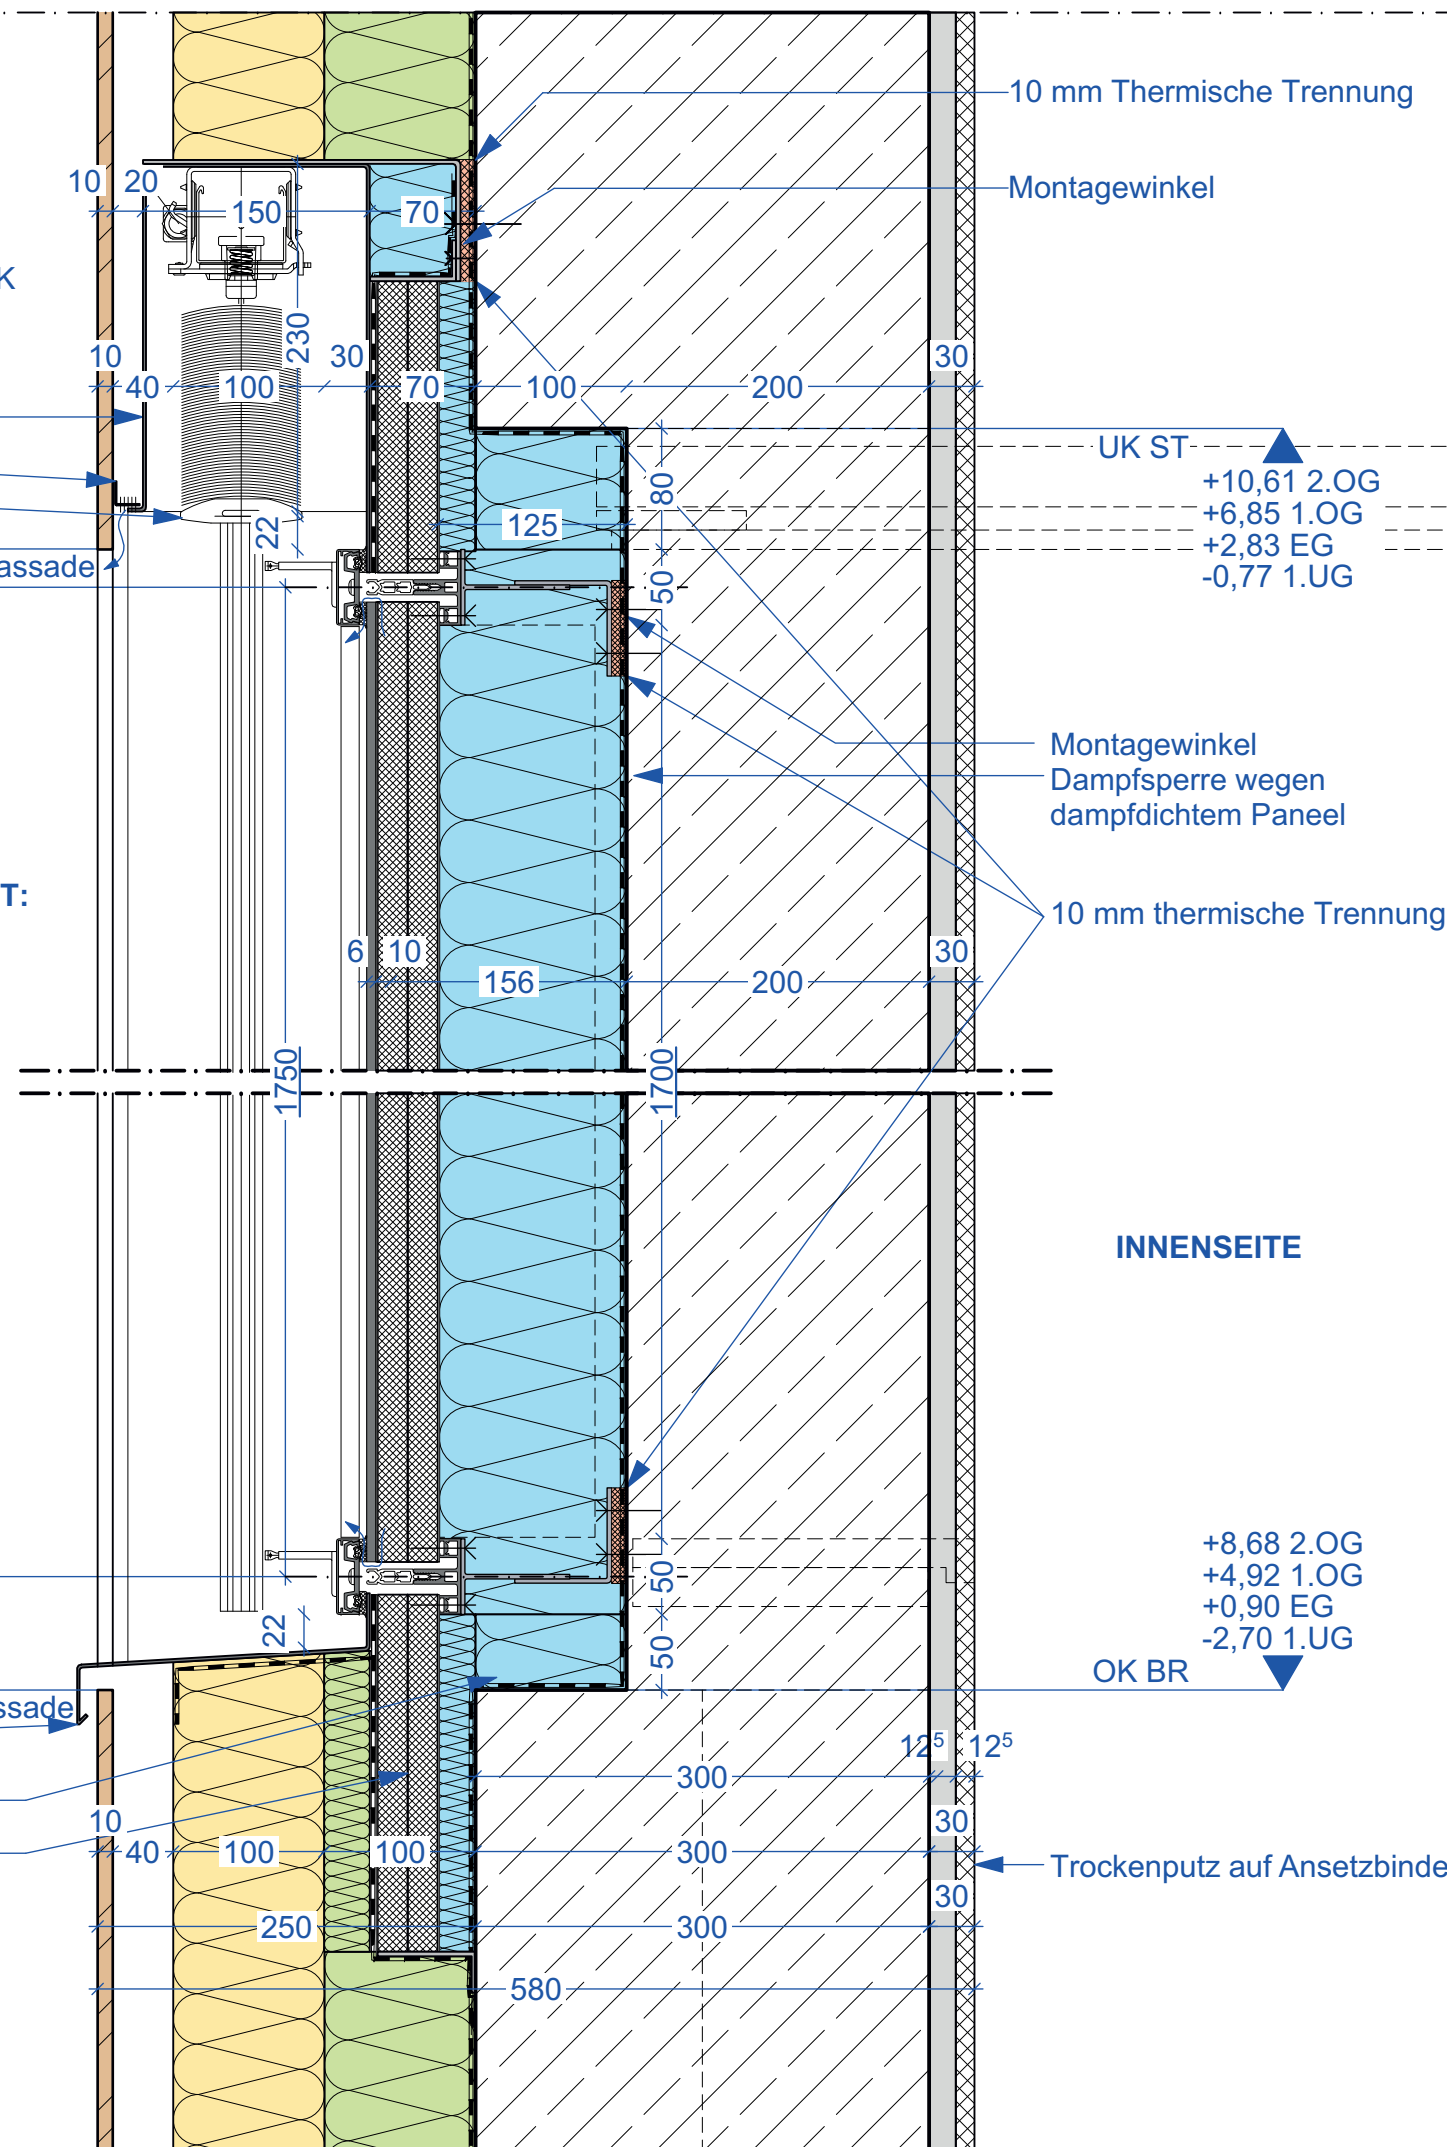

LEGENDE:

MAUERWERK NEU	MAUERWERK F30	MAUERWERK F60	MAUERWERK F90
STAHLBETON NEU	STAHLBETON F30	STAHLBETON F60	STAHLBETON F90
STB.-FERTIGTEIL NEU	STB.-FERTIGTEIL F30	STB.-FERTIGTEIL F60	STB.-FERTIGTEIL F90
TROCKENBAU NEU	TROCKENBAU F30	TROCKENBAU F60	TROCKENBAU F90
ELEMENTWAND NEU	ELEMENTWAND F30	ELEMENTWAND F60	ELEMENTWAND F90
Brettsperholzdecke NEU	Brettsperholzdecke F30	Brettsperholzdecke F60	Brettsperholzdecke F90
WU-BETON NEU	BESTAND ALLGEMEIN	MAUERWERK BW	MAUERWERK BABW
ESTRICH NEU	ESTRICH BESTAND	STAHLBETON BW	STAHLBETON BABW
BODENDURCHBRUCH	STAHLBETON BESTAND	STB.-FERTIGTEIL BW	STB.-FERTIGTEIL BABW
DECKENDURCHBRUCH	Wandschichten teilweise m. Putz	TROCKENBAU BW	TROCKENBAU BABW
WANDDURCHBRUCH	Wandschichten teilweise m. Putz	ELEMENTWAND BW	ELEMENTWAND BABW
BODENSCHUTZ/ WANDSCHUTZ	TROCKENBAU BESTAND	Brettsperholzdecke BW	Brettsperholzdecke BABW
ABBRUCH	VORSATZSCHALE NEU	GPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung (ohne gem. Wandabwicklung)	GPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung (F30/F60/BW) (Höhe gem. Wandabw.)

+ ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
+ DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWELIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN.
+ VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
+ MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
+ ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
+ WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
+ WANDANSCHLUSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
+ WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stein-BD IM BODEN EINBETONIRTER PB-STEIN	W F WAND	BK BODENKANAL
UK UNTERKANTE	S SANITÄR	PB-Stein-BD IN DER DECKE EINBETONIRTER PB-STEIN	F FUSSBODEN	BR BRÜSTUNG
RFB ROHFUSSBODEN	L LÜFTUNG	N NISCHEN	D DECKE	DF DEHNFUGE
PFB FERTIGFUSSBODEN	E ELEKTRO	F FENSTER	X WANDANSCHLUSS-SCHIENE	VM VORMAUERUNG
RD ROHDECKE	D DURCHBRUCH	NA NOTAUSSTIEG		BW BRANDWAND
AD ABGEH. DECKE	B BOHRUNG	RA RAUCHABZUG		ST STURZ
UZ UNTERZUG	KB KERNBÖHRUNG	MW MAUERWERK		DS DICHTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG	R ROHRHÜLSE	TP TIEFPUNKT		VDS VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
	S SCHLITZ	HP HOCHPUNKT		

± 0.00 = 422,69m ü. NHN
▽ OK FFB
▼ OK RFB

ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN

Beispiel: S BD 25/30
Gewerk: Boden durchbruch
Tiefe: Breite

INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM	GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.

PLAN NR. - INDEX	GEZ. TBE
KLNM_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_047_V1	GES. FLE
PLANBEZEICHNUNG	DATUM 23.01.2026
Detail VS Anschluss F30 Glaspaneel Innenhöfe	MAßSTAB
	1:5
CAD-INFO	PROJ. NR.: 23-24

PLANUNG (LP 1-9):

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT:

(von innen nach außen)

- 30 mm Trockenputz auf Ansetzbinder
- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten

Sonnenschutzkasten als U-Kantblech
Lochblechwinkel
Sonnenschutz

+2,72⁵ Achse Riegel

+2,75 UK Fassade

AUFBAU PR-FASSADE DRUCKENTSPANNT:

(von innen nach außen)

- 200 mm Stb.-Wand n. Statik
- Abdichtung zum Bauwerk
- 156 mm Wärmedämmung
- 10 mm Hinterlüftung
- 6 mm Glaspaneel emaliert

AUßENSEITE
neue LKV

+0,97⁵ Achse Riegel

+0,90 OK Fertigteil

- Fensterblech

Wärmedämmung nicht brennbar
F30 Kalziumsilikat-Paneel
Promatect-H 0,17 W/(mK)

- 140 mm Perimeterdämmung
- 120 mm Wand als Rammschutz



+2,83 UK ST

Montagewinkel
Dampfsperre wegen
dampfdichtem Paneel

10 mm thermische Trennung

INNENSEITE EG

+0,90 OK Brüstung

Trockenputz auf Ansetzbinder

LEGENDE:

MAUERWERK NEU	MAUERWERK F30	MAUERWERK F60	MAUERWERK F90
STAHLBETON NEU	STAHLBETON F30	STAHLBETON F60	STAHLBETON F90
STB.-FERTIGTEIL NEU	STB.-FERTIGTEIL F30	STB.-FERTIGTEIL F60	STB.-FERTIGTEIL F90
TROCKENBAU NEU	TROCKENBAU F30	TROCKENBAU F60	TROCKENBAU F90
ELEMENTWAND NEU	ELEMENTWAND F30	ELEMENTWAND F60	ELEMENTWAND F90
Brettsperrholzdecke NEU	Brettsperrholzdecke F30	Brettsperrholzdecke F60	Brettsperrholzdecke F90
WU-BETON NEU	BESTAND ALLGEMEIN	MAUERWERK BW	MAUERWERK BABW
ESTRICH NEU	ESTRICH BESTAND	STAHLBETON BW	STAHLBETON BABW
BODENDURCHBRUCH	STAHLBETON BESTAND	STB.-FERTIGTEIL BW	STB.-FERTIGTEIL BABW
DECKENDURCHBRUCH	Wandschichten teilweise m. Putz	TROCKENBAU BW	TROCKENBAU BABW
WANDDURCHBRUCH	STB.-FERTIGTEIL BESTAND	ELEMENTWAND BW	ELEMENTWAND BABW
BODENSCHUTZ/ WANDSCHUTZ	VORSATZSCHALE BESTAND	Brettsperrholzdecke BW	Brettsperrholzdecke BABW
ABBRUCH	Wandschichten teilweise m. Putz	GPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung (ohne gem. Wandabwicklung)	GPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung (mit gem. Wandabwicklung)
	TROCKENBAU BESTAND		
	VORSATZSCHALE NEU		

- + ALLE TRAGENDEN TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stein-BD IM BODEN EINBETONIRTER PB-STEIN	W F WAND FUSSBODEN	BK BODENKANAL
UK UNTERKANTE	S SANITÄR	PB-Stein-DD IN DER DECKE EINBETONIRTER PB-STEIN	D DECKE	BR BRÜSTUNG
RFB ROHFUSSBODEN	L LÜFTUNG	N NISCHEN	F FENSTER	DF DEHNFUGE
FB FERTIGFUSSBODEN	E ELEKTRO	F FENSTER	NA NOTAUSSTIEG	VM VORMAUERUNG
RD ROHDECKE	D DURCHBRUCH	RA RAUCHABZUG	MAUERWERK	BW BRANDWAND
AD ABGEH. DECKE	B BOHRUNG	KB KERNBOHRUNG	TP TIEFPUNKT	ST STURZ
UZ UNTERZUG	R ROHRHÜLSE	S SCHLITZ		DS DICHTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG				VDS VOLLWANDIG, DICH- UND SELBSTSCHLIESSEND

± 0.00 = 422,69m ü. NHN

▽ OK FFB
▼ OK RFB

ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN



INDEX ÄNDERUNGEN DATUM GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.

PLAN NR. - INDEX
KLNM_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_048_V1
PLANBEZEICHNUNG
Detail Anschluss FT-Rammschutz an F30 Glaspaneel LKV
GEZ. TBE
GES. FLE
DATUM 28.01.2026
MAßSTAB
1:5

CAD-INFO
PROJ. NR.: 23-24

PLANUNG (LP 1-9):

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT:

(von innen nach außen)

- 30 mm Trockenputz auf Ansetzbinder
- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten

Lochblechwinkel
Lochfläche >50%

Blindlamelle

+2,75 UK Fassade

+2,72⁵ Achse Riegel

Oberlicht

+2,15

AUßENSEITE EG Südfassade

PFLASTERAUFBAU n. Planung ALN:

- 80 mm Pflaster
- 40 mm Splittbett
- Entwässerungsrinne
- Einzeiler 100/100

-0,02 OK Gelände

+0,15 UK Fassade

Abdichtung um Bauwerk
Montagewinkel
Luft -und dampfdichter
Anschluss

+2,83 UK ST

+2,75 UK AD

INNENSEITE EG

BODENAUFBAU

- 5 mm Linoleumbelag
- + Spachtelung
- 80 mm Verbundestrich
- Stb.-Decke nach Statik

Edelstahlschwelle
Elastische Fuge
Stahlkonsole als UK
Abstellwinkel
Randdämmstreifen

±0,00 OK FFB

-0,08⁵ OK RD

-0,38⁵ UK RD

Abdichtung zum Bauwerk

Perimeterdämmung

- Gewerk 123
Fenster- und Glassfassaden
- Gewerk 126
Fassade MW kaschiert
- Gewerk 126
Fassade MW

LEGENDE:

MAUERWERK NEU	MAUERWERK F30	MAUERWERK F60	MAUERWERK F90
STAHLBETON NEU	STAHLBETON F30	STAHLBETON F60	STAHLBETON F90
STB.-FERTIGTEIL NEU	STB.-FERTIGTEIL F30	STB.-FERTIGTEIL F60	STB.-FERTIGTEIL F90
TROCKENBAU NEU	TROCKENBAU F30	TROCKENBAU F60	TROCKENBAU F90
ELEMENTWAND NEU	ELEMENTWAND F30	ELEMENTWAND F60	ELEMENTWAND F90
Brettspertholzdecke NEU	Brettspertholzdecke F30	Brettspertholzdecke F60	Brettspertholzdecke F90
WU-BETON NEU	BESTAND ALLGEMEIN	MAUERWERK BW	MAUERWERK BABW
ESTRICH NEU	ESTRICH BESTAND	STAHLBETON BW	STAHLBETON BABW
BODENDURCHBRUCH	STAHLBETON BESTAND	STB.-FERTIGTEIL BW	STB.-FERTIGTEIL BABW
DECKENDURCHBRUCH	STB.-FERTIGTEIL BESTAND	TROCKENBAU BW	TROCKENBAU BABW
VORSATZSCHALE BESTAND	Wandstärken teilweise m. Putz	ELEMENTWAND BW	ELEMENTWAND BABW
WANDDURCHBRUCH	Wandstärken teilweise m. Putz	Brettspertholzdecke BW	Brettspertholzdecke BABW
BODENSCHUTZ/ WANDSCHUTZ	TROCKENBAU BESTAND	GPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung (Höhe gem. Wandabwicklung)	GPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung (Höhe gem. Wandabwicklung)
ABBRUCH	VORSATZSCHALE NEU		

- + ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEC-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stein-BD	IM BODEN EINGEBETONTER PB-STEIN	W F D	WAND FUSSBODEN	BK BODENKANAL
UK UNTERKANTE	S SANITÄR	Stein-DD	IN DER DECKE EINGEBETONTER PB-STEIN	F	DECKE	BR BRÜSTUNG
RFB ROHFUSSBODEN	L LÜFTUNG	N	NISCHE	D	WANDANSCHLUSS- SCHIENE	DF DEHNFUGE
PFB FERTIGFUSSBODEN	E ELEKTRO	F	FENSTER	X		VM VORMAUERUNG
RD ROHDECKE	D DURCHBRUCH	NA	NOTAUSSTIEG			BR BRANDWAND
AD ABGEH. DECKE	B BOHRUNG	RA	RAUCHABZUG			ST STURZ
UZ UNTERZUG	KB KERNBÖHRUNG	MA	MAUERWERK			DS DICHTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG	R ROHRHÜLSE	TP	TIEFPUNKT			VDS VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
	S SCHLITZ	HP	HOCHPUNKT			

± 0.00 = 422,69m ü. NHN

▽ OK FFB
▼ OK RFB


ÄNDERUNGEN,
ERGÄNZUNGEN

Beispiel:
S BD 25/30
Tiefe
Breite

INDEX ÄNDERUNGEN DATUM GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug

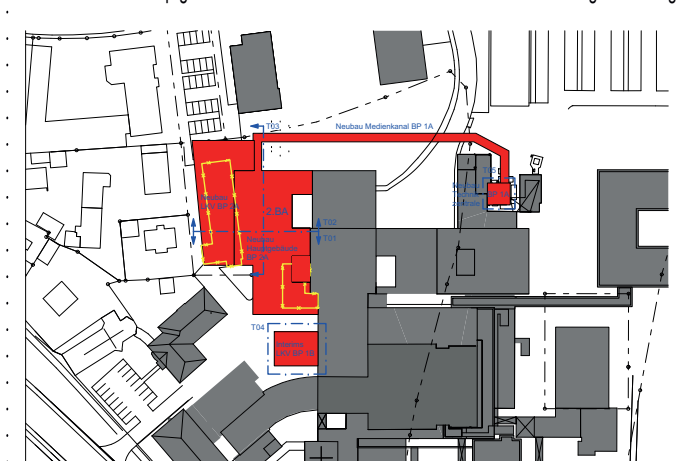

BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.

PLAN NR. - INDEX	GEZ. tbe
KLNM_BA2_ARC_A_DT_TOR_BP2A_015_V1	GES. fle
PLANBEZEICHNUNG	DATUM 09.12.2025
Detail VS Glastür EG 2A 014a.2 Südfassade	MAßSTAB
	1:5

CAD-INFO


PLANUNG (LP 1-9):

PROJ. NR.: 23-24

- 30 mm Trockenputz auf Ansetzbinder
- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten

- 5 mm Linoleumbelag
+ Spachtelung
- 80 mm Verbundestrich
- Stb.-Decke nach Statik

thermische
Trennung

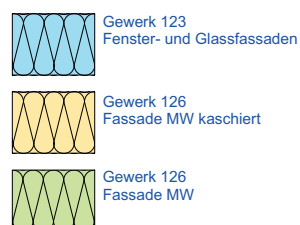

AUßENSEITE EG
Südfassade

-0,02 OK Pflaster

- 80 mm Pflaster
- 40 mm Splittbett
- Entwässerungsrinne
- Einzeiler 100/100

LEGENDE:

	MAUERWERK NEU		MAUERWERK F30		MAUERWERK F60		MAUERWERK F90
	STAHLBETON NEU		STAHLBETON F30		STAHLBETON F60		STAHLBETON F90
	STB.-FERTIGTEIL NEU		STB.-FERTIGTEIL F30		STB.-FERTIGTEIL F60		STB.-FERTIGTEIL F90
	TROCKENBAU NEU		TROCKENBAU F30		TROCKENBAU F60		TROCKENBAU F90
	ELEMENTWAND NEU		ELEMENTWAND F30		ELEMENTWAND F60		ELEMENTWAND F90
	Brettsperrholzdecke NEU		Brettsperrholzdecke F30		Brettsperrholzdecke F60		Brettsperrholzdecke F90
	WU-BETON NEU		BESTAND ALLGEMEIN		MAUERWERK BABW		MAUERWERK BABW
	ESTRICH NEU		ESTRICH BESTAND		STAHLBETON BABW		STAHLBETON BABW
	BOEDI DURCHBRUCH		STAHLBETON BESTAND Wandstärken teilweise m. Putz		STB.-FERTIGTEIL BABW		STB.-FERTIGTEIL BABW
	DECKEN DURCHBRUCH		STB.-FERTIGTEIL BESTAND Wandstärken teilweise m. Putz		TROCKENBAU BABW		TROCKENBAU BABW
	WANDEN DURCHBRUCH		VORSATZSCHALE BESTAND Wandstärken teilweise m. Putz		ELEMENTWAND BABW		ELEMENTWAND BABW
	BOEDENSCHUTZ / WANDSCHUTZ		TROCKENBAU BESTAND		Brettsperrholzdecke BABW		Brettsperrholzdecke BABW
	ABBRUCH		VORSATZSCHALE NEU		GIPS-KARTON-WÄNDE mit Verankerung (Höhe gen. Wandstärke)		GIPS-KARTON-WÄNDE mit Verankerung F30/F60/BW (Höhe gen. Wandstärke)

- + ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITECTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TRÄGER UND PLÄNDEN VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITECTEN ÜBER DIE BELASTUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHMAUSSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTÖFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTFERNEN.
- + WANDANSCHLUSSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERK- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHMAUSS ANGEGEBEN.

OK	ÜBERKANTE	H	HEIZUNG	PB-Stirn-DB	IN BODEN EINBETONIERTER PB-STERN	W	WAND	BR	BODENKANAL
OK	SCHWELLEN	S	SANTUZ	PB-Stirn-DB	IN DER DECKE EINBETONIERTER PB-STERN	F	FUSSBODEN	BR	BODENKLEBER
RFB	ROHRFUSSBODEN	L	LÜFTUNG	N	NISCHE	D	DECKE	DF	DEHNFUGE
FFB	FERTIGFUSSBODEN	E	ELEKTRO	F	FENSTER	S	WANDANSCHLUSS-	VM	VORMAUERUNG
RD	RDHÖCKE	D	DURCHBOHRUNG	NA	NOTAUSSTIEG	S	SCHIEBE	BW	BRANDWAND
AD	ABGEH. DECKE	B	BOHRUNG	RA	RAUCHABZUG			ST	STURZ
UZ	UNTERZUG	M	MEßLEISTE	MA	MAUERWERK			DS	DICHTSCHLIESSEND
UEZ	ÜBERZUG	KB	KERNBOHRUNG	TP	TIEFPUNKT			VDS	VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
		R	ROHRLEISTE	HP	HÖHPUNKT				

- OK FFB
-  OK RFB

 **ÄNDERUNGEN,
ERGÄNZUNGEN**

Beispiel

The diagram shows a cross-section of a beam. The top part is labeled 'S BD 25/30'. Below this, the width is labeled 'Breite' and the height is labeled 'Tiefe'. The bottom part is labeled 'Gewerk' and 'Bodendurchbruch'.

INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM	GEZ.
-------	------------	-------	------

- BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
- BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.

PLAN NR. - INDEX
KLNМ_BA2_ARC_A_DT_TOR_BP2A_016_V1

PLANBEZEICHNUNG
Detail HS Glastür EG 2A 014a.2 Südfassade

• CAD-INFO

PLANUNG (LP 1-9):

GEZ. tbe

GES. fle

DATUM 11.12.2025

MAßSTAB

1:5

PROJ. NR.: 23-24

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT:

(von innen nach außen)

- 30 mm Trockenputz auf Ansetzbinder
- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten
- Fassadenblech
- Lochblechwinkel
- Lochfläche >50%

AUßENSEITE neue LKV

ASPHALTAUFBAU n. Planung ALN:

- Asphaltdeckschicht
- Tragschicht

10 mm thermische Trennung
Montagewinkel
F30 Kalziumsilikat-Paneel
Promatect-H 0,17 W/(mK)
Dampfsperre wg.
dampfdichtem Paneel
Wärmedämmung
nicht brennbar

Luft- und Dampfdichter Anschluss

INNENSEITE EG

BODENAUFBAU

- 5 mm Linoleumbelag
- + Spachtelung
- 80 mm Verbundestrich
- Stb.-Decke nach Statik

Edelstahlschwelle
Elastische Fuge
Stahlkonsole als UK
Abstellwinkel
Randdämmstreifen

LEGENDE:

MAUERWERK NEU	MAUERWERK F30	MAUERWERK F60	MAUERWERK F90
STAHLBETON NEU	STAHLBETON F30	STAHLBETON F60	STAHLBETON F90
STB.-FERTIGTEIL NEU	STB.-FERTIGTEIL F30	STB.-FERTIGTEIL F60	STB.-FERTIGTEIL F90
TROCKENBAU NEU	TROCKENBAU F30	TROCKENBAU F60	TROCKENBAU F90
ELEMENTWAND NEU	ELEMENTWAND F30	ELEMENTWAND F60	ELEMENTWAND F90
Brettspertholzdecke NEU	Brettspertholzdecke F30	Brettspertholzdecke F60	Brettspertholzdecke F90
WU-BETON NEU	BESTAND ALLGEMEIN	MAUERWERK BW	MAUERWERK BABW
ESTRICH NEU	ESTRICH BESTAND	STAHLBETON BW	STAHLBETON BABW
BODENDURCHBRUCH	STAHLBETON BESTAND	STB.-FERTIGTEIL BW	STB.-FERTIGTEIL BABW
DECKENDURCHBRUCH	STB.-FERTIGTEIL BESTAND	TROCKENBAU BW	TROCKENBAU BABW
WANDDURCHBRUCH	VORSATZSCHALE BESTAND	ELEMENTWAND BW	ELEMENTWAND BABW
BODENSCHUTZ/ WANDSCHUTZ	WANDSTÄRKEN teilweise m. Putz	Brettspertholzdecke BW	Brettspertholzdecke BABW
ABBRUCH	WANDSTÄRKEN teilweise m. Putz	GPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung (Höhe gem. Wandabwicklung)	GPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung (Höhe gem. Wandabwicklung)

+ ALLE TRAGENDEN TEILE NACH STATIK!
+ DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWELIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN.
+ VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
+ MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
+ ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
+ WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEC-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
+ WANDANSCHLUSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
+ WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stirn-BD IM BODEN EINGEBETONTER PB-STERN	W F WAND	BK BODENKANAL
UK UNTERKANTE	S SANITÄR	PB-Stirn-BD IN DER DECKE EINGEBETONTER PB-STERN	D FUSSBODEN	BR BRÜSTUNG
RFB ROHFUSSBODEN	L LÜFTUNG	N NISCHEN	F DECKE	DF DEHNFUGE
FB FERTIGFUSSBODEN	E ELEKTRO	F FENSTER	D DECKE	VM VORMAUERUNG
RD ROHDECKE	D DURCHBRUCH	NA NOTAUSSTIEG	D WANDANSCHLUSS-SCHIENE	BW BRANDWAND
AD ABGEH. DECKE	B BOHRUNG	RA RAUCHABZUG		ST STURZ
UZ UNTERZUG	KB KERNBÖHRUNG	MAUERWERK		DS DICHTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG	R ROHRHÜLSE	TP TIEFPUNKT		VDS VOLLWANDIG, DICH- UND SELBSTSCHLIESSEND
	S SCHLITZ	HP HOCHPUNKT		

± 0.00 = 422,69m ü. NHN

▽ OK FFB
▼ OK RFB

ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN

Beispiel:
S BD 25/30
Tiefe
Breite

INDEX ANDERUNGEN DATUM GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.

PLAN NR. - INDEX
KLNM_BA2_ARC_A_DT_TOR_BP2A_017_V1
PLANBEZEICHNUNG

Regeldetail VS Glastüren T30 RS EG zu LKV

CAD-INFO

PLANUNG (LP 1-9):

GEZ. tbe

GES. fle

DATUM 12.12.2025

MAßSTAB

1:5

PROJ. NR.: 23-24

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT :


- (von innen nach außen)
- 30 mm Trockenputz auf Ansetzbinder
 - 300 mm Stb.-Wand n. Statik
 - 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
 - 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
 - 40 mm Hinterlüftung
 - 10 mm Faserzement Fassadenplatten

BODENAUFBAU

- 5 mm Linoleumbelag
- + Spachtelung
- 80 mm Verbundestrich
- Stb.-Decke nach Statik

INNENSEITE EG

10 mm thermische Trennung

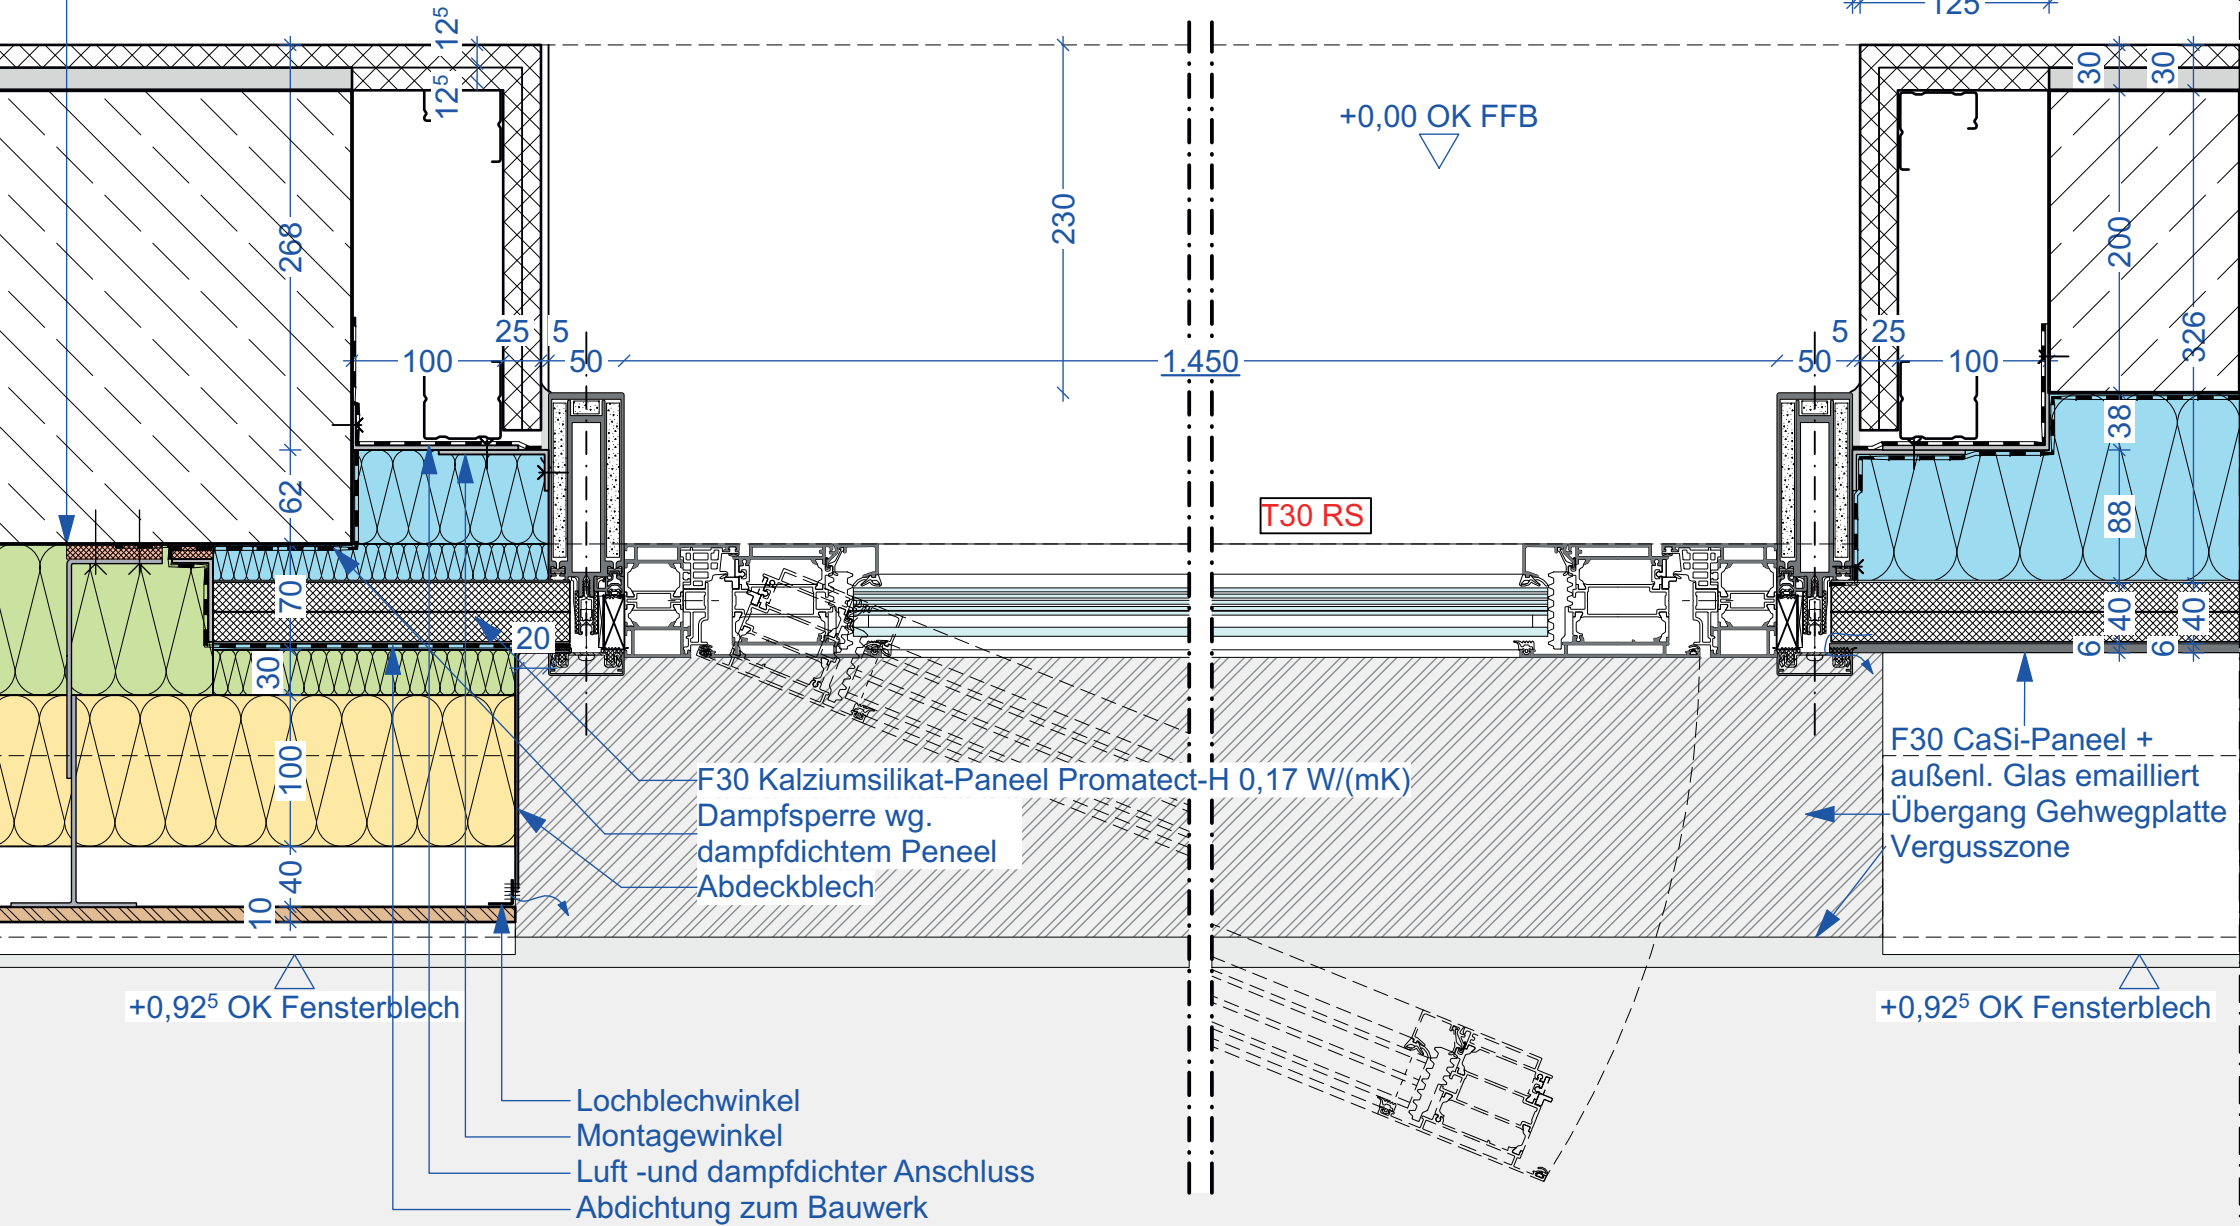

- Gewerk 123 Fenster- und Glassfassaden
- Gewerk 126 Fassade MW kaschiert
- Gewerk 126 Fassade MW

LEGENDE:

MAUERWERK NEU	MAUERWERK F30	MAUERWERK F60	MAUERWERK F90
STAHLBETON NEU	STAHLBETON F30	STAHLBETON F60	STAHLBETON F90
STB.-FERTIGTEIL NEU	STB.-FERTIGTEIL F30	STB.-FERTIGTEIL F60	STB.-FERTIGTEIL F90
TROCKENBAU NEU	TROCKENBAU F30	TROCKENBAU F60	TROCKENBAU F90
ELEMENTWAND NEU	ELEMENTWAND F30	ELEMENTWAND F60	ELEMENTWAND F90
Brettspertholzdecke NEU	Brettspertholzdecke F30	Brettspertholzdecke F60	Brettspertholzdecke F90
WU-BETON NEU	BESTAND ALLGEMEIN	MAUERWERK BW	MAUERWERK BABW
ESTRICH NEU	ESTRICH BESTAND	STAHLBETON BW	STAHLBETON BABW
BODENDURCHBRUCH	STAHLBETON BESTAND	STB.-FERTIGTEIL BW	STB.-FERTIGTEIL BABW
DECKENDURCHBRUCH	STB.-FERTIGTEIL BESTAND	TROCKENBAU BW	TROCKENBAU BABW
WANDURCHBRUCH	VORSATZSCHALE BESTAND	ELEMENTWAND BW	ELEMENTWAND BABW
BODENSCHUTZ/ WANDSCHUTZ	WANDSTÄRKEN teilweise m. Putz	Brettspertholzdecke BW	Brettspertholzdecke BABW
ABBRUCH	TROCKENBAU BESTAND	GIPS-KARTON-WÄNDE mit Verstärkung (Höhe gem. Wandabwicklung)	GIPS-KARTON-WÄNDE mit Verstärkung (Höhe gem. Wandabwicklung)
	VORSATZSCHALE NEU		

- + ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITECTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITECTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stein-BD	W F D	BK BODENKANAL
UK UNTERKANTE	S SANITÄR	IM BODEN EINBETONNIERTER PB-STEIN	WAND FUSSBODEN	BR BRÜSTUNG
RFB ROHFUSSBODEN	L LÜFTUNG	IN DER DECKE EINBETONNIERTER PB-STEIN	DECKE	DF DEHNFUGE
PFB FERTIGFUSSBODEN	E ELEKTRO		WANDANSCHLUSS-SCHIENE	VM VORMAUERUNG
RD ROHDECKE	D DURCHBRUCH			BW BRANDWAND
AD ABGEH. DECKE	B BOHRUNG	NA NOTAUSGANG		ST STURZ
UZ UNTERZUG	K BOHRUNG	RA RAUCHABZUG		DS DICHTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG	R ROHRHÜLSE	MAUERWERK		VDS VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
	S SCHLITZ	HP HOCHPUNKT		

± 0.00 = 422,69m ü. NHN

OK FFB

OK RFB

ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN

Beispiel

S BD 25/30

Gewerk

Bodendurchbruch

Trails

Breite

INDEX

ÄNDERUNGEN


DATUM

GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV

BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug

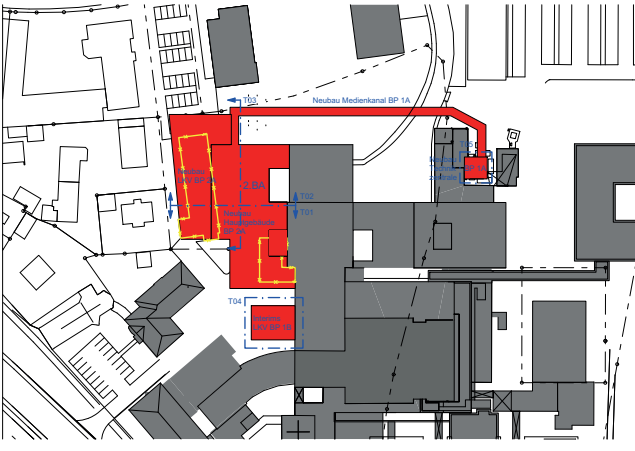

BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.

BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.

PLAN NR. - INDEX	GES. tbe
KLNM_BA2_ARC_A_DT_TOR_BP2A_018_V1	GES. fle
PLANBEZEICHNUNG	DATUM 12.12.2025
Regeldetail HS Glastüren T30 RS EG zu LKV	MAßSTAB
	1:5
CAD-INFO	PROJ. NR.: 23-24

PLANUNG (LP 1-9):

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT:

(von innen nach außen)

- 30 mm Trockenputz auf Ansetzbinder
- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten

Lochblechwinkel

+2,75 UK Fassade

AUßENSEITE
neue LKV

ASPHALTAUFBAU n. Planung ALN:

- Asphaltdeckschicht
- Tragschicht

+0,95 UK Fassade

±0,00 OK Straße

Vergusszone

Übergang Gehwegplatte 180/80

Abdichtung zum Bauwerk

Perimeterdämmung

Rechteck Hohlprofil als
Unterkonstruktion,
ausgeschäumt
F30 Kalziumsilikat-Bekleidung
Promatect-H 0,17 W/(mK)
Dampfsperre wg.
dampfdichtem Paneel

+2,75 UK AD
Luft- und Dampfdichter
Anschluss

INNENSEITE EG

BODENAUFBAU

- 25 mm Sauberlaufmatte
- 60 mm Verbundestrich
- Stb.-Decke nach Statik

Elastische Fuge
Stahlkonsole als UK
Abstellwinkel
Randdämmstreifen

±0,00 OK FFB

-0,08° OK RD

-0,38° UK RD

T30 RS

2.670
lichte Öffnung

LEGENDE:

MAUERWERK NEU	MAUERWERK F30	MAUERWERK F60	MAUERWERK F90
STAHLBETON NEU	STAHLBETON F30	STAHLBETON F60	STAHLBETON F90
STB.-FERTIGTEIL NEU	STB.-FERTIGTEIL F30	STB.-FERTIGTEIL F60	STB.-FERTIGTEIL F90
TROCKENBAU NEU	TROCKENBAU F30	TROCKENBAU F60	TROCKENBAU F90
ELEMENTWAND NEU	ELEMENTWAND F30	ELEMENTWAND F60	ELEMENTWAND F90
Brettspertholzdecke NEU	Brettspertholzdecke F30	Brettspertholzdecke F60	Brettspertholzdecke F90
WU-BETON NEU	BESTAND ALLGEMEIN	MAUERWERK BW	MAUERWERK BABW
ESTRICH NEU	ESTRICH BESTAND	STAHLBETON BW	STAHLBETON BABW
BODENDURCHBRUCH	STAHLBETON BESTAND	STB.-FERTIGTEIL BW	STB.-FERTIGTEIL BABW
DECKENDURCHBRUCH	Wandstärken teilweise m. Putz	TROCKENBAU BW	TROCKENBAU BABW
WANDDURCHBRUCH	Wandstärken teilweise m. Putz	ELEMENTWAND BW	ELEMENTWAND BABW
BODENSCHUTZ/ WANDSCHUTZ	TROCKENBAU BESTAND	Brettspertholzdecke BW	Brettspertholzdecke BABW
ABBRUCH	VORSATZSCHALE NEU	GPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung (Höhe gem. Wandabwicklung)	GPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung (Höhe gem. Wandabw.)

- + ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stein-BD	IM BODEN EINBETONNIERTER PB-STEIN	W F WAND	BR BRÜSTUNG
UK UNTERKANTE	S SANITÄR	Stein-BD	IN DER DECKE EINBETONNIERTER PB-STEIN	F FUSSBODEN	DF DEHNFUGE
RFB ROHFUSSBODEN	L LÜFTUNG	N NISCHEN		D DECKE	VM VORMAUERUNG
FB FERTIGFUSSBODEN	E ELEKTRO	F FENSTER		X WANDANSCHLUSS- SCHIENE	BW BRANDWAND
RD ROHDECKE	D DURCHBRUCH	NA NOTAUSSTIEG			ST STURZ
AD ABGEH. DECKE	B BOHRUNG	RA RAUCHABZUG			DS DICHTSCHLIESSEND
UZ UNTERZUG	KB KERNBÖHRUNG	MW MAUERWERK			VDS VOLLWANDIG, DICH- UND SELBSTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG	R ROHRHÜLSE	TP TIEFPUNKT			
	S SCHLITZ	HP HOCHPUNKT			

± 0.00 = 422,69m ü. NHN

▽ OK FFB
▼ OK RFB


ÄNDERUNGEN,
ERGÄNZUNGEN

Beispiel
S BD 25/30
Tiefe
Breite

INDEX ÄNDERUNGEN DATUM GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug

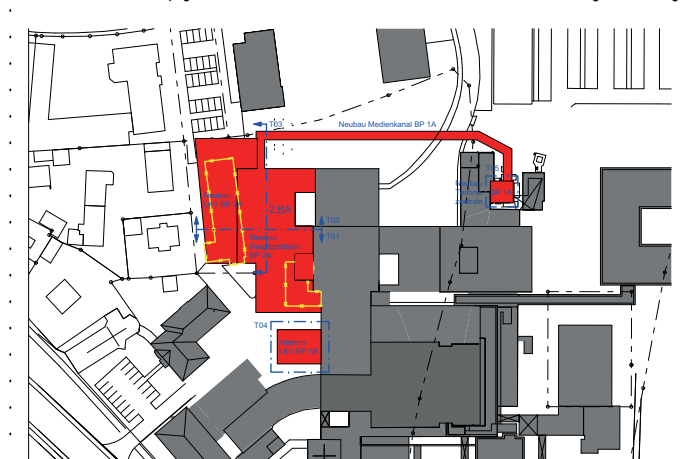

BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.

PLAN NR. - INDEX

KLNM_BA2_ARC_A_DT_TOR_BP2A_019.2_V1

PLANBEZEICHNUNG

Detail VS Doppelflügelige Drehtür Glas EG 2A 014a.3

T30 RS LKV

CAD-INFO

PROJ. NR.: 23-24

PLANUNG (LP 1-9):

GEZ. tbe
GES. fle
DATUM 12.01.2026
MAßSTAB
1:5

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT :

(von innen nach außen)

- 30 mm Trockenputz auf Ansetzbinder
- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten

BODENAUFBAU

- 5 mm Linoleumbelag
- + Spachtelung
- 80 mm Verbundestrich
- Stb.-Decke nach Statik

INNENSEITE EG

Sauberlaufmatte

AK Wandanschluss Südfassade

10 mm thermische Trennung

Luft- und dampfdichter Anschluss

+0,00 OK FFB

F30 Festverglasung

T30 RS

F30 Festverglasung

1.600 lichte Öffnung

Abdeckblech

+0,92⁵ OK Fensterblech

+0,92⁵ OK Fensterblech

- Lochblechwinkel
- Wärmedämmung nicht brennbar
- F30 Kalziumsilikat-Bekleidung Promatect-H 0,17 W/(mK)
- Rechteck Hohlprofil als Unterkonstruktion
- Dampfsperre wg. dampfdichtem Paneel

+0,00 OK Straße

AUßENSEITE
neue LKV

ASPHALTAUFBAU n. Planung ALN:

- Asphaltdeckschicht
- Tragschicht

LEGENDE:

MAUERWERK NEU	MAUERWERK F30	MAUERWERK F60	MAUERWERK F90
STAHLBETON NEU	STAHLBETON F30	STAHLBETON F60	STAHLBETON F90
STB.-FERTIGTEIL NEU	STB.-FERTIGTEIL F30	STB.-FERTIGTEIL F60	STB.-FERTIGTEIL F90
TROCKENBAU NEU	TROCKENBAU F30	TROCKENBAU F60	TROCKENBAU F90
ELEMENTWAND NEU	ELEMENTWAND F30	ELEMENTWAND F60	ELEMENTWAND F90
Brettsperholzdecke NEU	Brettsperholzdecke F30	Brettsperholzdecke F60	Brettsperholzdecke F90
WU-BETON NEU	BESTAND ALLGEMEIN	MAUERWERK BW	MAUERWERK BABW
ESTRICH NEU	ESTRICH BESTAND	STAHLBETON BW	STAHLBETON BABW
BODENDURCHBRUCH	STAHLBETON BESTAND	STB.-FERTIGTEIL BW	STB.-FERTIGTEIL BABW
DECKENDURCHBRUCH	STB.-FERTIGTEIL BESTAND	TROCKENBAU BW	TROCKENBAU BABW
VORSATZSCHALE BESTAND	Wandstärken teilweise m. Putz	ELEMENTWAND BW	ELEMENTWAND BABW
WANDDURCHBRUCH	Wandstärken teilweise m. Putz	Brettsperholzdecke BW	Brettsperholzdecke BABW
BODENSCHLITZ / WANDSCHLITZ	TROCKENBAU BESTAND	GPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung (Höhe gem. Wandabw.)	GPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung (Höhe gem. Wandabw.)
ABBRUCH	VORSATZSCHALE NEU		

- + ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITECTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITECTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERK: U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	HEIZUNG	PB-Stein-BD	WAND	BK BODENKANAL
UK UNTERKANTE	SANITÄR	BD in der Decke	FUSSBODEN	BR BRÜSTUNG
RFB ROHFUSSBODEN	LÜFTUNG	IN DER DECKE	DECKE	DF DEHNFUGE
RFB FERTIGFUSSBODEN	ELEKTRO	EMBEDDING	WANDANSCHLUSS-SCHENE	VM VORMAUERUNG
RD ROHDECKE	FENSTER	NA NOTAUSSTIEG		BW BRANDWAND
AD ABGEH. DECKE	RA RAUCHABZUG	RAUCHABZUG		ST STURZ
UZ UNTERZUG	KB KERNBOHRUNG	MAUERWERK		DS DICHTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG	R ROHRKÜLSE	TP TIEFPUNKT		VDS VOLLWANDIG, DICH- UND SELBSTSCHLIESSEND
	S SCHLITZ	HP HOCHPUNKT		

± 0.00 = 422,69m ü. NHN

▽ OK FFB
▼ OK RFB

ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN

Beispiel:
S BD 25/30
Gewerk
Bodendurchbruch
Tiefe
Breite

INDEX ÄNDERUNGEN DATUM GEZ.
KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT
BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.

PLAN NR. - INDEX
KLNM_BA2_ARC_A_DT_TOR_BP2A_020.2_V1
PLANBEZEICHNUNG
Detail HS Doppelflügelige Drehtür Glas EG 2A 014a.3
T30 RS LKV
GEZ. tbe
GES. fle
DATUM 14.01.2026
MAßSTAB
1:5

CAD-INFO

PLANUNG (LP 1-9):

PROJ. NR.: 23-24

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT:

(von innen nach außen)

- 30 mm Trockenputz auf Ansetzbinder
- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten

Lochblechwinkel

+2,75 UK Fassade

+2,72⁵ Achse Riegel

AUßENSEITE EG
Westfassade

PFLASTERAUFBAU n. Planung ALN:

- 80 mm Pflaster
- 40 mm Splittbett
- Übergang Gehwegplatte 220/40
- Einzeiler 100/100
- Entwässerungsrinne

±0,00 OK Gelände

+0,15 UK Fassade

Abdichtung zum Bauwerk

Perimeterdämmung

BODENAUFBAU

- 25 mm Sauberlaufmatte
- 60 mm Verbundestrich
- Stb.-Decke nach Statik

Elastische Fuge
Stahlkonsole als UK
Abstellwinkel
Randdämmstreifen

±0,00 OK FFB

-0,08⁵ OK RD

-0,38⁵ UK RD

Abdichtung um Bauwerk
Montagewinkel
Luft -und dampfdichter
Anschluss

INNENSEITE EG

LEGENDE:

- + ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEC-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stein-BD	IM BODEN EINGEBETONTER PB-STEIN	W F WAND	BK BODENKANAL
UK UNTERKANTE	S SANITÄR	Stein-BD	IN DER DECKE EINGEBETONTER PB-STEIN	F FUSSBO	BR BRÜSTUNG
RFB ROHFUSSBO	L LÜFTUNG	N NISCHE		D DECKE	DF DEHNFUGE
PFB FERTIGFUSSBO	E ELEKTRO	F FENSTER		X WANDANSCHLUSS-	VM VORMAUERUNG
RD ROHDECKE	D DURCHBRUCH	NA NOTAUSSTIEG		SCHIENE	BW BRANDWAND
AD ABGEH. DECKE	B BOHRUNG	RA RAUCHABZUG			ST STURZ
UZ UNTERZUG	KB KERNBOHRUNG	MW MAUERWERK			DS DICHTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG	R ROHRHÜLSE	TP TIEFPUNKT			VDS VOLLWANDIG, DICH- UND SELBSTSCHLIESSEND
	S SCHLITZ	HP HOCHPUNKT			

± 0.00 = 422,69m ü. NHN

▽ OK FFB
▼ OK RFB

ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN

Beispiel
S BD 25/30
Tiefe
Breite

INDEX ÄNDERUNGEN DATUM GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.

PLAN NR. - INDEX
KLNM_BA2_ARC_A_DT_TOR_BP2A_021_V1
PLANBEZEICHNUNG
Detail VS Schiebetür Glas EG 2A 012.2 Westfassade
GEZ. tbe
GES. fle
DATUM 07.01.2026
MAßSTAB
1:5

CAD-INFO
PROJ. NR.: 23-24

PLANUNG (LP 1-9):

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT :

(von innen nach außen)

- 30 mm Trockenputz auf Ansetzbinder
- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten

BODENAUFBAU

- 5 mm Linoleumbelag
- + Spachtelung
- 80 mm Verbundestrich
- Stb.-Decke nach Statik

LEGENDE:

- + ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITECTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITECTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSE FÜR MAUERWERK IN STB.-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stein-BD	W F WAND	BK BODENKANAL
UK UNTERKANTE	S SANITÄR	IM BODEN EINGEBETONTER PB-STEIN	F FUSSBODEN	BR BRÜSTUNG
RFB ROHFUSSBODEN	L LÜFTUNG	IN DER DECKE EINGEBETONTER PB-STEIN	D DECKE	DF DEHNFUGE
FB FERTIGFUSSBODEN	E ELEKTRO		X WANDANSCHLUSSE	VM VORMAUERUNG
RD ROHDECKE	D DURCHBRUCH			BW BRANDWAND
AD ABGEH. DECKE	B BOHRUNG			ST STURZ
UZ UNTERZUG	K KERNDURCHBRUCH			DS DICHTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG	R ROHRHÜLSE			VDS VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
	S SCHULTZ			

± 0.00 = 422,69m ü. NHN

▽ OK FFB
▼ OK RFB

ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN

Beispiel
S BD 25/30
Tiefe
Breite

INDEX ÄNDERUNGEN DATUM GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.


PLAN NR. - INDEX
KLNM_BA2_ARC_A_DT_TOR_BP2A_022_V1

PLANBEZEICHNUNG
Detail HS Schiebetür Glas EG 2A 012.2 Westfassade

CAD-INFO
PROJ. NR.: 23-24

GEZ. tbe
GES. fle
DATUM 07.01.2026
MAßSTAB
1:5

PLANUNG (LP 1-9):

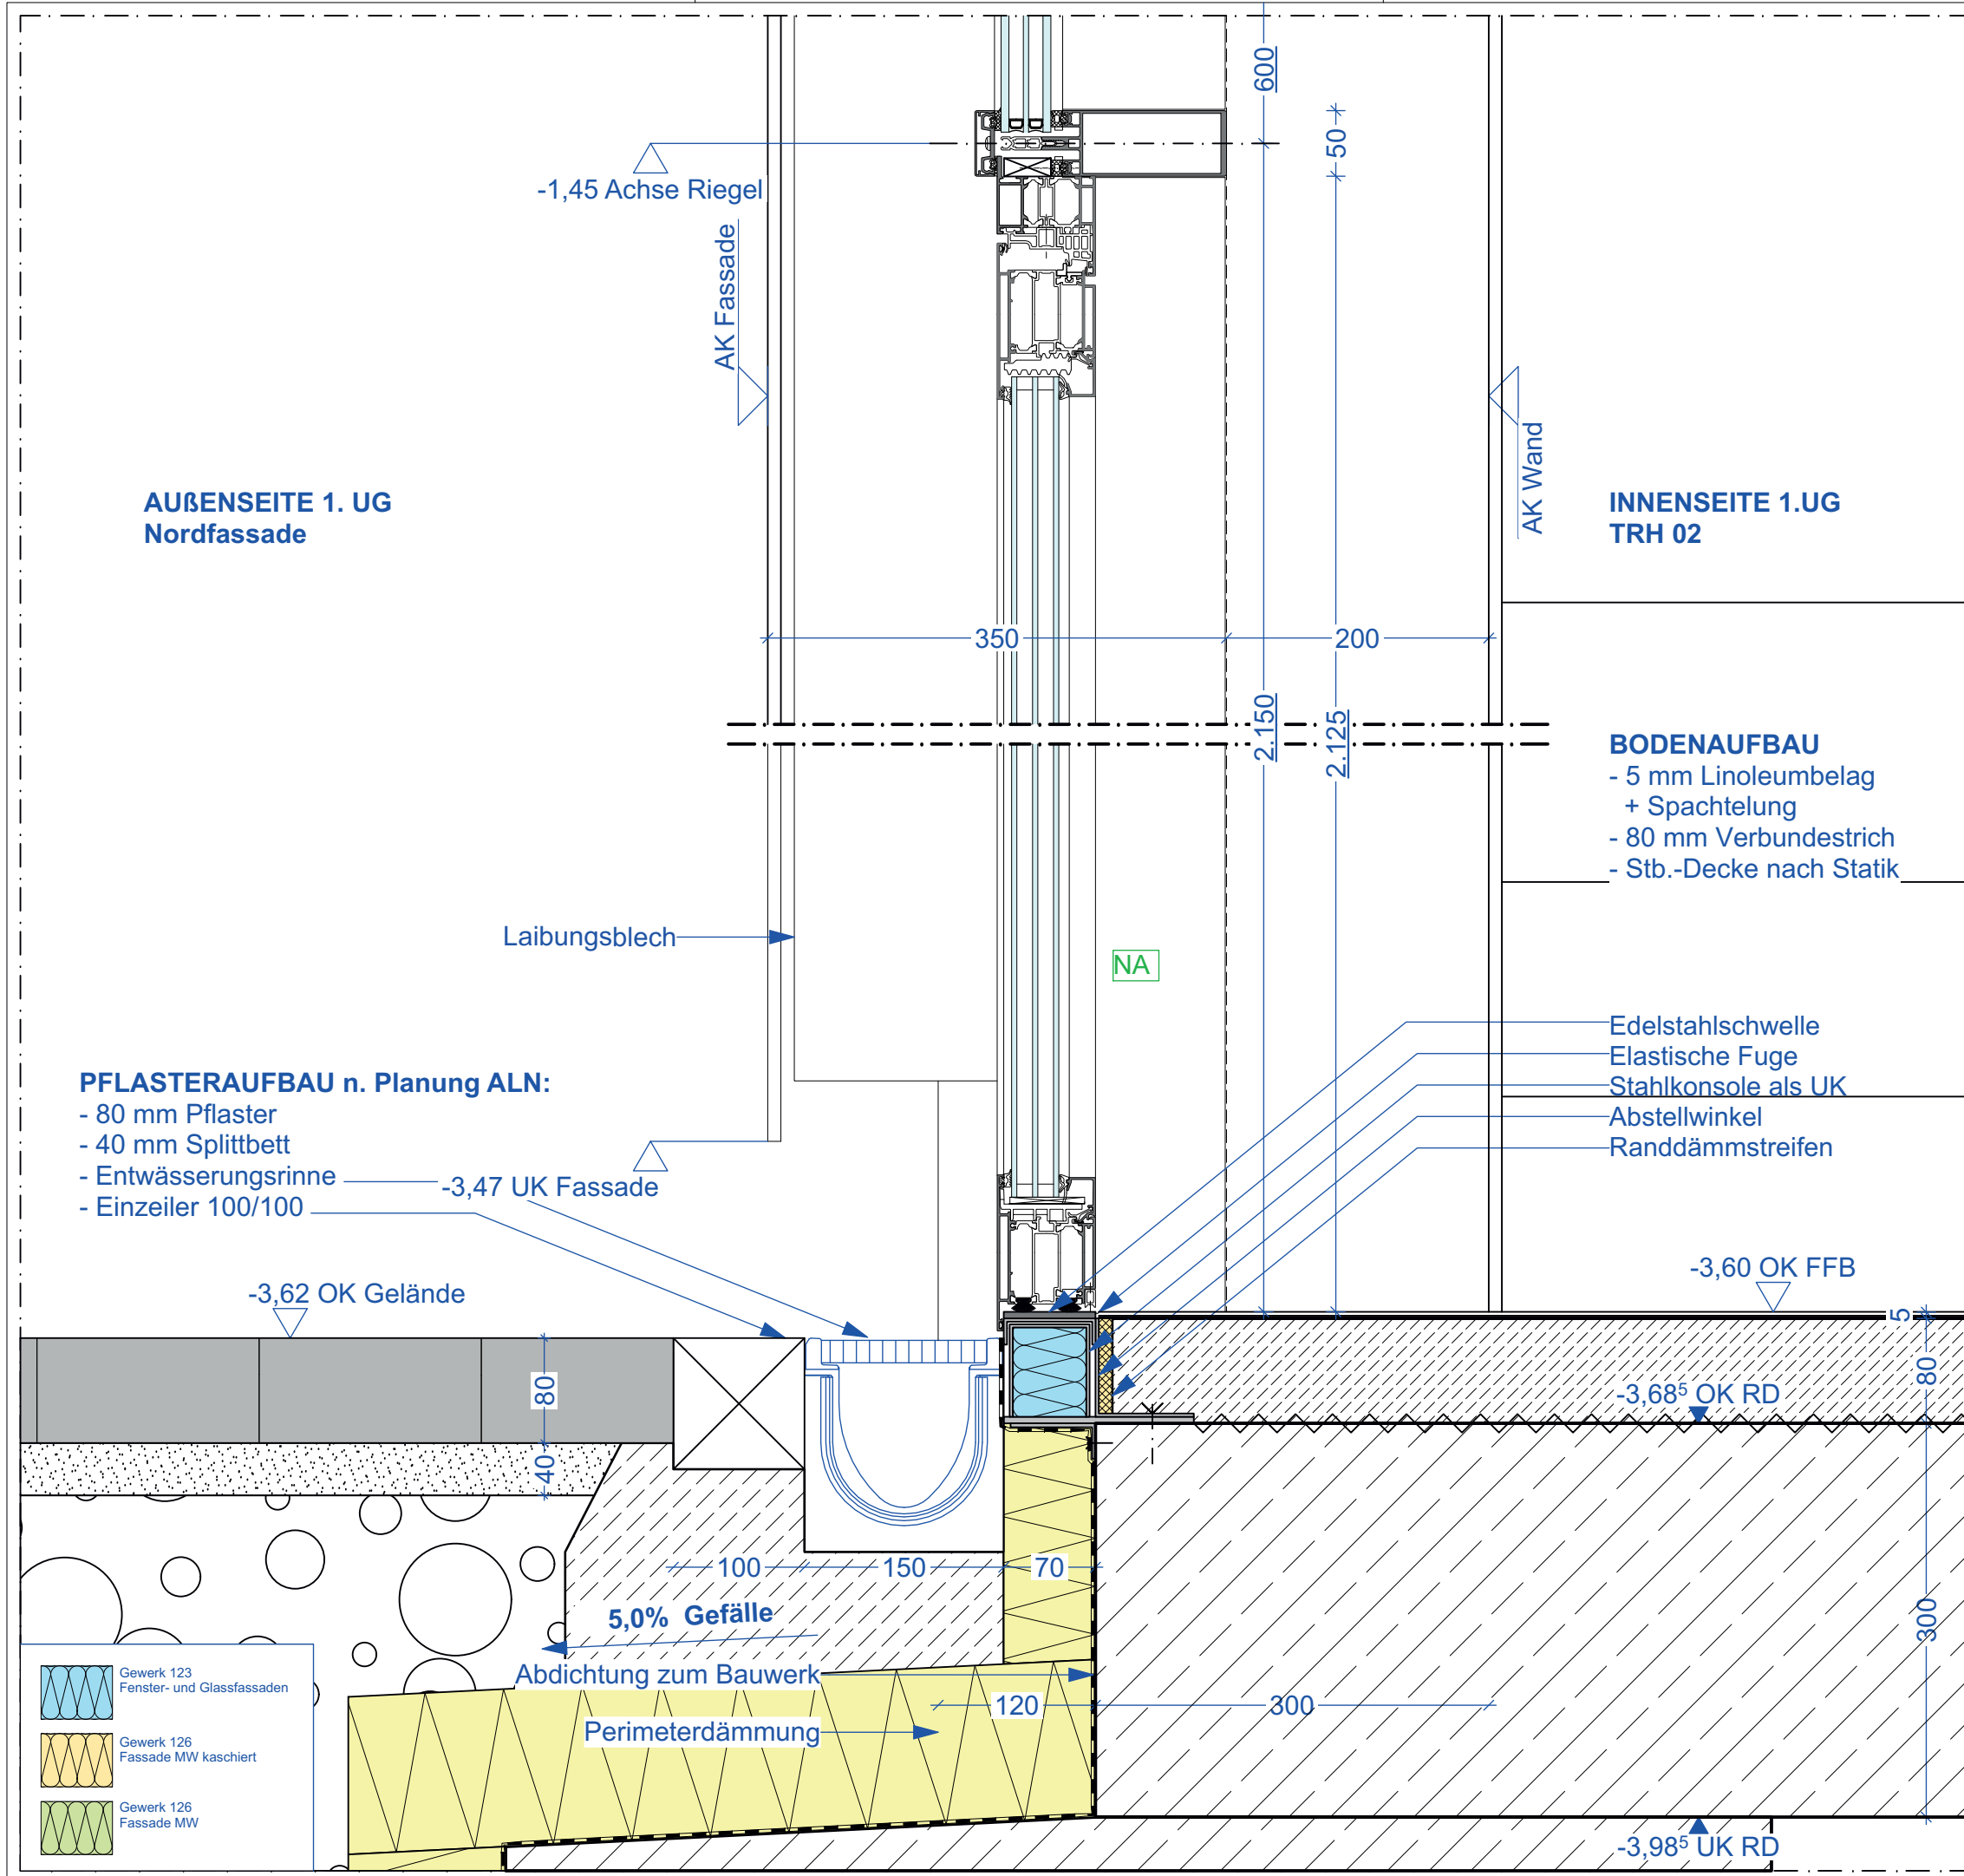

LEGENDE:

MAUERWERK NEU	MAUERWERK F30	MAUERWERK F60	MAUERWERK F90
STAHLBETON NEU	STAHLBETON F30	STAHLBETON F60	STAHLBETON F90
STB.-FERTIGTEIL NEU	STB.-FERTIGTEIL F30	STB.-FERTIGTEIL F60	STB.-FERTIGTEIL F90
TROCKENBAU NEU	TROCKENBAU F30	TROCKENBAU F60	TROCKENBAU F90
ELEMENTWAND NEU	ELEMENTWAND F30	ELEMENTWAND F60	ELEMENTWAND F90
Brettspertholzdecke NEU	Brettspertholzdecke F30	Brettspertholzdecke F60	Brettspertholzdecke F90
WU-BETON NEU	BESTAND ALLGEMEIN	MAUERWERK BW	MAUERWERK BABW
ESTRICH NEU	ESTRICH BESTAND	STAHLBETON BW	STAHLBETON BABW
BODENDURCHBRUCH	STAHLBETON BESTAND	STB.-FERTIGTEIL BW	STB.-FERTIGTEIL BABW
DECKENDURCHBRUCH	STB.-FERTIGTEIL BESTAND	TROCKENBAU BW	TROCKENBAU BABW
WANDURCHBRUCH	VORSATZSCHALE BESTAND	ELEMENTWAND BW	ELEMENTWAND BABW
BODENSCHLITZ/ WANDSCHLITZ	TROCKENBAU BESTAND	Brettspertholzdecke BW	Brettspertholzdecke BABW
ABBRUCH	VORSATZSCHALE NEU	GPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung (ohne gem. Wandabwicklung)	GPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung (30/30/BW (Höhe gem. Wandabw.))

+ ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
+ DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN
DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN.
+ VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT
GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
+ MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN ÜBER
DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
+ ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
+ WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
+ WANDANSCHLUSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
+ WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stein-BD IM BODEN EINBETONERTER PB-STEIN	W F WAND	BK BODENKANAL
UK UNTERKANTE	S SANITÄR	PB-Stein-DD IN DER DECKE EINBETONERTER PB-STEIN	F FUSSBODEN	BR BRÜSTUNG
RFB ROHFUSSBODEN	L LÜFTUNG	N NISCHE	D DECKE	DF DEHNFUGE
PFB FERTIGFUSSBODEN	E ELEKTRO	F FENSTER	X WANDANSCHLUSS- SCHIENE	VM VORMAUERUNG
RD ROHDECKE	D DURCHBRUCH	NA NOTAUSSTIEG		BW BRANDWAND
AD ABGEH. DECKE	B BOHRUNG	RA RAUCHABZUG		ST STURZ
UZ UNTERZUG	KB KERNBÖHRUNG	MW MAUERWERK		DS DICHTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG	R ROHRKÜLSE	TP TIEFPUNKT		VDS VOLLWANDIG, DICH- UND SELBSTSCHLIESSEND
	S SCHLITZ	HP HOCHPUNKT		

± 0.00 = 422,69m ü. NHN
▽ OK FFB
▼ OK RFB

ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN

Beispiel: S BD 25/30
Gewerk
Bodendurchbruch
Tiefe
Breite

INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM	GEZ.
KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT			
BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV			
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug			
BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.			
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.			
PLAN NR. - INDEX			
KLNM_BA2_ARC_A_DT_TOR_BP2A_023_V1			
PLANBEZEICHNUNG			
Detail VS Glastür TRH 02 Nordfassade			
CAD-INFO			
PLANUNG (LP 1-9):			
GEZ. tbe			
GES. fle			
DATUM 17.12.2025			
MAßSTAB			
1:5			
PROJ. NR.: 23-24			

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT:

(von innen nach außen)

- 30 mm Trockenputz auf Ansetzbinder
- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten

Lochblechwinkel
Lochfläche >50%

Blindlamelle

-0,85 UK Fassade

-0,87⁵ Achse Riegel

Oberlicht

INNENHOF I / 1. UG Südfassade

INNENSEITE 1. UG

BODENAUFBAU

- 5 mm Linoleumbelag
- + Spachtelung
- 80 mm Verbundestrich
- Stb.-Decke nach Statik

Edelstahlschwelle
Elastische Fuge
Stahlkonsole als UK
Abstellwinkel
Randdämmstreifen

-3,45 UK Fassade

100
Einzeiler

180/80
Gehwegplatte

-3,62 OK Gelände

-3,60 OK FFB

-3,68⁵ OK RD

Perimeterdämmung

Abdichtung zum Bauwerk

- Gewerk 123
Fenster- und Glassfassaden
- Gewerk 126
Fassade MW kaschiert
- Gewerk 126
Fassade MW

LEGENDE:

MAUERWERK NEU	MAUERWERK F30	MAUERWERK F60	MAUERWERK F90
STAHLBETON NEU	STAHLBETON F30	STAHLBETON F60	STAHLBETON F90
STB.-FERTIGTEIL NEU	STB.-FERTIGTEIL F30	STB.-FERTIGTEIL F60	STB.-FERTIGTEIL F90
TROCKENBAU NEU	TROCKENBAU F30	TROCKENBAU F60	TROCKENBAU F90
ELEMENTWAND NEU	ELEMENTWAND F30	ELEMENTWAND F60	ELEMENTWAND F90
Brettsperrholzdecke NEU	Brettsperrholzdecke F30	Brettsperrholzdecke F60	Brettsperrholzdecke F90
WU-BETON NEU	BESTAND ALLGEMEIN	MAUERWERK BW	MAUERWERK BABW
ESTRICH NEU	ESTRICH BESTAND	STAHLBETON BW	STAHLBETON BABW
BODENDURCHBRUCH	STAHLBETON BESTAND	STB.-FERTIGTEIL BW	STB.-FERTIGTEIL BABW
DECKENDURCHBRUCH	STB.-FERTIGTEIL BESTAND	TROCKENBAU BW	TROCKENBAU BABW
WANDDURCHBRUCH	VORSATZSCHALE BESTAND	ELEMENTWAND BW	ELEMENTWAND BABW
BODENSCHUTZ/ WANDSCHUTZ	WANDSTÄRKEN teilweise m. Putz	Brettsperrholzdecke BW	Brettsperrholzdecke BABW
ABBRUCH	STB.-FERTIGTEIL teilweise m. Putz	GPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung (Höhe gem. Wandabwicklung)	GPSKARTON-WÄNDE mit Verstärkung (Höhe gem. Wandabw.)
	TROCKENBAU teilweise m. Putz		
	VORSATZSCHALE NEU		

- + ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stein-BD	IM BODEN EINBETONIERTER PB-STEIN	W F WAND	BR BRÜSTUNG
UK UNTERKANTE	S SANITÄR	PB-Stein-DD	IN DER DECKE EINBETONIERTER PB-STEIN	D FUSSBODEN	DF DEHNFUGE
RFB ROHFUSSBODEN	L LÜFTUNG	N NISCHEN		X DECKE	VM VORMAUERUNG
FB FERTIGFUSSBODEN	E ELEKTRO	F FENSTER		D WANDANSCHLUSS- SCHIENE	BR BRANDWAND
RD ROHDECKE	D DURCHBRUCH	NA NOTAUSSTIEG			ST STURZ
AD ABGEH. DECKE	B BOHRUNG	RA RAUCHABZUG			DS DICHTSCHLIESSEND
UZ UNTERZUG	KB KERNBÖHRUNG	MA MAUERWERK			VDS VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG	R ROHRHÜLSE	TP TIEFPUNKT			
	S SCHLITZ	HP HOCHPUNKT			

± 0.00 = 422,69m ü. NHN

▽ OK FFB
▼ OK RFB


ÄNDERUNGEN,
ERGÄNZUNGEN

Beispiel:
S BD 25/30
Tiefe
Breite

INDEX ÄNDERUNGEN DATUM GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug

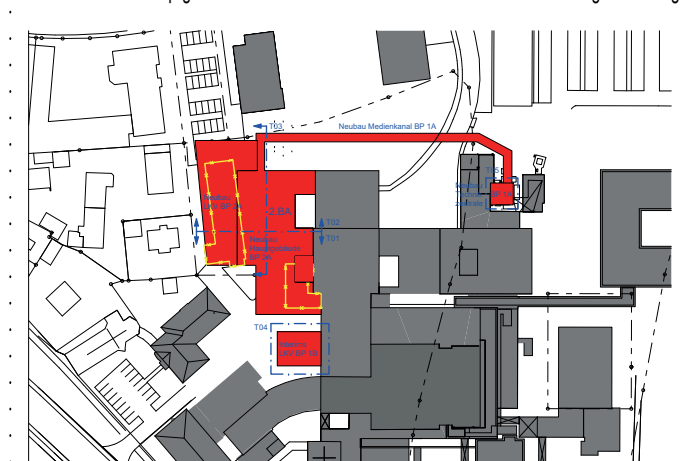

BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.

PLAN NR. - INDEX	GEZ. TBE
KLNM_BA2_ARC_A_DT_TOR_BP2A_024_V1	GES. FLE
PLANBEZEICHNUNG	DATUM 23.01.2026
Detail VS Glastür Innenhof I Südfassade	MAßSTAB
	1:5

CAD-INFO

PLANUNG (LP 1-9):

PROJ. NR.: 23-24

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT :

(von innen nach außen)


- 30 mm Trockenputz auf Ansetzbinder
- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten

BODENAUFBAU

- 5 mm Linoleumbelag
- + Spachtelung
- 80 mm Verbundestrich
- Stb.-Decke nach Statik

INNENSEITE 1. UG

-3,60 OK FFB

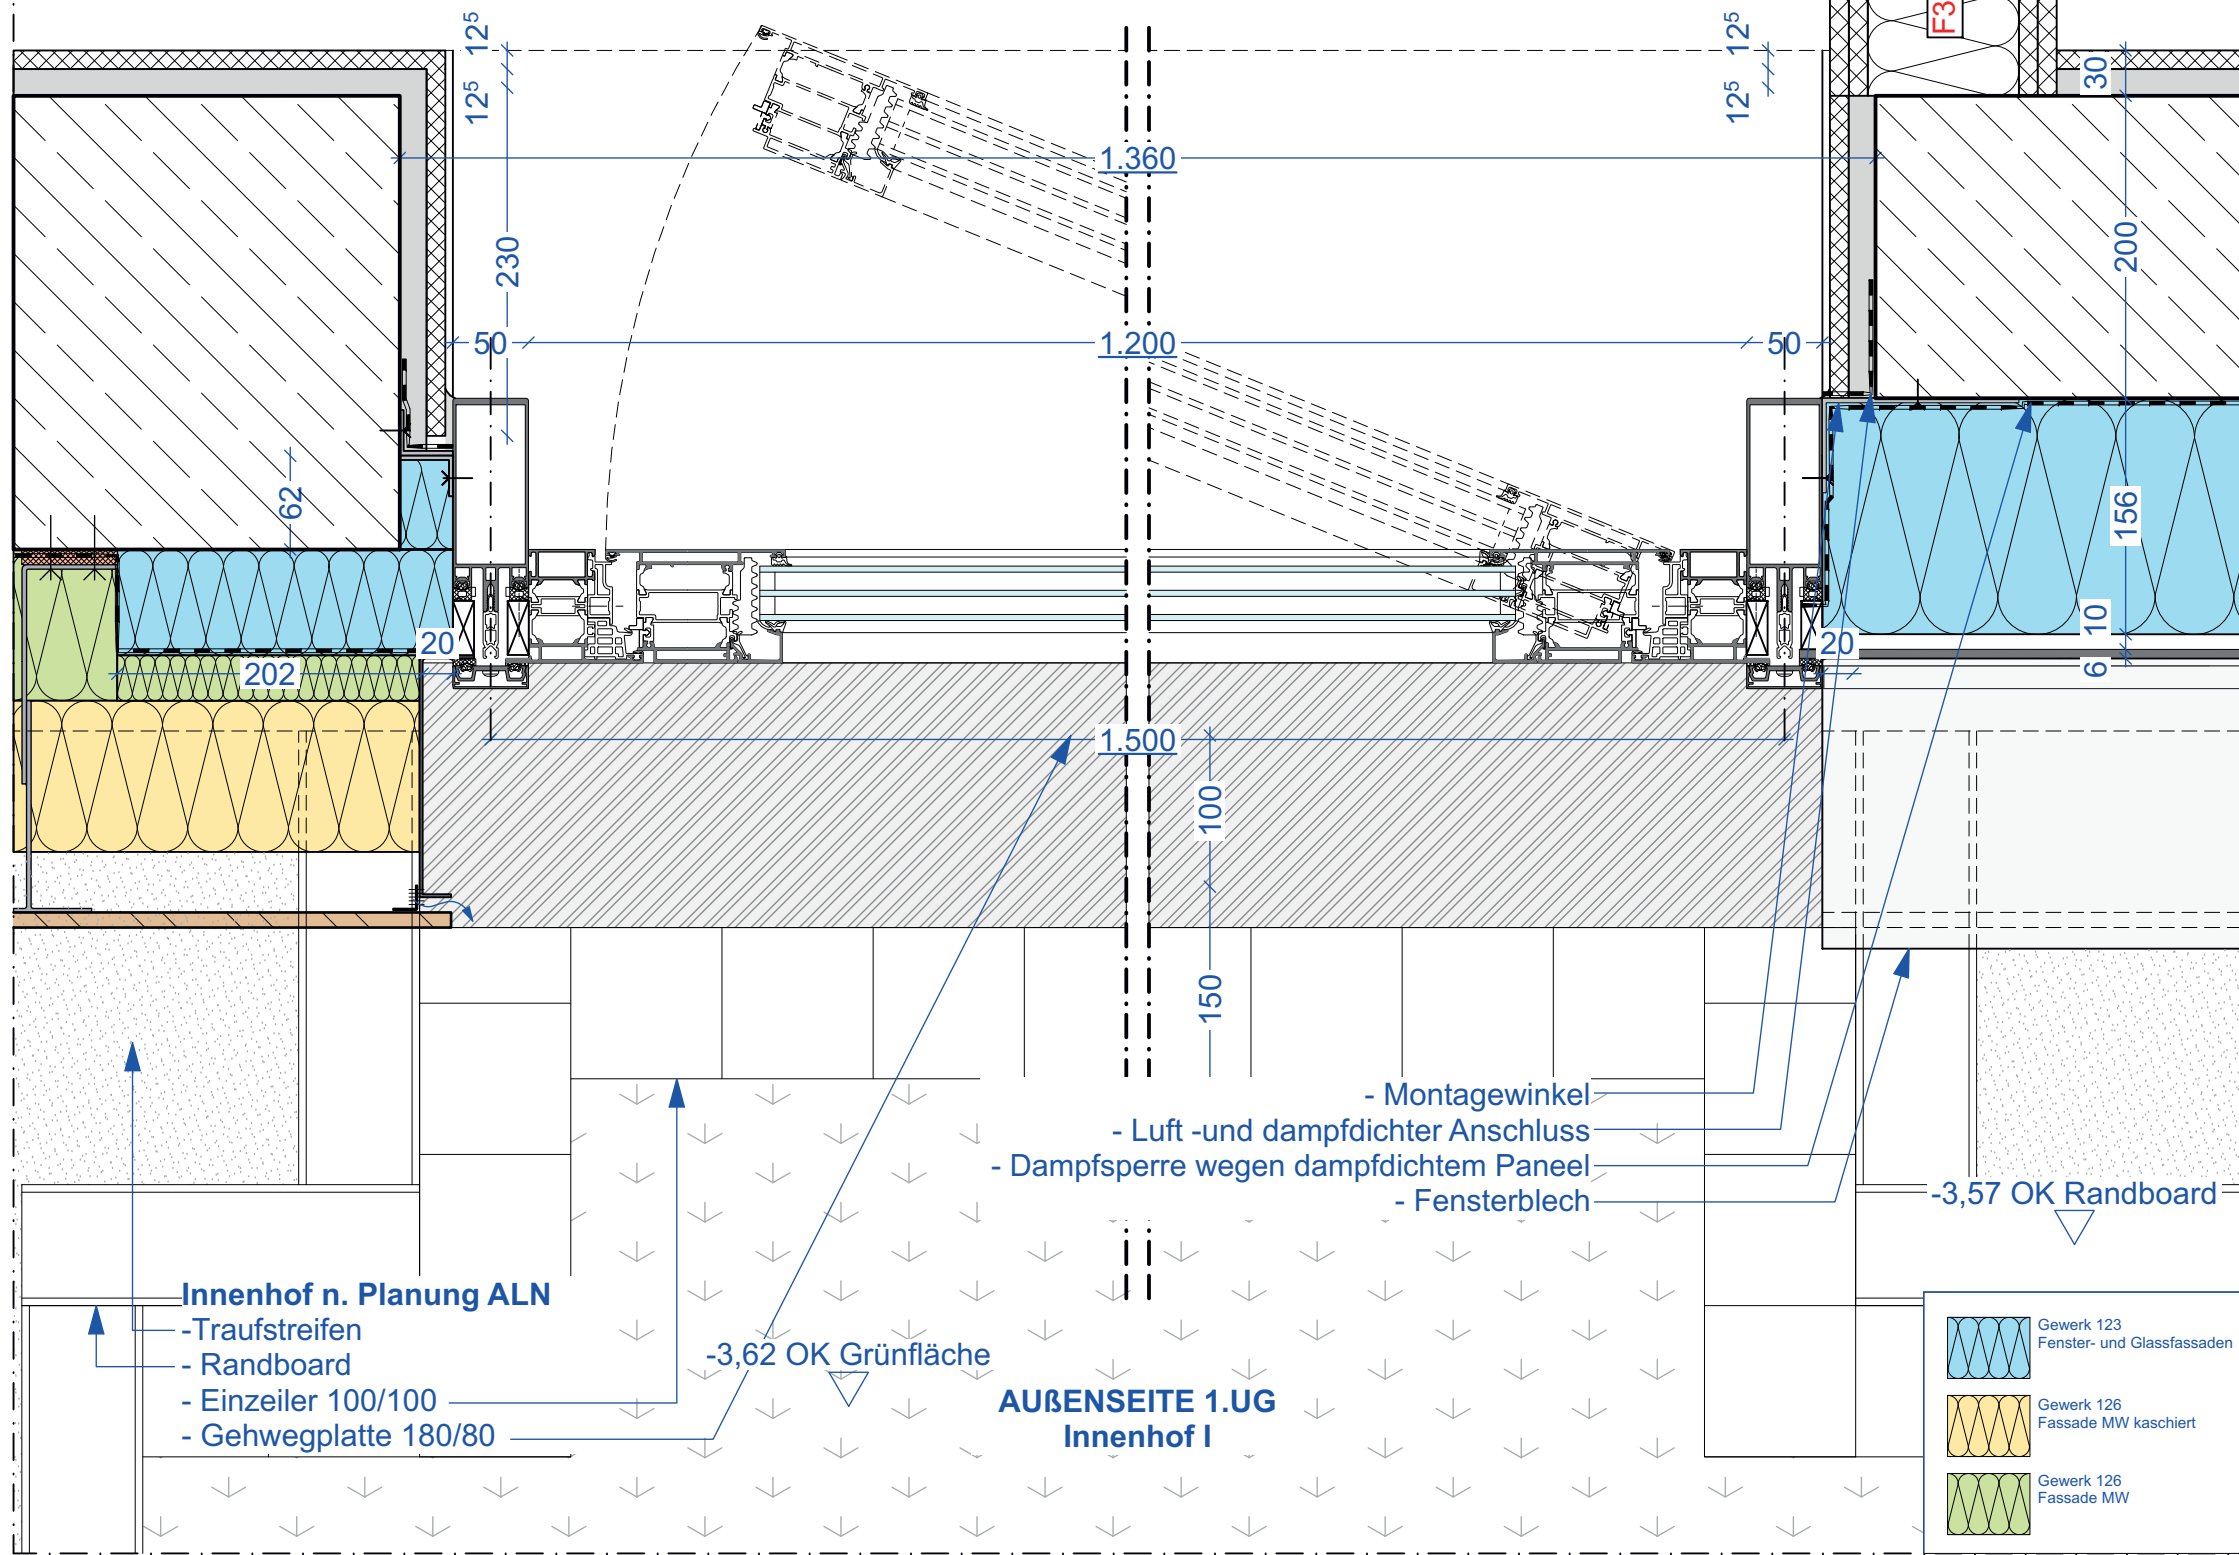

LEGENDE:

MAUERWERK NEU	MAUERWERK F30	MAUERWERK F60	MAUERWERK F90
STAHLBETON NEU	STAHLBETON F30	STAHLBETON F60	STAHLBETON F90
STB.-FERTIGTEIL NEU	STB.-FERTIGTEIL F30	STB.-FERTIGTEIL F60	STB.-FERTIGTEIL F90
TROCKENBAU NEU	TROCKENBAU F30	TROCKENBAU F60	TROCKENBAU F90
ELEMENTWAND NEU	ELEMENTWAND F30	ELEMENTWAND F60	ELEMENTWAND F90
Brettsperrholzdecke NEU	Brettsperrholzdecke F30	Brettsperrholzdecke F60	Brettsperrholzdecke F90
WU-BETON NEU	BESTAND ALLGEMEIN	MAUERWERK BW	MAUERWERK BABW
ESTRICH NEU	ESTRICH BESTAND	STAHLBETON BW	STAHLBETON BABW
BODENDURCHBRUCH	STAHLBETON BESTAND	STB.-FERTIGTEIL BW	STB.-FERTIGTEIL BABW
DECKENDURCHBRUCH	Wandschichten teilweise m. Putz	TROCKENBAU BW	TROCKENBAU BABW
WANDDURCHBRUCH	STB.-FERTIGTEIL BESTAND	ELEMENTWAND BW	ELEMENTWAND BABW
BODENSCHUTZ/ WANDSCHUTZ	Wandschichten teilweise m. Putz	Brettsperrholzdecke BW	Brettsperrholzdecke BABW
ABBRUCH	TROCKENBAU BESTAND	GIPS-KARTON-WÄNDE mit Verstärkung (Höhe gem. Wandabw.)	GIPS-KARTON-WÄNDE mit Verstärkung (Höhe gem. Wandabw.)
	VORSATZSCHALE NEU		

- + ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWELIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITECTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITECTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSE FÜR MAUERWERK IN STB.-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. WÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stein-BD IM BODEN EINBETONNIERTER PB-STEIN	W F WAND	BK BODENKANAL
UK UNTERKANTE	S SANITÄR	PB-Stein-DD IN DER DECKE EINBETONNIERTER PB-STEIN	F FUSSBODEN	BR BRÜSTUNG
RFB ROHFUSSBODEN	L LÜFTUNG	N NISCHE	D DECKE	DF DEHNFUGE
FB FERTIGFUSSBODEN	E ELEKTRO	F FENSTER	X WANDANSCHLUSSE	VM VORMAUERUNG
RD ROHDECKE	D DURCHBRUCH	NA NOTAUSSTIEG	SCHIEBE	BW BRANDWAND
AD ABGEH. DECKE	B BOHRUNG	RA RAUCHABZUG		ST STURZ
UZ UNTERZUG	KB KERNBÖHRUNG	MW MAUERWERK		DS DICHTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG	R ROHRHÜLSE	TP TIEFPUNKT		VDS VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
	S SCHLITZ	HP HOCHPUNKT		

± 0.00 = 422,69m ü. NHN

▽ OK FFB
▼ OK RFB

ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN

Beispiel
S BD 25/30
Tiefe
Breite

INDEX ÄNDERUNGEN DATUM GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.

PLAN NR. - INDEX
KLNM_BA2_ARC_A_DT_TOR_BP2A_025_V1

PLANBEZEICHNUNG
Detail HS Glastür Innenhof I Südfassade

DATUM 29.01.2026

MAßSTAB

1:5

CAD-INFO

PROJ. NR.: 23-24

PLANUNG (LP 1-9):

ATTIKAAUFBAU :



- Attikaabdeckung
- Holzkonstruktion als UK
- Loch-Winkel Querschnitt $\geq 200 \text{ cm}^2/\text{m}$
- Entlüftungsquerschnitt $50 \text{ cm}^2/\text{m}$
- Wärmedämmung
- Abschlussblech
- 100/200 mm punktuell Holz Unterkonstruktion
- 100 mm Wärmedämmung

DACHAUFBAU :

- (Aufbau von Oben nach Unten)
- 100 mm Extensivberünung
 - 25 mm Drainageschicht
 - 10 mm Schutzvlies
 - Folienabdichtung
 - 200 mm Gefällewärmedämmung ($\geq 2\%$)
 - Mittlere wirksame Dicke $d_w \geq 240 \text{ mm}$,
Mindestdicke $d_{\min} \geq 120 \text{ mm}$, $\lambda=0,04 \text{ W/mK}$
 - 120 mm Grunddämmung
 - Dampfsperre Bituminös
 - 300 mm Stb.-Decke n. Statik

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT:

- (von innen nach außen)
- 200 mm Stb.-Wand n. Statik
 - 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033 \text{ W/mK}$
 - 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033 \text{ W/mK}$
 - 40 mm Hinterlüftung
 - 10 mm Faserzement Fassadenplatten

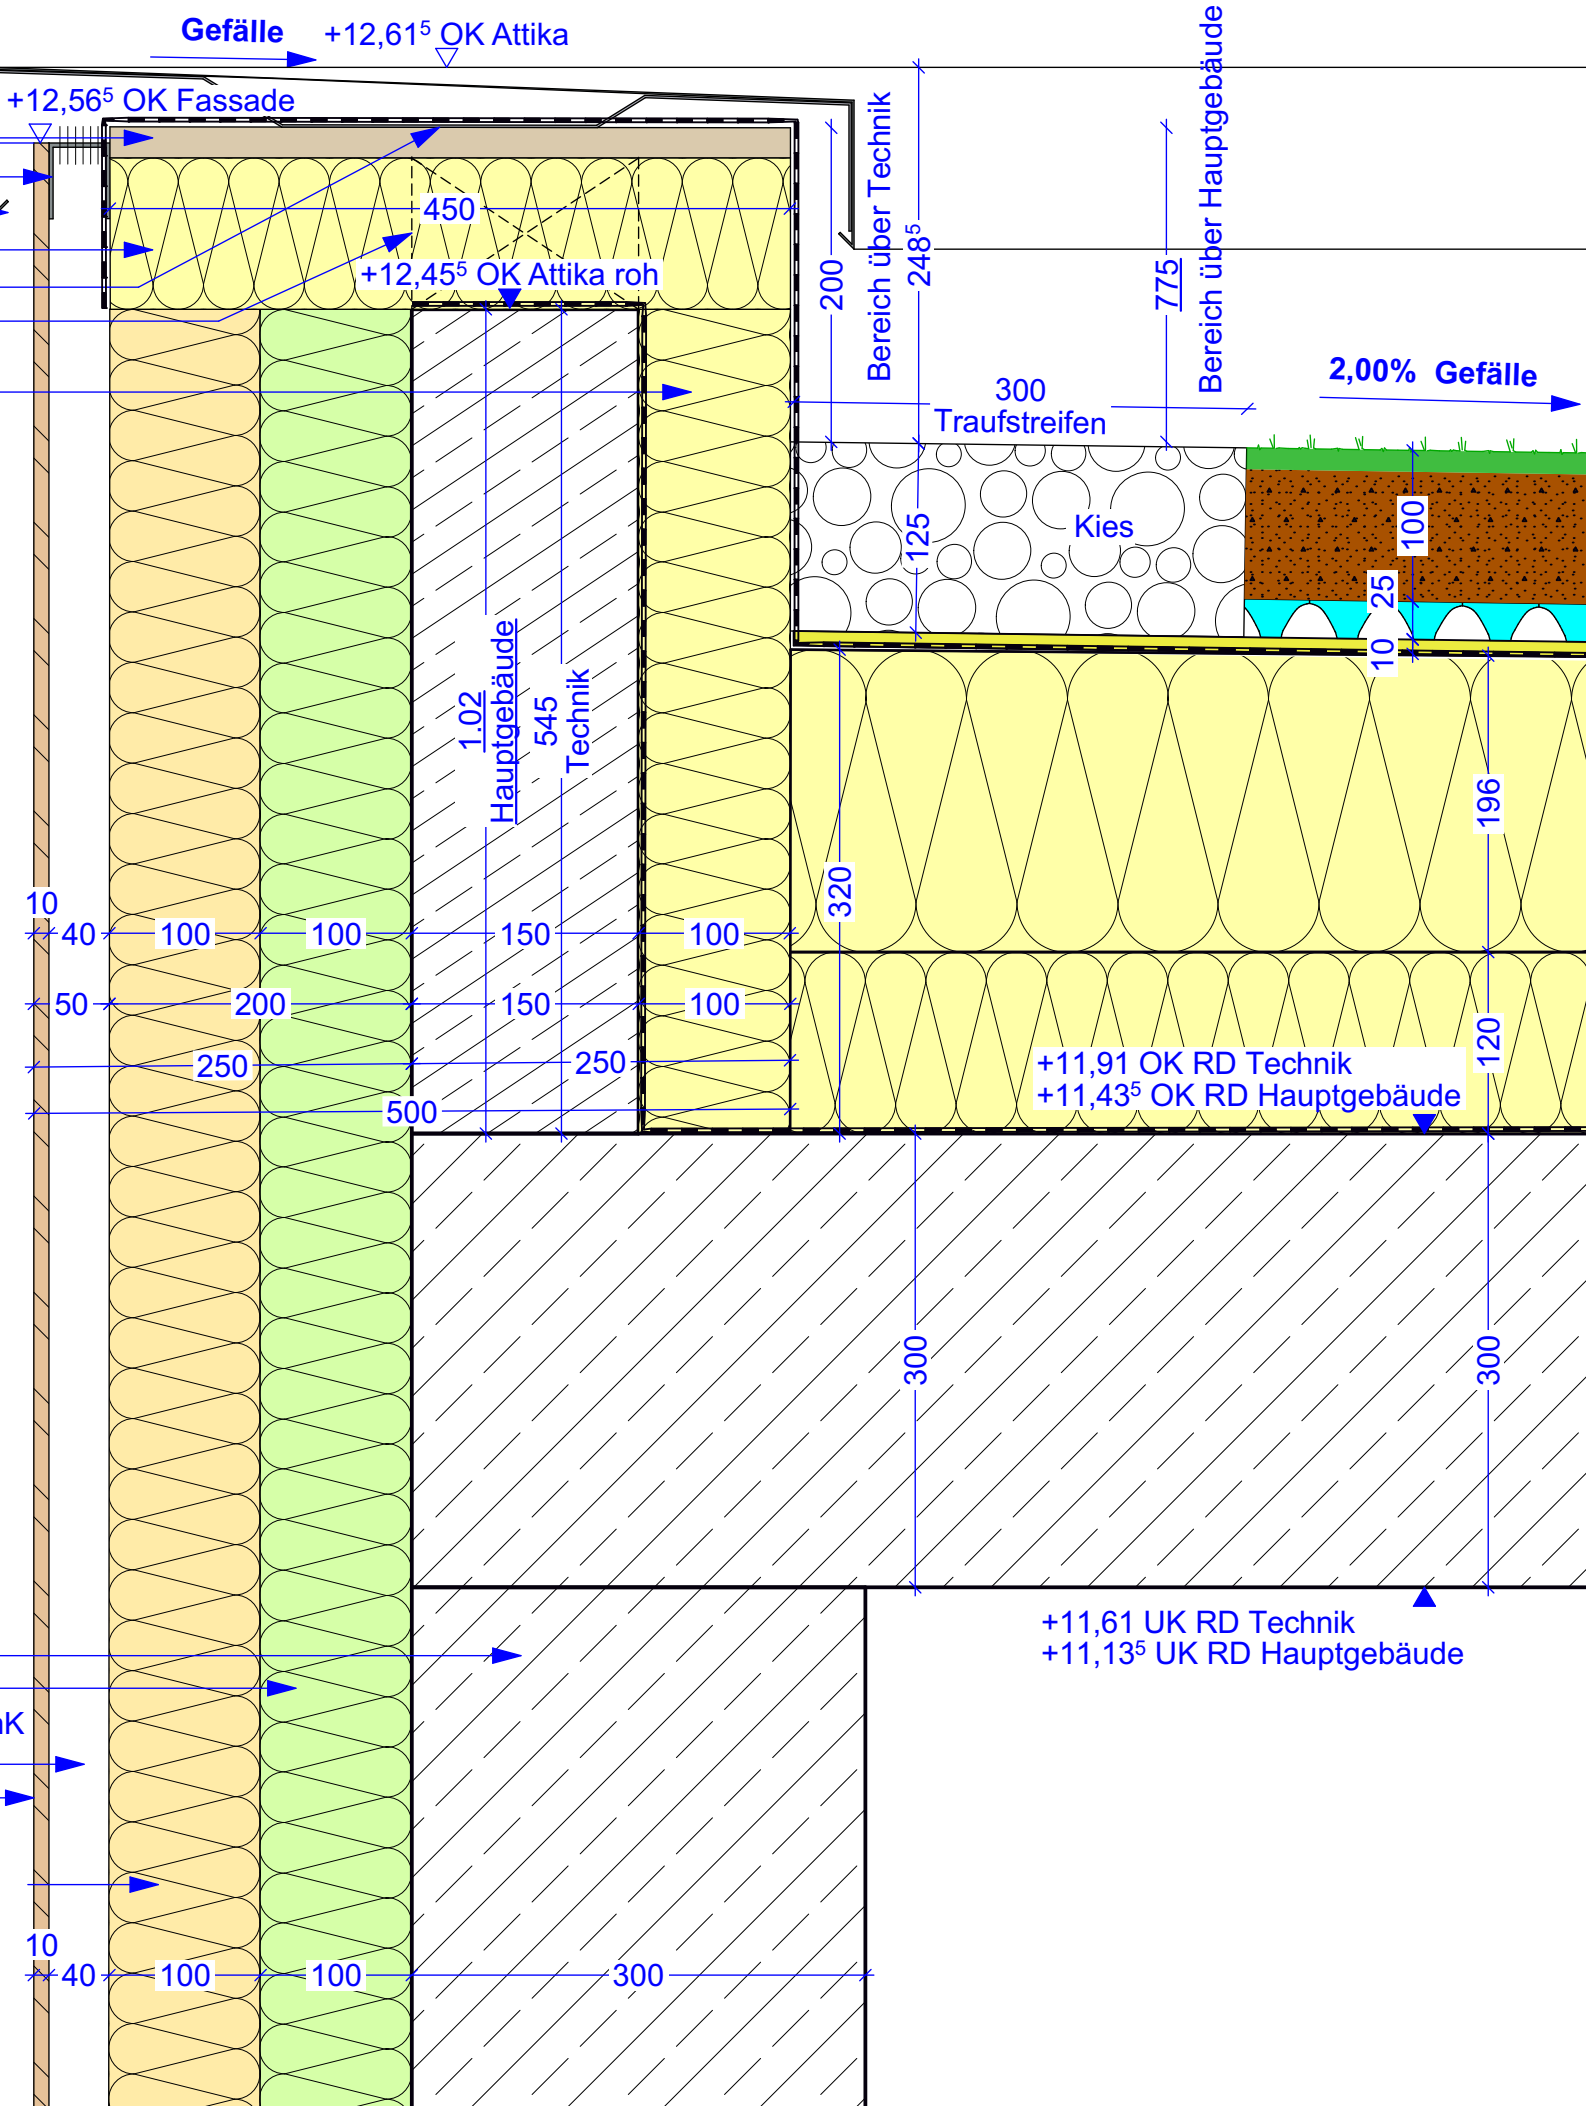

LEGENDE:


MAUERWERK NEU	MAUERWERK F30	MAUERWERK F60	MAUERWERK F90
STÄHLBETON NEU	STÄHLBETON F30	STÄHLBETON F60	STÄHLBETON F90
STB.-FERTIGTEIL NEU	STB.-FERTIGTEIL F30	STB.-FERTIGTEIL F60	STB.-FERTIGTEIL F90
TROCKENBAU NEU	TROCKENBAU F30	TROCKENBAU F60	TROCKENBAU F90
ELEMENTWAND NEU	ELEMENTWAND F30	ELEMENTWAND F60	ELEMENTWAND F90
Brettspertholzdecke NEU	Brettspertholzdecke F30	Brettspertholzdecke F60	Brettspertholzdecke F90
WU-BETON NEU	BESTAND ALLGEMEIN	MAUERWERK BW	MAUERWERK BABW
ESTRICH NEU	ESTRICH BESTAND	STÄHLBETON BW	STÄHLBETON BABW
BODENDURCHBRUCH	STÄHLBETON BESTAND	STB.-FERTIGTEIL BW	STB.-FERTIGTEIL BABW
DECKENDURCHBRUCH	Wandstärken teilweise m. Putz	TROCKENBAU BW	TROCKENBAU BABW
WANDDURCHBRUCH	STB.-FERTIGTEIL BESTAND	ELEMENTWAND BW	ELEMENTWAND BABW
BODENSCHUTZ/ WANDSCHUTZ	Wandstärken teilweise m. Putz	Brettspertholzdecke BW	Brettspertholzdecke BABW
ABBRUCH	TROCKENBAU BESTAND	GIPS-KARTON-WÄNDE mit Verstärkung (ohne gem. Wandbewehrung)	GIPS-KARTON-WÄNDE mit Verstärkung (mit gem. Wandbewehrung)

- + ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITECTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITECTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stein-DD IM BODEN EINBETONIERTER PB-STEIN	W F D WAND FUSSBODEN DECKE DECKENANSCHLUSS-SCHIEBE	BK BODENKANAL BRÜSTUNG
UK UNTERKANTE	S SANITÄR	PB-Stein-DD IN DER DECKE EINBETONIERTER PB-STEIN		BR BRÜSTUNG
RFB ROHFUSSBODEN	L LÜFTUNG	N NISCHE		DF DEHNFUGE
FB FERTIGFUSSBODEN	E ELEKTRO	F FENSTER		VM VORMAUERUNG
RD ROHDECKE	D DURCHBRUCH	NA NOTAUSSTIEG		BW BRANDWAND
AD ABGEH. DECKE	B BOHRUNG	RA RAUCHABZUG		ST STURZ
UZ UNTERZUG	KB KERNBÖHRUNG	MW MAUERWERK		DS DICHTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG	R ROHRHÜLSE	TP TIEFPUNKT		VDS VOLLWANDIG, DICH- UND SELBSTSCHLIESSEND
	S SCHLITZ	HP HOCHPUNKT		

± 0.00 = 422,69m ü. NHN	ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN	Beispiel
▽ OK FFB		Gewerk S BD 25/30 Tiefe Breite
▼ OK RFB		

INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM	GEZ.
KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT			
BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV			
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug			

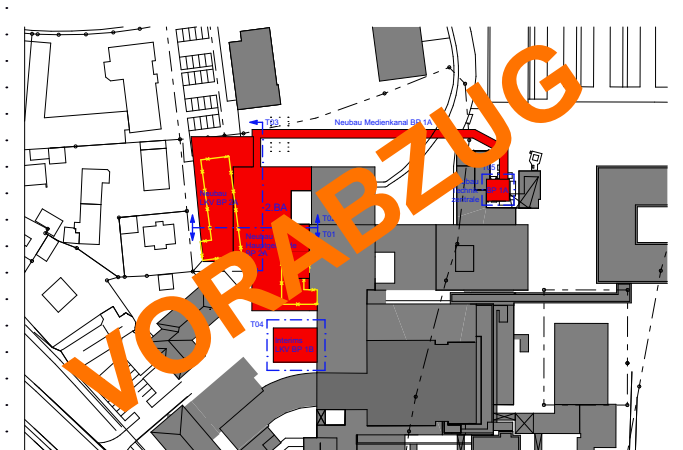

BAUHERR:	Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.
BAUORT:	Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.

PLAN NR. - INDEX	GES. tb
KLNM_BA2_ARC_A_DT_DAC_BP2A_003_A	GES. fi
PLANBEZEICHNUNG	DATUM 29.10.2025
Detail Attika Hauptgebäude / Technik	MAßSTAB
	1:5
CAD-INFO	PROJ. NR.: 23-24

PLANUNG (LP 1-9):

INNENSEITE BESTAND

+4,67 OK BR Bestand

Gewerk Fassade

Gewerk Dachabdichtung

DACHAUFBAU :

(Aufbau von Oben nach Unten)

- 50 mm Kiesschüttung
- Folienabdichtung
- 200 mm Gefällewärmedämmung ($\geq 2\%$)
Mittlere wirksame Dicke $d_w \geq 240$ mm,
Mindestdicke $d_{min} \geq 120$ mm, $\lambda=0,04$ W/mK
- 120 mm Grunddämmung
- Dampfsperre Bituminös
- 300 mm Stb.-Decke n. Statik

+4,02 OK FFB 1.OG BESTAND
+11,52 OK FFB 3.OG BESTAND

+3,94 OK RD 1.OG BESTAND
+11,44 OK RD 3.OG BESTAND

BESTAND

NEUBAU

+3,63⁵ UK RD 1.OG
+11,13⁵ UK RD Dach

Abbruch bestehende Dämmung
Abbruch bestehendes Glaspaneel

Weichfasermatte

Erhaltung bestehendes Fenster
mit Abdichtung und Stahlkonsole

AUßENSEITE
Innenhof II / 3. OG Dach

10 mm Thermische Trennung

Stahlpaneel

+4,45⁵ UK Fassade 1.OG
+11,95⁵ UK Fassade Dach

Brandüberschlag

2,00% Gefälle

Kies

Abdichtung zum Bauwerk

Weichfasermatte

LEGENDE:

+ ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
+ DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN.
+ VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
+ MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
+ ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
+ WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
+ WANDANSCHLUSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
+ WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE UK UNTERKANTE RFB ROHFUSSBODEN PFB FERTIGFUSSBODEN RD ROHDECKE AD ABGEH. DECKE UZ UNTERZUG UEZ ÜBERZUG	H HEIZUNG S SANITÄR L LÜFTUNG E ELEKTRO D DURCHBRUCH B BOHRUNG KB KERNBÖHRUNG R ROHRHÜLSE S SCHLITZ	PB-Stein-BD IM BODEN EINBETONIERTER PB-STEIN PB-Stein-DD IN DER DECKE EINBETONIERTER PB-STEIN N NISCHE F FENSTER NA NOTAUSSTIEG RA RAUCHABZUG MW MAUERWERK TP TIEFPUNKT HP HOCHPUNKT	W F WAND D DECKE K KANAL X X	BK BODENKANAL BR BRÜSTUNG DF DEHNFUGE VM VORMAUERUNG BW BRANDWAND ST STURZ DS DICHTSCHLIESSEND VDS VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
--	---	--	---------------------------------------	--

± 0.00 = ± 422,69m ü. NHN

▽ OK FFB
▼ OK RFB

ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN

Beispiel
S BD 25/30
Tiefe
Breite

INDEX ANDERUNGEN DATUM GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.

PLAN NR. - INDEX

KLNM_BA2_ARC_A_DT_DAC_BP2A_015_

PLANBEZEICHNUNG

Detail Anschluss Fassade Bestand an Dach Innenhof II

CAD-INFO

PLANUNG (LP 1-9):

GEZ. TBE

GES. FLE

DATUM 02.02.2026

MAßSTAB

1:5

PROJ. NR.: 23-24

INNENSEITE BESTAND

Erhaltung bestehendes Fenster
mit Abdichtung und Stahlkonsole

AUßENSEITE
Dach

Natursteinplatte Bestand, Erhaltung
teilweise möglich
10 mm Thermische Trennung
Lochblechwinkel

Gewerk Fassade

Gewerk
Dachabdichtung

DACHAUFBAU :

(Aufbau von Oben nach Unten)

- 50 mm Kiesschüttung
- Folienabdichtung
- 200 mm Gefällewärmedämmung ($\geq 2\%$)
Mittlere wirksame Dicke $d_w \geq 240$ mm,
Mindestdecke $d_{min} \geq 120$ mm, $\lambda=0,04$ W/mK
- 120 mm Grunddämmung
- Dampfsperre Bituminös
- 300 mm Stb.-Decke n. Statik

+11,52 OK FFB BESTAND

+11,44 OK RD BESTAND

BESTAND

NEUBAU

+11,43⁵ OK RD Dach

+11,13⁵ UK RD Dach

Abbruch bestehende Dämmung
Abbruch bestehende Natursteinplatte

INNENSEITE

+10,99 UK RD BESTAND

Weichfasermatte

LEGENDE:

- + ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stein-BD IM BODEN EINBETONIERTER PB-STEIN	W F WAND	BK BODENKANAL
UK UNTERKANTE	S SANITÄR	PB-Stein-DD IN DER DECKE EINBETONIERTER PB-STEIN	F FUSSBODEN	BR BRÜSTUNG
RFB ROHFUSSBODEN	L LÜFTUNG	N NISCHE	D DECKE	DF DEHNFUGE
FRB FERTIGFUSSBODEN	E ELEKTRO	F FENSTER	K KANAL	VM VORMAUERUNG
RD ROHDECKE	D DURCHBRUCH	NA NOTAUSSTIEG	X WANDANSCHLUSS-SCHIENE	BW BRANDWAND
AD ABGEH. DECKE	B BOHRUNG	RA RAUCHABZUG		ST STURZ
UZ UNTERZUG	KB KERNBÖHRUNG	MW MAUERWERK		DS DICHTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG	R ROHRHÜLSE	TP TIEFPUNKT		VDS VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
	S SCHUTZ	HP HOCHPUNKT		

± 0.00 = ± 422,69m ü. NHN

▽ OK FFB
▼ OK RFB

ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN

Beispiel
S BD 25/30
Tiefe Breite

INDEX ANDERUNGEN DATUM GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.

PLAN NR. - INDEX
KLNM_BA2_ARC_A_DT_DAC_BP2A_016_
PLANBEZEICHNUNG
Detail Anschluss Dach an Bestand Natursteinfassade

GEZ. TBE
GES. FLE
DATUM 04.02.2026
MAßSTAB
1:5

CAD-INFO

PROJ. NR.: 23-24

PLANUNG (LP 1-9):

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT:

(von innen nach außen)

- 30 mm Trockenputz auf Ansetzbinder
- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten

- 10 mm thermische Trennung

+0,95 UK Fassade
+0,92⁵ OK Fensterblech
0,90 OK Fertigteil

Gefälle

AUßENSEITE
neue LKV

INNENSEITE EG

- Abdichtung
- Überhangblech
- 140 mm Perimeterdämmung
- 120 mm Wand als Rammschutz

ASPHALTAUFBAU n. Planung ALN:

- Asphaltdeckschicht
- Tragschicht

Vergusszone


±0,00 OK

-0,18 UK

±0,00 OK FFB

-0,08⁵ OK BP

-0,40 UK BP



LEGENDE:

MAUERWERK NEU	MAUERWERK F30	MAUERWERK F60	MAUERWERK F90
STAHLBETON NEU	STAHLBETON F30	STAHLBETON F60	STAHLBETON F90
STB.-FERTIGTEIL NEU	STB.-FERTIGTEIL F30	STB.-FERTIGTEIL F60	STB.-FERTIGTEIL F90
TROCKENBAU NEU	TROCKENBAU F30	TROCKENBAU F60	TROCKENBAU F90
ELEMENTWAND NEU	ELEMENTWAND F30	ELEMENTWAND F60	ELEMENTWAND F90
Brettspertholzdecke NEU	Brettspertholzdecke F30	Brettspertholzdecke F60	Brettspertholzdecke F90
WU-BETON NEU	BESTAND ALLGEMEIN	MAUERWERK BW	MAUERWERK BABW
ESTRICH NEU	ESTRICH BESTAND	STAHLBETON BW	STAHLBETON BABW
BODENDURCHBRUCH	STAHLBETON BESTAND	STB.-FERTIGTEIL BW	STB.-FERTIGTEIL BABW
DECKENDURCHBRUCH	Wandschichten teilweise m. Putz	TROCKENBAU BW	TROCKENBAU BABW
WANDDURCHBRUCH	VORSATZSCHALE BESTAND	ELEMENTWAND BW	ELEMENTWAND BABW
BODENSCHUTZ/ WANDSCHUTZ	Wandschichten teilweise m. Putz	Brettspertholzdecke BW	Brettspertholzdecke BABW
ABBRUCH	TROCKENBAU BESTAND	GIPS-KARTON-WÄNDE mit Verstärkung (ohne gen. Wandbewehrung)	GIPS-KARTON-WÄNDE mit Verstärkung (mit gen. Wandbewehrung)
	VORSATZSCHALE NEU		

- + ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITECTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITECTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stein-BD IM BODEN EINBETONIERTER PB-STEIN	W F WAND	BK BODENKANAL
UK UNTERKANTE	S SANITÄR	PB-Stein-DD IN DER DECKE EINBETONIERTER PB-STEIN	F FUSSBODEN	BR BRÜSTUNG
RFB ROHFUSSBODEN	L LÜFTUNG	N NISCHE	D DECKE	DF DEHNFUGE
FB FERTIGFUSSBODEN	E ELEKTRO	F FENSTER	K KANDIDATENSCHLUSSE	VM VORMAUERUNG
RD ROHDECKE	D DURCHBRUCH	NA NOTAUSSTIEG	S SCHIENE	BW BRANDWAND
AD ABGEH. DECKE	B BOHRUNG	RA RAUCHABZUG		ST STURZ
UZ UNTERZUG	KB KERNBÖHRUNG	MW MAUERWERK		DS DICHTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG	R ROHRHÜLSE	TP TIEFPUNKT		VDS VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
	S SCHUTZ	HP HOCHPUNKT		

± 0.00 = 422,69m ü. NHN

▽ OK FFB
▼ OK RFB

ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN

Beispiel: S BD 25/30
Gewerk: Boden durchbruch
Tiefe: Breite

INDEX ÄNDERUNGEN DATUM GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.

PLAN NR. - INDEX	GEZ. tbe
KLNM_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_004_A	GES. fle
PLANBEZEICHNUNG	DATUM 15.10.2025
Detail Anschluss FT-Rammschutz an Fahrbahn LKV	MAßSTAB
	1:5

CAD-INFO

PLANUNG (LP 1-9):

PROJ. NR.: 23-24

AUßENSEITE

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT:

- (von innen nach außen)
- 30 mm Trockenputz auf Ansetzbinder
 - 300 mm Stb.-Wand n. Statik
 - 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
 - 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
 - 40 mm Hinterlüftung
 - 10 mm Faserzement Fassadenplatten
 - Fassadenblech

PFLASTERAUFBAU

n. Planung ALN:

- 80 mm Pflaster
- 40 mm Splittbett
- Einzeiler

10 mm thermische Trennung

- Lochblechwinkel
- Lüftungsquerschnitt $50 \text{ cm}^2/\text{m}$

+0,15 UK Fassade

Abschlussblech
beschichtet

10 40 100 100 300 17⁵ 12⁵

250 300 300

580

120

130

200

120

300

420

100

100

230

123

80

57

57

180

100

100

100

100

100

100

100

100

100

INNENSEITE
EG

LEGENDE:

MAUERWERK NEU	MAUERWERK F30	MAUERWERK F60	MAUERWERK F90
STAHLBETON NEU	STAHLBETON F30	STAHLBETON F60	STAHLBETON F90
STB.-FERTIGTEIL NEU	STB.-FERTIGTEIL F30	STB.-FERTIGTEIL F60	STB.-FERTIGTEIL F90
TROCKENBAU NEU	TROCKENBAU F30	TROCKENBAU F60	TROCKENBAU F90
ELEMENTWAND NEU	ELEMENTWAND F30	ELEMENTWAND F60	ELEMENTWAND F90
Brettsperrholzdecke NEU	Brettsperrholzdecke F30	Brettsperrholzdecke F60	Brettsperrholzdecke F90
WU-BETON NEU	BESTAND ALLGEMEIN	MAUERWERK BW	MAUERWERK BABW
ESTRICH NEU	ESTRICH BESTAND	STAHLBETON BW	STAHLBETON BABW
BODENDURCHBRUCH	STAHLBETON BESTAND	STB.-FERTIGTEIL BW	STB.-FERTIGTEIL BABW
DECKENDURCHBRUCH	STB.-FERTIGTEIL BESTAND	TROCKENBAU BW	TROCKENBAU BABW
WANDDURCHBRUCH	VORSATZSCHALE BESTAND	ELEMENTWAND BW	ELEMENTWAND BABW
BODENSCHUTZ/ WANDSCHUTZ	WANDSTÄRKEN teilweise m. Putz	Brettsperrholzdecke BW	Brettsperrholzdecke BABW
ABBRUCH	WANDSTÄRKEN teilweise m. Putz	GIPS-KARTON-WÄNDE mit Verstärkung (ohne gem. Wandabwicklung)	GIPS-KARTON-WÄNDE mit Verstärkung (30/50/80/100 Höhe gem. Wandabw.)

- + ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stein-BD IM BODEN EINBETONIERTER PB-STEIN	W F WAND	BK BODENKANAL
UK UNTERKANTE	S SANITÄR	PB-Stein-DD IN DER DECKE EINBETONIERTER PB-STEIN	F FUSSBODEN	BR BRÜSTUNG
RFB ROHFUSSBODEN	L LÜFTUNG	N NISCHE	D DECKE	DF DEHNFUGE
FB FERTIGFUSSBODEN	E ELEKTRO	F FENSTER	X WANDANSCHLUSS- SCHIENE	VM VORMAUERUNG
RD ROHDECKE	D DURCHBRUCH	NA NOTAUSSTIEG		BW BRANDWAND
AD ABGEH. DECKE	B BOHRUNG	RA RAUCHABZUG		ST STURZ
UZ UNTERZUG	K KERNBOHRUNG	MW MAUERWERK		DS DICHTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG	R ROHRHÜLSE	TP TIEFPUNKT		VDS VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
	S SCHLITZ	HP HOCHPUNKT		

± 0.00 = = 422,69m ü. NHN

▽ OK FFB

▼ OK RFB

ÄNDERUNGEN,
ERGÄNZUNGEN

Beispiel:
S BD 25/30
Tiefe
Breite

INDEX ANDERUNGEN DATUM GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.

PLAN NR. - INDEX
KLNM_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_006_A
PLANBEZEICHNUNG
Detail Anschluss Sockel Fassade an Pflaster

GEZ. aa
GES. fi
DATUM 15.10.2025
MAßSTAB
1:5

CAD-INFO
PROJ. NR.: 23-24


PLANUNG (LP 1-9):

Blattgröße: 420 x 297 5:00_A3 (Querformat)

AUßENSEITE
1.UG
Nordfassade
(im Gefälle)

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT:
(von innen nach außen)
- 30 mm Trockenputz auf Ansetzbinder
- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten
- Fassadenblech

INNENSEITE
1.UG

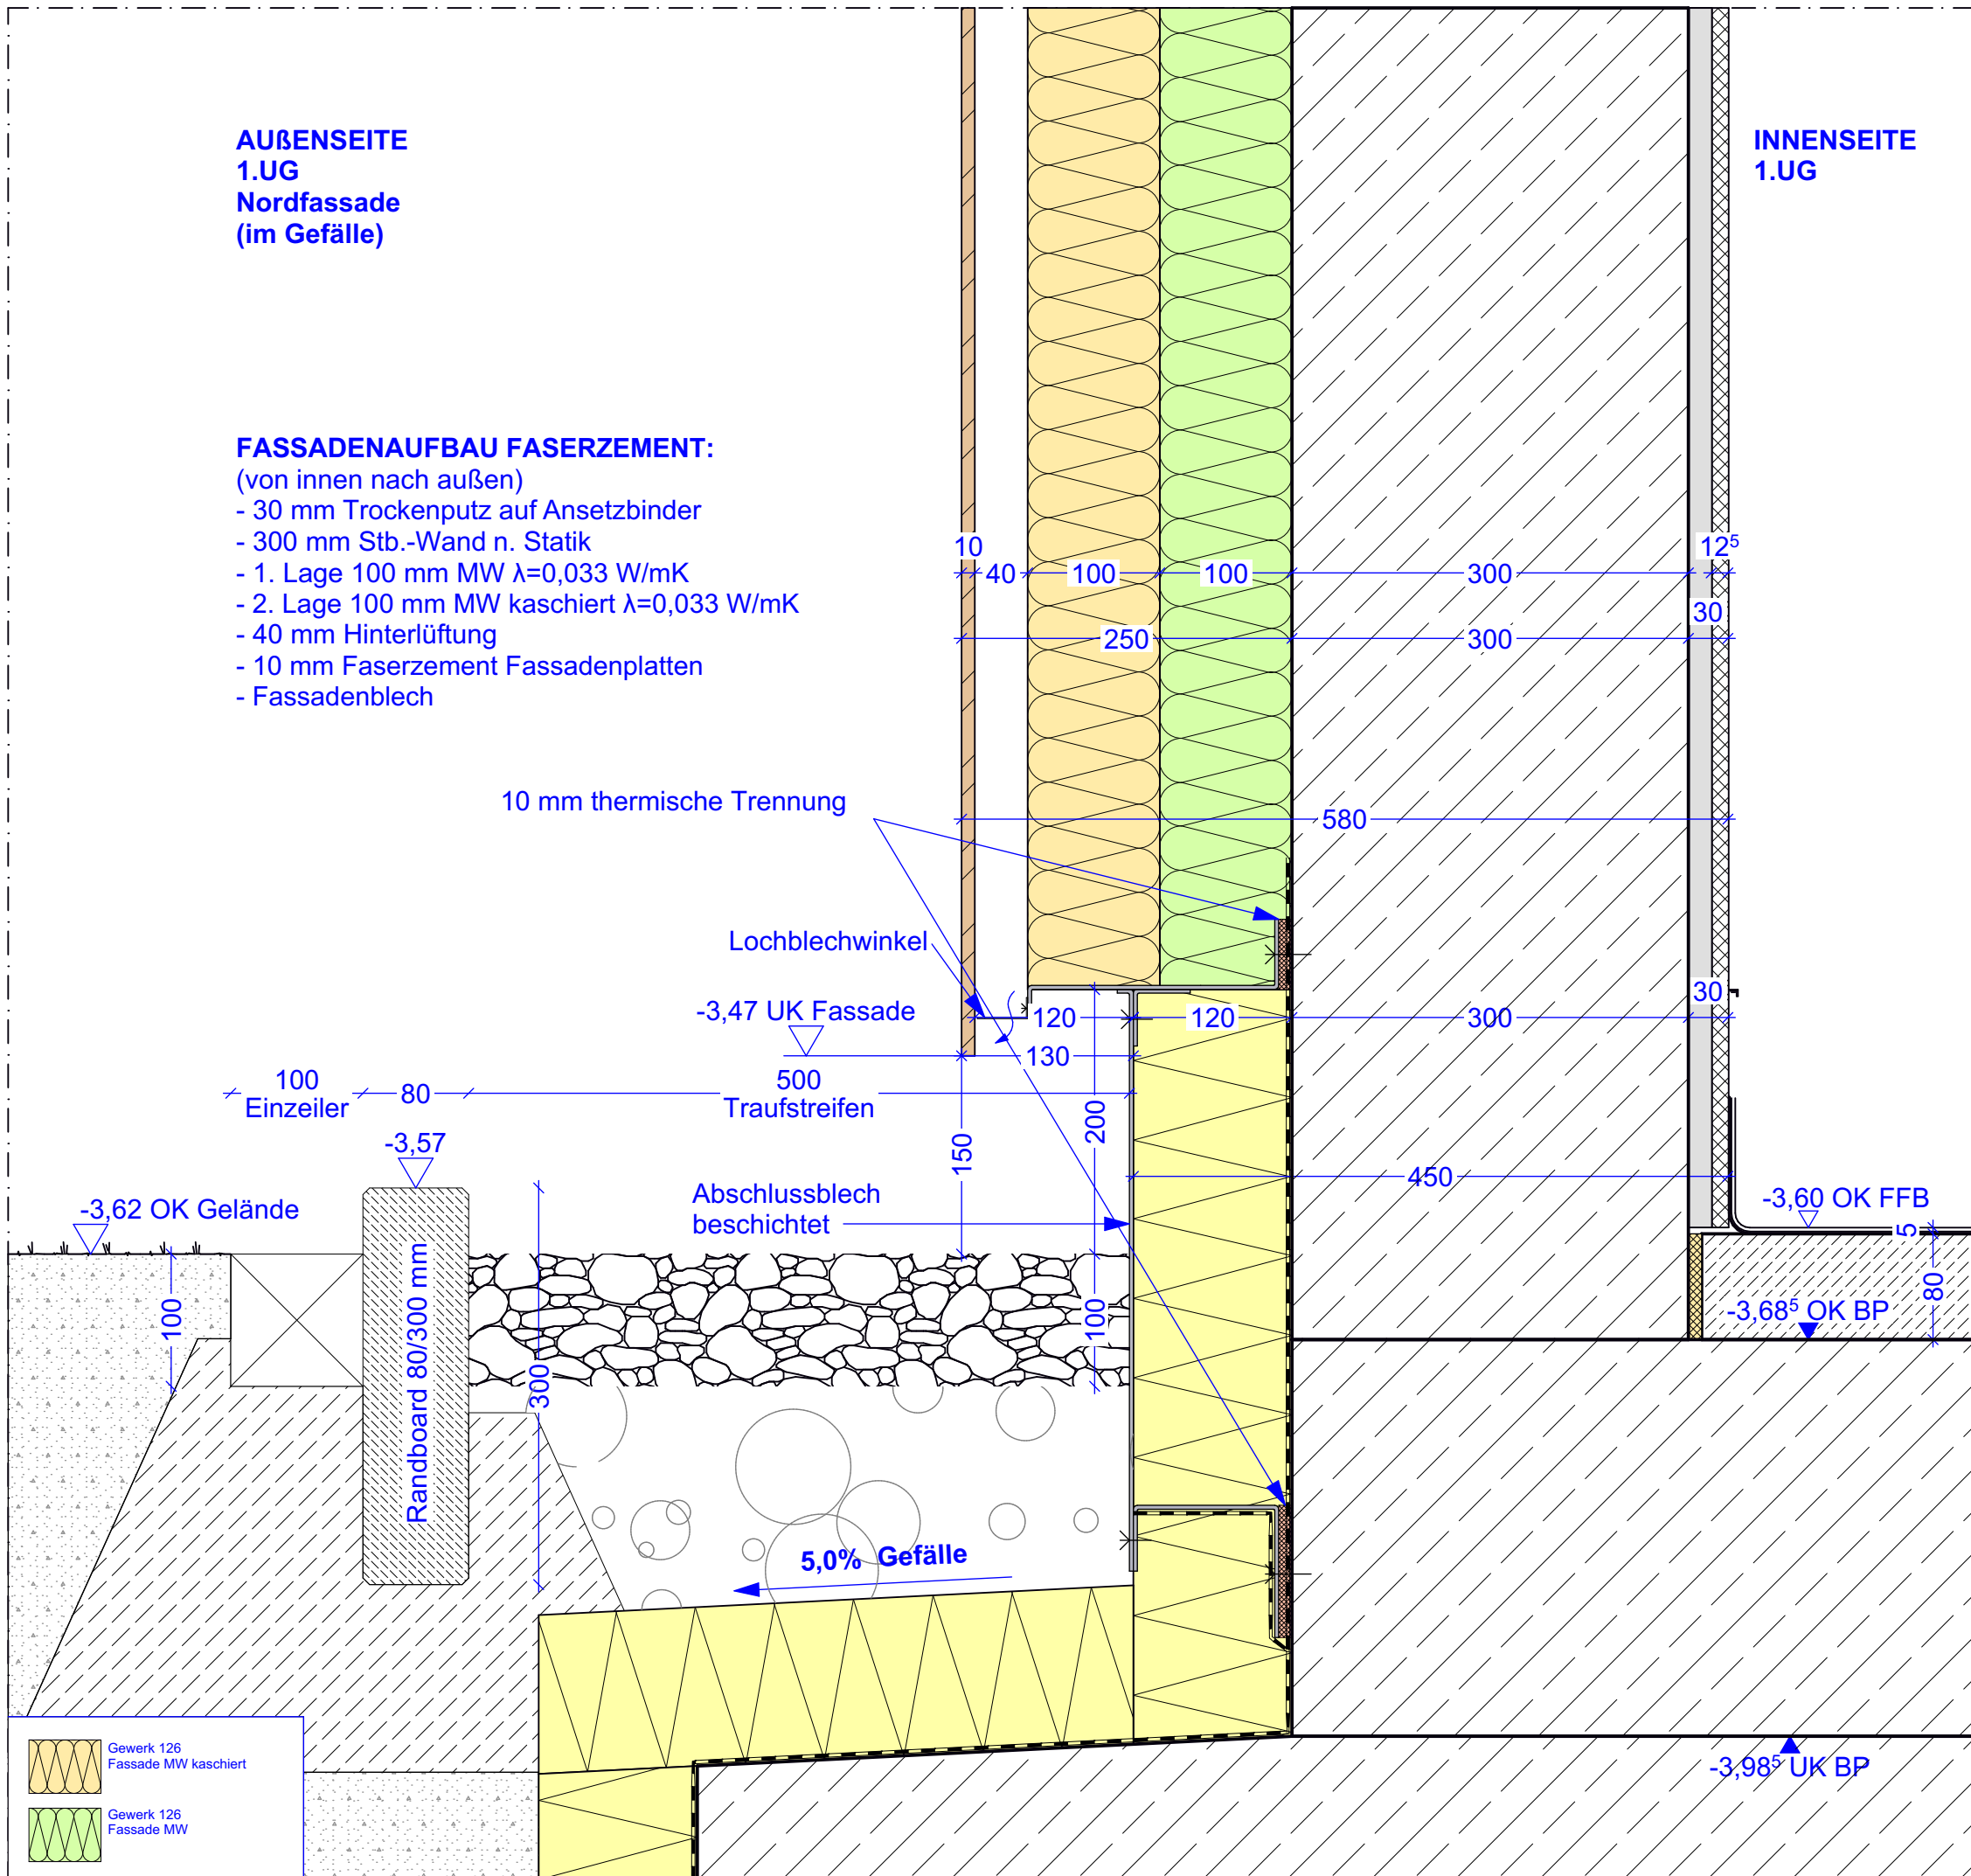

LEGENDE:

MAUERWERK NEU	MAUERWERK F30	MAUERWERK F60	MAUERWERK F90
STAHLBETON NEU	STAHLBETON F30	STAHLBETON F60	STAHLBETON F90
STB.-FERTIGTEIL NEU	STB.-FERTIGTEIL F30	STB.-FERTIGTEIL F60	STB.-FERTIGTEIL F90
TROCKENBAU NEU	TROCKENBAU F30	TROCKENBAU F60	TROCKENBAU F90
ELEMENTWAND NEU	ELEMENTWAND F30	ELEMENTWAND F60	ELEMENTWAND F90
Brettsperrholzdecke NEU	Brettsperrholzdecke F30	Brettsperrholzdecke F60	Brettsperrholzdecke F90
WU-BETON NEU	BESTAND ALLGEMEIN	MAUERWERK BW	MAUERWERK BABW
ESTRICH NEU	ESTRICH BESTAND	STAHLBETON BW	STAHLBETON BABW
BODENDURCHBRUCH	STAHLBETON BESTAND	STB.-FERTIGTEIL BW	STB.-FERTIGTEIL BABW
DECKENDURCHBRUCH	STB.-FERTIGTEIL BESTAND	TROCKENBAU BW	TROCKENBAU BABW
VORSATZSCHALE BESTAND	Wandstärken teilweise m. Putz	ELEMENTWAND BW	ELEMENTWAND BABW
WANDDURCHBRUCH	Wandstärken teilweise m. Putz	Brettsperrholzdecke BW	Brettsperrholzdecke BABW
BODENSCHUTZ/ WANDSCHUTZ	TROCKENBAU BESTAND	GIPS-KARTON-WÄNDE mit Verstärkung (ohne gem. Wandabwicklung)	GIPS-KARTON-WÄNDE mit Verstärkung (mit gem. Wandabwicklung)
ABBRUCH	VORSATZSCHALE NEU		

+ ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
+ DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN.
+ VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
+ MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
+ ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
+ WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
+ WANDANSCHLUSSCHIENE FÜR MAUERWERKE IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
+ WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stein-DD	IM BODEN EINBETONIERTER PB-STEIN	W F D	WAND FUSSBODEN DECKE	BK BODENKANAL
UK UNTERKANTE	S SANITÄR	PB-Stein-DD	IN DER DECKE EINBETONIERTER PB-STEIN	F	DECKE WANDANSCHLUSS-SCHIENE	BR BRÜSTUNG
RFB ROHFUSSBODEN	L LÜFTUNG	N	FENSTER	N	DECKE	DF DEHNFUGE
RFB FERTIGFUSSBODEN	E ELEKTRO	F	NOTAUSSTIEG	NA	WANDANSCHLUSS-SCHIENE	VM VORMAUERUNG
RD ROHDECKE	D DURCHBRUCH	RA	RAUCHABZUG	RA	WANDANSCHLUSS-SCHIENE	BR BRANDWAND
AD ABGEH. DECKE	B BOHRUNG	KB	MAUERWERK	KB	WANDANSCHLUSS-SCHIENE	ST STURZ
UZ UNTERZUG	KB KERNBOHRUNG	MB	MAUERWERK	MB	WANDANSCHLUSS-SCHIENE	DS DICHTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG	R ROHRHÜLSE	TP	TIEFPUNKT	TP	WANDANSCHLUSS-SCHIENE	VDS VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
	S SCHLITZ	HP	HOCHPUNKT	HP	WANDANSCHLUSS-SCHIENE	

± 0.00 = 422,69m ü. NHN
OK FFB
OK RFB
ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN
Beispiel: S BD 25/30
Gewerk
Bodendurchbruch
Tiefe
Breite

B INDEX
Detail angepasst
ÄNDERUNGEN
07.01.2026
DATUM
TAL
GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT



BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.

PLAN NR. - INDEX
KLNM_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_007_B
PLANBEZEICHNUNG
Detail Anschluss Sockel Fassade an Grünfläche
GES. fl
DATUM 15.10.2025
MAßSTAB
1:5

CAD-INFO
PLANUNG (LP 1-9):
PROJ. NR.: 23-24

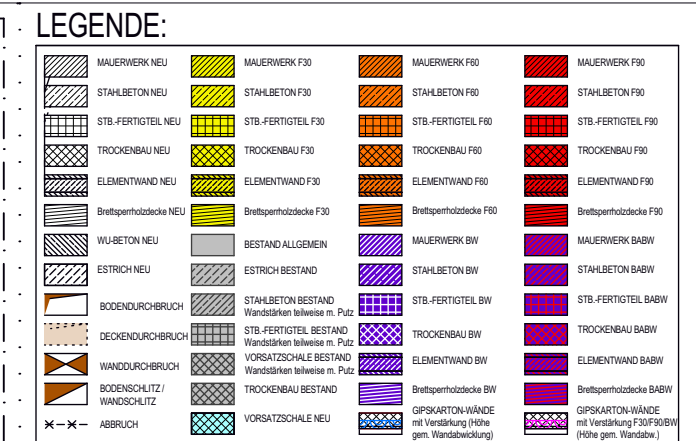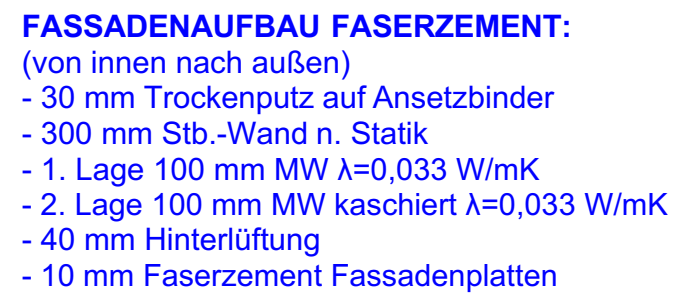

- * + ALLE TRAGENDEN TEILE NACH STATIK!
- * + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEIFOLGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN.
- * + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- * + MASS- UND PLANDIENEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN ÜBER DIE BEDEUTUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- * + ALLE TUR- UND + ANSTERNMASSE SIND ROHMASSUM UND BEZIEHEN SICH AUF QK FB.
- * + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEC-NACHWEIS ZU ENTHNEHMEN.
- * + WANDANSCHLUSSSCHIEBE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLANE.
- * + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERK- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHMASS ANGEGEBEN.

OK	OBERKANTE	H	HEIZUNG	PS-Siehr-DD	IN BODEN EINSETONTERTER PS-BSTEIN	W	WAND	BK	BODENKANAL
UN	UNTERKANTE	S	SANITÄR	PS-Siehr-DD	IN DER DECKE EINSETONTER PS-BSTEIN	F	FUSSBODEN	BR	BRÜSTUNG
RF	RAHMEN	F	FÜHLE			D	DECKE	DE	DEHNAUS
FFB	FERTIGGUSBOEDEN	E	ELEKTRO	F	FENSTER	X	WANDSCHLÜSS	VM	VERMÄUERUNG
RD	ROHDECKE	D	DURCHBRUCH	NA	NOTAUSGANG		SCHIEBE	BW	BRANDWAND
AD	ABGEB. DECKE	B	BOHRUNG	RA	RAUCHABZUG			ST	STURZ
UZ	UNTERZUG	KB	KERNBOHRUNG	MA	MAUERERARBEIT			DS	DICHTSCHLÜSSEND
UEZ	ÜBERZUG	R	ROHLEITUNG	TP	TIEFPUNKT			VDS	VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
		HP	HÖCHSTPUNKT	HP	HÖCHSTPUNKT				

± 0.00 =	422,69m ü. NHN
----------	----------------

▽ OK FFB
▼ OK RFB

 **ÄNDERUNGEN,
ERGÄNZUNGEN**

Beispiel

The diagram shows a cross-section of a reinforced concrete slab. A horizontal line represents the slab's profile. Above this line, the text "S BD 25/30" is written. Below the line, four labels with arrows point to specific parts: "Gewerk" points to the left vertical edge, "Tiefe" points to the right vertical edge, "Breite" points to the bottom horizontal edge, and "Rodendurchbruch" points to a small vertical line on the bottom edge. An inset in the top left corner shows a 3D perspective of a corner of the slab, with a yellow highlight on the top surface.

INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM	GEZ.
-------	------------	-------	------

! : KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

- BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
- BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR:	Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.
BAUORT:	Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.


PLAN NR. - INDEX	GEZ. aa
KLNM_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_008_A	GES. fi
PLANBEZEICHNUNG	DATUM 15.10.2015
Detail Anschluss Fassade Innen-Außeneck	MASSTAB

Detail Anschluss Fassade Innen-Außeneck	MAßSTAB 1:5
---	----------------

CAD-INFO

PROJ. NR.: 23-24

PLANUNG (LP 1-9):

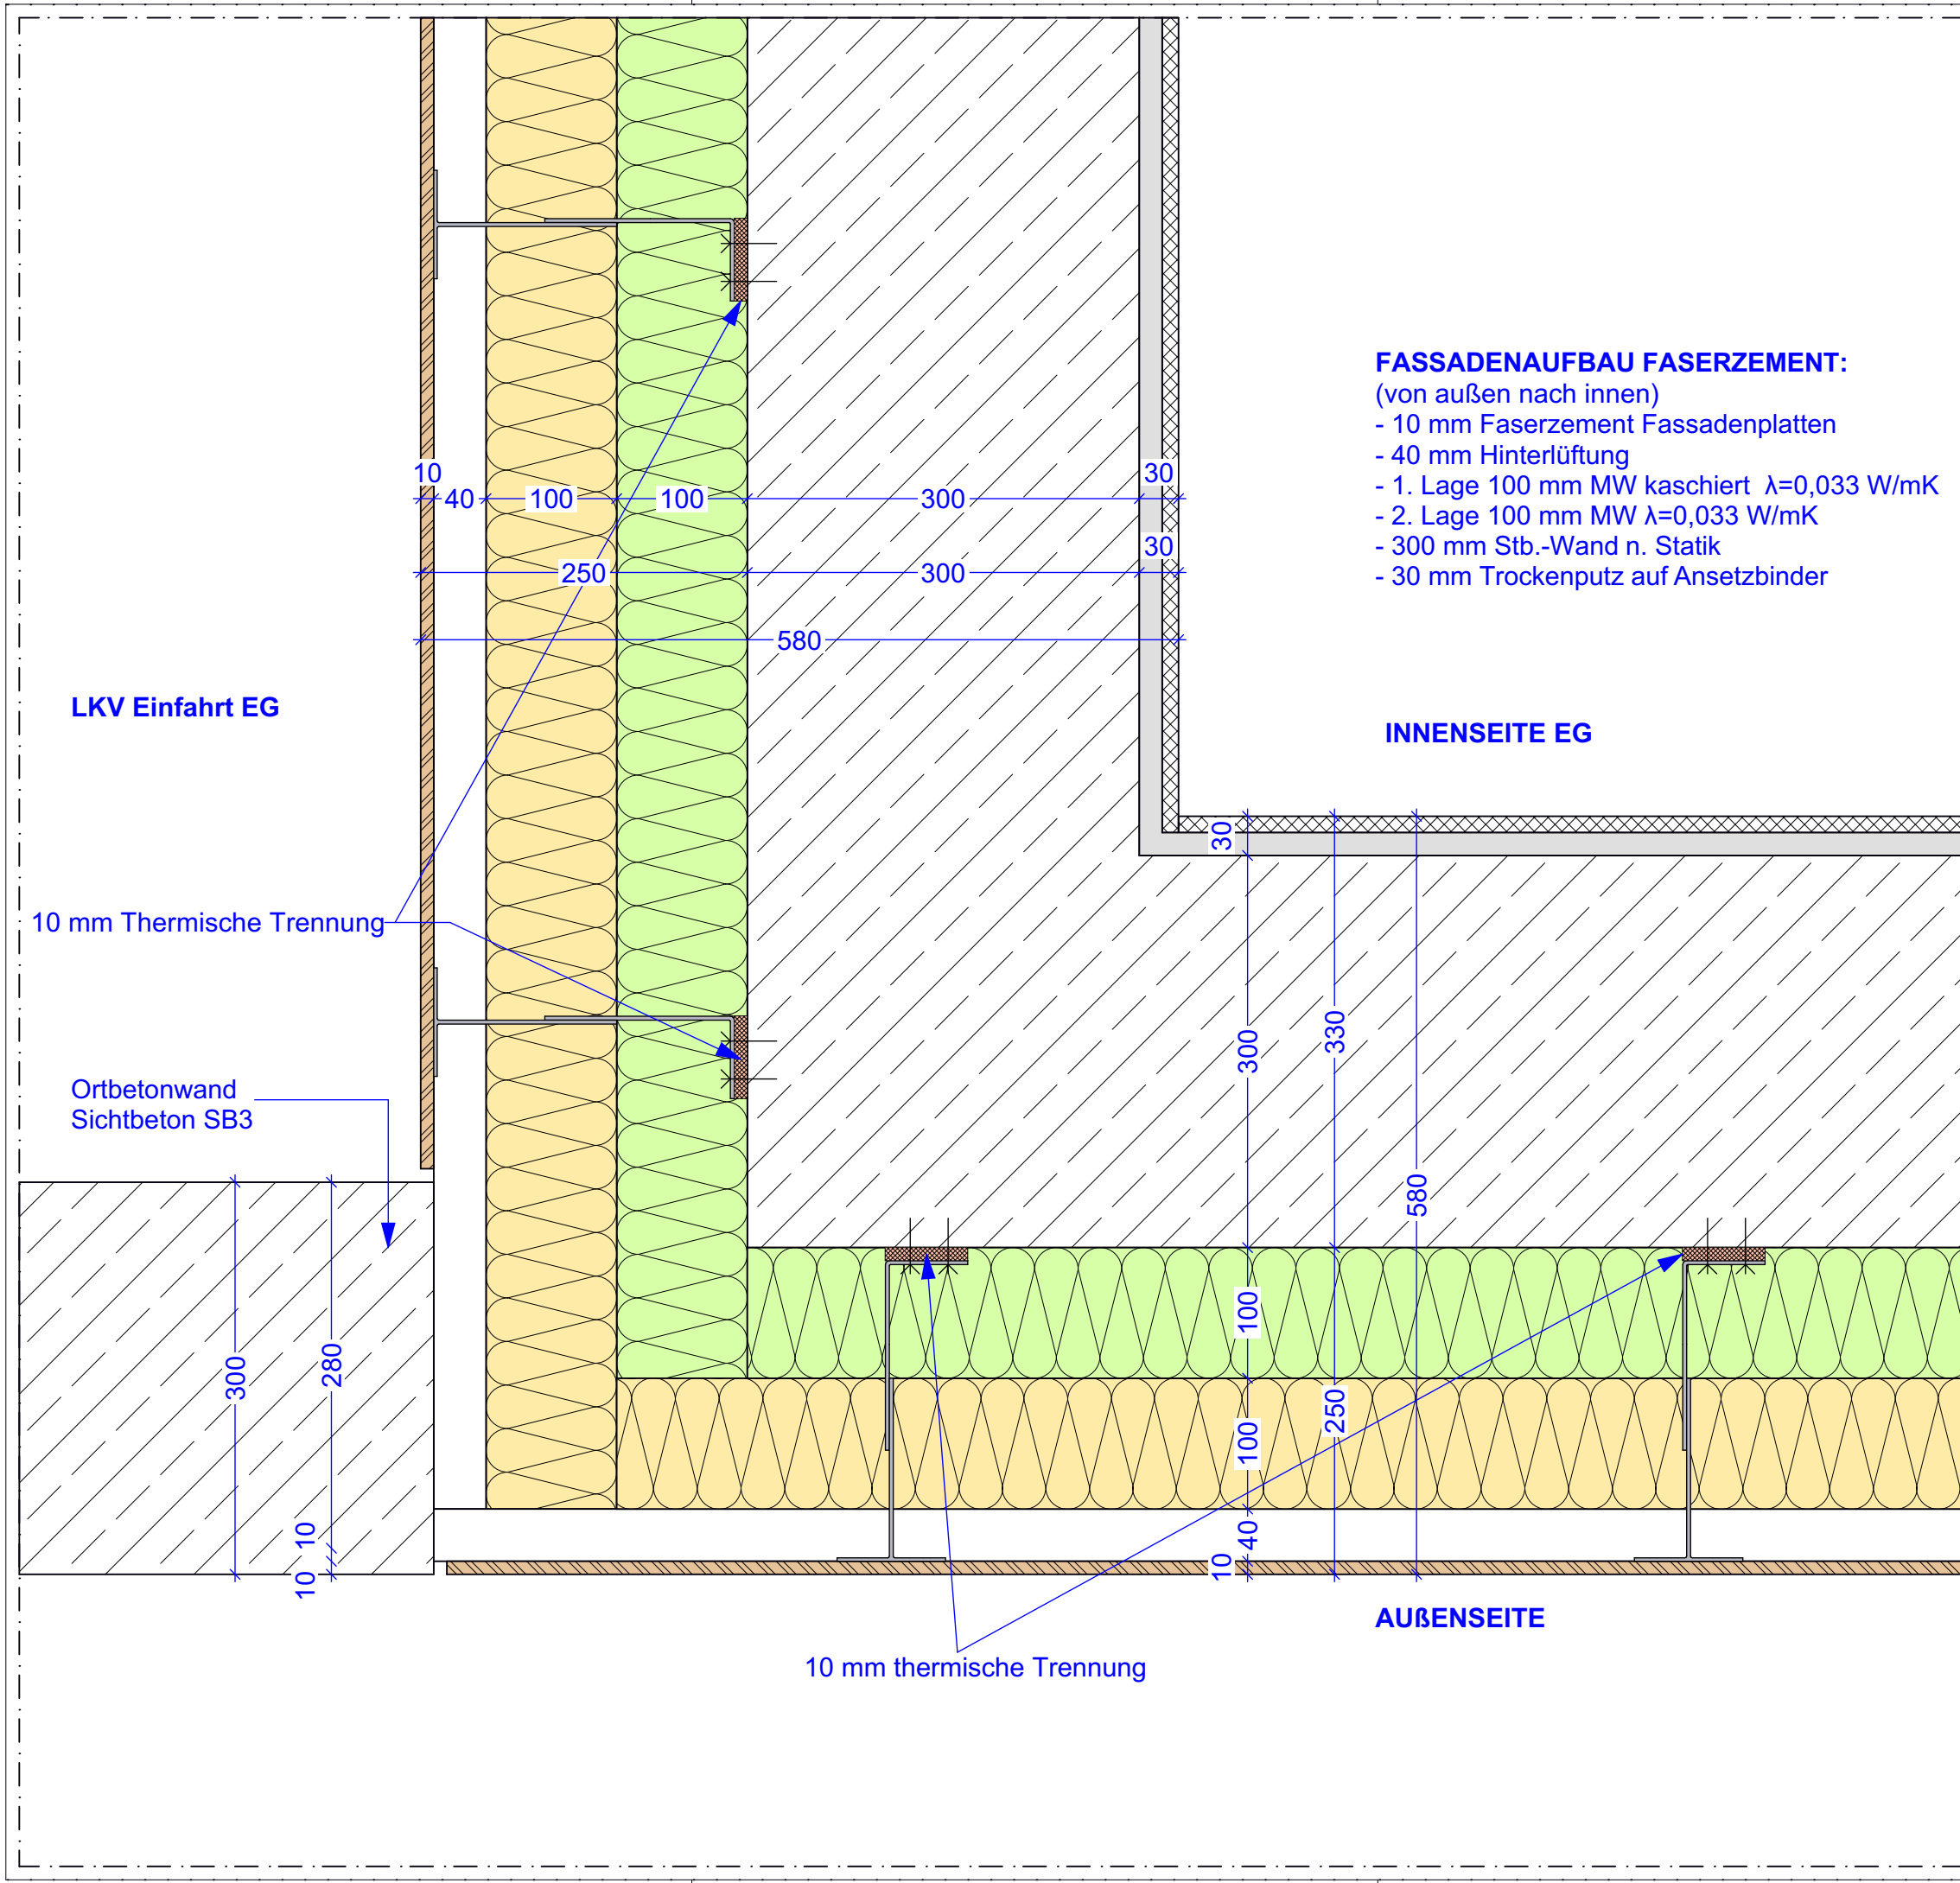

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT:
(von außen nach innen)
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten
- 40 mm Hinterlüftung
- 1. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
- 2. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 30 mm Trockenputz auf Ansetzbinder

+ ALLE TRAGENDEN TEILE NACH STATIK!
+ DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWELIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITECTEN.
+ VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
+ MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITECTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
+ ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
+ WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEC-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
+ WANDANSCHLUSSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB.-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
+ WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE UK UNTERKANTE RFB ROHFUSSBOGEN RFB FERTIGFUSSBOGEN RD ROHDECKE AD ABGEH. DECKE UZ UNTERZUG UEZ ÜBERZUG	H HEIZUNG S SANITÄR L LÜFTUNG E ELEKTRO D DURCHBRUCH B BOHRUNG KB KERNBÖHRUNG R ROHRKÜLSE S SCHLITZ	PB-Stein-BD IM BODEN EINBETONIERTER PB-STEIN PB-Stein-DD IN DER DECKE EINBETONIERTER PB-STEIN N NISCHE F FENSTER NA NOTAUSSTIEG RA RAUCHABZUG MW MAUERWERK TP TIEFPUNKT HP HOCHPUNKT	W F WAND D FUSSBOGEN D DECKE D WANDANSCHLUSS-SCHIENE	BK BODENKANAL BR BRÜSTUNG DF DEHNFUGE VM VORMAUERUNG BW BRANDWAND ST STURZ DS DICHTSCHLIESSEND VDS VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
--	---	--	---	--


± 0.00 = 422,69m ü. NHN
▽ OK FFB
▼ OK RFB
ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN
Beispiel: S BD 25/30
Gewerk: Boden durchbruch
Tiefe: Breite

INDEX ÄNDERUNGEN DATUM GEZ.
KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT
BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.

PLAN NR. - INDEX KLNM_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_009_A	GEZ. eh
PLANBEZEICHNUNG Detail EG südlicher Wandanschluss LKV	GES. fl
CAD-INFO	DATUM 11.09.2025
PLANUNG (LP 1-9):	MAßSTAB 1:5
	PROJ. NR.: 23-24

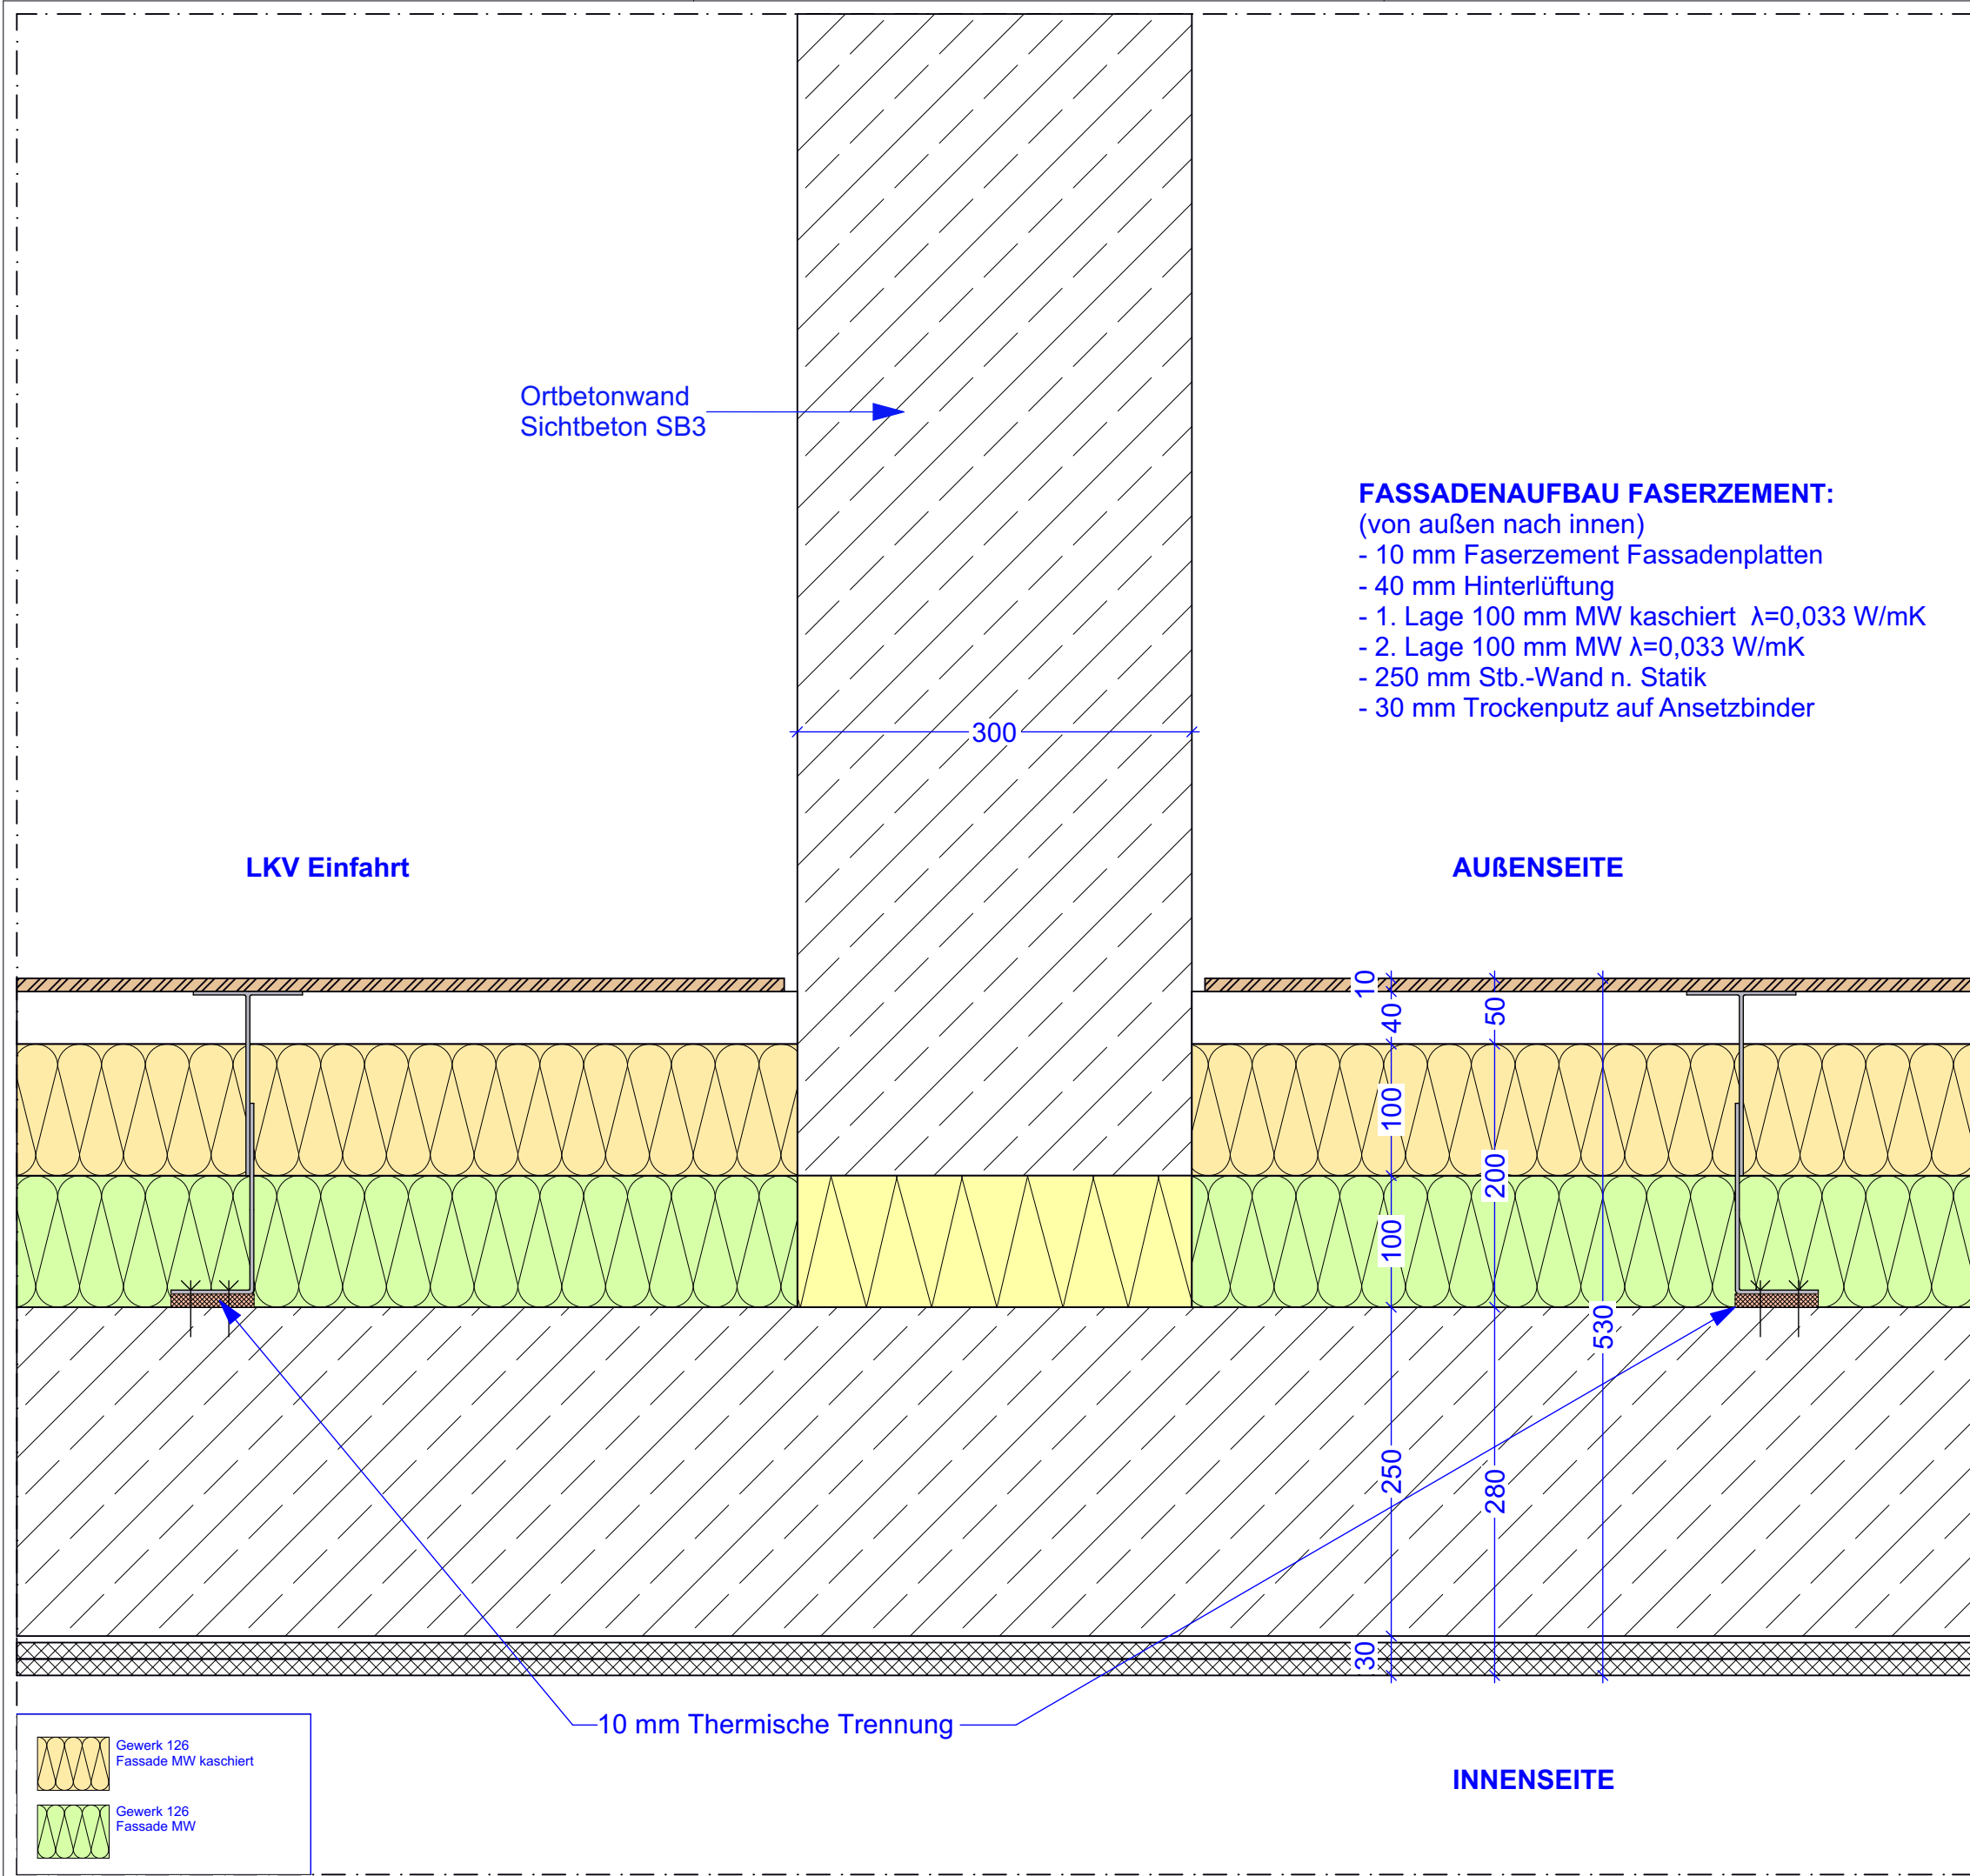

LEGENDE:

+ ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
+ DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN.
+ VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
+ MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
+ ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
+ WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEC-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
+ WANDANSCHLUSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB.-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
+ WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE UK UNTERKANTE RFB ROHFUSSBODEN F30 FERTIGFUSSBODEN RD ROHDECKE AD ABGEH. DECKE UZ UNTERZUG UEZ ÜBERZUG	H HEIZUNG S SANITÄR L LÜFTUNG E ELEKTRO D DURCHBRUCH B BOHRUNG KB KERNBOHRUNG R ROHRHÜLSE S SCHULTZ	PB-Stein-BD IM BODEN EINBETONIRTER PB-STEIN PB-Stein-DD IN DER DECKE EINBETONIRTER PB-STEIN N NISCHE F FENSTER NA NOTAUSSTIEG RA RAUCHABZUG MW MAUERWERK TP TIEFPUNKT HP HOCHPUNKT	W WAND F FUSSBODEN D DECKE K KANAL X X-SCHNITT	BK BODENKANAL BR BRÜSTUNG DF DEHNFUGE VM VORMAUERUNG BW BRANDWAND ST STURZ DS DICHTSCHLIESSEND VDS VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
--	---	--	--	--

± 0.00 = 422,69m ü. NHN

▽ OK FFB
▼ OK RFB

ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN

Beispiel: S BD 25/30

INDEX

ÄNDERUNGEN

DATUM

GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug

BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.

PLAN NR. - INDEX
KLN_M_BA2_ARC_A_DT_FAS_BP2A_010_A

PLANBEZEICHNUNG
Detail EG nördlicher Wandanschluss LKV

GEZ. eh
GES. fl
DATUM 11.09.2025
MAßSTAB
1:5

CAD-INFO

PLANUNG (LP 1-9):

PROJ. NR.: 23-24

Blattgröße: 420 x 297 5:00_A3 (Querformat)

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT:

(von innen nach außen)

- 30 mm Trockenputz auf Ansetzbinder
- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten

Lochblechwinkel

+2,75 UK Fassade

AUßENSEITE
neue LKV

ASPHALTAUFBAU n. Planung ALN:

- Asphaltdeckschicht
- Tragschicht

+0,95 UK Fassade

±0,00 OK Straße

Vergusszone

Übergang Gehwegplatte 300/40

T30 RS

BODENAUFBAU

- 25 mm Sauberlaufmatte
- 60 mm Verbundestrich
- Stb.-Decke nach Statik

Elastische Fuge
Stahlkonsole als UK
Abstellwinkel
Randdämmstreifen

±0,00 OK FFB

-0,08° OK RD

-0,38° UK RD

Abdichtung zum Bauwerk

Perimeterdämmung

- Gewerk 123
Fenster- und Glassfassaden
- Gewerk 126
Fassade MW kaschiert
- Gewerk 126
Fassade MW

Rechteck Hohlprofil als
Unterkonstruktion,
ausgeschäumt
F30 Kalziumsilikat-Bekleidung
Promatect-H 0,17 W/(mK)
Dampfsperre wg.
dampfdichtem Paneel

+2,75 UK AD
Luft- und Dampfdichter
Anschluss

INNENSEITE EG

LEGENDE:

MAUERWERK NEU	MAUERWERK F30	MAUERWERK F60	MAUERWERK F90
STAHLBETON NEU	STAHLBETON F30	STAHLBETON F60	STAHLBETON F90
STB.-FERTIGTEIL NEU	STB.-FERTIGTEIL F30	STB.-FERTIGTEIL F60	STB.-FERTIGTEIL F90
TROCKENBAU NEU	TROCKENBAU F30	TROCKENBAU F60	TROCKENBAU F90
ELEMENTWAND NEU	ELEMENTWAND F30	ELEMENTWAND F60	ELEMENTWAND F90
Brettsperrholzdecke NEU	Brettsperrholzdecke F30	Brettsperrholzdecke F60	Brettsperrholzdecke F90
WU-BETON NEU	BESTAND ALLGEMEIN	MAUERWERK BW	MAUERWERK BABW
ESTRICH NEU	ESTRICH BESTAND	STAHLBETON BW	STAHLBETON BABW
BODENDURCHBRUCH	STB.-FERTIGTEIL BESTAND	STB.-FERTIGTEIL BW	STB.-FERTIGTEIL BABW
DECKENDURCHBRUCH	Wandschalen teilweise m. Putz	TROCKENBAU BW	TROCKENBAU BABW
WANDDURCHBRUCH	Wandschalen teilweise m. Putz	ELEMENTWAND BW	ELEMENTWAND BABW
BODENSCHUTZ/ WANDSCHUTZ	TROCKENBAU BESTAND	Brettsperrholzdecke BW	Brettsperrholzdecke BABW
ABBRUCH	VORSATZSCHALE NEU	GIPS-KARTON-WÄNDE mit Verstärkung F30/F60/BW (Höhe gem. Wandabw.)	GIPS-KARTON-WÄNDE mit Verstärkung F30/F60/BW (Höhe gem. Wandabw.)

+ ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
+ DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN
DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN.
+ VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT
GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
+ MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITEKTEN ÜBER
DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
+ ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
+ WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
+ WANDANSCHLUSSSCHIEBE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
+ WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stein-BD	W F D	BK BODENKANAL
UK UNTERKANTE	S SANITÄR	IM BODEN EINBETONIERTER PB-STEIN	WAND	BR BRÜSTUNG
RFB ROHFUSSBODEN	L LÜFTUNG	N NISCHEN	FUSSBODEN	DF DEHNFUGE
FB FERTIGFUSSBODEN	E ELEKTRO	F FENSTER	DECKE	VM VORMAUERUNG
RD ROHDECKE	D DURCHBRUCH	NA NOTAUSSTIEG	WANDANSCHLUSS- SCHIENE	BW BRANDWAND
AD ABGEH. DECKE	B BOHRUNG	RA RAUCHABZUG		ST STURZ
UZ UNTERZUG	KB KERNBÖHRUNG	MAUERWERK		DS DICHTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG	R ROHRHÜLSE	TP TIEFPUNKT		VDS VOLLWANDIG, DICHT- UND SELBSTSCHLIESSEND
	S SCHLITZ	HP HOCHPUNKT		

± 0.00 = 422,69m ü. NHN

OK FFB
OK RFB

ÄNDERUNGEN,
ERGÄNZUNGEN

Beispiel: S BD 25/30
Gewerk
Bodendurchbruch
Tiefe
Breite

INDEX ÄNDERUNGEN DATUM GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. Opf.

PLAN NR. - INDEX
KLNM_BA2_ARC_A_DT_TOR_BP2A_019.1_V1
PLANBEZEICHNUNG
Detail VS Schiebetür Glas EG 2A 014a.3 T30 RS LKV

CAD-INFO

PLANUNG (LP 1-9):

GEZ. TBE
GES. FLE
DATUM 28.01.2026
MAßSTAB
1:5

PROJ. NR.: 23-24

FASSADENAUFBAU FASERZEMENT :

(von innen nach außen)

- 30 mm Trockenputz auf Ansetzbinder
- 300 mm Stb.-Wand n. Statik
- 1. Lage 100 mm MW $\lambda=0,033$ W/mK
- 2. Lage 100 mm MW kaschiert $\lambda=0,033$ W/mK
- 40 mm Hinterlüftung
- 10 mm Faserzement Fassadenplatten

BODENAUFBAU

- 5 mm Linoleumbelag
- + Spachtelung
- 80 mm Verbundestrich
- Stb.-Decke nach Statik

INNENSEITE EG

Sauberlaufmatte

10 mm
thermische
Trennung

Luft- und
dampfdichter
Anschluss

+0,00 OK FFB

3.810

1.500
lichte Öffnung

980

1.055

95

820

95

820

980

1.055

50

330

295

125

125

530

T30 RS

F30 Festverglasung

F30 Festverglasung

Abdeckblech

+0,92⁵ OK Fensterblech

+0,92⁵ OK Fensterblech

- Lochblechwinkel
- Wärmedämmung nicht brennbar
- F30 Kalziumsilikat-Bekleidung Promatect-H 0,17 W/(mK)
- Rechteck Hohlprofil als Unterkonstruktion
- Dampfsperre wg. dampfdichtem Paneel

+0,00 OK Straße

AUßENSEITE
neue LKV

ASPHALTAUFBAU n. Planung ALN:

- Asphaltdeckschicht
- Tragschicht

LEGENDE:

- + ALLE TRAGENDE TEILE NACH STATIK!
- + DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN JEWEILIGEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN DER FACHLICH BETEILIGTEN UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITECTEN.
- + VOR AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN SIND SÄMTLICHE MASSE ZU PRÜFEN BZW. VOR ORT GENAU ZU NEHMEN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + MASS- UND PLANDIFFERENZEN SIND VOR AUSFÜHRUNG MIT DEM ARCHITECTEN ÜBER DIE BAULEITUNG ZU KLÄREN. FÜR DIE RICHTIGKEIT IST DER AUFTRAGNEHMER VERANTWORTLICH.
- + ALLE TÜR- UND FENSTERMASSE SIND ROHBAUMASSE UND BEZIEHEN SICH AUF OK FFB.
- + WÄRMEDÄMMSTOFFTYPEN UND -STÄRKE SIND DEM ENEV-NACHWEIS ZU ENTNEHMEN.
- + WANDANSCHLUSSCHIENE FÜR MAUERWERK IN STB-WÄNDEN SIEHE STATIKPLÄNE.
- + WANDÖFFNUNGEN FÜR TÜREN IN MAUERWERKS- U. BETONWÄNDEN SIND IM ROHBAUMASS ANGEZEIGT.

OK OBERKANTE	H HEIZUNG	PB-Stein-BD IM BODEN EINBETONIERTER PB-STEIN	W F WAND	BK BODENKANAL
UK UNTERKANTE	S SANITÄR	PB-Stein-DD IN DER DECKE EINBETONIERTER PB-STEIN	F FUSSBODEN	BR BRÜSTUNG
RFB ROHFUSSBODEN	L LÜFTUNG	N NISCHE	D DECKE	DF DEHNFUGE
PFB FERTIGFUSSBODEN	E ELEKTRO	F FENSTER	X WANDANSCHLUSS-SCHIENE	VM VORMAUERUNG
RD ROHDECKE	D DURCHBRUCH	NA NOTAUSSTIEG		BW BRANDWAND
AD ABGEH. DECKE	B BOHRUNG	RA RAUCHABZUG		ST STURZ
UZ UNTERZUG	K BOHRUNG	MAUERWERK		DS DICHTSCHLIESSEND
UEZ ÜBERZUG	R ROHRHÜLSE	TP TIEFPUNKT		VDS VOLLWANDIG, DICH- UND SELBSTSCHLIESSEND
	S SCHUTZ	HP HOCHPUNKT		

± 0.00 = 422,69m ü. NHN

▽ OK FFB
▼ OK RFB

ÄNDERUNGEN, ERGÄNZUNGEN

Beispiel: S BD 25/30

INDEX ÄNDERUNGEN DATUM GEZ.

KLINIKUM NEUMARKT - 2. BAUABSCHNITT

BP 1A Neubau Medienkanal + Energiezentrale - BP 1B Interims LKV
BP 2A Neubau Hauptgebäude + LKV - BP 2B Umbauten im Bestand - BP 3LogistikAufzug



BAUHERR: Landkreis Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.
BAUORT: Klinikum Neumarkt, Nürnberger Straße 12, 92318 Neumarkt i. d. OPf.

PLAN NR. - INDEX	GEZ. TBE
KLNM_BA2_ARC_A_DT_TOR_BP2A_020.1_V1	GES. FLE
PLANBEZEICHNUNG	DATUM 28.01.2026
Detail HS Schiebetür Glas EG 2A 014a.3 T30 RS LKV	MAßSTAB
	1:5
CAD-INFO	PROJ. NR.: 23-24

PLANUNG (LP 1-9):