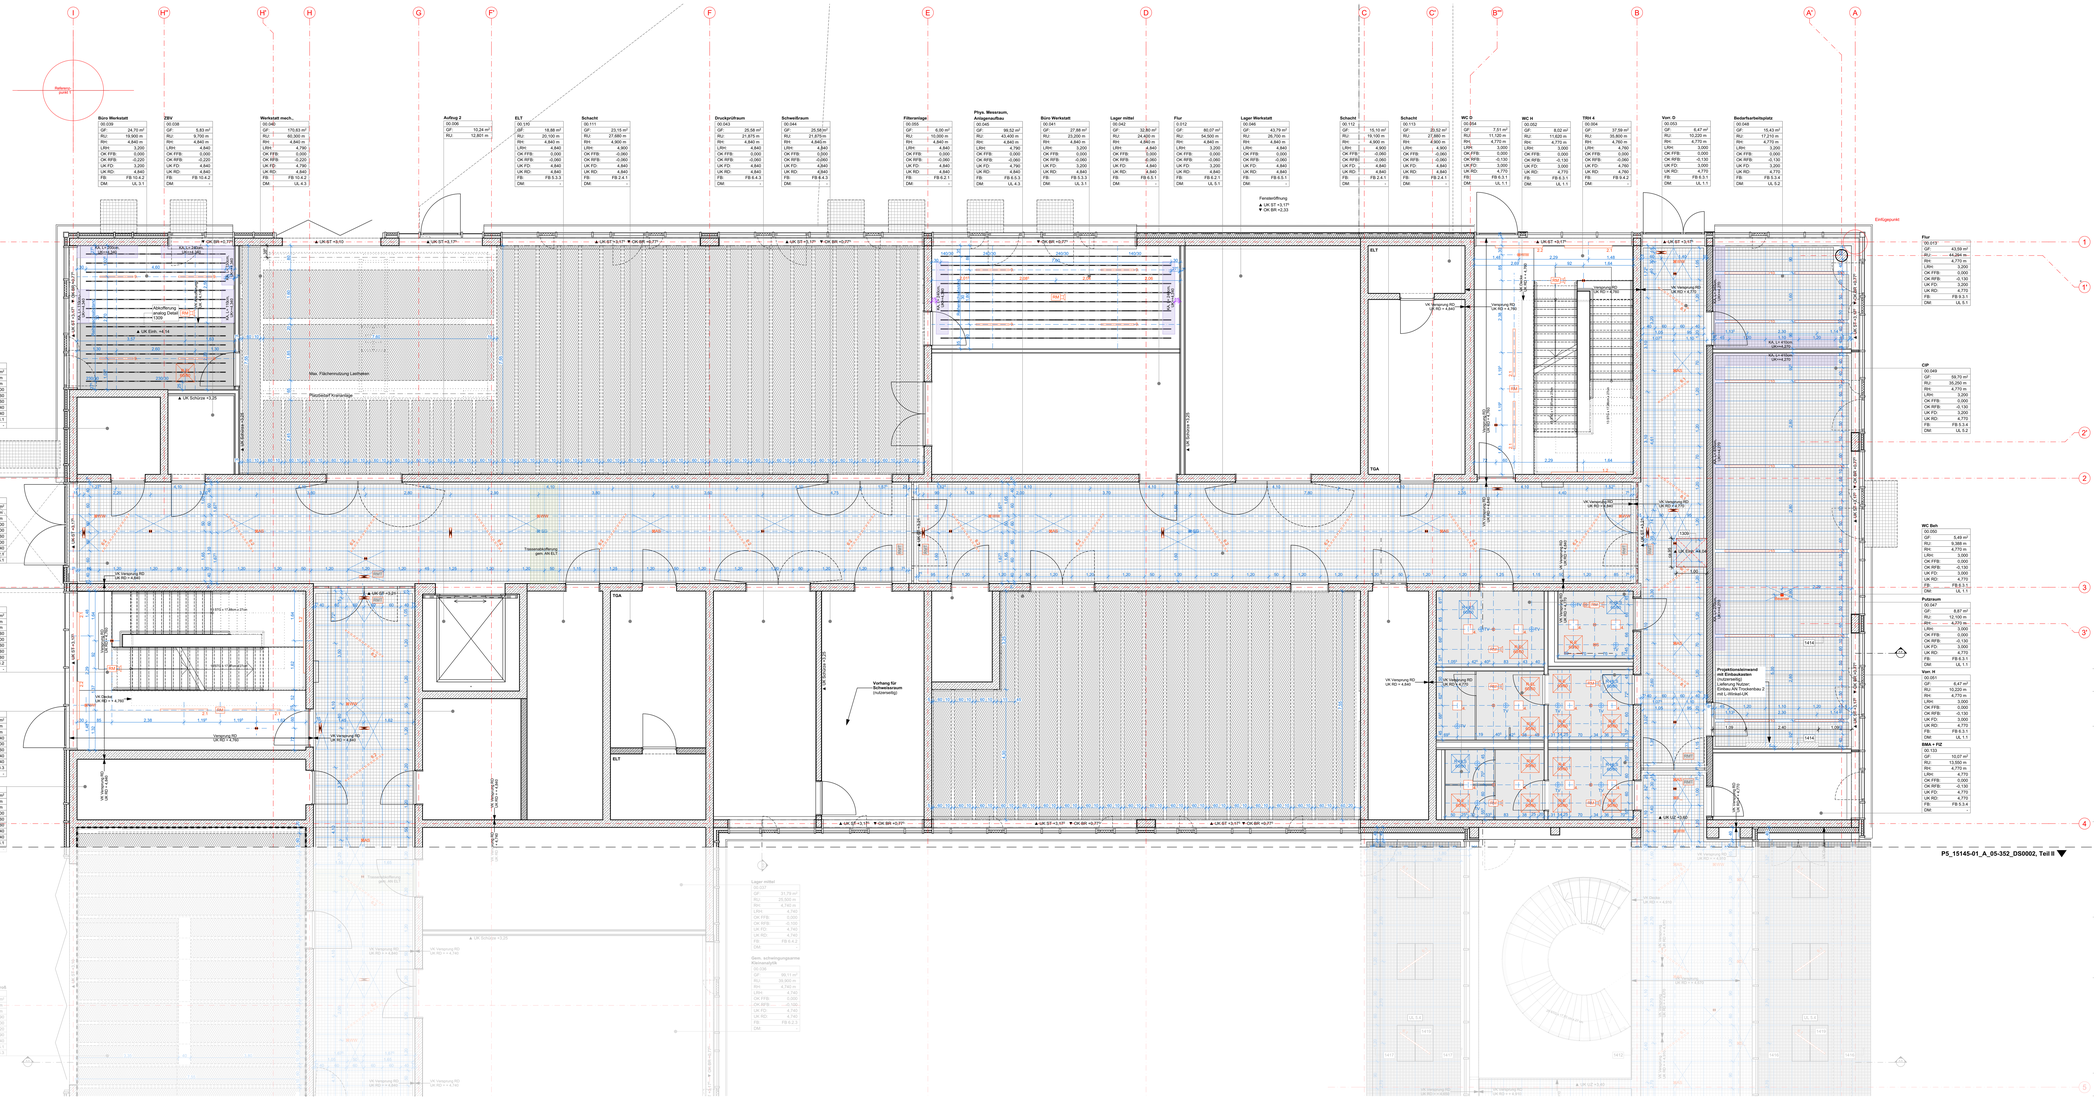
Büro Werkstatt
00.008
GF 24,75 m²
RU 19,900 m
Rm 4,840 m
LRH 3,200
OK FFB 0,000
OK RFB -0,220
UK FD 4,640
UK RD 4,640
FB FB 10.4.2
DM UL 3.1
ZBV
00.038
GF 5,83 m²
RU 9,700 m
Rm 4,840 m
LRH 4,640
OK FFB 0,000
OK RFB -0,220
UK FD 4,640
UK RD 4,640
FB FB 10.4.2
DM
Werkstatt mech.
00.040
GF 170,43 m²
RU 60,300 m
Rm 4,840 m
LRH 4,790
OK FFB 0,000
OK RFB -0,220
UK FD 4,640
UK RD 4,640
FB FB 10.4.2
DM UL 4.3
Aufzug 2
00.058
GF 13,24 m²
RU 12,801 m
ELT
00.130
GF 18,88 m²
RU 20,100 m
Rm 4,840 m
LRH 4,640
OK FFB 0,000
OK RFB -0,060
UK FD 4,640
UK RD 4,640
FB FB 5.3.3
DM
Schacht
00.131
GF 23,15 m²
RU 27,880 m
Rm 4,900 m
LRH 4,900
OK FFB -0,060
OK RFB -0,060
UK FD 4,840
UK RD 4,840
FB FB 2.4.1
DM
Druckgrößraum
00.140
GF 35,58 m²
RU 21,875 m
Rm 4,840 m
LRH 4,840
OK FFB 0,000
OK RFB -0,060
UK FD 4,640
UK RD 4,640
FB FB 6.4.3
DM
Schwellraum
00.040
GF 35,58 m²
RU 21,875 m
Rm 4,840 m
LRH 4,840
OK FFB 0,000
OK RFB -0,060
UK FD 4,640
UK RD 4,640
FB FB 6.4.3
DM
Filterstriegel
00.055
GF 5,00 m²
RU 10,000 m
Rm 4,840 m
LRH 4,840
OK FFB 0,000
OK RFB -0,060
UK FD 4,640
UK RD 4,640
FB FB 6.2.1
DM
Phys. Wesensum, Anlagenaufbau
00.045
GF 39,52 m²
RU 43,400 m
Rm 4,840 m
LRH 4,790
OK FFB 0,000
OK RFB -0,060
UK FD 4,640
UK RD 4,640
FB FB 6.5.3
DM UL 4.3
Büro Werkstatt
00.047
GF 27,88 m²
RU 23,200 m
Rm 4,840 m
LRH 3,200
OK FFB 0,000
OK RFB -0,060
UK FD 4,640
UK RD 4,640
FB FB 5.3.3
DM UL 3.1
Lager mittel
00.048
GF 32,80 m²
RU 24,400 m
Rm 4,890 m
LRH 4,840
OK FFB 0,000
OK RFB -0,060
UK FD 4,640
UK RD 4,640
FB FB 6.5.1
DM
Flur
00.012
GF 60,07 m²
RU 54,500 m
Rm 2,840 m
LRH 3,200
OK FFB 0,000
OK RFB -0,060
UK FD 4,640
UK RD 4,640
FB FB 6.2.1
DM UL 5.1
Lager Werkstatt
00.046
GF 43,79 m²
RU 26,700 m
Rm 4,840 m
LRH 4,840
OK FFB -0,060
OK RFB -0,060
UK FD 4,640
UK RD 4,640
FB FB 6.5.1
DM
Fensteröffnung
▲ UK ST +3,17
▼ OK BR +0,35
Schacht
00.112
GF 15,15 m²
RU 19,100 m
Rm 4,900 m
LRH 4,900
OK FFB -0,060
OK RFB -0,060
UK FD 4,640
UK RD 4,640
FB FB 2.4.1
DM
Schacht
00.113
GF 23,52 m²
RU 27,680 m
Rm 4,900 m
LRH 4,900
OK FFB -0,060
OK RFB -0,060
UK FD 4,640
UK RD 4,640
FB FB 2.4.1
DM
WC D
00.054
GF 7,31 m²
RU 11,120 m
Rm 4,770 m
LRH 3,000
OK FFB 0,000
OK RFB -0,130
UK FD 4,770
UK RD 4,770
FB FB 6.3.1
DM UL 1.1
WC U
00.052
GF 8,02 m²
RU 11,620 m
Rm 4,770 m
LRH 3,000
OK FFB 0,000
OK RFB -0,130
UK FD 4,770
UK RD 4,770
FB FB 6.3.1
DM UL 1.1
Tiefe 2
00.054
GF 37,59 m²
RU 35,800 m
Rm 4,760 m
LRH 4,760
OK FFB -0,060
OK RFB -0,060
UK FD 4,700
UK RD 4,700
FB FB 9.4.2
DM
Vorr D
00.053
GF 8,47 m²
RU 10,220 m
Rm 4,770 m
LRH 3,000
OK FFB 0,000
OK RFB -0,130
UK FD 4,770
UK RD 4,770
FB FB 5.3.1
DM UL 1.1
Beleuchtetbelplatz
00.045
GF 15,43 m²
RU 17,710 m
Rm 4,770 m
LRH 3,200
OK FFB 0,000
OK RFB -0,130
UK FD 4,770
UK RD 4,770
FB FB 5.3.4
DM UL 5.2
Schacht
00.108
GF 7,01 m²
RU 10,600 m
Rm 4,900 m
LRH 3,200
OK FFB -0,060
OK RFB -0,060
UK FD 4,840
UK RD 4,840
FB FB 2.4.1
DM
Flur
00.011
GF 93,63 m²
RU 62,600 m
Rm 4,840 m
LRH 3,200
OK FFB 0,000
OK RFB -0,060
UK FD 3,200
UK RD 4,840
FB FB 6.2.1
DM UL 5.1
TRH 3
00.003
GF 37,61 m²
RU 35,700 m
Rm 4,760 m
LRH 4,760
OK FFB 0,000
OK RFB -0,060
UK FD 4,760
UK RD 4,760
FB FB 9.4.2
DM
EDV
00.108
GF 12,03 m²
RU 14,300 m
Rm 4,840 m
LRH 4,640
OK FFB 0,000
OK RFB -0,060
UK FD 4,640
UK RD 4,640
FB FB 5.3.3
DM
Schacht
00.107
GF 15,15 m²
RU 19,100 m
Rm 4,900 m
LRH 4,900
OK FFB -0,060
OK RFB -0,060
UK FD 4,840
UK RD 4,840
FB FB 2.4.1
DM
CIP
00.049
GF 59,70 m²
RU 35,200 m
Rm 4,770 m
LRH 3,200
OK FFB 0,000
OK RFB -0,130
UK FD 3,200
UK RD 4,770
FB FB 6.3.1
DM UL 5.2
WC Beh
00.050
GF 5,48 m²
RU 9,988 m
Rm 4,770 m
LRH 3,000
OK FFB 0,000
OK RFB -0,130
UK FD 3,000
UK RD 4,770
FB FB 6.3.1
DM UL 1.1
Putzraum
00.047
GF 8,67 m²
RU 12,100 m
Rm 4,770 m
LRH 3,000
OK FFB 0,000
OK RFB -0,130
UK FD 3,000
UK RD 4,770
FB FB 6.3.1
DM UL 1.1
Vorr H
00.051
GF 8,47 m²
RU 10,220 m
Rm 4,770 m
LRH 3,000
OK FFB 0,000
OK RFB -0,130
UK FD 3,000
UK RD 4,770
FB FB 6.3.1
DM UL 1.1
BMA + FIZ
00.133
GF 10,07 m²
RU 13,550 m
Rm 4,770 m
LRH 4,770
OK FFB 0,000
OK RFB -0,130
UK FD 4,770
UK RD 4,770
FB FB 5.3.4
DM
Erdgeschoss
Tragwerksachse gem. ATV-Planung
Trennwandfundament gem. ELT
Projektionswand mit Einbauboxen (vorbereitet)
Vorhang für Schwerlastraum (nutzerseitig)
TGA
ELT
Max. Tischbreitstoßung Lastfaktoren
Plattenbelag Fliesenbelag
Fliesenbelag
Estrich
Linoleum
Teppich
Parkett
Sanitärobjekt
Tischbeleuchtung
Stuhl
Tisch
Schrank
Regal
Tafel
Projektionswand
Stellwand
Sitzbank
Garderobe
Waschbecken
Spülbecken
Kochfeld
Kühlschrank
Spülmaschine
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Wasserkocher
Toaster
Tischkicker
Spielgerät
Pflanzkübel
Pflanzbeet
Rasen
Baum
Strauch
Hecke
Zaun
Tor
Poller
Bank
Mülleimer
Fahrradständer
Leuchte
Lampe
Steckdose
Schalter
Heizkörper
Radiator
Fußbodenheizung
Lüftungsgitter
Rohrleitung
Kabelkanal
Kabelpritsche
Kabelleiter
Schacht
Revisionsöffnung
Türschwelle
Türrahmen
Türblatt
Türgriff
Türschließer
Fluchtweg
Notausgang
Feuerlöscher
Hydrant
Rauchmelder
Brandmelder
Notleuchte
Sicherheitsleuchte
Kamera
Bewegungsmelder
Lautsprecher
Mikrofon
Antenne
Sonnenschutz
Markise
Jalousie
Rollladen
Vorhang
Gardinenkasten
Heizung
Kühlung
Lüftung
Klimaanlage
Wasserleitung
Abwasserleitung
Gasleitung
Stromleitung
Datenleitung
Telefonleitung
Antennenleitung
Brandschutzklappe
Rauchschutzklappe
Feuerschutzklappe
Entrauchungsklappe
Druckluftleitung
Vakuumleitung
Medienleitung
Technikraum
Lagerraum
Büroraum
Sanitärraum
Duschraum
Umkleideraum
Küche
Teeküche
Kopierraum
Serverraum
Archiv
Konferenzraum
Besprechungsraum
Empfangsraum
Wartezone
Eingangsbereich
Treppenhaus
Aufzugsvorraum
Aufzugskabine
Rampe
Stellplatz
Garage
Fahrradstellplatz
Grünfläche
Wasserfläche
Spielplatz
Sportplatz
Terrasse
Balkon
Dachterrasse
Dachgarten
Fassade
Dach
Fundament
Bodenplatte
Wand
Stütze
Decke
Treppe
Rampe
Geländer
Brüstung
Fensterbank
Türsturz
Fensterrahmen
Fensterglas