



EG BA1

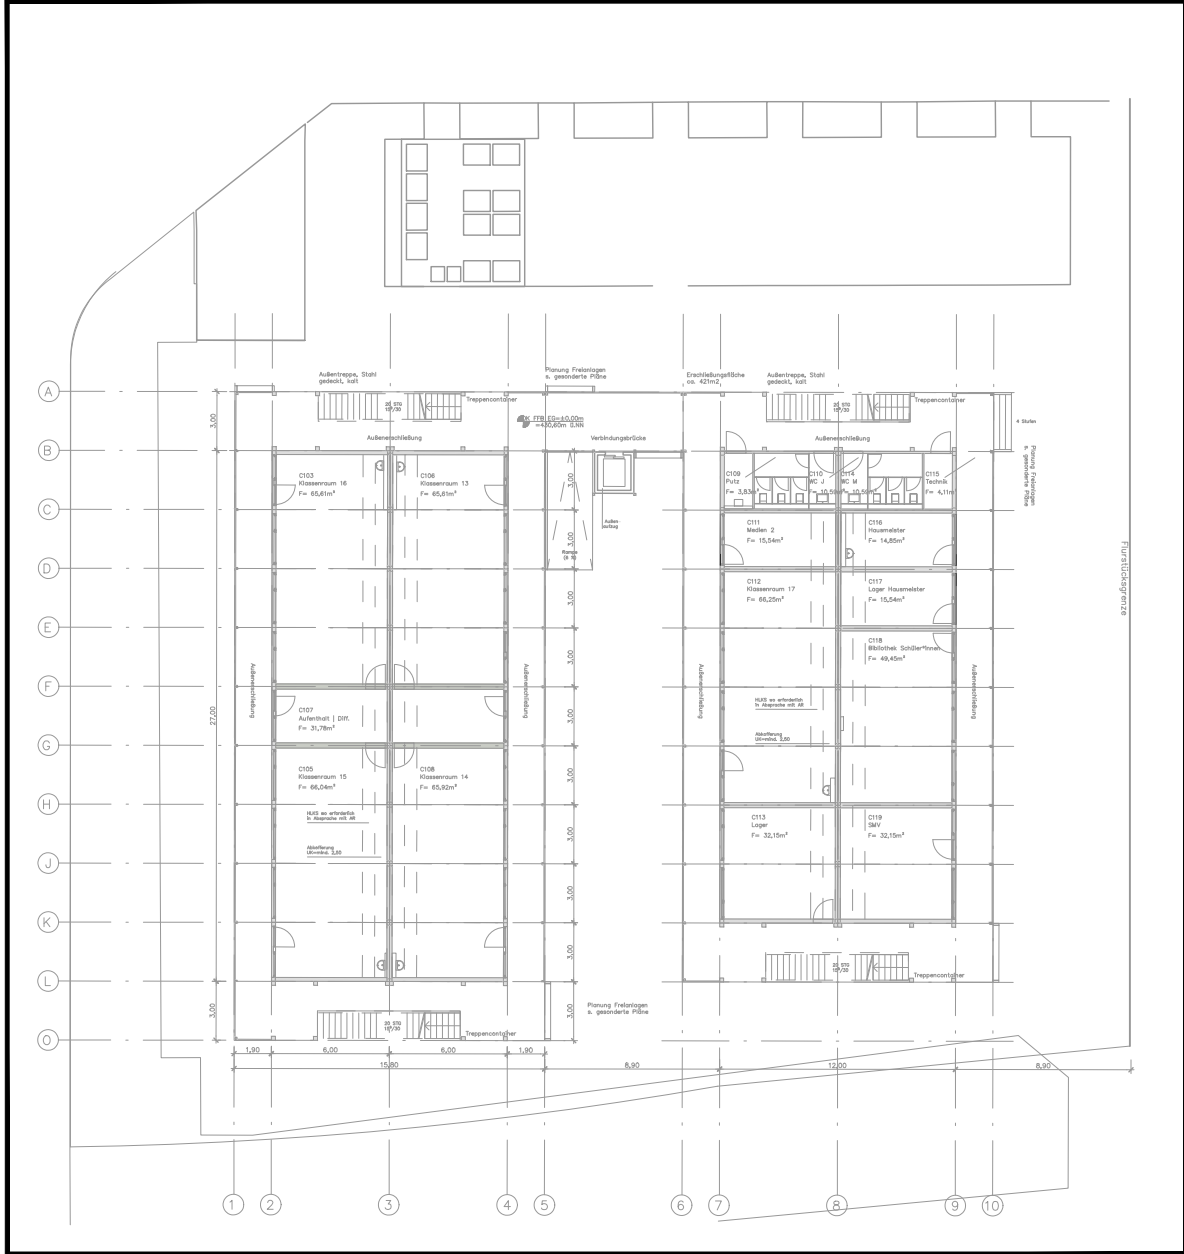

OG BA1

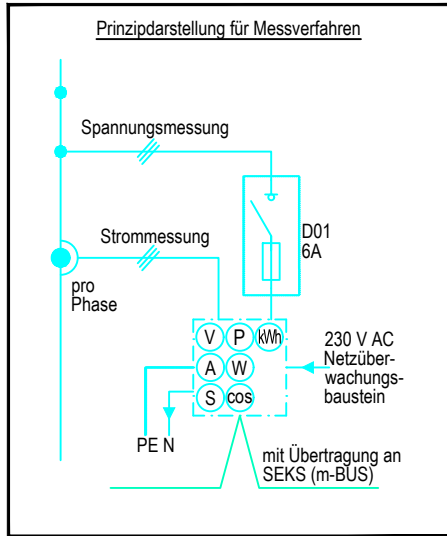

Legende	
	Kompaktes Energiemessgerät
	Bus Leitung

es gelten/es gilt:	
X	anerkannte Regeln der Technik
	Stand der Technik
	Stand der Wissenschaft

ES GELTEN IM WESENTLICHEN FOLGENDE RICHTLINIENANSÄTZE:
- VDE 0100

Abweichungen von Regelwerken

es gelten/es gilt:	
X	keine Abweichungen
	Nachfolgende Abweichungen

Folgende speziellen DINASR Abweichungen wurden seitens des Auftraggebers festgelegt:
*


BASIS:

zugehörige EIt-Installationspläne

ELEKTRO SCHEMA

Für die Lage / Anzahl der Anschlusspunkte sind die Installationspläne im Falle von Abweichungen bindend.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Pläne auf Übereinstimmung zu überprüfen, Abweichungen sind vor Arbeitsbeginn zu klären!

	09	
	08	
	07	
	06	
	05	
	04	
	03	
	02	
	01	
Datum	Index	Änderungen

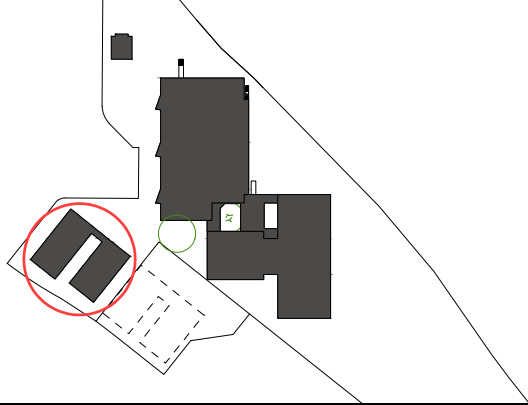

Architekt			
Fachplanung ELT			
Bauherr	Landeshauptstadt STUTTGART	Referat Jugend und Bildung Schulverwaltung vertreten durch Hochbauamt 65-4/ Hauptstätter Straße 66 70178 Stuttgart	
Projektname		Richard-Schmid-Str.25 70619 Stuttgart-Sillenbuch	
Erweiterungsneubau Geschwister-Scholl-Gymnasium			
Dokumentenbezeichnung			
Schema Zählerkonzept - TM C		☒ Gesamtplan	
		☐ Teilplan --/--	
Leistungsphase			
Entwurfsplanung		Blattgröße A1	Maßstab o.M. Datum 11.07.2024
Dokumentenschlüssel			
EST-IC-SH-xx-008-3p00-ZA			

Container					
Bauteil A			Bauteil B		
Messungen Bauteil A: 1. Messung UV 2. Wärmepumpe BT C 3. weitere Abgänge HLSK für Pumpen etc.			Messungen Bauteil B: 1. Messung UV 2. Wärmepumpe BT C 3. weitere Abgänge HLSK für Pumpen etc.		
Laubengang		Technik	Außenaufzug	Technik	Laubengang
OG		KEM			OG
Laubengang					Laubengang
EG					EG

zu Trafokompaktstation