

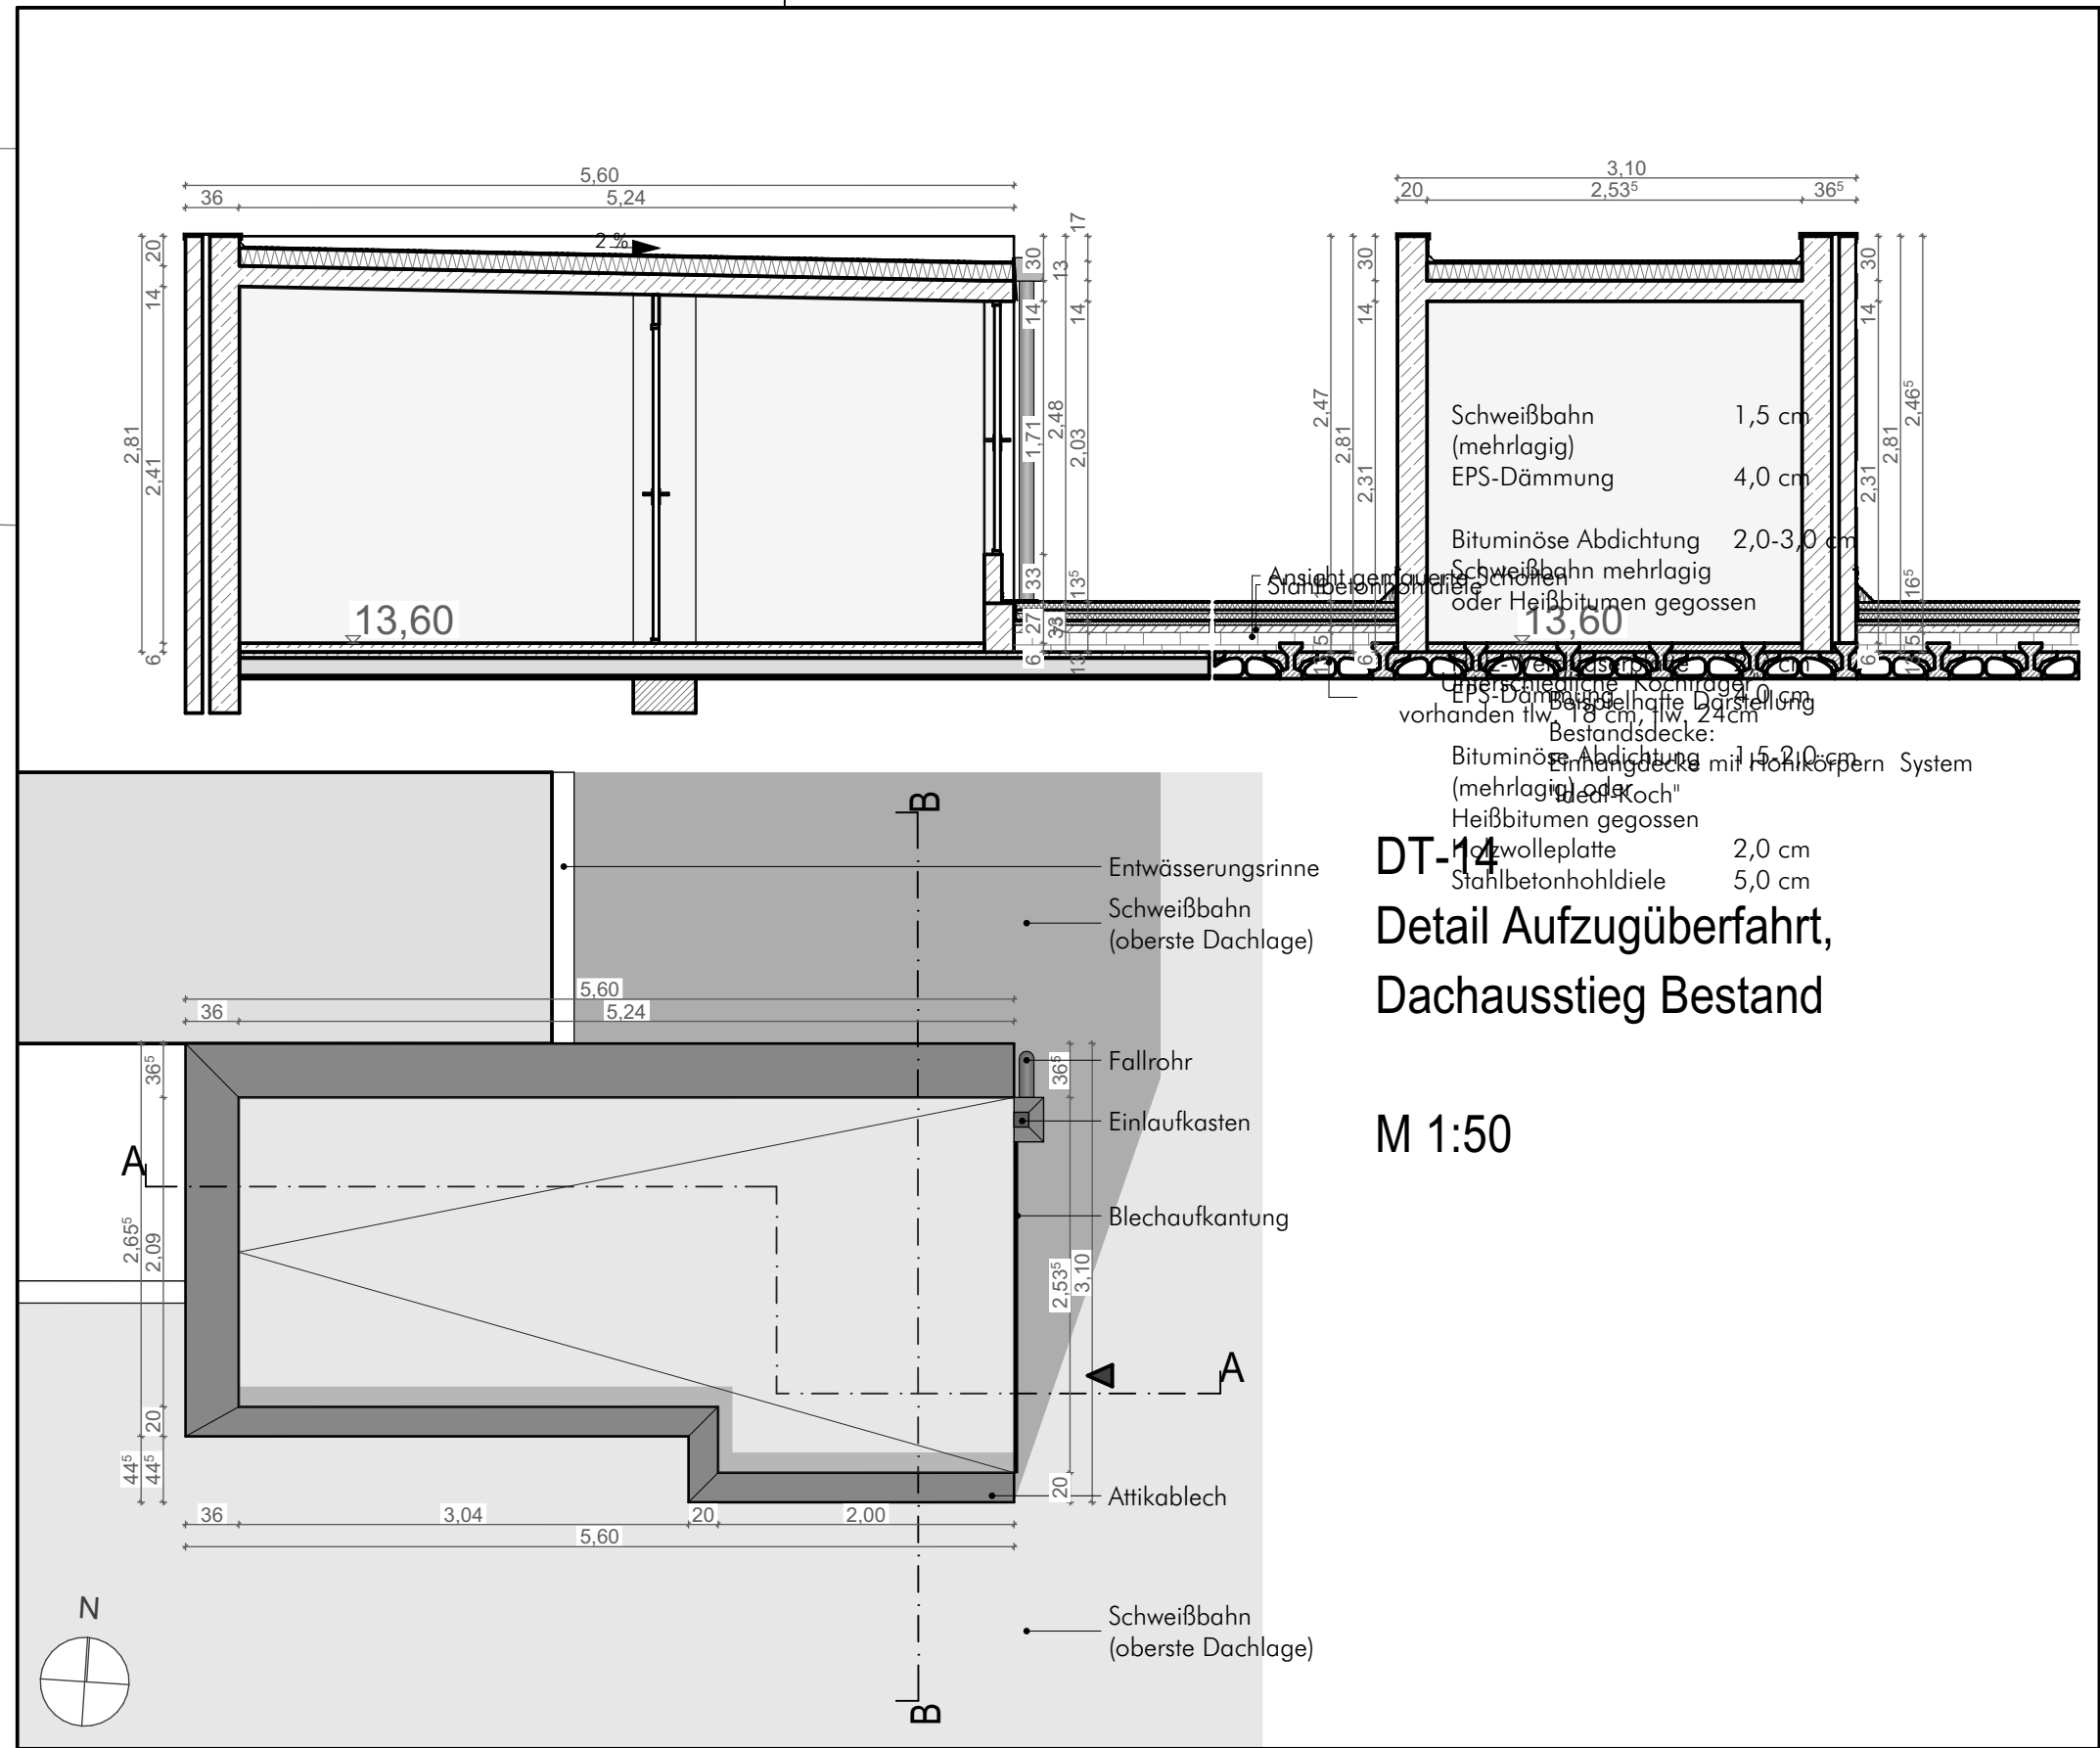


[illegible]

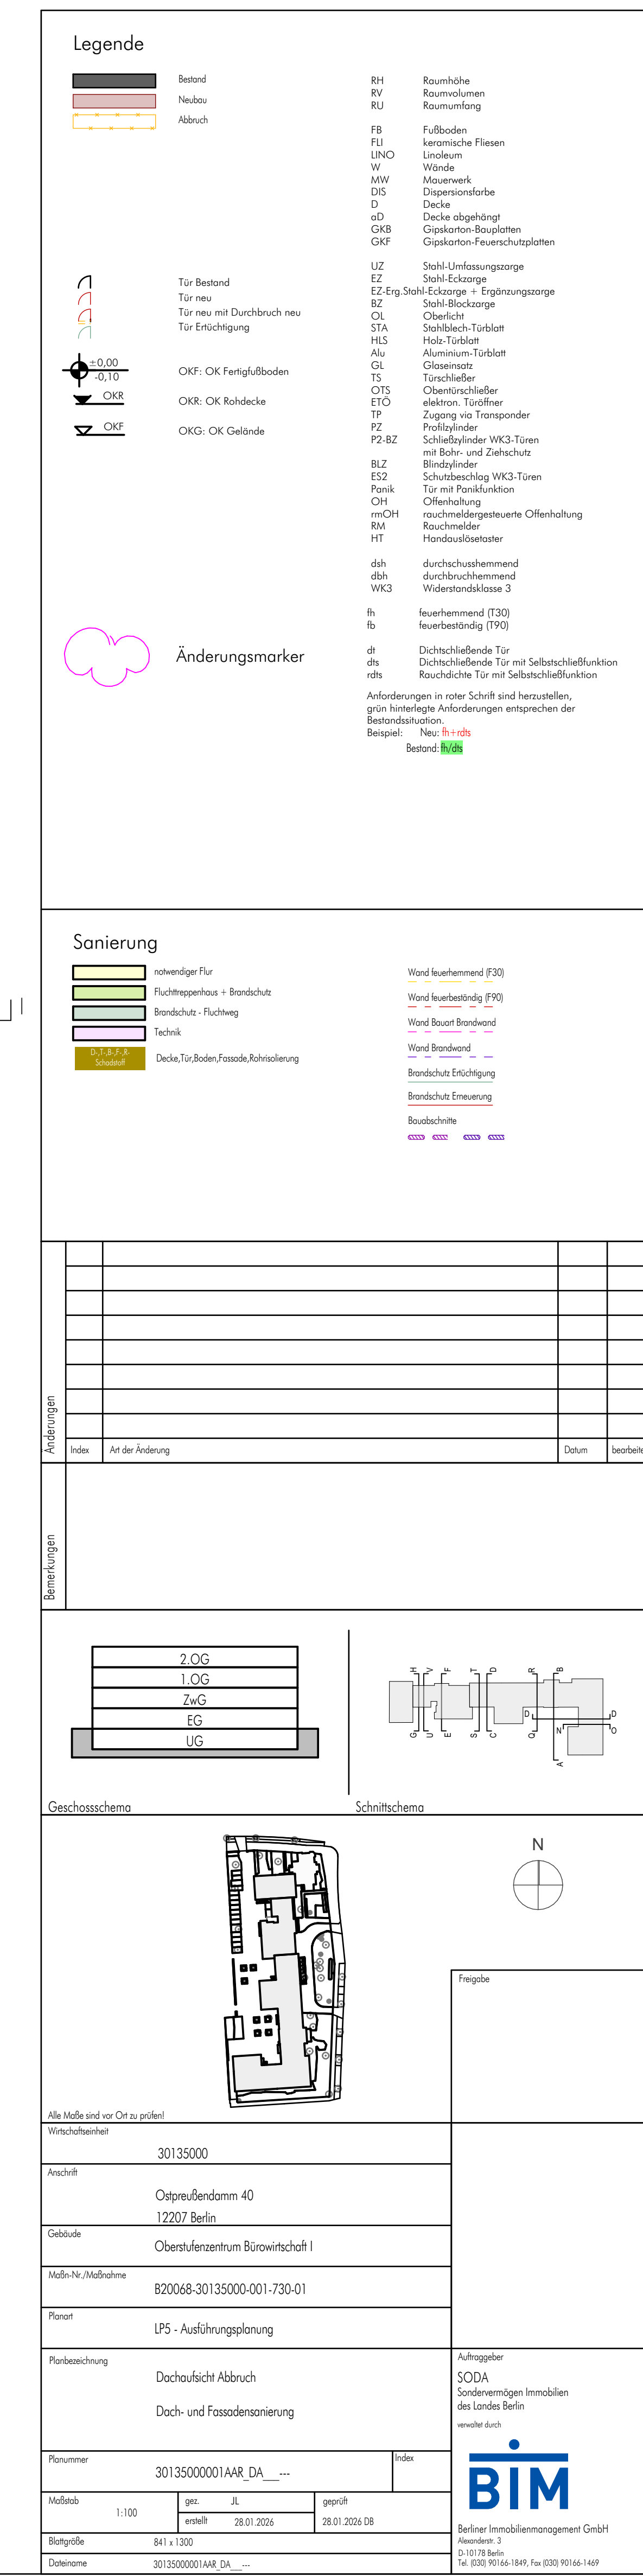



Abbruch gemauerter Schornstein bis unter Dachhaut.
Schwanenhals für ELT-Leitungsführung in Keller.
BW wird in UG gekreuzt
ELT in UG R017

Abluft Vorbereitungsraum während Bauzeit außer Betrieb

19

Abluft Küche während Bauzeit außer Betrieb

20

15,89%

Klima-Splitgerät
Serverraum bleibt
(neuer Unterbau)
Während Bauzeit
temporäre Kühlung
erforderlich

Horizontales
mit bewegliche
Anschlagpunkt

Neu aufbauen
ansonsten e

Erneuerung Rauchabzug
Aufzugschacht, inklusive
Wärmedämmung notwendig

- Horizontalschienensystem mit beweglichem Anschlagpunkt
- Solarmodul (Anzahl 504)
- Wartungsgang zwischen PV Modulen > 60 cm
- Abstand PV-Module Absturzkante > 1,50m


[illegible]

Sanierung		
	schwebender Flur	Wand-Hebelsystem (F30)
	Fluchttreppe plus Brandschutz	Wand-Hebelsystem (F90)
	Brandschutz - Fluchtweg	Wand-Isolant Brandwand
	Taschk	Wand-Brandschutzwand
	Decke für Boden-Festende Rohrleitung	Brandschutz-Erweiterung

Anforderungen				
Index:	Nr. der Anforderung	Datum	Verfasser	

Veränderungen	
---------------	--


The technical drawing illustrates a multi-layer printed circuit board (PCB). On the left, a cross-sectional view shows five distinct layers labeled from top to bottom: 2.OG (outer green), 1.OG (outer green), 2x6 (two core layers), EG (epoxy prepreg), and UG (underlayer). On the right, a top-down view shows the layout of the board with various components and traces. A central rectangular area is highlighted with a dashed line, indicating a specific region of interest.

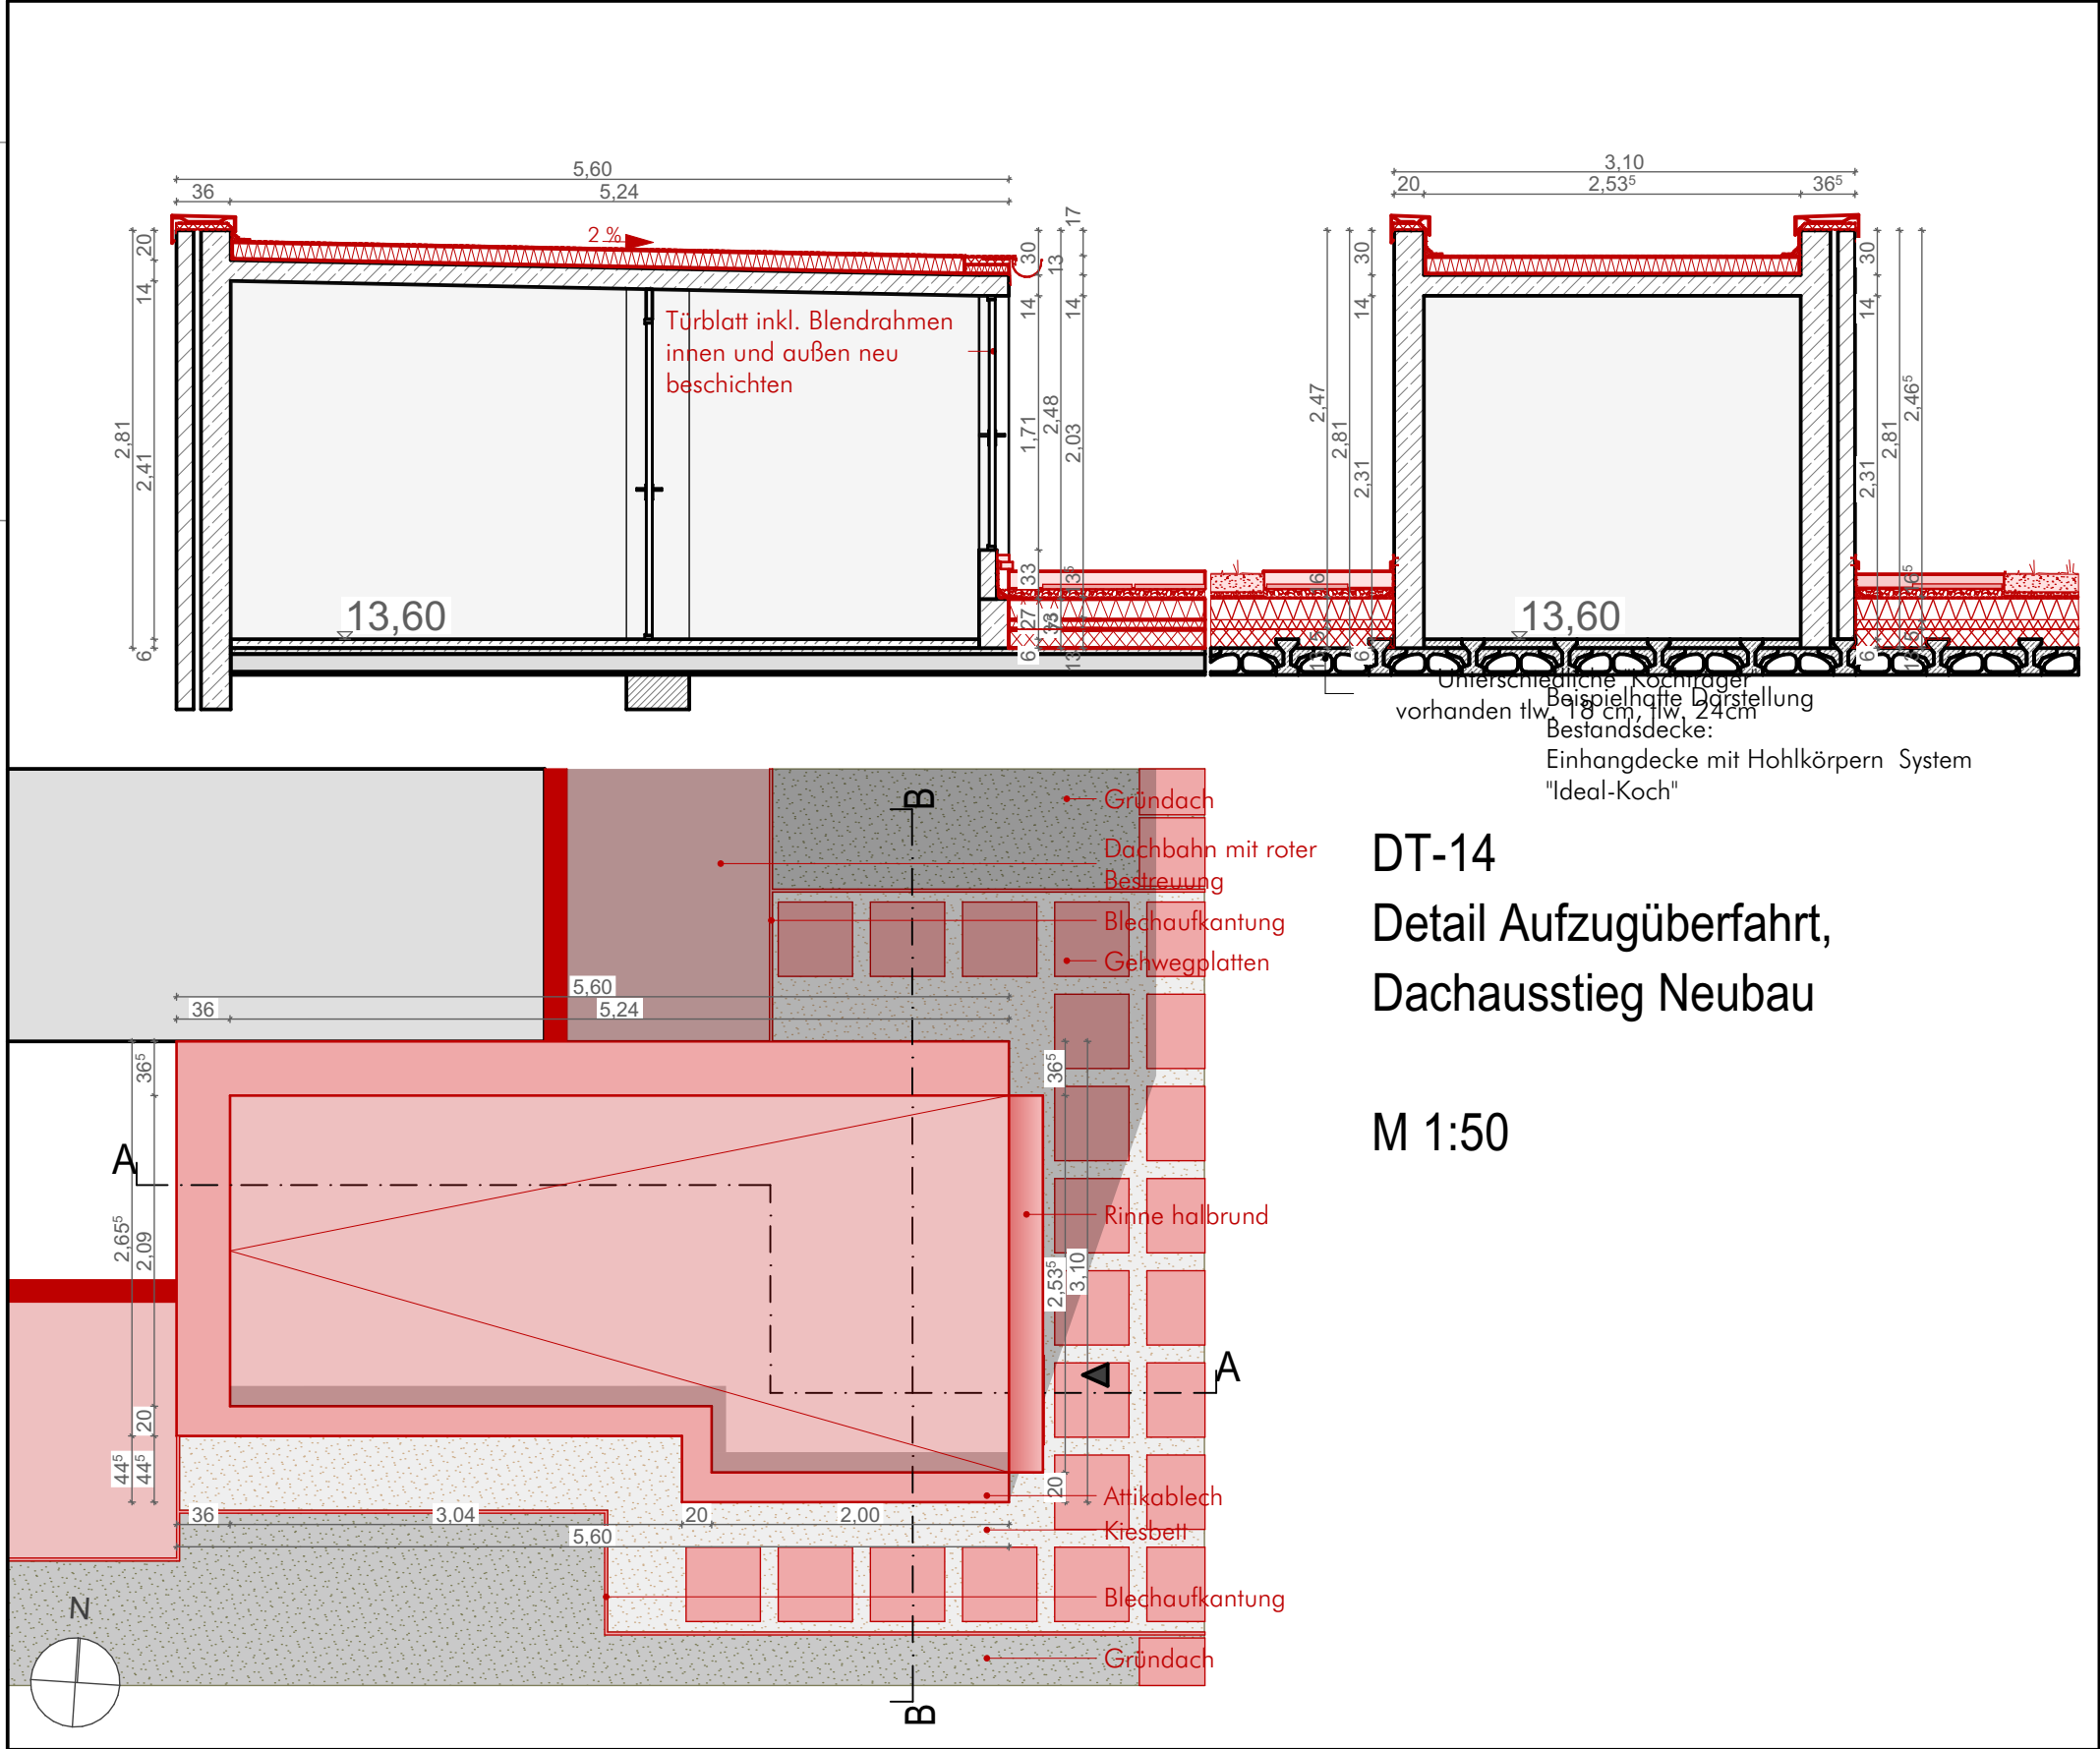[illegible]ANWE $\triangle$



Legende		
	Neutral	HN
	Basisch	HT
	alkalisch	HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT
		HT

Sanierung

	notwendiger Flur	Wand feuerhemmend (F30)
	Fluchtheppenhais + Brandschutz	Wand feuerbeständig (F90)
	Brandschutz + Fluchweg	Wand Brand + Brandwend
	Fluchweg	Wand Brandwend
	Decke, Tür, Boden, Fassade, Rollläden	Brandschutz Einbauelemente

Arbeitsgruppen					
Index	Auf der Folie				Datum

Veränderungen	
---------------	--

The diagram on the left shows a cross-section of a multi-layer PCB with five layers labeled from top to bottom: 2.OG, 1.OG, 2xG, EG, and UG. The 2.OG, 1.OG, and 2xG layers are thin, while the EG and UG layers are thicker. The diagram on the right shows the assembly of these layers into a single unit, with various components and connections indicated by arrows and labels.

		 Bauplanungsmanagement GmbH Berliner Str. 10 10119 Berlin
alle Maße und vor Ort zu prüfen Projektanforderung		
Ansicht	301/35000	
Gezeichnet	Opasch,Edmund 4D 17292 Berlin	
Gezeichnet	Opasch,zentrum Bauwirtschaft I	
Modell-Nr./Modellname	80066-301/35000-001-739-01	
Planart	1-5 Ausführendplanung	
Planbeschreibung	Deckstuhl Gerüst Deck- und Fassadenrenovierung	Auftraggeber SG24 Sondermaschinen Innentüren des Landes Berlin seiner durch
Plannummer	301/35000001/MAR_DA_—	Seite
Verdicht	1/100	Datum 20.10.2024 gezeichnet 20.10.2024 geprüft 20.10.2024
Bearbeiter	301/1/101	

