- in Klärung -



D 110.00.01 1 : 5

Stahlbeton Rohdecke

Nutzung/ Bereich: Büros, WC, Technik, Teeküchen, Garderobe, Lager, (Flure)

- - Stahlbetondecke

Leistung Rohbau
Leistung Ausbau

- mm

-mm Putz

- in Klärung -

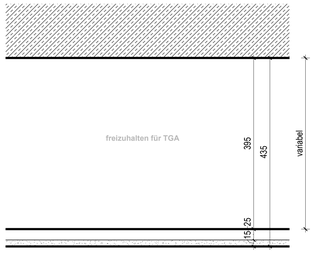

D 310.04.01 1 : 5

Trockenbau Abhangdecke (mit Brandschutzanforderung Feuerbeständig F90)

Nutzung/ Bereich: Flure Ebene U2

- - Stahlbetondecke

Leistung Rohbau
Leistung Ausbau

- mm

1,5mm Gipskartondecke

- in Klärung -

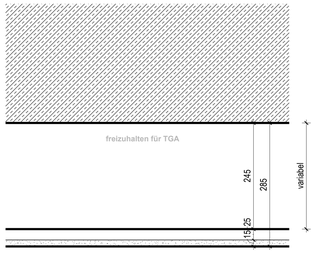

D 310.03.01 1 : 5

Trockenbau Abhangdecke (mit Brandschutzanforderung Feuerhämmend F30)

Nutzung/ Bereich: Treppenräume, Flure

- - Stahlbetondecke

Leistung Rohbau
Leistung Ausbau

- mm

1,5mm Gipskartondecke

- in Klärung -

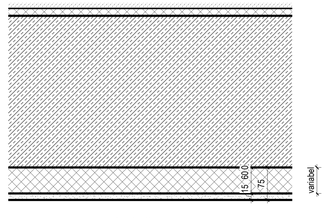

D 320.05.01 1 : 5

Trockenbau Abhangdecke mit Akustischeranforderung

Nutzung/ Bereich: Gastronomie Küche,

- - Stahlbetondecke

Leistung Rohbau
Leistung Ausbau

x mm

xmm

- in Klärung -

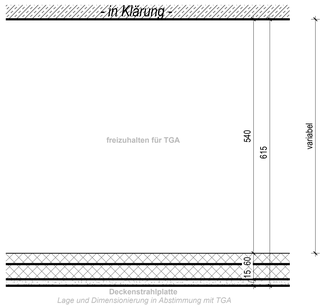

D 320.03.01 + 611 1 : 5

Trockenbau Abhangdecke Akustik + Deckenstrahlplatten

Nutzung/ Bereich: Gastronomie, Besucherservice

- - Stahlbetondecke

Leistung Rohbau
Leistung Ausbau

- mm

6mm Dämmung
1,5mm Gipskartondecke - Akustik (evtl. gelocht)

- - - Deckenstrahlplatte

- in Klärung -



D 510.00.01 1 : 5

Holzwerkstoffleichtplatte

Nutzung/ Bereich: Werkstätten
Montagehalle, Malsaal, Balettstudio, Balettsaal - mit Deckenstrahlplatten

- - Stahlbetondecke

Leistung Rohbau
Leistung Ausbau

10 mm

10mm Holzwerkstoffleichtplatte

- in Klärung -



D 520.05.01 1 : 5

Holzwerkstoffleichtplatte mit Akustischer Anforderung

Nutzung/ Bereich: Stimmzimmer

- - Stahlbetondecke

Leistung Rohbau
Leistung Ausbau

10 mm

10mm Holzwerkstoffleichtplatte

- in Klärung -



D 530.00.01 1 : 5

Tektalan

Nutzung/ Bereich: Werkstatt Beleuchtung, Anlieferung

- - Stahlbetondecke

Leistung Rohbau
Leistung Ausbau

5 mm

5mm Tektalan

Allgemein

4711-1	Detailverweis mit Plannummer
00-000.0 | H Pri | 3345	Türstempel
A	Gebäuderaster
A	Schnittlinie
D	Decke
OK	Oberkante
UK	Unterkante
VK	Vorderkante
UZ	Unterzug
BR	Brüstung
RFB	Rohfußboden
FFB	Fertigfußboden
SP	Spachtel
FL	Fliesen
P	Putz
SB	Sichtbeton

	Stahlbeton
	WU-Beton
	Stahlbetonfertigteil
	Mauerwerk
	Stahlbau
	Trockenbauwand
	Elementtrennwand - Glas
	Elementtrennwand - geschlossen
	Pfosten-Riegel-Konstruktion
	Wärmedämmung - hart
	Wärmedämmung - weich
	Abdichtung
	Bauteile verdeckt unter Schnittebene
	Bauteile über Schnittebene
	Aufsichts- /Ansichtskante
EWD 20/30	Wanddurchbruch, z.B. Elektro
SBD 25/35	Bodendurchbruch, z.B. Sanitär
SDD 25/35	Deckendurchbruch, z.B. Sanitär
SBD Ø 250	Bodendurchbruch, z.B. Sanitär
EBS/EWS 25/35	Boden- / Wandschlitz, z.B. Elektro
+ 4.45	Höhenkote FFB
+ 4.15	Höhenkote RFB
	unverbindlicher Einrichtungs-vorschlag
+ 4.45 Fertigfußboden + 4.15 Rohfußboden	Grundrisskote

Raumstempel

Raumnummer	00-000		
Raumbezeichnung	Multifunktionssaal		
Raumfläche	232.12m²	7.75	Lichte Raumhöhe
OK Fertigfußbd.	+3.17	+10.27	UK Rohbaudeckl
UK Rohbaudeckl	+2.82	+16.00	UK Fertigfußbd.
Bodenqualität	B 000.00.00.0	D 000.00.00	Deckenqualität

Bauteil Codierung

Bodenaufbau B 000. 00. 00
- Typ (Boden)
- Material
- Oberflächenbehandlung
- Konstruktionssystem

Deckenaufbau D 000. 00. 00
- Typ (Decke)
- Material
- Oberflächenbehandlung
- Konstruktionssystem

Wandaufbau
- Typ (Wand) W 000 | W 000 | W 000
- Material 00 | 00 | 00
- Oberflächenbehandlung 00 | 00 | 00
- Konstruktionssystem
- Raumbildende Wand 1
- Raumbildende Wand 2
- Raumbildende Wand 3

Schallschutz

R'w	bewertetes Schalldämmmaß von Bauteilkombinationen mit flankierenden Bauteilen
Rw	bewertetes Schalldämmmaß eines Bauteils ohne flankierende Bauteile; ermittelt im Prüfstand Rw=Rw,P bzw. nach DIN 4109-32
Rw,P	bewertetes Schalldämmmaß von Bauteilen, gemessen im Prüfstand
Rw,R	Rechenwert des berechneten Schalldämmmaßes von Bauteilen Wände, Decken, Fenster: Rw,R = Rw,P - 2dB Türen: Rw,R = Rw,P - 5dB

Brandschutz

Ausführung tragender und aussteifender Bauteile in Brandklasse:

Brandschutzklassen gem. Brandschutznachweis:

[BW]	Brandwand
[B BW]	Bauart Brandwand
[FB]	Feuerbeständige Wand aus nichtbrennbaren Baustoffstoffen
[FH]	Feuerhemmende Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen
[FB]	feuerbeständige Tür, dicht und selbstschließend
[FH]	feuerhemmende Tür, dicht- und selbstschließend
[FB-RS]	feuerbeständige Tür, rauchdicht und selbstschließend
[FH-RS]	feuerhemmende Tür, rauchdicht und selbstschließend
[VDS]	Tür vollwand, dicht- und selbstschließend
[RS]	rauchdichte und selbstschließende Tür
[dT]	dichtschließende Tür
[dTs]	dicht- und selbstschließende Tür

Lage
Angaben an Wänden gilt bis zum nächsten einbindenden Bauteil:



INDEX	PLANHISTORIE	DATUM	NAME
000	Grundlage LP3	07.11.2025	

Bauteil | Fachplaner | Planinhalt | LPH | Planart | Geschoss | Inhalt / Maßstab | Freigabe | Index

B2-HEN-DE-3-DE-001-Deckenaufbau M5 -VP -000

Plancodierung in Abstimmung

Planungsphase
Optimierung Entwurf

Planinhalt
Deckenaufbaudetails

Projektnr.	Gebäude	Planart	Bauwerksteil	Blatt/Detail	Maßstab	Format
1833	BT2	0720_Deckenübersichten	BT2	-	1 : 5	A0

Planerstellungsdatum	Freigabedatum/-status	Gez
11.08.2025	- /VP	HEN

Bauherr
Stadt Augsburg

Stadt Augsburg - Referat 5 und Referat 6
Ludwigstraße 17 T. 0821 324 4701
86152 Augsburg M. theatersanierung.baureferat@augsburg.de

Projekt
STAATS THEATER AUGS BUR G
Staatstheater Augsburg
Neubau Betriebsgebäude und Kleines Haus

Höhenkoordinaten
OK FFB Bühne BT 1 = ±0.00 = +495.00m ü. NN
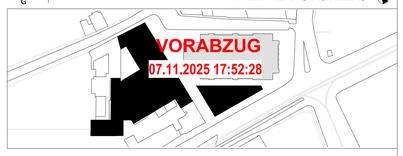
Höchster Hochwasserstand (HHW)
HHW = -18.50m = +476.50m ü. NN (ZHHN92, Höhenstatus 160)