SCHNITT 12 M 1 : 100

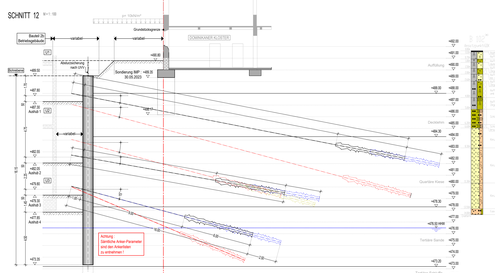

SCHNITT 13A M 1 : 100

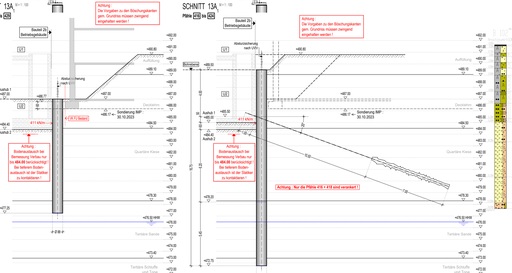
Pfähle Ø88 im Ø88
Bestand Zu Beibehaltende
Abdichtung nach DIN
Sondierung BAP - 49.10 30.10.2023
Aushub 1
Aushub 2
Aushub 3
Aushub 4
Aufbau
Deckplatte
Quartäre Kiese
Tertiäre Sande
Tertiäre Schluffe und Tone
Achtung: Die Angaben zur Bemessung Vorfuss nur bis 484.00 berücksichtigt! Bei tieferen Sohlen evaluieren ob der Stahlbeton ausreicht!