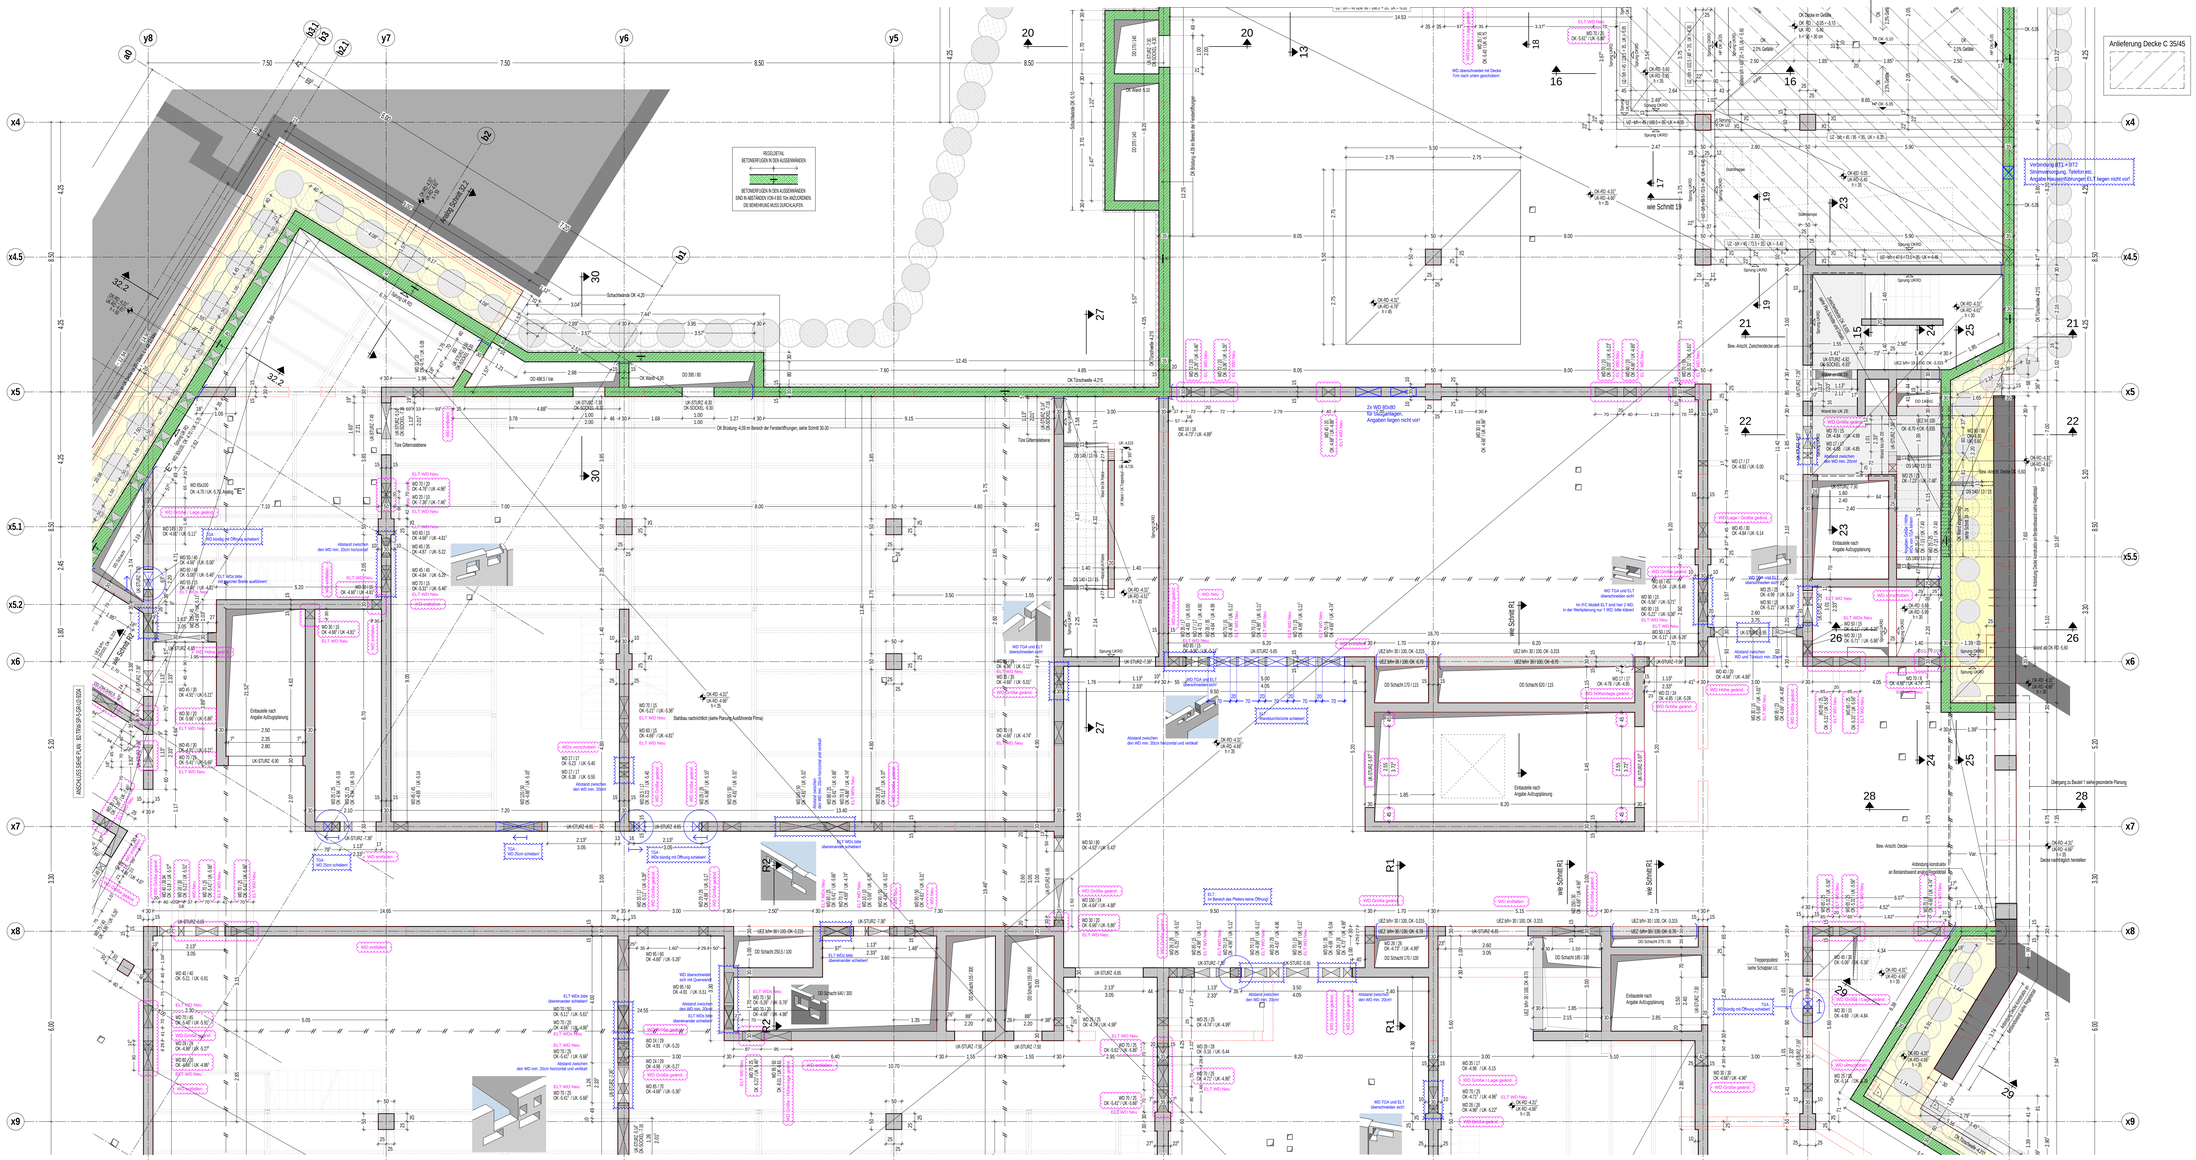
ANSCHLUSS SIEHE PLAN : B2-TRW-SP-S-GR-U2-9201
ANSCHLUSS SIEHE PLAN : B2-TRW-SP-S-GR-U2-9203
Anlieferung Decke C 35/45
REGELDETAIL
BETONFUGEN KÖNNEN IN ZIRA AUSGEWÄNDEN
DIN EN 1627 ff
BETONFUGEN KÖNNEN IN ZIRA AUSGEWÄNDEN
DIN EN 1627 ff
SINCH IN ABSTÄNDEN VON 4.80 EN AUSGEWÄNDEN.
DIE BEWEHRUNG MUSS DURCHLAUFEN.
Verbindung BT1 + BT2
Stahlverbindung, Telefon etc.
Angaben Haustechnikplan ELT liegen nicht vor!
Zu WD 30x40
für Stahlträgern.
Angaben liegen nicht vor!
Eingangsbereich mit Decke
Trin nach unten geschoben!
Eingang zu Bauteil 1 siehe gesonderte Planung
Decke nachträglich herstellen
Bew.-Anschl. Zwischendecke unt.
Bew.-Anschl. Decke
Bew.-Anschl. Decke OK 0.65
Bew.-Anschl. Decke OK 0.65
Bew.-Anschl. Decke OK 0.65