Ende Gültigkeitsbereich

Ende Gültigkeitsbereich

LEGENDE

Legende

Materialien

Stahlbeton – Gütem nach Statik
Betonfertigteil
Brettsperrholz
Holz – Fenster
Dämmung – Zellulose
Dämmung – PUR
Aluminium
Kiestragschicht – Frostschutzkies
Trockenbauwand – Metallständer GK
WU-Beton – Gütem nach Statik
Mauerwerk
Brettschichtholz
Dämmung – Mineralwolle ≤1.000°C
Dämmung – EPS
Dämmung – Schaumglas
Gitterrost
Kiestragschicht – Drainschicht
Vorsatzschale – Metallständer GK
Beton unbewehrt
Estrich
Holzträger
Dämmung – Mineralwolle
Dämmung – EPS
Stahl
Gelände – Bestand
Kies Hinterfüllung – verdichtet
Vorsatzschale – Holzbekleidung
Dämmung WLG 024 – Mineralwolle ≤1.000°C

Abkürzungen

OK/UK	Oberkante/Unterkante	AK/RS	Auskragung/Rücksprung
RD	Rohdecke	ASP	Aussparung
RDS	Rohdeckensprung	FFB	Fertigfußboden
AD	Abhangdecke	RB	Rohfußboden
BRH	Brüstungshöhe über OKFF	KB	Kernbohrung
RH	Raumhöhe	D	Durchmesser
T30RS	Brandschutztür T30, rauchdicht-selbstschl.	RR	Regenfallrohr
BW	Betonwerkstein	HK	Heizkörper
		UV	Unterverteilung
		E/H/L/S	Elektro / Heizung / Lüftung / Sanitär

Symbole

OKFFB OK Fertigfußboden
OKRD OK Rohdecke
UKRD UK Rohdecke
OKRD OK Rohdecke
OK FFB OK Fertigfußboden
UK AD UK Abhangdecke

Estrich (s.D.13.31)

Typ 1 Bewegungsfuge – in Flucht mit Randdämmstreifen auf Türblattseite
Typ 2 Bewegungsfuge – bündig zur VK Wand auf Türblattseite
Typ 3 Bewegungsfuge – um 20mm auf Türblattseite in Türleibung versetzt
Typ 4 Bewegungsfuge – mittig zur Leibung
Typ 5 Bewegungsfuge wie Typ 1 – zusätzlich 2% Gefälle beidseitig außerhalb Türleibung auf -0,01 m
Typ 6 Bewegungsfuge wie Typ 1 – zusätzlich 2% Gefälle einseitig außerhalb Türleibung auf -0,01 m
Typ 7 Bewegungsfuge wie Typ 1 – zusätzlich 2% Gefälle einseitig innerhalb Türleibung auf -0,01 m

Gerätefundamente

OK +0,10m ü. RFB
OK +0,20m ü. RFB
OK +0,15m ü. OK Estrich – verfüllen z.B. mit Leichtbeton

Bewegungsfuge – Achtung! Bewegungsfugen müssen bis Oberkante Estrich durchgezogen werden!
Scheinfuge – Achtung! Scheinfugen müssen bis Oberkante Estrich durchgezogen werden!
Gebäudetrennfuge – Estrich an Mob. Trennwand Profil
Abstellwinkel (Lstg. Estrich)
Abstellwinkel (Lstg. Schlosser)

WICHTIGE HINWEISE:
- Bemaßung von Tür-, Raum-, Sturz- und Brüstungshöhen ab OKFF
- Die Zeichnung ist in allen Fällen bindend für die Ausführung
- Planänderungen nur mit Genehmigung des Architekten
- sämtliche Maße sind am Bau zu prüfen
- Ausführungen der Installationen HLS und ELT nur in Verbindung mit Planunterlagen der Fachplaner

Unstimmigkeiten sind den Architekten unverzüglich mitzuteilen

PLANSTAND

Index	Datum	Änderung
	XX.09.2025	Legende erweitert

Vorabzug

03.0123.3/Vorabzug
PLANNR.INDEX

FREISTAAT BAYERN
STAATLICHES BAUAMT ANSBACH
BEREICH HOCHBAU
BISCHOF-MEISER-STR. 11, 91522 ANSBACH, TEL.: 0981/ 89 05 0, FAX: 0981/ 89 05 2100, E-MAIL: poststelle@stbaan.bayern.de

LANDESFINANZSCHULE BAYERN
ERRICHTUNG AUSSENSTELLE DINKELSBÜHL — AN607

AUSFÜHRUNGSPLANUNG — Vorabzug — PP
H2 Bodenplan 2.OG — M: 1:50

KAP/TITEL	GEZ.VON	GEZ. AM	STAND	PLOTDATUM	SONSTIGES
06 06/ 731 01			29.01.2026		

MASSN.-NR	FDH LEGENSCHAFTS-NR.	PROJEKTDEFINITION
06 607 E 0001	45 906 2017 004	BS M.D06S0200.04

LAGEPLAN / GEBÄUDEÜBERSICHT

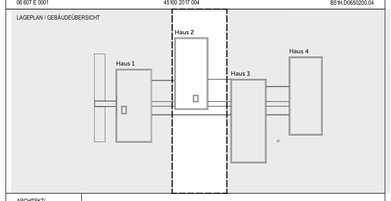

ARCHITEKT/ FACHPLANER

DATEI
20260129_LFS-DKB_03.0123.3_PP_A_BP_H2 Bodenplan 2.OG

PLANNR.INDEX
03.0123.3/Vorabzug

Plangröße: A0 1189 x 841