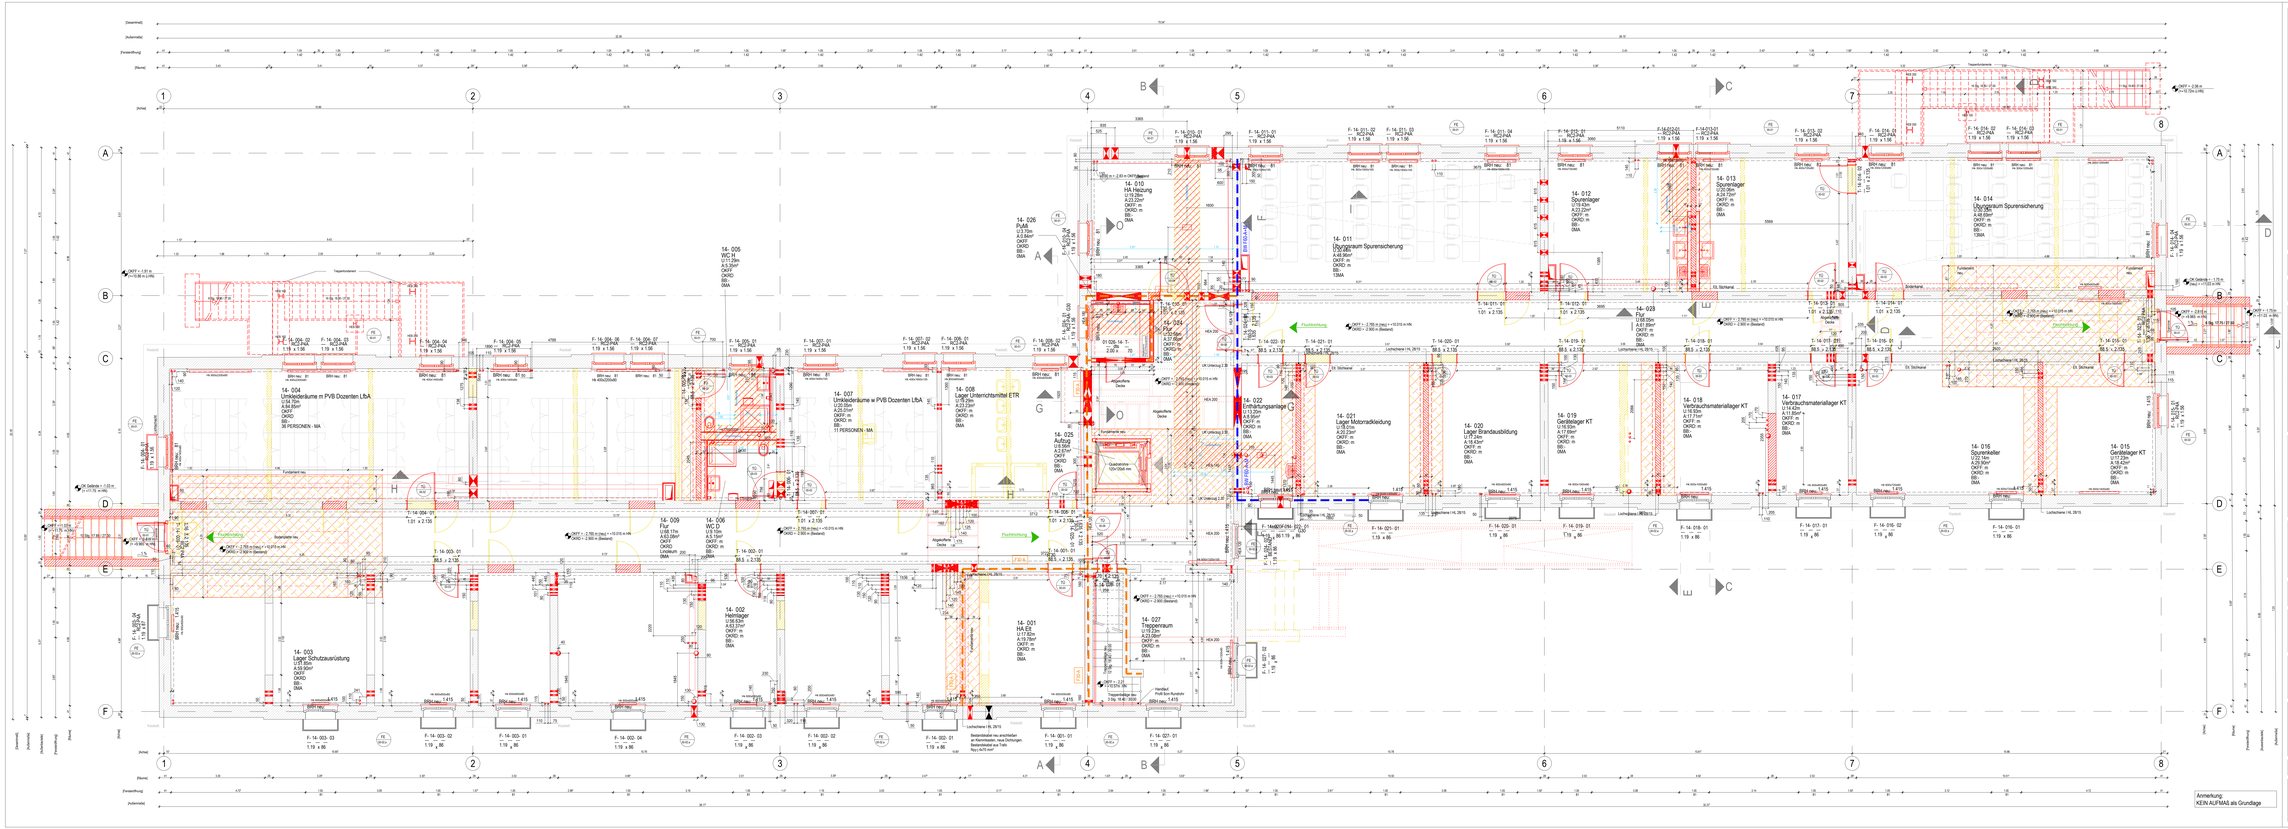
14- 004
Umkleideräume m PVB Dozenten LbA
U:54.35m²
A:54.35m²
OKFF:
OKRD:
BD:
36 PERSONEN - MA
14- 007
Umkleideräume w PVB Dozenten LbA
U:71.23m²
A:71.23m²
OKFF: m
OKRD: m
BD:
11 PERSONEN - MA
14- 008
Lager Unterrichtsmittel ETR
U:75.23m²
A:75.23m²
OKFF: m
OKRD: m
BD:
14- 003
Lager Schutzausrüstung
U:68.90m²
A:68.90m²
OKFF:
OKRD:
BD:
14- 009
Flur
U:47.15m²
A:63.06m²
OKFF:
OKRD:
BD:
Umkleide 200
14- 006
WC D
U:3.15m²
A:3.15m²
OKFF: m
OKRD: m
BD:
14- 002
Lager
U:68.02m²
A:63.37m²
OKFF: m
OKRD: m
BD:
14- 005
WC H
U:11.23m²
A:11.23m²
OKFF: m
OKRD: m
BD:
14- 010
HA Heizung
U:9.18m²
A:23.23m²
OKFF: m
OKRD: m
BD:
14- 026
PUMI
U:3.72m
A:3.72m
OKFF:
OKRD:
BD:
14- 025
Aufzug
U:2.67m²
A:2.67m²
OKFF:
OKRD:
BD:
14- 022
Entrauchungsanlage
U:3.16m²
A:3.16m²
OKFF: m
OKRD: m
BD:
14- 021
HA EG
U:17.03m²
A:19.78m²
OKFF: m
OKRD: m
BD:
14- 027
Treppenraum
U:25.23m
A:25.23m
OKFF: m
OKRD: m
BD:
14- 011
Übungsraum Spurensicherung
U:62.80m²
A:62.80m²
OKFF: m
OKRD: m
BD:
13MA
14- 012
Spurenlager
U:19.43m²
A:19.43m²
OKFF: m
OKRD: m
BD:
14- 013
Spurenlager
U:20.28m²
A:20.28m²
OKFF: m
OKRD: m
BD:
14- 014
Übungsraum Spurensicherung
U:62.80m²
A:62.80m²
OKFF: m
OKRD: m
BD:
13MA
14- 023
Flur
U:68.55m²
A:87.20m²
OKFF: m
OKRD: m
BD:
14- 020
Lager Brandausbildung
U:77.23m²
A:18.43m²
OKFF: m
OKRD: m
BD:
14- 019
Gerätelager KT
U:16.00m²
A:16.00m²
OKFF: m
OKRD: m
BD:
14- 018
Lager Verbrauchsmaterallager KT
U:16.00m²
A:17.73m²
OKFF: m
OKRD: m
BD:
14- 017
Verbrauchsmaterallager KT
U:14.42m
A:11.89m²
OKFF: m
OKRD: m
BD:
14- 016
Spurenatelier
U:22.14m
A:22.14m²
OKFF: m
OKRD: m
BD:
14- 015
Gerätelager KT
U:11.23m²
A:11.23m²
OKFF: m
OKRD: m
BD:
Fluchtweg
Flur
Treppenraum
Aufzug
Umkleide 200
Fundament neu
Fundament bestehend
Stahlbeton
Mauerwerk
Leichtbau
Glas
Holz
Stahl
Putz
Dämmung
Erdreich
Kiesbett
Abgehaftete Decke
Abgehaftete Decke
Abgehaftete Decke
Abgehaftete Decke
Trapezblech
Stahlbeton 12cm Dicke mm
Estrichprofil neu
Estrichprofil 12cm Dicke mm
Estrichprofil 12cm Dicke mm
Estrichprofil 12cm Dicke mm