

Stahlbauteile und Verbindungsmittel sind korrosionsbeständig feuerverzinkt auszubilden, Korrosivitätskategorie C3, Schutzdauer sehr lang (nach DIN EN ISO 12944)

Anschluss UK Bekleidung und Geländer an Blitzschutz (AN ELT, VE 404)

Alu-Blechabdeckung einschl. UK pulverbeschichtet, 6-fach gekantet, antidröhn beschichtet Farbe gem. FMK (RAL 7010) OK Blechabdeckung +7,95

Attikabohle 5x25cm (hxt)

Alu-Lochblech 2mm, 5-fach gekantet, pulverbeschichtet (RAL 7010)

Fassadenbekleidung, Typ 2 (Siehe DT-FA-218)

Aluminium-UK nach statischer Erfordernis, Befestigung mit thermischer Trennung zum Holzbau

AK Fassadenbekleidung

vorgehängte Holzständerwand nicht tragend

Mineralfaserdämmung 6 cm WLS 035, Schmelzpunkt $\geq 1000^{\circ}\text{C}$ Rohdichte $\geq 100\text{ kg/m}^3$, vlieskaschiert Schwarz, wasserabweisend

Geländerstütze, Flachstahl, feuerverzinkt, 50x10 mm, eckig, pulverbeschichtet (Farbe RAL 7010), gem. statischer Erfordernis (AN Schlosser VE 332)
Klemmhalter für Verglasung, Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet (Farbe RAL 7010) gem. statischer Erfordernis (AN Schlosser VE 332)

Handlauf, Edelstahl geschliffen K220 Hohlprofil rechteckig, Kanten gerundet, 50x30 mm (AN Schlosser VE 332)

+1,00 Achse
absturzsichernde Verglasung, VSG aus ESG Klarglas Stärke ca. 20mm mit oberem Abdeckprofil, Edelstahl gem. statischer Erfordernis (AN Schlosser VE 332)
+0,48 OK Attika

Mineralfaserdämmung 6 cm, WLS 035 Schmelzpunkt $\geq 1000^{\circ}\text{C}$ Rohdichte $\geq 100\text{ kg/m}^3$, vlieskaschiert Schwarz, wasserabweisend +0,355 OK Attika

Alu-Blech-Bekleidung, 3mm, als Bolzen-einhangkassette, pulverbeschichtet, Farbe gem. FMK (RAL 7010)
Konsole 2-teilig mit Fußplatte zur Befestigung Geländer, Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet (Farbe RAL 7010) gem. statischer Erfordernis (AN Schlosser VE 332)
Ausschnitte für Absturzs. Rosetten Alu-Blech, pulverbeschichtet Farbe gem. FMK (RAL 7010)

Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 6cm, WLS 035 AN Fassade VE 312

+0,00 OK Terrassenbelag
AN Dachabdichtung VE 314

Dachabdichtung aus Kunststoffbahn (FPO) nach DIN 18531, bis 15 cm über OK Terrassenbelag führen

DA02*

Notabdichtung als Dampfsperre AN Dachabdichtung VE 314

-0,27 OK RD
AN Bauhaupt VE-310

Notabdichtung als Dampfsperre von Fertigbauteile

Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung, Mitteilung oder Überlassung an Dritte, sowie die Verwertung ohne unser schriftliches Einverständnis ist untersagt und verstößt gegen den Paragraphen 106ff. UrhG und Paragraph 18 UWG und Paragraph 3 Absatz 6 VOB/B.


- Fußbodenaufbauten siehe Plan DT-XX-010
- Wandaufbauten- Außenwände siehe Plan DT-XX-020
- Dach- und Treppenaufbauten siehe Plan DT-XX-030

+0,45 ... Die Höhenkoten beziehen sich auf DA OKFF

+11,80 ... Die Höhenkoten beziehen sich auf EG OKFF

Index 0			08.12.2023	0
Änderung	Gefertigt	Geprüft	Datum	Index

Code X-DT-DA-306-0

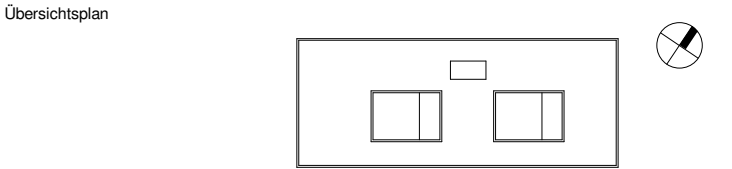

Projekt
HAB43 – Habelschwerdter Allee 43
Neubau Seminar- und Bürogebäude FU Berlin

Planungsphase
Ausführungsplanung

Spezifikation/Gewerk
Architektur

Planinhalt
V-Schnitt, Brüstungsanschluss Terrasse 2OG

Plannummer 020-HWGP-AR-5-X-DT-DA-306-0-F	Index 0	Status Freigabe
Erstelldatum 23.02.2023	Maßstab 1 : 5	Indexdatum 08.12.2023
Dateiname 020_HAB43_Zentraldatei	Gefertigt RR	Geprüft AG/SB
Bauherrin Freie Universität Berlin Referat III - Technische Abteilung Rüdesheimer Straße 54-56 14197 Berlin Telefon 030 / 838 51145 Telefax 030 / 838 451145 ta@fu-berlin.de		