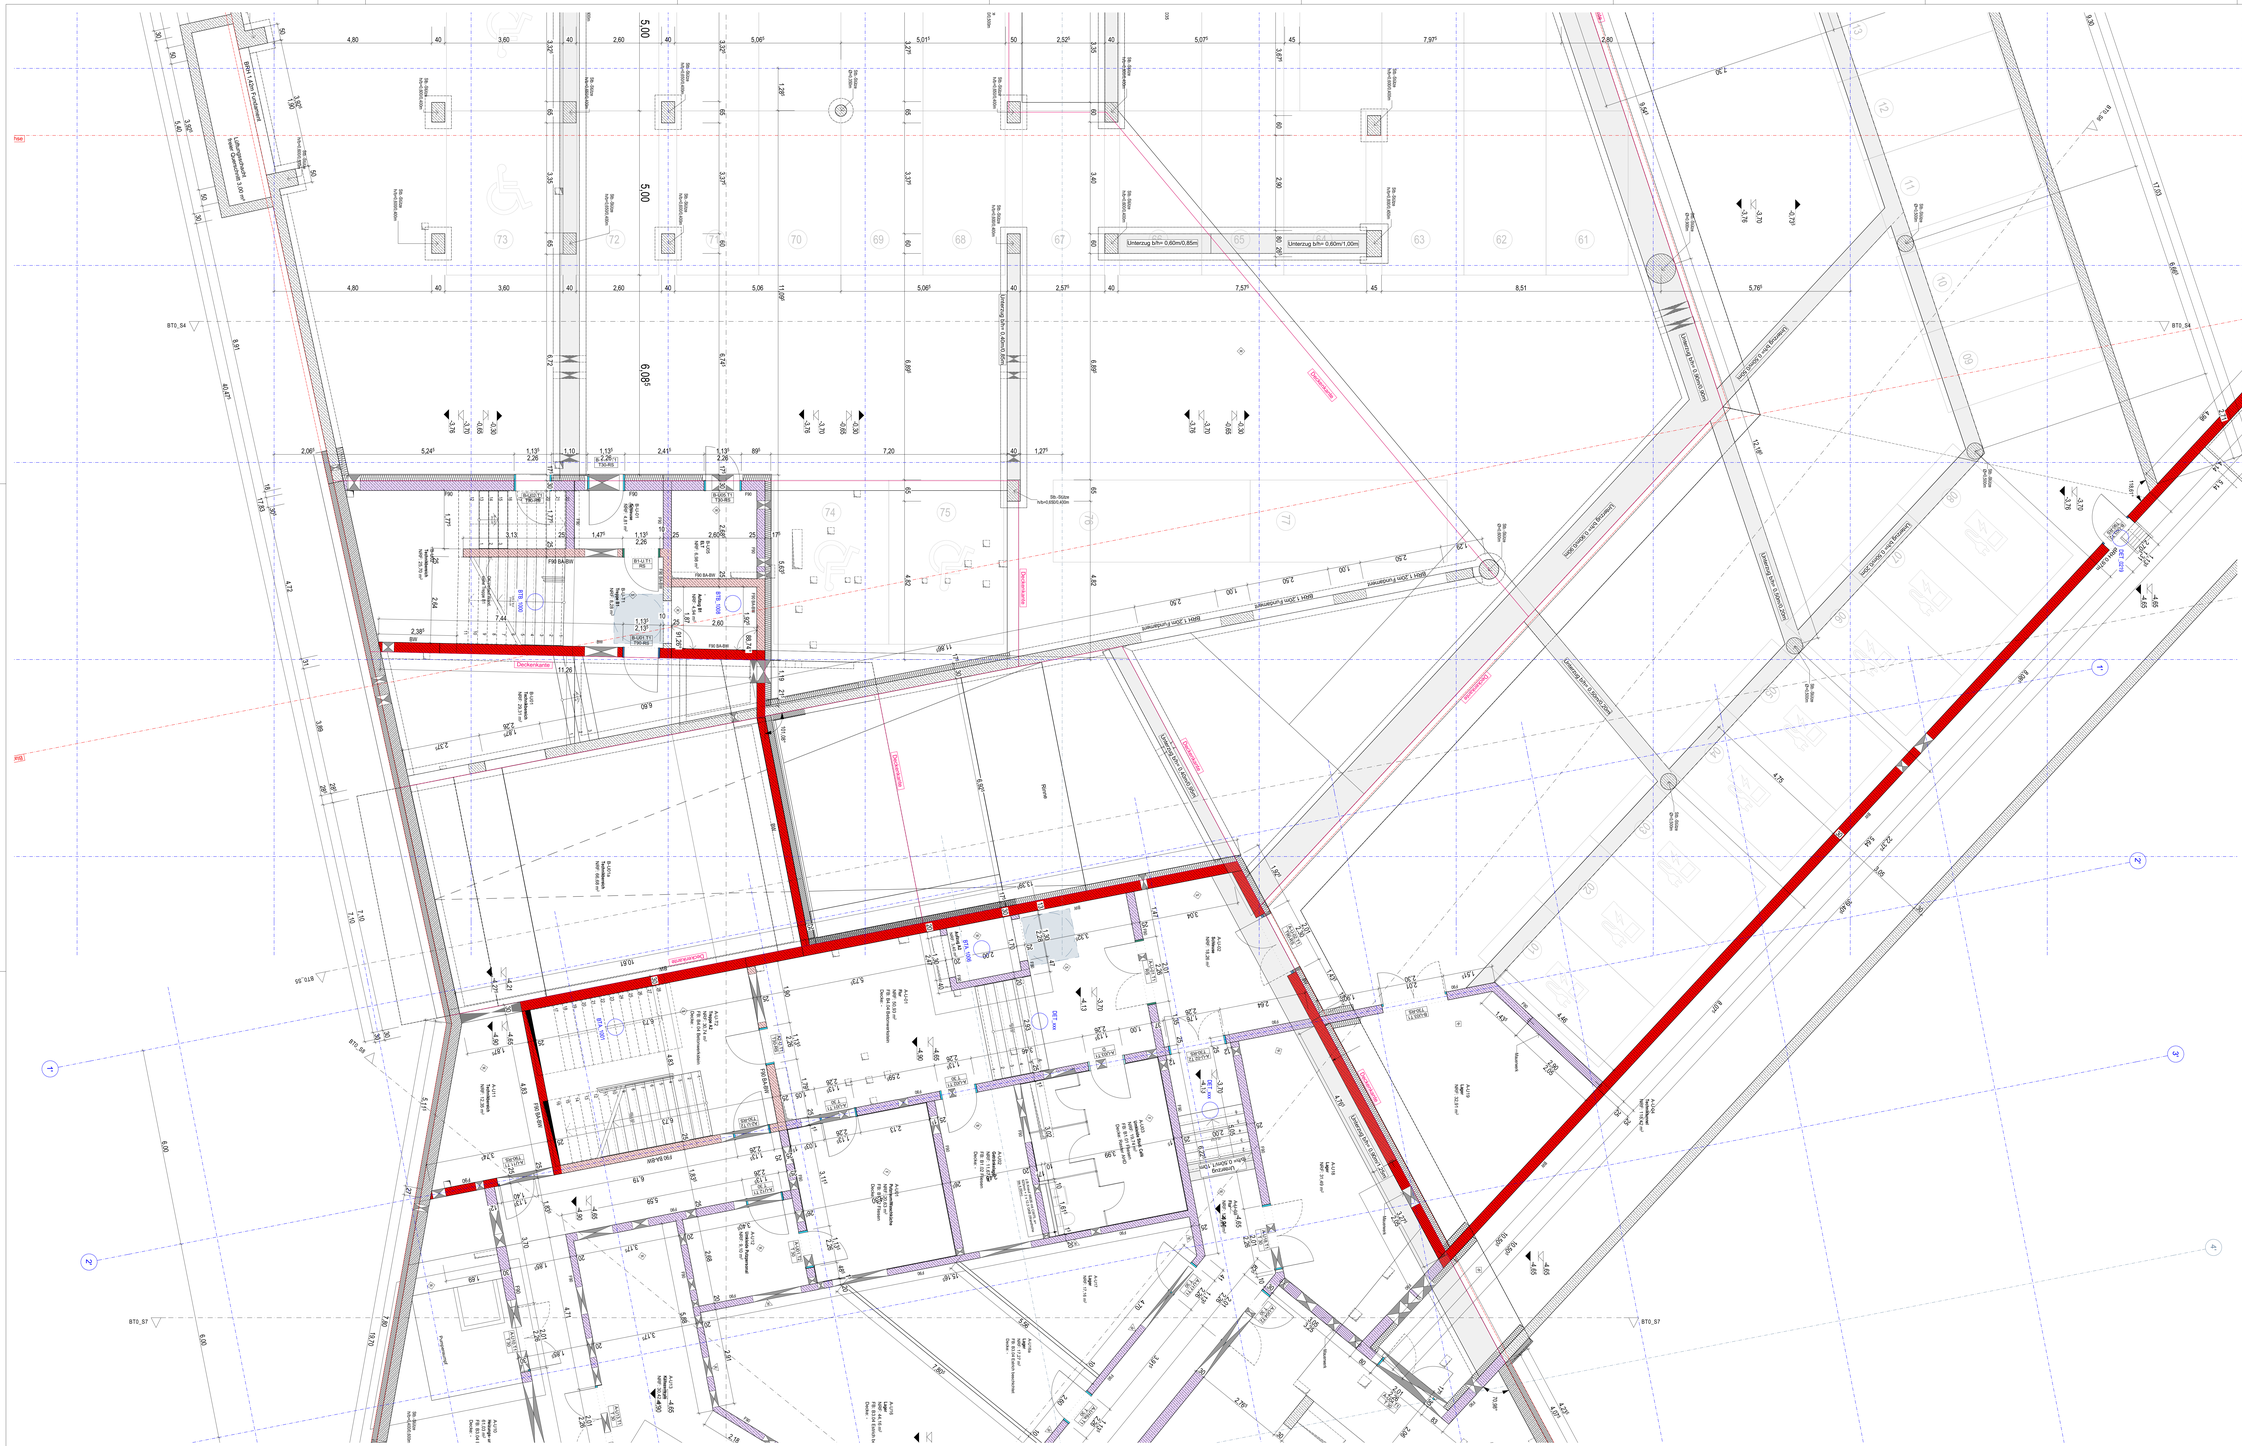
Unterzug b/h= 0,60m/0,85m
Unterzug b/h= 0,60m/1,00m
Unterzug b/h= 0,40m/0,60m
Unterzug b/h= 0,30m/0,40m
Unterzug b/h= 0,30m/0,50m
Unterzug b/h= 0,30m/0,60m
Unterzug b/h= 0,30m/0,70m
Unterzug b/h= 0,30m/0,80m
Unterzug b/h= 0,30m/0,90m
Unterzug b/h= 0,30m/1,00m
Deckenkante
Deckenaufdickung
Dehnfuge
Brandwand
Wand in Bauart einer Brandwand
F90 - feuerbeständig
F60 - mit mechanischer Beanspruchung
F60 - hochfeuerhemmend
F30 - feuerhemmend
Notausgang - Ausstieg
Notausgang - Einstieg
Leitung b/h= 0,30m/0,40m
Leitung b/h= 0,30m/0,50m
Leitung b/h= 0,30m/0,60m
Leitung b/h= 0,30m/0,70m
Leitung b/h= 0,30m/0,80m
Leitung b/h= 0,30m/0,90m
Leitung b/h= 0,30m/1,00m
Leitung b/h= 0,40m/0,60m
Leitung b/h= 0,40m/0,70m
Leitung b/h= 0,40m/0,80m
Leitung b/h= 0,40m/0,90m
Leitung b/h= 0,40m/1,00m
Leitung b/h= 0,50m/0,60m
Leitung b/h= 0,50m/0,70m
Leitung b/h= 0,50m/0,80m
Leitung b/h= 0,50m/0,90m
Leitung b/h= 0,50m/1,00m
Leitung b/h= 0,60m/0,70m
Leitung b/h= 0,60m/0,80m
Leitung b/h= 0,60m/0,90m
Leitung b/h= 0,60m/1,00m
Leitung b/h= 0,70m/0,80m
Leitung b/h= 0,70m/0,90m
Leitung b/h= 0,70m/1,00m
Leitung b/h= 0,80m/0,90m
Leitung b/h= 0,80m/1,00m
Leitung b/h= 0,90m/1,00m
Leitung b/h= 1,00m/1,00m
Leitung b/h= 1,20m/1,20m
Leitung b/h= 1,30m/1,30m
Leitung b/h= 1,40m/1,40m
Leitung b/h= 1,50m/1,50m
Leitung b/h= 1,60m/1,60m
Leitung b/h= 1,70m/1,70m
Leitung b/h= 1,80m/1,80m
Leitung b/h= 1,90m/1,90m
Leitung b/h= 2,00m/2,00m
Leitung b/h= 2,10m/2,10m
Leitung b/h= 2,20m/2,20m
Leitung b/h= 2,30m/2,30m
Leitung b/h= 2,40m/2,40m
Leitung b/h= 2,50m/2,50m
Leitung b/h= 2,60m/2,60m
Leitung b/h= 2,70m/2,70m
Leitung b/h= 2,80m/2,80m
Leitung b/h= 2,90m/2,90m
Leitung b/h= 3,00m/3,00m
Leitung b/h= 3,10m/3,10m
Leitung b/h= 3,20m/3,20m
Leitung b/h= 3,30m/3,30m
Leitung b/h= 3,40m/3,40m
Leitung b/h= 3,50m/3,50m
Leitung b/h= 3,60m/3,60m
Leitung b/h= 3,70m/3,70m
Leitung b/h= 3,80m/3,80m
Leitung b/h= 3,90m/3,90m
Leitung b/h= 4,00m/4,00m
Leitung b/h= 4,10m/4,10m
Leitung b/h=