

Grundriss 2.OG 1:100

Legende

Wassereintrittsklasse nach DIN 18534-1

- W1-I -mäßig
- W2-I -hoch
- W3-I -sehr hoch

Legende

Höhe Wandbelag Fliesen

- Türhoch
- Raumhoch
- für weitere Angaben, siehe Detailplanung

Höhe Wandbelag Fliesen


- Höhe Unterkante Holzverkleidung 2,65m
- Sitzbank komplett gefliest

Alle Fliesen im Schwimmbereich W3-I!!

- ALLGEMEINE HINWEISE
1. Statische Maße sind vom Unternehmer vor Ausführung der eigenen Leistungen, eigenverantwortlich vor Ort zu prüfen.
 2. Die Ausführungsart ist verpflichtet, den Auftraggeber in etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen vor Beginn seiner eigenen Leistungen hinzuweisen (VOB, § 3.3).
 3. Alle Konstruktionsmaße sind auf 5 mm Gerundung gerundet.
 4. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners sowie den Fachplanungen der Fachingenieure gültig und dürfen den ergänzenden Angaben.
 5. Die Angaben des Vorbeugenden Brandschutzes sind gemäß dem Brandschutzkonzept einzuhalten.
 6. Die Angaben des Vorbeugenden Brandschutzes sind gemäß dem Brandschutzkonzept einzuhalten.
 7. Die Angaben des Vorbeugenden Brandschutzes sind gemäß dem Brandschutzkonzept einzuhalten.
 8. Die Angaben des Vorbeugenden Brandschutzes sind gemäß dem Brandschutzkonzept einzuhalten.
 9. Die Angaben des Vorbeugenden Brandschutzes sind gemäß dem Brandschutzkonzept einzuhalten.
 10. Die Angaben des Vorbeugenden Brandschutzes sind gemäß dem Brandschutzkonzept einzuhalten.
 11. Die Angaben des Vorbeugenden Brandschutzes sind gemäß dem Brandschutzkonzept einzuhalten.

- OBERFLÄCHEN
- MATERIAL
- Stahlbeton (tragend)
 - WU-Beton (tragend)
 - Beton Fertigbelag FT
 - Magerbeton / Estrich
 - Mauerwerk
 - Trockenbau
 - Lehmbauplate
 - Fußbodenaufbau
- PLANZEICHEN
- Abbruch
 - Tabuliere
 - Deckendurchbruch
- ABKÜRZUNGEN
- | | | | | | |
|------|-------------------|----|---------------------------|--------|-------------------|
| OK | Oberkante | WD | Wanddurchbruch | U | Umfang |
| UK | Unterkante | WA | Wandaussparung | FL | Fläche |
| R | Innenkante | WS | Wandschicht | BB | Bodenbelag |
| AK | Außenkante | SH | Schacht | RS | Rauchschutz |
| AK | OK / UK Rohbau | SD | Deckendurchbruch | F30T30 | Feuerhemmend |
| AK | OK / UK Ausbau | DA | Deckenaussparung | F30T90 | Feuerbeständig |
| H | Höhenangabe | BD | Bodendurchbruch | DF | Dehnfuge |
| H | Rohbau / Ausbau | BA | Bodenaussparung | RR | Regenrohr |
| OKFB | OK Fertigfußboden | BS | Bodenschicht | AS | Ankerschraube |
| OKRB | OK Rohboden | KB | Kernbohrung Wand | NALD | Neuchlufungsstern |
| UKRD | UK Rohdecke | KB | Kernbohrung Boden | E | Elektro |
| UKFD | UK Fertigdecke | KB | Kernbohrung Decke | H | Heizung |
| UKRS | UK Rohsturz | KB | Kernbohrung Boden & Decke | L | Lüftung |
| RBR | OK Rohbau | FA | Fundamentdurchbruch | S | Sanitär |
| RBR | OK Rohbau | FS | Fundamentaussparung | K | Klimatechnik |
| BRH | OK Rohbau | FS | Fundamentsturz | F | Fördertechnik |
| UZ | Unterzug | | | | |
| ÜZ | Überzug | | | | |

INDEX	DATUM	Änderungen-D	Änderungen-N
01	26.02.2016	001	Anforderung gem. LPH 5 V
02	11.07.2016	001	Bodenbelag: Teil Fliesenformat korrigiert
03	03.07.2016	001	Heizung: neue Vorleser-Schleifen-Druck-Fliesen auf Stahlbetondecke
04	16.06.2016	001	Teil "Sanitär und geflügelte Stützen" Plannummer korrigiert
05	16.06.2016	001	Erklärung: Wassereintrittsklassen / Erklärungen: Angaben Höhe Wandbelag Fliesen
06	17.01.2016	001	Erklärung: Beschreibung Fliesen
07	26.02.2016	001	Entwurf

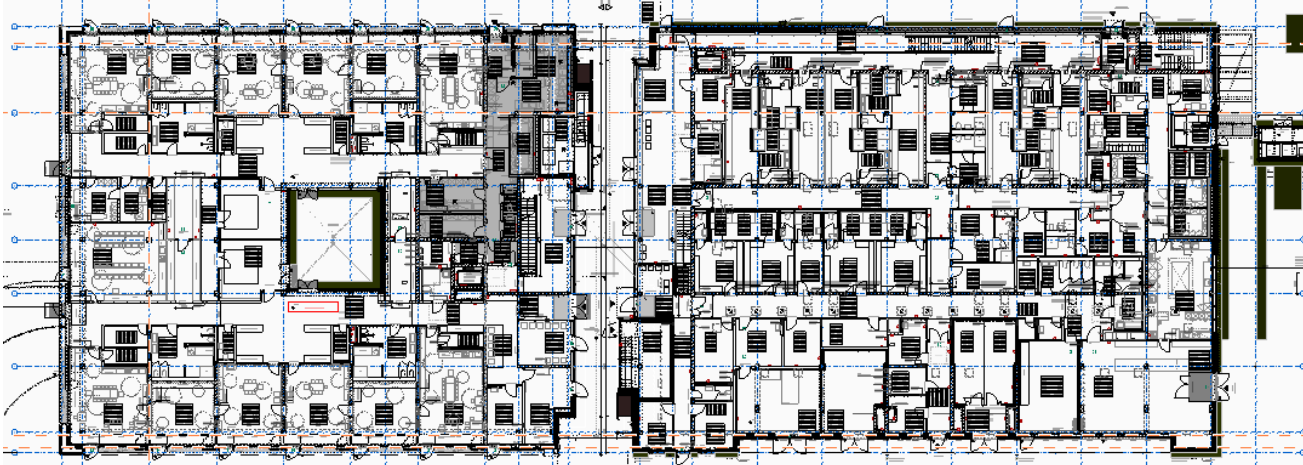

Campus Ost - Berg am Laim, H1

± 0,00 = 530,95m DHN 2016 = OK FFB EG

CAO_H1_ARC_5_UE_02_2753_05_F
Übersicht Fliesen 2.OG

Vorstellung
P. Prüfen
Einfügen
1:100

PLANINHALT

LPH 5 Ausführungsplanung
Übersicht Fliesen 2.OG