

[illegible][illegible]

INDEX	DATE	Category	Activity	Location	Notes
1	26.02.2024	001	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
2	05.03.2024	002	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
3	12.03.2024	003	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
4	19.03.2024	004	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
5	26.03.2024	005	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
6	02.04.2024	006	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
7	09.04.2024	007	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
8	16.04.2024	008	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
9	23.04.2024	009	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
10	30.04.2024	010	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
11	07.05.2024	011	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
12	14.05.2024	012	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
13	21.05.2024	013	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
14	28.05.2024	014	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
15	04.06.2024	015	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
16	11.06.2024	016	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
17	18.06.2024	017	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
18	25.06.2024	018	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
19	02.07.2024	019	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
20	09.07.2024	020	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
21	16.07.2024	021	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
22	23.07.2024	022	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
23	30.07.2024	023	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
24	06.08.2024	024	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
25	13.08.2024	025	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
26	20.08.2024	026	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
27	27.08.2024	027	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
28	03.09.2024	028	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
29	10.09.2024	029	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
30	17.09.2024	030	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
31	24.09.2024	031	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
32	01.10.2024	032	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
33	08.10.2024	033	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
34	15.10.2024	034	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
35	22.10.2024	035	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
36	29.10.2024	036	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
37	05.11.2024	037	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
38	12.11.2024	038	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
39	19.11.2024	039	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
40	26.11.2024	040	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
41	03.12.2024	041	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
42	10.12.2024	042	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
43	17.12.2024	043	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
44	24.12.2024	044	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
45	31.12.2024	045	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
46	07.01.2025	046	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
47	14.01.2025	047	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
48	21.01.2025	048	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
49	28.01.2025	049	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
50	04.02.2025	050	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
51	11.02.2025	051	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
52	18.02.2025	052	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
53	25.02.2025	053	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
54	03.03.2025	054	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
55	10.03.2025	055	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
56	17.03.2025	056	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
57	24.03.2025	057	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
58	31.03.2025	058	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
59	07.04.2025	059	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
60	14.04.2025	060	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
61	21.04.2025	061	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
62	28.04.2025	062	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
63	05.05.2025	063	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
64	12.05.2025	064	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
65	19.05.2025	065	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
66	26.05.2025	066	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
67	02.06.2025	067	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
68	09.06.2025	068	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
69	16.06.2025	069	Monitoring system	cont. V	Monitoring system
70	23.06.2025	070	Monitoring system	cont. V	Monitoring system







[illegible]

CAO_H1_ARC_5_GR_02_5642_10_F	VaVorabzug P= Prüflösen F=Freigabe	1:50, 1:11
Bodenaufbauten Grundriss 2.OG - Teil Fuge		

PLANINHALT

PLANINHALT

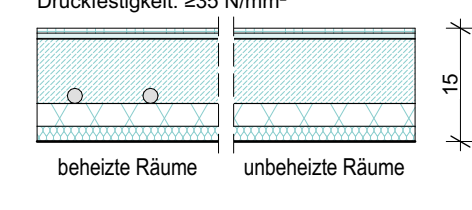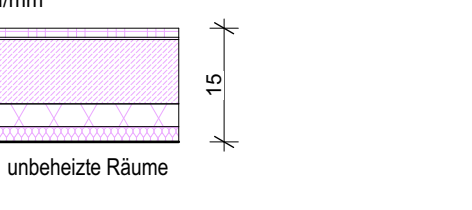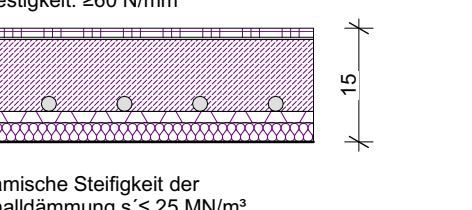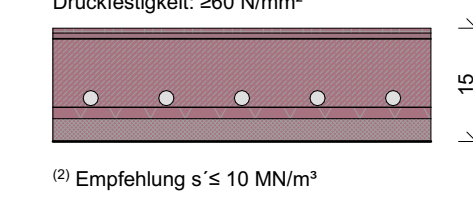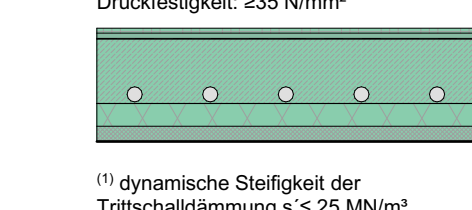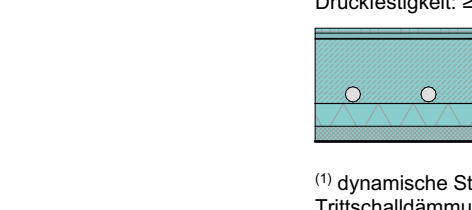

Schweinhals Foyer Abst. Fleßen Bodenklasse BS-02-S4-04 BO (02-S4-04) (Fleße, Estrich, DA) 15 cm - Schweinhals Flur S4 6,5 mm Belag, Fleßen 15 - Feinsteinzeug GVO 7 mm Dornüberhöhung 1 mm Fliese Abdichtung, W3-l nach DIN 18534 40 mm Estrich DN 1500 C1-C23-P5-S40-HS 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) 30 mm Dämmung Trittschal-Massenschall ¹⁾ 20 mm Dämmung Trittschal-Massenschall VLS040 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) Farbe: RAL 9000 - Vividrot Rauteinnehmung 9x18 Nutzlasten: 5 kN/m² Druckfestigkeit: >35 N/mm²  1) dynamische Stiffheit der Trittschalldämmung ≤ 25 MN/m³ Sockel: Bei Räumen mit Wandfließen wie Bodenbelag	Tropfenkaiser und Flure Fleßen Bodenklasse BS-02-S4-07 BO (02-S4-07) (Flur/Fest, Estrich, DA) 15 cm - Tropfenkaiser Flur Q2 12 mm Belag, Fleßen 15 - Feinsteinzeug GVO 3 mm Dornüberhöhung 80 mm Estrich DN 1500 C1-C23-P5-S40-HS 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) 15 mm Dämmung Trittschal-Massenschall ¹⁾ 20 mm Dämmung Trittschal-Massenschall VLS040 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) Farbe: mit cool Grey Rauteinnehmung 9x18 Nutzlasten: 5 kN/m² Druckfestigkeit: >35 N/mm²  1) dynamische Stiffheit der Trittschalldämmung ≤ 25 MN/m³ Sockel: Bei Räumen mit Anstrich: Sockelfläche, wie Bodenbelag	Tropfenkaiser und Flure Fleßen Bodenklasse BS-02-S4-14 BO (02-S4-14) (Flur/Fest, Estrich, DA) 15 cm - Tropfenkaiser Flur Q4 12 mm Belag, Fleßen 15 - Feinsteinzeug GVO 3 mm Dornüberhöhung 80 mm Estrich DN 1500 C1-C23-P5-S40-HS 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) 15 mm Dämmung Trittschal-Polyester-Elastomertext ¹⁾ 20 mm Dämmung Trittschal-Polyester-Elastomertext VLS040 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) Farbe: mit cool Grey Rauteinnehmung 9x18 Nutzlasten: 5 kN/m² Druckfestigkeit: >35 N/mm²  1) dynamische Stiffheit der Trittschalldämmung ≤ 25 MN/m³ Sockel: Bei Räumen mit Anstrich: Sockelfläche, wie Bodenbelag	Schweinhals Umkleé/Duschen Fleßen Bodenklasse BS-02-S4-04 BO (02-S4-04) (Fleße, Estrich, GefälleDN) 15 cm - Schweinhals Umkleé/Duschen 6,5 mm Belag, Fleßen 15 - Steinzeug 10/10 7 mm Dornüberhöhung 1 mm Fliese Abdichtung, W3-l nach DIN 18534 40 mm Estrich DN 1500 C1-C23-P5-S40-HS 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) 30 mm Dämmung Trittschal-Massenschall ¹⁾ 20 mm Dämmung Trittschal-Massenschall VLS040 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) Farbe: RAL 9000 - Vividrot Rauteinnehmung 9x18 Nutzlasten: 5 kN/m² Druckfestigkeit: >35 N/mm²  1) dynamische Stiffheit der Trittschalldämmung ≤ 25 MN/m³ Sockel: bei Räumen mit Wandfliesen kein Extra Sockel → Wandbelag Fliesen Bei Räumen mit Anstrich: Sockelfläche, wie Bodenbelag	Schweinhals Umkleé/Duschen Fleßen Bodenklasse BS-02-S4-04 BO (02-S4-04) (Fleße, Estrich, GefälleDN) 15 cm - Schweinhals Umkleé/Duschen 6,5 mm Belag, Fleßen 15 - Steinzeug 10/10 7 mm Dornüberhöhung 1 mm Fliese Abdichtung, W3-l nach DIN 18534 40 mm Estrich DN 1500 C1-C23-P5-S40-HS 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) 30 mm Dämmung Trittschal-Massenschall ¹⁾ 20 mm Dämmung Trittschal-Massenschall VLS040 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) Farbe: RAL 9000 - Vividrot Rauteinnehmung 9x18 Nutzlasten: 5 kN/m² Druckfestigkeit: >35 N/mm²  1) dynamische Stiffheit der Trittschalldämmung ≤ 25 MN/m³ Sockel: bei Räumen mit Wandfliesen kein Extra Sockel → Wandbelag Fliesen Bei Räumen mit Anstrich: Sockelfläche, wie Bodenbelag	Schweinhals Umkleé/Duschen Fleßen Bodenklasse BS-02-S4-04 BO (02-S4-04) (Fleße, Estrich, GefälleDN) 15 cm - Schweinhals Umkleé/Duschen 6,5 mm Belag, Fleßen 15 - Steinzeug 10/10 7 mm Dornüberhöhung 1 mm Fliese Abdichtung, W3-l nach DIN 18534 40 mm Estrich DN 1500 C1-C23-P5-S40-HS 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) 30 mm Dämmung Trittschal-Massenschall ¹⁾ 20 mm Dämmung Trittschal-Massenschall VLS040 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) Farbe: RAL 9000 - Vividrot Rauteinnehmung 9x18 Nutzlasten: 5 kN/m² Druckfestigkeit: >35 N/mm²  1) dynamische Stiffheit der Trittschalldämmung ≤ 25 MN/m³ Sockel: bei Räumen mit Wandfliesen kein Extra Sockel → Wandbelag Fliesen Bei Räumen mit Anstrich: Sockelfläche, wie Bodenbelag	Schweinhals Umkleé/Duschen Fleßen Bodenklasse BS-02-S4-04 BO (02-S4-04) (Fleße, Estrich, GefälleDN) 15 cm - Schweinhals Umkleé/Duschen 6,5 mm Belag, Fleßen 15 - Steinzeug 10/10 7 mm Dornüberhöhung 1 mm Fliese Abdichtung, W3-l nach DIN 18534 40 mm Estrich DN 1500 C1-C23-P5-S40-HS 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) 30 mm Dämmung Trittschal-Massenschall ¹⁾ 20 mm Dämmung Trittschal-Massenschall VLS040 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) Farbe: RAL 9000 - Vividrot Rauteinnehmung 9x18 Nutzlasten: 5 kN/m² Druckfestigkeit: >35 N/mm²  1) dynamische Stiffheit der Trittschalldämmung ≤ 25 MN/m³ Sockel: bei Räumen mit Wandfliesen kein Extra Sockel → Wandbelag Fliesen Bei Räumen mit Anstrich: Sockelfläche, wie Bodenbelag	Schweinhals WC/ Reinigung Fleßen Bodenklasse BS-02-S4-04 BO (02-S4-04) (Fleße, Estrich, GefälleDN) 15 cm - Schweinhals WC/Reinigung 6,5 mm Belag, Fleßen 15 - Steinzeug 10/10 7 mm Dornüberhöhung 1 mm Fliese Abdichtung, W3-l nach DIN 18534 40 mm Estrich DN 1500 C1-C23-P5-S40-HS 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) 30 mm Dämmung Trittschal-Massenschall ¹⁾ 20 mm Dämmung Trittschal-Massenschall VLS040 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) Farbe: mit cool Grey Rauteinnehmung 9x18 Nutzlasten: 5 kN/m² Druckfestigkeit: >35 N/mm²  1) dynamische Stiffheit der Trittschalldämmung ≤ 25 MN/m³ Sockel: bei Räumen mit Wandfliesen kein Extra Sockel → Wandbelag Fliesen Bei Räumen mit Anstrich: Sockelfläche, wie Bodenbelag	Sportplatz WC/Außenzusatz Fleßen Bodenklasse BS-02-S4-04 BO (02-S4-04) (Fleße, Estrich, GefälleDN) 15 cm - Sportplatz WC/Außenzusatz 6,5 mm Belag, Fleßen 07 - Belagsputz 20/20 7 mm Dornüberhöhung 1 mm Fliese Abdichtung, W3-l nach DIN 18534 40 mm Estrich DN 1500 C1-C23-P5-S40-HS 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) 30 mm Dämmung Trittschal-Massenschall ¹⁾ 20 mm Dämmung Trittschal-Massenschall VLS040 0,2 mm Trennschicht (PE-Folie) Farbe: mit cool Grey Rauteinnehmung 9x18 Nutzlasten: 5 kN/m² Druckfestigkeit: >35 N/mm²  1) dynamische Stiffheit der Trittschalldämmung ≤ 25 MN/m³ Sockel: bei Räumen mit Wandfliesen kein Extra Sockel → Wandbelag Fliesen Bei Räumen mit Anstrich: Sockelfläche, wie Bodenbelag	Tropfen Tr
--	---	---	--	--	--	--	---	---	-------------------