

BO-02-66-54
 Bodenbelag: Fliesen 10/10 cm
 Farbe: RAL 5005 - Violettblau
 Rutschklasse: R10
 Nutzlasten: 5 kN/m²
 Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
 Höhe der Sockelleisten: 10cm

Beleuchtung
 CA10
 Warmweiße Aufbau
 IP54
 gemäß ELT Ausschreibung

Material: Stanzzugfiese
 Farbe: blau mittel, un. glasiert.
 edelstahl
 Format 5x50 cm
 Raumhoch nur hinter dem
 Waschbecken

Übertischdurchlaufrührer
 gemäß Ausschreibung HL 5
 UKN+1,52m über OKFFB
 Mitte Mischarmatur + 1,20m OKFFB
 Elektroanschluss mit
 Stecker gemäß ELT Planung

Schuko Steckdose 1-fach
 gemäß ELT Planung

**hängende emailierte
 Standardwaschbecken**
 Oberkante Ausgussbecken nach
 DIN 475 H=85cm
 Montagehöhe nach VDI 6000 =
 Vorschlag 10cm über OKFFB
 gemäß HL 5 Ausschreibung

Sockel: Höhe 10cm
Material: Stanzzugfiese
 Farbe: blau mittel, un.
 glasiert, edelmatt
 Format 5x50cm



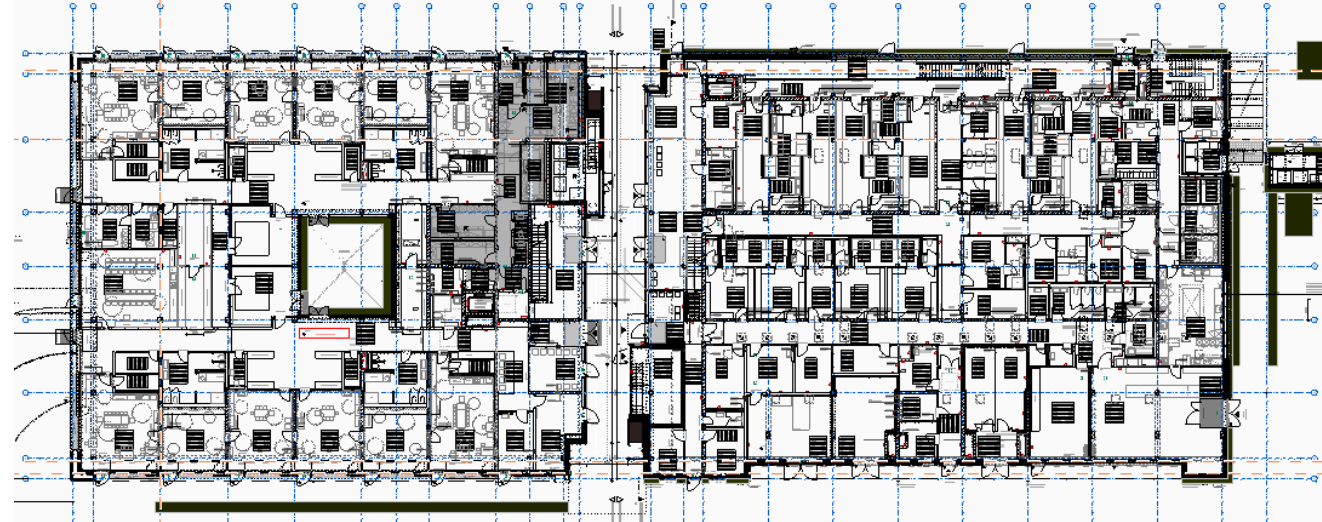
Reinigungsg. H1.02.227.SB

Lage der Steckdosen sind gemäß ELT Planung und ELT Legende eingezeichnet.
ELT: Bitte genaue Lage/ Höhe der Steckdosen angeben

Seitliche Eckabschlussschiene für die Fliesen aus rostfreiem Edelstahl.
Scharfe Kanten sind hier aus Sicherheitsgründen zu vermeiden!

ÖBERFLÄCHEN	MATERIAL	PLANZEICHEN
	 Stahlbeton	 Abbruch
	 Beton Fertigletzt FT	
	 Magerbeton / Estrich	
	 Mauerwerk	
	 Trockenbau	
	 Fassade	
	 Fußbodenaufbau	
		 Tabubereiche Deckenunterbrüche

OK	Überkante	WD		Wanddurchbruch	U		Umfang
UK	Unterkante	WS		Wandaussparung	FL		Flur
IK	Innenkante	WA		Wandschicht	BB		Bodenbelag
AK	Aussenkante	SD		Deckenschicht	RS		Rauchschicht
OK	OK / Rubanok	DD		Dachdurchbruch	F30T30		Feuerhemmend
OK	OK / Auskubok	DA		Deckenaussparung	F90T90		Feuerbeständig
H	Höhenrand	BD		Bodendurchbruch	DF		Dehnung
OK	OK / Ausbaub	BS		Bodenabschicht	RR		Regenrohr
OKFB	OK Fertiglaubboden	KB		Kernbohrung Wand	AKS		Ausschneise
OKR	OK Rohboden			Kernbohrung Boden			
UKRD	UK Rohdecke			Kernbohrung Decke			
OK	OK Fertigklebe	KB		Kernbohrung Boden			
UKRS	UK Rohstrich	KB		Kernbohrung Boden			
RBR	OK Rohtrübsand	FD		Fundamentdurchbruch	E		Elektro
RFR	OK Fertigtrübsand	FD		Fundamentdurchbruch	H		Heizung
BPH	Breischießhilfe ab OKFB	FS		Fundamentschicht	L		Lüftung
					S		Sanitär
					K		Klimaschicht
UZ	Unterzug				F		Fördertrichtel
UZ	Überzug						

[illegible]

± 0,00 = 530,95m DHHN 2016 = OK FFB EG

V=Vorabzug P= Prüfplan F=Freigabe	1:20
---	------

PLANINHALT LPH 5 Ausführungsplanung
Wandabwicklung 20G / Reinigungsg H1.02.227.SB