

- #### ALLGEMEINE HINWEISE
1. Sämtliche Maße sind vom Unternehmer vor Ausführung der eigenen Leistungen, eigenverantwortlich vor Ort zu prüfen.
 2. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unregelmäßigkeiten der Ausführungsunterlagen (z.B. Zeichnungen, Angaben der eigenen Leistung) hinzuweisen (§ 33).
 3. Alle Arbeitskräfte sind auf 5 m Entfernung geordnet.
 4. Alle Werkpläne sind in Verbindung mit den gültigen Schutz- und Bewegungsplänen des Tragwerksplaners sowie der Expansionsregeln der Fachregeln zu prüfen.
 5. Die Angaben des vorliegenden Brandzeichens sind gemäß dem Brandzusammenhang einzuhalten.
 6. Die Angaben des Wärmeschutzzeichens sind gemäß dem Gebäudeschutz einzuhalten.
 7. Die Angaben Schallschuttschutts sind gemäß dem Schallschutzzusammenhang einzuhalten.
 8. Dämmungsarbeiten sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. Arbeitsstellen werden nur in den Plänen des Tragwerksplaners dargestellt.
 9. Die Türhöhe ist als Höhe von KOF des höher angelegten Raums bis zur KOFKs anzugeben.
 10. Die Angaben sind nach dem Abschneiden der Abschnitte zu prüfen.
 11. Die Angaben zu WÜ R/Beton sind gem. Angaben der Tragwerksplanung auszuführen.

OBERFLÄCHEN	MATERIAL	PLANZEICHEN
	Stahlbeton (tragend)	Abbruch
	WU-Beton (tragend)	
	Stahlbeton (nicht tragend)	
	Beton Fertiggleit FT	
	Magerbeton / Estrich	
	Mauerwerk	
	Trockenbau	
	Lehmbaugplatte	
	Fußbodenaufbau	
		Tabubereiche Gedächtnisstütze

ABKÜRZUNGEN					
OK	Oberkante	WO	Wanddurchbruch	U	Umfang
UK	Unterkante	WS	Wandaussparung	FL	Fläche
IK	Innenkante	SH	Wandstich	BB	Bodenbelag
AK	Aussenkante	SB	Schacht		
▲	OK / UK Rabtau	DD	Deckendurchbruch	RS	Rauchschutz
▼	OK / UK Rabtau	DB	Deckenbohrung	F30/F60	Feuerschutz
▲	Höherlegung	BD	Bodenbohrdurchbruch	R90	Feuerbeständig
▼	Rabtau / Ausbau	BS	Bodenansparung	DF	Dehnlage
				RG	Regenrinne
OKFB	OK Fertigfußboden	BS	Bodenschicht	AS	Altsteinzeug
OKB	OK Rohbau	KB	Kernbohrung Wand		
UKB	UK Rohbocke	KB	Kernbohrung Boden		
UKFO	UK Fertigbocke	KB	Kernbohrung Decke		
UKFO	UK Fertigbocke	KB	Kernbohrung Boden		
UKRS	UK Rohstrich	KB	Kernbohrung Boden & Decke	E	Elektrik
RBR	Rohbau-Rand	FD	Fundamentabsparung	H	Heizung
OK	OK Fertigfußboden	FD	Fundamentabsparung	L	Leuchte
BRH	Brüstungsbühne ab OKFB	FS	Fundamentstütze	S	Sanitär
				K	Klimaschutz
UZ	Unterzug			F	Feuchtigkeit
IZ	Isierzug				

[illegible]

Schema bezieht sich auf folgende Räume:

2OG erster Hilfe Raum H1.O2.241.SB

Angaben zu den Wandverstärkungen werden von HLS an Objektplanung übergeben und sind den Fliesenspiegel zu entnehmen


Lage der Steckdosen sind gemäß ELT Planung und ELT Legende eingezeichnet.

ELT: Bitte genaue Lage/ Höhe der Steckdosen angeben


Hinweis: Unter-Übertischgeräte (KG 400) sind durch HLS einzuplanen.

Stromzufuhr für obige (KG 400) sind durch ELT einzuplanen


Seitliche Eckabschlussschiene für die Fliesen aus rostfreiem Edelstahl.
Scharfe Kanten sind hier aus Sicherheitsgründen zu vermeiden!

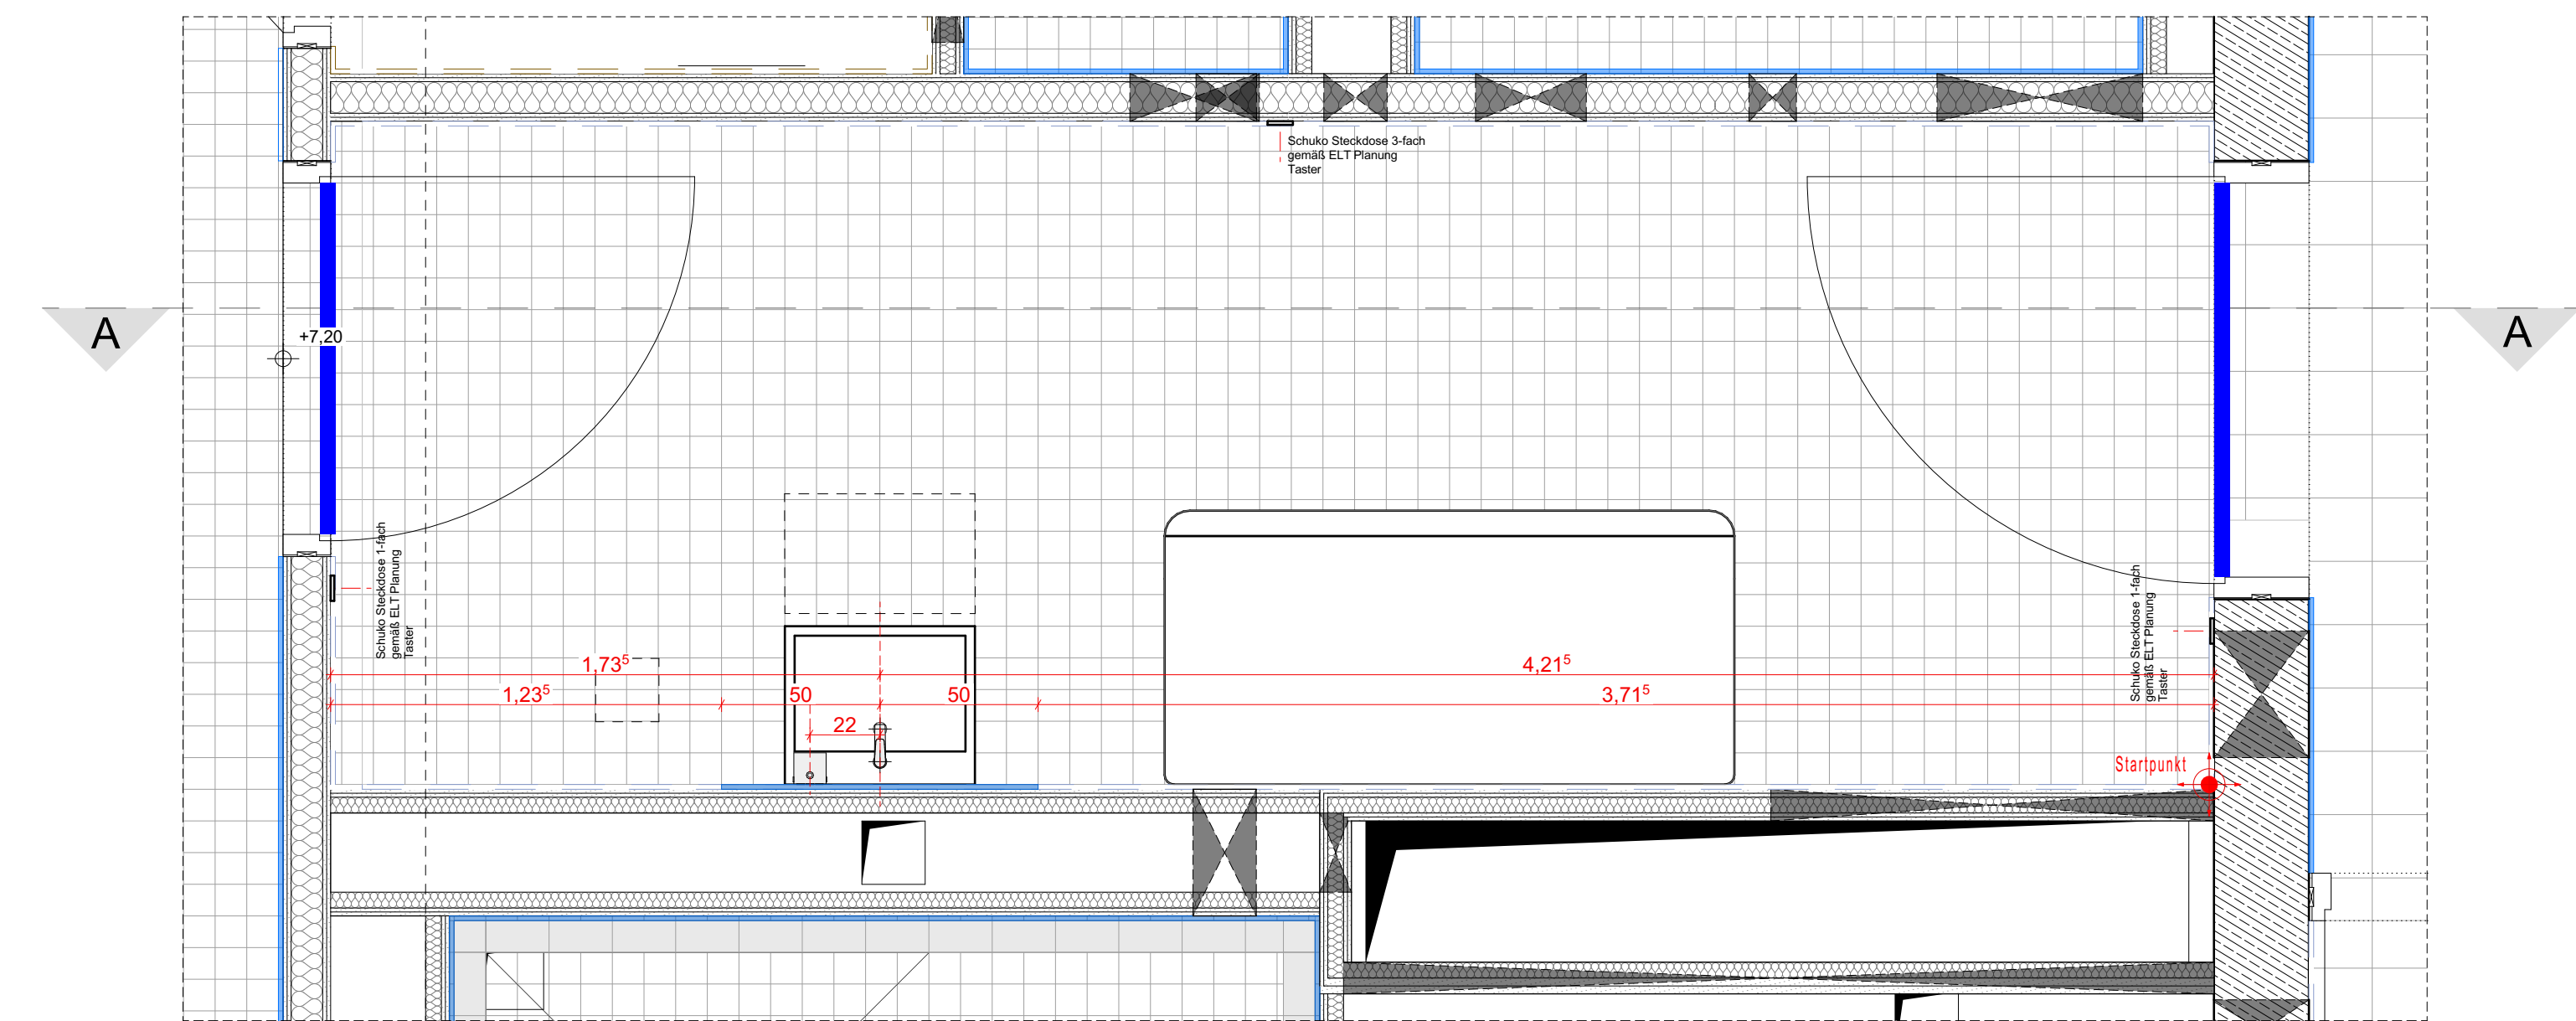

Schema | erste Hilfe Raum H1.O2.241.SB | Grundriss | 1:20

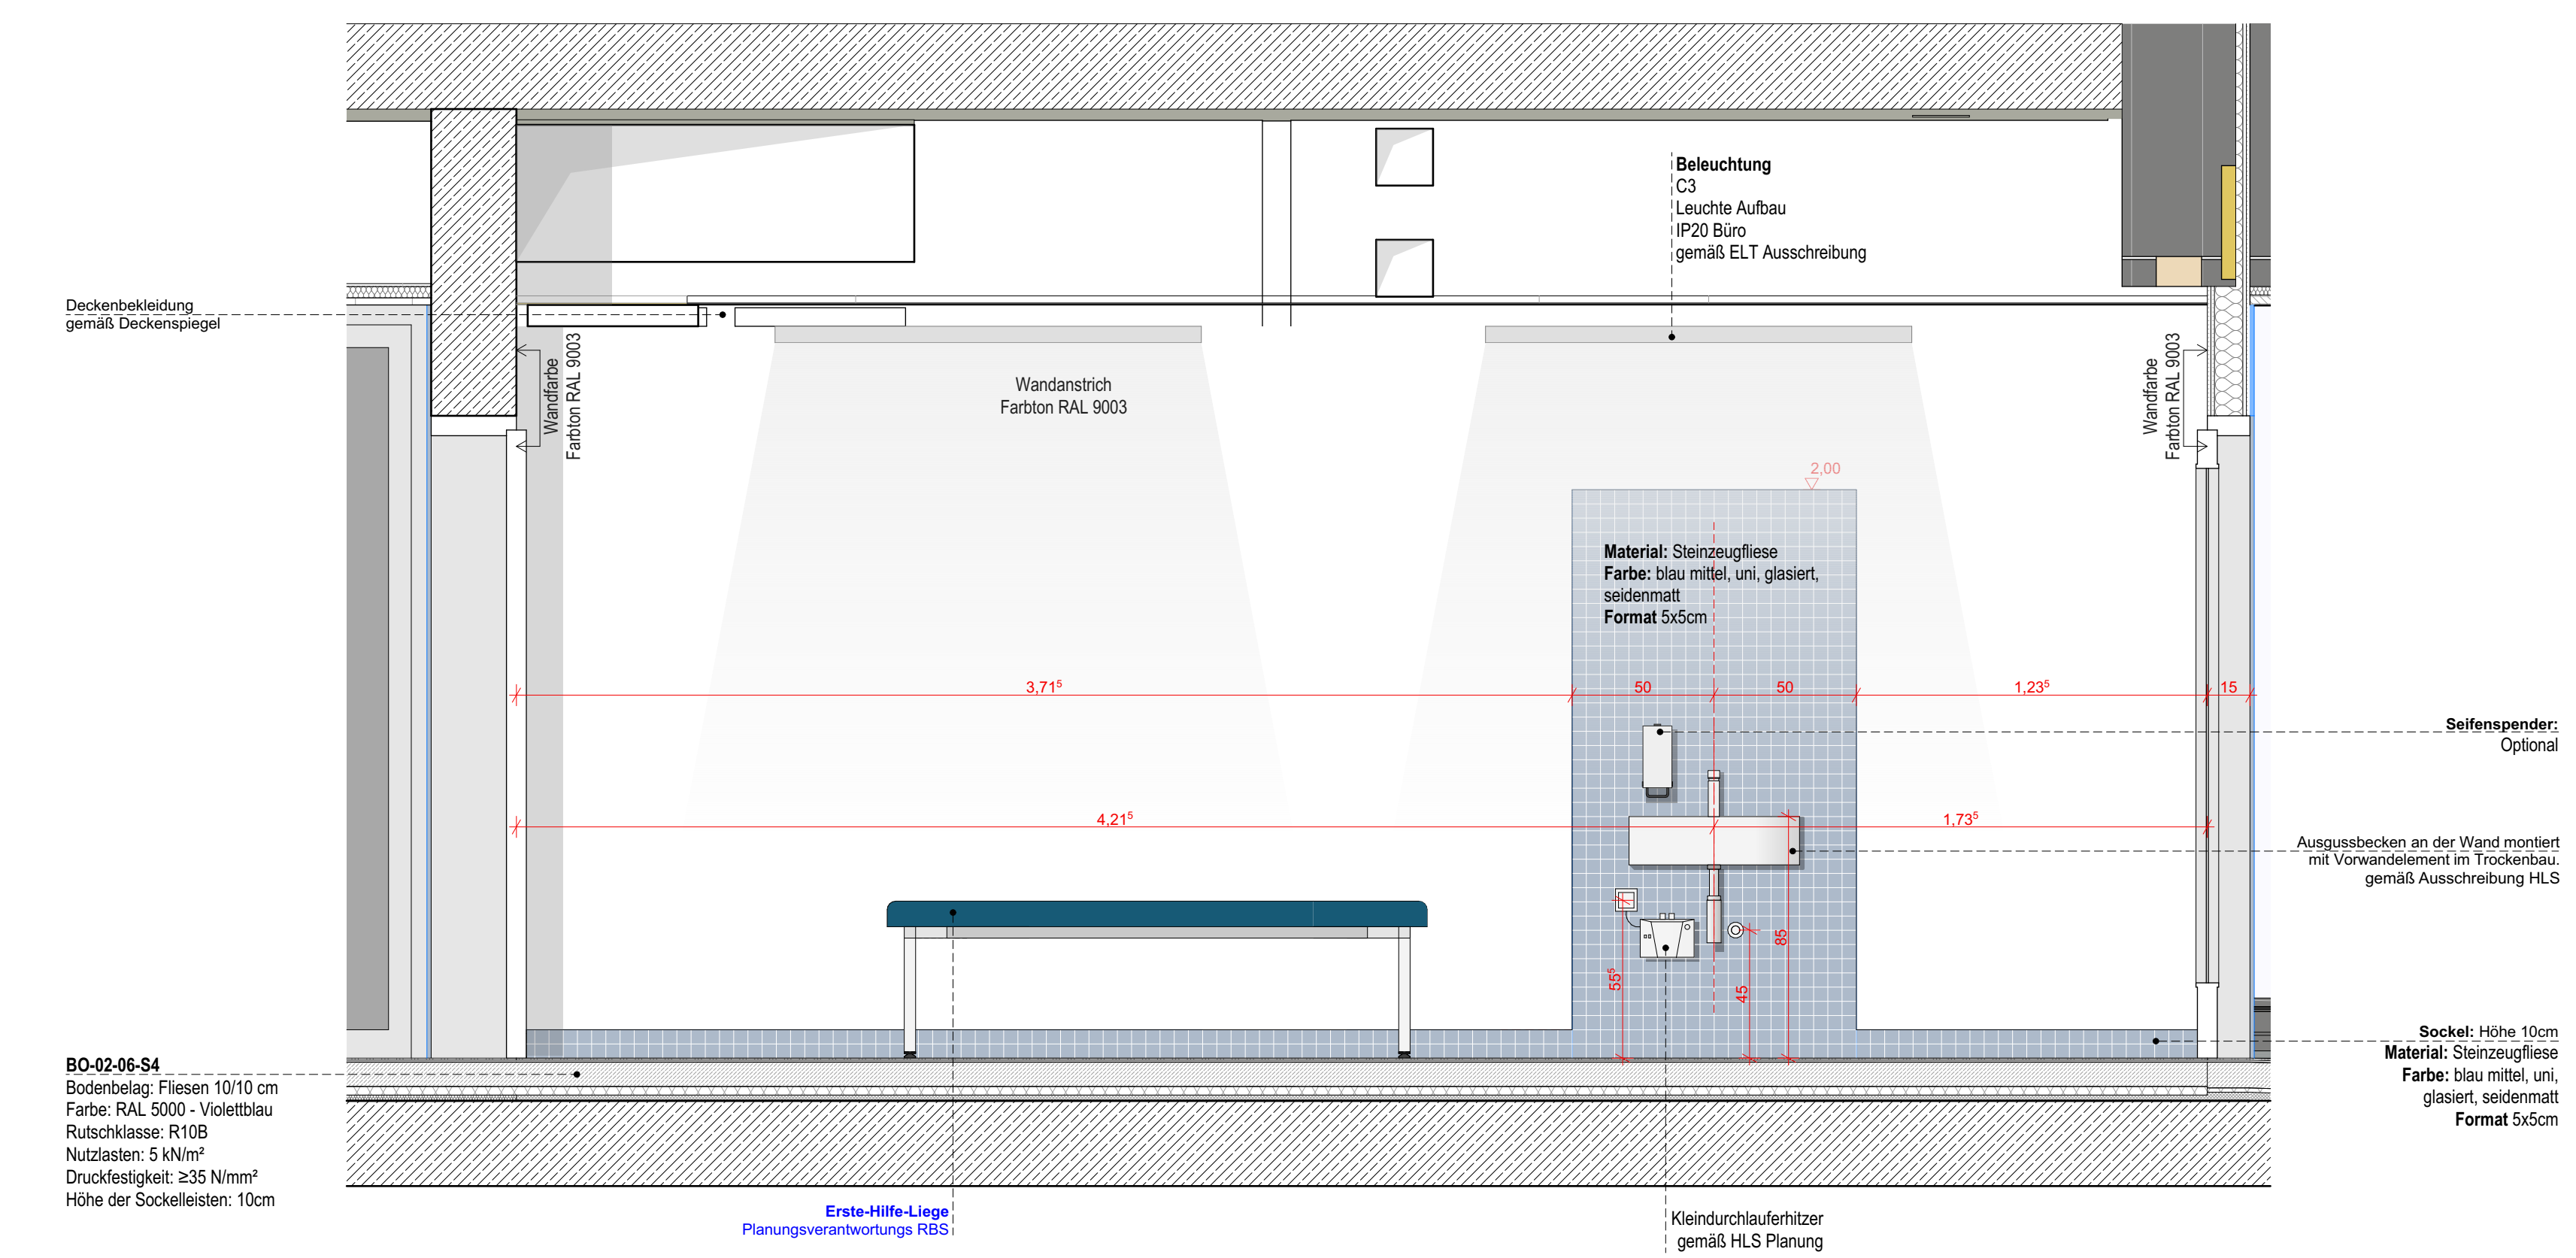

Schema | erste Hilfe Raum H1.O2.241.SB | Ansicht A | 1:20

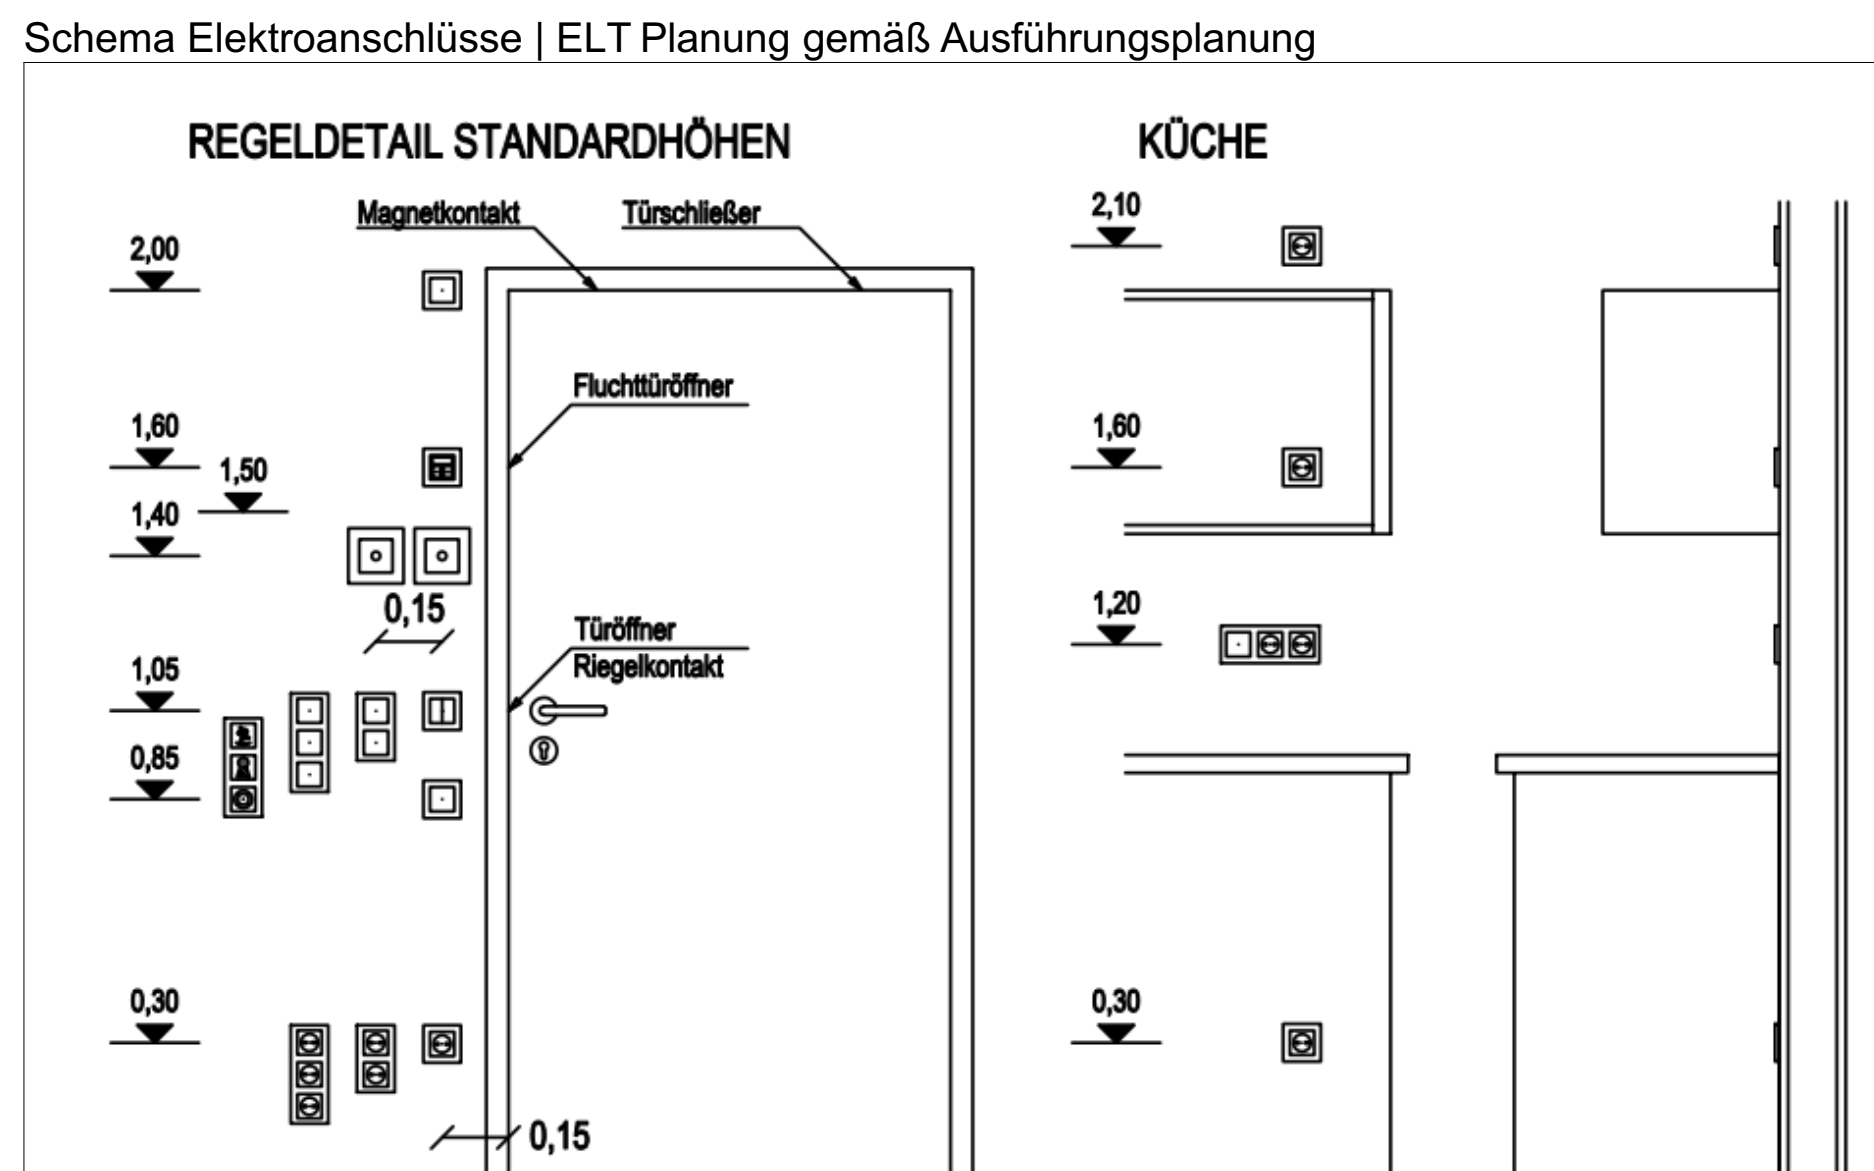

Campus Ost - Berg am Laim, H1

± 0,00 = 530,95m DHHN 2016 = OK FFB EG

CAO_H1_ARC_5_DE_FL_5748_02_F

Wandabwicklung LÖS Erste Hilfe Nachr H1.02.241.50	

PLANINHALT	LPH 5 Ausführungsplanung Wandabwicklung 20G Erste Hilfe Raum H1.02.241.SB
------------	--