

SCHWIMMHALLE
DEHNUNGSFUGE ESTRICH
TÜREN

SCHWIMMHALLE
DEHNUNGSFUGE ESTRICH
FLIESENFORMATWECHSEL

Bodenaufbau 120-150 mm
BO-02-06-S1 Schwimmhalle

6,5 mm Steinzeugfliesen 10/10 cm
Farbe: RAL 230 80 20 - Hellblau
Rutschhemmung: R10B
Nutzlasten: 6 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥60 N/mm²
7 mm Dünnbettverklebung
1 mm Flüssige Abdichtung, W3-I nach DIN 18534
90 mm Estrich DIN 18560 CT-C60-F7-S90-H70
0,2 mm Trennschicht (PE-Folie)
15 mm Trittschalldämmung, Polyurethan-Elastomerverbund
(Empfehlung s ≤ 10 MN/m²)
30 mm Dämmung, Schaumglas Gefälledämmung WLS040
0,2 mm Trennschicht (PE-Folie)

300 mm Stahlbetondecke

Schwimmbeckenbereich
H1.02.214.SB

Bodenaufbau 150 mm
BO-02-02-S4 Schwimmhalle Foyer/ Abst.

6,5 mm Steinzeugfliesen 20/20 cm
Farbe: RAL 5000 - Violettblau
Rutschhemmung: R10B
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
7 mm Dünnbettverklebung
1 mm Flüssige Abdichtung, W3-I nach DIN 18534
85 mm Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65
0,2 mm Trennschicht (PE-Folie)
30 mm Trittschalldämmung, Mineralwolle
(dynamische Steifigkeit s ≤ 25 MN/m²)
20 mm Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm Trennschicht (PE-Folie)

300 mm Stahlbetondecke

Zugangsbereich 2
H1.02.242.SB

Bodenaufbau 150 mm
BO-02-03-T2 Treppenhäuser und Flure

12 mm Feinsteinzeugfliesen 60/60 cm
Farbe: mid cool Grey
Rutschhemmung: R10A
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: ≥35 N/mm²
85 mm Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65
0,2 mm Trennschicht (PE-Folie)
30 mm Trittschalldämmung, Mineralwolle
(dynamische Steifigkeit s ≤ 25 MN/m²)
20 mm Dämmung, Mineralwolle WLS040
0,2 mm Trennschicht (PE-Folie)

300 mm Stahlbetondecke

TRH 1.1
H1.02.232.SB

SCHWIMMBALLE
DEHNUNGSFUGE ESTRICH
FLEISENFORMATWECHSEL

Bodenaufbau 150 mm
BO-02-03-T2 Treppenhäuser und Flure

12 mm Feinsteinzeugfliesen 60/60 cm
Farbe: mid cool Grey
Rutschhemmung: R10A
Nutzlasten: 5 kN/m²
Druckfestigkeit: 235 N/mm²

3 mm Dünnbettverklebung
85 mm Estrich DIN 18560 CT-C35-F5-S85-H65
0,2 mm Trennschicht (PE-Folie)
30 mm Trittschalldämmung Mineralwolle
(dynamische Steifigkeit $s \leq 25$ MN/m³)
20 mm Dämmung Mineralwolle WL-S040
0,2 mm Trennschicht (PE-Folie)

300 mm Stahlbetondecke

TRH 1.1
H1.O2.232.SB

Tür

Dehnungsfugenprofil Alu,
H=12,5 mm, verklebt

sicher Randstreifen, 10 mm
ergießen mit Reaktionsharz

Stahlwinkel d=3 mm

77

37

150

85

30

20

190

**SCHWIMMHALLE
DEHNUNGSFUGE ESTRICH**

Labels and dimensions in the drawing:

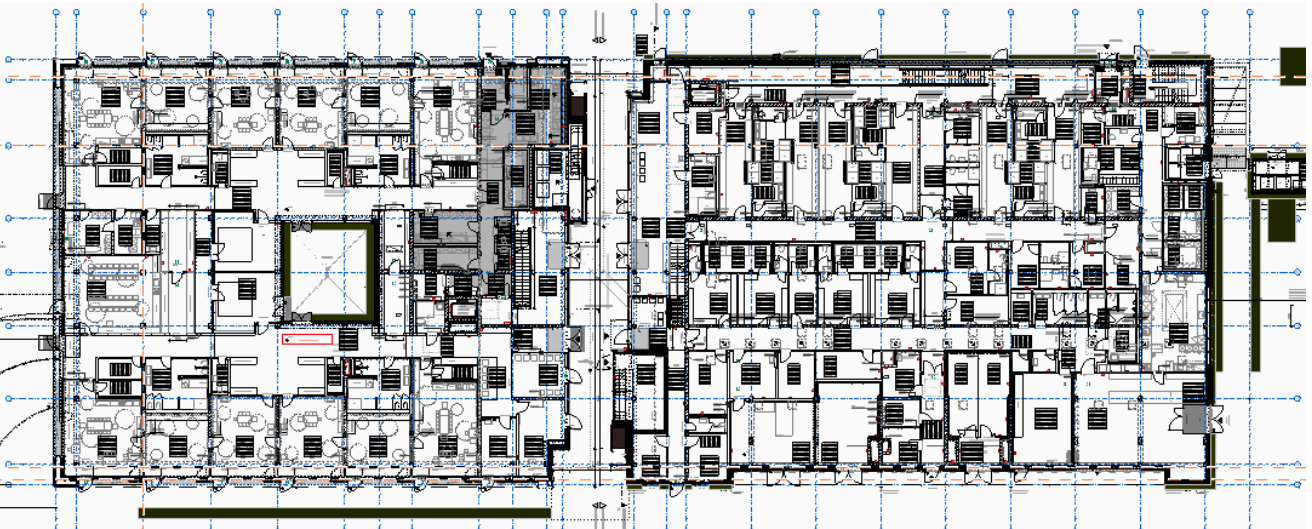
- Elast. Fugendichtstoff
- Dehnungsfugenprofil, Alu, H=12,5 mm
- Elast. Einlageband
- elastischer Randstreifen, 10 mm
- PE-Rundsnur
- Edelstahlwinkel d=3 mm
- Dimensions: 18, 12, 25, 90, 150, 100, 300

ALLGEMEINE HINWEISE

1. Sämtliche Maße sind vom Unternehmer vor Ausführung der eigenen Leistungen, eigenverantwortlich vor Ort zu prüfen.
2. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen vor Beginn seiner eigenen Leistungen hinzuweisen (VOB § 3.3.3).
3. Die Architekturausführung ist auf 20 mm genau zu sein.
4. Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schall- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplans sowie der Bauteile und Details zu lesen.
5. Die Angaben des vorbeugenden Brandschutzes sind gemäß dem Brandschutzkonzept einzuhalten.
6. Die Angaben zum Wärmeschutz sind gemäß dem Wärmeschutzkonzept einzuhalten.
7. Die Angaben zum Schallschutz sind gemäß dem Schallschutznachweis auszuführen.
8. Dieführungen sind nach Angabe Tragwerksplan auszuführen. Arbeitsstellen werden nur in den Plänen des Tragwerksplans eingezeichnet.
9. Die Türhöhe ist als Höhe von OKFB des höher anliegenden Raums bis zur UKRS angegeben.
10. Die Türöffnungen sind nach Angabe des Brandschutzkonzeptes auszuführen.
11. Die Angaben zu W/L/R (Rein Beton sind nicht eingezeichnet) sind nach Angabe auszuführen.

MATERIAL	PLANZEICHEN

ABKÜRZUNGEN					
AK	Oberrante	WD	Wanddurchbruch	U	Umfang
UK	Unterante	WA	Wandaussparung	FL	Fläche
IK	Innenkante	WS	Wandschlitze	BB	Bodenbelag
AK	Aussenkante	SH	Schacht		
▼	OK / UK Rohbau	DD	Deckendurchbruch	RS	Rauchschutz
▼	OK / UK Ausbau	DA	Deckenaussparung	F30/I30	Feuerhemmend
▼	Höhenprung	BD	Bodendurchbruch	F0/I30	Feuerbeständig
▼	Rohbau / Ausbau	BA	Bodenaussparung	DR	Dehnlüge
		BS	Bodenschlitze	Reg	Regenrühr
OKFB ▼	OK Fertiglugsboden			AS	Ankerschiene
OKRB ▼	OK Rohboden	KB	Kernbohrung Wand		
UKRD ▼	UK Rohdecke	KB	Kernbohrung Boden		
OKFD ▼	OK Fertigdecke	KB	Kernbohrung Decke		
UKRD ▼	UK Rohdecke	KB	Kernbohrung Boden & Decke		
UKRS	OK Rohsturz	FD	Fundamentdurchbruch	E	Elektro
RBR	OK Rohbrüstung	FA	Fundamentaussparung	H	Heizung
FBR	OK Fertighüstung	FS	Fundamentschlitze	L	Lüftung
BRH	Brüstungshöhe ab OKFB			S	Sanitär
UZ	Unterzug			K	Klimatechnik
ÜZ	Überzug			F	Fördertechnik

[illegible]

Campus Ost - Berg am Laim, H1

± 0,00 = 530,95m DHHN 2016 = OK FFB EG

CAO_H1_ARC_5_DE_SW_5916_03_F Bodendetails Schwimmhalle - Estrichfugen, Türschienen, Belagswechsel	V=Vorabzug P= Prüfplan F=Freigabe	1:2
---	---	-----

PLANINHALT	LPH 5 Ausführungsplanung
Belagswechsel	Bodendetails Schwimmhalle - Estrichfugen, Türschienen,