

19B0225-G1-H1-E1_1.Ergänzung

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens wurden seitens der Lokalbaukommission München und der Branddirektion München eine Ergänzungen zum Brandschutznachweis 19B0225-G1-H1 vom 24.11.2021 angemerkt, die mit dem hier vorliegenden Dokument ergänzt wird. Des Weiteren behält der vorgenannte Brandschutznachweis vollumfänglich seine Gültigkeit.

Zu Ziffer 6.7.2 Deckendurchbrüche, Seite 36

Die Begründung 7 der geplante Abweichung 7 wird mit folgender baulicher Maßnahme ergänzt.

Im 2. OG wird eine rauchdichte Abtrennung des THR 2.1 zum Luftraum der Sporthalle geschaffen. Dazu wird die Verglasung in Achse 14 entsprechend rauchdicht ausgeführt sowie jeweils in den Achsen C / 12-14 und F / 12-14 eine Wand mit rauchdichten und selbstschließenden Abschlüssen vorgesehen.

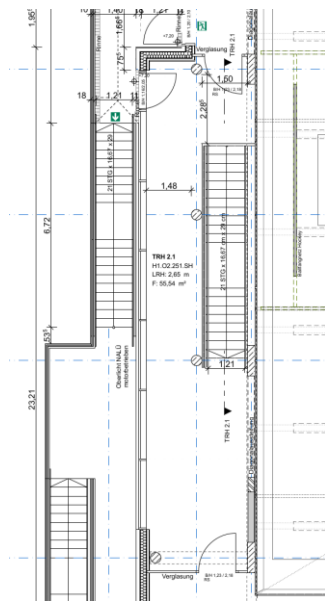


Abbildung: Auszug aktualisierte Eingabeplanung

Anlage: V-BSN 2.OG mit Datum 10.02.2022

München, 10.02.2022

Dipl.-Ing. (FH) Architektin Petra Theimer

Sachverständige für vorbeugenden Brandschutz