


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

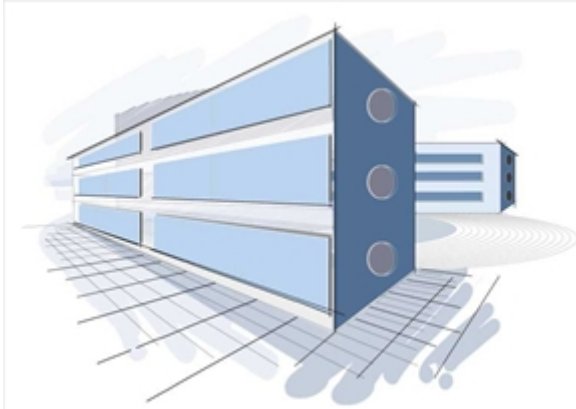

Projekt

test

test

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

2302EMSMi

**2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203
Ausgabeküche**

Ausführungsbeginn

03.07.2023

Ausführungsende

21.07.2023

Angebotsaufforderung

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 65

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (test)
test
Leistung (LV)
2302EMSMi 2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche

Bauvorhaben	
Bauherr	Telefon Fax
Planverfasser / Ausschreibung	Telefon Fax
Bauleitung	Telefon Fax
Ansprechpartner / Bemerkung -	

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:		
zzgl. MwSt. (19,0 %):		
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....		
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....		
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

test (test)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00%
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

Abzüge Brutto

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
 Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV		2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	Baubeschreibung		5
	Allgemeine Angaben zur Baustelle		7
	Allgemeine Angaben zur Ausführung		12
	ZTV - STUNDENLOHNARBEITEN		14
	ZTV - ALLGEMEIN		16
1	Unbenannt Küchentechnik		19
1. 1	Unbenannt Titel 1 - Combidämpfer		19
1. 2	Unbenannt Titel 2 - Edelstahlereinrichtung		27
1. 3	Unbenannt Titel 3 - Kühlmöbel - KoGr. 471		32
1. 4	Unbenannt Titel 4 - Kleingeräte - KoGr. 471		35
1. 5	Unbenannt Titel 5 - Speisenausgabe - KoGr. 471		37
1. 6	Unbenannt Titel 6 - Bewegliches Gerät - KoGr. 612		48
1. 7	Unbenannt Titel 7 - Lagerregal		53
1. 8	Unbenannt Titel 8 - Hauswirtschaftsgeräte		55
1. 9	Unbenannt Titel 9 - Allgemeines und Regie - KoGr. 471		60
1.10	Unbenannt Titel 10 - Technische Dokumentation - KoGr. 471		62
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		65

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV 2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche

Baubeschreibung

Baubeschreibung

Die Stadt Freilassing beabsichtigt eine Erweiterung der Mittelschule in Freilassing. Dafür soll im Norden des Schulhofes ein Klassentrakt mit Verwaltung in Hybridbauweise errichtet werden.

Die Erweiterung schließt an der Nordseite des Aulabereichs an die bestehende Schule an. Im Anschlussbereich ist deshalb eine Unterfangung von Streifenfundamenten und die Umverlegung eines Schmutzwasserkanals nötig. Das Gebäude wird für eine Lüftungszentrale und Technikräume teilunterkellert.

Gebäudenutzung

Grundfläche Gebäude: ca. 840 m²
Abmessungen Gebäude: ca. 46 x 19 m
Bruttorauminhalt: ca. 12.600 m³
Dachform: Pultdach
Dachneigung: ca. 5 Grad
Höhe Traufe: ca. 11 m
Höhe First: ca. 13 m
Anzahl Geschosse: EG + OG + DG
Bauart: Hybridbauweise Keller- und Erdgeschoß
in Stahlbeton OG und DG in
Holzbau-Skelettbauweise
Decken und Dachscheibe: Brettsper Holz-Rippen-Decken
Dachdeckung: Dachbegrünung
Fassade: Holzverkleidung
Aussenwände: Holzrahmenbau
Gebäudeklasse: 5
Gebäudetyp: Sonderbau
Heizung: Flächenheizung mit Fernwärme
Lüftung: Lüftungszentrale im Keller
Aufzug: kein
Im Altbau ist eine Ausgabeküche 30,5 m² für rd. 154 Schüler mit Cateringbetrieb einschl. dazugehöriger Umpackzone (9,16 m²) vorgesehen.

Ausgabeküche

Gerätebestückung:

- 1 Combidämpfer 6 GN 1/1
- 1 Auftisch Inductionsfeld
- 1 Microwellengerät
- 1 Tageskühlschrank
- 2 HWB Hygienecenter

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV	2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche
--------------	---

Baubeschreibung

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">-1 Korbspülmaschine mit Zu- und Auslauftisch-1 Warmausgabe 3 GN 1/1-1 Kaltausgabe 4 GN 1/1-2 Neutralausgaben |
|---|

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV 2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche

Allgemeine Angaben zur Baustelle

Allgemeine Angaben zur Baustelle

I. Allgemeine Angaben zur Baustelle

1. Es gilt die ATV DIN 18299 - "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art" als vereinbart.

2. Angaben zur Baustelle

Lage der Baustelle:

Martin-Luther-Straße 4, 83995 Freilassing

Umgebungsbedingungen siehe dazu Lageplan

Zufahrtsmöglichkeiten:

öffentliche Straße + Zufahrtsstraße

Beschaffenheit der Zufahrt: asphaltiert

etwaige Einschränkungen: laufender Schulbetrieb

3. Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen: laufender Schulbetrieb, siehe BE-Planung. Das Baufeld wird von einem Bauzaun zum Schulbetrieb abgegrenzt. Die Baustelle muss jederzeit, tags und nachts, auch an werkfreien Tagen abgeschlossen sein. Zur Anlieferung können Bauzäune unter Aufsicht geöffnet werden.

4. Art und Lage der baulichen Anlagen, z. B. auch Anzahl und Höhe der Geschosse:

3-geschossige Mittelschule, 2-geschossige Bibliothek im hinteren Bereich, siehe BE-Planung

5. Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen:

Zufahrt und Entladungen erfolgen auf Zufahrtstraße zur Bibliothek, Entladungszeiten sind entsprechend vom AN anzumelden und mit der Bauleitung abzuklären.

6. Für den Verkehr freizuhaltende Flächen:

Zufahrtsstraße Bibliothek ist auch Feuerwehruzufahrt

7. Sicherung der Umgebung

Alle durch die Baumaßnahme erforderliche Maßnahmen außerhalb des Baugrundstücks, die zur Sicherung und Aufrechterhaltung des Straßenverkehrs, zur Absicherung

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV 2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche

Allgemeine Angaben zur Baustelle

der Nachbarbebauung und der öffentlichen Einrichtungen, der Straßen und Wege sowie aller sonstigen Einrichtungen für die eigene Leistung erforderlich sind, sind vom Auftragnehmer zu leisten.

8. Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B.

Montageöffnungen: siehe BE-Plan.

Es steht kein Kran zur Verfügung. Am Fassadengerüst steht ein Gerüstaufzug zur Verfügung. Als Montageöffnung sollen die Fenstertüröffnungen an der Westfassade dienen.

9. Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser: werden in Gebäudenähe zur Verfügung gestellt, siehe BE-Plan

10. Baustelleneinrichtung

Vor Angebotsabgabe hat sich der Unternehmer von den örtlichen Verhältnissen, vor allem über die mögliche Baustelleneinrichtung, des Materialtransports, der -lagerung usw. gründlich zu überzeugen.

Spätere Einwendungen können nicht berücksichtigt werden. Bauwasser und Strom werden bauseits gestellt.

11. Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume: siehe BE-Plan

12. Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle: siehe BE-Plan

13. Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs: siehe BE-Plan

14. Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen:
Baustellenverordnung ist einzuhalten

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV 2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche

Allgemeine Angaben zur Baustelle

15. Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle:

- Gerüstbau
- Estrichleger
- Fensterbauer
- HLS- und Elektrogewerke

16. Baureinigung und Müllbeseitigung

Ordnung und Sauberkeit müssen auf der Baustelle jederzeit gewährleistet sein. Der Auftragnehmer ist dabei gemäß DIN 1 8299 Ziffer 4.1.11 selbst für die Beseitigung für Verunreinigungen und das Entsorgen von Müll aus dem eigenen Bereich verantwortlich.

Das Beseitigen aller Verunreinigungen, von Abfällen, Bauschutt, etc. ist Nebenleistung einschließlich Verschnitt-, Abfall- und Schuttabfuhr mit eigenen Containern. Die folgenden Hinweise zu Staubvermeidung, Container, Entstorgung sind bindend und unbedingt zu beachten.

17. Werk tägliche Reinigungspflicht

Im Zuge der laufenden Reinigungspflicht (werktäglich) sind unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen durchzuführen, vor allem, wenn eine Verschmutzung der Baustellenbereiche und der angrenzenden Bereiche eine Gefahr für die Sicherheit der auf der Baustelle Beschäftigten und/oder der Personen außerhalb der Baustelle darstellt.

Auf der Baustelle sind Verunreinigungen und anfallender Müll vom Verursacher unmittelbar zu beseitigen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Durch die Objektüberwachung wird die Beseitigung arbeitstäglich kontrolliert.

Es wird darauf hingewiesen, dass Verunreinigungen und Müll bereits nach einmaliger Nachfristsetzung (Nachfrist max. 3 Arbeitstage) durch die Objektüberwachung über Dritte (Ersatzvornahme) zu Lasten des Verursachers beseitigt und entsorgt werden.

Die anfallenden Kosten für die Ersatzvornahme werden dem Verursacher in Rechnung gestellt.

Für die Verarbeitung von Schalungsöl sind geeignete Auffangbecken etc. zu verwenden.

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV 2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche

Allgemeine Angaben zur Baustelle

18. Container

Es sind nur verschließbare Container zu verwenden.
Der AN hat eigenverantwortlich Fremdbenutzung auszuschließen. Der Aufstellort ist mit der Bauleitung abzustimmen.

19. Staubvermeidung

Grundsätzlich sind nur staubfreie oder -arme Bearbeitungssysteme und Geräte mit geeigneten Absaug-/Filtersystem zulässig.

20. Entsorgung Abfälle

Abfälle dürfen nicht in den Arbeitsräumen der Baugrube entsorgt werden. Eine Verschmutzung von Boden und Grundwasser ist auszuschließen. Farbreste, Säure, Laugen und sonstige wassergefährdende Stoffe dürfen nicht in die Kanalisation geleitet werden.

21. Umgebung

Die Umgebung der Baustelle ist regelmäßig, werktäglich von Bauschutt, Verschnitt und Verpackungsmaterial zu reinigen.
Der Auftragnehmer ist darüber hinaus verpflichtet, umliegende Grundstücke, Gebäude und Verkehrsflächen vor Verunreinigung zu schützen.

22. Entsorgung von Fremdschutt, Fremdadfällen

Eine Entsorgung von Fremdschutt (z.B. fremder Baustellen) ist auf der Baustelle strengstens untersagt und wird durch die Objektüberwachung geprüft.
Bei Zuwiderhandlungen werden die entstehenden Kosten dem Verursacher im vollen Umfang abgezogen.

23. Bautagebuch

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, ein Bautagebuch zu führen und darin täglich einzutragen:

- Zahl und Art der eingesetzten Geräte
- Zahl der Beschäftigten
- Beschreibung der geleisteten Arbeit, Temperatur und Wetter.

Besondere Vorkommnisse, die für die Ausführung und

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV 2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche

Allgemeine Angaben zur Baustelle

Abrechnung von besonderer Bedeutung sein könnten.
Diese Aufzeichnungen sind der Bauleitung bzw. dem
Bauherren wöchentlich vorzulegen.

24. Es muss jederzeit ein deutschsprachiger
Mitarbeiter auf der Baustelle tätig sein.

25. Der AN benennt einen eigenen, weisungsbefugten,
deutschsprachigen Projektleiter. Der Projektleiter
übernimmt regelmäßig die Einweisung des eigenen
Personals vor Ort.

26. Die regelmäßige Teilnahme an Baustellen-
besprechungen (1 mal pro Woche) ist obligatorisch
und verpflichtend. Die Teilnahme erfordert die
persönliche Anwesenheit des Projektleiters des AN
vor Ort.

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV 2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche

Allgemeine Angaben zur Ausführung

Allgemeine Angaben zur Ausführung

1. Es gilt die ATV DIN 18299 "Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art" als vereinbart
2. Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer: teilweise Unterbrechungen wegen Schulbetrieb. In Abstimmung mit AN.
3. Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen: Schulbetrieb läuft weiter, siehe dazu BE-Plan. Der Baustellenbereich ist jederzeit zu den Schulflächen abgetrennt und abgesperrt zu halten.
4. Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben: siehe SiGePlan
5. Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter anderer Unternehmen, z. B. trittsichere Abdeckungen: alle Arbeiten sind nach UVV auszuführen, besondere Maßnahmen: siehe SiGe-Plan
6. Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen, gegebenenfalls besondere Anordnungen für Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen: Zufahrt zur Bibliothek muss sichergestellt sein
7. Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen, z.B. Behälter für die getrennte Erfassung: Behälter nach Wahl des AN, alle Materialien sind separiert zu lagern
8. Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten: keine
9. Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge,

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV 2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche

Allgemeine Angaben zur Ausführung

Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und der-
gleichen durch den Auftragnehmer:

ja, Mitbenutzung vom Bauaufzug und Sanitärcontainer

10. Leistungen für andere Unternehmer
in Leistungsbeschreibung enthalten

11. Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und
bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken
mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer
für die Gebäudeautomation, in Leistungsbeschreibung
enthalten

12. Alle Einheitspreise verstehen sich inkl. Lieferung und Montage.

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV 2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche

ZTV - STUNDENLOHNARBEITEN

ZTV - STUNDENLOHNARBEITEN

ZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

BESONDERE HINWEISE - STUNDENLOHNARBEITEN

Für die Ausführung von Stundenlohnarbeiten gilt:

Die für Stundenlohnarbeiten vorgesehene Stundenzahl ist unverbindlich. Beahlt werden nur die auf Anordnung des AG geleisteten Stunden.

1. Für unvorhergesehene Leistungen und Arbeiten die im Leistungsverzeichnis nicht enthalten sind, deren Leistungsumfang sich jedoch nach Ortsbesichtigung feststellen läßt, sind im Einvernehmen der Bauleitung des AG Nachtragsvereinbarungen vor Ausführungsbeginn schriftlich festzulegen. Nur vorher nicht festlegbare Arbeiten und Leistungen werden nach Angabe der Bauleitung in Regie ausgeführt. Mit den Arbeiten darf erst nach Genehmigung durch den AG bzw. dessen Vertreter begonnen werden.

2. In den Stundenlohnsätzen sind alle Nebenkosten wie Soziale Lasten, Fahrgelder, Überstundenzuschläge, Auslösungen usw. enthalten. Kosten für Aufsichtspersonal werden nicht vergütet. Bei den Gerätekosten ist der An- und Abtransport sowie Verbrauchsmaterialien in den EP einzukalkulieren. Die Materialpreise verstehen sich inkl. Anlieferung und Abladung an der Baustelle. Die angebotenen Einheitspreise sind Festpreise für die gesamte Bauzeit.

3. Über die geleisteten Regiearbeiten sind laufend detaillierte Stundenlohnberichte zu führen. Die Berichte müssen Namen der Arbeitskräfte, deren Berufsbezeichnung, detaillierte Beschreibung der ausgeführten Arbeiten und der dafür benötigten Stoffe mit Mengenangabe sowie evtl. eingesetzte Geräte mit Zeitangabe enthalten. Die Berichte sind zeitnah der Bauleitung des AG zur Bestätigung vorzulegen, mind. jedoch einmal wöchentlich.

Die Abrechnung der anerkannten Berichte ist gegliedert vorzunehmen, so daß aus der Rechnung zweifelsfrei erkennbar ist, um welche Leistungen es sich handelt.

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV 2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche

ZTV - STUNDENLOHNARBEITEN

4. Verrechnungssätze für Löhne

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen ist enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten inkl. Sozialkassenbeiträge
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom AG angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet.

Beschäftigt der AN bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und stattdessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten. Mitarbeitende Poliere und Vorarbeiter werden als Facharbeiter vergütet. Der AG behält sich das Recht vor, bei Stundenlohnleistungen vom AN eingesetzte ungeeignete Arbeitskräfte abzulehnen. Diese sind auf Verlangen durch geeignete zu ersetzen.

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV 2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche

ZTV - ALLGEMEIN

ZTV - ALLGEMEIN

ZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

BESONDERE HINWEISE - ALLGEMEIN

1. Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage

Vorbemerkungen sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung und werden als solche wesentlicher Vertragsbestandteil.

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung grundsätzlich aus den für die einzelnen Gewerke geltenden Normen und DIN-Vorschriften.

Die einschlägigen Vorschriften des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzes sind einzuhalten.

Alle Pflichten und Maßnahmen, die sich aus der Baustellenverordnung ergeben, sind zuverlässig und gewissenhaft einzuhalten bzw. zu erfüllen.

Sämtliche Allgemeinen sowie Technischen Vorbemerkungen und Vertragsbedingungen gelten für alle Bauteile.

Grundlage des Angebotes sind die Planunterlagen und die Leistungsbeschreibung. Etwaige Unklarheiten sind vor Angebotsabgabe mit der ausschreibenden Stelle zu klären.

2. Vorleistungen und Baufreiheit

Vom AG wird die verbindliche Höhenkote vorgegeben. Alle weiteren zur Erbringung der eigenen Leistung erforderlichen Vermessungsarbeiten sind Sache des AN und werden nicht gesondert vergütet.

3. Baustelleneinrichtung

Sofern keine gesonderten Positionen ausgeschrieben sind, sind die Kosten für die nicht vom AG gestellte Baustelleneinrichtung in die Preise einzurechnen, ebenfalls Kosten für die Ausstattung der Tagesunterkünfte sowie für die Einrichtung oder Mitbenutzung sanitärer Anlagen.

Für den Verschluß von Lager- und Arbeitsplätzen sowie evtl. bereitgestellter Räume hat der AN selbst zu sorgen. Die Beleuchtung der Arbeitsplätze ist Bestandteil der Baustelleneinrichtung.

Werden Gerüste bauseits zur Verfügung gestellt, können diese unter der Voraussetzung der

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV 2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche

ZTV - ALLGEMEIN

Verkehrssicherheit und der Eignung durch den AN auf eigene Gefahr benutzt werden. Müssen vorhandene Schutzvorrichtungen zur Ausführung der Arbeiten entfernt werden, so sind diese nach Beendigung der Arbeiten wieder vorschriftsmäßig herzustellen.

4. Bauschild

5. Abfallbeseitigung

Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und dergl. ist vom AN eigenverantwortlich und kostenlos zu beseitigen (VOB/C DIN 18299, 4.1.11 und 4.1.12).

Die einschlägigen Vorschriften über die Entsorgung von Sonderabfall sind zu beachten:

6. Fachbauleitung

Der AN übernimmt für die ihm übertragene Leistung die Fachbauleitung im Sinne der Bayerischen Bauordnung. Bei Auftragserteilung ist der für die Maßnahme vorgesehene Fachbauleiter schriftlich zu benennen.

7. Ausführung

Die Festlegung des Arbeitsablaufes und die Entscheidung, in welchem Bereich mit der Ausführung der Arbeiten begonnen wird, erfolgt vor Ausführungsbeginn in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung des AG auf Basis der vorgegebenen Fristen.

Auf die umliegenden Anwohner ist hinsichtlich Lärm- und Staubentwicklung besonders Rücksicht zu nehmen. Besonders lärm- und staubzeugende Arbeiten sind vor Ausführung mit der Bauleitung des AG zeitlich festzulegen. Die Staubentwicklung ist durch den Einsatz geeigneter Maßnahmen möglichst gering zu halten.

Auf Einhaltung der "Allg. Verwaltungsvorschriften gegen Baulärm" und die Anforderungen des BImSchG zum Schutz gegen Baulärm wird verwiesen.

Dabei gilt als Immissionsrichtwert von 7.00 bis 20.00Uhr (=60dB(A)). Straßenverschmutzungen, die durch die Baustellenfahrzeuge des AN oder durch den AN beauftragten Firmen entstehen, sind täglich laufend und kostenlos zu beseitigen. Bei Vernachlässigung der Reinigungspflicht und daraus resultierende Unfälle und Belastungen haftet allein der AN.

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV 2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche

ZTV - ALLGEMEIN

8. Unfallverhütungsvorschriften

Der AN und dessen Fachbauleiter vor Ort hat dafür Sorge zu tragen, daß die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen, insbesondere die Unfallverhütungsvorschriften und Vorschriften der Berufsgenossenschaften, eingehalten werden. Der AN erkennt mit seiner Unterschrift dieses Angebotes an, daß er sein Personal über alle einschlägigen Sicherheitsvorschriften belehrt und etwaige Bedenken sofort schriftlich anzeigt. Die nach UVV vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung muß von den auf der Baustelle anwesenden Personen getragen bzw. benutzt werden. Unfälle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden ist, sind unverzüglich der Bauleitung des AG bzw. dem SiGe-Koordinator zu melden.

9. Pläne, Planverteilung

Für das Projekt ist ein Server eingerichtet. Der AN hat sich eigenverantwortlich die von Ihm zur Ausführung erforderlichen Unterlagen und Pläne von diesem Server abzuholen. Pläne werden nicht in Papierform verteilt.

10. Für die Herstellung und Abrechnung der Anlagen ist die VOB 2019 Teil B, Teil C und die allgemein anerkannten Regeln der Technik Vertragsgrundlage.

Insbesondere ist die Einhaltung der VDE, EN-DIN, DIN VDI, VDMA-, BGV-, BGR-, AMEV-Normen und gültigen Bauvorschriften, Gesetze und Richtlinien insbesondere zu

- Hygiene
- Arbeitssicherheit
- Gesundheitsschutz
- sowie die zur Projektabwicklung erforderlichen Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Virus Covid 19 durch den Unternehmer zu gewährleisten, **soweit sie den Leistungsumfang des Anbieters betreffen.**

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV	2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche			
1	Unbenannt Küchentechnik			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1 Unbenannt Küchentechnik				
1.1 Unbenannt Titel 1 - Combidämpfer				
1.1.1	Heißluftdämpfer (6.31) Heißluftdämpfer (6.31) Vernetzbarer Heißluftdämpfer nach DIN 18866 zum automatischen Garen. Elektrisch beheiztes Tischgerät zur hygienischen flächenbündigen, rückseitig wandbündigen Aufstellung. Gerät innen und außen aus Edelstahl DIN 1.4301 und muss über einen nahtlosen Innenraum mit gerundeten Ecken verfügen, mit optimierter Luftströmung und gegen Wärmeabstrahlung isoliert. Elektronischer Sicherheitstemperaturbegrenzer für Heißluftheizung und Dampfgenerator, sowie integrierte Lüfterradbremse, mit aktiver Hochleistungsentfeuchtung. Integriertes, wartungsfreies Fettabscheidesystem ohne zusätzlichen Fettfilter. Dynamische Luftverwirbelung im Garraum durch zwei unabhängig modulierende und reversierende Lüfterräder mit 5 Geschwindigkeiten, situationsabhängig angesteuert und manuell programmierbar. Das Gerät ist mit einer hinterlüfteten 3-Scheiben-Garraumtür, davon zwei schwenkbare Innenscheiben mit wärmereflektierender Spezialbeschichtung sowie mit einer steckbaren Türdichtung für eine leichte Reinigung und einen leichten Wechsel der Dichtung ohne Servicetechniker auszurüsten. Die Tür ist mit einem Einhand-Türgriff mit Zuschlagsfunktion zu versehen. TFT-Farbdisplay mit einem kapazitiven Touchscreen. Der Garraum muss über eine energiesparende, langlebige LED Beleuchtung, mit automatischer, akustischer und visueller Signalisierung von Prozessschritten auf den einzelnen Einschubebenen verfügen. Beschickung des Innenraumes über festes Einhängegestell			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV		2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.1	Unbenannt Titel 1 - Combidämpfer			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	(Schienenabstand mind. 68mm) oder durch Hordengestell (mind. 64mm) zur Aufnahme von 10 Rosten oder Blechen (1/1 GN) im Längseinschub und für GN-Zubehör möglich. Siphon zum Abwasseranschluss an Festnetz oder freien Auslauf. Ein Anschluss an eine Energieoptimierungsanlage gemäß DIN 18875 ist vorzusehen. Der oberste Einschub darf die von der BGN geforderte Höhe von 1,60 m nicht überschreiten. Automatische Anpassung an den Installationsort (Höhe/Siedepunkt) durch Gerätekalibrierung. Mit voreingestellten regionaler Kochpräferenzen, welche unabhängig zur Spracheinstellung des Gerätes sein müssen. Einfache Sprachumstellung, auch während des laufenden Betriebes muss möglich sein. Das Gerät muss zum unbeaufsichtigten Betrieb zugelassen sein. Das Gerät muss über folgende Betriebsarten verfügen: Dämpfen, Heißluft sowie Kombidampf mit freier Regelung der Feuchtigkeit, Regenerieren, Niedertemperaturgaren, Delta-T-Garen, Pasteurisieren, Kerntemperaturregelung, Cool-Down, sowie einer Beschwadungsfunktion mit der Einstellung der Wassermenge in Millilitern und Einstellung zum Gären von Backwaren. Einstellbare Garraumtemperatur von +30 Grad C bis +300 Grad C. Geräteausstattung mit einer vollautomatischen, prozentgenauen Messung, Regelung und Anzeige des Feuchtigkeitsgrades im Garraum. Zusätzlich anwählbare Wassereinspritzfunktion zum schnellen Abkühlen des Gerätes. In 6 Lebensmittelkategorien (Geflügel, Fleisch, Fisch, Eierspeisen und Nachtisch, Gemüse und Beilagen, sowie Backen) oder 4 traditionellen Garverfahren (Braten, Kochen, Backen, Grillen) muss das Gerät			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM...	LV	2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.1	Unbenannt Titel 1 - Combidämpfer			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	automatisch Größe, Zustand und Menge des zugegebenen Garguts erkennen und automatisch die optimalen Einstellungen wählen, Intelligente Garabläufe die sich auf die Art und den Ausgangszustand der Lebensmittel einstellen, sowie die aktuellen Garparameter und die Restzeit sind anzuzeigen. Sekundengenaue Überwachung und Berechnung des Bräunungsgrades und Anpassung der entsprechenden Garparameter. Vorbereitete Speisen müssen unter Taupunkterkennung und Regelung des Garraumklimas erwärmt und zu Ende gegart werden können, auch wenn sie bereits auf Tellern angerichtet sind. Das Gerät muss über eine selbstlernende Bedienung, die sich an das individuelle Nutzerverhalten anpasst verfügen. Akustische Aufforderung und visuelle Anzeige bei notwendigen Anwendereingriffen. Eine automatische Startzeitvorwahl mit Datum und Zeit muss einstellbar sein. Intelligentes, unterstützendes System zur Optimierung von Mischbeschickungen nach Garzeit oder Energieverbrauch in der Produktion und im À-la-carte-Betrieb. Im Display ist anzuzeigen, welche Lebensmittel gleichzeitig gegart werden können. Das Gerät muss frei programmierbar sein (inkl. Bildern, Zubehör und Texte) mit mindestens 1.000 Garprogrammen. Umfangreiche Suchfunktion in allen Handbuchinhalten und Rezepten auf dem Gerät, kontextsensitive Anzeige von Hilfe-Informationen. Die Dampferzeugung muss drucklos erfolgen, mittels eines Frischdampfgenerators mit Selbstreinigungsprogramm sowie automatischer Entkalkung und Pflege, unabhängig von der eingestellten Wasserhärte. Betrieb ohne Wasserenthärtungsanlage und ohne zusätzliches Entkalken muss möglich sein. Servicediagnosesystem mit automatischer Anzeige von Servicemeldungen und Selbsttestfunktion zur aktiven			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM...	LV	2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.1	Unbenannt Titel 1 - Combidämpfer			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Überprüfung der Gerätefunktionen. Das Gerät ist mit einem vollautomatischen, wasserdruckunabhängigen Reinigungssystem mit mehreren Reinigungsstufen auszustatten. Verwendung Feststoffreinigern in Tab-Form zur Arbeitssicherheit. Das Gerät muss über verschiedene Reinigungsprogramme verfügen, auch unbeaufsichtigt über Nacht arbeiten. Das Gerät muss automatisch den Verschmutzungs- und Verkalkungszustand abhängig von der bisherigen Art der Nutzung erkennen und daraufhin das effizienteste Reinigungsprogramm (Bestes Verhältnis von Entkalker/Reiniger/Wasser/Energie) vorschlagen, einschl. integrierter Handbrause mit Rückholautomatik und umstellbarer Sprüh- und Einzelstrahlfunktion. Ethernet-Schnittstelle zum Anschluss an eine cloudbasierte Vernetzungslösung zum Fernzugriff und zur Wartung. Steuerung mehrerer Geräte muss möglich sein, ebenso, Verwaltung von Garprogrammen und Produktionsmanagement, sowie Gerätemanagement über eine cloudbasierte Lösung. Mit Energieverbrauchsanzeige für Garabläufe und Ausgabe auch über integrierte USB-Schnittstelle auch zum lokalen Datenaustausch. HACCP - Datenspeicher und Ausgabe auch über USB oder per Cloud-Lösung ohne spezielle Herstellersoftware muss möglich sein. Einschl. integriertes Hygienemanagement per Cloud-Lösung mit der Anzeige von Reinigungs- und Pflegezustand, Service- und Fehlermeldungen mit Kondensatunterbrecher. Technische Daten: Gesamtgerät mit Griff etc. [BxHxT]ca. 850 x 1.100 x 850 mm Fassungsvermögen: 6 Einschübe 1/1 GN Temperaturbereich +30 Grad -300 Grad C				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV		2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.1	Unbenannt Titel 1 - Combidämpfer			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Anschlusswert Elektro 10,8 kW Leistung Dampfbetrieb 9 kW Leistung Heißluft 10,25 kW Dampfgenerator ca. 18 kW Anschlusswert ca. 19 kW Nennspannung 3 NAC 400 V Wasseranschluss ¾ Zoll Wasserablauf DN 50 einschl. Anschluss Leistungsoptimierung vorgerüstet. Zugelassen für: IPX 5, SVGW/SSIGE, KIWA, CE, EMC, NSF, HKICert, RED. liefern, transportieren, aufstellen und betriebsfertig anschließen			
		1 Stk	EP	GP
1.1.2	Anschlussmaterial für vorst. Combidämpfer, Anschlussmaterial für vorst. Combidämpfer, bestehend. aus: 1 flexible V2A-Schlauch DN 15, 500 mm lang, mit Anschlussverschraubung 3/4" Zoll AG HT-Abwasserleitung DN 50 bestehend. aus: 0,7 m HT-Rohr DN 50 in kurzen Stücken 3 HT-Bögen DN 50 komplett einschl. Dicht- und Befestigungsmaterial liefern und montieren			
		1 Stk	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM...	LV	2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.1	Unbenannt Titel 1 - Combidämpfer			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
1.1.3	Unterschrank (6.31) Unterschrank (6.31) Standard, 14 Paar Auflageschienen, 2 Flügeltüren, allseitig geschlossen, liefern und aufstellen Breite: max. 1082 mm Tiefe: max. 903 mm Höhe: max. 699 mm			
		1 Stk	EP	GP
1.1.4	Inbetriebnahme Inbetriebnahme mit kompl. Funktionsprobe und Skalierung für vorst. Gerät.			
		1 psch		GP
1.1.5	Einweisung Küchenpersonal Einweisung Küchenpersonal Geräteerklärung, Probetrieb für vorstehend beschriebenes Gerät, Einweisung zum Betrieb, Wartung und Störungsbeseitigung mit Protokollierung und Teilnehmerdokumentation durch Servicetechniker bzw. Herstellerfachkraft, einschl. Anfahrt, Abfahrt und aller Nebenkosten.			
		1 psch		GP
1.1.6	Nachschulung Combidämpfer Nachschulung Combidämpfer des Bedienungspersonals durch Fachpersonal oder Werkskundendienst, Zusatzgeräteerklärung nach Aufforderung des Nutzers nach ca. 8 Wochen nach Terminvorgabe des Auftraggebers, für vorstehend beschriebenen Combidämpfer,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM...	LV	2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.1	Unbenannt Titel 1 - Combidämpfer			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	einschl. Anfahrt, Abfahrt und aller Nebenkosten für Einweisung/Schulung.			
		1 psch		GP
	Grundausstattung für Combidämpfer			
	Grundausstattung für Combidämpfer			
	komplett liefern.			
1.1.7	Behälter GN 1/1 - 20 mm tief, CNS			
	Behälter GN 1/1 - 20 mm tief, CNS			
		10 Stk	EP	GP
1.1.8	Behälter GN 1/1 - 40 mm tief, CNS			
	Behälter GN 1/1 - 40 mm tief, CNS			
		5 Stk	EP	GP
1.1.9	Behälter GN 1/1 - 65 mm tief, CNS			
	Behälter GN 1/1 - 65 mm tief, CNS			
		5 Stk	EP	GP
1.1.10	Behälter GN 1/1 - 20 mm tief, granitemailliert			
	Behälter GN 1/1 - 20 mm tief, granitemailliert			
		5 Stk	EP	GP
1.1.11	Behälter GN 1/1 - 200 mm tief, CNS			
	Behälter GN 1/1 - 200 mm tief, CNS			
		6 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM...	LV	2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.1	Unbenannt Titel 1 - Combidämpfer			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
1.1.12	Backbleche gelocht GN 1/1 Backbleche gelocht GN 1/1, mit Antihaftbeschichtung komplett liefern	5 Stk	EP	GP
1.1.13	Brat- und Backblech ungelocht GN 1/1 Brat- und Backblech ungelocht GN 1/1 mit Antihaftbeschichtung, komplett liefern	5 Stk	EP	GP
1.1.14	Combi-Frittierkorb GN 1/1 Combi-Frittierkorb GN 1/1	10 Stk	EP	GP
Summe Unbenannt 1. 1		Titel 1 - Combidämpfer , Netto:		

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM...	LV	2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1. 2	Unbenannt Titel 2 - Edelstahlereinrichtung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1. 2 Unbenannt Titel 2 - Edelstahlereinrichtung				
Ausführungsgrundlagen: Ausführungsgrundlagen: Alle Einrichtungsmöbel sind in Hygieneausführung H 2 zu liefern. Alle gefertigten und beschriebenen Einrichtungsteile sind vollständig aus Chromnickelstahl 18/10 DIN Werkstoff Nr. 1.4301 zu fertigen. Dies gilt auch für alle sichtbaren Teile, sowie für alle unsichtbaren Unterkonstruktionen, wie Verstärkungsprofile, Rohre usw. Die Verarbeitung der Werkstoffe hat unter Einhaltung der anerkannten technischen Regeln zu erfolgen. Alle Einrichtungsteile sind entsprechend den einschlägigen gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften und VDE-Vorschriften herzustellen. Außen sichtbare Oberflächen wie Tischplatten, Seitenwände, Verkleidungen, Türen usw. sind einheitlich mit Korn 320 feinzuschleifen. Materialstärken: Tischplatten ohne Holzunterfütterung, mit Streben: 2,00 mm, mind. 50 mm stark Spültischabdeckungen: 1,25 - 1,50 mm Spülbecken: 1,00 - 1,50 mm Tragrohre: 40 x 40 x 1,25 mm Abstellböden: 1,00 mm Zwischenböden: 1,00 mm Profilstreben: 1,00 - 1,50 mm Rückwände: 0,80 - 1,00 mm Seitenwände: 0,80 - 1,00 mm Türen: 0,80 mm Verkleidungen: 1,00 mm Sockelblenden: 1,00 mm Blenden: 1,00 mm Wandborde: 1,00 mm Schlitzschienen: 1,50 mm				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV	2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche			
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.2	Unbenannt Titel 2 - Edelstahlereinrichtung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: Tischaufsatzborde: 1,00 - 1,50 mm Rohrsteher: 25 x 25 x 1,50 mm Regalsteher: 1,50 mm Regalböden: 1,00 mm Regalroste: 1,00 mm Rahmenschubladen: Schubladenblende doppelwandig 20 mm stark, mit waagrecht eingearbeiteter Griffleiste. An die Blende angebauter Schubladenrahmen mit den Innenmaßen 530 mm lang, 310 mm breit. Die Rahmenschublade zur Aufnahme von 100 mm (bzw. 150/200 mm) tiefen GN 1/1 Behältern geeignet. Die Schubladen auf stabilen, CNS-Teleskopvollauszügen und sind zu Reinigungszwecken ohne Werkzeug leicht herausnehmbar auszuführen. Voll ausgezogen ist die Schublade mit 50 kg belastbar. Küchenboden: Als Oberboden sind Fliesen vorgesehen. Für beschriebene freistehende Möbel gilt, dass grundsätzlich die Füße wegen der Wandanschlussradien um 50 mm nach vorne zu versetzen sind. Die Möbel sind mit Wandzarge mit Dichtlippe zu befestigen. Hygieneanforderung H2: - Stabile Korpusbauweise CNS 18/10 - Schrankinnenraum in fugenloser Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV		2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.2	Unbenannt Titel 2 - Edelstahlereinrichtung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Ausführung			
	- Übergänge Boden, Rück- und Seitenwände nahtlos mit Radius 25 mm			
	- Flügel- und Schubtüren doppelwandig schalldämmend isoliert mit jeweils eingekanteten Griffleisten			
1.2.1	CNS-Arbeitstischkombination (6.12)			
	CNS-Arbeitstischkombination (6.12)			
	als Sonderfertigung in Hygieneausführung H2			
	mit Füßen, 2000/ 700 / 850 mm			
	mit folgender Bestückung:			
	1 CNS Arbeitstischplatte 700 tief,			
	50 mm hoch und 2 mm Blechstärke,			
	Aufkantung Wandseite 50 mm			
	1 CNS-Wandzarge mit Dichtlippe 2000 mm			
	1 Schubladenschrank 400/650/700 mm mit			
	3 Schubladenauszüge einschl. 3 GN 1/1 Einsätze			
	150 mm tief			
	1 Arbeitsschrank geschlossen			
	1600/650/700 mm mit Schiebetüre			
	einschl. Füße 200 mm wegen Fliesenradius versetzt			
	komplett liefern und montieren			
	komplett liefern und montieren			
		1 Stk	EP	GP
1.2.2	HWB-Hygienecenter (6.26/7.1)			
	HWB-Hygienecenter (6.26/7.1)			
	komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 mit			
	berührungslosen Handwaschbecken, automatischen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM...	LV	2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.2	Unbenannt Titel 2 - Edelstahlereinrichtung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Seitenspender, automatischen Desinfektionsmittelspender sowie mit einem Hochgeschwindigkeits-Händetrockner als Geräteeinheit ausgestattet. Alle Komponenten sind in einem Gerät angebracht und werden ausschließlich berührungsfrei über Sendoren aktiviert. Zum Nachfüllen/Austausch von Flüssigseite/ Desinfektionsmittel lässt sich die Kopfblende mühelos aufklappen und wird mittels Gasdruckfeder in der geöffneten Position gehalten. Technische Daten: Abmessungen (B x T x H): ca. 565 x 420 x 1145 mm Beckengröße (B xT x H): 500 x 310 x 150 mm Elektroanschluss: 230 V, 1,35 kW Warmwasseranschluss: 1/2 Zoll Kaltwasseranschluss: 1/2 Zoll Wasserablauf: 1 1 /2 Zoll Handwaschbecken montagebereit mit Wasserauslauf inkl. Perlator, Sensor und Temperaturmischventil liefern und montieren.			
		2 Stk	EP	GP
1.2.3	CNS-Wandhängeschrank 1500/600/400 mm (6.14/6.16) CNS-Wandhängeschrank 1500/600/400 mm (6.14/6.16) mit Schiebetüren und 1 Zwischenbord, komplett mit Bohrungen und Befestigungsmaterial. Länge: 1500 mm Tiefe: 400 mm Höhe: 600 mm komplett liefern und montieren			
		2 Stk	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV		2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.2	Unbenannt Titel 2 - Edelstahleinrichtung			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
1.2.4	Korb-Schrägboard 1000/400 mm (6.7) Korb-Schrägboard 1000/400 mm (6.7) komplett aus CNS, 1-etagig, mit Einzelkonsolen, komplett mit Befestigungsmaterial und Ablaufstutzen liefern und montieren Länge: 1000 mm Tiefe: 400 mm			
		1 Stk	EP	GP
Summe Unbenannt 1. 2		Titel 2 - Edelstahleinrichtung , Netto:		

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM...	LV	2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1. 3	Unbenannt Titel 3 - Kühlmöbel - KoGr. 471			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1. 3 Unbenannt Titel 3 - Kühlmöbel - KoGr. 471				
1.3.1	Umluftkühlschrank GN 2/1 (6.17) Umluftkühlschrank GN 2/1 (6.17) eintürig, steckerfertig, Temperaturbereich +1/+4 Grad C Nutzinhalt ca. 600 Liter netto Breite ca. 710 mm Tiefe ca. 830 mm Höhe ca. 2040 mm Anschlusswert ca. 230 Volt / 349 Watt / ca. 1,24 KW/24h Kälteleistung ca. 405 Watt bei -8 Grad C VT Wärmeabgabe ca. 755 Watt Geräuschpegel ca. 63,5 dBA Kältemittel R 290 Ausführung Außenverkleidung und Innenbehälter aus Chromnickel- stahl 4301 mit Feinschliff (Optisheen). Boden ebenfalls aus Chromnickelstahl als Wanne gebildet, aufgekantet und mit gerundeten Ecken zur einfachen Reinigung. Die Seiten des Schrankes sind durchgeschäumt (keine seitlich abnehmbaren Blenden). Isolierung 70 mm stark Cyclopentan-Hartschaum, hochdruckgeschäumt in einem Stück, 100 Prozent FCKW- und H-FCKW-frei. Energiesparendes Kühlaggregat Herausnehmbares Stopferaggregat oben aufgebaut, Steckerfertig, ausgelegt für Umgebungstemperaturen bis +43 Grad C, in einem vorgefertigten Neopur Gehäuse montiert. Kabelführungen und Kanäle für die Kälteleitungen sowie Tauwasserverdunsterschale im Gehäuse angeordnet. Maschinenraumblende aus Chromnickelstahl, zur Belüftung des Kälteaggregates zur Reduzierung der			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV		2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.3	Unbenannt Titel 3 - Kühlmöbel - KoGr. 471			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Kompressorlaufzeit bis zu 15 Prozent Wartungs- freundlich mittels aufklappbaren Scharnieren an der Maschinenraumblende, Niederspannungs- bedienfeld für erhöhte Sicherheit. Kondensator mit waagrecht angeordneten speziellen Lamellen mit mindestens 20 mm Abstand zwischen den Lamellen. So angeordnet, dass sich der Kondensator nicht zusetzt mit Staub und Dreck. Reinigung von vorne muss möglich sein. EC Kondensatorlüftermotor gemäß ErP Richtlinie. Energieeffizienter Kondensator mit Tragflächen-Rohr- Konstruktion anstelle von konventioneller Lamellenkonstruktion. 2 Kreis-Verdampfersystem mit Kataphorese Beschichtung gegen vorzeitige Korrosion. Der Verdampfer außerhalb des Innenraums angeordnet, mit automatischer Abtaung und Tauwasserverdunstung durch Heißgas. Magnettürkontaktschalter, der den Verdampferlüfter beim Öffnen der Tür ausschaltet und somit verhindert, das warme Umgebungsluft angesaugt wird. Luftleitsystem mit Luftleitkanal an der Rückseite zur Gewährleistung von gleichbleibenden Temperaturwerten im gesamten Gerät auch bei voller Beladung. Schnelle Demontage des Luftkanals zu Reinigungszwecken. Energieeffiziente Steuerung In der Maschinenraumblende ist die energiesparende Elektroniksteuerung verbaut. Dieser vollständig in die Blende integrierte Touchpad Regler im Smartphone Stil soll über einen automatischen E-Modus (Energiesparmodus) und folgende Funktionen verfügen: Flaches Touchscreen-Bedienfeld leicht zu bedienen und zu reinigen Digitale helle und			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV		2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.3	Unbenannt Titel 3 - Kühlmöbel - KoGr. 471			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	große PMVA-Temperaturanzeige mit Soll-/Ist-Wert Ein/Ausschalter mit Betriebsanzeigelampe Automatische ENERGIESPARFUNKTION! Optische und akustische Alarmanlage für Temperatur zu hoch oder zu niedrig sowie für Fühlerfehler Optische Anzeige für Kondensatorreinigung und Stromausfallfunktion: Zeigt an, wenn Strom in Abwesenheit ausgefallen ist Inneneinrichtung 3 rilsanbeschichtete Tragroste in 2/1 Gastronorm. 3 Paar kipp sichere Auflageschienen in U-Form aus Chromnickelstahl, um 55 mm höhenverstellbar. Die Ställe mit 15 Auflagepositionen können zur Reinigung ohne Werkzeug herausgenommen werden. Aufnahme f. jedes Rost bis zu 40 kg. Tür 1 Tür aus Chromnickelstahl mit integrierter seitlicher ergonomischer Griffleiste über die gesamte Höhe der Tür inkl. Zylinderschloss. Die Tür ist selbstschließend, um 180 Grad zu öffnen, bei 90 Grad Öffnung arretiert. Mit fettsäurebeständiger Magnetdichtung, die ohne Werkzeug auswechselbar ist. Geringer Kaltluftverlust durch zusätzliche Magneteinlage im Türrahmen, dadurch bessere Thermosperre und niedrigerer Energieverbrauch einschl. Rollen für den sicheren Stand des Gerätes liefern, eintransportieren und aufstellen			
		1 Stk	EP	GP
Summe Unbenannt 1. 3		Titel 3 - Kühlmöbel - KoGr. 471 , Netto:		

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM...	LV	2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1. 4	Unbenannt Titel 4 - Kleingeräte - KoGr. 471			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1. 4 Unbenannt Titel 4 - Kleingeräte - KoGr. 471				
1.4.1	Microwellengerät (6.15) Microwellengerät (6.15) mechanisches Gerät mit elektronischer Anzeige, mit 4 Magnetrons mit je 450 W Leistung und Drehantenne mit folgenden Ausstattungsmerkmalen: - Gehäuse und Garraum aus Edelstahl - fest integrierter Keramikboden im Garraum - herausnehmbarer Garraumhimmel - Luftfilter für angesaugte Kühlluft frontseitig - Garraum 44 ltr. - automatisches Fehlerdiagnosesystem - 4 Leistungsstufen schaltbar 1800 W/900 W/340 W/170 W - Anschlußkabel mit Stecker 230 V/50 Hz Garraumabmessungen: Breite: ca. 650 mm Tiefe: ca. 471 mm Höhe: ca. 526 mm einschl. passender Wandkonsole aus CNS komplett liefern und montieren 1 Stk EP GP			
1.4.2	Induktionsherd-Auftischgerät (6.13) Induktionsherd-Auftischgerät (6.13) mit 2 Kochstellen hintereinander mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, Überhitzungsschutz, Digitalanzeige, Topferkennung, 9 Leistungsstufen <u>Technische Daten:</u> Steuerung: elektronisch - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV		2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.4	Unbenannt Titel 4 - Kleingeräte - KoGr. 471			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Anschlusswert: 3,5 kW / 230 V / 50 Hz			
	Farbe: Silber			
	Leistung: max. 3500 W			
	Außenmaße:			
	max. B = 340 mm			
	Tiefe: ca. 590 mm			
	Höhe: ca.110 mm			
	Maße Glasfeld: min. 290 x 470 mm			
	2 Kochstellen Durchmesser 220 mm			
	Spannung: 400 V / 5 Hz			
		1 Stk	EP	GP
Summe Unbenannt 1. 4		Titel 4 - Kleingeräte - KoGr. 471 , Netto:		
</				

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM...	LV	2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1. 5	Unbenannt Titel 5 - Speisenausgabe - KoGr. 471			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1. 5 Unbenannt Titel 5 - Speisenausgabe - KoGr. 471				
1.5.1	Kaltbuffet Umluft 4 x GN 1/1 (6.20) Kaltbuffet Umluft 4 x GN 1/1 (6.20) Kaltbuffet (Kühlwanne, Umluft) 4 x 1/1 Größe: LxBxH: 1770 x 330/820/330 x 900 mm Abdeckung glatt; aus Mat. 1.4301 - 2,00 mm stark, allseitig 50 mm abgekantet, Unterseite mit CNS-Profilen verstärkt. Zwischen den Profilen sind Antidröhnplatten aufgeklebt. Unter der Abdeckung ein umlaufender, 40 mm hoher, zurückgesetzter CNS-Rahmen, zum Anschrauben der Tabletrutsche und der Kupplung. Eingebaut 1 Umluft-Kühlwanne, isoliert, passend für 4 GN-Behälter 1/1, max. 150 mm tief. Boden mit Gefälle nach rechts, incl. CNS-Einlegeboden. Wanne mit Tauwasserablauf, Stutzen 1 1/2 Zoll, mit elektrischer Tauwasserverdunstung Unten in die Wanne eingebaut CNS-Gehäuse, mit Verdampfer und Lüfter, zur Reinigung hochklappbar. Unterbau bedienseitig in CNS: Stirnseitig je 1 CNS-Wange ca. 160 mm lang, ca. 650 mm hoch. Rechts als Installationsfach ausgebildet mit abschraubbarer Funktionsblende zum vertieften Einbau der Schalterelemente und 1 Stück 230 V Schukosteckdosen. Rechts am Geräteboden Anschlussmöglichkeit für Elektro-Zuleitung. Links am Geräteboden Elektro-Kupplung ca. 300 mm lang mit Buchsenteil. Zwischen den Wangen eingebaut: Unterschrank mit Flügeltüren in CNS Standard HS,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM...	LV	2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.5	Unbenannt Titel 5 - Speisenausgabe - KoGr. 471			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	mit CNS-Bügelgriff oder Drucktüröffner, 400 mm lang, Korpushöhe 315 mm. Oben mit Längsprofil, 41 mm hoch. Boden 25 mm abgekantet. Der Schrankraum bedienungsseitig ausgestattet mit 3 Flügeltüren CNS. Rechts angeordnet 1 Kühlmaschinenfach, ca. 500 mm lang, ca. 650 mm hoch, zur Abdeckung isoliert. Das Kühlmaschinenfach aus CNS mit steckerfertig montierter Kühlmaschine für die beschriebene Kühlwanne. An der Bedienungsseite abschraubbare Lüftungsblende. Verkleidung CNS: Gäste- und Ausgabeseite Technische Daten: Elektrischer Anschlusswert: ca. 0,25 kW (+ Anschlusswert Aufsatz) Nennspannung: 3N AC 400 V 50 Hz Kälteleistung: 330 W bei VT -10 Grad C Kühlbereich: +2 bis +10 Grad C Aufstellung mit CNS-Sockelblende 150 mm hoch liefern, montieren und betriebsfertig anschließen			
		1 Stk	EP	GP
1.5.2	Aufsatz 1-etagig (6.24) Aufsatz 1-etagig, (6.24) mit LED-Beleuchtung Hustenschutz beidseitig, (DR 275 mm) Größe: LxH: ca. 1770 x 400 mm Ausführung Der Aufsatz bestehend aus stirnseitig 2 senkrechten Stehern aus CNS-Rundrohr, Chromnickelstahl Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS), 40 x 2 mm, an den Stirnseiten der Theke			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM...	LV	2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.5	Unbenannt Titel 5 - Speisenausgabe - KoGr. 471			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	mittig durch die Thekenabdeckung geführt und im Rahmen befestigt. Steher oben mit CNS-Drehteil verschlossen. Durch die Steher geführt je 1 lasergeschnittene CNS-Konsole, 4 mm stark. Die beiden Konsolen trapezförmig, oben waagrecht, an den Längsseiten unten jeweils ca. 60 Grad schräg zur Gästeseite laufend. An den Konsolen mittels CNS-Glashaltern befestigt, oben waagrecht je 1 Glasbord pro Längsseite, darunter je 1 schräg geneigter Hustenschutz aus VSG, 8 mm mit CNS Kantenschutz. Durchreiche 275 mm, (für Selbstbedienung) Oberkante Glasbord 400 mm über Oberkante Thekenabdeckung. Die CNS-Konsolen mittig in Längsrichtung mit einem ca. 150 mm breiten ca. 85 mm hohen CNS-Bord verbunden. Im CNS-Bord eingebaut Beleuchtung, 2 Streamlight LED. Schalter im Buffetunterbau. Abstellfläche (CNS-Bord und Glasborde) ca. 360 mm breit. Technische Daten Gesamtanschlusswert: ca. 16 W Nennspannung: 1N AC 230 V 50 Hz liefern und montieren			
		1 Stk	EP	GP
1.5.3	Warmbuffet 3 GN 1/1 (6.23) Warmbuffet 3 GN 1/1 (6.23) Warmbuffet mit Einbauträgersystem für 3 x GN 1/1 (offener Schrank)			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV	2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche			
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.5	Unbenannt Titel 5 - Speisenausgabe - KoGr. 471			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag: Größe L/B/H ca. 1770x820/830 x 900 mm Ausführung: Abdeckung glatt aus Mat. 1.4301 - 2,00 mm stark, allseitig 50 mm abgekantet, Unterseite mit CNS-Profilen verstärkt. Zwischen den Profilen sind Antidröhnplatten aufgeklebt. Unter der Abdeckung ein umlaufender, 40 mm hoher, zurückgesetzter CNS-Rahmen,zum Anschrauben der Tabletrutsche und der Kupplung. In die Abdeckung eingeschweißt 3 GN 1/1 Systemträger, mit tiefgezogenen Sicken zur Aufnahme eines Cerafeldes, für GN-Behältertiefen 20, 40, 65, 100, 150 und 200 mm. Links vertieft eingebaut eine Schukosteckdose pro Systemträger. Auf der Bedienseite je eine Frontklappe pro Systemträger, Klappe 2-geteilt oben 270 Grad abklappbar. Systemträger passend für alle Funktionsträger. Unterbau bedienseitig in CNS: Stirnseitig je 1 CNS-Wange 160 mm lang, 650 mm hoch. Rechts als Installationsfach ausgebildet mit abschraubarer Funktionsblende zum vertieften Einbau der Schalterelemente und 1 Stück 230 V Schukosteckdosen. Rechts am Geräteboden Anschluss-möglichkeit für Elektro-Zuleitung. Links am Geräteboden Elektro-Kupplung Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV 2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche				
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.5	Unbenannt Titel 5 - Speisenausgabe - KoGr. 471			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	ca. 300 mm lang mit Buchsentil.			
	Zwischen den Wangen eingebaut: Unterschränk, offen, in CNS Standard HS, 1400 mm lang, Korpushöhe 445 mm Oben mit Längsprofil, 41 mm hoch Nutzhöhe in Lichten ca.: 400 mm Boden 25 mm abgekantet			
	Verkleidung V2A: Gäste- und Ausgabeseite			
	stirnseitig V2A für Zusammenbau			
	Technische Daten: Elektrischer Anschlusswert: Die elektrische Gesamtleistung max.10,5 kW. (pro Phase 3,5 kW). Nennspannung: 3N AC 400 V 50 Hz			
	Aufstellung mit CNS-Sockelblende 150 mm hoch			
	komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.			
		1 Stk	EP	GP
1.5.4	Warmhalteplatte (6.23) Warmhalteplatte (6.23) Ceranheizfeld L/B/H ca. 325 x 620 x 63 mm			
	Ausführung: Das Gehäuse aus Edelstahl mit integriertem Fixier- rahmen-zur Aufnahme von thermoplates oder GN-Behälter und tiefgezogenen Auflagen an den Längsseiten, zum Einschieben in einen Systemträger			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV		2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.5	Unbenannt Titel 5 - Speisenausgabe - KoGr. 471			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	oder zur freien Aufstellung.			
	Die Ceran-Heizplatte im CNS-Gehäuse eingefasst. Unter dem Ceranglas montiert ein Strahlungsheizkörper; Heizfläche ca. 420 X 235 mm.			
	Im Steuergehäuse untergebracht die elektronische Programmsteuerung, der Geräteschalter mit Betriebs- leuchte und der Stufenschalter mit 10 Warmhaltestufen. Gerät steckerfertig mit El.-Zuleitung, 1,0 m lang, mit Schukostecker.			
	El.-Anschlusswert: ca. 3,5 kW, 400 V mit Netzanschlussleitung 1,0 m			
	liefern und montieren			
		3 Stk	EP	GP
1.5.5	CNS-Ausgabe Board (6.23) CNS-Ausgabe Board (6.23)			
	zur Ausgabe unter Hustenschutz über GN-Behälter aus 2 mm CNS-Werkstoff 1.4301 arretierbar 250 mm breit, 20 mm hoch - 1770 mm lang abnehmbar für vorstehende Warmausgabe			
	komplett liefern und montieren			
		1 Stk	EP	GP
1.5.6	Aufsatz 1-etagig (zu 6.23/6.24) Aufsatz 1-etagig (zu 6.23/6.24)			
	Abmessung 1770 x 400 mm 1 etagig mit Licht-/Wärmestrahler Durchreiche 275 mm, der Aufsatz bestehend aus stirnseitig 2 senkrechten Stehern aus CNS-Rund-			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV		2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt	Küchentechnik		
1.5	Unbenannt	Titel 5 - Speisenausgabe - KoGr. 471		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	rohr, Chromnickelstahl Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS), Durchm. 40 x 2 mm, an den Stirnseiten der Theke mittig durch die Thekenabdeckung geführt und im Rahmen befestigt. Steher oben mit CNS-Drehteil verschlossen. Durch die Steher geführt je 2 laser- geschnittene CNS-Konsolen, 4 mm stark. Die beiden Konsolen trapezförmig, oben waagrecht, an einer Längsseite unten ca. 60 Grad schräg zur Gästeseite laufend. An den Kon- solen mittels CNS-Glashaltern be- festigt, oben waagrecht 1 Glasbord, darunter 1 schräg geneigter Husten- schutz aus VSG, 8 mm, mit CNS-Kanten- schutz, Oberkante Glasbord 400 mm über Oberkante Thekenabdeckung. Die CNS-Konsolen mittig in Längsrichtung mit einem 150 mm breiten 85 mm hohen CNS-Bord verbunden. Im CNS-Bord eingebaut: 2 x LED / 3 Infrarotstrahler 400 Watt Schalter im Buffetunterbau (Licht / Wärme getrennt schaltbar) Abstellfläche (CNS-Bord und Glasborde 360 mm breit) Technische Daten: Gesamtanschlusswert: ca. 1600 Watt Nennspannung: 1N AC 230 V 50 Hz komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen			Übertrag:
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM...	LV	2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.5	Unbenannt Titel 5 - Speisenausgabe - KoGr. 471			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
		1 Stk	EP	GP
1.5.7	Neutrallbuffet (6.19 / 6.22) Neutrallbuffet (6.19 / 6.22) Sonderbau 950 x 820 Ausführung: Abdeckung glatt CNS 1.4301 - 2,0 mm stark, allseitig 50 mm abgekantet, Unterseite mit CNS-Profilen verstärkt. Zwischen den Profilen Antidröhnplatten aufgeklebt. Unter der Abdeckung ein umlaufender 40 mm hoher, zurückgesetzter CNS-Rahmen Abdeckung mit Aussparung für bauseitige Kasse Unterbau bedienseitig in CNS Stirnseitig je 1 CNS-Wange 160 mm lang und 650 mm hoch Einbau der Schalterelemente und 1 Stück 230 V Schuko- steckdose (rechts), Rechts am Geräteboden Elektrozuleitung als Sonderzubehör Zwischen den Wangen eingebaut: Unterschrank mit Flügeltüre in CNS Standard HS, mit Griffmulde aus Kunststoff 900 mm lang, Korpushöhe 445 mm, oben mit Längsprofil 41 mm hoch, Nutzhöhe im Licht ca. 580 mm Im Schrankinnenraum ein höhenverstellbares Zwischenbord. Boden und Zwischenbord 25 mm abgekantet. Schrank bedienseitig ausgestattet mit 2 Flügeltüren, oberhalb vom Unterschrank mit Schublade.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM...	LV	2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.5	Unbenannt Titel 5 - Speisenausgabe - KoGr. 471			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Verkleidung allseitig V2A			
	komplett liefern und montieren			
		2 Stk	EP	GP
1.5.8	Aufsatz 1-etagig, (6.19 / 6.22) Aufsatz 1-etagig, (6.19 / 6.22) mit LED-Beleuchtung Hustenschutz beidseitig, (DR 275 mm) Größe: LxH: ca. 950 x 400 mm Ausführung Der Aufsatz bestehend aus stirnseitig 2 senkrechten Stehern aus CNS-Rundrohr, Chromnickelstahl Werkstoff-Nr.: 1.4301 (CNS), 40 x 2 mm, an den Stirnseiten der Theke mittig durch die Thekenabdeckung geführt und im Rahmen befestigt. Stehrer oben mit CNS-Drehteil verschlossen. Durch die Steher geführt je 1 lasergeschnittene CNS-Konsole, 4 mm stark. Die beiden Konsolen trapezförmig, oben waagrecht, an den Längsseiten unten jeweils ca. 60 Grad schräg zur Gästeseite laufend. An den Konsolen mittels CNS-Glashaltern befestigt, oben waag- recht je 1 Glasbord pro Längsseite, darunter je 1 schräg geneigter Hustenschutz aus VSG, 8 mm mit CNS Kantenschutz. Durchreiche 275 mm, (für Selbstbedienung) Oberkante Glasbord 400 mm über Oberkante Thekenabdeckung. Die CNS-Konsolen mittig in Längsrichtung mit einem ca. 150 mm breiten ca. 85 mm hohen CNS-Bord verbunden. Im CNS-Bord eingebaut Beleuchtung,			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV		2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.5	Unbenannt Titel 5 - Speisenausgabe - KoGr. 471			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	2 Streamlight LED. Schalter im Buffetunterbau. Abstellfläche (CNS-Bord und Glasborde) ca. 360 mm breit. Technische Daten Gesamtanschlusswert: ca. 16 W Nennspannung: 1N AC 230 V 50 Hz liefern und montieren			
		2 Stk	EP	GP
1.5.9	CNS-Tablettrutsche CNS-Tablettrutsche als Sonderausführung auf bestehende Wand- scheibe montiert: 330 mm breit, bestehend aus CNS mit Führungsschienen aufliegend, am CNS-Rahmen des Buffets verschraubt. Tablettrutsche bestehend aus 2 Teile verschweißt komplett einschl. Befestigungs- und Schweißmaterial liefern und montieren Länge: 5.000 mm Breite: 330 mm			
		1 Stk	EP	GP
1.5.10	CNS-Sockelblende 150 mm CNS-Sockelblende 150 mm für vorstehende Warm- / Kalt und Neutralausgabe für Bedien- und Gästeseite			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM...	LV	2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.5	Unbenannt Titel 5 - Speisenausgabe - KoGr. 471			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	einschl. Abfugung je 5000 mm lang			
	komplett liefern und anbringen			
		1 Stk	EP	GP
1.5.11	Ausgabe betriebsfertig anschließen, Inbetriebnahme Ausgabe betriebsfertig anschließen, Inbetriebnahme mit kompletten Funktionsproben für alle vorstehend beschriebenen Geräte.			
		1 psch		GP
1.5.12	Einweisung Bedienpersonal Einweisung des Bedienpersonals Geräteerklärung, für vorstehend beschriebene Geräte, einschl. Anfahrt und aller Nebenkosten			
		1 psch		GP
Summe Unbenannt 1. 5		Titel 5 - Speisenausgabe - KoGr. 471 , Netto:		

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV		2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1. 6	Unbenannt Titel 6 - Bewegliches Gerät - KoGr. 612			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1. 6 Unbenannt Titel 6 - Bewegliches Gerät - KoGr. 612				
1.6.1	Röhrenstapler rund (6.28) Röhrenstapler rund (6.28) statisch beheizt aus Edelstahl CNS 1.4301, mit flexiblem Einstellmechanismus für Tellerdurchmesser 190-320 mm, einstellbar durch 3 Verstellstangen fest fixierbar. Zuladung pro Röhre max. 75 kg, Plattform kipp- und verkantsicher geführt, Ausgabehöhe verstellbar über Federn. Sicherheitsschiebegriff, 4 Stockecken, rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8, Raddurchmesser 125 mm, 2 Lenkrollen, 2 Lenkstopprollen, Gerät mit Überspannungsschutz, VDE- und GS-geprüft, Schutzklasse IPX5, Stapel- höhe ca. 600 mm. Statisch beheizt, Korpus doppelwandig isoliert, stoßgeschützte Schaltelemente, Spiralkabel 2,5 m, Ein-/Ausschalter, Blindsteckdose, Thermostatregler +30 Grad C bis +90 Grad C, Netzspannung 1N AC 230 V, 50 Hz Größe: ca. 955 x 480 x 900 mm Anschlusswert: 1,4 kW Röhrenanzahl: 2 Röhrendurchmesser: 397 mm komplett liefern			
		2 Stk	EP	GP
1.6.2	Plattformstapler - unbeheizt GN 2/1 (6.30) Plattformstapler - unbeheizt GN 2/1 (6.30) Edelstahl CNS 1.4301 einschl. mit 6 integrierten Geschirrkörben 500 x 500 mm, als stabile selbsttragende und hygienische Konstruktion, CNS 1.4301. Korbstapler zur Aufnahme von diversen Geschirrtellen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM...	LV	2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.6	Unbenannt Titel 6 - Bewegliches Gerät - KoGr. 612			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
in Körben 500 x 500 mm. Integrierter herausnehmbarer Stapelkorb aus CNS, kunststoffbeschichtet, als zusätzlichen Geschirraum nutzbar. Gleichbleibende Ausgabehöhe durch manuell einstellbares Zugfedersystem, reibungsarme seitliche Führung der Plattform durch Kugellagerung,einschließlich 2 Lenk- und 2 Lenkstopprollen, Rollen aus korrosionsbeständigem und wartungsfreiem Kunststoff, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager, entsprechend DIN 18867 Teil 8. Technische Daten: Plattformfläche: ca. 535 x 600 mm Korb- /Tablettabmessungen: max 530 x 650 mm Kapazität: zusätzlich 6 Körbe (115 mm hoch) Oberste Ausgabehöhe: 750 mm Prüfzeichen: GS-Prüfzeichen Nettogewicht Wagen: 50 kg Max. Zuladung: 200 kg Schiebegriff: stirnseitig Stoßschutz: 4 Stoßecken Abmessungen: Breite: ca. 880 mm Tiefe: ca. 690 mm Höhe: ca. 911 mm komplett liefern				
		3 Stk	EP	GP
1.6.3	Besteck- und Tablettstapler CNS (2.20) Besteck- und Tablettstapler aus CNS (2.20) offene Ausführung, mit absenkbarer Stapelvorrichtung,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV		2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.6	Unbenannt Titel 6 - Bewegliches Gerät - KoGr. 612			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Besteckaufsatz inkl. 4 Besteckbehälter mit 4 Lenkrollen, 2 Lenkstopprollen Durchmesser 125 mm			
	Größe: ca. 690 x 690 x 911 mm Plattformabmessungen: 530 x 400 mm Stoßschutz: 4 Stoßecken Max. Zuladung: 200 kg			
	komplett liefern			
		2 Stk	EP	GP
1.6.4	Besteckbox in Tischausführung (2.16) Besteckbox in Tischausführung (2.16) antrazithfarbene Kunststoffbehälter, mit 4 Besteckeinsätzen GN 1/4, mit transparentem schwenkbarem Kunststoffdeckel, halbseitig abgedeckt, Fassungsvermögen je 100 Besteckteile			
	Größe: ca. 648 x 288 x 288 mm			
	komplett liefern und montieren			
		1 Stk	EP	GP
1.6.5	CNS-Mehrzweckeimer (6.10) CNS-Mehrzweckeimer (6.10) mit Schemel und rostfreien Rollen			
	Abmessungen: 592 mm Material: Edelstahl 1.4301 (CNS) Gewicht: 6,95 kg Raddurchmesser: 75 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM...	LV	2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.6	Unbenannt Titel 6 - Bewegliches Gerät - KoGr. 612			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Rollen: 3 Lenk; 1 Lenkstopprolle			
	komplett liefern			
		1 Stk	EP	GP
1.6.6	Servierwagen (6.29) Servierwagen (6.29) leichte Ausführung aus CNS 18/10, best. aus 2 CNS Rundrohr-Schiebebügeln Durchmesser 25 mm gebogen, dazwischen eingeschweißt tiefgezogene Borde mit Rings umlaufendem, erhöhtem Stopprand mit großen Radian, ohne Schmutzecken, 30 mm abgekantet mit Sicherheitsum- schlag nach innen. Borde schalldämmend mit Antidröhnbelag unterfüttert. Am unteren Bord Stoßschutz, best. aus 4 Stoßecken, rostfreie Rollenausstattung gem. DIN 18867 Teil 8, Raddurchmesser 125 mm, Borde: 3 Stück Bordgröße: 800/500 mm Gesamthöhe: 900 mm			
		1 Stk	EP	GP
1.6.7	Tablettabräumwagen (6.11) Tablettabräumwagen (6.11) für GN 1/1 - 530 x 325 mm, in leichter Ausführung, Rahmenkonstruktion aus eloxierten Spezial-Leichtmetall-Profilen, Seitenwände und Trennwand aus melaminharzbeschichteten Platten, ringsum in ein U-Profil eingefaßt. Rück- und Vorderseite offen. Tablettauflagen aus verchr. Rundmaterial, fahrbar durch 4 korrosionsgeschützte, kugelgelagerte			
				Übertrag:
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV		2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.6	Unbenannt Titel 6 - Bewegliches Gerät - KoGr. 612			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Lenkrollen mit Abweisrollen, 2 davon feststellbar. Standardfarbe nach Wahl			
	Tablett-Fassungsvermögen: mind. 52 Größe: ca. 1.240 x 775 x 1.650 mm Höhenabstand Tablett: 100 mm			
		3 Stk	EP	GP
Summe Unbenannt 1. 6		Titel 6 - Bewegliches Gerät - KoGr. 612 , Netto:		

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM...	LV	2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1. 7	Unbenannt Titel 7 - Lagerregal			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1. 7 Unbenannt Titel 7 - Lagerregal				
1.7.1	Standregal CNS Norm 1000/600/1200 mm			
	Standregal CNS Norm 1000/600/1200 mm			
	Ausführungen Aufbau Modulares System komplett aus CNS, 1.4301. Breite beliebig anbaubar, Übereckbau möglich, ohne Werkzeug montierbar. Werkstoffe, Hygiene und Bauweise gemäß DIN 18868-2. Ausführungsdetails Regalständer aus zwei Vierkantrohren, CNS 1.4301, 25 x 25 mm, verpresst mit 3 stabilisierenden querlaufenden Flachprofilen, 50 x 2 mm. Verschweißte Rundbolzen, Ø 7 mm, Höhenraster 150 mm, als Auflagepunkte. Hygienische Abdichtung mittels höhenverstellbaren Schraubfüßen, Verstellbarkeit 25 mm, oberen Abschlusskappen, aus Kunststoff. Dauerhafter Einsatz der Regale bei Belastungsgrenzwerten im Temperaturbereich von -40°C bis +60°C möglich. Eine Kreuzverstrebung aus Flachprofil 25 x 1,5 mm, für alle Auflagenbreiten, mit Befestigungsmaterial. Auflagen Leichte Reinigung, Höhenverstellbarkeit ohne Werkzeug. Maximale Fachlasten abhängig von der Auflagenbreite, längsseitig um 40 mm, stirnseitig um 30 mm abgekantet, nach innen gefalzt. Blechroste: Blechroste aus 0,8 mm starkem Blech, tiefgepresste Schlitze 32 mm breit, Abstand 50 mm. Geschlossene Auflagen 600 bis 1000 mm Breite Auflagen aus 0,8 mm starkem Blech, ab 1200 mm Breite 1,0 mm. Technische Daten: Max. Feldlast: 1200 kg Maximale Fachlast Blechroste: (bei gleichmäßig verteilter Last) 600-1000 mm breit: 150 kg			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV		2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.7	Unbenannt Titel 7 - Lagerregal			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	1200-1500 mm breit: 100 kg			
	komplett liefern und montieren			
		1 Stk	EP	GP
Summe Unbenannt 1. 7			Titel 7 - Lagerregal , Netto:	

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM...	LV	2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1. 8	Unbenannt Titel 8 - Hauswirtschaftsgeräte			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1. 8 Unbenannt Titel 8 - Hauswirtschaftsgeräte				
1.8.1	Wärmepumpentrockner (8.2) Wärmepumpentrockner (8.2) mit Auto-Clean Technologie ohne Türfilter mit Smart- und Auto-Dry automatisch bestimmen der Trockenprogramme mit Anti-Vibrations-Design für optimale Laufruhe mit umweltfreundlichen Kältemittel R 290 Leistung und Verbrauch - Energieeffizienzklasse: A+++ - Stromverbrauch: 176 kWh - Nennkapazität: 1 - 8 kg - Programmlaufzeit: 192 min - Geräuschwert: 62 dB (A) re 1 pW - Kondensationseffizienzklasse: B - Kondensationseffizienz: 88 % Programme - Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht - Smart Dry - Spezialprogramme: AllergiePlus, Baumwolle, Blusen/Hemden, Smart Dry, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Decken, Pflegeleicht, Wolle trocknen im Korb, Zeitprogramm warm Inkl. Optionen - Knitterschutz 120 min am Programmende - TouchControl-Tasten: Fertig in, Knitterschutz 60 Min., Knitterschutz 120 Min., Kindersicherung 3 Sek., An/Aus, Schontrocknen, Signal, Start / Nachlegen / Pause, Trocknungsgradfeinjustage, Trockenziele, 24 h Fertig in Komfort und Sicherheit - AutoClean - nie mehr Türfilter reinigen. - Trommelinnenbeleuchtung: LED - AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM...	LV	2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.8	Unbenannt Titel 8 - Hauswirtschaftsgeräte			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	- Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter - Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeit- anzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen. - AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme - Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign - Korb für Schuhe - Schwenktür, rechts angeschlagen - Glastür, silber-schwarzgrau - Metallverschlusshaken - Kindersicherung - Signal am Programmende			
	Technische Daten			
	Technische Daten			
	Bauform : Standgerät			
	Arbeitsplatte abnehmbar : Nein			
	Türanschlag : Rechts			
	Länge Anschlusskabel : 145,0 cm			
	Höhe der Arbeitsplatte : 0 mm			
	Abmessungen des Gerätes : 842 x 598 x 613 mm			
	Nettogewicht : 56,3 kg			
	Fluorierte Treibhausgase : Nein			
	Kältemittelart : R290			
	Hermetisch geschlossene Einrichtung : Ja			
	Anschlusswert : 600 W			
	Absicherung : 10 A			
	Spannung : 220-240 V			
	Frequenz : 50 Hz			
	Nennkapazität Baumwolle für das Standard-Baumwoll- programm bei vollständiger Befüllung - neu (2010/30/EC) : 8,0 kg			
	Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+++			
	Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) : 1,44 kWh			
	Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung : 192 min			
	Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV		2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.8	Unbenannt Titel 8 - Hauswirtschaftsgeräte			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Teilbefüllung für elektrisch beheizte Haushaltswäsche- trockner - neu (2010/30/EC) : 0,83 kWh Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung : 122 min Gewichteter jährlicher Energieverbrauch für elektrisch beheizte Haushaltswäschetrockner - neu (2010/30/EC) : 176,0 kWh/a Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwoll- programms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung : 152 min Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard- Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%): 88 % Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard- Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%) : 88 % Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard- Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%) : 88 % komplett liefern und montieren			
		1 Stk	EP	GP
1.8.2	Waschmaschine Frontlader 10 kg (8.3) Waschmaschine Frontlader 10 kg (8.3) Eine hochmoderne i-Dos Waschmaschine mit Waschmittel-Scan Leistung und Verbrauch - Energieeffizienzklasse: A - Stromverbrauch / Wasserverbrauch: 51 kWh / 49 Liter - Nennkapazität: 1 - 10 kg - Programmlaufzeit: 3:55 h:min - Schleudereffizienzklasse: A - Schleuderdrehzahl: 400 - 1600 U/Min. - Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW - Geräuscheffizienzklasse: A Programme			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM...	LV	2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.8	Unbenannt Titel 8 - Hauswirtschaftsgeräte			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche - Automatikprogramm - Iron Assist: Dampfprogramm für trockene Kleidungsstücke welches den Bügelaufwand redziiert - Hygiene: Saubere Wäsche und e?ektive Beseitigung von Keimen - Zusätzliche Programme über Home Connect: Daunen, Hemden, Sport/Fitness, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion, Automatik Sanft, Jeans/dunkle Wäsche - Spezialprogramme: Automatik, Funktionstextilien, Schleudern/Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, ExtraKurz 15'/30', Hygiene Plus, App, Iron Assist			
	Inkl. Optionen			
	- Waschmittel-Scan: Automatische Einstellung der Wasserhärte und Waschmitteldosierung dank Barcode-Erkennung - Mini Load: wäscht einzelne Wäschestücke und kleine Beladungen effizient			
	Komfort und Sicherheit			
	- i-DOS: dosiert vollautomatisch Flüssigwaschmittel und Weichspüler - 4D Wash System: höchste Waschleistung durch effektive Durchfeuchtung der Wäsche und Nutzung des Waschmittels. - VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen - Trommelinnenbeleuchtung: LED - EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer - 10 Jahre Motorgarantie - AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe - Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen			
	das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.			
	- Intuitive und ergonomische Bedienblende - Digitaler Bedienring mit hinterleuchteter LED-			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV		2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.8	Unbenannt Titel 8 - Hauswirtschaftsgeräte			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Programmanzeige - Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme - ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. - AquaSensor für optimale Spülergebnisse und perfekt saubere Wäsche. - Geräuschkämmung - Schaumerkennung - Anzeige für Überdosierung - Unwuchtkontrolle - Kindersicherung - Signalton - Leichtreinigungsschublade - 32 cm-Bullauge, chrom, weiß mit 182° Türöffnungswinkel - AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden ein Geräteleben lang Technische Daten Bauform: Standgerät Höhe der Arbeitsplatte: -5 mm Abmessungen des Gerätes: 845 x 598 x 590 mm Nettogewicht: 82,6 kg Anschlusswert: 2300 W Absicherung: 10 A Spannung: 220-240 V Frequenz: 50-60 Hz Länge Anschlusskabel: 160,0 cm Türanschlag: Links komplett liefern und montieren			
		1 Stk	EP	GP
Summe Unbenannt 1. 8		Titel 8 - Hauswirtschaftsgeräte , Netto:		

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM...	LV	2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1. 9	Unbenannt Titel 9 - Allgemeines und Regie - KoGr. 471			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1. 9 Unbenannt Titel 9 - Allgemeines und Regie - KoGr. 471				
Stundenlohnarbeiten				
Stundenlohnarbeiten				
Verrechnungssätze für Löhne Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten. In ihnen sind enthalten: - Lohn- und Gehaltskosten, - Lohn- und Gehaltsnebenkosten, - Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge, - Gemeinkostenanteile, - Gewinn. Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftrag- geber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet. Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden zusätzlich die Sozialkosten vergütet. Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und statt dessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.				
1.9.1	Vorarbeiter			
Vorarbeiter				
Vorarbeiter / Meister / Obermonteur				
		10 h	EP	GP
Übertrag:				

test (test)

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV		2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.10	Unbenannt Titel 10 - Technische Dokumentation - KoGr. 471			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
1.10 Unbenannt Titel 10 - Technische Dokumentation - KoGr. 471				
1.10.1	Technische Unterlagen Technische Unterlagen Zum Einweisungstermin des Betriebs- personals hat der AN die erforderlichen technischen Unterlagen in deutscher Sprache abzugeben. Als Mindestumfang wird vereinbart: 2 St. Ordner mit Kunststoffeinband und Rückenbeschriftung ent- sprechend den nachstehen- den Anforderungen Die Unterlagen sind mind. 14 Tage vor dem Abnahmetermin in 2-facher Ausfertigung in Papierform und 2-fach auf Datenträger Stick in Ordnern mit übersichtlicher Untergliederung, Trennblätter und Inhaltsverzeichnis der Fachplanung zu übergeben. Betriebs-, Bedienungs- und Wartungs- anleitungen sowie Funktionsbeschrei- bungen müssen mit den Anlagen über- einstimmen. - Fachunternehmererklärung - CE-Hersteller bzw. Konformitäts- erklärung - Bedienungsanleitungen - Betriebskurzanweisung - Prüfprotokolle mit Bewertung nach VDE-0100 T 610 bzw. DIN VDE 60204, GUV 2.10, BGV A 3 - Einstell- und Parameterlisten - Aufstellungs- und Grundrisspläne mit Typen- und Fabrikatsangaben - Kabelpläne/Kabelangaben - Schalt- und Klemmenpläne			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV		2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.10	Unbenannt Titel 10 - Technische Dokumentation - KoGr. 471			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	- Excelliste mit Fabrikats- und Typenangabe			
	Für die gesamte Leistung wird, soweit nicht in den Einheitspreisen enthalten, berechnet:			
		1 psch		GP
1.10.2	Montagepläne			
	Montagepläne			
	Vom Auftragnehmer sind rechtzeitig zur Prüfung Montagepläne M 1:50 / M 1:20 / M 1:10 bzw. M 1:1 soweit erforderlich als Detail- und Werkstattzeichnungen 2-fach zu liefern auf DIN A 4 gefaltet und 1-fach als Datenträger (USB-Stick), dem AG zur Prüfung zur Verfügung zu stellen.			
	Für die gesamte Leistung wird, soweit nicht in den Einheitspreisen enthalten, berechnet:			
		1 psch		GP
1.10.3	Bestands- und Revisionspläne			
	Bestands- und Revisionspläne			
	erstellen und fortschreiben, mit CAD-Programm, anhand von Montageplänen des AN in vom AG auf Datenträger/ Schnittstelle zur Verfügung gestellten Bauplänen des AG, Übergabe, 14 Tage vor der Abnahme, als Papierzeichnung/Plottausdruck 2-fach, farbig, gefaltet DIN A4, einschließlich Übergabe der Pläne zur Weiterbearbeitung auf CAD-System, Dateiformat DWG, PDF und			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

test (test)

2302EM... LV		2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche		
1	Unbenannt Küchentechnik			
1.10	Unbenannt Titel 10 - Technische Dokumentation - KoGr. 471			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	als Plot-File, 2-fach auf Datenträger USB Stick. Für die gesamte Leistung wird berechnet:			
		1 psch		GP
Summe Unbenannt 1.10		Titel 10 - Technische Dokumentation - KoGr. 471 , Netto:		
Summe Unbenannt 1		Küchentechnik , Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

LV-Zusammenfassung

test (test)

2302EM... LV		2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche	
Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt in EUR
1	Unbenannt Küchentechnik	19	
1. 1	Unbenannt Titel 1 - Combidämpfer	19	
1. 2	Unbenannt Titel 2 - Edelstahlereinrichtung	27	
1. 3	Unbenannt Titel 3 - Kühlmöbel - KoGr. 471	32	
1. 4	Unbenannt Titel 4 - Kleingeräte - KoGr. 471	35	
1. 5	Unbenannt Titel 5 - Speisenausgabe - KoGr. 471	37	
1. 6	Unbenannt Titel 6 - Bewegliches Gerät - KoGr. 612	48	
1. 7	Unbenannt Titel 7 - Lagerregal	53	
1. 8	Unbenannt Titel 8 - Hauswirtschaftsgeräte	55	
1. 9	Unbenannt Titel 9 - Allgemeines und Regie - KoGr. 471	60	
1.10	Unbenannt Titel 10 - Technische Dokumentation - KoGr. 471	62	
Summe LV 2302EMSMi 2302 - EMS Mittelschule Freilassing - 1203 Ausgabeküche			
		Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel		zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....		<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift			