

	Bestand
	Abriss
	Neu
	Lamellenabdeckung
	Brüstungskanal
	Heizkörper
	Feuerwiderstandsklasse: F90
	Feuerwiderstandsklasse: Bauart Brandwand
	Feuerwiderstandsklasse: F30
	feuerhemmendes Bauteil und nichtbrennbar
	Senkrechtlamellen
	Bewegungsflächen gemäß ASR
	Bodenaufbau neu

Durchbruch/ Kernbohrungen nach Angaben TGA/ Statik

Technische Regeln für Arbeitsstätten: Schutz vor Absturz und
herabfallenden Gegenständen, Betreten von Gefahrenbereiche

ASR A2.1

5.1 Sicherung an Absturzkanten

(2) Die Umwehrungen müssen mindestens 1,00 m hoch sein. Die Höhe der Umwehrungen darf bei Brüstungen bis auf 0,20 m verringert werden, wenn die Tiefe der Umwehrung mindestens 0,80 m beträgt und durch die Tiefe der Brüstung ein gleichwertiger Schutz gegen Absturz gegeben ist.

Beträgt die Absturzhöhe mehr als 12 m, muss die Höhe der Umwehrung mindestens 1,10 m betragen.



Inschriftsbearbeitet	30194017		 BauRat Immobilienmanagement GmbH 10119 Berlin Südkönigsplatz 100, 1. Obergeschoss Tel.: 030 25020-100 Fax: 030 25020-100
erschaffen	Charlottenburger Chaussee 67.75 13559 Berlin		
erbaut	Haus 18		
Inschrift-Nr./Maßnahmen	Modernisierung und Instandsetzung		
Inhalt	Ausführungsplanung		
Verkehrsbezeichnung	Längsschnitt A-A		
Dokumentnummer	30194017001AAR_SA-SA_-SW	Index B	
Druckdatum	1:50	erstellt 28.01.26	
Geplante Anlage	1:50-0/81		
Geplante Lage	250205, CHC, H16, M1a		

LEGENDE:

- Bestand
- Abriss
- Neu
- Lamellenabdeckung
- Brüstungskanal
- Heizkörper
- Feuerwiderstandsklasse: F90
- Feuerwiderstandsklasse: Bauart Brandwand
- Feuerwiderstandsklasse: F30
- feuerhemmendes Bauteil und nichtbrennbar
- Senkrechtlamellen
- Bewegungsflächen gemäß ASR
- Bodenaufbau neu
- Durchbruch/ Kernbohrungen nach Angaben TGA/ Statik

Hinweis: Alle Fenster werden durch Kunststoffenster mit dreifacher Verglasung ersetzt.

Ausstattung Fenster:

3.1. Sonnenschutz:

außenliegende Raffstore (keine Verdunklungslamellen)

3.2. Blendschutz:

innenliegende Senkrechtlamellen, 1-seitig gummiert zur Verdunklung

3.3. Sichtschutz

durch Folien auf den Scheiben

Fenster beidseitig mit VSG-Verglasung bis zu einer Höhe von 2,00 m, Rahmenprofile nicht scharfkantig (Radius ≥ 2 mm oder gefast)

Anmerkungen

Technische Regeln für Arbeitsstätten: Schutz vor Absturz und

herabfallenden Gegenständen, Betreten von Gefahrenbereichen:

ASR A2.1


5.1 Sicherung an Absturzkanten

(2) Die Umwahrungen müssen mindestens 1,00 m hoch sein. Die Höhe der Umwahrungen darf bei Brüstungen bis auf 0,80 m verringert werden, wenn die Tiefe der Umwahrung mindestens 0,20 m beträgt und durch die Tiefe der Brüstung ein gleichwertiger Schutz gegen Absturz gegeben ist. Beträgt die Absturzhöhe mehr als 12 m, muss die Höhe der Umwahrung mindestens 1,10 m betragen.

Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Unstimmigkeiten sind vor Beginn der Arbeiten mit der örtlichen Bauleitung zu klären!

Änderungen	Bezeichnung Raum/ Fenster/ Tür		Datum	bearbeitet
	Index	Art der Änderung		
	0		17.10.20	LH

Bemerkungen	Bezeichnung Raum/ Fenster/ Tür		Datum	bearbeitet
	Index	Art der Änderung		

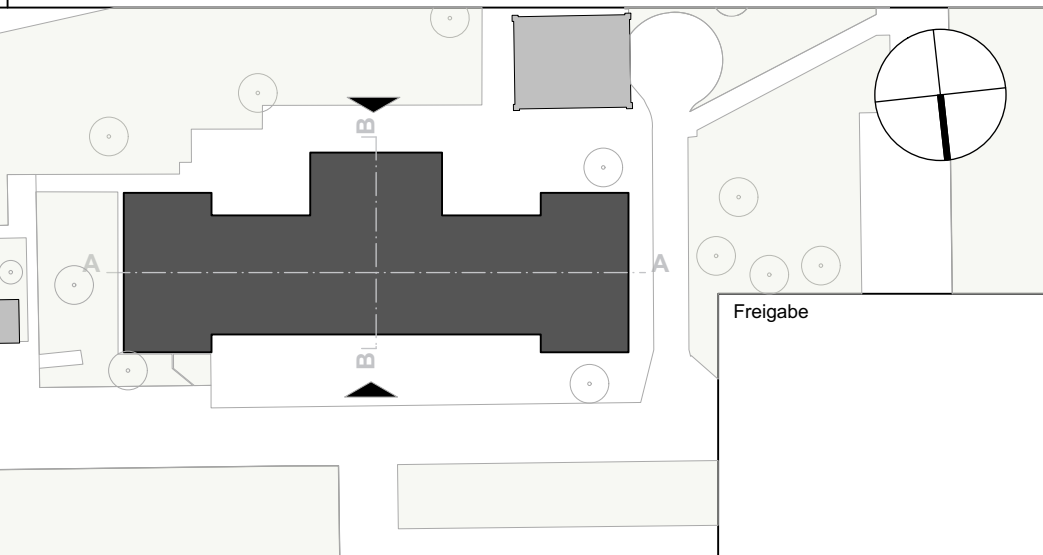

Wirtschaftseinheit	30194017	 Berliner Immobilienmanagement GmbH Am Alten Markt 10 10119 Berlin Tel. (030) 69165-1400, Fax (030) 69165-1410
Anschrift	Charlottenburger Chaussee 67, 75 13597 Berlin	
Gebäude	Haus 16	
Maß-Nr./Maßnahme	Modernisierung und Instandsetzung	
Planart	Ausführungsplanung	
Planbezeichnung	Querschnitt B-B	Auftraggeber: SILB Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin verarbeitet durch
Plannummer	30194017001AAR_SB-B_--SW	
Maßstab	1:50	
Blattgröße	DIN A0	
Datum	28.01.20	
Datensatz	260205_CHC_Hs16_Mul_vex	

Querschnitt B-B

Charlottenburger Chaussee 67, 75 Haus 16

