




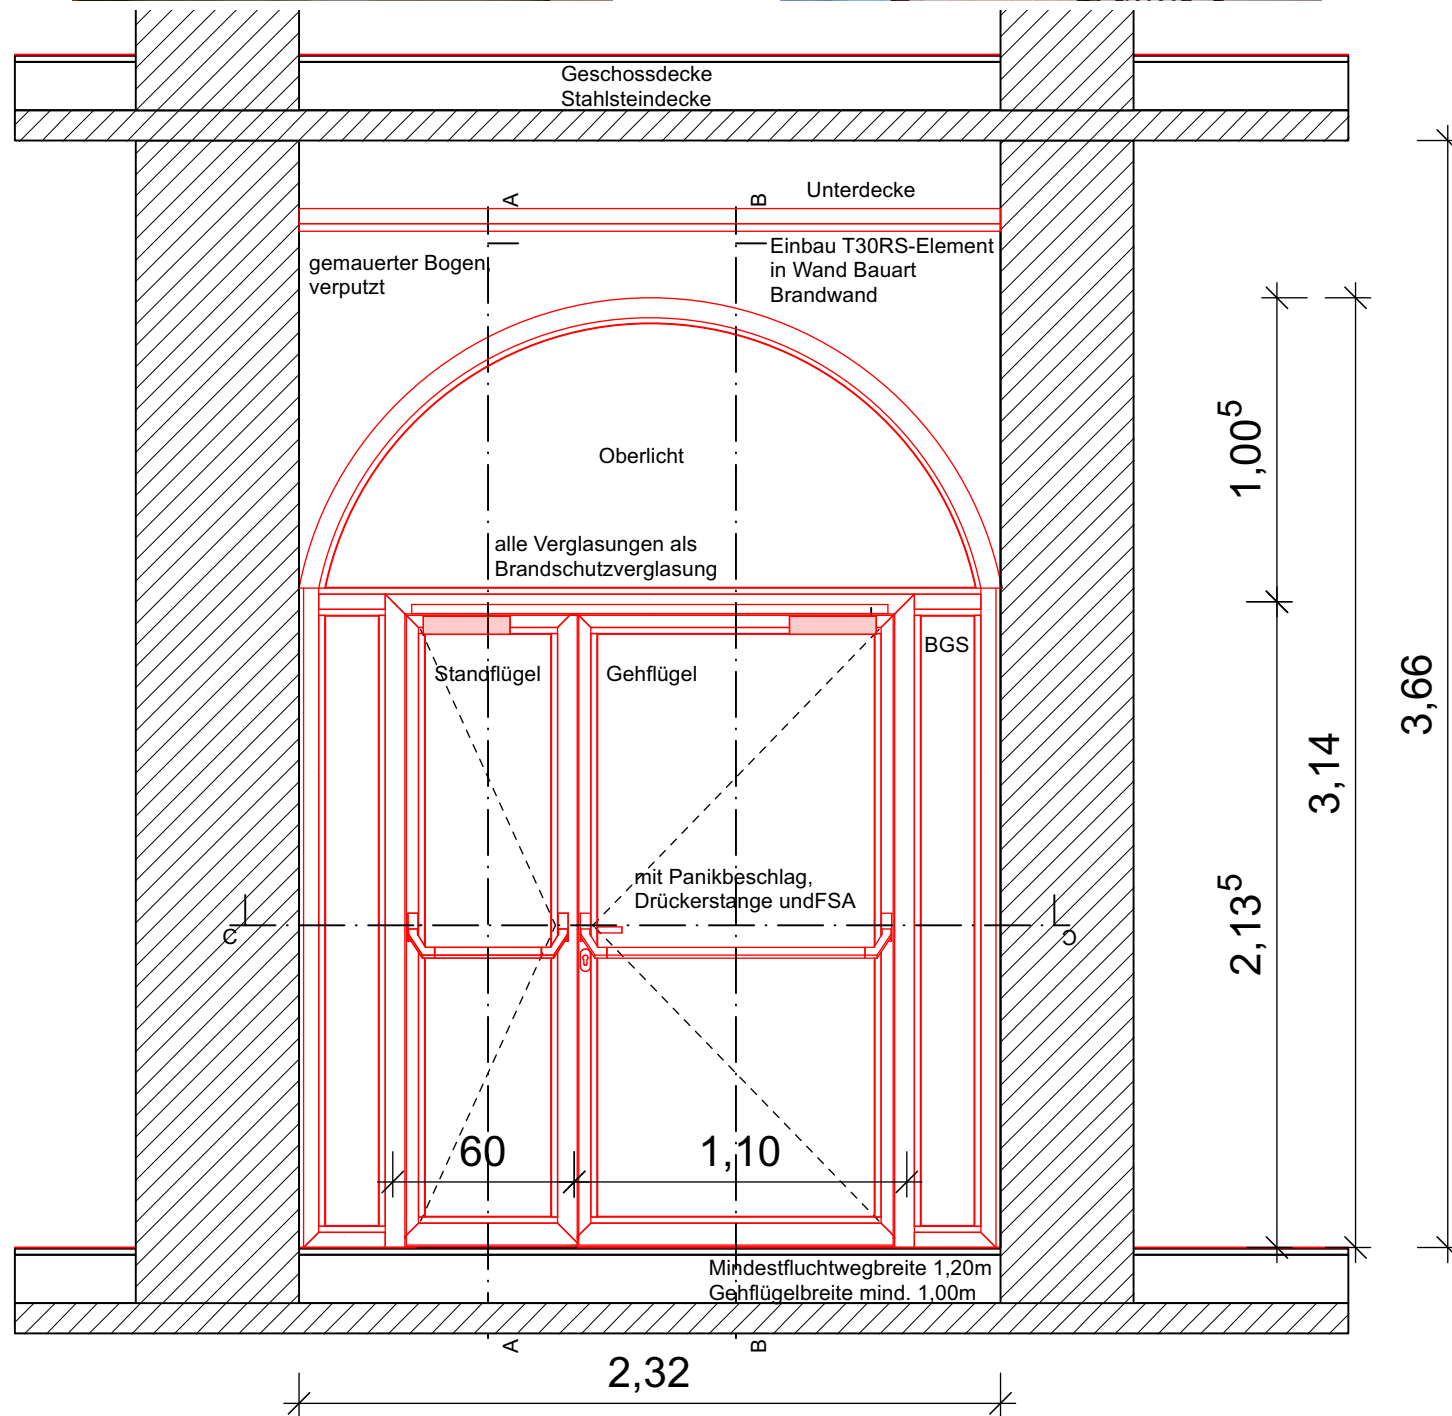


Alle Maße sind am Bau zu überprüfen!

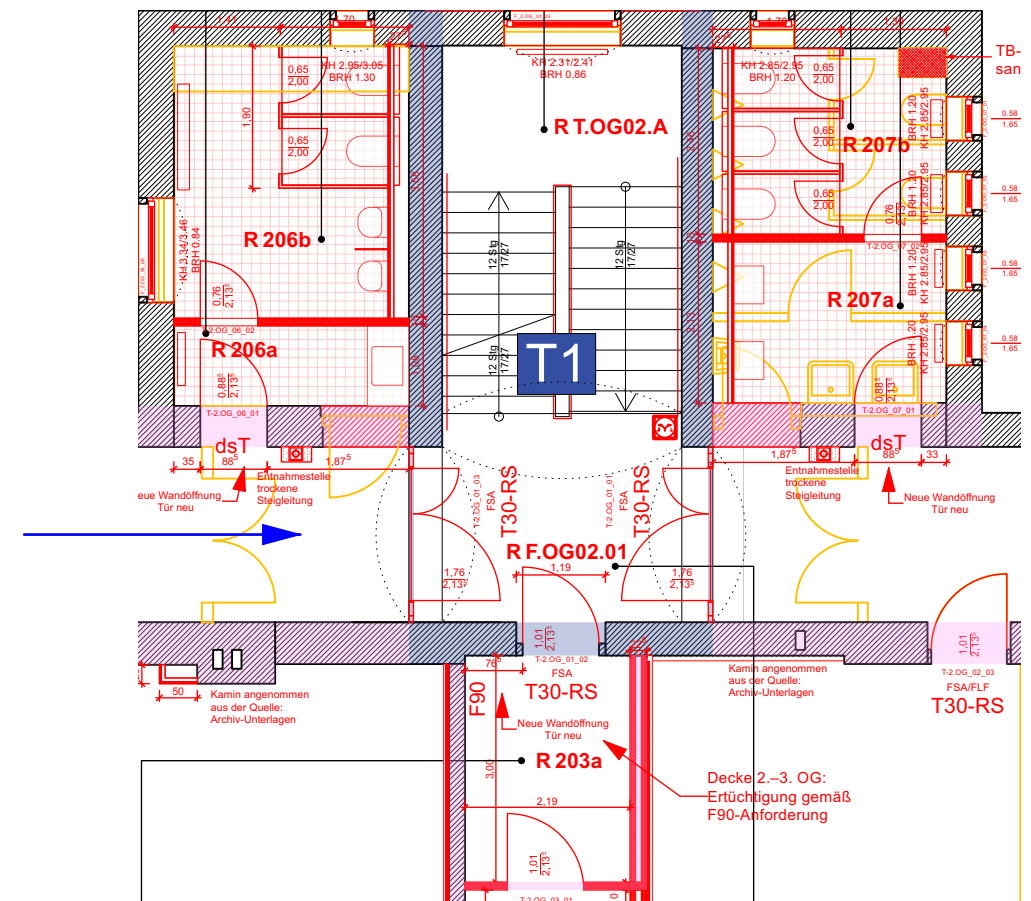

Brandschutzanforderung Wand Bauart Brandwand
Brandschutzanforderung Türelement T30 RS

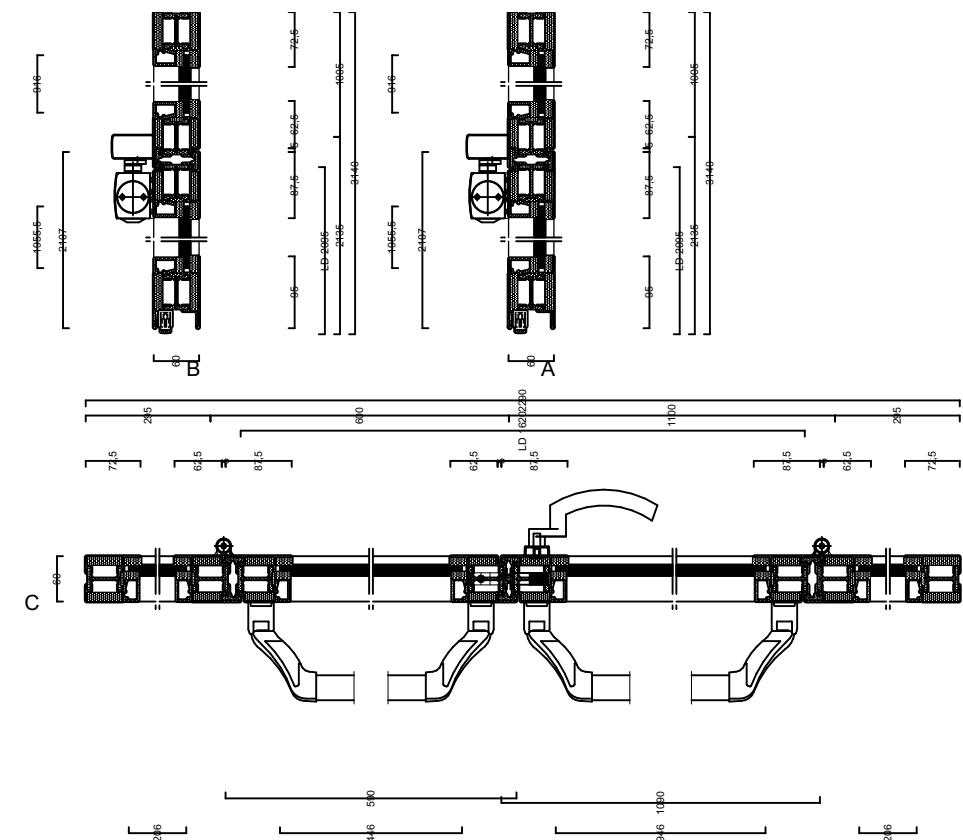

Charlottenburger Chaussee 67 - 75, 13597 Berlin
Modernisierung und Instandsetzung Haus 16
Treppenhäustüren - Stahl-Glas-Element

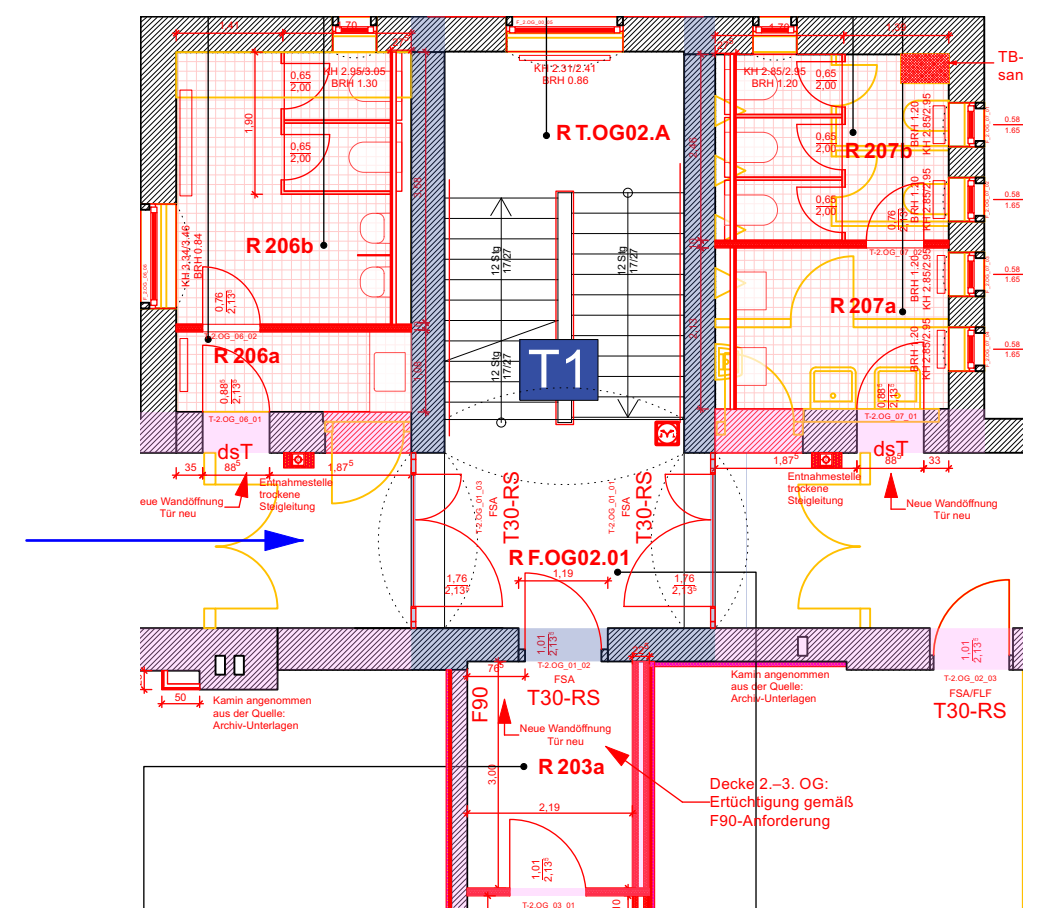

Geschossdecke
Stahlsteindecke

Unterdecke

gemauert Bogen,
verputzt

Einbau T30RS-Element
in Wand Bauart
Brandwand

Oberlicht

alle Verglasungen als
Brandschutzverglasung

BGS

Standflügel

Gehflügel

mit Panikbeschlag,
Drückerstange und FSA

Blindpaneel

Blindpaneel

60

1,10

Mindestfluchtwegbreite 1,20m
Gehflügelbreite mind. 1,00m


2,17

2,135

ca. 1,015

ca. 3,15

3,77

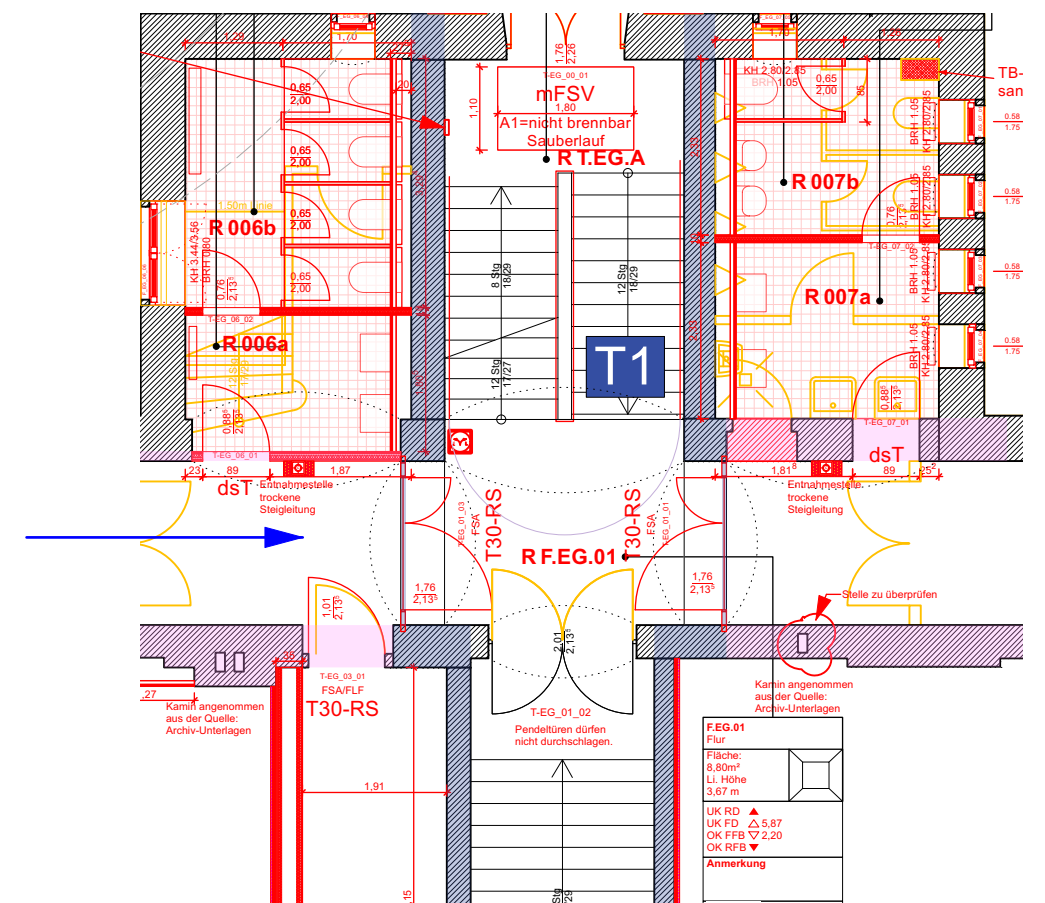


Technical drawing of a fire-protected door assembly (Einbau T30RS-Element in Wand F90) showing dimensions and components.

Dimensions:

- Overall width: 3,20
- Overall height: 3,20
- Door frame width: 1,75
- Door frame height: 2,10
- Door opening width: 1,10
- Door opening height: 2,135
- Door frame thickness: 60
- Door frame depth: 625
- Door frame depth (inner): 405
- Door frame depth (outer): 2,555

Components and Labels:

- Geschossdecke Stahlsteindecke
- Einbau T30RS-Element in Wand F90
- Trockenbauschürze F90
- Brandschutzbekleidung Anschlussprofil alleseitig
- Unterdecke F30
- Oberlicht
- alle Verglasungen als Brandschutzverglasung
- BGS
- Standflügel
- Gehflügel
- mit Panikbeschlag, Drückerstange und FSA
- Blindpaneel
- Mindestfluchtwegbreite 1,20m
- Gehflügelbreite mind. 1,00m

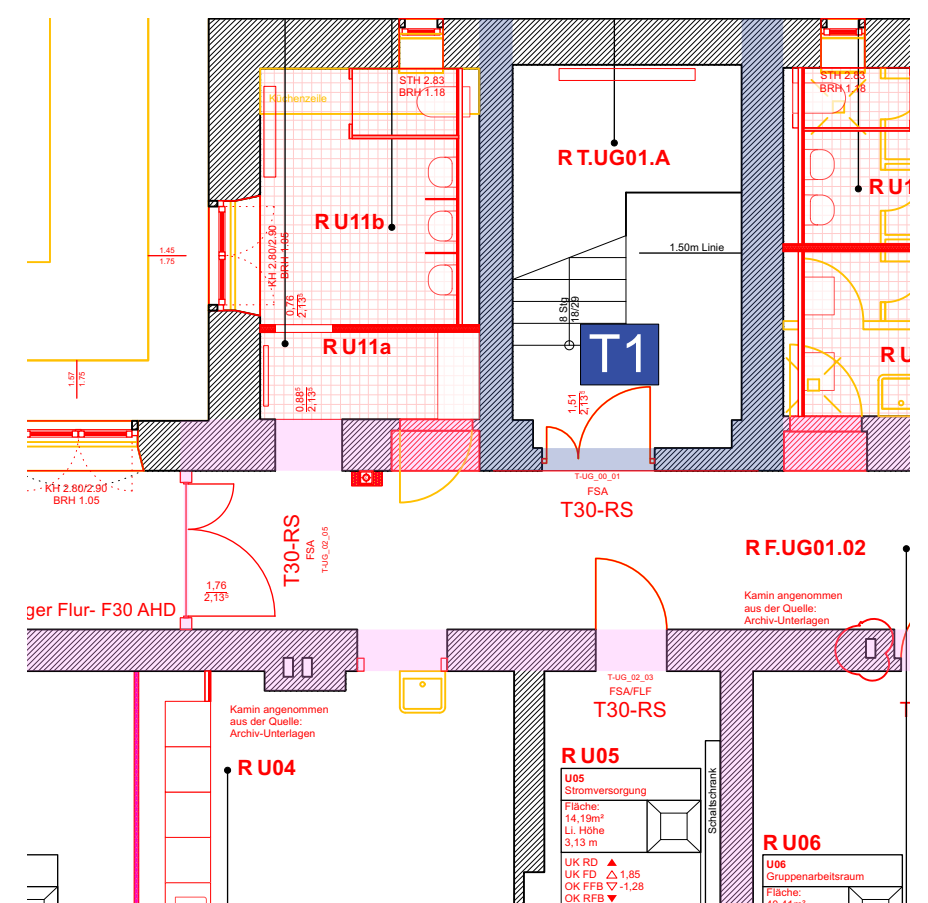



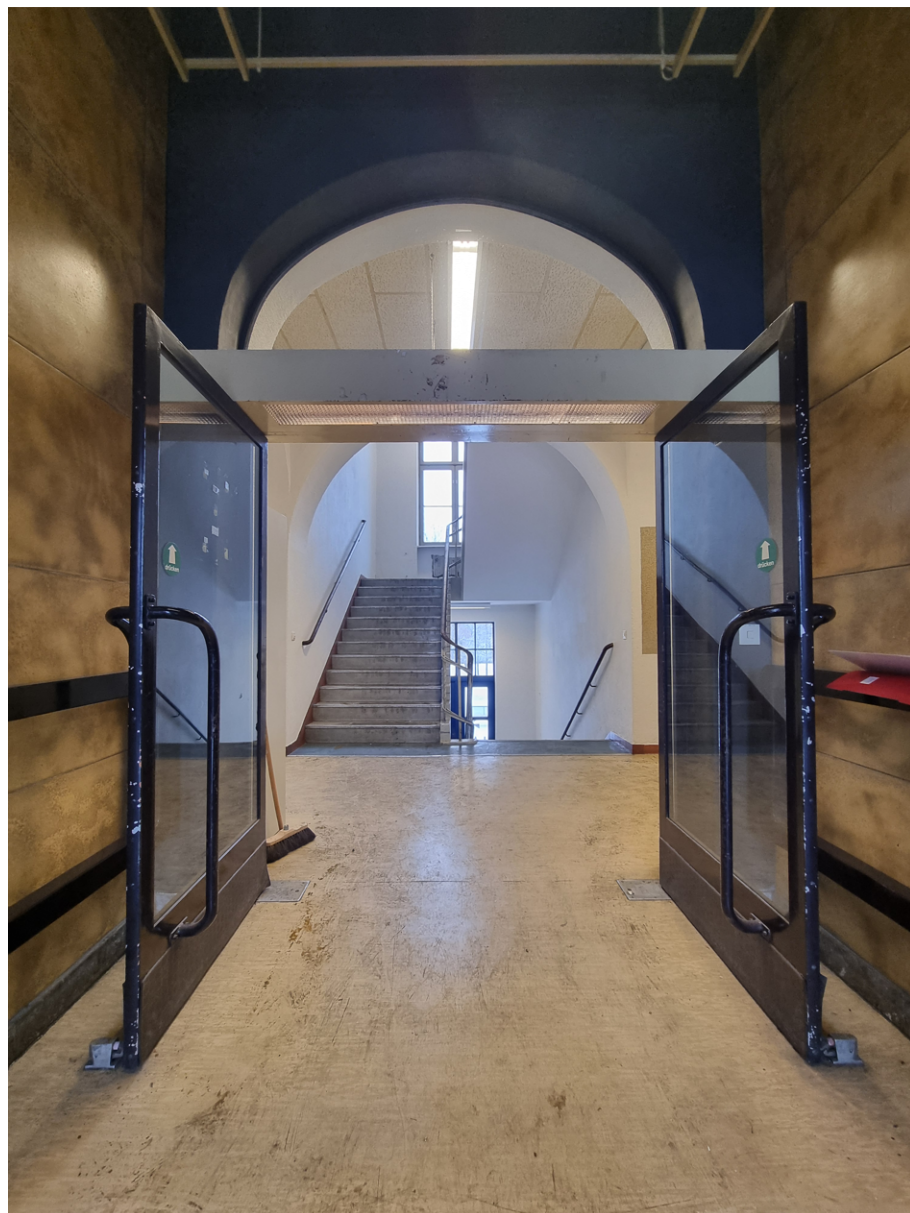


Foto Einbauort

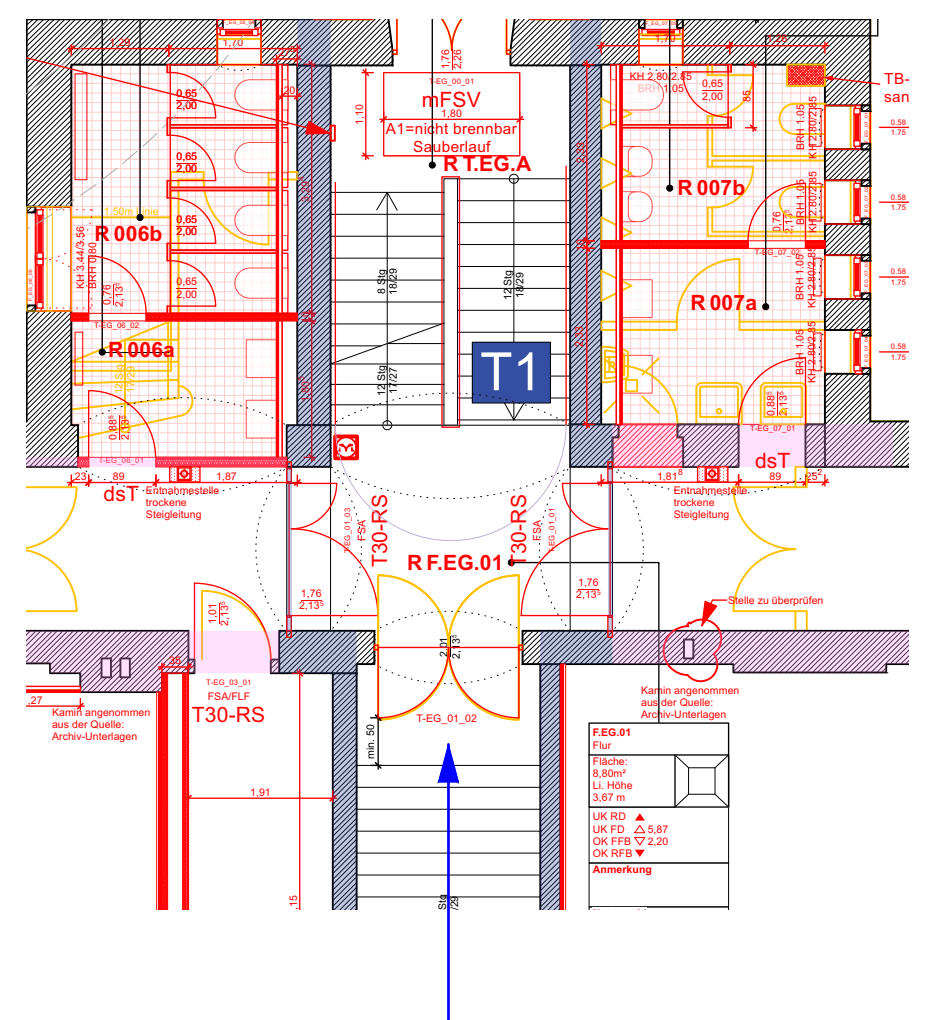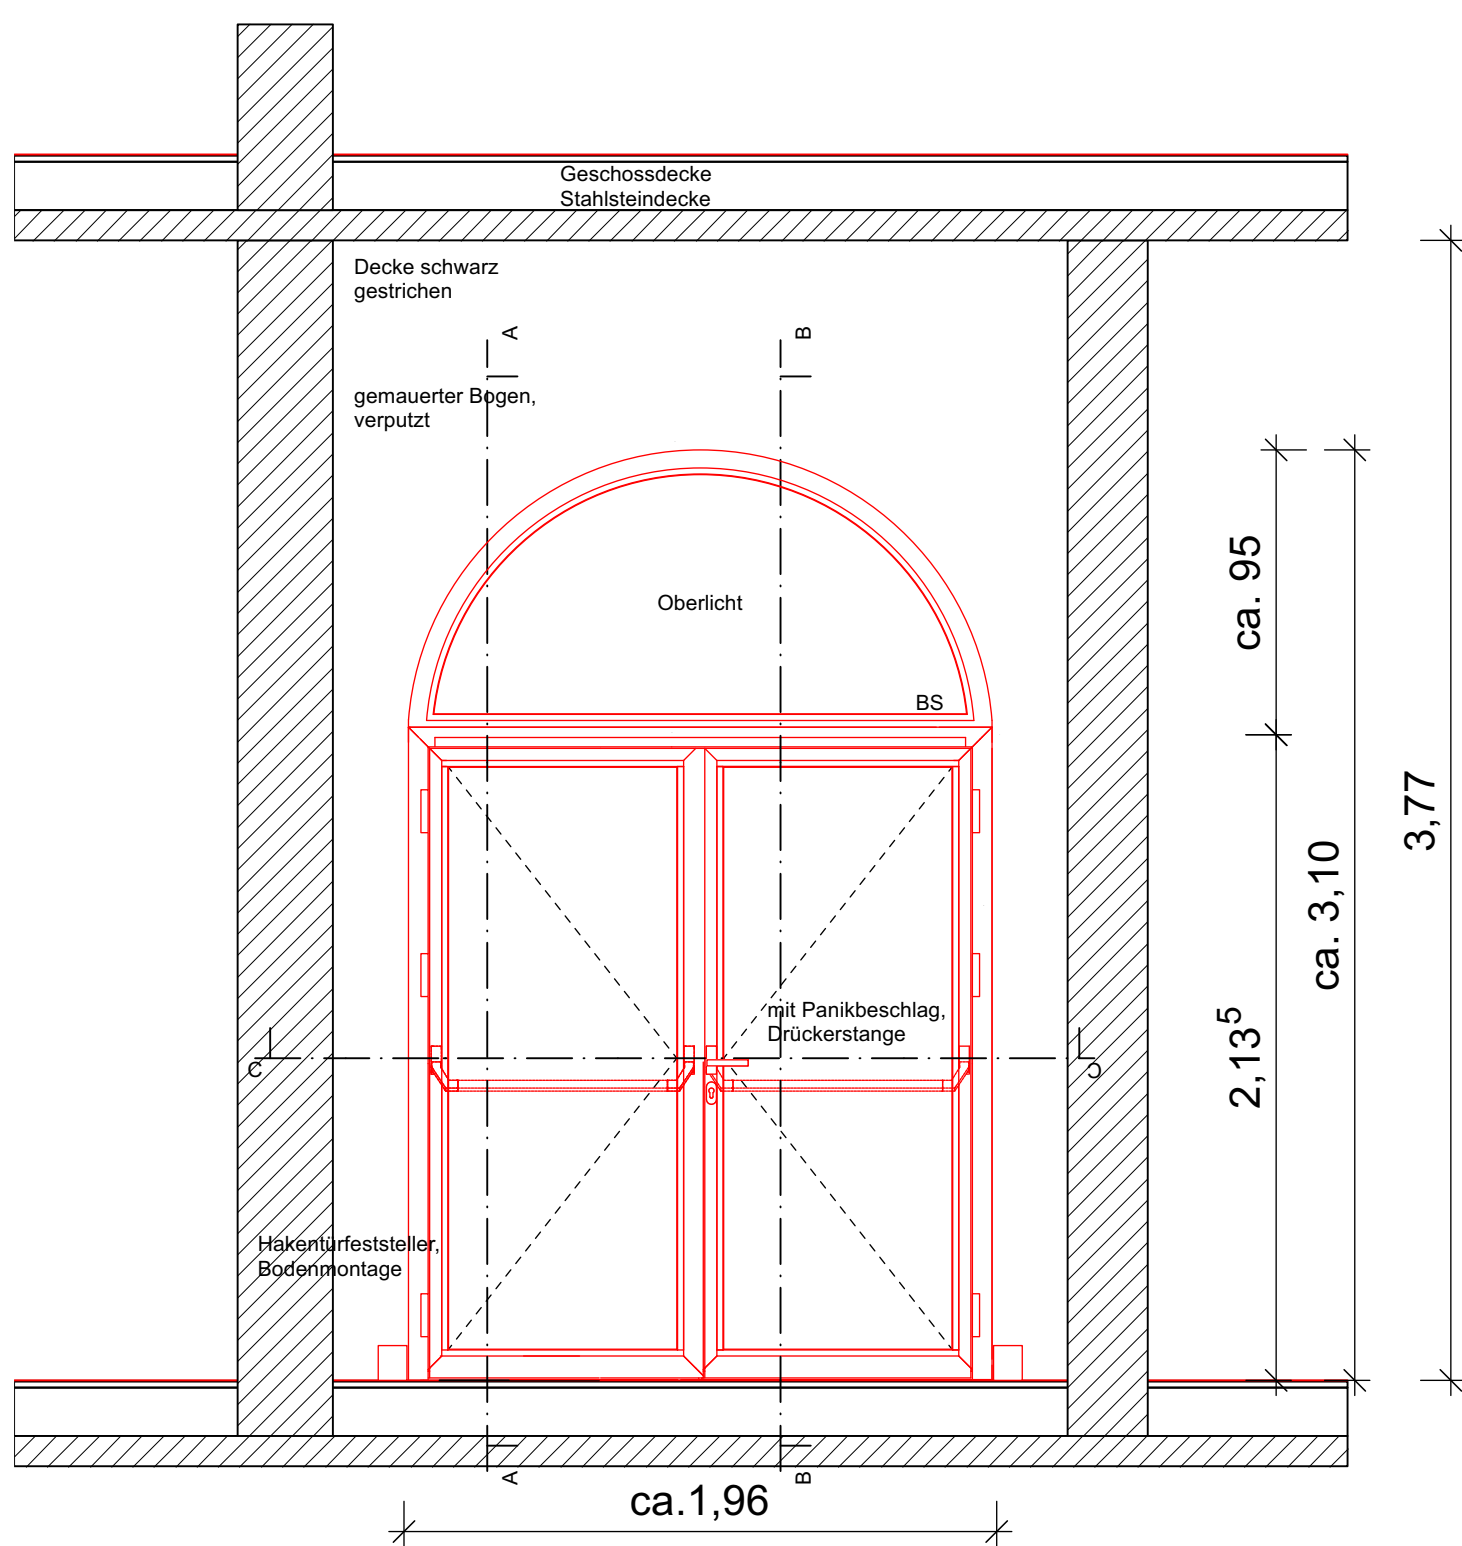

Türelement im Treppenhaus EG