
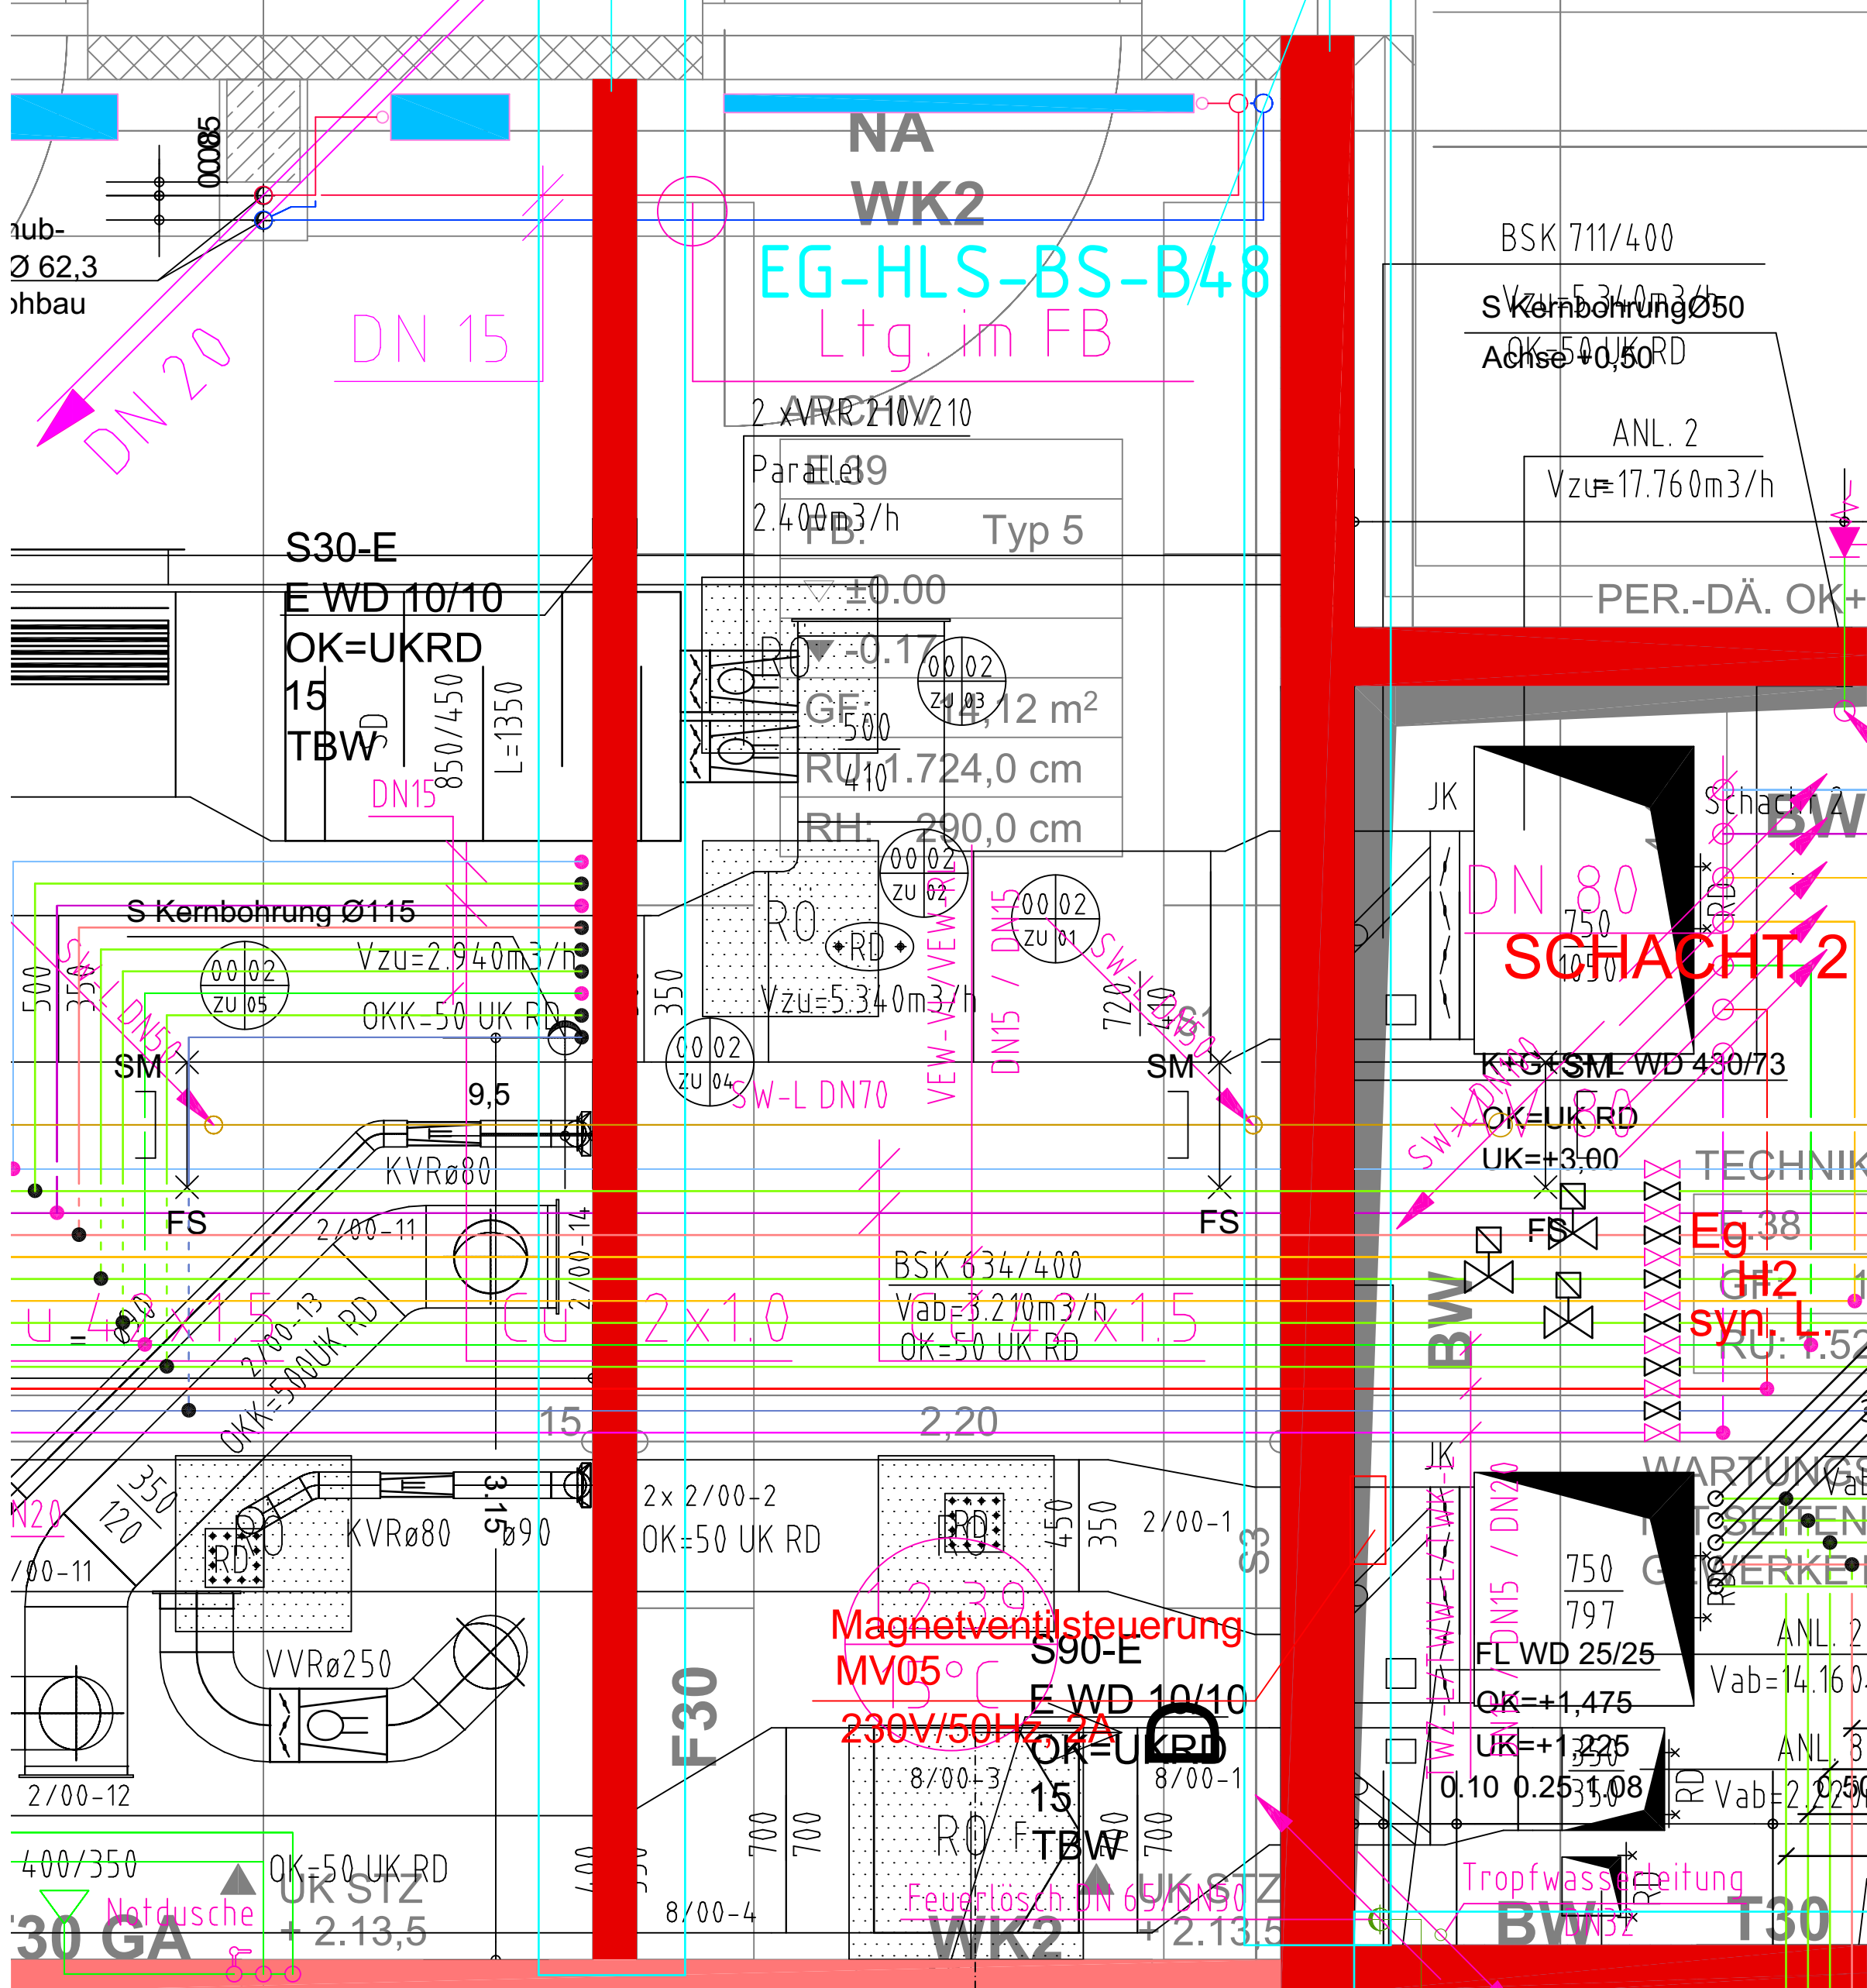



Alle Maßnahmen + Lüftung De- und Remontage
M 1:50

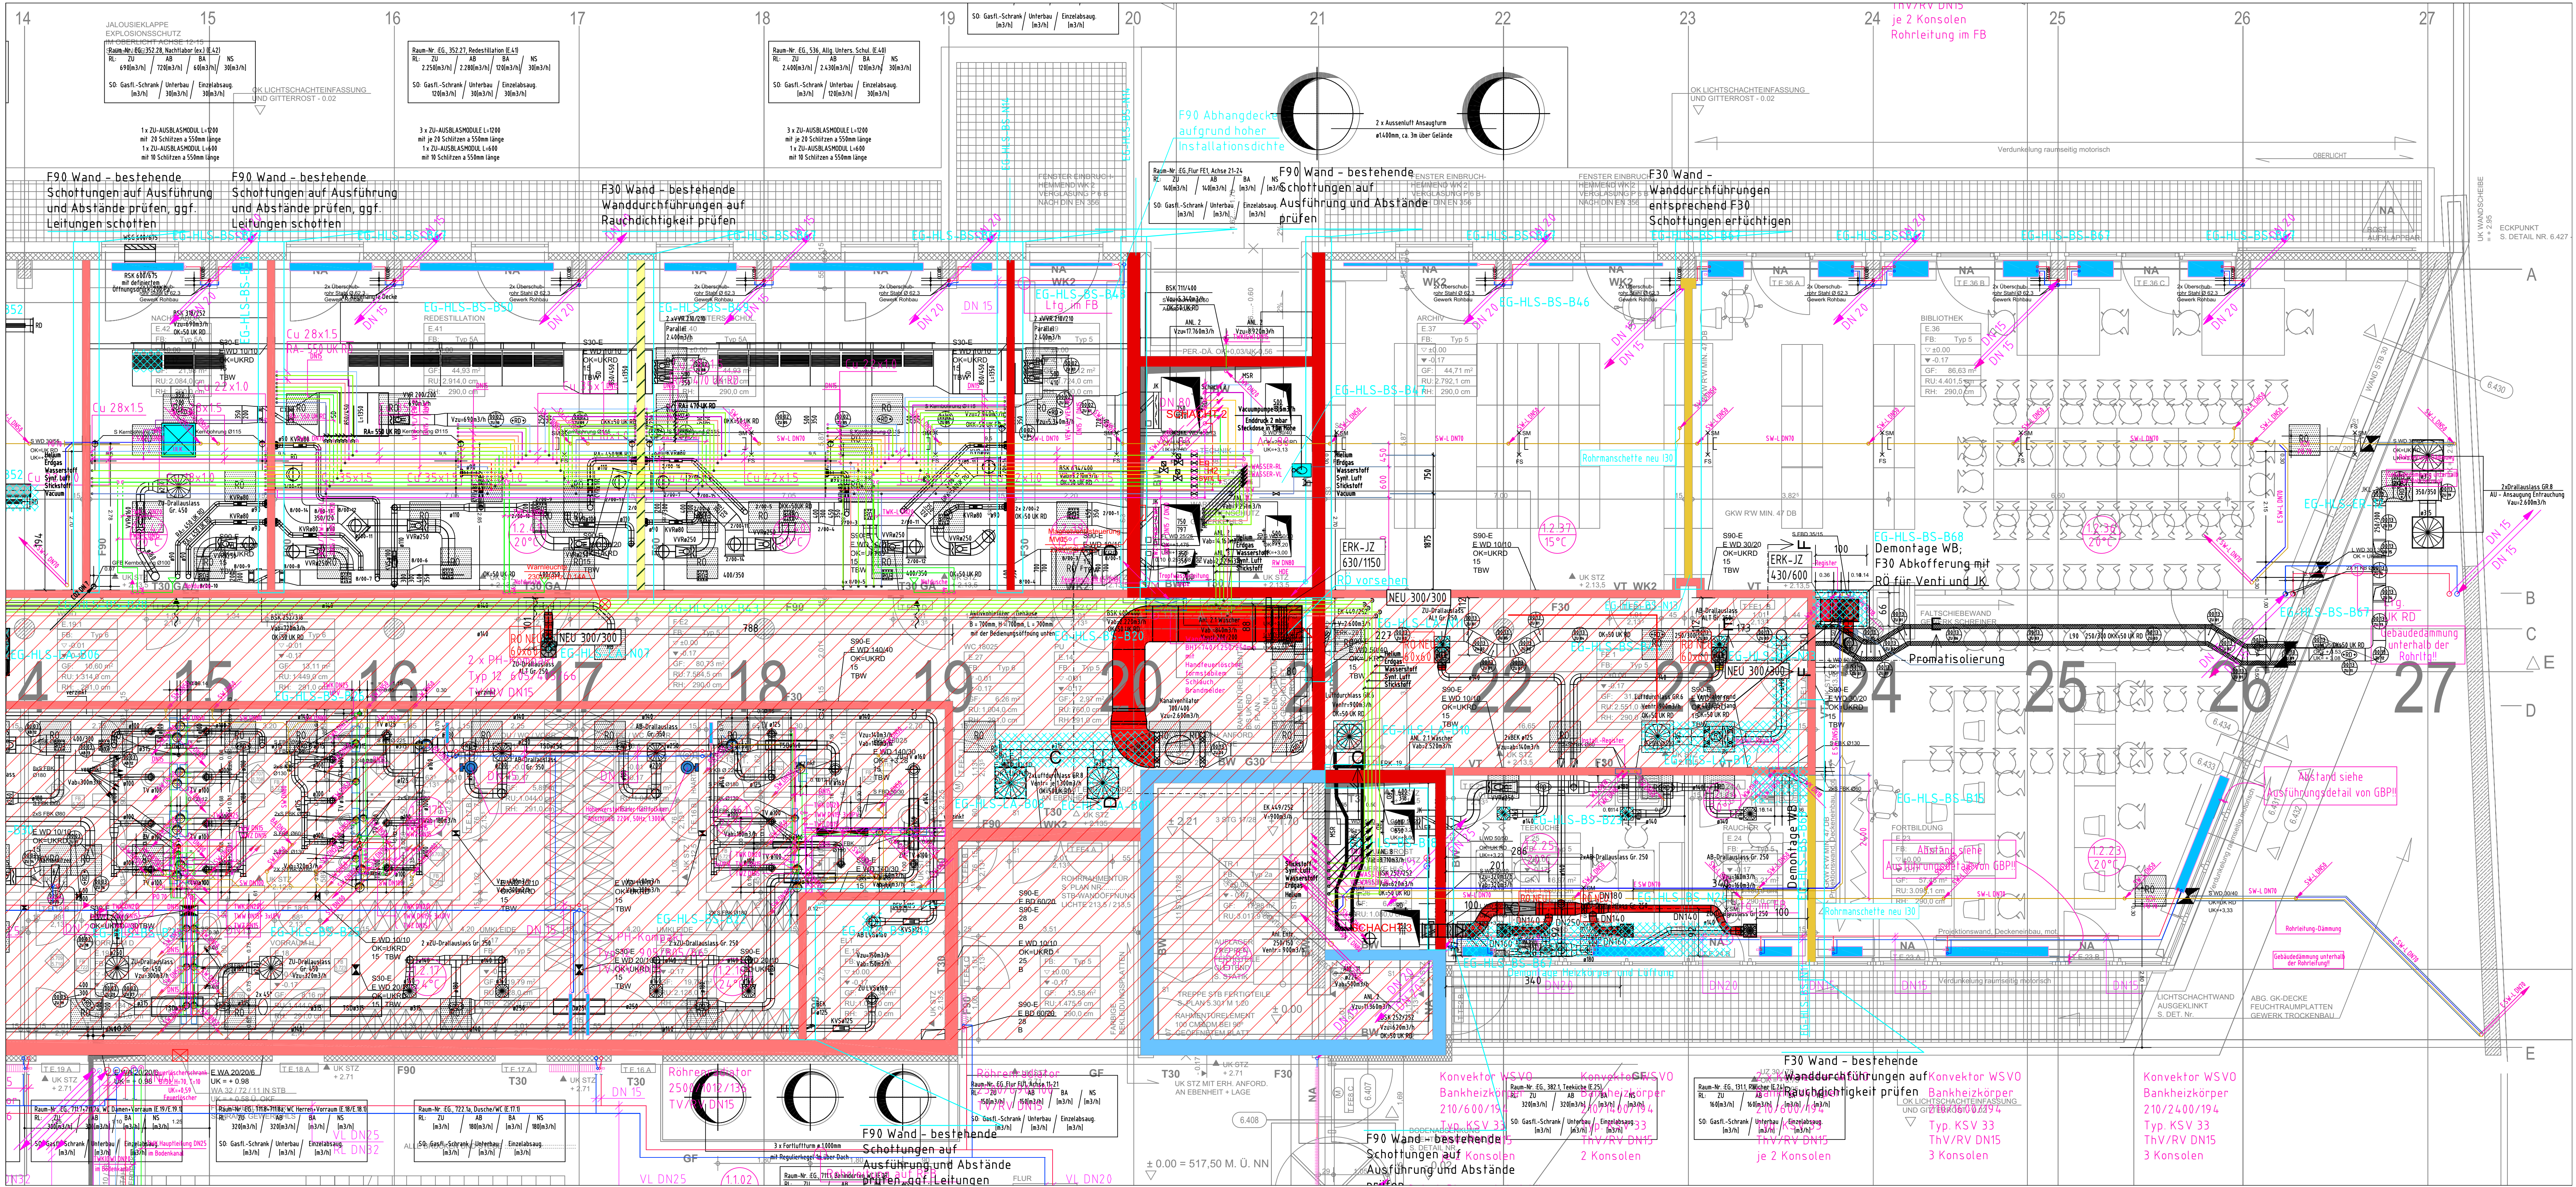

Umbau
M 1:20 - BA 1

E.40 Alg Untersuchung/Schulung und E39
Archiv
Maßnahme EG-HLS-BS-B48
(Vorgesehen: Brandschutzdecke
im Archiv)

E.25 Teeküche und E24 Raucher
Maßnahme EG-HLS-BS-B23

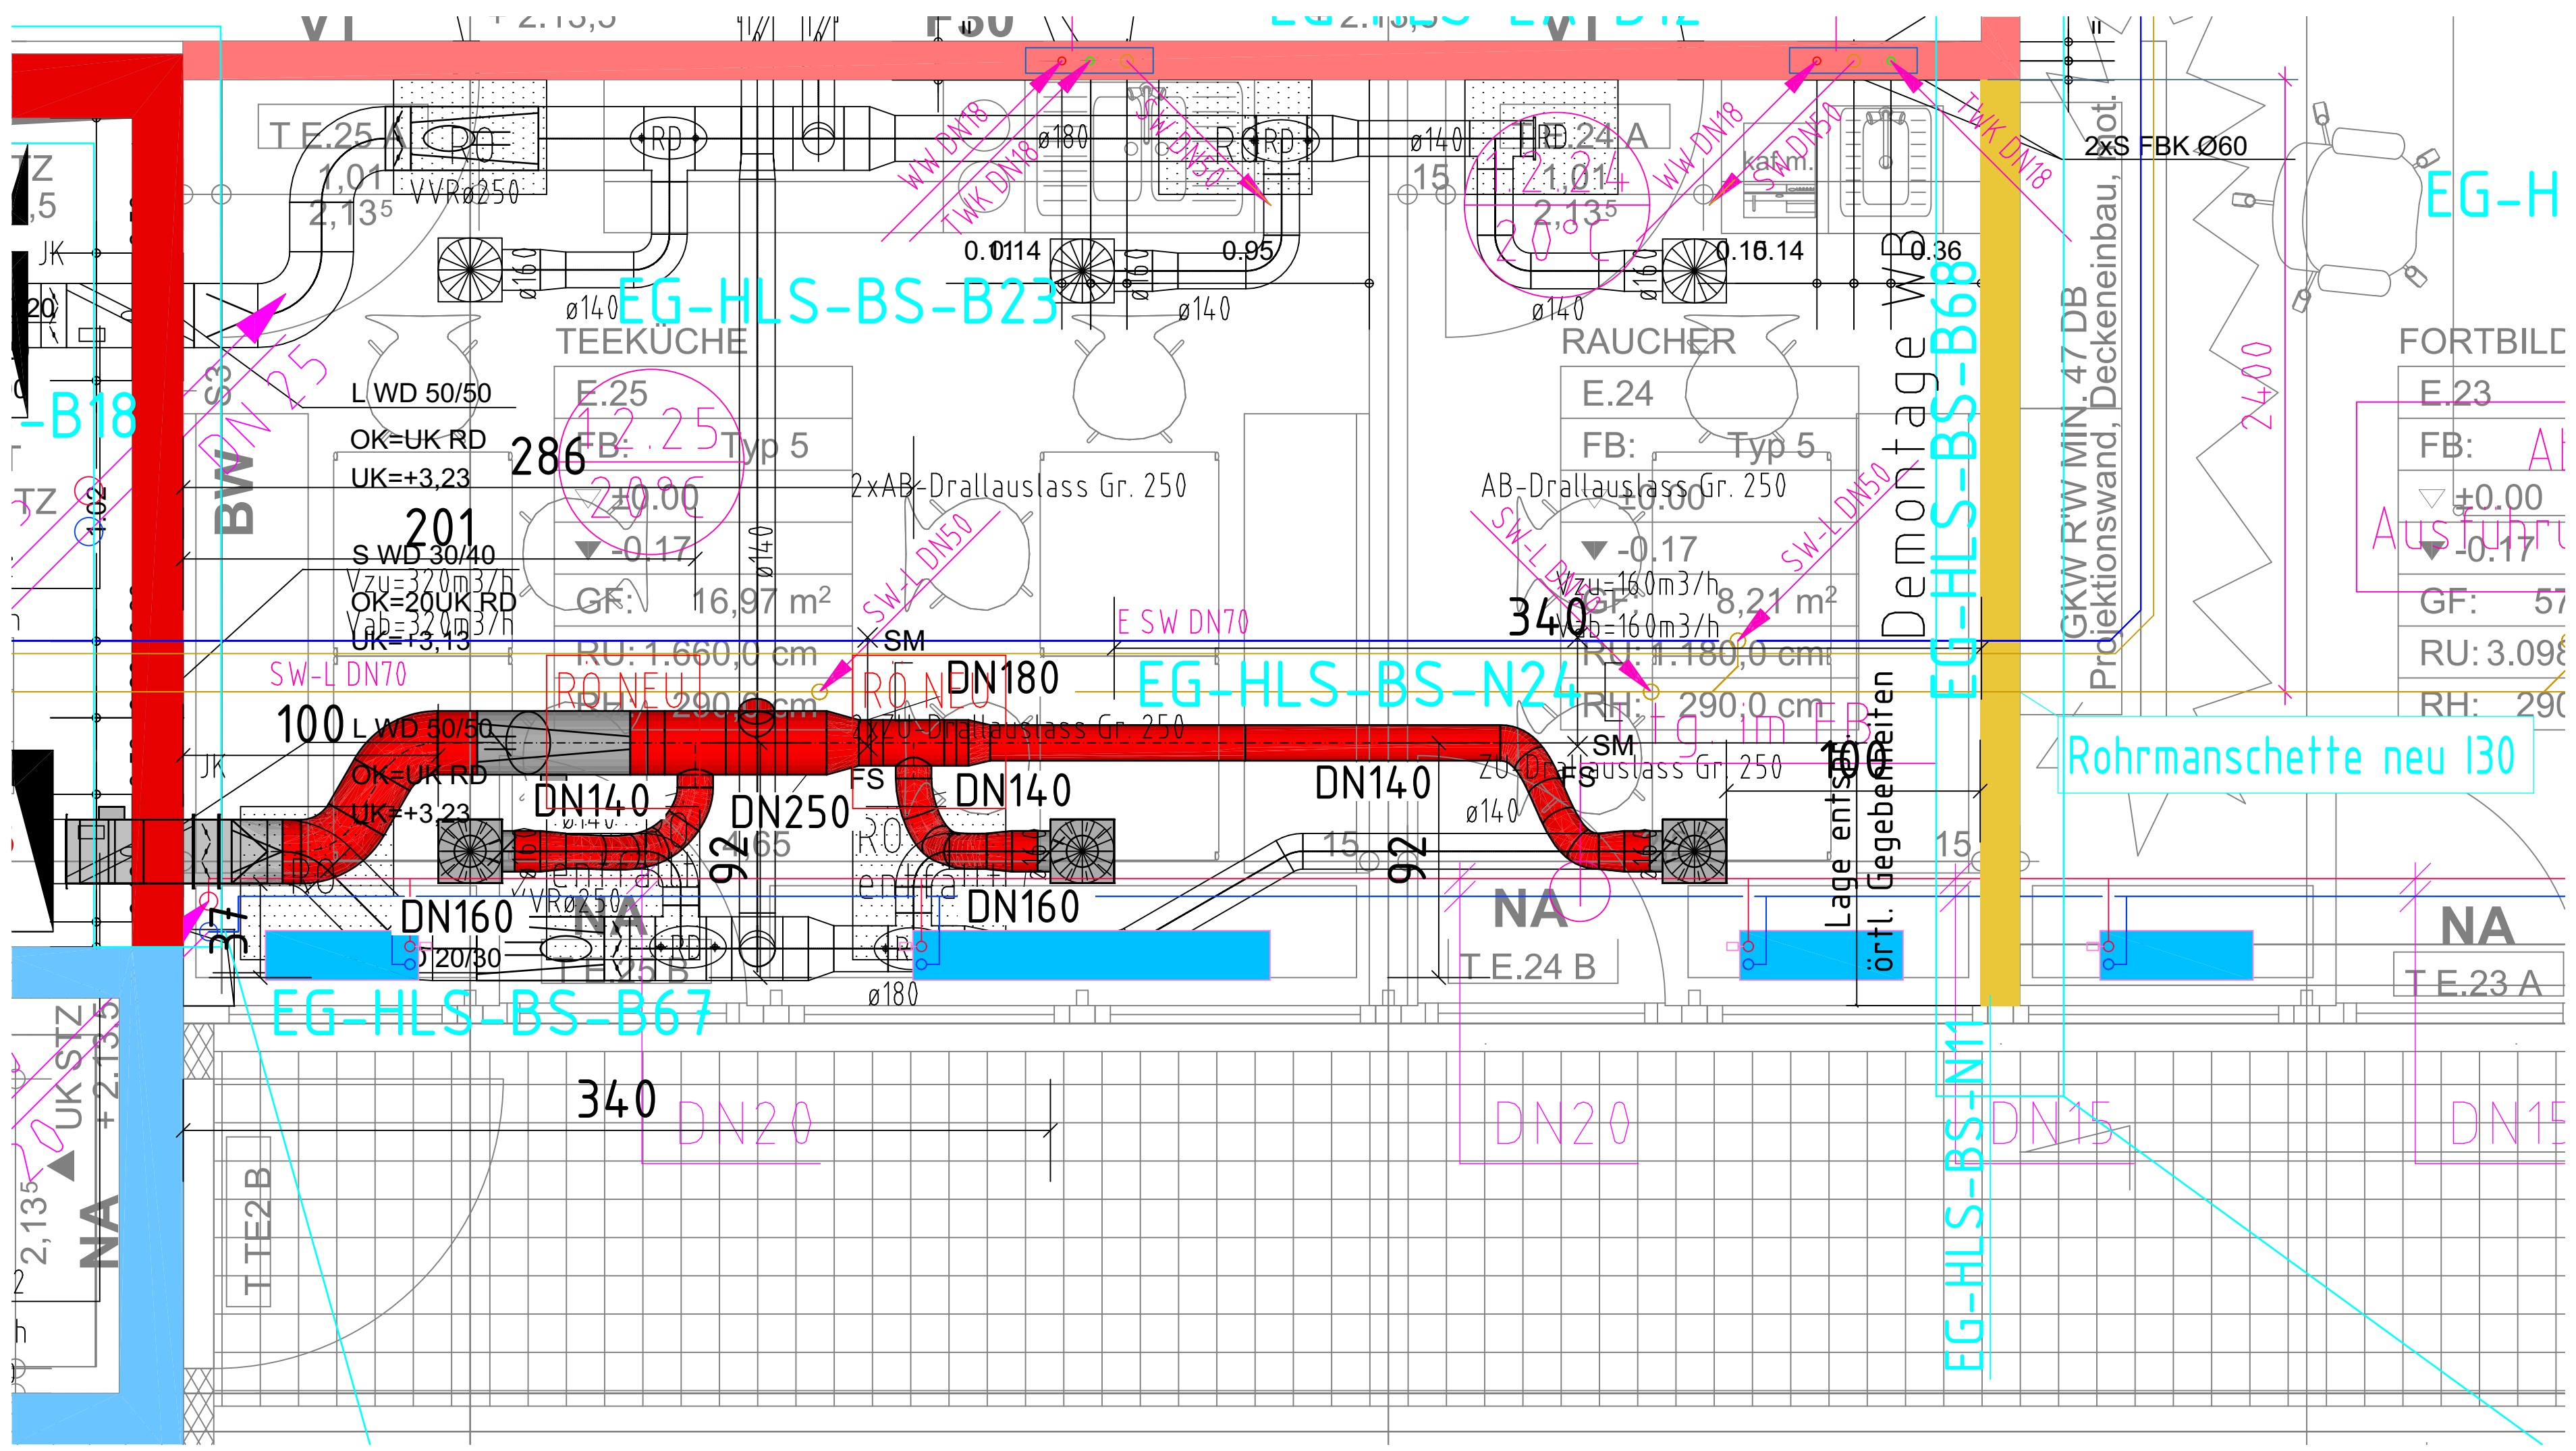


Lüftung Umbau
M 1:20 - BA 1

HINWEIS:
Durchführungen durch Decke
und Boden sind auf Schottung zu
prüfen und ggf. auszuführen

HINWEIS:
Technische Gase sind durch alle Wände
(auch rauchdichte) in zulässigen
Rohrschottungen 130/190 zu führen.

HINWEIS:
Die Notwendigkeit von Passlängen ist durch
die ausführende Firma zu prüfen.

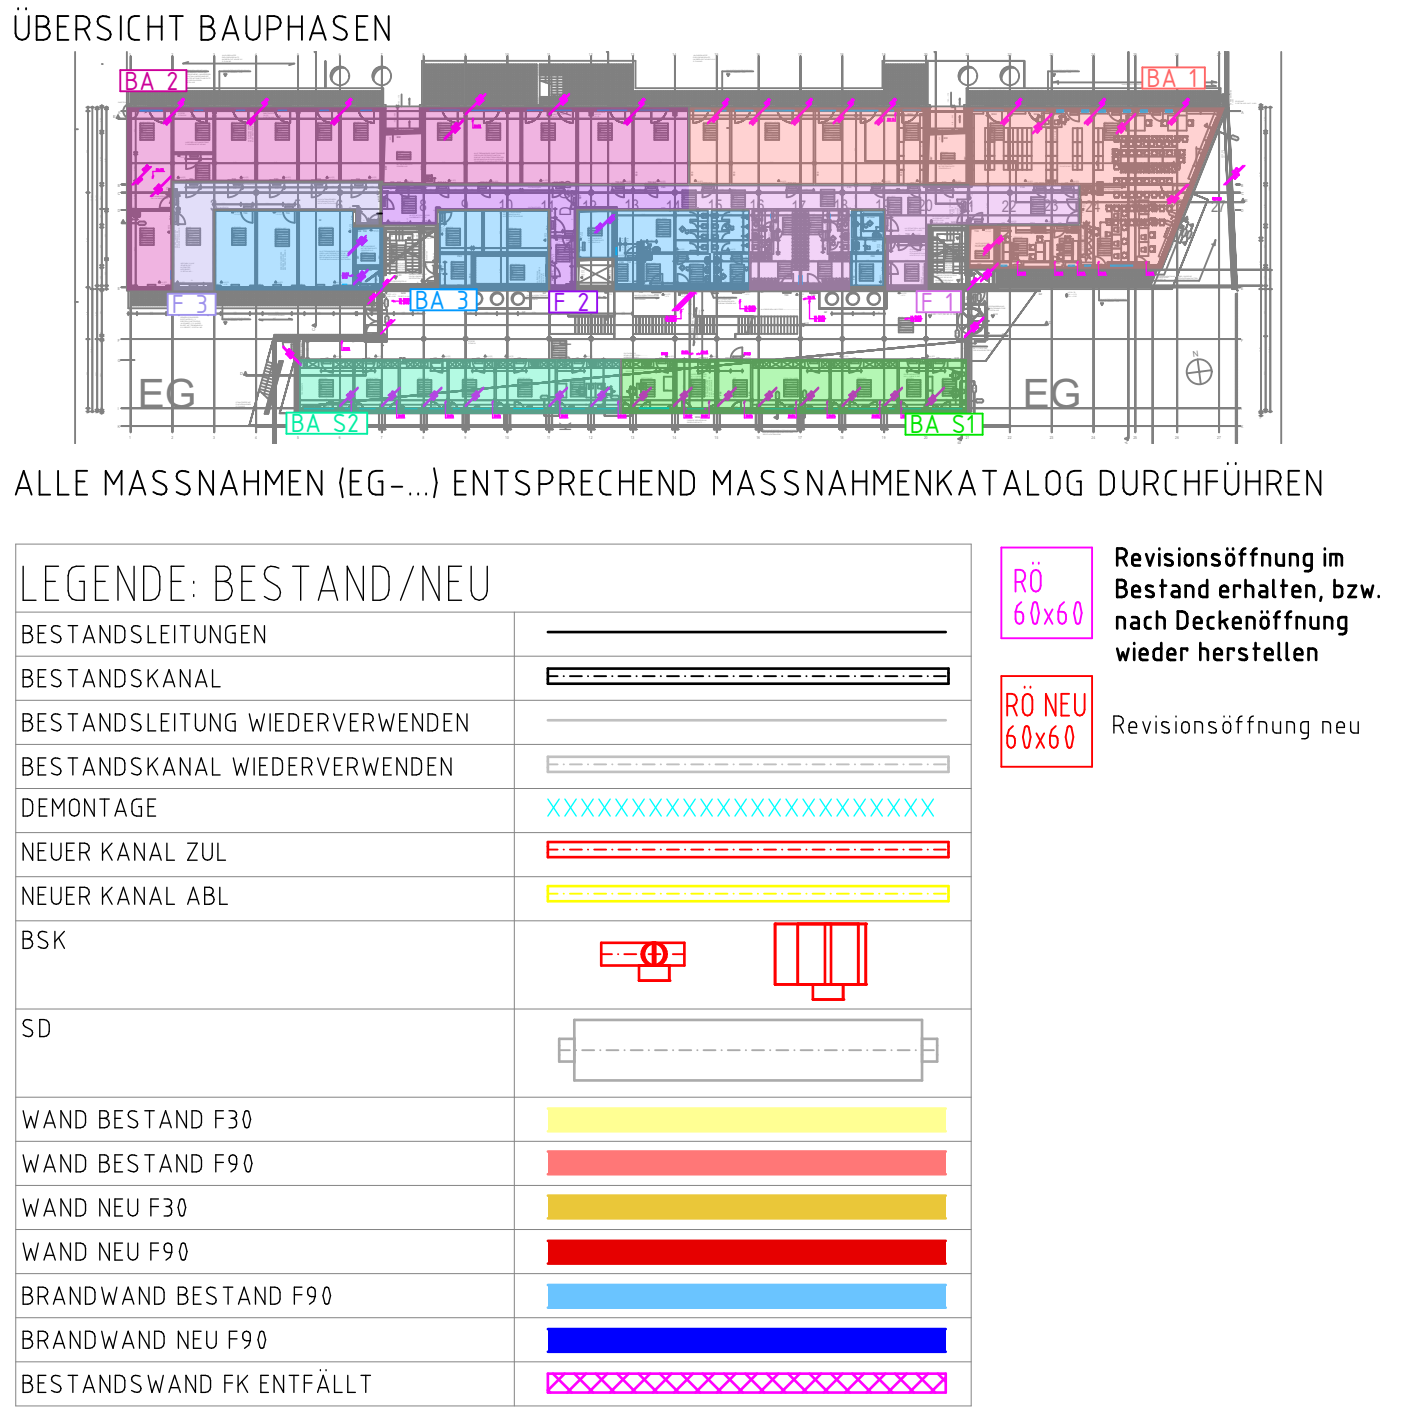

ALLE MAßE IN CM SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

