



Legende Brandschutzanlage

- | | |
|---|--------------------------------|
|  | Sprinkleranlage (F_SPN) |
|  | Sprühwasserlöschanlage (F_SWL) |
|  | Gaslöschanlage (F_GLA) |
|  | Hydrantenanlage (F_HYD) |


① Sprinkler / Löschdüse





Absperrventil

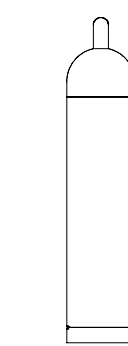

Stickstoffflasche / Steuerflasche



Wandhydrant

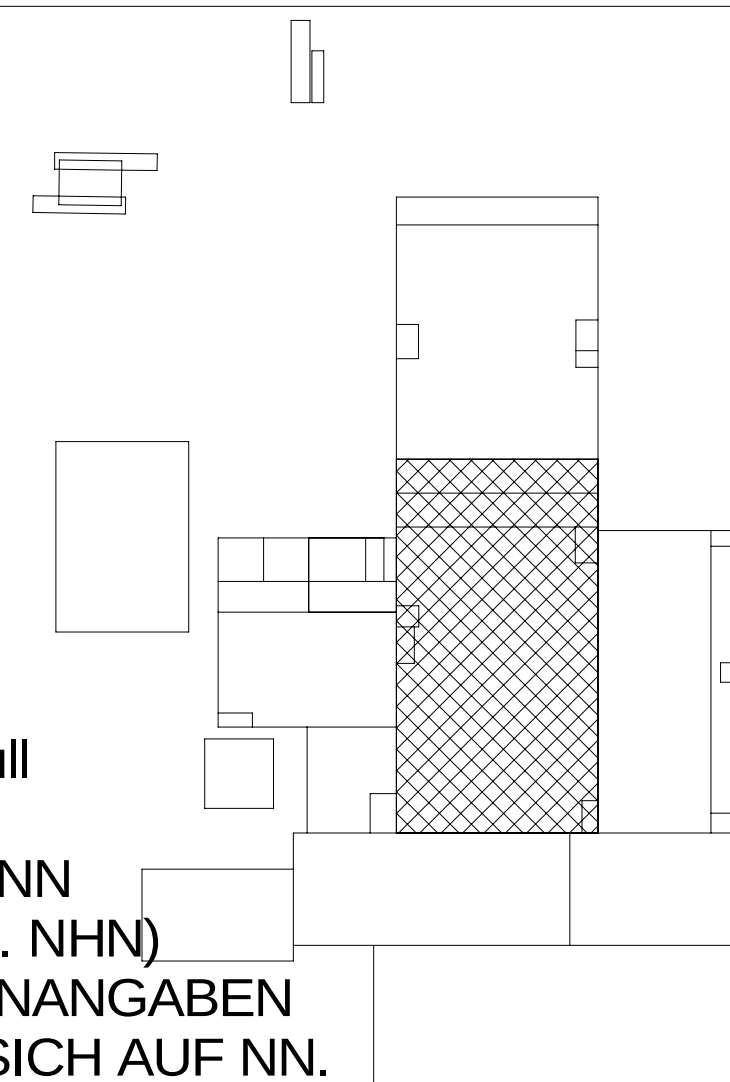

Kraftwerksnull
±0,00m =
+ 21,80m ü. NN
(+21,775m ü. NHN)
ALLE HÖHENANGABEN
BEZIEHEN SICH AUF NN.

01	Erstellung	19.05.2026	Ewert	Alwert	Süssel
Index	Art der Ausführung	Datum	Bearbeiter	Geprüft	Freigegeben

Belegenheit:	Projekt-Nr.:	Projekt:
Schnackenburgallee 100	23	ZRE - Zentrum für Ressourcen und Energie

Bauherr:  ZRE GmbH Bullerstraße 19, 20537 Hamburg	Planer/Inhaber:  envi-con Envi Con Engineering GmbH Rathenauplatz 2, 90489 Nürnberg www.envi-con.de
---	---

 envi con Engineering GmbH Envi Con Engineering GmbH Rathenussplatz 2, 90489 Nürnberg www.envi-con.de	Aufstellungsort-Kennzeichnung:										
	G	F0	F1	F2	F3	FN	A1	A2	AN		
	Status / Planungsabschnitt:		Format:		Maßstab:		DCC-Gruppe (Bautechnik):				
	Ausführungsplanung		A0		1:50		MLH009				

Lieferant:		Erstellt	Geprüft	Freigegeben
	Name	Ewert	Alwert	Stössel
	Datum	19.05.2026	19.05.2026	19.05.2026

Inhalt:	Feuerlöschanlagen Kesselhaus M1UHA
---------	------------------------------------

Wandhydranten Grundriss Treppenhaus 1 Teil 2

DCC										Zählnummer										Index	
G	F0	F1	F2	F3	FN		A1	A2	AN		(A3)	A1	A2	A3	N			AN			
M	1	S	G	A	0	6						+	M	L	H	0	0	9	—	0	1