


BO - BODENAUFBAU

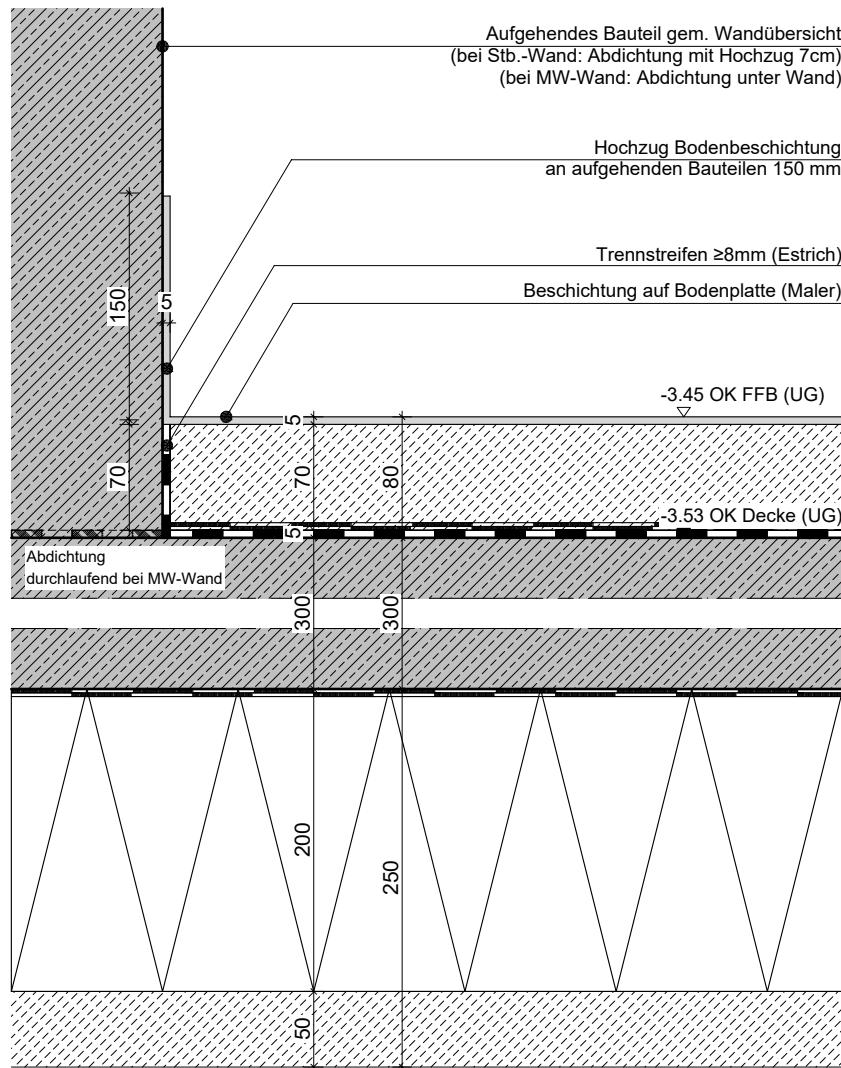

Aussen (Erdreich)


BO 1.1 Beschichtung auf Estrich gegen Erdreich gedämmt

Planmaß 80 mm
U-Wert (W/m²K) = 0,19

Bodenplatte UG Registratur, Technikräume, Flur

Beschichtung	5 mm
Estrich	70 mm
PE-Folie	0,5 mm
bituminöse Abdichtung gegen Bodenfeuchte	5 mm
nach DIN 18533 (WE 2.1-E) gem. Bodengutachten	
WU-Stahlbetonbodenplatte gem. Statik	300 mm
PE-Folie 2-lagig	0,5 mm
Perimeterdämmung XPS, Typ PB, dx, λBW ≤ 0,040 W/(mK)	200 mm
Sauberkeitsschicht	50 mm

Verkehrslast = 10,0 kN/m²

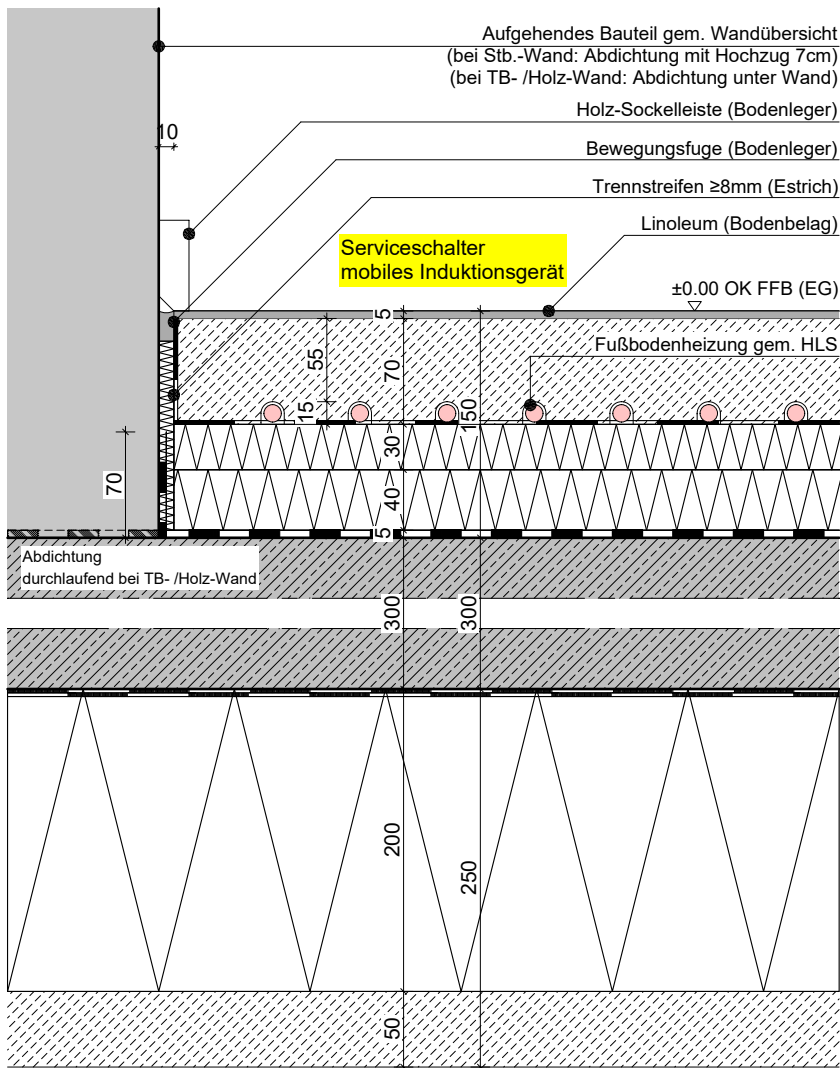

Aussen (Erdreich)


BO 2.1 Linoleum auf Heiz-/Estrich Stb. gegen Erdreich gedämmt

Planmaß 150 mm
U-Wert (W/m²K) = 0,14

Bodenplatte EG Büros, Besprechungen, Flure, auch BMA (hier ohne FBH)

Linoleum	5 mm
Zementestrich CT-F5 mit/ohne FBH	70 mm (15+55 mm)
PE-Folie überlappend	--
Trittschalldämmung, Typ DES, dyn.Steif. s' ≤ 20MN/m²	30 mm
λBW ≤ 0,040 W/(mK)	
Dämmung, Typ DEO, WLG 040, λBW ≤ 0,040 W/(mK)	40 mm
bituminöse Abdichtung gegen Bodenfeuchte	5 mm
nach DIN 18533 (W 1.2-E) gem. Bodengutachten	
WU-Stahlbetonbodenplatte gem. Statik	300 mm
PE-Folie 2-lagig	0,5 mm
Perimeterdämmung XPS, Typ PB, dx, λBW ≤ 0,040 W/(mK)	200 mm
Sauberkeitsschicht	50 mm

Verkehrslast = 3,0 kN/m², Einzellast = 2,0 kN
R9

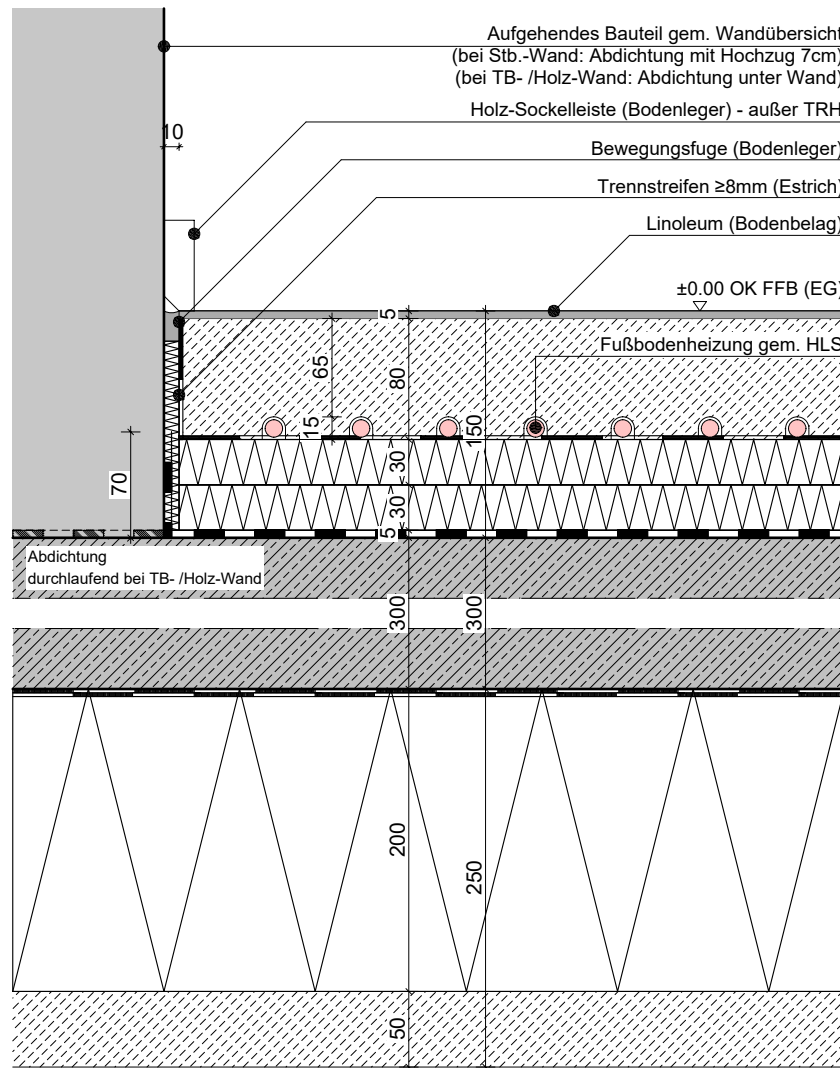

Aussen (Erdreich)


BO 2.2 Linoleum auf Heizestrich Stb. gegen Erdreich gedämmt

Planmaß 150 mm
U-Wert (W/m²K) = 0,15

Bodenplatte EG Registratur, Papierlager und TRH 2 (ohne Sockelleisten)

Linoleum	5 mm
Zementestrich CT-F5 mit FBH	80 mm (15+65 mm)
PE-Folie überlappend	--
Trittschalldämmung, Typ DES, dyn.Steif. s' ≤ 20MN/m²	30 mm
λBW ≤ 0,040 W/(mK)	
Dämmung, Typ DEO, WLG 040, λBW ≤ 0,040 W/(mK)	30 mm
bituminöse Abdichtung gegen Bodenfeuchte	5 mm
nach DIN 18533 (W 1.2-E) gem. Bodengutachten	
WU-Stahlbetonbodenplatte gem. Statik	300 mm
PE-Folie 2-lagig	0,5 mm
Perimeterdämmung XPS, Typ PB, dx, λBW ≤ 0,040 W/(mK)	200 mm
Sauberkeitsschicht	50 mm

Verkehrslast = 5,0 kN/m², Einzellast = 4,0 kN
R9

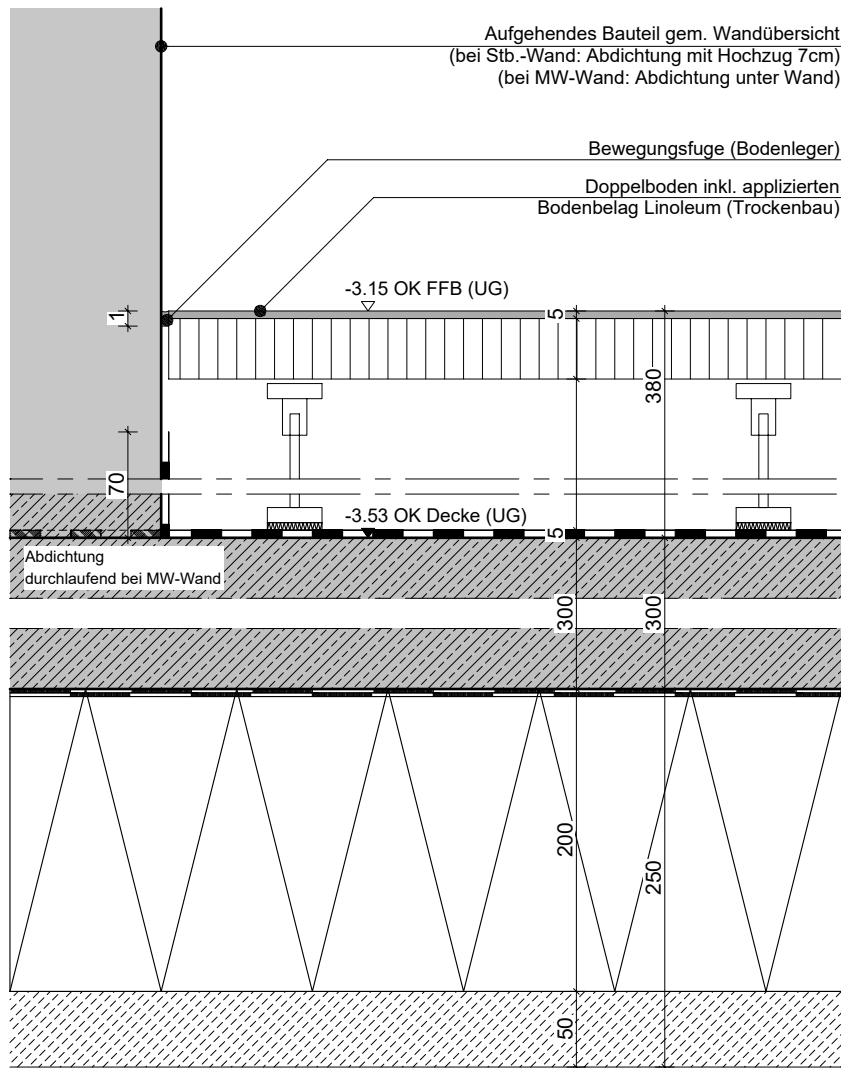

Aussen (Erdreich)


BO 2.3 Linoleum auf Doppelboden WU-Stb./Stb. gegen Erdreich gedämmt

Planmaß 380 mm
U-Wert (W/m²K) = 0,19

Bodenplatte UG Rechner-Verteilerraum

Linoleum	5 mm
Doppelboden-System	370 mm
bituminöse Abdichtung gegen Bodenfeuchte	5 mm
nach DIN 18533 (W 1.2-E) gem. Bodengutachten	
WU-Stahlbetonbodenplatte gem. Statik	300 mm
PE-Folie 2-lagig	0,5 mm
Perimeterdämmung XPS, Typ PB, dx, λBW ≤ 0,040 W/(mK)	200 mm
Sauberkeitsschicht	50 mm

Verkehrslast = 5,0 kN/m², Einzellast EL = 4,0 kN
R9

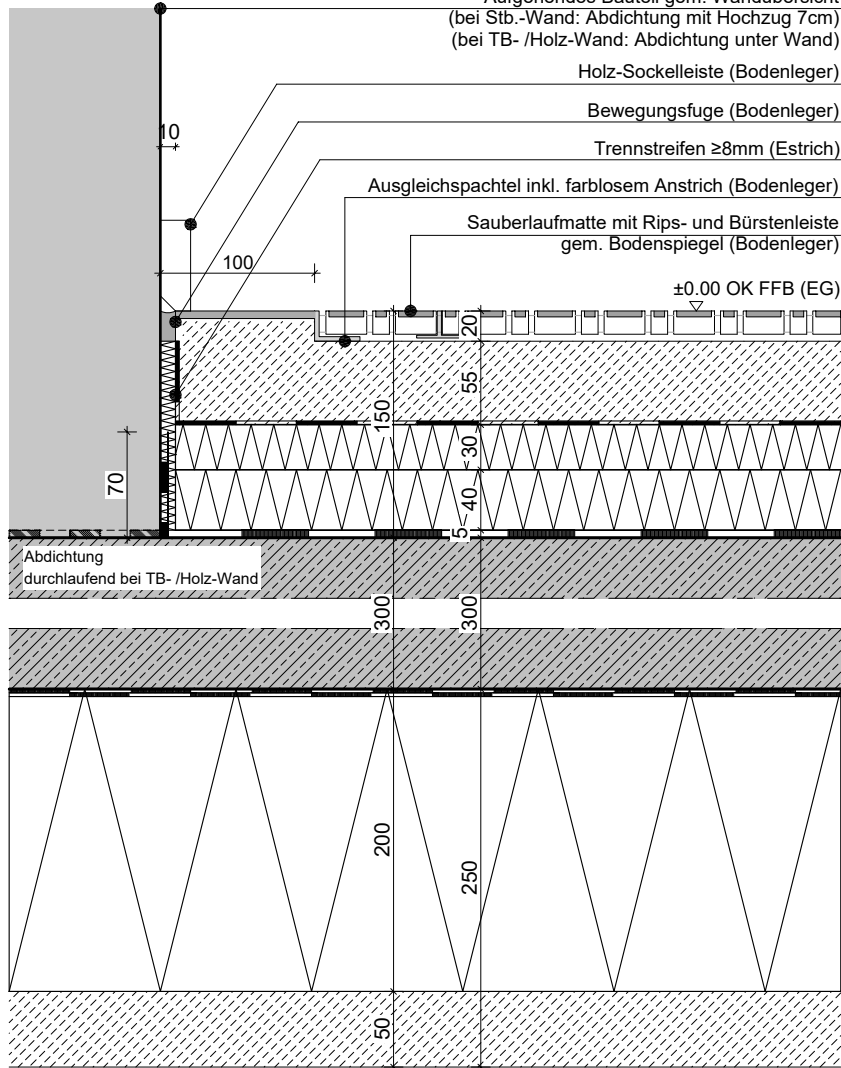

Aussen (Erdreich)

BO 3.1 Sauberlauf in Linoleum auf Estrich auf Stb. gegen Erdreich gedämmt

Planmaß 150 mm
U-Wert (W/m²K) = 0,14

Einbauteile: EG Windfang Haupt- und Nebeneingang

Sauberlaufzone auf Epoxidharzbeschichtung	20 mm
Zementestrich CT-F5	55 mm
PE-Folie überlappend	--
Trittschalldämmung, Typ DES, dyn.Steif. s' ≤ 20MN/m²	30 mm
λBW ≤ 0,040 W/(mK)	
Dämmung, Typ DEO, WLG 040, λBW ≤ 0,040 W/(mK)	40 mm
bituminöse Abdichtung gegen Bodenfeuchte	5 mm
nach DIN 18533 (W 1.2-E) gem. Bodengutachten	
WU-Stahlbetonbodenplatte gem. Statik	300 mm
PE-Folie 2-lagig	0,5 mm
Perimeterdämmung XPS, Typ PB, dx, λBW ≤ 0,040 W/(mK)	200 mm
Sauberkeitsschicht	50 mm

Verkehrslast = 3,0 kN/m²
R9


LEGENDE BODENSPIEGEL

Die Darstellung dient der Übersicht der Oberbeläge und ohne Unterscheidung des Unterbaus.

detaillierte Bodenaufbauten siehe Bauteilübersicht Plan 3.071

	Nutzestrich / Beschichtung Technikräume	BO 1.		Angabe Rutschfestigkeitsklasse
	Oberbelag Linoleum	BO 2. / DE 2.		ableitfähiger Boden gem. Angabe ELT
	Sauberlaufzone	BO 3. / DE 3.		Kehlsockelfliesen, liegend
	Oberbelag Fliesen	BO 4. / DE 4.		Sockelleiste Holz
	Oberbelag Beschichtung FT-Treppenaufgänge	DE 5.		Nichtbrennbarer Randdämmstreifen
	WHG-Beschichtung UG	BO 6.		Bewegungsfuge Estrich
	Bodenaufbau			Scheinfuge Estrich
	Fußbodenheizung (genaue Lage Heizestrich gem. Planung HLS)			Bodenschott mit gleichem Schalldämmwert wie Wand
	Doppelboden			Brandschutz-Bodenschott F30
				Estrichfuge Typ 01-03 gem. Details
				Bodenablauf gem. HLS
				Fußbodenkanal Universalgeräteeinsatz (= Bodenelektant / Bodentank)
				Fußbodenkanal-Zugdose 400x400mm
				ELT-Unterverteiler Rahmengestelle in Doppelboden, Doppelboden darunter ausgespart
				Taktilles Aufmerksamkeitsfeld nach DIN 18040 türmtüchtig, Breite 30cm

s. auch Pläne Bodenspiegel 5.081-5.084

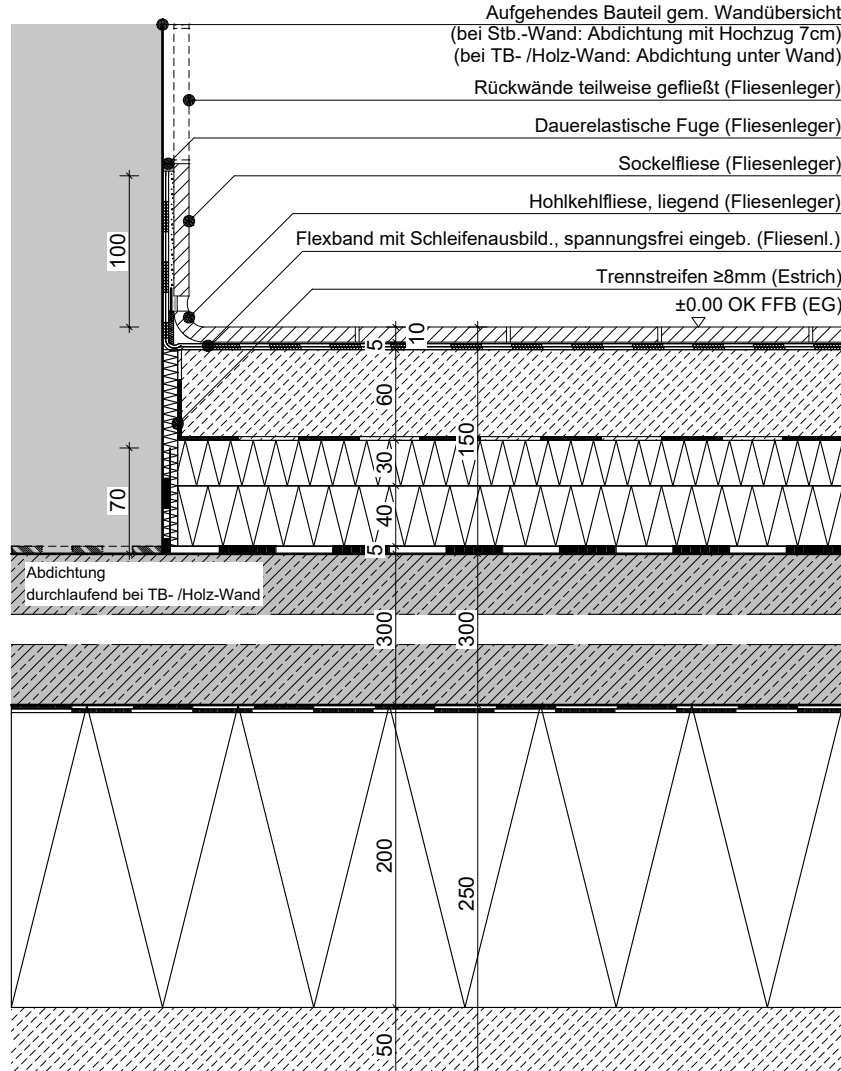

Aussen (Erdreich)


BO 4.1 Fliesen Sanitär auf Stb. gegen Erdreich gedämmt

Planmaß 150 mm
U-Wert (W/m²K) = 0,15

Einbauteile: EG WC-B

Fliesen im Dünnbett, Rutschsicherheitsklasse R10	10 mm
Abdichtung gem. DIN 18534 W2-1 / W3-1 (Dusche)	5 mm
Zementestrich CT-F5	60 mm
PE-Folie überlappend	--
Trittschalldämmung, Typ DES, dyn.Steif. s' ≤ 20MN/m²	30 mm
λBW ≤ 0,040 W/(mK)	
Dämmung, Typ DEO, WLG 040, λBW ≤ 0,040 W/(mK)	40 mm
bituminöse Abdichtung gegen Bodenfeuchte	5 mm
nach DIN 18533 (W 1.2-E) gem. Bodengutachten	
WU-Stahlbetonbodenplatte gem. Statik	300 mm
PE-Folie 2-lagig	0,5 mm
Perimeterdämmung XPS, Typ PB, dx, λBW ≤ 0,040 W/(mK)	200 mm
Sauberkeitsschicht	50 mm

Verkehrslast = 3,0 kN/m²
R10

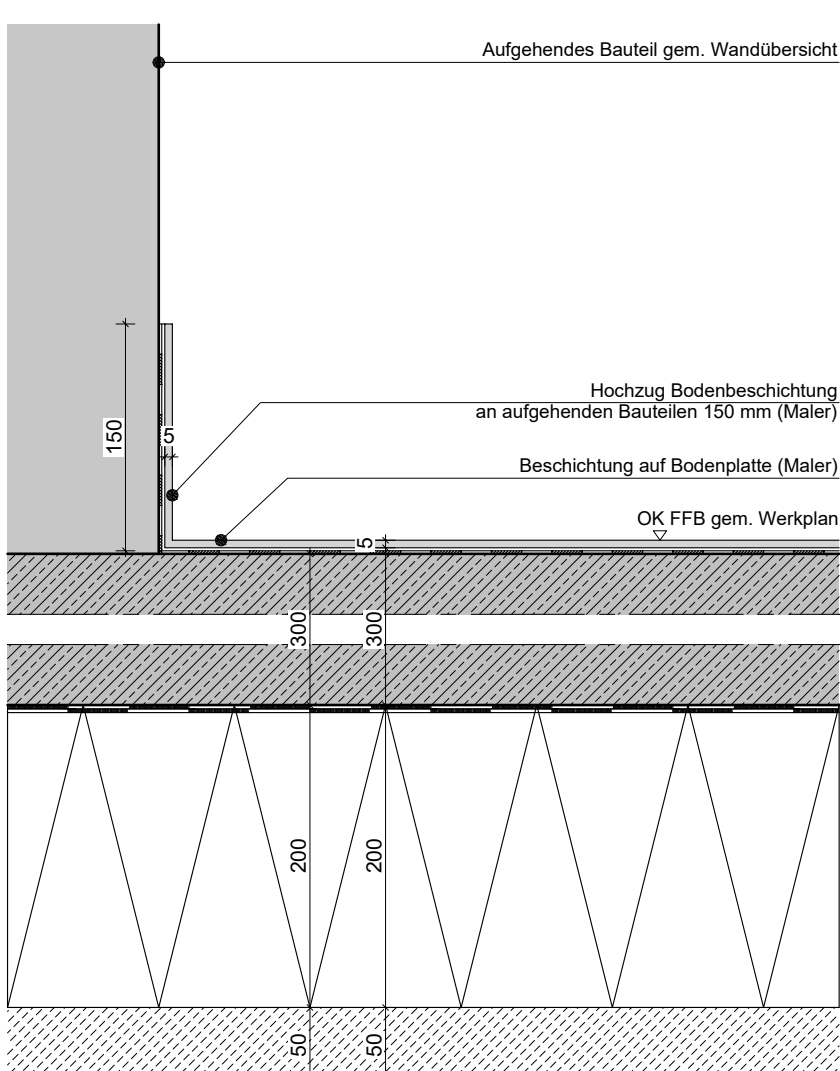

Aussen (Erdreich)

BO 6.1 WHG Beschichtung auf WU-Stb. gegen Erdreich gedämmt

Planmaß 0 mm
U-Wert (W/m²K) = 0,19

Bodenplatte UG Aufzugsschacht

WHG Beschichtung	5mm
Grundierung	--
Feuchteschutzsystem (Dampfsperre, flüssig)	--
WU-Stahlbetonbodenplatte gem. Statik	300 mm
PE-Folie 2-lagig	0,5 mm
Perimeterdämmung XPS, Typ PB, dx, λBW ≤ 0,040 W/(mK)	200 mm
Sauberkeitsschicht	50 mm

BODENAUFBAUTEN

05.071 a
PLANNR./INDEX

FREISTAAT BAYERN
STAATLICHES BAUAMT ASCHAFFENBURG

CORNELIENSTRASSE 1 63739 ASCHAFFENBURG TEL.: 06021/393-11 FAX: 06021/393-283 E-MAIL: poststelle@stbaa.bayern.de

NEUBAU FINANZAMT OBERNBURG
MIT BEARBEITUNGSSTELLE NÜRNBERG NORD

BODENAUFBAUTEN

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

M 1:5

MASSN.-NR.	KAP./TITEL	GEZ.VON	GEZ. AM	STAND	PLDTATUM	SCHNITTES
06330E0001	0605 / 741 21-5	KS/OW/CW	14.08.2026	14.08.2026	14.08.2026	±0.00 = 128.91 m ü.N.N.

LAGEPLAN / GEBÄUDEÜBERSICHT

ARCHITEKT

20.03.2026

FACHPLANER

FREIGABE ARCHITEKT

FREIGABE FACHPLANER

EVT. ANMERKUNGEN BAUAMT

ÜBERGABE UNTERLAGEN NACH VOB / B

DATEI

05071_P5_FA-OB_BA_DT_Bodenaufbauten

PLANNR./INDEX

05.071 a