



INNENWÄNDE

Einfachständerwerk

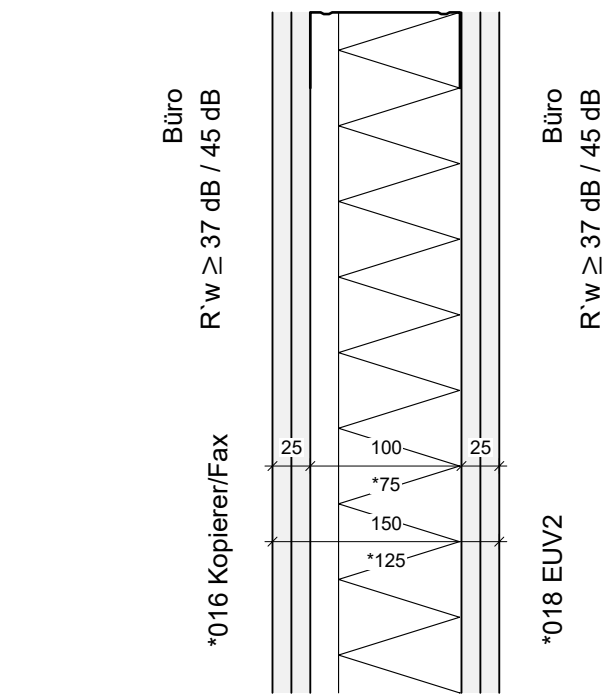


TB01 Trockenbauwand	Planmaß 150 mm *125 mm
Einbauort: Innenwand zw. Büros EG-2.OG	
Beplankung 2-lagig DFH2IR	25 mm
Ständerwerk freistehend, CW-Profil 100, inkl. MW-Dämmung ≥80mm, * CW-Profil 75, inkl. MW-Dämmung ≥60mm, σ ≥ 5kPas/m²	100 mm (75 mm)
Beplankung 2-lagig DFH2IR	25 mm


Vorsatzschalen

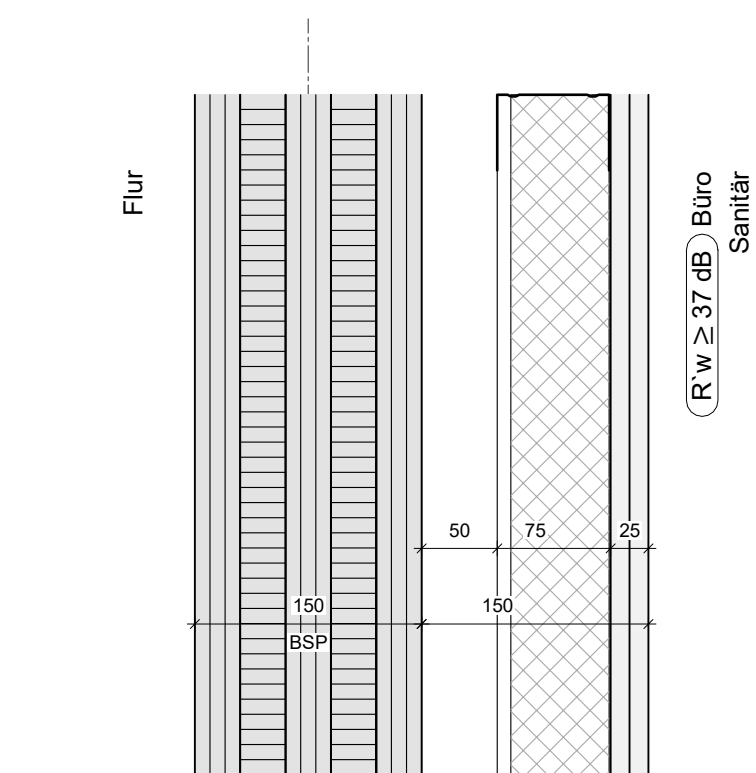

TBV01 Vorsatzschale	Planmaß 150 mm
Einbauort: Innenwand Flur / Büro EG-2.OG	
Brettsper Holzwand gem. Statik	--
Installationsraum	50 mm
Ständerwerk freistehend, CW-Profil 75, inkl. MW-Dämmung ≥60mm, σ ≥ 5kPas/m²	75 mm
Beplankung 2-lagig DFH2IR	25 mm

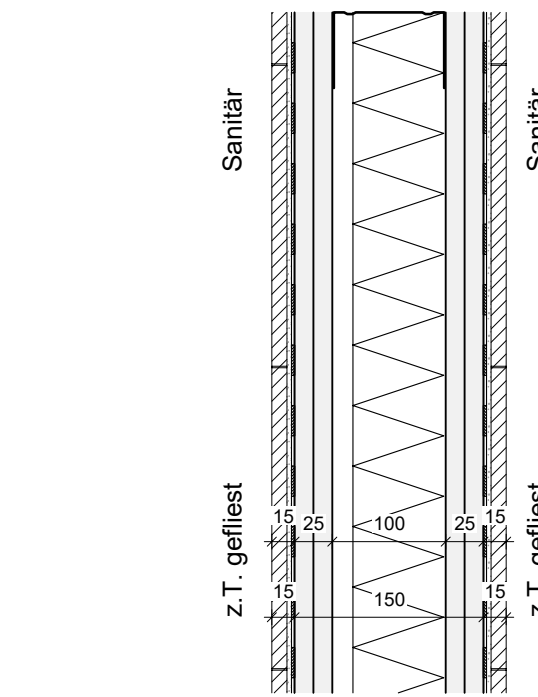


TB02 Trockenbauwand Feuchtraum	Planmaß 150 mm + Fliesen
Einbauort: Innenwand Dusche EG	
Beplankung 2-lagig Gipsplatte GM-FH1 (Feucht-/Nassraum)	25 mm
Ständerwerk freistehend, CW-Profil 100, inkl. MW-Dämmung ≥80mm, σ ≥ 5kPas/m²	100 mm
Beplankung 2-lagig DFH2IR	25 mm

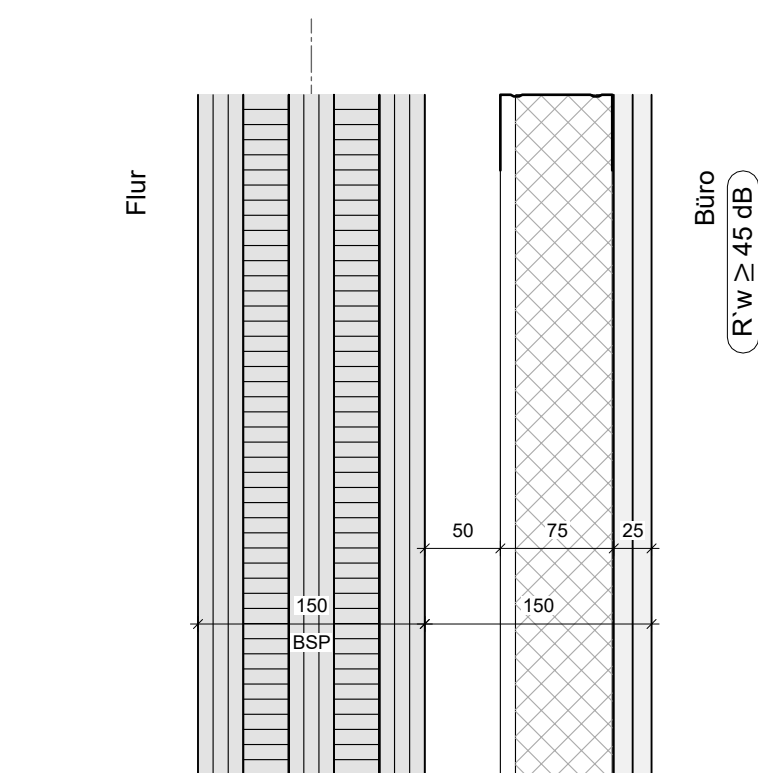


TBV02 Vorsatzschale mit erhöhtem Schallschutz	Planmaß 150 mm
Einbauort: Innenwand Flur / Büro mit erhöhter Schallschutzanforderung EG-2.OG	
Brettsper Holzwand gem. Statik	--
Installationsraum	50 mm
Ständerwerk freistehend, CW-Profil 75, inkl. MW-Dämmung ≥60mm, σ ≥ 5kPas/m²	75 mm
Beplankung 2-lagig DFH2IR	25 mm

Doppelständerwerk

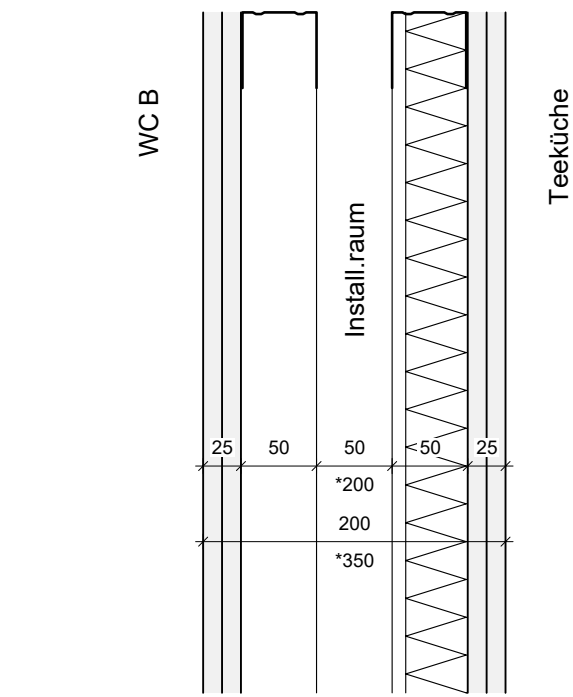


TB03 Trockenbauwand	Planmaß 200 / *350 mm
Einbauort: Innenwand EG WC B / Teeküche	
Beplankung 2-lagig DFH2IR	25 mm
Ständerwerk freistehend, CW-Profil 50, inkl. MW-Dämmung ≥40mm, σ ≥ 5kPas/m²	50 mm
Installationsraum	50 mm / *200 mm
CW-Profil 50, inkl. MW-Dämmung ≥40mm, σ ≥ 5kPas/m²	50 mm
Beplankung 2-lagig DFH2IR	25 mm

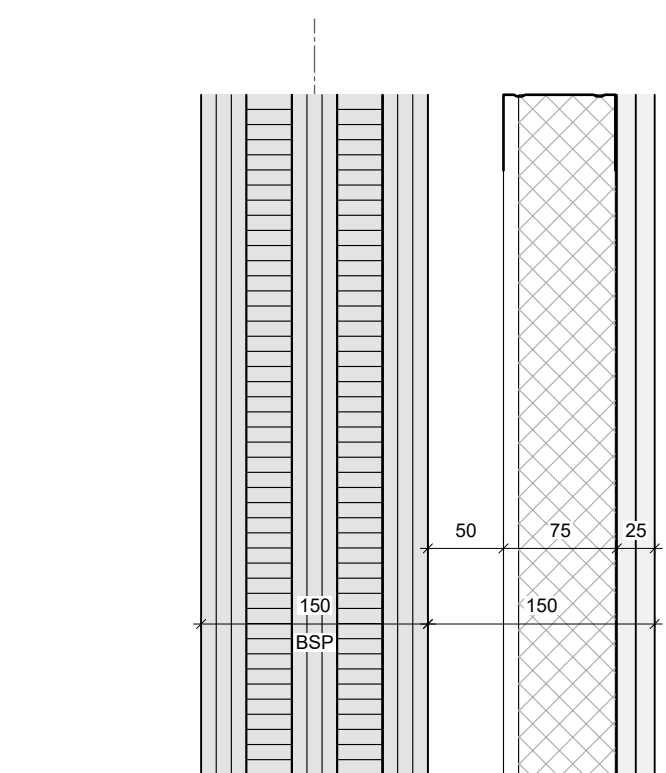


TBV03 Vorsatzschale mit erhöhtem Schallschutz	Planmaß 150 mm
Einbauort: Vorsatzschale Sanitärbereiche EG-2.OG	
Brettsper Holzwand gem. Statik	--
Installationsraum	50 mm
Ständerwerk freistehend, CW-Profil 75, inkl. MW-Dämmung ≥60mm, σ ≥ 5kPas/m²	75 mm
Beplankung 2-lagig Gipsplatte DFH2IR (Feuchtraum)	25 mm


Schachtwand

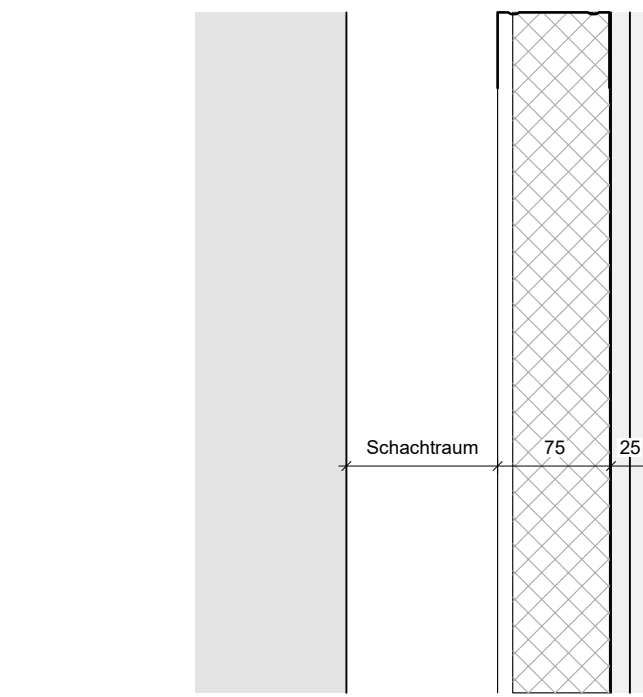


TBS01 Schachtwand 01	Planmaß 100 mm
Einbauort: Schachtwand zu Büro 1.OG - 2.OG	
Schachtraum / Installationsraum	--
Ständerwerk freistehend, CW-Profil 75, inkl. MW-Dämmung ≥60mm, σ ≥ 5kPas/m²	75 mm
Beplankung 2-lagig DFH2IR	25 mm

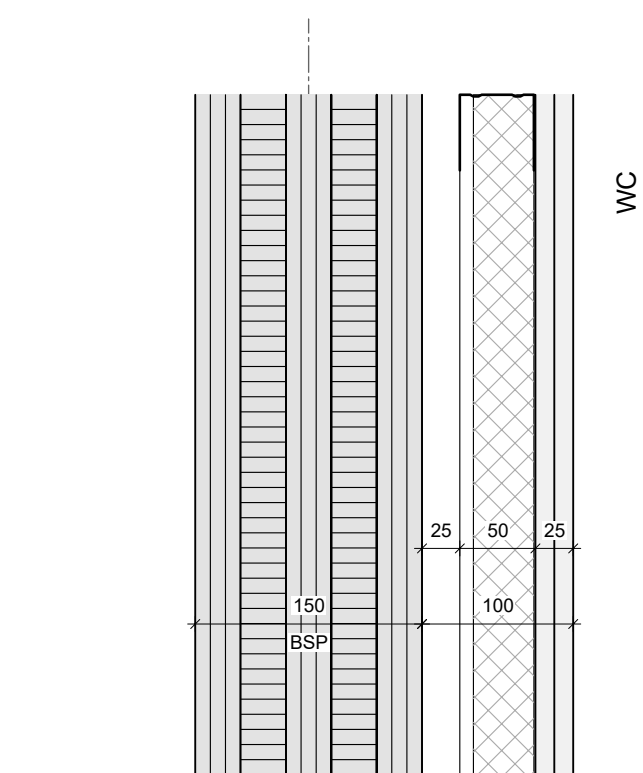


TBV04 Vorsatzschale	Planmaß 100 mm
Einbauort: Vorsatzschale EG WC D B	
Brettsper Holzwand gem. Statik	--
Installationsraum	25 mm
Ständerwerk freistehend, CW-Profil 50, inkl. MW-Dämmung ≥40mm, σ ≥ 5kPas/m²	50 mm
Beplankung 2-lagig Gipsplatte GM-FH1 (Feucht-/Nassraum)	25 mm

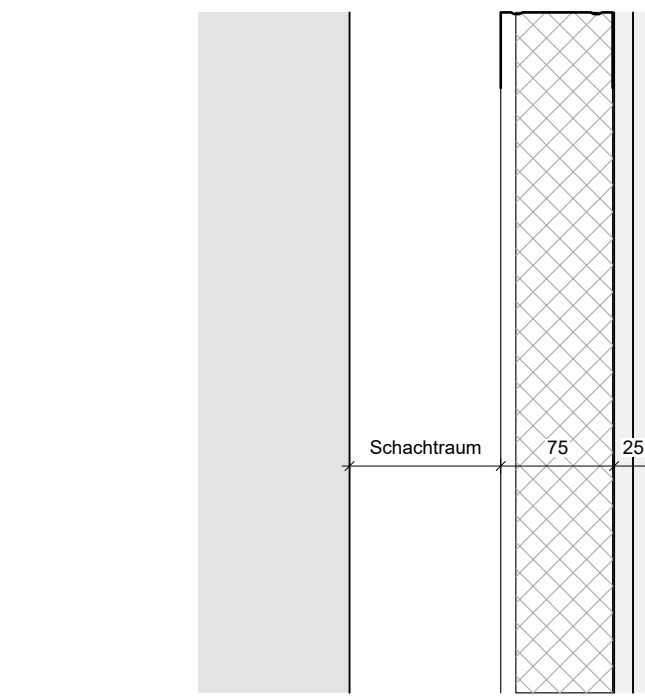

TBS02 Schachtwand 02	Planmaß 100 mm
Einbauort: Innenwand Flur / Büro mit erhöhter Schallschutzanforderung EG-2.OG	
Schachtraum / Installationsraum	--
Ständerwerk freistehend, CW-Profil 75, inkl. MW-Dämmung ≥60mm, σ ≥ 5kPas/m²	75 mm
Beplankung 2-lagig DFH2IR	25 mm

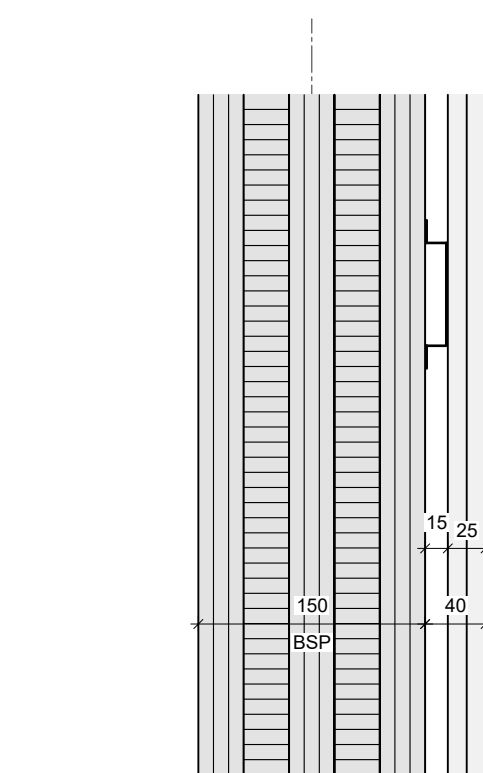


TBV05 Vorsatzschale direktbefestigt	Planmaß 40 mm
Einbauort: Vorsatzschale Sanitär EG-2.OG	
Brettsper Holzwand gem. Statik	--
Hutprofil 98/15/6 mm	15 mm
Beplankung 2-lagig Gipsplatte GM-FH1 (Feucht-/Nassraum)	25 mm

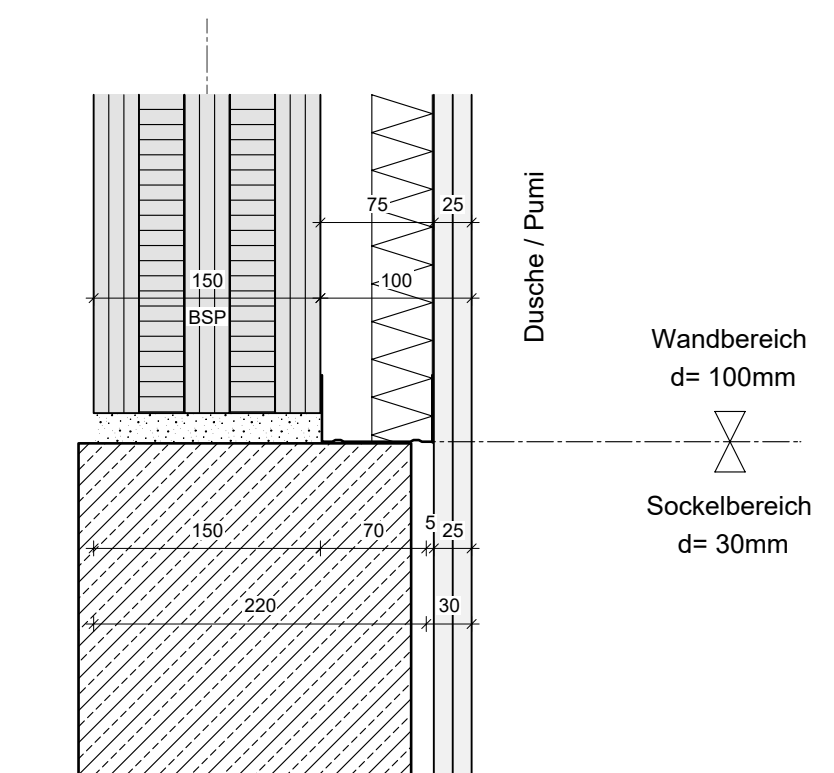


TBV06 Vorsatzschale + Trockenputz	Planmaß 30 bzw. 100 mm
Einbauort: Vorsatzschale EG Dusche / Pumi	
Wandbereich: Brettsper Holzwand gem. Statik CW-Profil 75, inkl. MW-Dämmung ≥60mm, σ ≥ 5kPas/m²	-- 75 mm
Beplankung 2-lagig Gipsplatte GM-FH1 (Feucht-/Nassraum)	25 mm
Sockelbereich: Stahlbetonwand gem. Statik Klebemittel	-- 5 mm
Beplankung 2-lagig Gipsplatte GM-FH1 (Feucht-/Nassraum)	25 mm


DB - DECKENBEKLEIDUNGEN

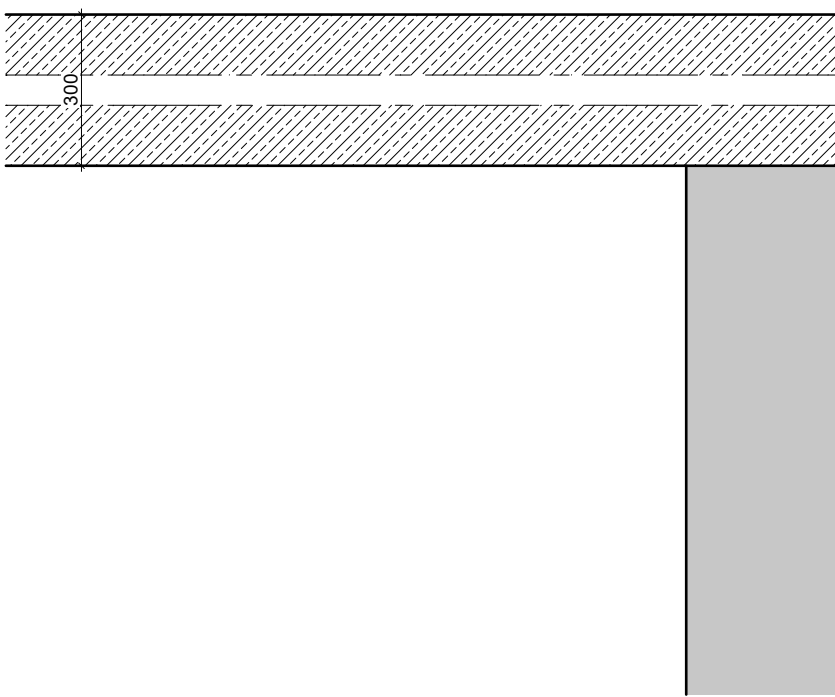


DB 01 Stahlbetondecke als Sichtdecke UG	Planmaß 0 mm
Decke über UG gem. Deckenspiegel	
Stb.-Decke gem. Statik	300 mm

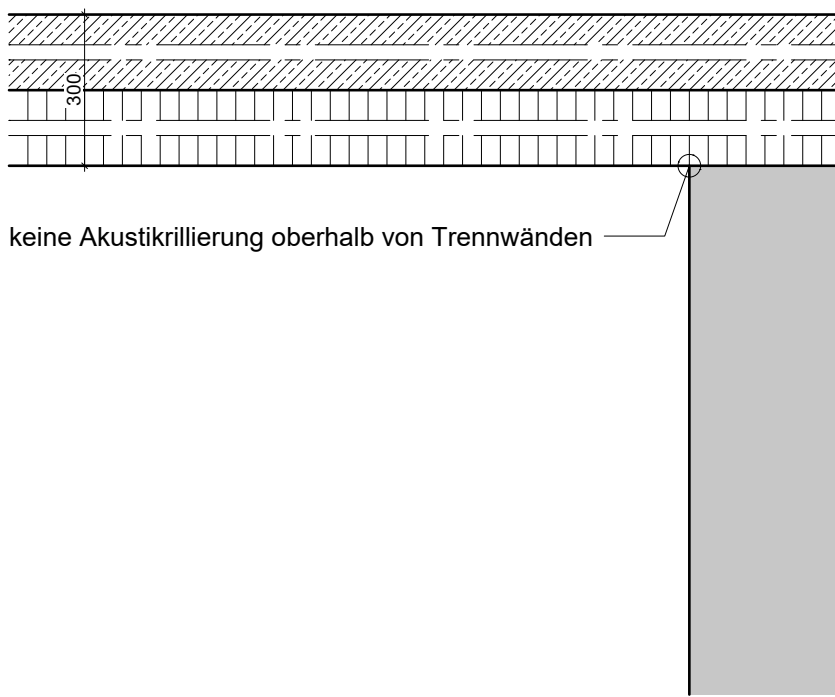

DB 02 Holz-Beton-Verbund-Decke als Sichtdecke	Planmaß 0 mm
Decke über EG-2.OG Büros gem. Deckenspiegel	
Holz-Beton-Verbund-Decke inkl.eingefräster Akustikrillierung	300 mm
gem. Statik	

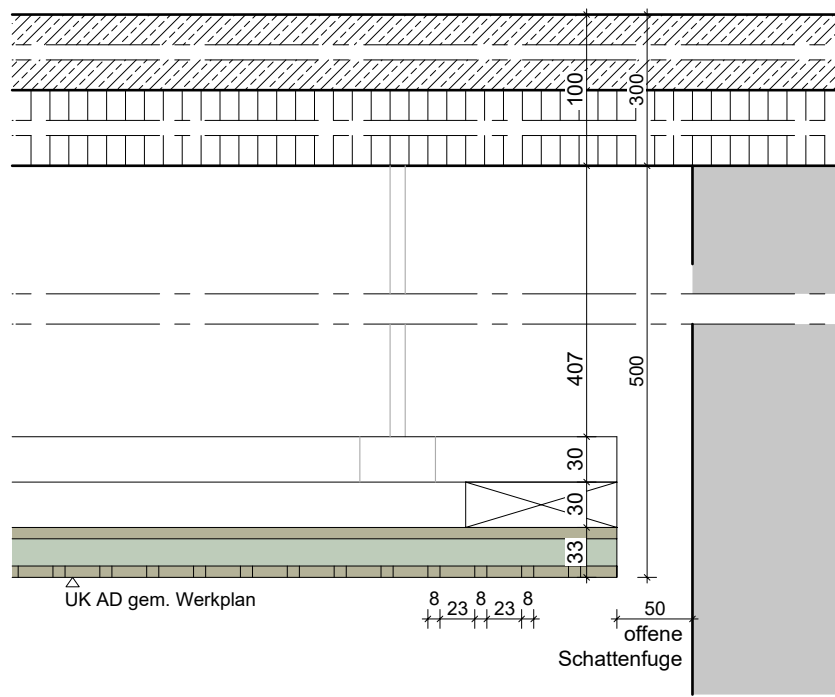

DB 03 Akustik-Holz-Decke	Planmaß 500 mm
Akustik-Holz-Decke über EG-2.OG Flur, umlaufend Schattenfuge 50 mm, gem. Deckenspiegel	
Holz-Beton-Verbund-Decke gem. Statik	300 mm
Holz-Akustik-Decke, Fichte	500 mm
Linierung parallel zur Fassade, Leistenbreite 23mm, Fugenbreite 8mm Rillierung bis zur Vollholzkante durchlaufend, nicht sichtbare Befestigung der Deckenelemente an UK, UK gemäß stat. Erfordernis Dämmwert α _w gem. Angaben Bauphysik Lage gem. Deckenspiegel (Leistung Tischler)	

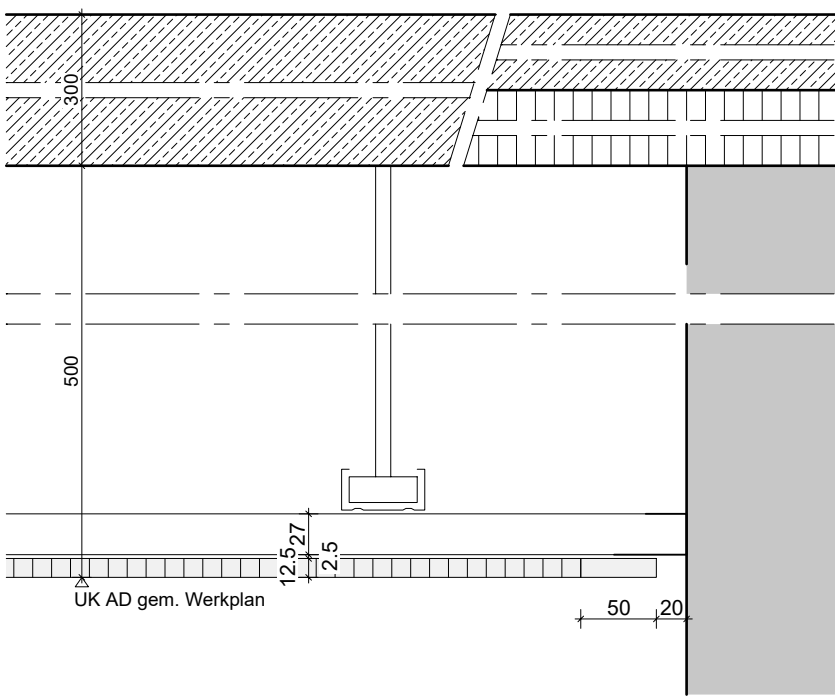

DB 04 GKB-Decke bzw. Zementbauplatte	Planmaß 500 mm
GK-Decke mit z.T. Akustiklochung gem. Deckenspiegel über EG-2.OG Flur u.TRH, umlaufend Schattenfuge 20 mm, GK-Decke feuchtraumgeeignet über Sanitär	
Stb.-Decke / Holz-Beton-Verbund-Decke gem. Statik	300 mm
UK Grund- und Traggerüst mit CD 60/27 mm	54 mm
Beplankung Gipskarton, einlagig, z. T. Akustiklochung Quadratlochung 12/25 mm, mit rückseitig kaschiertem Akustikvlies	12,5 - 15 mm

ROHBAU

Stahlbeton - Qualität gem. Tragwerksplanung

Stahlbeton - Sichtbetonqualität gem. Tragwerksplanung

WU-Stahlbeton - Qualität gem. Tragwerksplanung

Beton unbewehrt

Mauerwerk - Qualität gem. Tragwerksplanung

Brettsper Holz - Qualität gem. Tragwerksplanung

Bestand

Abbruch

LEICHTBAU

Leichtbauwand

Vorsatzschale, nach Installation schließen

System-Installationswand gem. HLS

Vormauerung, nach Installation schließen

SONSTIGES

Trennwandanschluss an Außenwand entkoppelt (gem erhöhter Schallschutzanforderung an den Raum gem. Bauphysik)

DURCHBRÜCHE

Decke Durchbruch neu

Boden Durchbruch neu

Wand Durchbruch neu

Wand Schlitz neu

Decke Durchbruch bestehend

Wand Durchbruch bestehend

Wand Schlitz bestehend

HINWEISE

Durchbrüche in Zwischendecken werden grundsätzlich als Deckendurchbrüche des darunter liegenden Geschosses angegeben. Die Darstellung als Bodendurchbrüche hat lediglich informativen Charakter.

Bauteilklassifizierungen Brandschutz | Schallschutz | Sicherheit werden im Bereich von Aussparungen | Leitungsdurchführungen durch die jeweilige Fachplanung sichergestellt.

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN

Alle Maße sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen. Abweichungen sind umgehend mitzuteilen.
Bridelings: Tür- und Fensterhöhen beziehen sich auf OKFFB oder nach Angabe.
Abkürzungen der Aufbauten gem. Bauteilkatalog der Bauphysik
Tragende Bauteile nach statischer Berechnung Tragswerkplaner. Bewehrung gem. Planung Tragwerksplaner.
Pläne gelten nur in Verbindung mit Brandschutzkonzept: Textteil, sowie Brandschutzpläne
FFB EG = ±0.00 = +128.91 m ü.NN | Grundwasser ca.10m unter NN = +119 m ü.NN

PLANZEICHEN

Änderung gem. Index

Schnitt | Ansicht

Detail 5.xxx

+x.xx

Oberkante Fertigfußboden

+x.xx

Oberkante Rohfußboden

OK FFB

Oberkante Fertigfußboden

OK RFB

Oberkante Rohfußboden

IND.	DATUM	GEZ.	BEMERKUNG
a	20.03.26	KS/OW/CW	Freigabe
b	26.06.26	KS/OW/CW	Beplankung TBV03, Beplankung TB03

INNENWÄNDE UND DECKENBEKLEIDUNGEN

05.074 b

PLANNR.INDEX

FREISTAAT BAYERN
STAATLICHES BAUAMT ASCHAFFENBURG

CORNELIENSTRASSE 1 63739 ASCHAFFENBURG TEL.:06021/393-11 FAX:06021/393-283 E-MAIL: poststelle@stbaab.bayern.de

NEUBAU FINANZAMT OBERNBURG
MIT BEARBEITUNGSSTELLE NÜRNBERG NORD

05.074 b

INNENWANDAUFBAUTEN
DECKENWANDBEKLEIDUNGEN

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

M 1:5

MASSN.-NR. 06330E0001 KAP./TITEL 0605 / 741 21-5 GEZ.VON KS/OW/CW GEZ. AM 14.08.2026 STAND 14.08.2026 PLOT.DATUM 14.08.2026 SONSTIGES ±0.00 = 128.91 m ü.NN

LAGEPLAN / GEBÄUDEÜBERSICHT

A

B

C

D

E

F

G

1

3

4

5

6

7

A

B

C

D

E

F

G

N

O

ARCHITEKT

20.03.2026

FACHPLANER

FREIGABE ARCHITEKT

FREIGABE FACHPLANER

EVT. ANMERKUNGEN BAUAMT

ÜBERGABE UNTERLAGEN NACH VOB / B

DATUM 05074_P5_FA-0BB_A_DT_Innenwände u.Deckenbekl.

PLANNR.INDEX 05.074 b

H/B = 594 / 935 (0.56m²)