A113 - Bügelzimmer
OG1-01.15
BF: 543,68 m²

A113 - Bügelzimmer
OG1-01.15
BF: 79,92 m²

107 - ZBV
OG1-01.16
BF: 4,03 m²

Trockenraum
OG1-01.17
BF: 14,75 m²

Empore
OG1-01.09
BF: 45,34 m²

Empore
OG1-01.10
BF: 45,11 m²

A105 / B120-21 - WC
OG1-01.22
BF: 12,33 m²

A107 - Unterricht
OG1-01.24
BF: 72,03 m²

A106 - Lager
OG1-01.23
BF: 5,14 m²

A115 - Treppe
OG1-01.25
BF: 2,33 m²

A114 - Lager
OG1-01.25
BF: 1,51 m²

Flur
OG1-01.26
BF: 69,73 m²

Treppe
OG1-01.33
BF: 27,12 m²

A112 - Computerraum
OG1-01.27
BF: 82,10 m²

A111 - Vorr.
OG1-01.28
BF: 9,29 m²

A111 - Büro
OG1-01.29
BF: 14,71 m²

Server

A110 - Computerraum
OG1-01.30
BF: 53,34 m²

A109 - Computerraum
OG1-01.31
BF: 53,11 m²

A108 - Unterrichtsraum
OG1-01.32
BF: 81,56 m²

EUV
FSK
Aufzug MR
ZBV
BZ
DS
FhT DS
FhT DT
LK
T30-RS
EDV
Treppe Dach
Umlufthaube Inselhaube
Umlufthaube Wandhaube
Tellerventil DN 80 50 m³/h
DN 100 60 m³/h
DN 80 30 m³/h
DN 125 120 m³/h
DN 125 150 m³/h
Schalldämpfer L= 500mm
Lüftungsrohr von EG Schalldämpfer L= 500mm DN 100 60 m³/h
Abgang nach oben zum Dachventilator OG2
DN 80 80 m³/h Etagendurchführung Wartungsfrei... Deckenschott

LEGENDE

Lüftung
- Zuluft
- Abluft
- Fortluft
- Außenluft
- Geräte / Einbauteile
- Rohrmitte
- Text
- Wanddurchbruch
- Kanal
- Schalldämpfer
- Drallauslass
- Tellerventil
- Drosselklappe

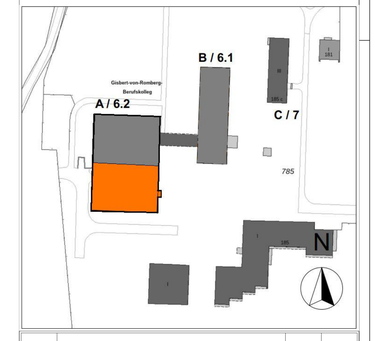

Ansicht Montage Umlufthaube



Index	Änderungen	Datum	gez.

Auftraggeber
SIA65 / Städtische Immobilienwirtschaft

Stadt Dortmund
Königswall 14
44137 Dortmund

Projekt-Nr.	52-4-6398
Bauabschnitt/Gebäude	Obergeschoss 1
Gewerk	Lüftung
Bauvorhaben	Gisbert von Romberg Berufskolleg Hacheneyer Straße 174a - 185 44265 Dortmund
Planinhalt	Grundriss 1.OG Achse A-H Leistungsphase: Ausführungsplanung
Datum	23.06.2025
gez.	
Maßstab	1:50
Blattgröße	A0
Plancode	6398_TGA5_GRLT+01_607A