

7,26

5,88⁵

6,62

1,98

1,48

28

3,95⁵8,63⁵

6,80

1,43

1,42

1,30

4,60

1,30

5,0

1,51

1,51

24

2,51

2,01

99

1,01

1,99

11,90⁵


**Technische Betriebe
Rheine**
48427 Rheine

Anlage 3

Karawane str.
Notstromaggregat
Lageplan

Tischkühler (gepl.)

Fundament für Tischkühler

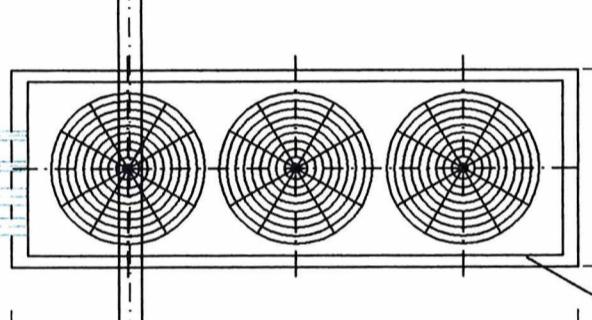

Stzg. DN 150

Tankentlüftung DN 40

Tankbefüllstutzen

BRH 12 cm
Abluft

4,00

BRH 1,11 m

Dachentwässerung
DN 100

37,40

36,50

37,40

36,50

37,40

36,50

Zuluftleitung mit
Wetterschutzgitter
PVC DN 400 KG (gepl.)

bauseitiger
Wasseranschluß

Ölschwelle, h = 25 cm,
aus 4 mm gekantetem
Edelstahlblech

ölfester Anstrich
Boden und Wand
h = 75 cm (umlaufend)
unter den alten
Schränken Estrich
ausführen

Öffnung
ausmauern

Notstromaggregat
800 kVA
(gepl.)

Ausgleichs-
behälter

ADN 40/45 DN 300

Batterie

Detail 'a'

verfüllen u. mit
Fliesen abdecken

Schwelle bauseitig

10 cm hoch

BRH 80 cm

BRH 80 cm

69

2,01

Stzg. DN 150

4,58⁵

40

40

68⁵

24

24

1,49

2,51

24

1,18

24

77⁵

68⁵

24

24

40

40

40

9

1,01

1,01