


Da wir mit der DN50 Heizungsleitung aufgrund der geringen Installationshöhe nicht zum Installatorsschacht kommen benötigen wir hier eine Abklopfung für der Steigepunkt aus dem Keller

- LEGENDE**
- GK-Akustik-Elementdecke, nichtbrennbar, F30 von oben und unten, freitragend.
 - GK-Akustik-Elementdecke, nichtbrennbar, F30 von oben und unten, freitragend.
 - Rasterdecke/ GK Platte, 60/60cm, nach bauzeitl. Vorbild.
 - Rasterdecke/ 120/240cm, gelocht nach bauzeitl. Vorbild "Typ Rathaus"
 - Rasterdecke/ GK Akustikdecke, 60/60cm, gelocht, nach bauzeitl. Vorbild.
 - Rasterdecke/ GK Akustikdecke, 60/60cm, gelocht
 - Rasterdecke/ GK glatt dunkel.
 - Brandschutzdecke, 2-lagig GK mit Rasterdecke GK Akustikplatte.
 - Brandschutzdecke, 2-lagig F30, glatt
 - Brandschutzdecke, 2-lagig F90, glatt
 - Gipskartendecke, glatt
 - Feuchtraum / Unterdecke abwaschbar
 - Bereich ohne Unterdeckenerneuerung

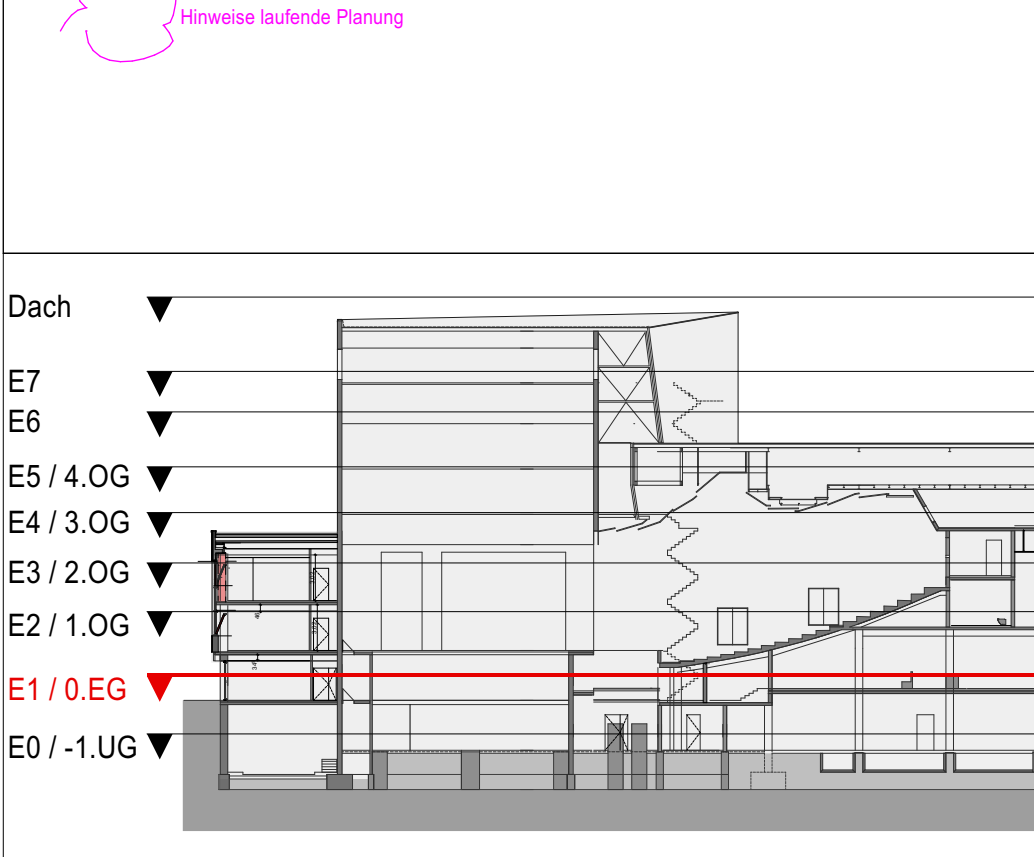

± 0.00 KFF entspricht 10,50 ü. N.N.

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	BEARB.

ALLE MAßE SIND AM BAU ZU PRÜFEN ! AUSFÜHRUNG NACH GEPRÜFTER STATIK!

BAUVORHABEN

Sanierung des Theaterhauses Uckermarkische Bühnen
 Berliner Str. 46-48
 16303 Schwedt

BAUHERR

Stadt Schwedt
 Berliner Str. 46-48
 16303 Schwedt

PLANUNG

BEARBEITUNG	PLANINHALT
26.11.2025 GEPROBT / DATUM	Ausführungsplanung
26.11.2025 BEARBEITET / DATUM	1:100 WANDRISSE
28.04.2025 GEZEICHNET / DATUM	Ebene 1 Unterdecken 891-1.05.72_00_V Zeichnungsgruppe

VORABZUG