


M = 1:500/50  
HN 60,00

GELÄNDE

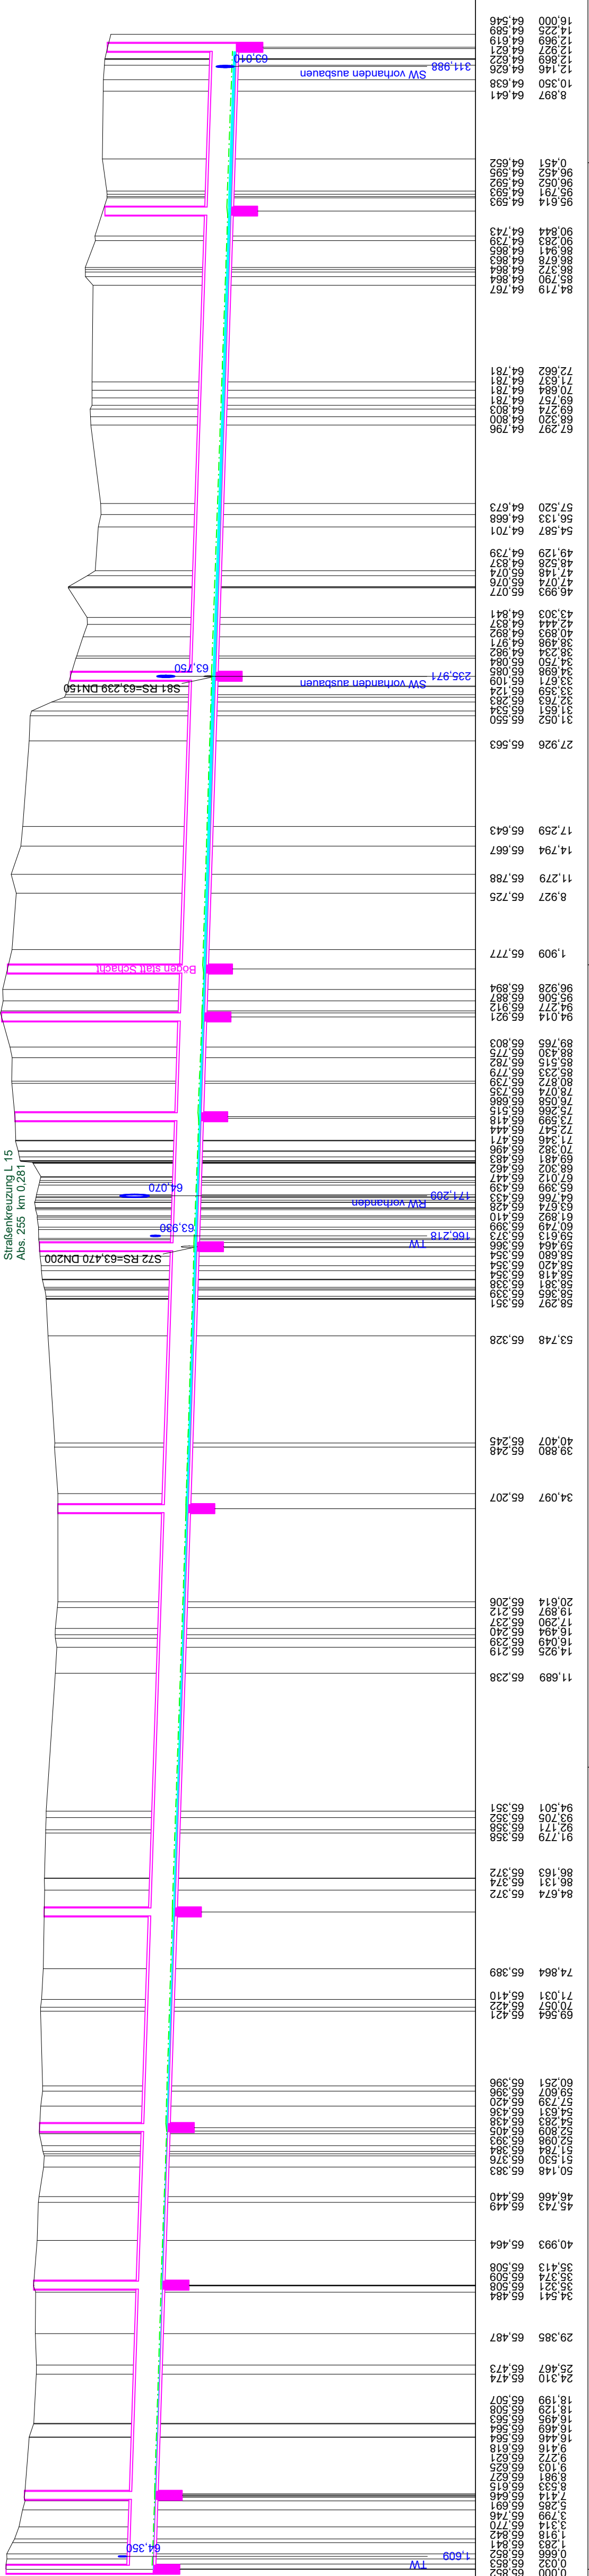

| Station                  |  | 0+000  |  | 0+100   |  | 0+200   |  | 0+300   |  |
|--------------------------|--|--------|--|---------|--|---------|--|---------|--|
| Schachtstation           |  | 0,000  |  | 132,216 |  | 199,486 |  | 293,963 |  |
| Schachtnummer            |  | S51    |  | S55     |  | S59     |  | S62     |  |
| KANALNR.                 |  | 1      |  | 1       |  | 1       |  | 1       |  |
| Straßenname              |  |        |  |         |  |         |  |         |  |
| HALTUNGSNR.              |  | 1      |  | 4       |  | 5       |  | 12      |  |
| Halungslänge [m]         |  | 9,22   |  | 26,88   |  | 26,88   |  | 20,42   |  |
| Rohrlänge [m]            |  | 8,22   |  | 25,88   |  | 19,64   |  | 19,42   |  |
| Entwässerungsleitung     |  |        |  |         |  |         |  |         |  |
| Material/Durchm. [mm]    |  | K300   |  | K300    |  | K300    |  | K300    |  |
| Gefälle [%]              |  | 3,25   |  | 3,31    |  | 3,27    |  | 3,31    |  |
| OK Schacht [mNN]         |  | 65,892 |  | 65,434  |  | 65,741  |  | 64,620  |  |
| Rohrsohle [mNN]          |  | 65,892 |  | 65,434  |  | 65,741  |  | 64,620  |  |
| Schachthöhe [m]          |  | 64,017 |  | 63,473  |  | 63,420  |  | 63,047  |  |
| lichte Schachtwerte [mm] |  | 1.84   |  | 1.63    |  | N. 53   |  | 1.57    |  |
| Aushub [m3] Gel. 1       |  | 14,692 |  | 28,827  |  | 14,189  |  | 30,519  |  |
| kb-Wert [mm]             |  | 14,692 |  | 81,465  |  | 324,496 |  | 523,431 |  |
| Qv [l/s]                 |  | 59,00  |  | 59,00   |  | 59,00   |  | 59,00   |  |
| Vv [m/s]                 |  | 0,80   |  | 0,80    |  | 0,80    |  | 0,80    |  |
| Qt [l/s]                 |  | 0,10   |  | 0,40    |  | 1,70    |  | 2,50    |  |
| Vt [m/s]                 |  | 0,30   |  | 0,30    |  | 0,34    |  | 0,41    |  |
| Energiehöhe [mNN]        |  | 64,030 |  | 63,915  |  | 63,920  |  | 63,086  |  |
| Wasserspiegel[mNN]       |  | 63,997 |  | 63,997  |  | 63,997  |  | 63,086  |  |
| Auslastungsfaktor [%]    |  | 0,0    |  | 1,0     |  | 3,0     |  | 4,0     |  |
| Einzugsflächemn.         |  | 100    |  | 103     |  | 109     |  | 111     |  |
| HAUSANSCHLÜSSE           |  |        |  |         |  |         |  |         |  |
| BEWERKUNGEN              |  |        |  |         |  |         |  |         |  |

INGENIEURBÜRO JÜRGEN HINZE

Sträßen- und Tiefbau

Tel.: 03395/700498

E-Mail: kontakt@b-hinze.de

Giesendorf, Pritzwalker Straße 1, 18928 Pritzwak

Datum

11/2025

Name

Hinze

Entwurfsverfasser

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

Ausführungsunterlagen

Straßenbauverwaltung

Unterlage / Blatt-Nr.: 6/1

Wasser- und Abwasserverband Wittstock

Kanal-Längsschnitt

Kanal-km 0+005,000 - 0+316,000

PROJUS-Nr.: PROJUS\_Nr

Maßstab: 1:500/50

Stadt Wittstock/Dosse

Rosenplan

BA 3

aufgestellt:

Ort: \_\_\_\_\_, den: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_