

Installationsebene Mineralwolle, 2x40mm, 50mm
Metalständer Vorsatzschale max. 31,3cm Abstand, WLG 035 Schmelzpunkt >1000° nach DIN EN 13162 / DIN 4102-17, nicht glimmend, $\rho=20 \text{ kg/m}^3$, $\lambda=0,035 \text{ W/(mK)}$

Gipskarton-Feuerschutzplatte 2-fache Beplankung GKF 18 mm, gemäß DIN 18180: 2014-09 [3], gem. MholzBauRI, Q3
Verspachtelung, Farbanstrich weiß oder gem. Bemusterung Flurseitig

Gipskartonplatte, doppelte Beplankung 2x 12,5mm, Q2
Verspachtelung, Farbanstrich gem. Bemusterung weiß, versetzte Stöße

Styrodurplatte 2800 C 50mm o. glw. (Lieferung mit Rolladen)

Putzscheinverbreitung Innen (Lieferung mit Rolladen), Farbe analog Rolladenkasten

EG Innen

Multifunktionsband ca. 10mm

Fugendichtband Farbton nach Bemusterung grau
EPDM Folie auf Rahmen geklebt, luftdicht, überlappend auf Stahlbeton

Fensterbank Innen, Holzwerkstoff weiß beschichtet, auskragend vorne und seitlich 20mm

OK STB-Sockel= +96,5cm OKRD

Fugendichtband Farbton nach Bemusterung grau

Montageklötze Holz unter Fensterbank

Installationsebene Mineralwolle, 2x40mm, 50mm
Metalständer Vorsatzschale max. 31,3cm Abstand, WLG 035 Schmelzpunkt >1000° nach DIN EN 13162 / DIN 4102-17, nicht glimmend, $\rho=20 \text{ kg/m}^3$, $\lambda=0,035 \text{ W/(mK)}$

Gipskartonplatte, doppelte Beplankung 2x 12,5mm, Q2
Verspachtelung, Farbanstrich gem. Bemusterung weiß, versetzte Stöße

Gipsfaserplatte 15 mm, gemäß DIN 18180: 2014-09 [3], gem. MholzBauRI

Änderung_04

Fenstersturz NH C24 200x80 gem. Angaben Statiker

WDVS-Dämmung, Mineralwolle, Plattendicke 140 mm, WLG 035, Schmelzpunkt >1000 °C nach DIN EN 13162 / DIN 4102-17, nicht glimmend, Rohdichte $\rho \approx 20 \text{ kg/m}^3$, Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$.
Platten mechanisch und/oder klebend an die tragende Unterkonstruktion anbringen (Herstellerangaben beachten) fixieren. Fugen versetzt und lückenlos schließen, Platten stoßkantig aneinanderfügen.

Mineralwolle, 80mm, WLG 035 Schmelzpunkt >1000°C

Gipskarton-Feuerschutzplatte GKF 18 mm, gemäß DIN 18180: 2014-09 [3], gem. MholzBauRI, verspachtelt, gestrichen (Farbe gem. Bemusterung) wenn keine Vorwand

Kunststoffrollladen, Aufsetzrollladen, mit Führungsschiene aus Kunststoff, elektr. mit Motor+ zusätzl. Handkurbel, Rolladenkasten U-Wert 0,3m²K/W
Revision Innen, Größe Kasten 260 x 250mm, Farbe gem. Bemusterung Betongrau

Mineralischer Fassadenputz, Gesamtstärke 10 mm.
UP/Armierungsmörtel vollflächig mit alkalibeständigem Glasfasergewebe armiert (Überlappung $\geq 100 \text{ mm}$), OP Mineralputz, Besenstrichstruktur, Korn 1,5 mm, diffusionsoffen und witterungsbeständig, geeignet für Außenfassade. Kanten und Anschlüsse mit geeigneten Putzanschlussprofilen gemäß Systemhersteller.
Durchgefärbt, Farbe gemäß Bemusterung: Gebäude A, B: NCS S 3020-Y50R; Gebäude C, D: NCS S 3010-G40Y

Fensterlaibung Aluminium, pulverbeschichtet, auf Rahmen befestigt, Putzanleiste, Farbe gem. Bemusterung

Kunststofffenster 2-flg., Drehklipp, Stulpfenster, Aufsatzlüfter, 3-fach Verglasung SSG, Uf 1,0 W/m²K, Ug 0,6 W/m²K, Uw 0,80 W/m²K, g<0,36, Rw 32 dB

EPDM Folie auf Rahmen geklebt, wasserdicht, überlappend auf Stahlbeton

Fensterbank Aluminium, pulverbeschichtet, Farbton grau

Änderung_02

Außen

OK Brandsperre = OK Fensterbank = +80cm OKFF EG

Polystyrolextruderschäum XPS, WLG 040, Dichte 25kg/m³ Sockeldämmung schwerentflammbar mit bestandener Sockelbrandprüfung

Mineralischer Fassadenputz, Gesamtstärke 10 mm.
UP/Armierungsmörtel vollflächig mit alkalibeständigem Glasfasergewebe armiert (Überlappung $\geq 100 \text{ mm}$), OP Mineralputz, Besenstrichstruktur, Korn 1,5 mm, diffusionsoffen und witterungsbeständig, geeignet für Außenfassade. Kanten und Anschlüsse mit geeigneten Putzanschlussprofilen gemäß Systemhersteller.
Durchgefärbt, Farbe gemäß Bemusterung: Gebäude A, B: NCS S 3020-Y50R; Gebäude C, D: NCS S 3010-G40Y

Stahlbeton, Exp.klasse XC1,WF gem. Angaben Statik

1 6172__AW EG Fenster Holzständer__ABCD

1 : 5 Vertikalschnitt


Referenzplan 3301

BAUHERR:	
ProPotsdam GmbH	
DAS URHEBERRECHT DIESER ZEICHNUNG LIEGT BEI DER dmm GmbH. DIESE ZEICHNUNG DARF NICHT SKALIERT WERDEN. DIE VERVIELFÄLTIGUNG UND ELEKTRONISCHE VERBREITUNG KANN ZU EINER VERZERRUNG UND GRÖßENÄNDERUNG DER MAßSTÄBE FÜHREN. DIE dmm GmbH ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR JEGLICHE ABWEICHENDE MAßE, DIE DURCH MESSEN ODER SKALIEREN DIESER ZEICHNUNG ENTSTEHEN. DIESERTEILUNG SIND NICHT VERLÄSSLICH, WENN KEINE ABMESSUNGEN ANGEZEIGT SIND. LIEGT ES IN DER VERANTWORTUNG DES EMPFÄNGERS, DIE ABMESSUNGEN SPEZIELL BEIM ARCHITEKTEN ODER DURCH MESSEN VOR ORT ZU ERMITTELN. DIE DIMENSIONIERUNG ALLER BAUTEILE UND ANLAGEN MUSS IMMER ANHAND DER ENTSPRECHENDEN ANGEWANDTEN NORMEN UND STANDARDS WERDEN. ALLE FEHLER IN DER INFORMATION ODER UNSTÄMMIGKEITEN IN DEN ZEICHNUNGEN SIND DEM URHEBER MITZUTEILEN. WIEDERKÖNNEN NACHBAUWERKE, WIE REGALE SIND, TEIL DIESER AUSFÜHRUNGSPLANUNG. ETWAS GRÄFICHE DARSTELLUNGEN DIENEN NUR DER GRAFISCHEN KOMMUNIKATION UND DEM VERSTÄNDNIS.	
LEGENDE:	
	Änderungen zum vorhergehenden Index
	In Klärung
	Schnittstellen
	Elementsstoß

ALLE STAHLBETON- UND HOLZKONSTRUKTIONEN SIND GEMÄß DEN ANGABEN DES STATIKERS DIMENSIONIERT UND SPEZIFIZIERT.
ALLE FURBODENHEIZUNGSELEMENTE SIND DER KG 400 ZUGEORDNET.

P_2	LV Holzbau	FM HB SL	11.03.26
Änderung_04	Kostenersparnis		11.03.26
Änderung_03	Rolladen & Laibung		11.03.26
Änderung_02	Verkürzung EG Brandsperre		11.03.26
Änderung_01	Lage Dampfsperre		11.03.26
P_1	LPH5 Rohbau Index	FM HB SL	22.06.25
P_0	LPH5 Rohbau	FM HB SL	20.06.25
V_1	VORABZUG HÜLLE & REGELAUFBÄUTEN	FM HB SL	29.11.24
V_0	VORABZUG HÜLLE DETAILS	FM HB SL	22.06.24

IND	BESCHREIBUNG	GZ	GP	QA	DATUM
.....	dmm Studio Berlin				
.....	Schlesische Straße 26				
.....	Außgang B				
.....	10997 Berlin				
.....	www.dmmstudio.com				
.....	T +49 (0) 30 1118 9209				

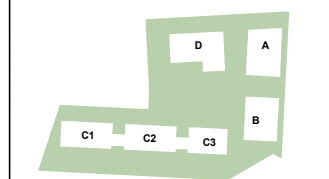

TITEL	
VERT.- AW EG Fenster Holzständer_ABCD	
PROJEKT	
0622_Potsdam_RKWWA8	
PROJEKTSTATUS	MAßSTAB
LPH 5	1 : 5
PLANNUMMER	INDEX
RKWWA8_DE_AW_6172	P_2